
굴뚝별 트랜느

2016년01월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/19　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

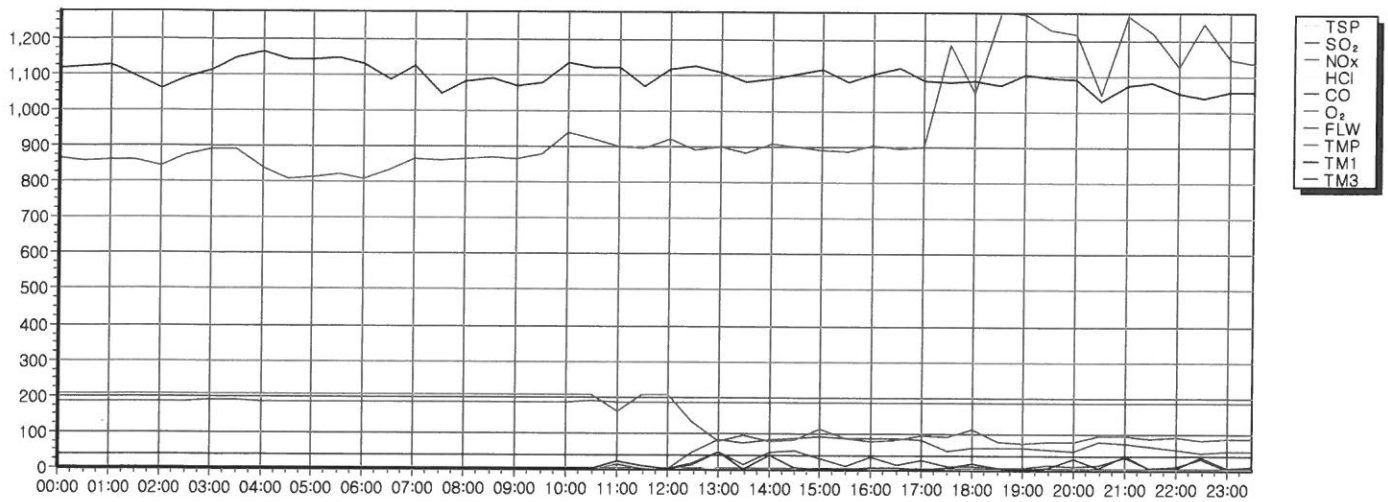

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.98	0.98	0.98	0.96	0.98	0.96	1.00	0.97	0.98	0.96	0.94	0.94	0.96	0.97	0.97	0.96
					0.96	0.96	0.99	0.97	0.94	0.96	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.99	0.98	0.99	0.98	1.02
					0.98	0.95	0.96	0.72	0.84	0.68	0.66	0.70	0.68	0.78	0.73	0.68	0.77	0.69	0.71	0.71
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.03	18.40	45.96	13.01	49.28	49.97	30.09	7.95
					34.56	14.20	24.97	10.38	7.46	5.92	4.47	14.49	8.77	14.17	33.96	4.95	10.67	29.90	1.27	6.06


3	NOx	70	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.01	0.22	49.45	80.89	73.24	84.23	86.48	89.44	87.45
					86.68	85.49	81.74	51.58	61.07	59.64	61.06	55.01	53.97	79.78	73.96	63.33	58.04	49.42	50.58	53.85
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51	5.53	0.76	8.01	0.61	0.32	0.27	0.36	0.73	0.25
					0.16	0.21	0.27	0.19	0.76	0.47	0.48	0.54	0.50	0.66	0.56	0.32	0.32	0.27	0.31	0.34
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	8.01	0.00	12.35	47.01	1.57	37.57	3.63	1.56	1.06
					5.00	2.89	1.65	5.28	15.46	2.70	1.98	3.00	29.61	2.34	37.45	5.08	4.17	36.71	6.09	8.53
6	O_2	12	(%)	1/10	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
					20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	16.09	20.80	20.79	13.09	7.86	9.44	7.99	8.01	11.13	8.78
					7.72	8.26	9.45	8.89	11.46	7.80	7.54	7.76	7.59	9.43	9.39	8.58	9.12	8.03	8.77	8.45
7	FLW	0	Sm3	10	8641.53	8579.16	8621.71	8594.09	8452.42	8731.28	8921.09	8930.09	8382.90	8107.23	8138.80	8210.54	8074.02	8357.84	8663.99	8626.88
					8663.25	8679.94	8659.74	8803.15	9389.74	9219.46	8997.47	8947.74	9205.06	8930.49	9014.90	8819.19	9084.93	8985.02	8901.22	8869.28
					9057.94	8960.03	9017.10	11839.40	10515.90	12763.30	12727.70	12277.80	12155.20	10458.40	12667.00	12208.60	11243.60	12445.70	11457.30	11345.40
8	TMP	0	DEG	1	186.47	186.63	186.13	185.59	185.51	187.06	188.29	188.40	187.96	185.75	185.71	185.78	184.80	184.04	185.78	185.65
					185.30	185.26	184.80	185.95	187.28	188.38	187.90	187.22	186.83	186.75	185.84	185.55	186.07	186.02	184.95	184.64
					185.02	185.39	185.59	185.32	186.05	185.61	184.96	184.96	185.67	185.78	184.21	186.86	187.90	187.45	186.58	185.23
9	TM1	0	DEG	1	1117.56	1120.65	1125.71	1095.71	1060.05	1091.65	1112.58	1148.41	1164.47	1143.09	1143.22	1145.79	1129.05	1086.47	1124.81	1045.87
					1080.13	1090.47	1068.32	1078.39	1132.77	1121.42	1118.73	1070.67	1117.13	1126.65	1108.53	1081.32	1088.24	1103.69	1116.98	1082.12
					1103.10	1120.43	1087.31	1083.79	1084.01	1074.14	1104.42	1092.74	1088.93	1031.42	1074.37	1082.35	1052.15	1036.37	1053.71	1054.79
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.78	36.79
					36.78	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.80	36.81	36.81	36.81	36.81	36.80

굴뚝별 트렌드

2016년01월21일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/20　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

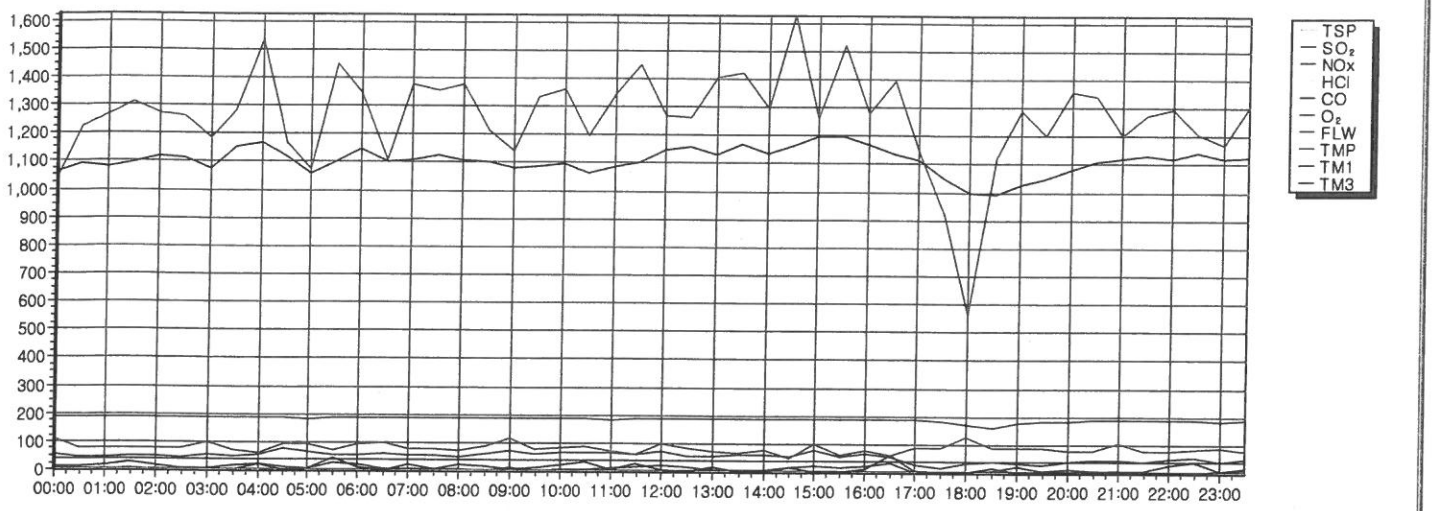

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.79	0.71	0.66	0.67	0.66	0.65	0.75	0.62	0.56	0.74	0.77	0.62	0.71	0.81	0.67	0.68
1	TSP	20	MGm	1	0.67	0.76	0.82	0.66	0.79	0.76	0.54	0.50	0.79	0.64	0.60	0.58	0.64	0.52	0.71	0.55
					0.65	0.59	0.71	0.71	0.76	0.64	0.66	0.72	0.66	0.67	0.75	1.34	1.35	1.43	1.49	1.36
					2.96	5.17	1.63	5.63	2.74	1.08	1.90	2.44	22.07	9.06	4.00	28.04	19.56	6.23	5.22	3.67
2	SO_2	30	ppm	1	6.01	2.55	10.31	2.66	3.43	5.90	10.06	16.28	21.16	16.55	5.12	5.59	2.83	18.34	21.09	13.94
					19.82	32.79	2.08	0.00	0.21	7.69	20.88	3.32	9.15	6.12	5.91	5.49	28.62	36.86	3.15	12.63


					56.49	42.23	42.97	48.54	49.85	44.82	57.48	52.08	52.65	76.61	64.05	56.30	54.50	59.72	55.72	55.88
3	NOx	70	ppm	1	51.68	61.22	70.01	61.72	67.06	68.72	64.12	58.05	73.10	55.47	56.50	58.44	58.55	54.97	78.74	55.50
					66.74	53.07	28.58	16.21	32.88	39.30	35.09	28.49	40.17	44.10	43.50	39.63	48.62	54.43	39.98	47.01
					0.74	0.24	0.17	0.16	0.16	0.19	0.59	0.26	0.14	0.25	0.27	0.13	0.56	0.43	0.20	0.21
4	HCl	15	ppm	1	0.19	0.25	0.75	0.42	0.28	0.26	0.22	0.22	0.80	0.59	0.41	0.41	0.47	0.39	1.14	0.57
					0.50	0.26	0.61	0.66	1.61	0.71	0.51	0.54	0.44	0.43	1.14	0.66	0.48	0.46	0.51	0.41
					10.71	10.60	15.04	25.17	14.18	3.06	7.14	15.77	20.43	0.42	7.97	42.62	12.84	2.11	19.65	3.72
5	CO	50	ppm	1	22.43	14.46	6.26	11.82	21.88	34.48	6.74	25.71	4.07	0.49	14.51	0.33	1.19	16.14	0.84	1.98
					13.31	58.69	3.81	1.90	2.18	17.43	1.11	2.71	1.34	0.33	2.69	2.50	1.47	1.46	3.70	16.58
					11.27	7.92	7.63	7.62	7.65	7.50	10.05	7.00	5.87	9.11	9.49	6.97	9.42	9.82	7.54	7.89
6	O_2	12	(%)	1/10	7.43	8.73	11.40	7.67	8.29	8.68	7.25	6.21	9.83	8.05	7.05	6.86	7.47	5.12	9.67	5.87
					7.73	6.12	8.60	8.92	12.64	9.09	8.57	9.06	7.68	7.48	10.22	7.97	7.74	8.39	8.82	7.86
					10429.10	12251.20	12666.40	13140.20	12748.50	12634.30	11840.80	12835.80	15360.90	11699.90	10733.50	14475.80	13472.40	11090.10	13786.90	13573.40
7	FLW	0	Sm3	10	13787.40	12139.60	11435.10	13339.10	13596.40	11985.20	13433.10	14480.80	12672.80	12614.00	14073.00	14241.90	12953.10	16261.60	12605.10	15240.80
					12776.60	13961.20	11489.30	9189.75	5625.37	11164.40	12894.00	11997.40	13559.50	13406.20	12008.30	12720.70	12967.10	12076.80	11712.70	13080.60
					184.69	187.01	187.33	187.38	187.36	187.20	187.43	186.20	185.60	186.33	184.43	185.77	189.88	188.94	187.22	187.69
8	TMP	0	DEG	1	186.46	186.16	186.88	186.33	186.87	185.88	184.52	185.62	186.62	185.86	186.08	186.45	185.73	186.48	188.25	188.49
					187.88	186.76	184.99	182.65	172.82	157.71	174.87	182.35	183.72	185.55	185.33	186.30	185.65	184.79	183.86	184.71
					1065.93	1092.34	1081.55	1099.48	1118.09	1113.57	1076.33	1152.67	1167.28	1121.73	1056.35	1101.45	1147.84	1101.82	1109.59	1125.91
9	TM1	0	DEG	1	1105.70	1101.20	1082.64	1084.93	1094.92	1066.30	1086.73	1104.24	1146.60	1155.18	1131.19	1169.87	1133.17	1160.65	1197.69	1194.87
					1168.67	1136.63	1115.91	1046.25	999.98	993.61	1027.45	1045.83	1081.33	1107.20	1117.72	1129.75	1117.63	1139.03	1120.61	1122.13
					36.79	36.79	36.80	36.82	36.82	36.82	36.80	36.79	36.80	36.80	36.81	36.81	36.81	36.80	36.79	36.80
10	TM3	0	DEG	1	36.82	36.82	36.81	36.79	36.79	36.78	36.78	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.81
					36.80	36.79	36.79	36.79	36.80	36.80	36.79	36.79	36.79	36.78	36.79	36.79	36.80	36.80	36.79	36.81

굴뚝별 드랜느

2016년01월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

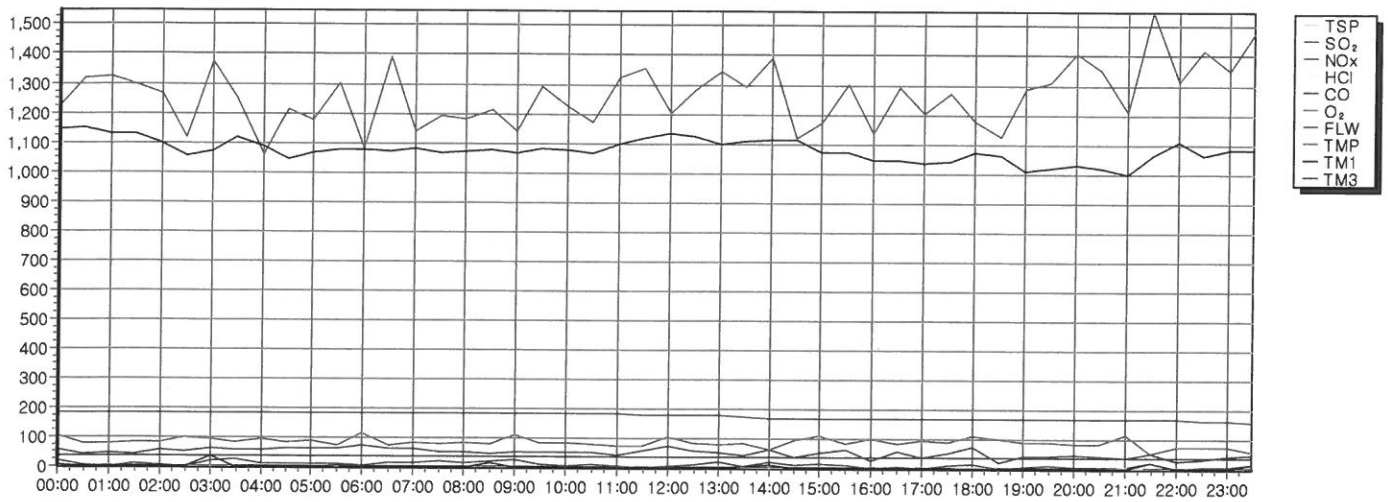

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.54	1.38	1.40	1.40	1.45	1.61	1.46	1.41	1.57	1.44	1.48	1.36	1.66	1.31	1.41	1.36
1	TSP	20	MGm	1	1.41	1.42	1.60	1.39	1.44	1.35	1.30	1.31	1.50	1.37	1.32	1.36	1.15	1.43	1.49	1.29
					1.47	1.31	1.44	1.37	1.49	1.48	1.39	1.39	1.30	1.36	1.52	1.08	1.24	1.20	1.17	1.09
					20.48	3.23	2.06	12.85	5.46	0.67	19.86	27.64	8.59	9.10	9.87	8.20	4.11	14.84	14.12	21.82
2	SO_2	30	ppm	1	17.54	18.78	25.21	12.86	5.61	9.72	3.50	2.23	5.34	12.20	20.54	6.86	21.11	11.10	18.16	11.21
					0.00	3.65	2.53	8.49	17.29	0.00	5.77	11.52	7.86	5.90	4.83	19.35	1.91	6.00	5.38	15.10

					56.57	43.78	48.62	44.27	55.30	54.57	62.01	58.24	59.83	60.55	61.68	60.64	74.91	61.84	62.88	51.44
3	NOx	70	ppm	1	50.30	47.47	50.46	53.01	51.53	50.25	44.46	55.68	71.24	57.53	55.04	41.63	63.09	38.28	51.44	61.01
					25.78	58.58	35.84	50.23	75.94	21.71	40.62	43.86	48.18	42.78	35.97	53.45	27.79	30.54	40.38	46.68
					1.26	0.68	0.53	0.50	0.52	0.61	1.08	0.64	0.53	0.46	0.47	0.41	1.37	0.63	0.51	0.46
4	HCl	15	ppm	1	0.47	0.47	1.58	0.80	0.62	0.56	0.55	0.57	1.80	0.94	0.70	0.75	0.60	0.84	2.43	1.23
					1.12	0.92	1.05	0.95	2.68	1.62	1.16	1.12	1.02	1.07	3.38	1.34	1.20	1.23	1.13	1.00
					4.07	0.87	1.13	0.79	0.43	0.67	35.50	1.46	0.21	1.31	0.46	3.79	0.28	1.37	0.25	0.62
5	CO	50	ppm	1	0.45	15.11	0.80	0.66	0.96	1.08	0.68	0.46	0.17	0.30	0.53	5.26	12.34	0.74	0.88	0.22
					0.83	0.17	0.82	0.23	0.08	0.94	0.88	1.07	0.68	0.75	1.97	19.84	1.50	1.31	0.46	14.67
					10.55	7.95	8.04	8.15	8.50	9.88	9.39	8.29	9.47	8.50	8.77	7.60	11.51	7.15	8.35	7.82
6	O_2	12	(%)	1/10	8.15	8.12	11.16	8.17	8.54	7.62	7.35	7.38	10.43	8.28	7.92	8.38	6.46	9.25	11.07	8.16
					9.73	8.32	9.27	8.70	11.10	9.78	8.82	8.95	8.20	8.63	11.50	5.48	7.33	7.23	7.11	5.99
					12242.10	13193.30	13256.20	12985.70	12665.20	11205.90	13766.70	12491.70	10626.10	12124.10	11747.10	13038.60	10802.00	13935.40	11380.10	11917.20
7	FLW	0	Sm3	10	11808.90	12156.30	11395.80	12908.50	12262.90	11704.40	13238.40	13575.00	12029.80	12839.80	13471.70	12903.20	13915.20	11202.20	11701.60	13015.50
					11334.40	12920.50	12026.60	12687.10	11748.40	11228.20	12866.80	13076.70	14077.80	13493.80	12092.10	15496.10	13151.70	14176.60	13474.60	14756.10
					185.78	185.92	185.32	184.95	185.85	185.03	184.27	185.53	184.30	182.54	184.02	184.61	184.80	184.90	182.92	181.99
8	TMP	0	DEG	1	182.99	183.54	183.71	184.45	184.21	183.70	181.51	180.88	176.80	176.22	176.80	173.35	169.05	166.54	167.48	167.91
					168.07	167.80	168.34	169.24	168.38	167.76	169.34	169.87	169.60	170.51	169.92	168.92	167.76	164.60	160.85	160.15
					1146.02	1152.31	1128.41	1128.31	1100.41	1058.44	1070.43	1120.91	1087.76	1043.56	1066.65	1079.16	1079.19	1071.69	1081.95	1065.71
9	TM1	0	DEG	1	1073.09	1077.80	1065.57	1083.11	1079.45	1065.94	1096.36	1118.37	1135.54	1124.55	1099.21	1110.64	1115.07	1114.86	1070.41	1071.42
					1043.23	1047.61	1033.28	1039.61	1072.35	1059.13	1010.84	1020.00	1026.98	1018.29	999.17	1060.25	1106.95	1059.26	1081.44	1081.64
					36.82	36.81	36.81	36.79	36.80	36.80	36.80	36.80	36.79	36.80	36.80	36.80	36.80	36.81	36.82	36.81
10	TM3	0	DEG	1	36.82	36.81	36.81	36.81	36.80	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.82	36.82	36.82	36.81
					36.81	36.82	36.82	36.82	36.81	36.82	36.81	36.82	36.82	36.81	36.82	36.81	36.80	36.80	36.80	36.80