
굴뚝별 트랜드

2016년02월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/28　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

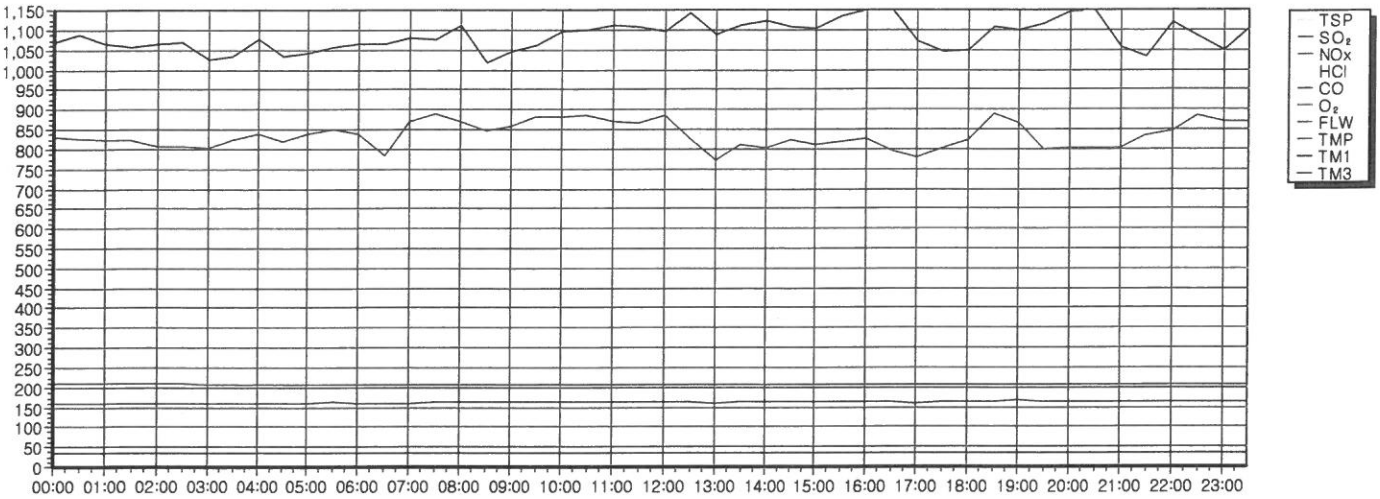

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.88	0.88	0.89	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.89	0.88	0.87	0.87	0.88	0.91	0.98
					1.08	1.10	1.09	1.11	1.09	1.18	0.91	0.88	0.86	0.86	0.86	0.87	0.89	0.93	0.89	0.88
					0.80	0.81	0.90	1.43	1.73	1.70	1.70	1.69	1.69	1.67	1.66	1.68	1.69	1.69	1.69	1.71
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05
					0.00	0.00	0.00	0.18	0.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.16	0.17	0.54	0.74


3	NOx	70	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.25
					0.04	0.00	0.00	0.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.20	0.35
4	HCl	15	ppm	1	0.27	0.44	0.62	0.75	0.82	0.89	0.36	0.12	0.12	0.14	0.15	0.16	0.07	0.02	0.02	0.03
					0.07	0.10	0.09	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.08	0.04	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.05
					0.06	0.15	0.17	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.04	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	21.01	21.01	21.01	21.00	20.97	20.87	20.81	20.80	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
					20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.72	20.77
					20.78	20.73	20.75	20.74	20.76	20.75	20.76	20.76	20.76	20.77	20.77	20.77	20.78	20.78	20.78	20.78
7	FLW	0	Sm3	10	8306.88	8266.36	8231.89	8235.75	8081.88	8071.51	8039.56	8220.02	8370.65	8184.41	8406.27	8507.29	8378.34	7857.28	8697.29	8884.01
					8707.02	8462.71	8569.35	8818.98	8798.23	8850.62	8713.63	8651.33	8850.28	8250.77	7738.73	8120.27	8039.40	8234.70	8122.05	8189.87
					8282.91	7963.33	7803.77	8040.19	8215.62	8900.39	8646.60	7994.43	8049.57	8038.07	8025.44	8355.19	8449.82	8853.23	8706.70	8708.15
8	TMP	0	DEG	1	159.42	159.63	160.13	159.45	158.61	159.74	158.93	159.33	160.21	159.31	160.42	162.53	161.70	159.05	160.20	162.76
					163.69	162.76	162.10	162.48	161.96	161.97	162.46	162.85	162.56	163.59	161.41	161.92	163.14	163.52	162.73	162.84
					162.52	162.23	161.63	162.64	162.54	164.96	165.92	163.20	162.68	162.62	162.16	162.30	162.82	163.96	163.61	165.17
9	TM1	0	DEG	1	1067.97	1088.52	1063.60	1057.31	1066.43	1069.11	1026.28	1035.12	1074.97	1031.99	1042.71	1055.36	1065.75	1064.18	1079.95	1077.38
					1110.72	1018.29	1046.72	1061.24	1096.05	1101.37	1110.64	1108.60	1095.39	1144.85	1089.04	1113.25	1121.70	1108.81	1103.90	1134.85
					1150.75	1150.11	1072.35	1046.37	1048.37	1107.61	1101.17	1115.37	1147.51	1150.43	1056.04	1034.00	1118.46	1083.99	1048.57	1102.00
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월02일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/29 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균

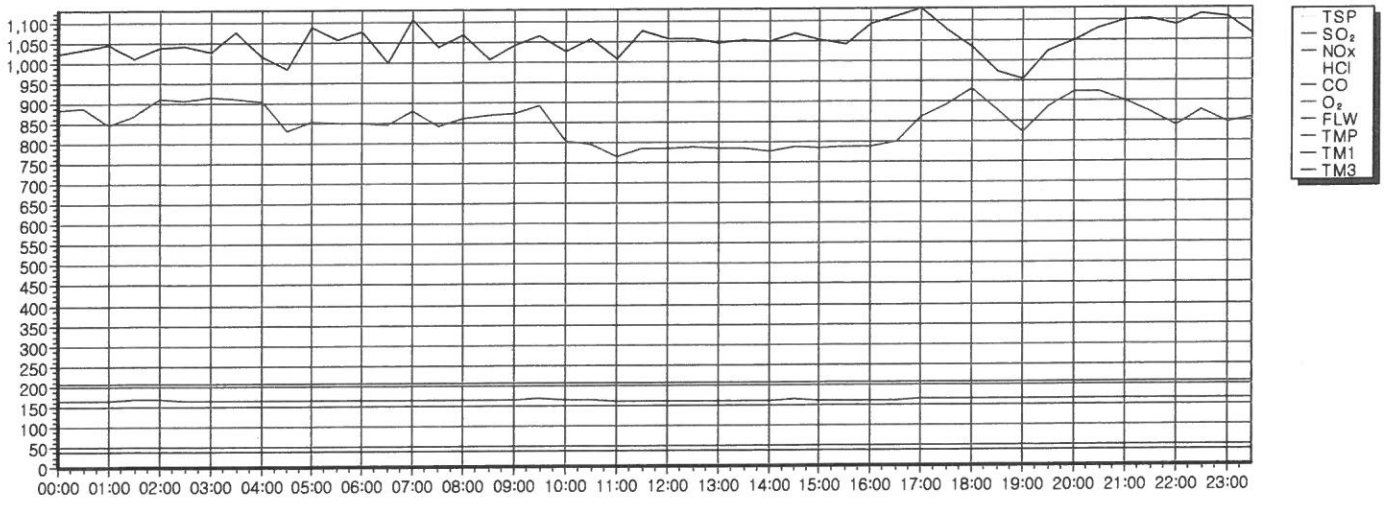

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.70	1.68	1.69	1.73	1.73	1.68	1.65	1.66	1.66	1.68	1.71	1.72	1.69	1.68	1.69	1.70
					1.69	1.67	1.69	1.71	1.71	1.67	1.65	1.68	1.68	1.67	1.67	1.66	1.66	1.70	1.68	1.68
					1.69	1.69	1.68	1.68	1.68	1.69	1.66	1.67	1.69	1.69	1.68	1.67	1.68	1.68	1.69	1.69
2	SO_2	30	ppm	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.19	0.33	0.24	0.49	0.96	0.55
					0.27	0.25	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18
					0.03	0.02	0.00	0.27	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.07	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.44	0.20
					0.03	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
					0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	0.01	0.05	0.09	0.12	0.16	0.17	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.02	0.04	0.07	0.10	0.12	0.11	0.07	0.04	0.06	0.06	0.08	0.10	0.04	0.04
					0.05	0.05	0.07	0.05	0.01	0.02	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
7	FLW	0	Sm3	10	8838.83	8880.02	8454.53	8694.86	9117.22	9065.48	9139.17	9101.89	9049.61	8297.09	8543.84	8517.71	8492.66	8453.69	8788.97	8427.78
					8628.03	8678.73	8732.15	8908.19	8055.20	7958.60	7677.65	7862.62	7837.78	7884.01	7858.32	7845.81	7779.05	7891.97	7868.15	7886.95
					7893.88	8009.89	8626.88	8910.42	9307.50	8783.79	8245.09	8856.29	9223.80	9211.19	8980.49	8723.15	8399.93	8776.95	8471.07	8579.33
8	TMP	0	DEG	1	164.64	164.50	163.59	166.64	168.38	166.09	164.73	164.69	164.45	163.37	164.80	165.76	164.10	163.39	165.11	165.00
					164.59	163.37	164.97	166.85	165.67	162.82	161.68	161.64	161.59	161.41	161.02	161.14	160.79	162.82	162.39	161.49
					162.15	162.66	162.78	163.94	164.77	164.65	163.11	163.76	165.58	165.70	164.91	164.17	163.18	164.14	164.08	163.61
9	TM1	0	DEG	1	1023.90	1034.59	1044.98	1012.27	1039.30	1040.27	1025.27	1075.11	1013.37	985.67	1086.82	1056.03	1077.68	999.90	1105.07	1035.96
					1068.36	1005.34	1042.49	1065.71	1028.19	1056.84	1007.06	1077.69	1055.79	1056.57	1046.75	1055.03	1047.61	1067.29	1052.32	1041.75
					1093.21	1108.91	1129.71	1075.47	1032.36	972.70	953.29	1020.83	1048.05	1078.79	1097.97	1101.70	1086.31	1114.02	1106.43	1065.46
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/30　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

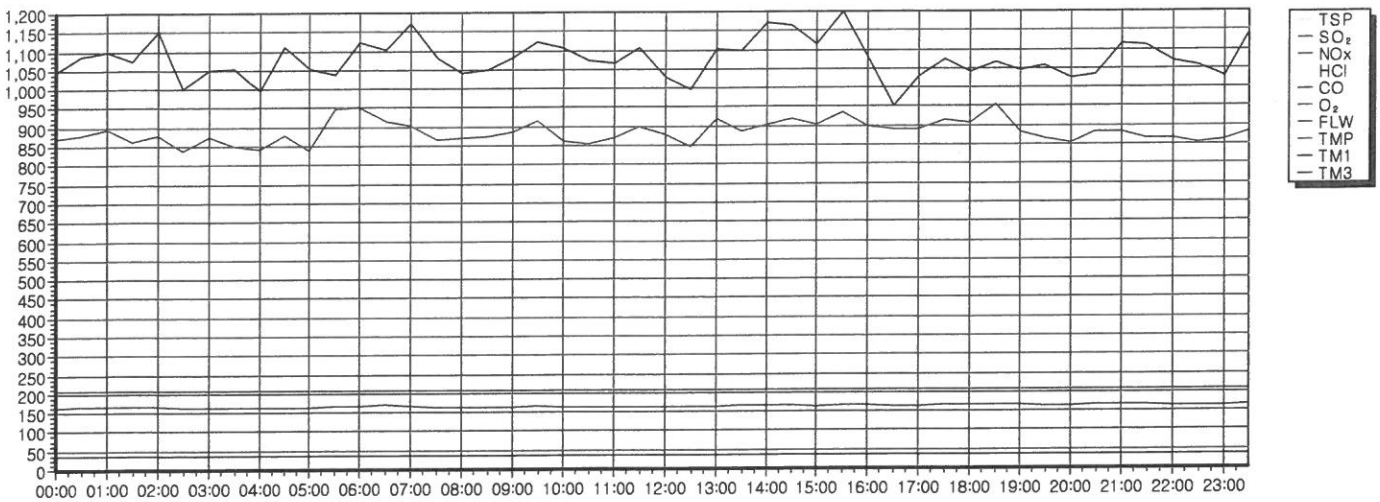

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.68	1.70	1.68	1.68	1.68	1.68	1.67	1.68	1.67	1.68	1.69	1.66	1.71	1.72	1.67	1.67
					1.67	1.67	1.67	1.66	1.68	1.68	1.67	1.67	1.67	1.68	1.67	1.68	1.68	1.66	1.65	1.65
					1.65	1.64	1.67	1.66	1.65	1.65	1.66	1.67	1.67	1.67	1.68	1.68	1.67	1.68	1.67	1.66
2	SO_2	30	ppm	1	0.11	0.37	0.20	0.07	0.03	0.23	0.05	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.22	0.17
					0.06	0.01	0.08	0.25	0.09	0.01	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.06	0.11	0.18	0.12	0.01	0.06	0.11	0.54	0.74

3	NOx	70	ppm	1	0.01	0.11	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
					0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.16
4	HCl	15	ppm	1	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.04	0.03	0.05	0.01
					0.04	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
					0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.77	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
7	FLW	0	Sm3	10	8718.10	8799.62	8933.41	8643.54	8787.37	8390.38	8756.95	8515.43	8417.26	8777.23	8398.77	9465.39	9535.86	9157.09	9031.86	8664.60
					8691.63	8758.56	8862.53	9140.45	8617.88	8531.07	8725.39	8983.40	8779.96	8456.58	9209.47	8865.07	9031.35	9192.86	9021.57	9367.90
					8974.30	8895.05	8898.90	9155.38	9075.72	9551.13	8835.13	8649.93	8544.27	8837.28	8811.20	8645.43	8674.81	8551.34	8620.26	8815.48
8	TMP	0	DEG	1	164.36	165.62	165.11	165.18	164.97	164.11	164.34	163.92	163.08	164.34	163.92	164.92	168.77	169.27	166.58	164.73
					164.00	164.11	164.49	165.02	164.00	163.78	164.23	164.51	163.83	162.83	163.93	165.00	165.14	165.11	164.77	165.47
					165.26	164.21	164.66	165.19	164.81	165.82	165.26	163.97	164.05	165.14	166.81	166.00	164.58	164.42	164.23	164.84
9	TM1	0	DEG	1	1044.43	1084.71	1099.25	1075.54	1152.49	999.43	1050.45	1052.73	997.17	1112.24	1055.43	1038.46	1121.13	1104.34	1171.09	1082.41
					1039.69	1048.37	1082.11	1120.85	1106.53	1072.87	1064.11	1107.53	1029.88	996.91	1103.21	1096.58	1173.36	1162.45	1114.12	1200.18
					1081.94	953.11	1030.65	1076.09	1042.35	1067.39	1046.02	1057.01	1025.97	1034.76	1115.87	1109.19	1070.99	1056.33	1028.35	1143.16
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78