
굴뚝별 트랜드

2016년02월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/31　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

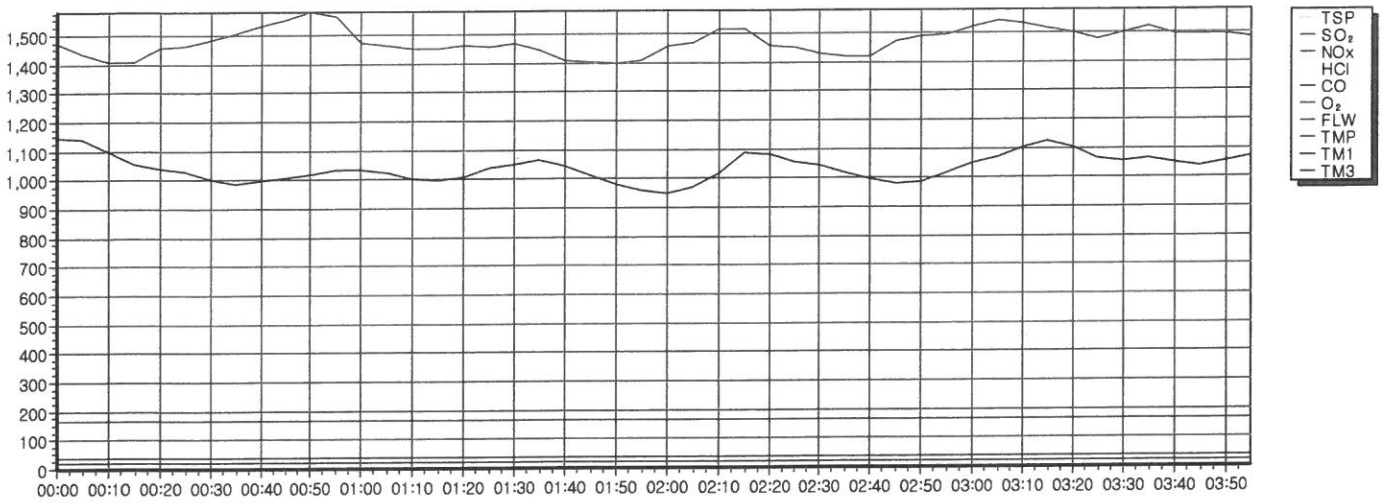

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.67	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.66	1.64	1.66	1.67	1.67	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68
					1.68	1.66	1.66	1.66	1.68	1.68	1.64	1.62	1.62	1.66	1.64	1.62	1.64	1.66	1.66	1.64
					1.66	1.66	1.66	1.66	1.64	1.64	1.66	1.66	1.67	1.66	1.68	1.68	1.66	1.68	1.68	1.66
2	SO_2	30	ppm	1	0.56	0.52	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.07	0.20	0.28	0.27	0.18	0.12	0.13	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11


3	NOx	70	ppm	1	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06
					0.08	0.11	0.11	0.10	0.08	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11
					0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.02
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
7	FLW	0	Sm3	1	1474.31	1432.43	1406.59	1408.41	1454.41	1462.18	1483.09	1502.02	1533.69	1551.87	1579.57	1565.29	1471.15	1461.22	1449.84	1453.36
					1463.55	1458.75	1465.87	1447.44	1407.83	1402.91	1397.43	1410.72	1456.79	1468.02	1515.99	1516.35	1454.89	1448.75	1428.96	1419.13
					1421.61	1472.56	1488.10	1493.33	1518.29	1544.48	1533.27	1515.55	1496.68	1479.87	1499.75	1521.37	1494.51	1491.82	1492.50	1484.69
8	TMP	0	DEG	1	165.73	165.77	165.35	164.98	164.83	164.57	164.33	164.32	164.90	165.54	165.75	165.99	165.91	165.51	165.16	164.98
					164.80	164.61	164.40	164.55	164.57	164.29	163.93	163.61	163.57	164.03	164.39	164.56	164.31	164.23	164.47	164.07
					163.55	163.37	163.90	164.47	164.55	164.41	164.53	165.18	165.57	165.35	164.95	164.75	164.82	165.15	165.23	165.03
9	TM1	0	DEG	1	1147.52	1142.24	1096.16	1056.16	1039.84	1026.00	999.92	986.84	993.92	1004.68	1019.72	1030.92	1036.00	1024.28	999.44	994.40
					1005.32	1039.00	1051.68	1065.60	1045.80	1013.24	981.72	956.92	949.00	967.96	1017.04	1087.96	1082.04	1056.56	1044.12	1016.80
					998.60	981.36	985.40	1017.48	1051.40	1069.52	1101.56	1126.32	1104.92	1065.48	1056.08	1064.24	1052.04	1038.56	1053.32	1070.36
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/01　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

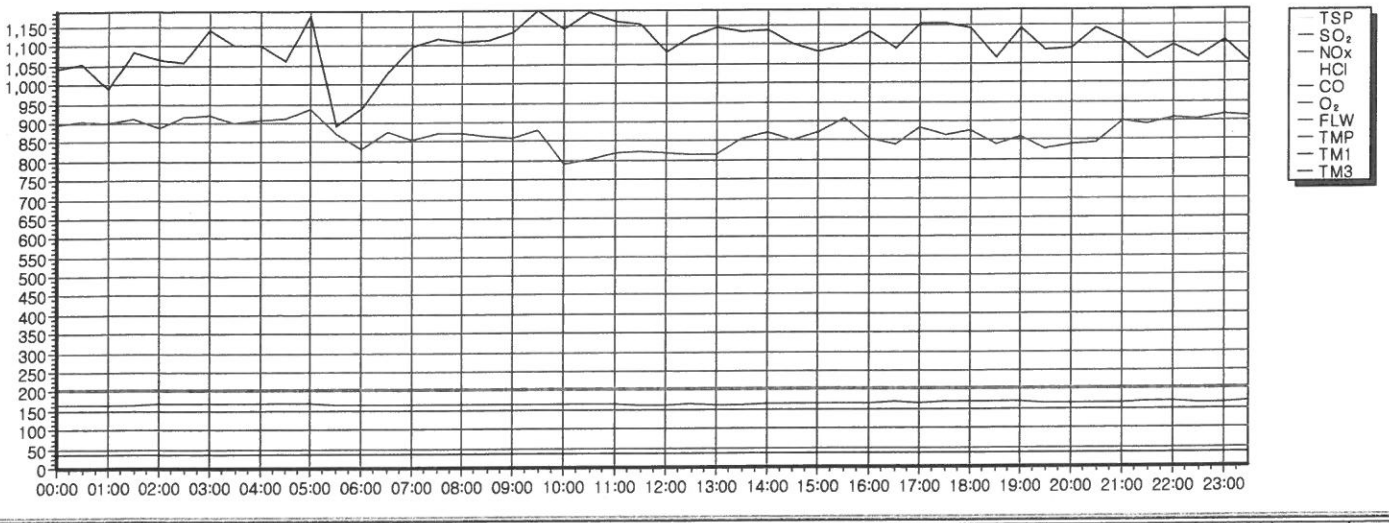


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.68	1.68	1.66	1.66	1.71	1.73	1.72	1.72	1.71	1.70	1.67	1.68	1.67	1.69	1.69	1.68
1	TSP	20	MGm	1	1.65	1.63	1.69	1.68	1.66	1.65	1.65	1.65	1.66	1.67	1.65	1.65	1.67	1.69	1.68	1.68
					1.70	1.71	1.69	1.71	1.71	1.72	1.71	1.71	1.69	1.69	1.71	1.73	1.68	1.69	1.68	1.70
					0.02	0.09	0.25	0.36	0.56	0.69	0.32	0.28	0.51	0.69	0.82	0.81	0.38	0.24	0.19	0.15
2	SO_2	30	ppm	1	0.14	0.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.29	0.60	1.03	1.35	0.55	0.18	0.12	0.18	0.23	0.18
					0.00	0.00	0.01	0.04	0.17	0.26	0.08	0.00	0.10	0.25	0.26	0.26	0.09	0.01	0.00	0.00
3	NOx	70	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.29	0.55	0.69	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
4	HCl	15	ppm	1	0.03	0.01	0.02	0.06	0.09	0.12	0.15	0.17	0.08	0.05	0.05	0.06	0.07	0.10	0.03	0.02
					0.05	0.04	0.06	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
6	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					8964.06	9058.62	8994.04	9112.58	8859.53	9172.21	9204.97	9006.78	9094.38	9117.71	9379.54	8702.25	8329.07	8764.27	8551.58	8705.37
7	FLW	0	Sm3	10	8713.16	8636.49	8582.10	8786.33	7893.83	8050.86	8173.96	8215.81	8180.08	8148.40	8142.00	8574.80	8698.95	8515.76	8726.79	9064.60
					8573.34	8405.69	8824.32	8620.00	8762.21	8399.68	8576.35	8287.18	8406.35	8449.02	9009.49	8933.28	9094.78	9060.11	9164.72	9116.17
					165.58	165.80	165.20	165.03	167.54	169.92	169.40	170.15	169.94	169.30	168.40	166.37	164.88	166.55	167.33	165.92
8	TMP	0	DEG	1	164.99	164.92	165.85	166.31	165.77	164.04	163.64	162.88	162.66	163.80	163.06	163.09	163.87	164.44	165.64	166.36
					167.02	167.98	167.45	168.02	167.76	167.94	167.76	167.03	165.46	165.54	166.56	168.29	167.74	167.38	167.15	168.27
					1041.30	1055.01	990.58	1086.19	1066.77	1057.95	1143.17	1103.54	1101.58	1062.19	1179.94	892.95	936.19	1028.48	1097.25	1118.64
9	TM1	0	DEG	1	1109.97	1115.61	1132.22	1190.57	1143.67	1188.03	1162.82	1155.83	1082.10	1123.41	1146.94	1132.91	1138.05	1101.43	1080.55	1097.72
					1132.48	1088.33	1155.95	1153.61	1143.97	1064.72	1143.48	1084.39	1090.06	1141.53	1108.78	1061.40	1096.98	1065.83	1107.88	1055.28
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/02　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

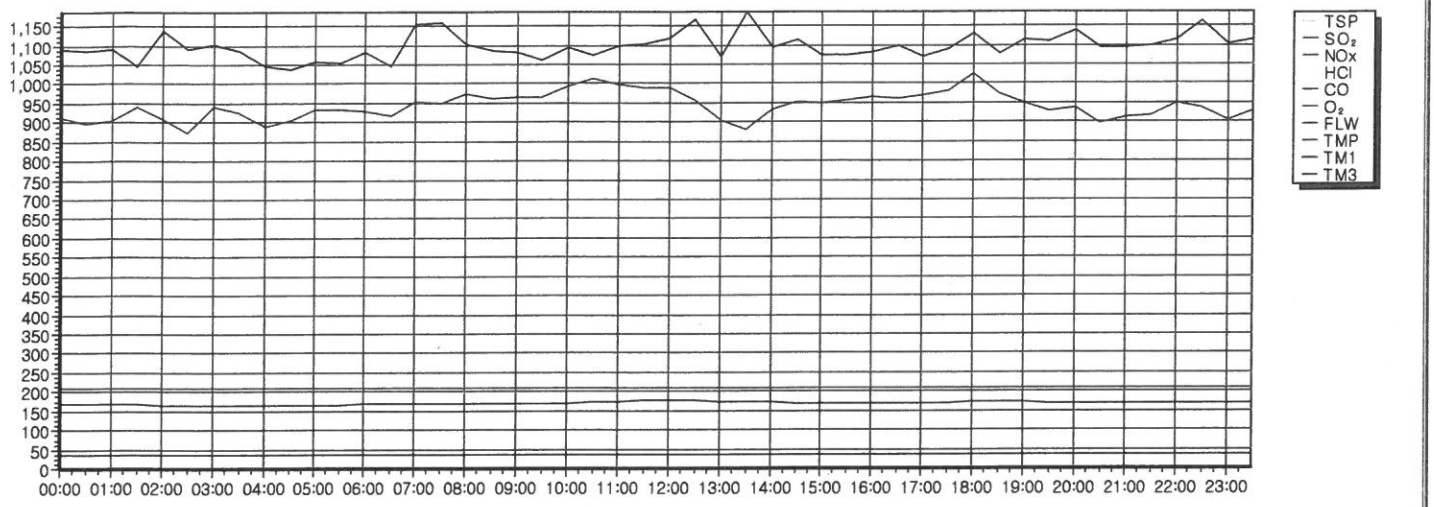

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.71	1.71	1.72	1.70	1.67	1.64	1.68	1.69	1.70	1.68	1.69	1.70	1.72	1.75	1.71	1.72
					1.74	1.72	1.71	1.69	1.69	1.73	1.73	1.71	1.72	1.73	1.72	1.74	1.70	1.68	1.68	1.67
					1.70	1.71	1.71	1.68	1.65	1.67	1.73	1.72	1.70	1.71	1.68	1.69	1.71	1.73	1.72	1.71
2	SO_2	30	ppm	1	0.05	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.25	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.39	0.65	0.99	1.26	0.54	0.17	0.17	0.13	0.08	0.06

3	NOx	70	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.24	0.36	0.49	0.16	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04
					0.03	0.04	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
					20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78
7	FLW	0	Sm3	10	9138.12	8973.58	9047.01	9392.38	9070.10	8744.15	9422.82	9259.20	8890.85	9054.40	9330.82	9313.94	9277.62	9151.84	9547.02	9487.31
					9716.07	9629.00	9651.04	9648.13	9945.18	10135.80	9975.55	9913.09	9911.40	9591.40	9053.06	8815.73	9315.95	9542.22	9503.02	9562.66
					9659.15	9628.37	9673.82	9797.08	10255.50	9742.33	9510.86	9290.00	9358.70	8987.55	9143.17	9161.65	9485.43	9365.07	9050.11	9285.25
8	TMP	0	DEG	1	168.98	169.24	168.50	168.24	165.96	163.91	165.39	165.94	165.45	164.75	165.70	165.63	167.55	168.35	167.02	166.94
					169.37	169.92	169.99	169.34	168.63	173.02	173.92	175.04	175.80	175.92	172.45	171.67	171.01	168.96	168.73	167.67
					169.31	169.79	170.23	170.17	171.11	172.08	171.37	170.73	169.49	169.35	168.05	167.05	168.55	170.52	169.08	168.61
9	TM1	0	DEG	1	1090.05	1086.87	1090.77	1047.26	1139.11	1091.41	1102.31	1084.70	1044.87	1038.47	1059.15	1051.80	1080.92	1046.23	1154.47	1159.33
					1100.54	1085.75	1082.19	1063.09	1093.13	1073.22	1096.73	1100.63	1118.04	1167.21	1069.85	1186.50	1092.87	1115.32	1073.56	1074.83
					1082.47	1096.15	1071.59	1088.29	1128.69	1079.18	1116.07	1109.99	1140.15	1093.69	1095.50	1098.61	1112.35	1160.99	1102.39	1112.63
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78