
굴뚝별 트랜드

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1 2016년02월04일

조회일자: 2016/02/03 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균

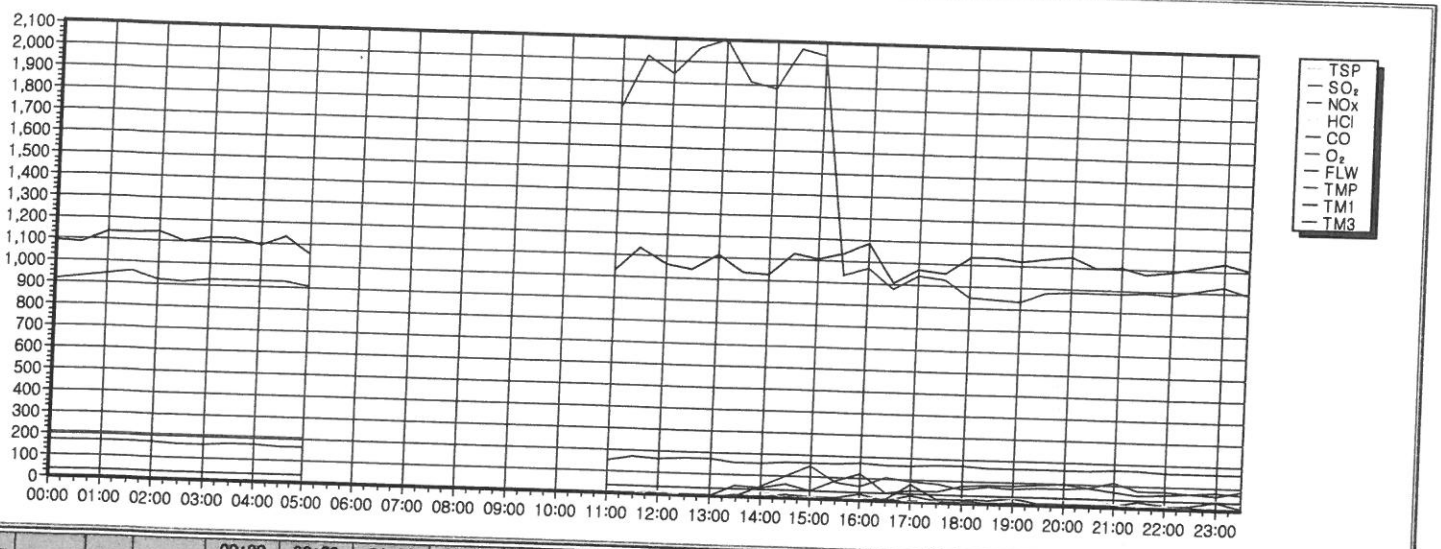

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.72	1.71	1.70	1.69	1.71	1.71	1.70	1.74	1.70	1.71	1.71					
											0.77	0.84	12.45	1.16	0.36	0.37	0.31	0.75	0.41	0.68
2	SO_2	30	ppm	1	0.10	0.06	0.07	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
											0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	1.99	12.35	7.34	6.16
					29.64	0.17	27.45	8.05	19.04	15.20	25.83	6.86	4.17	5.53	9.89	29.82	16.18	12.76	32.31	7.87


3	NOx	70	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					118.20	37.36	51.47	50.98	75.44	86.25	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44	43.78	62.50	37.18	84.90
4	HCl	15	ppm	1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	86.81	89.96	103.20	88.54	72.47	59.08	64.09	72.84	81.21	72.42
					4.58	20.31	1.18	7.79	18.80	31.52	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01					
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.15	0.14	12.92	26.61	0.01	7.05	0.79
					0.56	6.78	81.18	11.48	16.75	0.70	27.19	37.96	30.12	42.38	16.86	9.60	16.76	20.30	41.76	27.82
3	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					6.67	11.00	9.34	8.33	6.67	7.88	7.84	0.37	0.09	0.25	0.60	1.18	0.86	4.02	0.77	0.38
	FLW	0	Sm3	10	9104.82	9245.59	9408.39	9564.02	9200.36	9142.66	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78					
					10708.30	9745.07	10382.50	10277.30	9500.01	9422.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	9.76	15.30	7.85
	TMP	0	DEG	1	169.37	168.03	167.93	168.00	167.93	167.40	6.97	7.77	7.58	8.59	11.54	8.08	8.01	7.25	6.46	8.28
					167.86	166.78	167.55	170.33	168.76	166.89	9272.37	9283.80	9275.79	9277.69	9044.66					
	TM1	0	DEG	1	1092.11	1083.82	1135.25	1132.85	1144.53	1100.35	17746.00	20215.60	19416.50	20639.70	21036.80	19138.90	18851.60	20653.00	20371.50	10342.70
					1182.29	1003.10	1068.75	1056.98	1132.12	1134.35	9313.74	9755.96	9851.77	9829.31	9821.28	9909.02	9876.33	10055.90	10261.50	9917.59
	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	167.05	169.01	167.98	166.44	165.97					
					36.76	36.74	36.75	36.78	36.78	36.78	151.98	168.79	160.63	171.81	168.87	154.31	157.51	167.42	167.31	167.42
											165.48	166.47	166.62	166.81	169.12	167.87	166.52	166.97	167.27	167.30
											1119.71	1117.36	1088.05	1133.19	1058.21					
											1027.71	1130.80	1064.68	1040.25	1112.25	1033.79	1024.09	1126.95	1103.57	1131.80
											1117.54	1133.69	1147.11	1101.59	1102.59	1073.63	1091.73	1112.34	1136.27	1108.86
											36.78	36.78	36.78	36.78	36.78					
											32.88	36.74	34.41	36.74	36.77	33.79	34.62	36.74	36.74	36.76
											36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월05일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/04　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

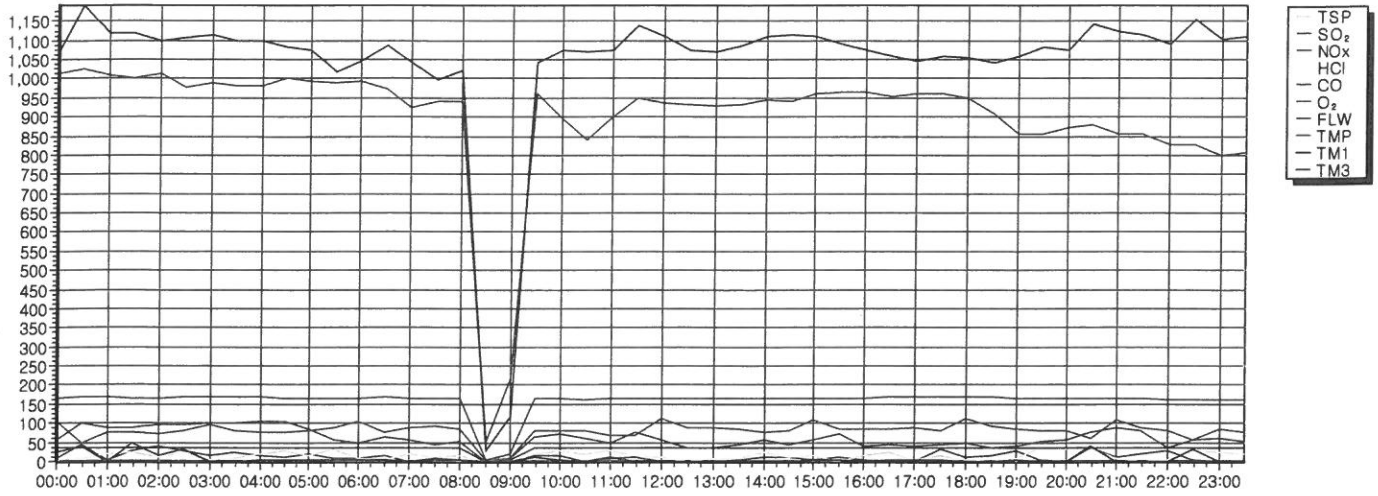


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.72	0.70	0.72	0.72	0.71	0.77	0.76	0.78	0.75	0.74	0.76	0.81	0.77	0.76	0.81	0.80
1	TSP	20	MGm	1	0.80	0.01	0.04	0.76	0.81	0.89	0.81	0.76	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.71	0.71
					0.71	0.72	0.71	0.71	0.73	0.77	0.85	0.87	0.84	0.83	0.86	0.87	0.90	0.91	0.92	0.92
					7.72	44.54	4.62	28.06	41.57	28.14	16.50	22.28	17.02	13.92	18.71	9.57	9.48	16.56	0.25	2.23
2	SO_2	30	ppm	1	3.56	0.00	0.00	17.54	14.36	1.71	6.27	10.34	1.87	0.00	0.00	2.66	13.28	13.97	3.44	12.33
					4.80	1.21	0.00	30.88	13.88	15.77	26.37	6.02	1.70	35.51	10.62	19.41	28.67	5.75	0.14	0.00
					57.86	99.71	89.04	88.58	95.82	98.17	100.04	101.86	104.33	104.72	86.15	57.62	47.15	65.69	54.87	44.08
3	NOx	70	ppm	1	52.93	1.37	7.34	66.12	73.23	62.11	46.48	77.83	55.90	34.54	35.28	43.80	57.73	43.74	55.15	74.45
					40.25	45.21	40.01	44.13	47.81	37.06	40.31	53.02	55.70	77.07	88.62	82.32	37.78	57.59	59.97	54.21
					3.05	8.75	19.43	24.20	11.84	25.40	2.07	7.65	19.78	26.89	16.93	31.06	6.26	5.66	19.66	14.09
4	HCl	15	ppm	1	15.95	0.57	0.97	19.63	28.31	18.45	27.81	16.13	13.04	1.99	8.64	6.97	22.37	10.70	15.21	0.11
					16.70	23.77	2.53	17.89	3.33	0.94	8.23	37.13	30.47	37.10	7.17	0.54	2.67	26.69	22.49	18.84
					24.09	39.54	1.76	47.76	17.41	32.58	0.61	0.19	2.20	2.33	3.59	2.13	2.20	2.13	0.91	8.33
5	CO	50	ppm	1	4.23	0.17	0.21	10.64	3.82	1.36	13.30	0.61	0.24	0.76	0.68	0.47	0.63	1.77	2.83	5.42
					1.27	2.29	2.39	2.44	0.97	1.82	4.05	1.57	1.58	39.91	0.03	0.25	1.32	31.76	0.60	0.48
					10.44	4.92	7.74	7.84	7.13	7.96	9.86	7.96	7.83	7.67	8.11	9.08	10.60	7.51	8.93	9.16
6	O_2	12	(%)	1/10	8.62	0.23	1.00	8.18	8.16	8.07	6.87	6.74	11.42	8.72	8.73	8.37	7.87	8.06	11.01	8.54
					8.54	8.58	8.92	8.06	11.44	9.21	8.33	8.28	8.07	6.13	11.02	8.86	8.11	5.68	8.50	7.54
					10143.50	10259.90	10095.30	10033.00	10134.30	9760.38	9908.91	9827.34	9836.04	10015.20	9925.86	9883.95	9925.84	9726.63	9268.14	9396.31
7	FLW	0	Sm3	10	9418.45	530.87	2182.14	9612.38	8987.21	8416.84	9018.05	9503.16	9353.99	9319.70	9290.57	9334.66	9435.51	9424.50	9631.72	9673.72
					9646.83	9551.80	9596.49	9613.41	9490.75	9096.39	8561.48	8566.72	8724.23	8821.04	8584.50	8577.27	8293.09	8272.62	8000.70	8066.48
					166.47	167.76	168.11	167.19	166.64	168.09	169.04	168.97	167.83	166.59	166.58	166.15	167.65	168.78	166.88	165.27
8	TMP	0	DEG	1	166.04	4.60	18.87	166.28	166.14	163.50	164.22	167.23	167.63	166.66	166.88	166.65	166.41	165.89	166.26	167.03
					167.34	168.12	167.78	167.90	171.21	167.68	165.05	165.37	164.46	164.47	163.79	163.93	163.12	163.31	162.53	162.25
					1069.29	1191.83	1119.56	1117.61	1100.39	1108.04	1114.93	1098.51	1098.31	1080.99	1074.39	1016.50	1045.99	1085.85	1041.67	997.35
9	TM1	0	DEG	1	1022.17	28.19	115.63	1043.65	1073.61	1071.21	1076.61	1140.31	1111.51	1075.78	1070.16	1086.08	1110.51	1115.38	1111.22	1089.69
					1074.30	1058.54	1045.23	1057.99	1053.55	1041.75	1057.15	1083.13	1075.27	1141.52	1121.61	1115.80	1090.87	1155.37	1101.45	1111.09
					36.77	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77
10	TM3	0	DEG	1	36.78	1.04	4.17	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/05　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

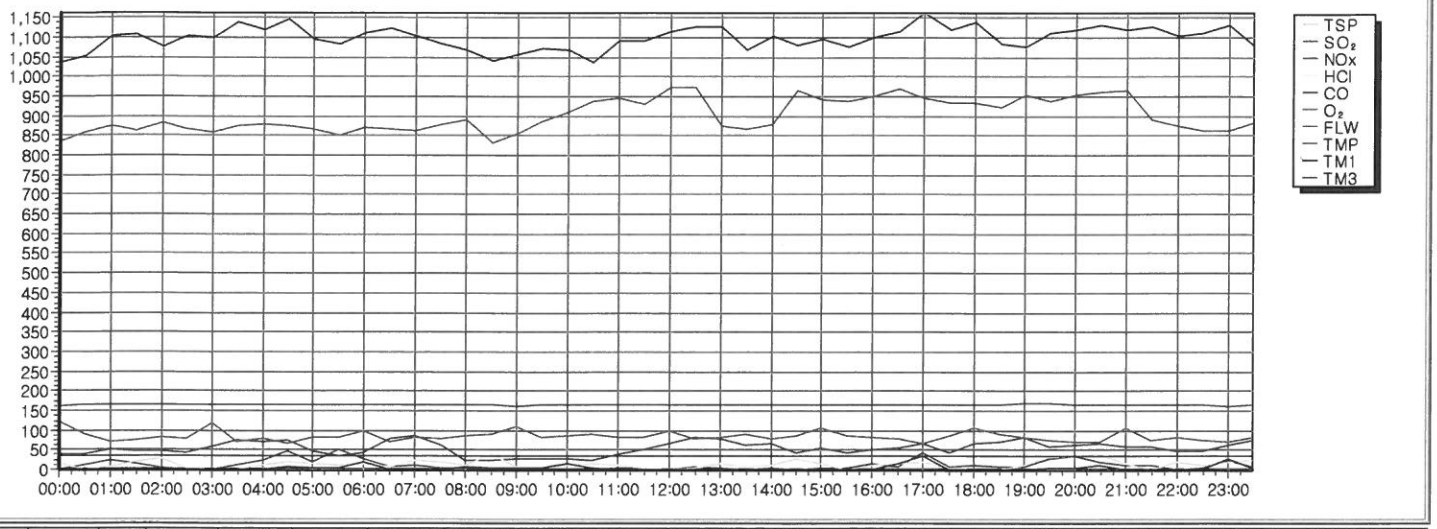

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.90	0.87	0.87	0.89	0.87	0.88	0.90	0.87	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.92	0.91	0.93
					0.91	0.93	0.89	0.84	0.81	0.77	0.78	0.77	0.72	0.72	0.82	0.83	0.78	0.70	0.72	0.73
					0.70	0.70	0.72	0.74	0.75	0.80	0.77	0.78	0.75	0.75	0.73	0.79	0.81	0.82	0.86	0.84
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	10.47	23.37	14.47	2.17	0.49	1.70	13.02	24.75	45.79	19.69	50.93	29.31	9.80	13.63	4.21
					5.56	0.00	1.03	0.83	0.04	0.18	2.04	4.05	0.84	8.68	3.87	0.23	3.14	0.38	5.57	2.27
					15.38	9.24	41.64	9.09	12.30	9.35	8.26	27.57	33.64	19.66	10.15	11.24	0.33	2.81	22.24	7.23

3	NOx	70	ppm	1	40.37	39.47	51.72	47.54	48.86	43.73	60.97	75.90	71.21	76.47	45.55	37.21	44.63	76.87	87.26	61.26
					23.98	23.81	25.85	25.87	26.33	22.96	40.17	50.67	65.61	81.56	77.38	61.77	66.53	43.17	56.64	44.36
					53.00	54.25	65.16	45.25	65.93	70.85	84.20	59.57	64.86	65.15	58.76	57.26	46.37	46.21	63.26	74.84
4	HCl	15	ppm	1	15.85	0.25	9.63	20.41	26.16	5.79	1.67	1.06	13.58	20.37	16.77	11.28	15.97	8.83	25.21	18.15
					11.32	39.42	9.77	5.24	12.24	15.71	11.25	4.99	0.28	5.56	17.66	6.35	13.34	25.73	15.80	0.20
					12.19	16.97	18.20	3.03	1.71	1.45	9.98	31.33	36.16	40.18	15.88	0.20	21.26	13.59	19.69	24.52
5	CO	50	ppm	1	1.90	1.80	0.81	1.28	0.62	0.48	0.42	1.12	0.43	5.93	2.34	2.85	19.02	0.92	0.53	1.67
					6.66	4.16	4.45	4.19	16.30	2.92	1.11	1.40	1.18	0.26	0.10	0.52	0.29	1.22	0.43	0.75
					0.63	14.18	36.06	0.64	0.44	0.38	1.50	3.02	4.28	13.36	0.89	1.49	0.98	0.95	27.67	4.18
6	O_2	12	(%)	1/10	12.27	9.01	7.19	7.36	8.42	7.88	11.73	7.11	8.04	6.68	8.25	8.22	9.73	6.95	8.17	8.08
					8.62	9.04	10.91	8.14	8.49	8.89	8.14	8.44	10.03	8.02	8.22	9.15	8.08	8.78	10.83	8.70
					8.36	7.89	6.61	8.65	10.63	8.91	8.38	7.67	7.01	7.05	10.81	7.62	8.38	7.61	7.12	8.20
7	FLW	0	Sm3	10	8372.61	8595.00	8758.99	8631.74	8834.22	8665.94	8607.49	8746.52	8772.92	8752.78	8658.52	8511.83	8702.72	8661.45	8651.14	8796.72
					8915.92	8312.74	8562.89	8850.47	9102.79	9363.90	9443.05	9306.15	9722.07	9752.55	8746.11	8660.52	8790.07	9653.45	9405.03	9383.86
					9504.60	9704.86	9450.21	9346.84	9351.38	9234.73	9522.43	9398.09	9523.59	9625.08	9668.67	8904.85	8764.88	8639.37	8636.04	8833.16
8	TMP	0	DEG	1	162.21	163.74	166.61	166.18	165.10	164.79	164.16	164.30	164.19	164.94	164.26	164.21	165.09	164.65	163.94	163.65
					164.99	163.87	163.41	164.82	165.24	166.03	166.99	165.92	165.82	166.48	164.89	164.12	163.97	165.52	165.37	165.15
					166.04	166.01	165.80	165.88	165.60	166.14	167.65	167.60	166.64	166.01	165.92	164.82	164.88	164.24	163.43	163.80
9	TM1	0	DEG	1	1038.23	1051.14	1104.43	1108.15	1074.46	1104.97	1100.13	1138.45	1119.60	1146.77	1097.44	1083.07	1110.60	1121.45	1102.28	1084.61
					1069.22	1042.10	1057.23	1070.41	1068.50	1037.60	1090.61	1093.41	1115.14	1129.16	1126.67	1069.07	1103.28	1079.72	1097.45	1077.42
					1097.89	1115.16	1162.80	1117.50	1137.67	1084.61	1074.24	1113.32	1120.15	1131.74	1120.99	1125.71	1102.57	1110.13	1130.11	1080.26
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78