
굴뚝별 트랜드

2016년02월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/06　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

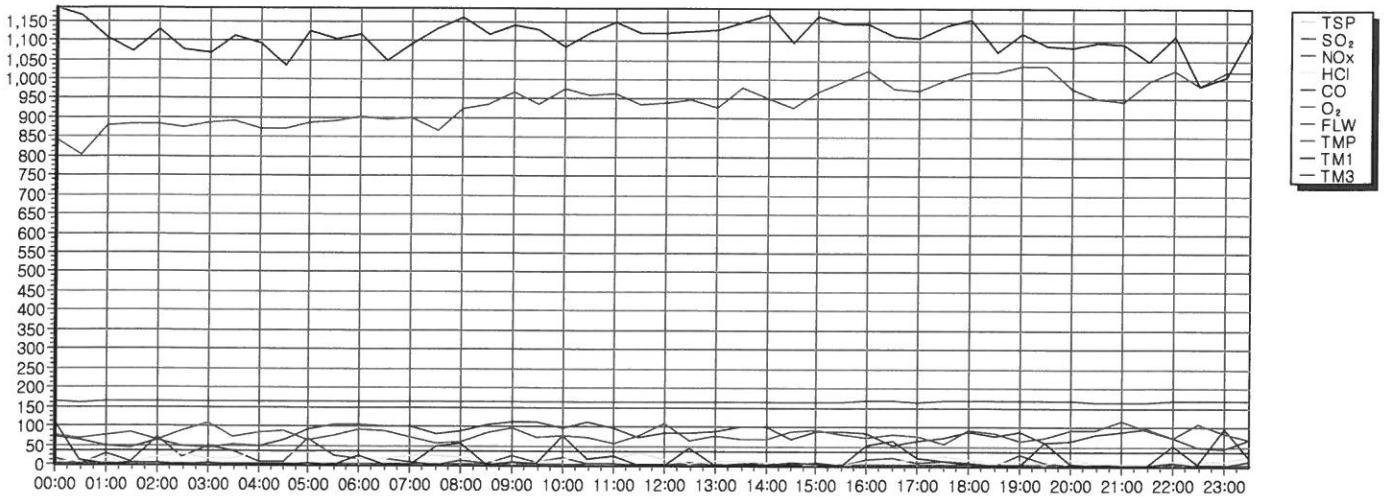

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.87	0.92	0.83	0.84	0.88	0.90	0.86	0.86	0.92	0.92	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.91
					0.84	0.81	0.75	0.81	0.72	0.76	0.75	0.79	0.77	0.77	0.80	0.74	0.76	0.78	0.74	0.70
					0.68	0.73	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.77	0.82	0.80	0.74	0.71	0.78	0.74	0.73
2	SO_2	30	ppm	1	15.31	0.29	29.20	9.92	73.70	21.01	46.55	35.19	6.57	8.48	68.45	23.84	16.11	14.40	8.71	0.45
					10.11	2.07	25.30	7.50	19.86	4.66	5.19	0.00	0.00	6.86	1.36	2.84	6.03	0.17	6.27	1.71
					17.17	18.09	9.09	10.26	8.10	0.19	27.52	6.23	0.16	1.32	0.28	0.32	7.81	0.00	1.19	12.44


3	NOx	70	ppm	1	73.86	65.96	46.88	45.85	63.36	46.68	43.11	50.21	48.28	62.96	91.44	103.59	102.86	101.10	101.84	78.83
					87.01	105.87	111.82	113.96	94.65	111.45	96.62	71.39	83.13	85.06	88.04	102.33	99.30	68.20	89.09	87.90
					83.51	51.28	64.68	74.27	89.82	76.66	87.45	60.92	64.54	78.47	89.05	95.27	71.49	49.84	44.71	68.85
4	HCl	15	ppm	1	6.06	6.92	14.91	4.46	21.31	28.36	15.72	14.41	33.35	30.97	33.27	39.58	16.03	14.06	22.36	25.62
					21.78	12.45	3.02	6.95	15.23	24.29	15.48	30.43	15.44	5.47	13.95	11.97	9.67	6.63	0.83	0.47
					12.12	12.97	17.71	25.45	15.90	8.70	12.65	5.83	16.10	8.36	4.66	3.63	12.54	13.14	13.77	23.00
5	CO	50	ppm	1	107.75	11.64	1.13	2.05	3.02	1.03	3.77	1.09	0.60	1.72	3.33	0.81	24.68	0.35	0.63	49.70
					55.75	0.21	8.26	4.38	77.16	15.53	24.28	0.42	0.88	42.76	0.38	0.43	1.54	8.87	6.00	0.28
					50.64	65.82	18.82	11.56	3.35	0.73	1.66	58.77	3.16	0.81	0.35	1.55	52.24	3.68	95.41	20.65
6	O_2	12	(%)	1/10	7.57	6.63	7.73	8.30	6.46	8.66	10.90	7.28	8.59	8.95	6.49	7.55	9.18	8.70	7.11	5.50
					6.13	8.57	9.68	7.39	7.67	7.23	5.82	7.44	10.71	6.61	7.49	6.86	6.73	8.90	9.29	7.85
					7.37	7.99	7.43	5.54	9.11	8.29	6.41	7.23	9.19	9.20	11.68	9.15	7.13	10.71	8.27	6.78
7	FLW	0	Sm3	10	8416.17	8015.77	8800.67	8839.10	8824.80	8763.93	8868.87	8896.64	8731.20	8704.62	8869.24	8899.65	9034.57	8936.46	8994.07	8666.59
					9218.71	9338.12	9677.75	9364.88	9774.29	9586.02	9634.32	9350.12	9384.81	9494.45	9282.86	9788.99	9517.16	9259.20	9659.00	9945.77
					10256.50	9746.44	9707.82	10009.30	10187.10	10217.50	10363.00	10365.90	9767.21	9500.14	9419.55	9950.79	10240.00	9854.29	10209.70	10198.60
8	TMP	0	DEG	1	163.83	162.41	162.79	164.04	164.55	164.33	163.93	163.92	163.88	163.51	164.60	164.45	164.70	164.00	164.27	163.66
					164.26	164.76	165.82	165.31	165.56	166.42	166.10	165.28	165.01	165.21	165.03	166.13	166.26	165.39	165.11	166.53
					166.82	167.31	166.40	166.87	167.29	167.07	167.91	167.61	167.09	165.93	165.38	165.71	166.91	166.73	167.75	167.53
9	TM1	0	DEG	1	1184.67	1162.62	1104.32	1072.55	1128.37	1075.43	1067.88	1111.39	1090.73	1035.40	1123.33	1103.29	1117.15	1046.33	1092.97	1131.47
					1158.73	1117.38	1140.55	1126.61	1086.13	1120.80	1146.87	1122.36	1119.50	1125.91	1129.99	1148.19	1169.07	1094.37	1166.29	1144.32
					1144.01	1113.27	1107.79	1141.39	1156.43	1070.97	1121.10	1087.95	1083.02	1097.30	1091.46	1047.92	1112.51	983.32	1008.57	1125.47
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.76	36.77	36.77	36.77	36.77	36.77	36.77	36.78
					36.77	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

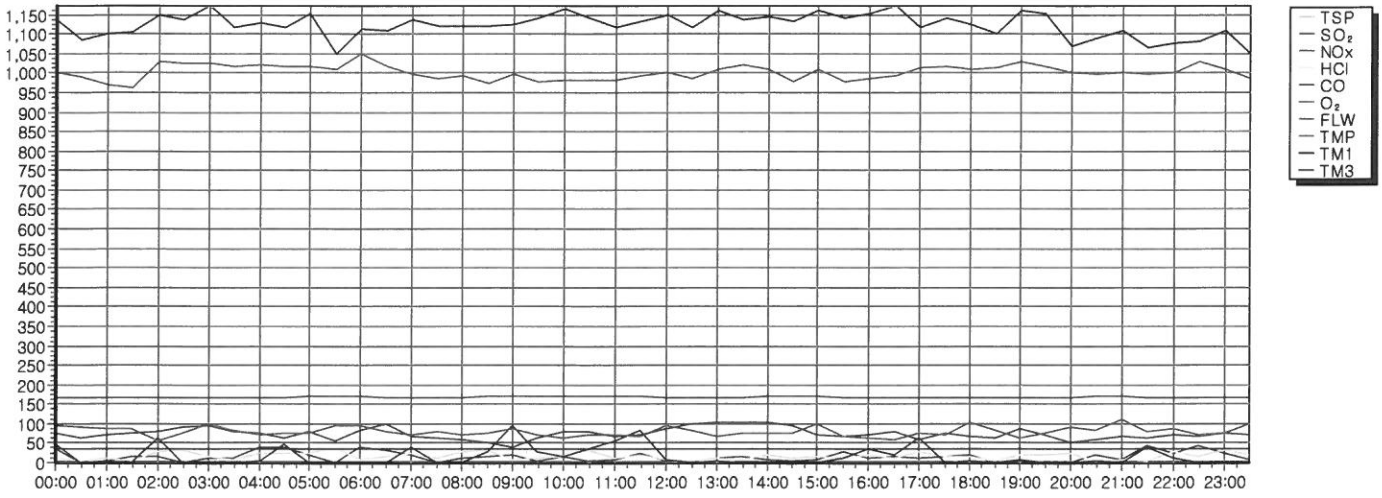

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.76	0.78	0.79	0.81	0.74	0.75	0.76	0.77	0.76	0.77	0.77	0.80	0.74	0.79	0.80	0.83
1	TSP	20	MGm	1	0.81	0.82	0.78	0.81	0.80	0.80	0.80	0.77	0.75	0.77	0.73	0.71	0.71	0.74	0.73	0.74
					0.73	0.72	0.68	0.69	0.71	0.72	0.70	0.71	0.74	0.75	0.75	0.76	0.75	0.72	0.74	0.78
					36.48	0.50	5.25	14.09	17.43	0.90	13.85	11.49	40.57	38.97	20.29	0.00	39.38	32.30	20.68	0.57
2	SO_2	30	ppm	1	10.51	14.34	19.97	3.98	14.49	4.79	9.38	24.85	4.43	2.00	10.42	15.98	6.53	2.95	8.43	28.19
					12.34	14.46	10.21	14.53	19.37	0.50	7.94	0.87	0.61	18.44	7.51	42.29	24.11	44.72	22.81	7.39


					74.15	62.11	70.80	76.12	78.93	89.47	95.71	80.21	77.13	62.96	77.80	54.86	82.67	99.81	68.65	63.91
3	NOx	70	ppm	1	59.61	51.99	41.42	63.50	79.37	81.07	69.34	70.22	88.86	99.39	104.44	102.43	103.46	95.82	73.23	65.71
					70.94	77.83	60.93	74.16	68.94	65.29	88.21	71.58	51.56	59.76	67.90	61.99	70.89	65.79	75.51	72.48
					10.60	4.25	12.84	3.37	27.17	30.98	15.66	7.27	24.50	24.50	22.38	38.42	6.73	17.62	23.18	12.03
4	HCl	15	ppm	1	26.71	33.28	9.44	12.35	14.59	32.47	12.68	19.90	9.62	4.98	10.04	6.93	19.68	13.87	16.37	11.49
					18.48	10.85	27.51	14.69	16.57	3.21	18.14	18.50	22.54	3.50	6.47	2.52	26.63	16.78	30.66	20.17
					46.16	0.99	1.32	1.31	62.75	0.31	0.86	0.40	4.13	47.46	0.39	1.42	0.75	0.27	39.74	0.93
5	CO	50	ppm	1	0.76	28.72	95.19	25.86	13.99	35.83	54.31	82.49	6.48	0.59	2.14	0.86	0.61	1.55	1.07	13.18
					37.24	19.11	61.98	1.44	4.80	0.47	2.01	1.09	0.90	3.37	0.72	38.46	11.31	0.93	0.32	1.09
					9.41	9.23	8.82	8.71	5.76	7.75	9.96	8.37	7.01	7.54	7.44	9.40	9.49	8.07	7.26	8.06
6	O_2	12	(%)	1/10	7.33	7.63	8.67	6.98	6.33	7.14	7.16	6.74	9.41	8.18	6.65	7.43	7.70	7.75	9.84	6.79
					6.42	6.10	7.38	7.05	10.19	8.15	6.22	7.45	8.95	8.22	11.05	7.87	8.64	7.27	7.61	10.04
					10007.80	9879.91	9697.05	9638.57	10300.00	10252.50	10242.40	10176.80	10232.80	10193.40	10191.20	10106.90	10473.90	10181.00	9992.01	9843.08
7	FLW	0	Sm3	10	9932.77	9744.62	9973.06	9770.43	9825.09	9799.16	9802.95	9928.82	9999.89	9875.36	10086.20	10199.50	10114.20	9788.33	10090.10	9767.26
					9849.14	9920.72	10148.30	10157.80	10092.80	10120.10	10297.50	10162.60	10020.40	9968.11	10006.00	9975.30	10009.90	10296.50	10109.20	9838.85
					166.75	166.16	165.84	165.82	166.50	166.77	166.90	166.87	168.21	168.88	170.52	171.01	169.07	168.03	167.12	166.44
8	TMP	0	DEG	1	167.16	169.00	169.21	170.22	170.61	170.19	169.14	169.00	168.81	168.16	167.81	168.86	169.80	169.75	169.12	167.97
					167.08	167.17	166.79	167.65	167.37	167.13	167.40	166.68	166.57	169.81	170.57	167.13	166.84	167.18	166.90	166.11
					1137.62	1084.40	1100.35	1104.53	1148.98	1134.93	1172.55	1117.31	1130.28	1115.08	1152.03	1049.85	1112.92	1108.03	1135.84	1119.33
9	TM1	0	DEG	1	1121.87	1121.87	1123.00	1142.44	1165.41	1139.46	1118.11	1132.38	1150.51	1116.76	1159.07	1136.75	1144.52	1134.71	1161.09	1138.86
					1154.31	1170.57	1118.47	1141.37	1124.79	1099.73	1162.32	1152.82	1068.93	1088.75	1107.91	1063.31	1078.99	1080.18	1109.35	1050.99
					36.78	36.78	36.77	36.77	36.76	36.77	36.76	36.76	36.77	36.76	36.76	36.77	36.77	36.77	36.77	36.77
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/08　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

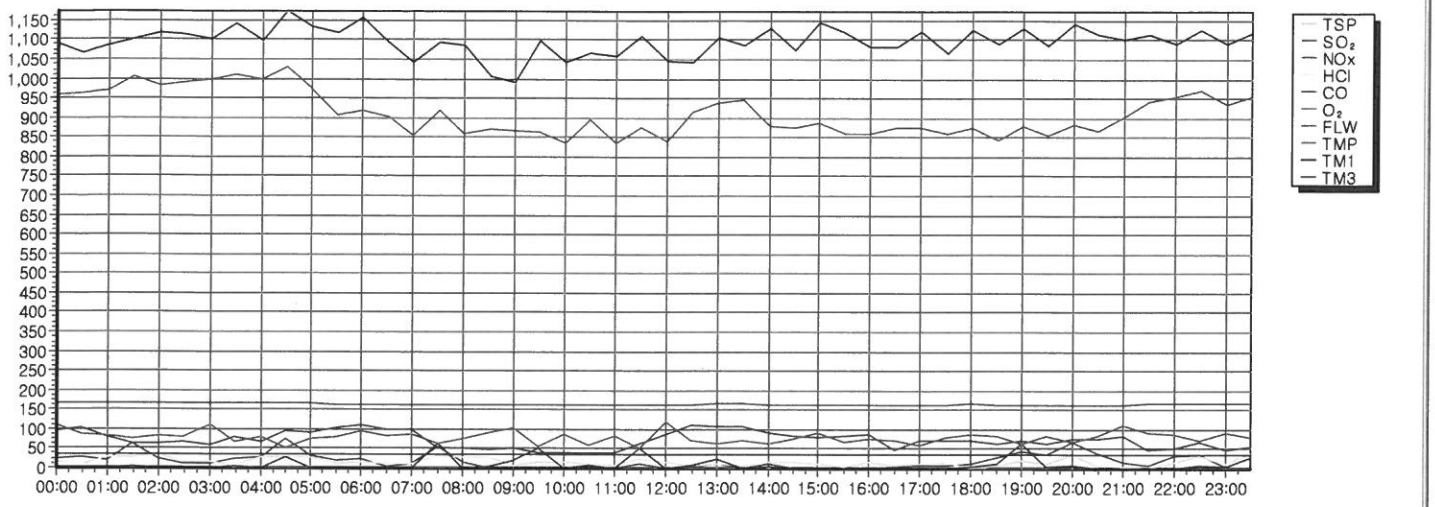

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.81	0.81	0.81	0.75	0.79	0.77	0.77	0.76	0.79	0.74	0.81	0.89	0.87	0.90	0.97	0.89
1	TSP	20	MGm	1	0.96	0.93	0.91	0.91	0.93	0.87	0.93	0.87	0.88	0.79	0.78	0.77	0.82	0.83	0.80	0.82
					0.81	0.78	0.79	0.83	0.81	0.86	0.78	0.81	0.82	0.82	0.80	0.76	0.76	0.71	0.74	0.73
					23.56	27.71	18.42	62.56	25.19	10.01	12.82	24.61	29.63	74.81	31.21	21.48	22.56	4.14	10.21	57.55
2	SO_2	30	ppm	1	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	12.35	1.06	5.62	13.77	1.88	11.24	0.00	0.04	2.50
					0.02	3.10	5.98	6.22	11.44	26.05	42.78	35.82	68.78	41.21	14.94	6.49	30.01	34.48	2.89	27.19

					96.80	102.46	79.66	64.57	65.63	67.19	59.74	80.18	67.26	96.39	90.59	103.94	109.73	100.62	99.01	52.91
3	NOx	70	ppm	1	52.76	48.71	49.79	38.46	40.11	41.20	39.60	64.17	86.54	112.94	107.18	105.48	90.62	84.93	78.98	84.50
					87.28	47.36	73.21	69.85	73.49	65.46	70.11	63.20	76.73	76.21	84.01	48.48	50.86	68.92	47.71	55.67
					15.72	8.28	27.64	29.20	36.56	13.98	17.35	8.93	26.03	29.14	27.82	10.95	15.40	13.75	10.70	33.34
4	HCl	15	ppm	1	27.13	29.03	6.49	15.32	14.30	12.91	7.74	21.91	15.41	6.81	12.09	9.26	17.22	17.28	10.60	4.00
					14.38	6.06	13.39	15.87	1.42	7.07	18.09	12.22	35.72	9.54	2.23	1.55	15.16	31.55	10.28	38.79
					1.90	1.61	0.92	2.77	0.80	1.75	1.55	2.10	1.73	25.93	0.32	1.71	1.09	0.07	0.43	62.30
5	CO	50	ppm	1	0.79	2.39	18.41	50.28	1.97	8.41	1.83	52.05	0.63	6.69	24.52	0.29	4.68	0.15	1.20	0.19
					0.26	1.22	0.66	0.43	2.65	11.96	65.43	2.60	8.91	0.28	0.42	0.62	1.78	7.75	4.06	26.02
					11.10	8.65	8.49	7.42	8.54	8.05	11.05	6.76	7.84	5.04	7.63	7.82	9.56	8.53	8.88	6.44
6	O_2	12	(%)	1/10	7.75	9.32	10.31	5.71	8.76	6.14	8.19	5.12	11.77	7.01	6.52	7.20	6.46	7.72	9.05	6.87
					7.57	7.26	6.13	7.94	8.90	8.41	6.53	8.50	6.87	8.45	11.14	9.00	8.67	7.06	9.25	8.04
					9599.23	9613.56	9699.72	10066.00	9832.61	9905.86	10000.70	10087.60	9987.54	10286.50	9761.09	9084.65	9201.21	9042.27	8557.23	9202.90
7	FLW	0	Sm3	10	8584.11	8707.11	8677.41	8643.78	8355.74	8945.36	8345.57	8758.72	8401.07	9142.77	9387.10	9448.86	8792.51	8737.93	8858.19	8602.27
					8598.21	8769.29	8740.49	8585.84	8737.09	8421.14	8809.85	8554.14	8828.13	8656.95	9013.21	9433.27	9536.72	9720.16	9356.58	9553.56
					166.56	166.29	165.83	166.14	166.29	165.85	165.69	166.63	166.08	166.82	166.21	164.63	164.92	164.19	163.78	164.97
8	TMP	0	DEG	1	164.52	163.50	163.47	163.76	163.42	164.06	163.99	164.53	163.28	164.00	166.31	165.88	164.78	163.67	164.90	165.03
					164.45	164.04	164.74	164.46	165.22	164.27	164.84	163.91	164.62	164.57	164.81	165.33	166.09	166.61	166.03	166.56
					1089.57	1066.08	1087.17	1103.78	1116.67	1114.95	1102.01	1141.61	1096.07	1173.47	1134.06	1119.15	1157.98	1093.75	1040.58	1094.07
9	TM1	0	DEG	1	1087.36	1005.84	990.66	1099.74	1041.91	1065.77	1059.76	1108.17	1045.47	1042.05	1103.88	1084.32	1128.63	1073.67	1144.89	1118.71
					1080.68	1081.15	1120.63	1065.45	1125.16	1090.81	1129.70	1085.82	1142.49	1113.14	1101.11	1113.83	1090.29	1124.85	1090.45	1118.76
					36.78	36.78	36.78	36.77	36.76	36.76	36.76	36.76	36.76	36.76	36.77	36.77	36.78	36.77	36.77	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78