
굴뚝별 트랜드

2016년02월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/09　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

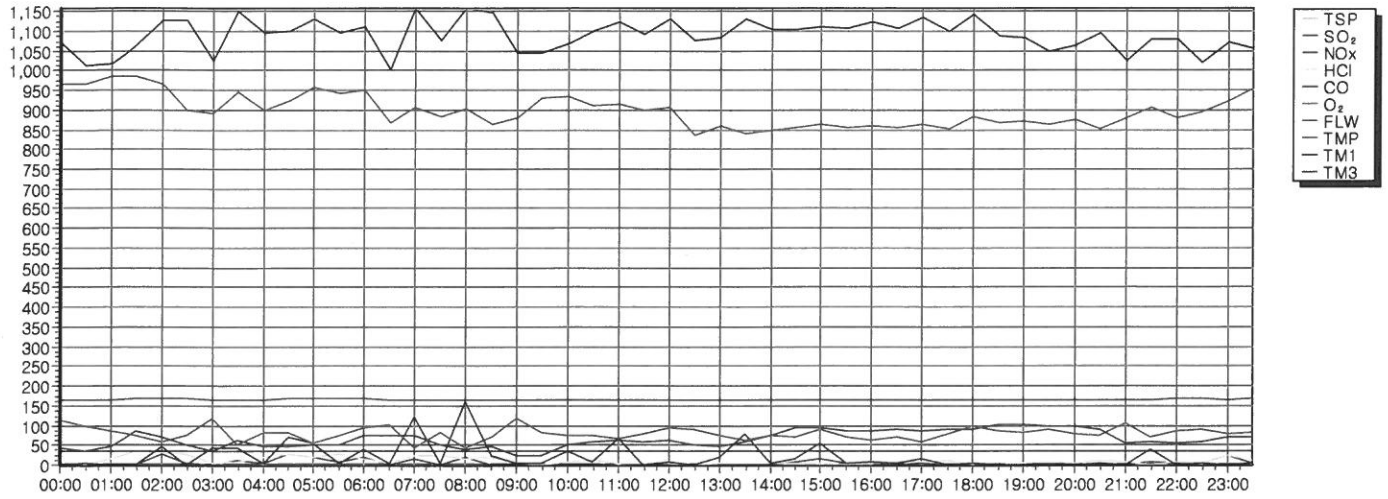


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.73	0.73	0.71	0.73	0.74	0.79	0.81	0.76	0.82	0.80	0.76	0.77	0.77	0.86	0.81	0.84
1	TSP	20	MGm	1	0.82	0.87	0.84	0.79	0.79	0.82	0.79	0.81	0.78	0.87	0.84	0.84	0.84	0.83	0.80	0.82
					0.82	0.81	0.77	0.79	0.78	0.83	0.83	0.84	0.87	0.91	0.88	0.84	0.88	0.87	0.82	0.79
					1.54	0.03	0.00	1.93	29.01	3.81	0.04	11.09	5.26	26.76	21.55	7.07	19.87	0.46	17.22	0.03
2	SO_2	30	ppm	1	17.79	1.15	0.00	0.00	0.01	0.19	2.38	0.00	0.04	0.02	0.00	1.28	0.44	6.05	17.32	2.92
					4.89	0.01	2.40	0.20	2.28	0.00	0.00	0.00	0.07	1.27	0.00	7.81	2.44	3.29	24.75	5.52
					41.53	36.19	45.77	85.99	71.25	51.04	34.93	62.42	48.47	45.24	50.84	52.66	73.66	76.25	76.18	50.49
3	NOx	70	ppm	1	39.41	48.51	23.44	22.59	50.70	60.02	61.68	57.51	63.64	50.52	48.64	60.65	75.79	96.17	93.27	86.67
					85.86	89.41	88.02	92.26	90.02	102.66	100.99	100.10	98.77	92.02	56.75	59.64	56.00	59.33	69.59	70.84
					7.18	1.77	15.58	34.68	29.78	25.60	3.09	8.19	20.47	27.76	18.53	27.55	15.20	4.51	21.85	22.85
4	HCl	15	ppm	1	14.93	18.05	2.33	1.13	6.99	11.74	2.14	4.08	3.06	1.64	2.45	3.18	5.15	4.98	5.82	0.83
					4.87	7.46	6.64	9.92	1.41	1.47	2.96	7.48	4.26	13.60	7.44	0.96	9.43	4.88	22.76	10.70
					1.43	3.28	1.56	0.62	46.84	0.53	44.13	44.75	3.09	71.13	55.76	1.99	41.18	4.92	121.68	4.04
5	CO	50	ppm	1	162.62	22.09	3.11	3.30	36.04	6.04	64.82	1.64	8.13	1.11	20.62	77.07	2.10	17.00	54.44	1.98
					9.49	2.74	14.95	0.16	4.85	0.14	0.24	1.18	0.94	3.15	1.39	40.31	1.92	3.93	1.36	3.08
					11.51	9.88	8.67	7.39	5.95	7.39	11.91	5.15	8.43	8.07	5.37	7.44	9.24	10.06	4.22	8.21
6	O_2	12	(%)	1/10	4.18	6.95	11.97	8.24	7.29	7.46	6.70	7.78	9.50	9.12	7.35	6.17	7.57	7.10	9.09	7.12
					6.24	7.22	5.78	7.83	9.65	8.53	8.11	8.85	7.76	7.52	10.67	7.25	8.57	9.05	7.78	8.28
					9673.81	9640.29	9845.33	9859.93	9641.47	8983.65	8928.11	9458.57	8999.79	9232.72	9571.77	9431.77	9486.76	8680.74	9088.76	8851.63
7	FLW	0	Sm3	10	9020.99	8618.68	8801.49	9306.14	9361.66	9094.74	9156.10	9000.10	9088.39	8348.92	8589.36	8404.14	8498.80	8545.89	8644.84	8543.69
					8592.87	8540.86	8631.21	8504.41	8836.50	8690.96	8736.33	8641.06	8742.43	8521.89	8806.95	9081.32	8809.82	8937.85	9226.13	9557.47
					166.71	166.23	166.63	167.28	167.28	167.43	165.27	165.93	165.86	167.39	167.25	166.88	167.68	165.41	165.70	164.15
8	TMP	0	DEG	1	165.12	164.47	163.50	165.15	165.65	165.46	164.87	164.57	165.24	163.55	163.53	164.44	163.78	163.49	164.15	164.03
					164.71	164.47	164.07	163.61	164.93	164.81	164.47	164.52	164.65	164.89	165.00	166.72	168.47	167.71	166.37	166.98
					1071.99	1014.18	1016.09	1064.96	1128.50	1126.99	1023.63	1150.80	1097.43	1100.77	1132.64	1097.14	1110.87	999.66	1158.31	1077.45
9	TM1	0	DEG	1	1157.13	1145.42	1045.71	1046.24	1068.43	1100.53	1122.17	1091.35	1129.77	1075.69	1085.51	1130.29	1101.55	1104.60	1112.20	1105.46
					1121.79	1106.57	1136.24	1097.95	1142.52	1085.79	1082.58	1048.73	1065.56	1095.73	1026.27	1080.40	1081.41	1020.05	1073.49	1055.34
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/10　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

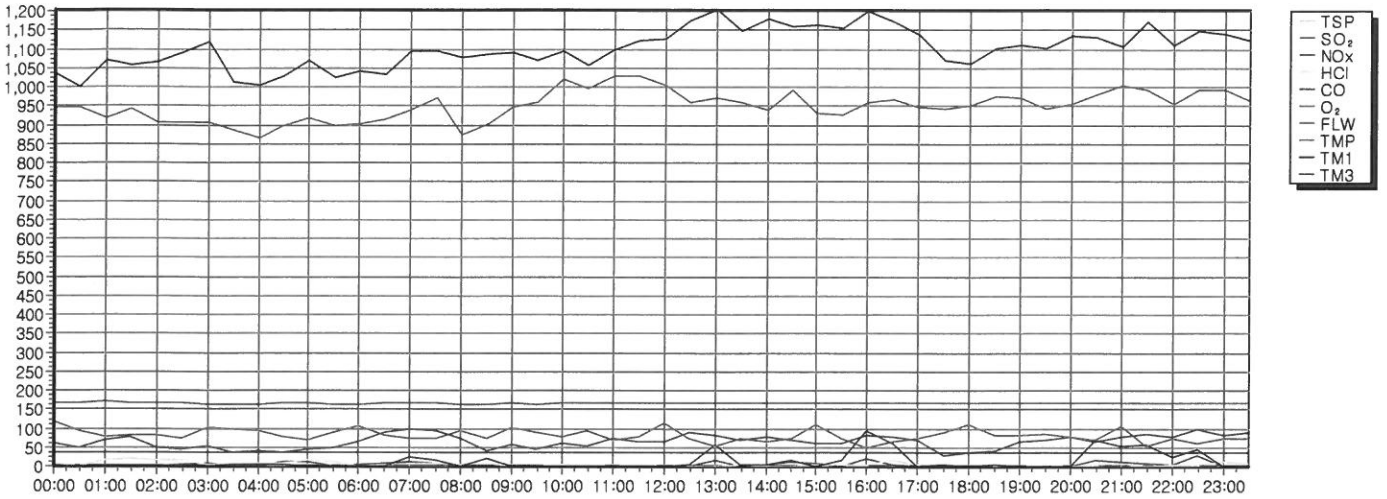

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.80	0.81	0.81	0.83	0.86	0.86	0.86	0.90	0.92	0.89	0.85	0.88	0.88	0.86	0.82	0.77
					0.92	0.84	0.75	0.73	0.67	0.70	0.66	0.65	0.65	0.67	0.65	0.66	0.65	0.62	0.67	0.66
					0.62	0.61	0.63	0.64	0.64	0.65	0.66	0.68	0.68	0.67	0.66	0.67	0.72	0.70	0.69	0.74
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	5.14	10.05	0.00	0.00	11.14	13.02	0.57	5.71	8.06	13.61	6.53
					0.32	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.71	16.26	0.42	2.42	11.38	7.03	1.11
					18.90	2.45	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.76	18.08	10.57	9.02	5.77	30.54	0.58	0.54


3	NOx	70	ppm	1	59.24	50.62	68.70	78.74	47.77	43.44	52.25	38.57	38.81	35.36	43.45	48.60	63.91	90.38	97.78	92.83
					74.83	41.58	56.45	45.02	62.94	53.98	74.68	64.11	64.47	90.76	81.46	69.34	76.89	71.43	61.97	60.08
					80.34	78.67	68.68	27.11	35.43	41.43	67.19	68.51	77.38	67.39	77.71	85.67	78.94	98.29	82.77	90.42
4	HCl	15	ppm	1	6.99	1.01	17.71	19.01	18.00	16.58	2.63	3.62	7.40	8.76	14.72	14.21	0.59	2.53	6.13	8.14
					3.71	8.35	1.79	1.27	5.38	2.27	1.17	5.12	0.50	0.08	1.64	3.68	0.92	1.59	3.72	5.83
					2.18	14.36	3.59	5.74	0.31	0.84	0.54	2.19	0.22	4.15	7.54	1.26	4.15	3.44	14.07	7.67
5	CO	50	ppm	1	1.54	1.92	0.83	0.43	0.74	0.51	0.84	2.70	3.03	2.08	0.79	1.71	1.03	2.04	25.74	17.00
					0.29	22.41	0.34	0.51	0.42	0.97	0.34	0.44	0.28	2.62	57.59	3.26	4.30	16.05	0.58	18.37
					94.72	62.00	0.37	2.51	1.93	5.13	0.51	0.36	0.37	68.66	51.77	57.19	23.37	46.04	0.76	0.51
6	O_2	12	(%)	1/10	12.01	9.33	7.70	8.15	8.13	7.48	10.24	9.86	9.34	7.60	6.94	9.19	10.54	8.30	7.22	7.16
					9.35	7.48	10.36	8.84	7.95	9.39	7.13	7.78	11.32	7.18	5.17	7.41	6.47	7.27	11.14	7.50
					4.91	6.43	7.44	8.90	11.12	8.09	8.29	8.52	7.74	6.86	10.55	5.45	7.18	6.14	7.40	7.42
7	FLW	0	Sm3	10	9486.31	9487.72	9174.15	9439.04	9086.81	9072.03	9076.86	8876.83	8657.10	9003.52	9207.37	8982.08	9043.41	9134.25	9393.86	9729.14
					8725.41	9025.99	9459.27	9603.11	10202.30	9953.09	10309.00	10281.10	10050.20	9603.50	9733.70	9586.45	9408.07	9935.53	9305.14	9283.41
					9595.82	9664.77	9477.45	9423.95	9525.43	9755.54	9705.08	9430.18	9575.41	9815.09	10031.00	9924.93	9568.33	9934.04	9942.35	9655.07
8	TMP	0	DEG	1	166.95	167.76	170.30	168.21	166.46	165.70	165.25	164.61	164.60	165.72	165.69	165.05	164.98	166.01	165.83	165.95
					163.70	163.95	165.81	165.28	166.82	166.86	167.20	167.34	167.40	166.47	166.54	166.25	166.68	167.42	167.10	165.81
					166.95	166.34	165.82	166.20	166.28	167.00	168.07	165.98	166.90	167.18	167.47	167.33	166.71	167.91	169.31	167.16
9	TM1	0	DEG	1	1035.54	1001.82	1071.37	1059.21	1064.49	1092.43	1119.05	1012.70	1005.17	1030.37	1071.83	1023.41	1041.55	1033.80	1095.48	1093.73
					1079.01	1086.25	1089.62	1071.03	1093.81	1058.29	1099.85	1122.48	1125.88	1175.14	1205.00	1146.22	1179.03	1161.78	1162.96	1154.13
					1199.97	1170.50	1140.75	1068.95	1063.05	1101.48	1109.57	1102.92	1133.75	1131.21	1105.26	1172.91	1110.24	1146.11	1141.62	1125.20
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월12일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/11　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

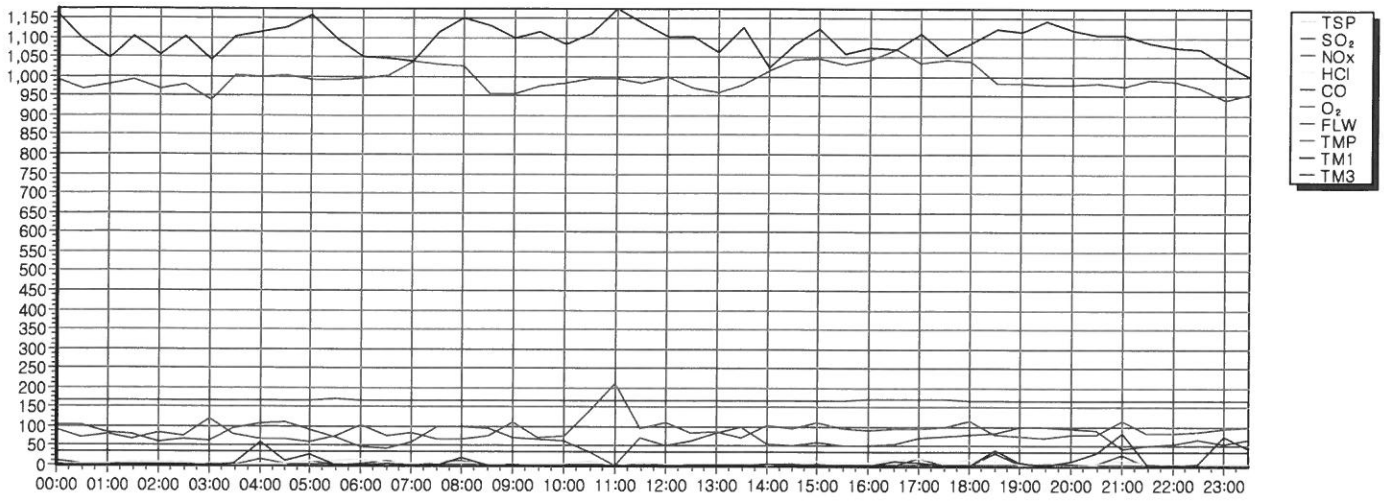

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.72	0.77	0.78	0.70	0.73	0.73	0.79	0.72	0.72	0.70	0.74	0.73	0.72	0.73	0.68	0.69
1	TSP	20	MGm	1	0.70	0.76	0.73	0.69	1.02	0.61	0.58	0.89	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67
					0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.69	0.68	0.68
					12.12	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	16.67	4.11	11.97	0.73	2.92	11.67	1.37	7.12
2	SO_2	30	ppm	1	11.76	1.39	0.97	0.00	0.00	0.78	0.26	1.29	0.00	0.00	0.05	0.15	0.00	0.00	2.05	0.00
					1.32	1.58	18.91	0.00	0.00	32.95	2.48	2.47	3.58	3.03	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
					104.81	102.88	82.98	81.44	59.52	67.23	63.21	97.10	107.41	111.68	93.28	70.16	45.79	45.31	58.48	98.71
3	NOx	70	ppm	1	98.73	94.29	70.71	69.57	64.51	34.86	0.65	70.60	53.40	63.32	85.46	97.97	56.66	51.18	59.86	52.11
					49.83	56.21	69.73	74.20	78.74	82.03	97.62	97.82	96.12	91.86	45.70	51.29	57.38	67.02	56.31	67.15
					0.69	4.44	5.34	9.78	9.36	6.49	0.60	0.16	2.56	3.50	11.53	11.29	15.37	7.15	3.61	6.09
4	HCl	15	ppm	1	9.87	5.43	0.40	4.03	3.21	10.22	0.99	7.39	3.84	0.06	0.79	0.88	1.81	6.39	13.10	8.32
					9.83	13.98	21.68	6.67	14.97	10.94	5.68	7.26	6.26	4.22	14.09	2.76	1.14	3.63	2.57	2.12
					1.60	0.69	0.47	0.52	0.94	1.90	0.87	5.82	58.52	13.28	29.14	0.94	1.76	2.11	1.49	0.99
5	CO	50	ppm	1	21.55	0.33	1.46	0.49	0.53	0.20	0.00	1.01	0.84	0.63	0.66	0.41	2.56	3.59	1.96	1.06
					1.56	11.56	9.61	0.58	0.68	39.35	7.45	0.57	12.19	33.35	81.92	2.00	0.96	2.02	74.31	42.50
					9.02	7.28	7.95	6.68	8.20	7.52	11.82	7.82	6.68	6.90	6.07	7.54	10.46	7.60	8.29	6.68
6	O_2	12	(%)	1/10	6.79	7.73	11.23	7.02	7.41	13.90	21.21	9.36	10.97	8.34	8.95	7.27	10.54	9.48	11.04	9.65
					9.05	9.50	9.41	9.91	11.57	7.90	7.65	7.11	8.02	7.84	11.64	8.34	8.18	8.94	9.38	9.77
					9893.26	9682.05	9794.85	9908.19	9676.95	9798.55	9396.21	10038.70	9975.43	10048.60	9891.57	9904.98	9962.84	10044.70	10394.90	10312.80
7	FLW	0	Sm3	10	10253.00	9557.48	9541.41	9737.66	9845.90	9968.66	9957.61	9832.77	9993.19	9703.01	9588.79	9794.43	10130.60	10435.80	10470.10	10313.90
					10446.50	10693.70	10331.00	10439.90	10379.50	9812.11	9830.23	9810.41	9775.61	9813.25	9757.80	9919.04	9854.97	9722.94	9385.99	9548.29
					167.10	166.58	166.55	166.76	166.53	166.16	166.45	167.20	167.65	168.43	169.10	169.29	168.28	167.44	167.99	168.18
8	TMP	0	DEG	1	168.88	168.44	166.60	166.69	166.74	167.31	167.61	167.57	167.36	167.49	166.59	166.84	167.55	168.67	168.98	169.16
					170.66	171.80	169.68	169.21	168.00	168.06	167.01	167.17	167.51	166.73	168.25	167.38	167.26	167.41	166.56	166.50
					1157.47	1094.59	1048.61	1102.34	1053.18	1101.38	1043.74	1101.40	1115.41	1128.27	1158.29	1096.45	1051.54	1047.72	1037.83	1113.87
9	TM1	0	DEG	1	1151.57	1129.23	1098.92	1115.94	1082.51	1111.19	1174.18	1138.92	1100.77	1102.26	1061.57	1126.74	1021.97	1080.76	1122.29	1057.79
					1074.87	1070.62	1109.47	1055.69	1085.10	1122.17	1115.41	1141.42	1116.69	1107.57	1107.61	1087.47	1073.65	1070.06	1031.75	999.67
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78