
굴뚝별 트랜드

2016년02월15일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/12　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

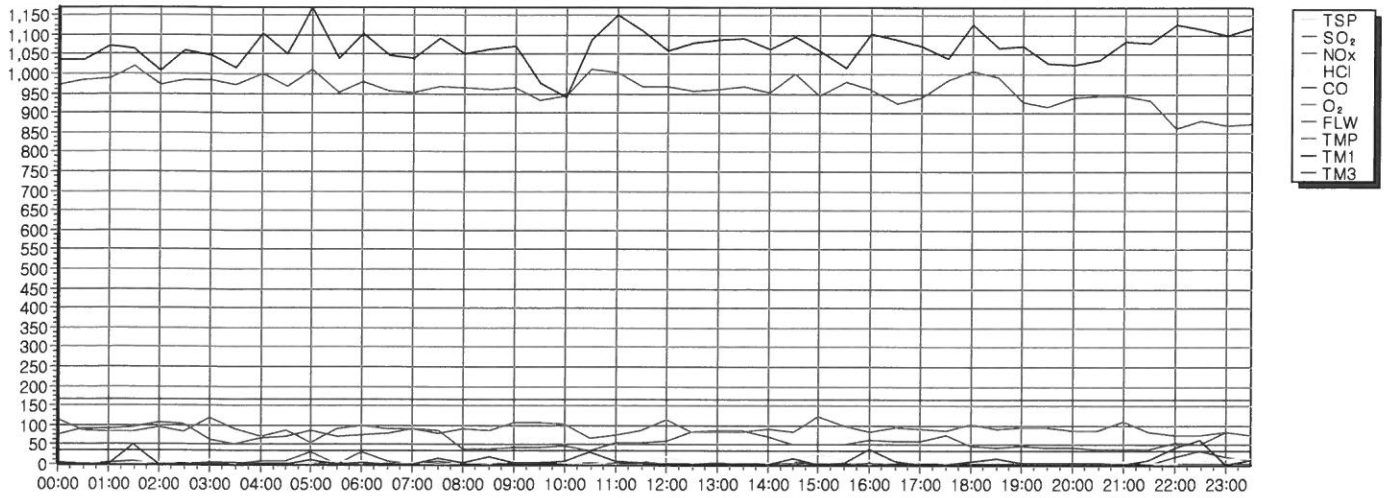

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.69	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
1	TSP	20	MGm	1	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.67	0.67	0.64	0.65	0.64	0.64	0.65	0.63	0.66	0.65	0.65
					0.65	0.64	0.64	0.65	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.64	0.65
					2.49	0.38	3.86	9.73	0.00	0.03	0.49	0.00	7.98	9.49	32.99	1.48	31.56	6.10	0.31	7.62
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	2.47	3.90	6.64	0.70	0.00	0.50	0.76	0.00	9.22	1.00	0.00
					5.86	0.41	0.00	0.00	0.89	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	21.82	36.57	18.85	12.07


					75.86	90.66	92.91	97.04	105.37	101.87	64.01	52.98	67.87	72.27	86.23	72.69	75.79	80.81	91.84	88.37
3	NOx	70	ppm	1	39.66	40.60	42.98	43.73	47.77	34.57	54.04	56.41	59.28	82.67	86.76	86.39	69.49	49.81	53.23	49.62
					62.00	60.45	61.17	75.37	47.72	44.30	45.82	42.87	42.91	38.18	38.38	38.72	55.98	53.37	81.96	77.22
					8.32	2.77	0.68	3.73	3.02	0.96	10.00	0.84	0.30	0.46	2.46	7.07	7.68	0.44	2.57	0.38
4	HCl	15	ppm	1	2.18	2.77	9.41	7.94	5.71	0.80	6.88	8.55	19.20	4.10	2.53	8.97	4.42	7.67	28.39	13.79
					11.62	13.62	9.01	5.88	9.17	6.87	5.44	5.06	2.28	5.62	7.61	4.29	3.69	6.41	16.22	13.92
					3.41	1.68	1.22	50.68	0.94	1.44	5.02	3.11	1.12	1.63	12.72	1.30	2.20	0.80	0.81	14.59
5	CO	50	ppm	1	3.36	20.00	2.98	5.52	8.33	31.78	7.66	2.96	1.47	1.26	2.20	0.42	1.38	15.84	1.07	3.18
					41.26	6.48	1.17	0.68	7.66	15.00	2.10	2.54	2.65	2.47	1.27	13.45	43.01	62.20	0.79	11.95
					11.35	8.90	8.22	8.47	9.65	8.42	11.91	9.15	7.00	8.76	5.39	9.29	9.79	9.01	9.01	7.89
6	O_2	12	(%)	1/10	9.27	8.78	10.70	10.71	10.40	6.71	7.43	8.84	11.52	8.25	8.14	8.26	9.15	8.35	12.24	9.96
					8.32	9.56	9.19	8.91	10.13	9.26	9.64	9.52	8.75	8.89	11.00	8.47	7.55	7.46	8.49	7.61
					9726.44	9852.76	9872.78	10213.30	9731.24	9831.40	9836.67	9727.43	10005.40	9691.15	10126.70	9506.80	9787.90	9568.30	9540.08	9673.02
7	FLW	0	Sm3	10	9657.16	9596.89	9623.34	9319.21	9425.67	10109.00	10025.00	9694.64	9693.00	9571.48	9617.29	9676.50	9524.00	10005.20	9452.58	9806.56
					9594.06	9232.63	9387.97	9835.54	10092.90	9925.36	9283.99	9150.75	9387.41	9439.74	9434.39	9332.05	8611.82	8802.98	8683.01	8715.81
					167.09	167.36	167.54	167.77	167.10	166.94	167.34	166.92	167.28	167.21	167.65	166.83	167.36	167.93	167.21	167.25
8	TMP	0	DEG	1	167.28	167.53	167.50	166.93	167.79	168.47	168.27	167.43	167.34	167.10	166.91	167.74	167.12	167.82	168.31	167.45
					167.66	166.73	166.53	166.94	167.82	167.48	167.03	166.45	166.41	166.30	166.44	166.82	165.77	165.47	166.55	167.40
					1035.86	1033.71	1071.18	1065.11	1008.89	1058.30	1048.47	1016.77	1102.41	1050.77	1170.39	1038.23	1104.18	1048.53	1040.03	1091.91
9	TM1	0	DEG	1	1052.27	1061.57	1071.13	975.21	939.02	1088.85	1149.55	1110.27	1057.45	1080.33	1085.89	1090.55	1062.08	1094.21	1059.17	1016.54
					1103.65	1085.61	1071.09	1039.15	1125.05	1068.12	1070.92	1026.33	1022.17	1033.60	1084.48	1079.69	1127.97	1116.82	1099.77	1116.90
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77

굴뚝별 트랜드

2016년02월15일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/13　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

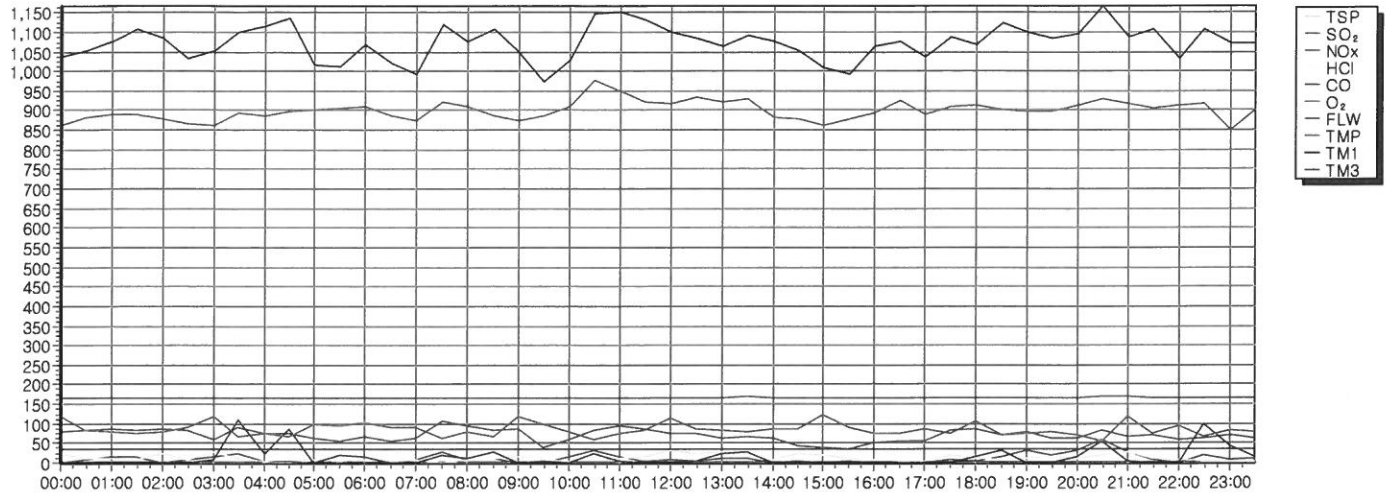

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.63	0.63	0.65	0.66	0.64	0.63	0.63	0.64	0.64	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.65
					0.65	0.65	0.64	0.63	0.64	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.61	0.59	0.60	0.60
					0.61	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59
2	SO_2	30	ppm	1	1.43	9.55	15.02	14.84	0.00	9.78	17.51	21.88	5.40	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	28.27
					8.25	13.17	0.00	0.00	14.06	31.83	14.18	4.36	6.14	4.26	10.35	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.31	0.97	8.52	2.71	16.51	29.94	21.37	30.87	57.62	26.49	9.63	0.00	21.08	7.61	13.17


3	NOx	70	ppm	1	79.05	81.83	85.71	81.12	86.33	83.33	58.78	90.02	75.38	73.96	61.85	57.33	65.55	54.78	63.82	106.45
					93.52	84.59	86.75	38.34	59.03	82.87	95.33	85.41	76.21	73.96	63.04	67.61	61.59	45.41	38.98	34.12
					49.91	55.74	54.99	82.39	85.28	69.29	77.44	64.01	63.99	85.02	68.24	72.10	59.95	63.10	70.84	63.48
4	HCl	15	ppm	1	25.06	13.68	10.30	6.66	23.44	9.62	27.70	11.56	3.88	10.47	8.06	5.29	6.68	4.68	6.63	1.94
					6.87	10.43	17.80	8.60	4.01	5.99	13.50	14.89	30.37	25.55	27.03	16.26	7.67	25.64	18.03	12.16
					7.18	4.86	5.79	20.82	11.32	6.41	12.11	16.91	11.36	20.70	29.60	13.49	9.80	5.89	4.47	4.07
5	CO	50	ppm	1	0.52	1.43	0.35	1.06	0.27	1.45	8.27	110.68	21.96	88.92	0.60	19.61	14.12	0.48	1.80	19.78
					12.38	28.69	0.11	2.21	0.74	24.85	3.02	0.90	0.78	3.85	25.35	28.88	0.79	5.23	0.74	2.88
					0.35	0.13	0.24	0.30	15.73	32.20	0.13	0.26	15.92	56.12	2.69	0.84	1.20	100.62	43.14	17.48
6	O_2	12	(%)	1/10	12.00	8.20	7.93	7.35	7.94	9.04	11.92	6.92	7.52	6.57	9.72	9.31	10.40	9.21	8.99	6.32
					7.93	6.92	11.84	9.79	7.94	5.90	7.68	8.19	11.35	8.56	8.48	7.99	8.66	8.59	12.25	9.24
					7.60	7.59	8.84	7.70	10.83	7.02	7.40	7.82	7.26	5.46	11.69	7.61	9.42	6.89	8.37	7.73
7	FLW	0	Sm3	10	8630.98	8838.87	8891.63	8905.95	8787.25	8679.67	8638.74	8941.75	8840.93	8971.15	9019.83	9063.57	9112.41	8852.54	8723.27	9223.15
					9097.61	8874.51	8729.30	8855.03	9082.55	9774.24	9492.20	9201.91	9187.75	9345.09	9214.70	9297.29	8827.21	8793.17	8633.19	8769.78
					8940.29	9254.87	8898.89	9113.70	9118.75	9023.91	8967.84	8961.60	9122.37	9290.02	9193.10	9076.12	9156.37	9184.17	8497.76	9031.56
8	TMP	0	DEG	1	166.30	165.76	166.68	166.87	165.90	164.77	165.28	165.32	166.13	165.58	165.02	166.22	166.24	166.01	165.11	166.62
					166.27	166.47	165.88	165.43	165.86	166.86	167.61	166.97	166.56	166.42	167.44	168.72	166.95	165.73	165.29	165.75
					165.72	166.67	166.42	166.10	166.04	166.49	166.84	167.64	168.03	168.77	168.73	166.75	166.47	167.38	165.84	166.09
9	TM1	0	DEG	1	1036.49	1053.08	1076.31	1107.94	1081.92	1031.08	1051.01	1099.66	1115.47	1134.53	1018.33	1012.27	1068.83	1018.81	992.05	1121.30
					1076.17	1108.84	1046.54	971.90	1028.60	1145.98	1149.55	1130.61	1098.55	1084.99	1064.25	1091.89	1077.81	1050.75	1010.31	993.76
					1062.99	1074.25	1035.07	1088.67	1068.89	1122.84	1101.60	1082.65	1096.41	1166.89	1086.34	1106.47	1032.04	1108.39	1070.39	1072.63
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월15일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/14　　측정항목: ―전체―　　자료구분: 30분 평균

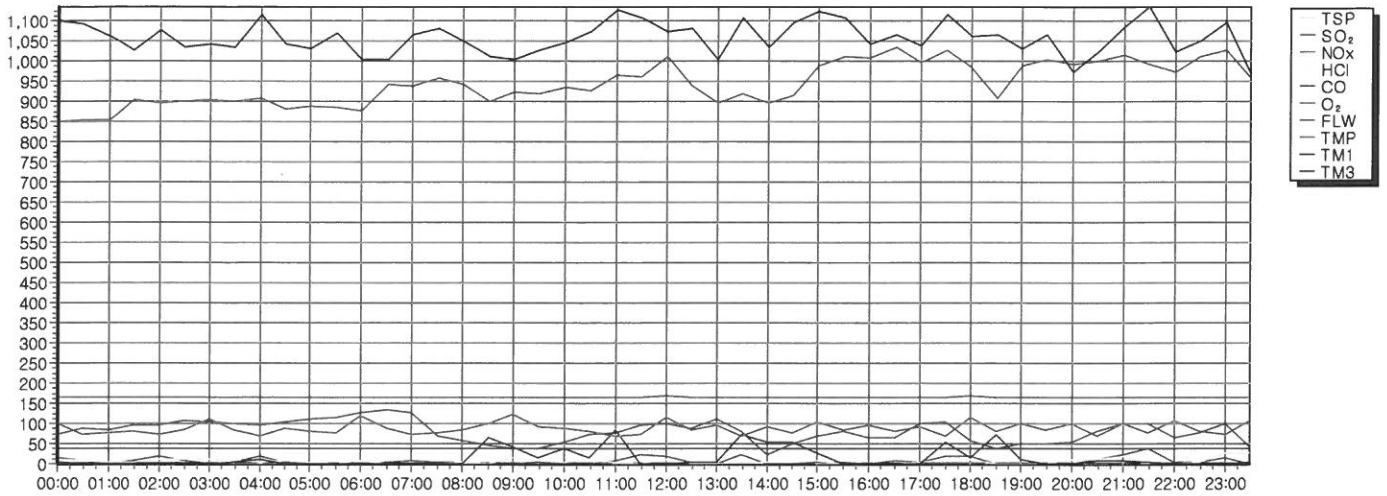

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.57	0.57	0.58	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.65	0.67	0.68	0.68
					0.66	0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.71	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	0.72
					0.72	0.73	0.72	0.72	0.73	0.70	0.73	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.75	0.76	0.75
2	SO_2	30	ppm	1	15.36	8.55	1.76	9.61	20.91	6.64	1.76	5.51	21.16	3.07	1.01	1.74	1.27	5.16	6.30	2.69
					3.69	1.36	1.10	3.31	1.66	0.01	9.37	23.36	18.80	3.25	0.00	23.40	0.00	0.55	5.00	4.21
					0.00	8.01	4.12	17.93	17.99	1.89	0.04	1.92	0.48	9.65	23.01	38.00	3.72	2.13	16.95	0.53

3	NOx	70	ppm	1	74.54	89.24	85.29	97.57	97.17	108.20	102.94	101.05	96.18	105.56	112.78	115.98	127.72	136.41	126.59	69.39
					58.18	44.32	38.54	39.14	52.65	74.43	77.00	96.98	101.05	89.81	109.90	81.66	24.21	51.62	69.50	79.42
					66.77	67.08	100.35	103.35	57.44	38.02	49.74	51.44	53.85	81.02	99.77	101.62	67.35	78.93	98.82	40.75
4	HCl	15	ppm	1	10.10	6.11	4.17	5.38	10.18	9.77	10.85	5.94	4.39	8.87	2.69	0.87	8.16	1.80	1.05	1.86
					2.10	1.87	15.45	6.89	2.39	7.92	2.25	1.36	11.11	0.74	1.26	3.28	2.14	2.70	7.55	0.23
					1.26	0.99	2.49	9.83	10.22	0.44	0.10	1.68	10.90	12.41	20.68	0.07	0.42	3.08	27.48	28.38
5	CO	50	ppm	1	5.06	1.29	1.73	0.15	1.22	0.17	1.78	2.11	11.86	0.04	0.05	1.17	0.00	0.02	0.39	1.07
					0.85	66.04	40.55	16.74	39.51	15.89	86.12	1.55	0.39	3.56	2.14	72.28	52.66	54.98	25.69	0.45
					0.47	0.74	1.66	55.57	13.64	72.04	12.16	1.08	0.75	8.37	6.42	2.69	0.61	0.25	0.02	2.10
6	O_2	12	(%)	1/10	10.18	7.25	7.53	8.11	7.44	8.49	11.14	8.65	6.83	8.83	8.24	7.60	11.85	8.85	7.37	7.61
					8.47	9.87	12.42	9.17	8.67	7.94	6.91	7.28	11.37	8.35	9.51	6.78	9.27	7.53	10.23	8.57
					9.54	8.15	9.16	6.81	11.60	8.20	9.90	8.56	9.84	7.01	9.94	7.75	10.94	8.19	7.34	10.60
7	FLW	0	Sm3	10	8508.99	8554.55	8548.56	9055.97	8969.30	9011.81	9060.45	9000.27	9091.61	8836.19	8903.57	8852.43	8763.34	9423.90	9378.90	9578.39
					9436.25	9026.81	9227.28	9219.90	9357.73	9298.88	9662.75	9641.69	10134.30	9401.30	8988.85	9221.69	8990.96	9183.59	9884.37	10122.20
					10078.50	10341.30	9965.06	10268.60	9874.11	9088.89	9914.56	10052.60	9936.42	10009.80	10174.50	9947.44	9725.52	10124.00	10287.30	9591.22
8	TMP	0	DEG	1	165.44	165.17	165.57	166.33	166.42	166.06	166.05	166.00	166.55	165.47	165.52	165.18	164.70	165.99	166.57	166.58
					165.79	166.08	165.97	165.62	165.81	165.88	166.07	167.36	167.77	166.77	165.30	165.59	164.74	165.56	166.06	167.21
					166.84	167.39	167.21	167.07	167.58	165.13	165.89	166.82	166.86	166.65	167.20	166.80	165.91	166.41	167.22	166.51
9	TM1	0	DEG	1	1100.12	1092.93	1062.35	1029.91	1079.47	1035.70	1044.77	1037.75	1115.56	1044.01	1033.86	1069.28	1005.05	1006.03	1067.92	1082.32
					1051.19	1012.67	1004.85	1026.87	1047.16	1075.80	1127.63	1107.61	1074.94	1083.87	1005.05	1110.49	1037.27	1098.75	1124.57	1109.67
					1044.16	1066.71	1038.13	1118.03	1063.01	1065.42	1034.04	1066.33	974.90	1026.00	1084.37	1136.15	1024.93	1050.33	1098.25	968.65
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.77	36.77