
관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

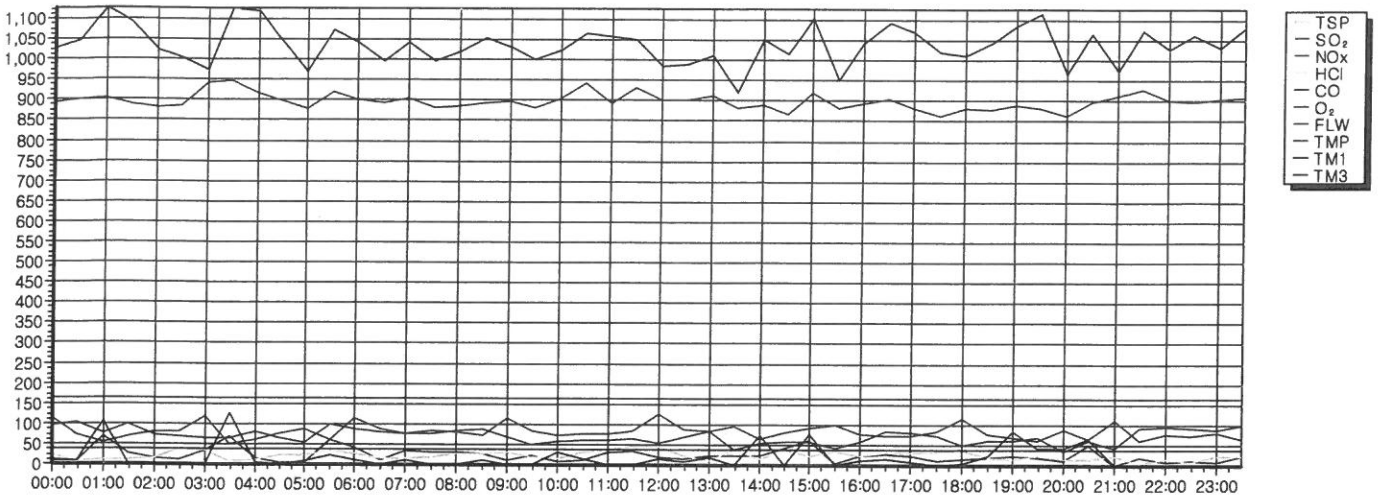

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71	0.75	0.73	0.71	0.72	0.72	0.72	0.73	0.72	0.72
					0.72	0.71	0.72	0.70	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.71	0.70	0.69	0.70	0.70
					0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.72	0.71	0.72	0.72
2	SO_2	30	ppm	1	7.00	6.62	69.96	25.91	13.99	13.20	33.64	70.54	16.67	4.05	3.09	60.45	42.16	12.92	35.94	29.89
					30.65	24.91	13.03	23.36	6.81	12.62	31.12	35.51	19.77	14.61	22.80	23.69	21.97	41.71	60.35	5.46
					22.17	28.31	23.49	10.37	16.31	17.24	22.65	19.54	12.71	49.64	1.68	18.19	6.90	9.80	7.98	22.83


3	NOx	70	ppm	1	95.91	103.99	76.58	98.24	71.33	68.91	65.53	63.05	78.45	64.06	53.71	97.56	86.46	81.13	77.81	76.89
					84.15	88.66	68.35	50.31	55.40	62.97	60.73	66.55	54.96	69.60	84.11	39.60	53.96	57.43	58.11	43.28
					56.32	85.09	80.99	74.39	50.46	61.88	61.29	68.71	35.79	60.17	43.86	92.70	95.94	92.00	89.11	98.07
4	HCl	15	ppm	1	23.63	7.66	10.76	13.04	13.86	37.95	33.52	7.26	11.69	21.10	23.29	34.01	25.20	15.11	16.71	19.61
					28.46	28.18	28.99	18.11	14.92	32.31	37.73	44.70	45.00	21.97	11.83	39.52	14.27	37.62	24.75	36.19
					21.50	30.49	32.32	35.00	38.77	19.10	15.02	24.24	14.37	16.80	21.84	2.92	14.54	6.78	24.46	24.47
5	CO	50	ppm	1	10.60	8.93	107.34	0.78	0.13	0.16	1.36	125.34	4.90	0.20	9.08	22.90	9.81	0.07	11.79	0.29
					0.33	12.79	0.82	0.46	30.74	14.18	1.29	0.94	14.63	9.26	19.50	1.54	70.74	0.29	75.79	1.03
					12.89	15.93	9.50	0.23	2.05	24.50	84.84	42.58	43.85	64.90	0.87	0.56	0.03	0.21	0.00	0.06
6	O_2	12	(%)	1/10	11.28	7.15	5.29	6.76	7.94	8.05	11.87	5.10	6.13	7.67	8.90	6.08	11.41	8.74	7.56	8.51
					8.02	7.39	11.46	8.40	7.42	7.74	7.67	8.37	12.54	8.83	8.32	9.41	6.60	7.94	9.12	9.88
					7.49	7.21	7.18	8.51	11.56	7.52	6.70	6.29	8.94	6.61	11.21	5.92	7.59	7.34	7.99	6.44
7	FLW	0	Sm3	10	8928.93	9015.44	9057.58	8887.86	8830.49	8859.79	9443.90	9478.70	9175.44	8964.14	8786.42	9197.60	9023.83	8953.75	9037.25	8824.78
					8842.19	8922.09	8962.55	8813.28	9031.67	9415.01	8929.25	9314.63	9028.60	9008.22	9134.21	8827.50	8882.46	8673.54	9215.03	8808.81
					8930.28	9046.35	8829.56	8612.21	8803.11	8801.20	8884.71	8802.53	8644.91	8966.29	9145.23	9286.50	9011.63	8969.95	9052.94	9097.24
8	TMP	0	DEG	1	163.97	163.77	164.83	164.52	163.61	163.64	164.53	166.03	165.34	163.94	163.44	164.43	164.15	163.50	164.60	163.44
					163.35	163.48	163.70	163.90	163.91	164.19	163.77	164.78	164.16	163.59	164.02	164.33	164.34	163.34	164.32	164.49
					163.69	164.17	163.76	163.48	164.02	163.83	164.04	164.13	162.93	164.74	164.17	164.47	163.95	164.46	163.89	164.31
9	TM1	0	DEG	1	1027.88	1046.14	1126.54	1092.41	1023.22	1003.55	972.61	1126.54	1119.80	1043.68	968.10	1073.73	1042.88	998.17	1042.47	996.29
					1019.34	1052.72	1029.64	1002.33	1024.59	1064.85	1056.95	1049.27	984.41	990.62	1012.54	920.40	1048.53	1014.10	1104.79	950.60
					1040.97	1092.75	1069.35	1020.20	1011.93	1044.33	1083.54	1115.95	964.83	1066.01	975.21	1074.74	1028.70	1062.33	1032.03	1081.05
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.76

굴뚝별 트랜드

2016년02월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

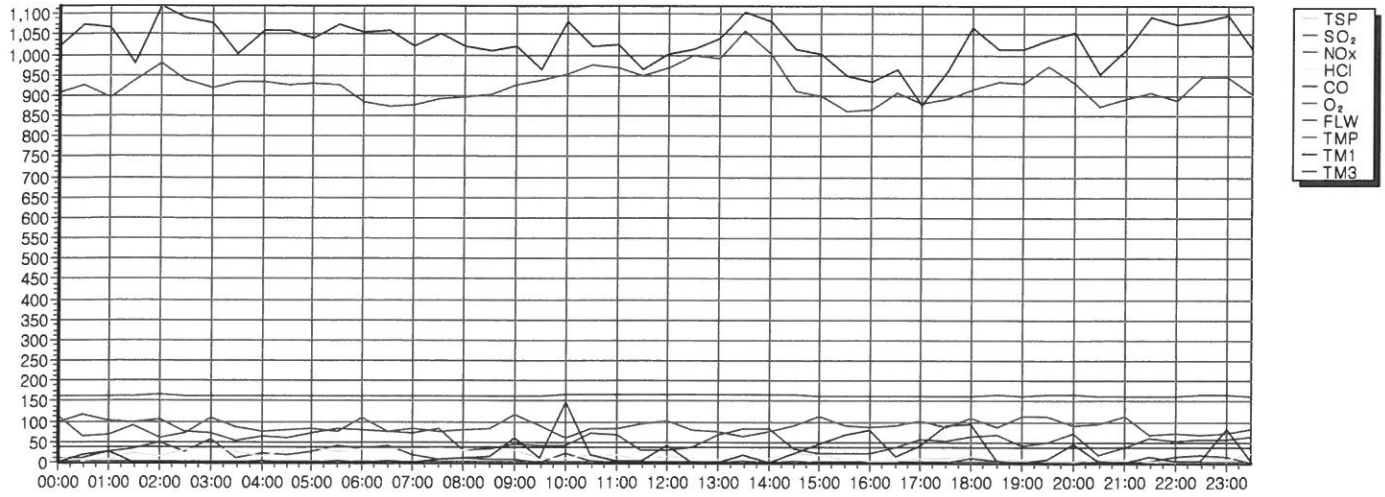

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72	0.72
					0.72	0.73	0.72	0.73	0.73	0.73	0.72	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68
					0.68	0.70	0.70	0.68	0.69	0.71	0.71	0.72	0.72	0.69	0.69	0.70	0.69	0.72	0.71	0.70
2	SO_2	30	ppm	1	11.21	10.66	25.47	33.45	50.11	26.98	56.03	9.98	24.34	17.73	28.23	42.26	36.00	41.30	20.73	8.45
					11.44	6.98	9.11	0.24	21.08	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	4.31	1.33	2.75	0.00	0.05
					0.27	0.00	0.00	1.77	12.83	5.58	1.12	0.72	5.30	0.00	0.31	3.07	14.54	18.84	13.75	0.00


3	NOx	70	ppm	1	98.91	118.35	101.91	98.08	107.29	76.46	73.73	54.45	64.43	61.56	72.13	81.71	80.52	76.87	72.93	83.27
					32.10	35.95	45.59	40.10	43.49	72.05	69.50	31.45	29.21	37.63	66.61	84.22	83.32	33.01	23.56	24.08
					21.49	38.88	57.39	52.15	63.67	67.63	42.37	50.67	71.33	18.16	36.62	59.55	53.74	56.20	56.60	63.49
4	HCl	15	ppm	1	16.24	2.60	8.84	23.84	13.30	28.66	37.22	26.22	13.80	31.37	36.47	26.95	32.88	35.53	33.77	37.48
					28.79	40.74	29.39	11.17	11.83	19.04	19.29	8.36	14.67	12.31	7.27	9.90	12.33	22.64	19.56	8.41
					5.48	3.60	10.04	11.29	14.05	8.56	8.48	2.61	2.94	7.90	6.90	3.15	2.22	14.03	7.68	22.56
5	CO	50	ppm	1	0.00	19.73	26.51	0.02	1.88	0.02	1.18	0.48	2.91	0.69	0.93	3.85	0.22	3.27	1.16	8.67
					10.48	16.51	61.88	12.97	148.77	18.43	4.68	2.16	42.45	1.11	1.03	20.04	0.62	22.92	43.79	68.77
					80.75	15.24	40.10	90.67	93.29	2.22	0.29	6.37	45.13	2.80	1.66	14.48	3.26	2.94	82.81	1.93
6	O_2	12	(%)	1/10	11.25	6.32	6.91	9.06	5.93	7.15	11.20	8.78	7.65	8.12	8.29	7.51	11.17	7.63	8.54	7.49
					8.12	8.17	11.66	9.17	5.89	8.43	8.46	9.56	10.31	8.09	7.64	6.54	7.69	9.04	11.57	8.94
					8.56	9.12	10.25	8.60	10.96	8.91	11.49	11.46	9.21	9.33	11.53	6.78	7.25	6.95	7.03	8.45
7	FLW	0	Sm3	10	9066.34	9269.63	8945.35	9367.89	9785.19	9359.93	9200.00	9351.65	9337.57	9260.03	9289.18	9262.72	8839.33	8725.77	8783.42	8938.04
					8955.24	9019.06	9274.31	9385.92	9516.13	9761.87	9688.03	9491.18	9668.23	9988.12	9895.43	10608.60	10033.50	9130.26	8990.80	8623.35
					8673.57	9071.34	8820.26	8905.02	9163.88	9333.58	9303.41	9722.96	9311.24	8744.00	8921.04	9069.05	8899.41	9471.61	9436.47	9024.39
8	TMP	0	DEG	1	164.16	164.47	164.30	164.00	165.44	165.00	164.80	164.49	164.63	164.61	164.00	164.85	163.67	163.43	163.40	163.35
					163.89	164.22	164.98	164.66	165.16	165.96	165.52	165.23	165.21	166.15	166.22	167.55	166.57	166.18	165.10	164.08
					163.67	164.56	164.33	164.02	164.72	165.30	165.06	165.53	166.22	164.24	164.53	164.64	164.67	166.29	165.92	164.62
9	TM1	0	DEG	1	1019.87	1072.99	1065.77	977.82	1120.02	1091.13	1078.73	1003.05	1059.75	1058.57	1040.98	1074.16	1053.91	1059.60	1022.44	1053.42
					1022.21	1008.29	1021.67	963.52	1082.57	1019.53	1024.26	962.62	1003.05	1013.65	1040.67	1105.28	1082.86	1012.99	1004.21	950.15
					934.01	965.25	877.23	959.62	1067.47	1015.01	1015.27	1036.03	1057.11	951.50	1011.85	1091.88	1074.42	1082.37	1097.19	1013.16
10	TM3	0	DEG	1	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.80	36.80	36.80	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월24일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/23　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

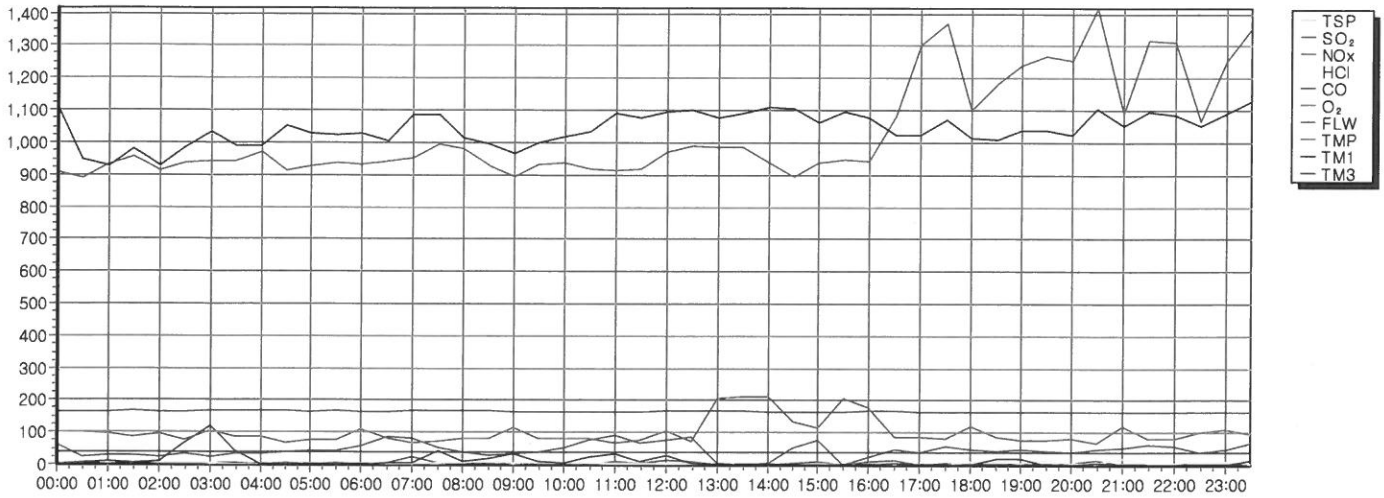

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.70	0.69	0.70	0.72	0.71	0.70	0.72	0.71	0.73	0.71	0.70	0.72	0.71	0.73	0.73	0.72
					0.73	0.71	0.70	0.70	0.71	0.70	0.69	0.69	0.70	0.71	2.17	2.02	2.04	2.02	2.01	2.03
					2.08	1.84	1.48	1.40	1.68	1.49	1.37	1.34	1.41	1.31	1.67	1.38	1.42	1.81	1.56	1.48
2	SO_2	30	ppm	1	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	3.37	2.63	0.33	4.24	0.00	2.70	1.92	6.35	24.18	3.07
					0.00	0.40	4.27	0.21	0.56	1.20	11.71	2.61	14.03	11.74	2.25	0.00	0.00	4.84	11.01	0.39
					9.09	15.03	0.27	4.44	1.92	0.00	1.78	0.33	3.23	15.98	0.00	0.50	2.26	0.86	0.11	5.28
3	NOx	70	ppm	1	60.14	25.86	27.74	30.54	22.22	33.23	26.31	35.40	33.45	39.44	43.66	43.39	57.06	86.66	82.09	53.77
					36.58	30.40	33.58	37.28	55.06	77.30	90.48	69.04	76.08	85.02	4.81	1.10	2.91	51.03	74.56	1.65
					22.87	49.66	38.67	58.64	48.91	45.28	48.08	44.83	37.76	49.78	55.24	62.45	57.74	36.28	47.39	69.46
4	HCl	15	ppm	1	4.78	8.90	7.09	10.29	5.31	2.87	5.84	1.36	1.26	1.13	0.79	0.23	0.54	1.14	3.37	4.28
					4.27	7.54	6.96	5.29	2.56	4.58	4.42	2.94	2.91	3.65	0.16	0.58	0.83	1.87	6.67	0.41
					0.87	0.12	1.18	2.10	11.93	9.19	5.21	12.63	5.47	3.48	18.98	5.30	3.62	10.43	7.44	5.48
5	CO	50	ppm	1	0.23	6.17	7.89	3.60	8.06	68.23	118.88	45.18	1.82	0.55	0.61	0.52	2.05	4.35	4.07	44.28
					8.69	20.82	32.27	10.91	5.93	22.65	32.76	8.11	29.25	2.86	0.31	0.04	0.05	0.01	0.62	0.04
					0.03	5.11	2.00	0.49	1.04	18.40	20.76	1.98	0.51	6.37	0.21	0.01	0.06	1.14	0.69	14.69
6	O_2	12	(%)	1/10	10.09	10.19	9.75	8.78	9.76	7.61	10.37	8.43	8.61	6.87	7.61	7.59	11.01	8.11	6.74	7.15
					8.31	8.35	11.41	8.32	8.33	8.11	6.74	7.69	10.47	7.28	20.47	21.12	21.01	13.46	11.64	20.83
					17.90	8.50	8.78	8.06	11.78	8.83	7.78	7.56	8.27	6.95	11.94	7.94	8.11	10.19	10.84	9.61
7	FLW	0	Sm3	10	9065.41	8899.17	9320.68	9543.69	9109.36	9349.28	9403.53	9413.40	9724.24	9130.16	9275.67	9353.46	9333.49	9435.25	9501.01	9934.35
					9797.13	9293.30	8947.89	9310.52	9353.41	9189.50	9144.86	9191.39	9691.72	9921.52	9860.50	9863.59	9364.16	8939.70	9362.49	9486.70
					9413.55	10811.90	13029.40	13672.20	11019.80	11825.90	12380.60	12709.10	12546.80	14174.70	10893.80	13151.60	13102.90	10669.00	12517.40	13530.80
8	TMP	0	DEG	1	165.60	164.48	163.87	166.49	165.54	164.37	166.74	165.93	166.29	165.98	165.13	166.06	165.64	165.74	166.29	166.43
					166.37	166.09	165.61	165.17	165.55	165.05	165.16	164.89	165.80	166.23	166.71	166.32	165.73	164.92	164.49	165.69
					167.46	167.96	165.76	164.95	164.19	163.85	163.75	163.34	164.42	164.52	164.38	164.26	164.27	164.98	164.94	165.05
9	TM1	0	DEG	1	1108.51	944.64	925.04	979.01	926.63	983.91	1031.54	987.55	988.67	1053.73	1029.01	1024.19	1026.15	1002.76	1087.39	1085.07
					1012.67	995.80	967.39	999.49	1020.85	1031.40	1089.27	1075.91	1093.20	1100.19	1077.69	1091.33	1109.62	1104.11	1060.51	1093.99
					1076.22	1024.78	1021.38	1070.99	1015.88	1006.66	1036.31	1039.81	1023.57	1103.87	1053.43	1094.82	1088.01	1054.37	1091.19	1127.47
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78