
굴뚝별 트랜드

2016년02월25일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/24　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

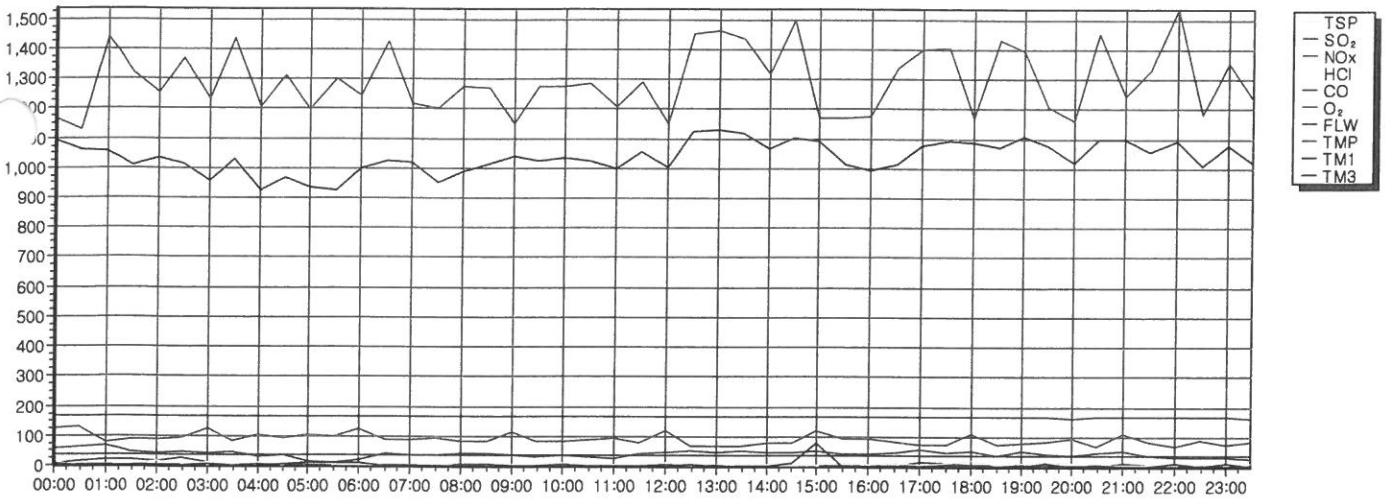


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.99	1.82	1.39	1.49	1.53	1.58	1.80	1.48	1.79	1.63	1.81	1.69	1.81	1.52	1.53	1.59
					1.41	1.42	1.61	1.42	2.05	2.16	2.22	2.03	2.36	2.10	1.29	1.47	1.40	1.37	1.68	1.55
					1.58	1.45	1.34	1.31	1.62	1.35	1.36	1.48	1.53	1.28	1.57	1.41	1.28	1.51	1.33	1.44
2	SO_2	30	ppm	1	6.68	15.62	18.32	23.22	16.77	24.04	12.50	5.82	2.92	5.97	0.02	6.67	8.88	0.05	1.89	0.32
					4.32	5.04	6.81	1.00	5.33	1.97	0.13	0.31	3.63	6.69	1.71	5.21	6.49	4.25	3.99	0.38
					4.62	0.80	14.87	11.86	3.19	7.61	3.38	1.47	0.02	0.61	8.57	5.59	0.28	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	56.40	62.82	65.37	44.25	40.98	45.64	39.78	44.82	33.55	34.09	14.91	11.14	19.76	40.07	37.32	38.88
					39.13	41.62	37.28	30.84	34.57	33.69	26.90	39.31	49.10	52.32	47.44	49.80	45.26	46.22	51.61	39.30
					41.66	49.32	56.08	47.28	51.60	36.82	50.71	39.90	35.45	44.70	54.06	35.64	31.49	29.51	30.36	24.25
4	HCl	15	ppm	1	9.07	0.91	1.56	5.32	13.48	7.16	11.91	5.41	10.07	6.31	11.94	6.22	4.58	2.01	1.67	4.10
					2.30	3.14	3.98	4.31	10.24	6.00	7.49	7.01	10.45	3.76	2.19	4.42	7.68	6.21	3.29	9.74
					6.85	8.87	4.93	12.43	18.62	4.55	12.08	13.41	7.97	3.14	5.55	7.49	4.20	10.84	3.10	9.74
5	CO	50	ppm	1	4.51	0.63	0.65	0.56	0.84	0.67	2.72	0.59	1.89	3.84	8.27	11.15	12.33	1.00	1.03	0.69
					2.17	3.36	0.95	0.35	0.28	0.44	0.47	1.37	2.42	5.01	0.60	0.52	0.15	8.41	80.56	2.09
					0.27	0.21	0.53	6.14	1.02	1.54	1.04	9.58	0.48	4.01	0.29	0.35	8.38	0.77	11.21	2.15
6	O_2	12	(%)	1/10	12.75	13.17	7.77	8.73	8.80	9.11	12.51	8.29	10.57	9.59	10.53	9.90	12.54	8.71	8.99	9.44
					8.08	8.16	11.26	8.17	8.21	8.85	9.14	7.97	11.74	6.79	6.78	7.00	8.00	7.56	11.76	9.13
					9.45	8.39	7.34	7.03	11.11	7.39	7.55	8.49	9.17	6.72	10.74	8.08	6.52	8.95	7.24	8.43
7	FLW	0	Sm3	10	11656.80	11307.00	14400.50	13243.10	12551.30	13686.70	12347.10	14347.00	12048.90	13131.00	11964.70	13003.60	12463.30	14254.00	12176.40	12025.00
					12767.70	12679.00	11475.70	12752.80	12737.70	12834.60	12062.80	12888.80	11485.90	14506.70	14626.70	14347.60	13181.20	14962.70	11717.00	11696.60
					11781.70	13360.40	13976.40	14071.10	11694.20	14302.10	13950.60	12075.60	11605.40	14512.00	12448.50	13320.90	15352.60	11838.50	13550.10	12339.50
8	TMP	0	DEG	1	166.13	166.05	165.90	165.77	165.22	166.23	166.85	166.76	166.74	166.73	167.20	166.70	167.33	167.14	165.10	165.74
					165.02	164.45	164.36	164.05	165.08	164.93	164.94	164.44	164.20	164.48	164.52	165.25	165.02	165.89	165.40	164.65
					165.10	165.26	165.45	165.25	164.90	164.97	165.56	164.05	163.56	164.37	164.97	165.07	165.22	164.69	164.63	163.81
9	TM1	0	DEG	1	1094.05	1060.04	1056.61	1011.39	1035.73	1012.67	956.75	1031.29	928.35	969.05	938.14	927.63	997.61	1025.90	1020.93	954.18
					989.44	1015.23	1040.03	1026.51	1036.13	1024.03	1000.60	1054.29	1004.41	1123.45	1130.39	1120.93	1068.79	1105.54	1090.95	1015.44
					994.90	1015.27	1075.64	1091.30	1088.05	1070.57	1107.78	1076.15	1021.03	1100.39	1097.91	1057.89	1093.93	1009.70	1075.86	1018.45
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/25　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

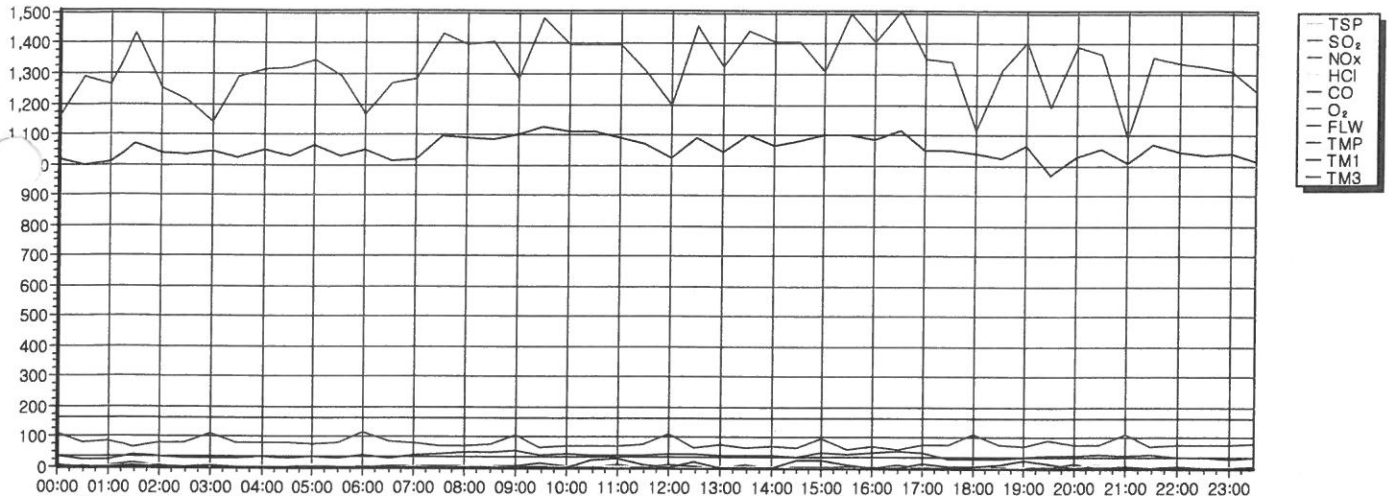

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.61	1.46	1.47	1.29	1.42	1.43	1.62	1.44	1.40	1.42	1.38	1.44	1.65	1.46	1.46	1.31
1	TSP	20	MGm	1	1.34	1.35	1.55	1.27	1.34	1.33	1.31	1.33	1.59	1.28	1.35	1.25	1.32	1.29	1.48	1.24
					1.31	1.25	1.37	1.35	1.64	1.36	1.32	1.56	1.38	1.35	1.58	1.33	1.36	1.37	1.38	1.46
					0.00	0.51	3.54	14.10	5.64	4.46	3.16	0.19	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	2.97	4.04
2	SO_2	30	ppm	1	6.39	2.83	6.53	16.04	5.52	1.15	8.00	1.70	9.54	5.69	0.34	9.30	0.51	1.05	0.94	2.56
					0.22	9.47	0.10	0.35	2.71	0.00	5.43	2.31	12.92	0.99	0.00	1.19	0.01	0.00	1.39	1.65


					36.94	26.23	23.11	41.74	37.76	29.48	31.23	28.67	38.29	31.90	37.09	28.26	43.41	33.08	38.59	47.42
3	NOx	70	ppm	1	50.14	51.98	55.24	42.06	45.11	43.48	42.20	41.62	44.74	46.35	40.86	40.23	41.61	37.72	50.95	47.41
					51.18	53.77	52.12	30.76	29.56	32.11	38.22	41.81	42.48	47.58	40.49	44.76	38.32	35.04	31.96	36.40
					9.55	1.20	4.59	3.46	9.32	4.74	9.19	2.98	6.58	4.18	8.13	2.68	1.47	1.83	3.15	1.18
4	HCl	15	ppm	1	6.74	6.05	2.24	0.93	4.80	6.07	5.04	6.15	3.20	1.09	4.69	6.40	4.84	1.73	0.97	1.25
					2.13	2.66	6.95	6.36	4.92	1.91	4.18	9.05	6.32	17.08	5.75	2.60	5.35	3.24	6.17	5.17
					5.16	1.05	0.99	4.09	1.26	0.51	3.30	0.53	0.38	1.57	0.37	0.47	0.31	1.29	2.03	0.42
5	CO	50	ppm	1	0.12	0.23	0.76	0.74	0.59	27.46	29.66	9.28	1.32	21.10	0.19	0.45	0.38	25.38	24.91	7.78
					1.02	1.93	15.69	3.06	6.56	11.30	25.03	14.03	2.09	1.64	5.39	2.02	5.03	0.69	1.02	5.94
					11.31	8.36	8.56	6.89	8.22	8.38	11.36	8.34	7.96	8.09	7.79	8.37	11.57	8.51	8.37	7.00
6	O_2	12	(%)	1/10	7.36	7.49	10.56	6.70	7.41	7.09	7.10	7.44	11.20	6.62	7.62	6.45	7.22	6.72	9.84	6.38
					7.14	6.32	7.72	7.51	11.39	7.61	7.12	9.35	7.64	7.55	11.35	7.27	7.68	7.81	7.84	8.40
					11553.40	12920.50	12665.60	14338.00	12557.30	12120.50	11438.00	12886.50	13144.00	13180.50	13442.20	12954.80	11670.60	12697.30	12868.50	14326.40
7	FLW	0	Sm3	10	13965.80	14092.10	12854.00	14846.70	13970.40	13966.40	13987.70	13111.70	11983.80	14567.60	13259.30	14411.20	14073.00	14075.10	13094.40	14978.80
					14059.30	15099.40	13525.50	13396.20	11175.60	13132.20	14065.00	11911.20	13903.00	13659.30	10911.00	13581.20	13348.70	13248.90	13121.40	12443.70
					163.66	164.96	165.23	164.56	164.33	163.88	164.23	164.40	164.47	164.21	164.53	164.83	165.06	164.55	164.70	165.02
8	TMP	0	DEG	1	164.69	164.87	164.71	165.13	165.12	164.90	164.47	164.00	164.34	165.19	164.19	165.14	164.53	164.52	164.87	164.76
					164.92	165.62	164.56	164.80	165.12	164.43	164.99	164.78	165.50	165.44	163.73	164.64	164.17	164.37	164.70	164.83
					1020.55	997.17	1006.03	1070.55	1040.23	1034.09	1044.70	1023.63	1051.29	1029.47	1062.09	1028.92	1049.24	1014.71	1019.61	1095.77
9	TM1	0	DEG	1	1087.70	1084.41	1097.92	1124.37	1111.12	1111.41	1090.52	1067.78	1021.80	1088.59	1045.63	1101.30	1064.31	1077.88	1101.78	1102.10
					1086.20	1113.60	1048.55	1051.49	1038.85	1022.79	1062.09	965.05	1027.63	1054.03	1005.88	1068.16	1044.81	1031.69	1040.33	1014.09
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월29일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/26　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

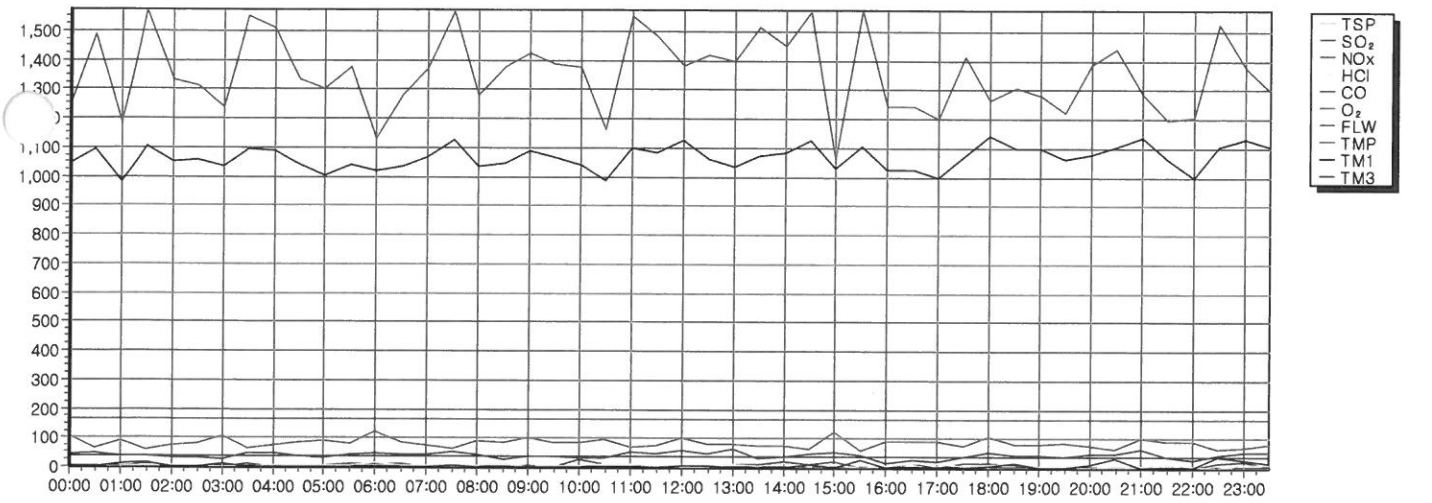

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.54	1.26	1.54	1.22	1.35	1.42	1.56	1.25	1.39	1.48	1.52	1.45	1.75	1.43	1.35	1.27
1	TSP	20	MGm	1	1.50	1.45	1.54	1.45	1.45	1.64	1.30	1.34	1.54	1.40	1.44	1.34	1.39	1.27	1.75	1.23
					1.50	1.51	1.50	1.31	1.56	1.45	1.42	1.47	1.32	1.26	1.51	1.50	1.53	1.28	1.28	1.37
					0.42	1.32	0.14	9.11	0.00	7.19	0.94	9.05	1.57	6.44	7.28	10.63	10.07	8.10	0.00	5.93
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	4.25	1.37	29.12	8.24	8.61	0.01	3.53	3.20	9.22	8.83	22.19	13.05	19.36	0.71
					0.00	14.30	2.20	15.67	14.08	12.21	0.12	0.00	1.07	2.77	3.27	1.65	0.00	15.20	22.50	2.91

					41.27	47.40	35.70	37.36	29.86	31.12	29.04	49.87	45.73	37.98	32.33	40.64	49.82	43.48	41.29	51.60
3	NOx	70	ppm	1	42.26	25.37	39.18	37.28	34.17	30.45	54.80	50.63	61.32	48.47	64.02	33.51	39.76	50.11	51.23	40.12
					15.66	26.16	23.92	36.17	55.40	41.67	44.98	39.13	45.79	46.11	65.27	39.43	27.70	45.30	52.45	55.35
					2.48	0.64	1.83	3.53	4.80	5.97	2.01	1.58	3.01	5.20	3.45	7.67	15.56	6.51	5.15	5.33
4	HCl	15	ppm	1	7.84	13.28	2.35	2.71	3.89	8.46	9.33	3.89	1.20	3.36	10.79	3.98	15.71	5.54	11.48	2.12
					3.21	14.56	15.53	6.42	11.82	16.54	7.15	5.25	2.28	7.82	3.45	8.58	4.50	1.77	9.55	8.51
					0.76	0.80	9.94	13.99	1.19	2.10	9.66	1.12	1.26	0.87	0.59	1.86	0.59	0.34	1.54	4.24
5	CO	50	ppm	1	1.21	1.50	2.27	0.48	0.47	2.01	0.08	0.11	3.48	2.97	0.06	0.23	1.88	11.59	0.74	26.57
					0.89	0.88	1.52	0.44	4.57	16.68	1.23	0.33	10.08	32.55	1.00	0.48	0.93	34.71	29.02	15.42
					10.55	6.49	9.13	6.06	7.60	7.90	10.67	6.44	7.64	8.64	8.90	8.25	12.41	8.39	7.61	6.54
6	O_2	12	(%)	1/10	8.89	8.40	10.20	8.34	8.38	9.75	7.02	7.25	10.09	7.76	8.21	7.30	7.61	6.48	12.53	6.07
					8.89	8.85	8.83	7.25	10.82	8.25	8.02	8.69	7.29	6.58	10.13	8.95	9.21	6.61	6.91	7.88
					12491.40	14883.10	11832.80	15715.60	13323.10	13106.10	12405.20	15521.60	15084.40	13327.50	13034.90	13788.20	11323.60	12827.60	13732.80	15698.70
7	FLW	0	Sm3	10	12783.80	13741.00	14232.90	13888.50	13792.60	11633.60	15501.90	14858.90	13816.30	14195.00	13997.70	15151.80	14535.40	15668.80	10627.50	15740.90
					12454.20	12421.60	12010.20	14126.20	12635.20	13093.20	12815.20	12209.00	13879.00	14389.10	12872.20	11972.20	12041.70	15253.00	13780.00	12979.50
					164.56	165.15	164.97	165.77	164.93	165.60	165.25	165.28	166.51	166.57	166.49	166.69	165.68	165.77	165.08	166.14
8	TMP	0	DEG	1	165.43	166.19	166.96	166.58	166.09	165.94	167.08	166.21	166.61	166.77	166.71	166.78	166.79	166.67	165.54	165.42
					166.02	166.39	166.20	165.05	165.28	166.04	164.95	164.48	164.87	165.38	165.70	164.69	164.81	166.44	164.91	164.11
					1047.93	1095.27	981.97	1105.67	1052.96	1057.83	1035.32	1096.33	1089.25	1037.98	1002.77	1042.07	1020.72	1035.13	1065.99	1127.50
9	TM1	0	DEG	1	1034.03	1044.23	1089.14	1067.23	1042.62	986.19	1099.60	1080.87	1128.53	1062.49	1035.31	1074.40	1084.74	1127.53	1029.87	1105.99
					1025.18	1021.90	999.79	1070.05	1144.50	1101.10	1101.15	1059.65	1077.35	1106.15	1139.15	1063.54	995.93	1104.20	1131.33	1102.81
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78