
굴뚝별 트랜드

2016년03월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/01　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

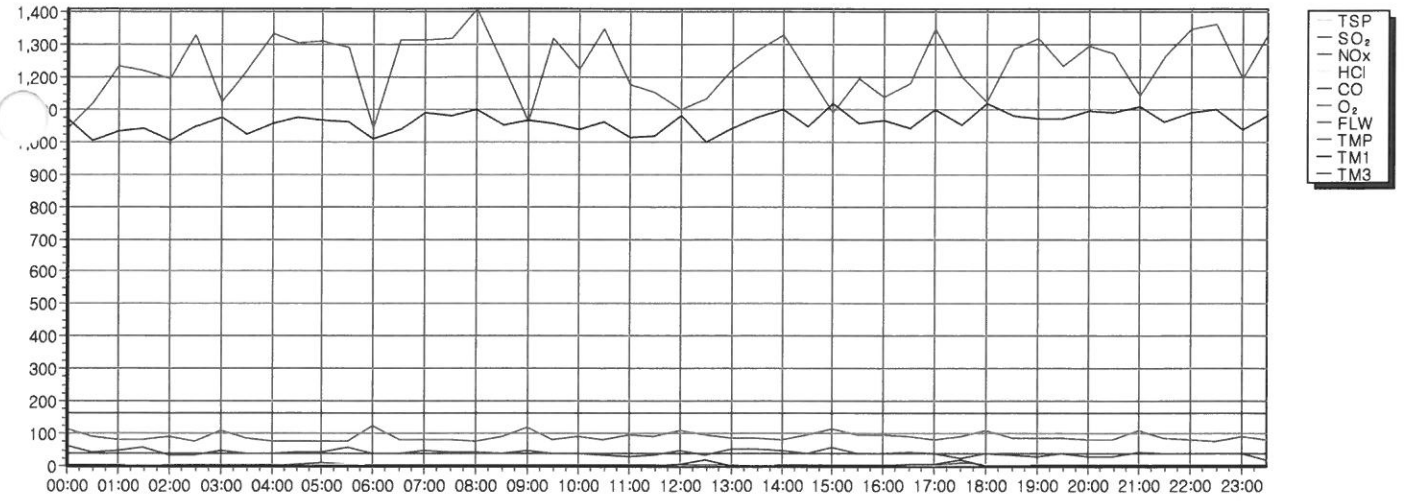

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.32	1.19	1.09	1.08	1.16	1.05	1.29	1.15	1.06	1.06	1.07	1.07	1.39	1.11	1.10	1.09
1	TSP	20	MGm	1	1.04	1.17	1.39	1.11	1.17	1.08	1.21	1.20	1.31	1.25	1.14	1.11	1.08	1.21	1.38	1.25
					1.22	1.22	1.08	1.21	1.29	1.11	1.11	1.14	1.07	1.08	1.30	1.11	1.04	1.05	1.16	1.08
					0.00	0.00	1.04	3.15	0.00	0.09	0.00	0.30	2.13	6.50	8.32	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.28	0.42	0.15	0.00	1.25	0.01
					0.00	0.31	0.50	7.58	5.49	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00


					61.29	42.01	45.62	55.24	32.99	32.07	45.50	36.17	38.95	42.82	42.64	58.06	39.74	36.61	48.87	44.69
3	NOx	70	ppm	1	44.84	38.76	49.55	38.05	40.36	34.41	28.32	33.83	46.06	34.18	52.94	51.54	48.52	38.33	58.82	37.24
					36.30	41.25	36.78	25.57	39.19	31.56	29.55	40.48	27.14	26.40	42.79	35.85	38.12	39.44	36.35	17.54
					0.00	0.00	0.23	2.78	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50	1.67	3.84	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	2.81	0.00	0.00	0.03	0.40
					0.06	0.00	0.00	5.98	4.70	3.13	0.04	0.70	0.09	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
					1.21	0.69	0.43	2.00	0.60	1.52	1.49	0.84	0.55	0.54	0.53	0.10	0.62	0.49	0.22	0.50
5	CO	50	ppm	1	0.68	0.51	1.00	1.81	0.50	1.81	0.99	0.98	4.35	17.66	2.36	0.36	0.18	0.50	0.49	0.94
					0.41	3.98	6.83	21.30	1.22	0.42	0.52	0.27	0.37	0.47	0.26	0.33	0.20	0.56	0.67	1.11
					11.25	9.19	8.21	8.06	8.89	7.75	11.09	8.70	7.70	7.77	7.85	7.85	12.52	8.25	8.14	8.15
6	O_2	12	(%)	1/10	7.43	8.92	11.75	8.25	8.98	7.97	9.34	9.20	11.19	9.52	8.69	8.42	8.11	9.42	11.60	9.56
					9.48	9.23	8.09	9.06	10.84	8.50	8.41	8.74	8.15	8.20	11.10	8.58	7.91	7.85	8.88	8.03
					10423.80	11192.20	12316.00	12186.70	11941.80	13286.90	11230.60	12207.00	13334.50	13056.20	13080.30	12886.20	10443.40	13168.40	13147.90	13215.60
7	FLW	0	Sm3	10	14100.50	12317.00	10612.30	13169.10	12213.40	13471.80	11762.40	11501.70	11012.10	11320.30	12231.20	12794.80	13308.30	12088.90	10901.20	11949.80
					11366.80	11828.80	13492.90	12000.60	11218.90	12869.40	13193.80	12325.20	12932.70	12736.50	11434.00	12602.30	13487.00	13610.30	11967.20	13269.20
					162.02	162.35	162.27	162.23	162.10	163.19	163.11	162.71	163.12	163.24	163.29	162.84	163.00	163.06	163.37	163.34
8	TMP	0	DEG	1	164.15	163.21	163.49	163.87	163.66	163.66	163.74	163.47	163.57	162.82	164.40	164.08	163.99	164.01	164.60	164.33
					164.49	163.51	164.83	164.89	164.67	164.87	164.66	164.51	164.54	163.89	164.35	164.40	163.87	164.11	163.77	164.02
					1072.23	1003.78	1032.33	1041.13	1001.53	1048.88	1075.15	1022.57	1058.15	1076.12	1064.06	1061.63	1007.95	1036.71	1090.09	1081.96
9	TM1	0	DEG	1	1101.21	1050.81	1066.24	1055.53	1034.99	1059.83	1013.81	1018.77	1078.65	1000.58	1043.37	1074.45	1098.17	1045.05	1120.82	1056.12
					1064.43	1044.07	1099.11	1053.90	1116.66	1080.35	1068.53	1072.95	1094.84	1092.05	1111.14	1063.31	1090.89	1097.57	1035.02	1082.11
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/02　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

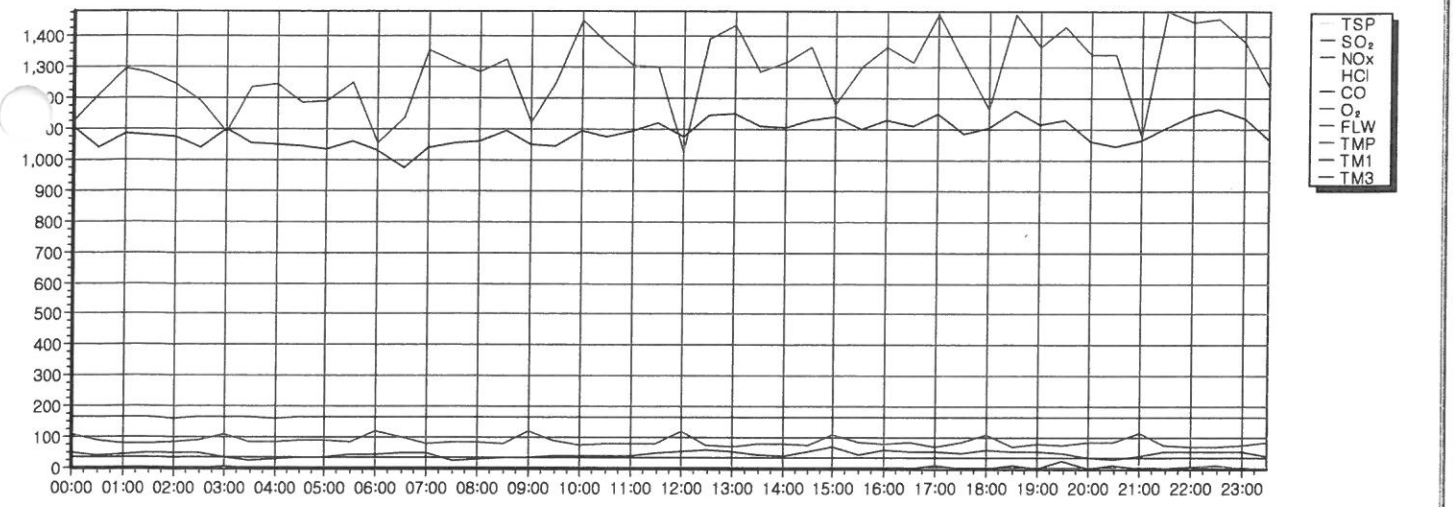

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.30	1.16	1.08	1.10	1.11	1.18	1.32	1.14	1.13	1.18	1.18	1.12	1.38	1.26	1.08	1.12
					1.13	1.10	1.33	1.14	1.04	1.33	1.34	1.45	1.39	1.05	1.05	1.11	1.13	1.08	1.30	1.17
					1.10	1.14	1.04	1.14	1.35	1.04	1.10	1.07	1.16	1.16	1.47	1.08	1.03	1.03	1.07	1.16
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.17	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.90	0.00	0.02	0.07	0.82	0.92
					0.17	0.74	3.78	0.04	0.03	1.50	0.56	0.10	0.00	2.27	7.96	6.09	6.09	9.98	0.36	6.10


3	NOx	70	ppm	1	48.23	38.24	46.60	48.26	50.08	49.96	36.04	23.09	32.41	34.04	34.17	45.57	46.43	50.17	50.28	27.46
					28.11	35.67	33.78	40.37	38.59	38.63	39.37	51.20	57.00	59.72	54.32	45.43	39.21	57.03	71.29	46.14
					59.88	54.29	53.96	52.59	61.82	55.51	52.93	49.53	32.97	29.02	42.33	55.36	55.64	56.57	54.45	40.80
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.01	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	9.10	4.17	5.03	3.81	2.28	6.21
5	CO	50	ppm	1	0.27	0.29	0.18	0.23	0.08	0.22	5.32	0.36	0.26	0.61	1.61	0.18	0.37	0.47	0.32	0.50
					0.44	0.29	0.84	0.39	0.26	0.24	0.23	0.07	0.05	0.11	0.09	0.21	1.09	0.14	0.05	0.37
					0.05	0.18	8.93	0.15	0.19	9.49	0.22	23.90	0.57	8.63	0.77	0.45	3.59	1.20	0.14	0.25
6	O_2	12	(%)	1/10	11.06	8.97	8.10	8.24	8.47	9.02	11.28	8.70	8.64	9.12	9.10	8.66	12.09	9.87	8.09	8.40
					8.65	8.17	11.82	8.83	7.44	8.20	8.14	8.04	12.17	7.48	7.24	8.24	8.18	7.73	10.91	8.66
					8.06	8.34	7.14	8.50	11.19	7.17	8.01	7.48	8.66	8.65	11.79	7.57	7.13	7.14	7.67	8.76
7	FLW	0	Sm3	10	11244.30	12089.60	12941.00	12804.80	12444.50	11900.30	10872.90	12329.60	12439.80	11855.00	11879.50	12485.40	10523.20	11366.30	13538.10	13172.60
					12849.20	13236.40	11188.40	12490.00	14518.80	13759.70	13046.60	13023.00	10233.50	13926.90	14369.40	12872.50	13150.10	13663.90	11798.50	13024.90
					13646.20	13135.60	14711.10	13107.70	11665.70	14690.80	13646.50	14291.10	13406.10	13393.70	10726.50	14814.90	14461.00	14539.80	13829.10	12347.40
8	TMP	0	DEG	1	163.67	163.56	163.85	163.70	163.15	163.36	163.85	163.47	163.20	163.29	163.63	164.04	163.78	163.62	163.94	164.22
					164.38	164.52	163.99	164.37	165.20	165.52	164.95	165.17	164.11	163.78	165.15	164.43	164.85	165.20	164.80	165.27
					165.61	165.36	165.59	165.36	165.62	165.71	165.41	165.61	166.17	165.70	167.19	166.75	166.07	165.24	164.58	165.13
9	TM1	0	DEG	1	1104.51	1040.28	1086.17	1080.49	1073.36	1038.84	1097.60	1054.96	1050.06	1042.92	1034.53	1059.05	1030.46	972.68	1038.65	1054.25
					1061.72	1093.36	1048.87	1046.93	1093.47	1076.31	1095.99	1121.13	1074.46	1145.73	1147.70	1108.68	1105.97	1132.13	1140.86	1098.22
					1128.14	1109.79	1151.77	1085.55	1107.05	1159.70	1116.04	1131.20	1061.41	1044.70	1064.57	1106.41	1143.35	1165.45	1134.99	1065.09
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년03월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/03　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

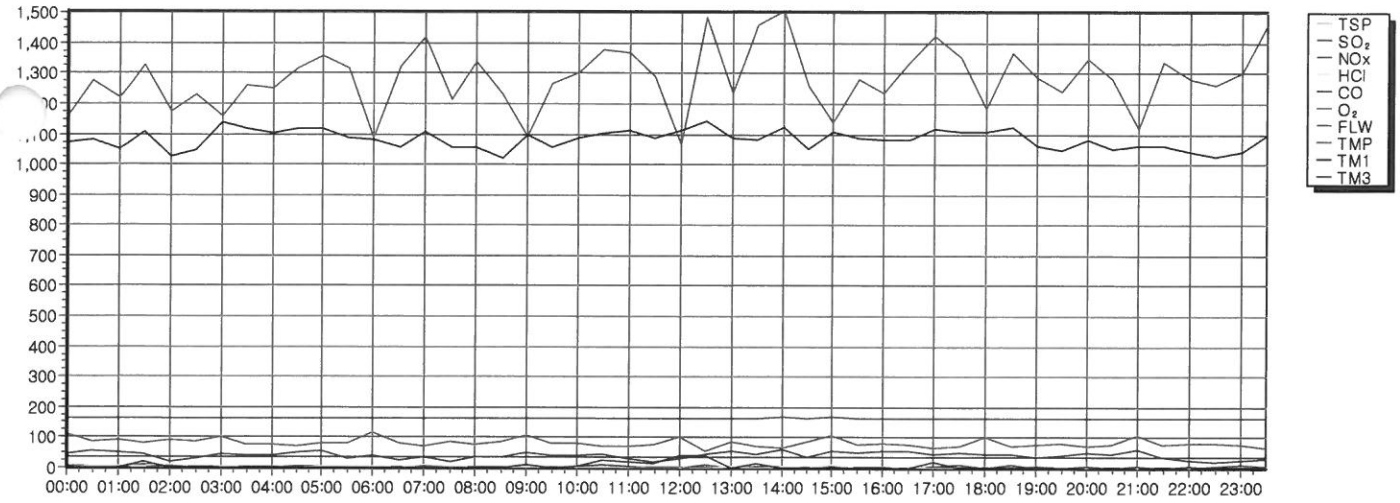

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.32	1.14	1.20	1.13	1.21	1.18	1.27	1.05	1.06	1.03	1.09	1.12	1.38	1.12	1.04	1.13
1	TSP	20	MGm	1	1.05	1.15	1.35	1.11	1.09	1.05	1.00	1.06	1.29	0.95	1.15	1.05	1.00	1.16	1.33	1.08
					1.10	1.08	1.00	1.04	1.28	1.02	1.10	1.12	1.03	1.09	1.32	1.07	1.12	1.11	1.07	1.00
					4.83	5.67	0.56	11.01	4.31	1.26	1.15	0.65	0.08	2.81	4.80	2.00	2.83	0.54	4.89	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	4.36	0.00	5.62	11.81	5.98	0.00	2.34	10.32	1.10	3.48	4.37	1.44	6.45	0.00
					1.78	0.99	4.51	10.97	1.31	8.52	1.20	0.00	0.12	0.05	0.99	0.87	1.82	5.24	11.77	4.81

					45.08	58.07	49.01	44.88	22.26	28.19	47.15	42.70	40.94	53.13	55.75	28.70	41.06	24.11	36.72	20.94
3	NOx	70	ppm	1	36.27	36.75	49.87	38.79	40.54	46.28	28.82	18.66	31.12	46.97	56.41	44.99	59.75	37.99	57.29	52.48
					56.26	55.18	47.22	49.29	43.51	44.92	37.07	39.41	49.01	47.74	62.68	37.39	23.76	22.20	23.38	32.52
					1.66	3.22	3.78	4.55	8.53	9.05	6.20	0.50	0.00	0.45	4.14	5.51	3.80	1.58	12.61	2.99
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	4.08	0.03	0.14	7.12	1.73	0.00	0.00	0.74	2.66	0.65	6.17	1.93	10.93	1.52
					1.57	4.11	0.39	1.08	0.65	2.43	4.58	2.63	0.00	0.00	0.00	0.41	0.18	0.60	2.54	0.76
					0.56	0.12	0.46	19.14	0.72	0.46	0.70	0.04	0.15	0.14	0.12	1.14	0.89	0.48	1.82	1.14
5	CO	50	ppm	1	0.93	0.53	9.39	1.72	3.44	23.37	22.00	16.40	40.80	39.45	0.35	15.42	1.70	1.25	0.51	0.59
					0.12	0.69	20.02	2.28	1.67	0.51	6.42	0.48	4.13	0.51	5.27	0.66	3.37	1.09	0.78	0.88
					11.30	8.50	9.10	7.99	9.36	8.88	10.18	7.57	7.73	7.37	7.92	8.21	11.70	8.30	7.26	8.61
6	O_2	12	(%)	1/10	7.57	8.72	10.70	8.24	7.94	7.27	6.90	7.70	10.26	5.84	8.46	7.28	6.68	8.49	10.70	7.69
					8.03	7.52	6.62	7.15	10.38	7.02	7.91	8.27	7.20	7.84	10.71	7.46	8.19	8.14	7.63	6.55
					11607.10	12756.00	12197.70	13263.00	11764.70	12283.40	11595.20	12620.80	12489.70	13176.10	13568.50	13154.20	10870.30	13202.10	14183.80	12165.50
7	FLW	0	Sm3	10	13378.10	12315.40	10912.40	12652.00	13033.30	13769.60	13703.90	12898.20	10656.30	14862.70	12353.20	14602.70	15059.20	12615.40	11400.10	12797.90
					12361.70	13385.30	14267.50	13542.00	11838.50	13676.30	12865.90	12382.70	13492.20	12791.40	11182.30	13378.80	12836.30	12600.00	13031.10	14581.90
					165.02	164.70	164.49	165.00	164.76	165.26	164.92	163.66	163.39	163.24	164.11	164.65	165.02	164.59	164.94	163.85
8	TMP	0	DEG	1	164.09	163.85	164.98	163.89	164.41	165.24	163.89	163.70	164.43	163.67	165.19	165.50	166.30	165.30	166.02	164.43
					164.46	164.98	164.79	164.66	164.99	165.76	165.15	164.50	164.54	164.66	165.08	164.71	164.57	165.57	165.76	165.17
					1070.62	1083.70	1049.79	1106.67	1028.21	1046.97	1136.54	1120.23	1100.69	1117.83	1115.55	1087.65	1084.09	1058.34	1110.25	1058.73
9	TM1	0	DEG	1	1057.71	1022.77	1099.55	1058.19	1087.80	1104.04	1110.31	1088.52	1112.05	1141.97	1087.83	1084.53	1122.47	1051.12	1106.62	1086.73
					1082.90	1083.21	1115.57	1106.85	1108.73	1124.43	1062.45	1044.92	1083.17	1052.25	1061.69	1061.93	1040.17	1024.99	1042.92	1096.43
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.76	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.76	36.76	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.76	36.76	36.74