
관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1


조회일자: 2016/03/18　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

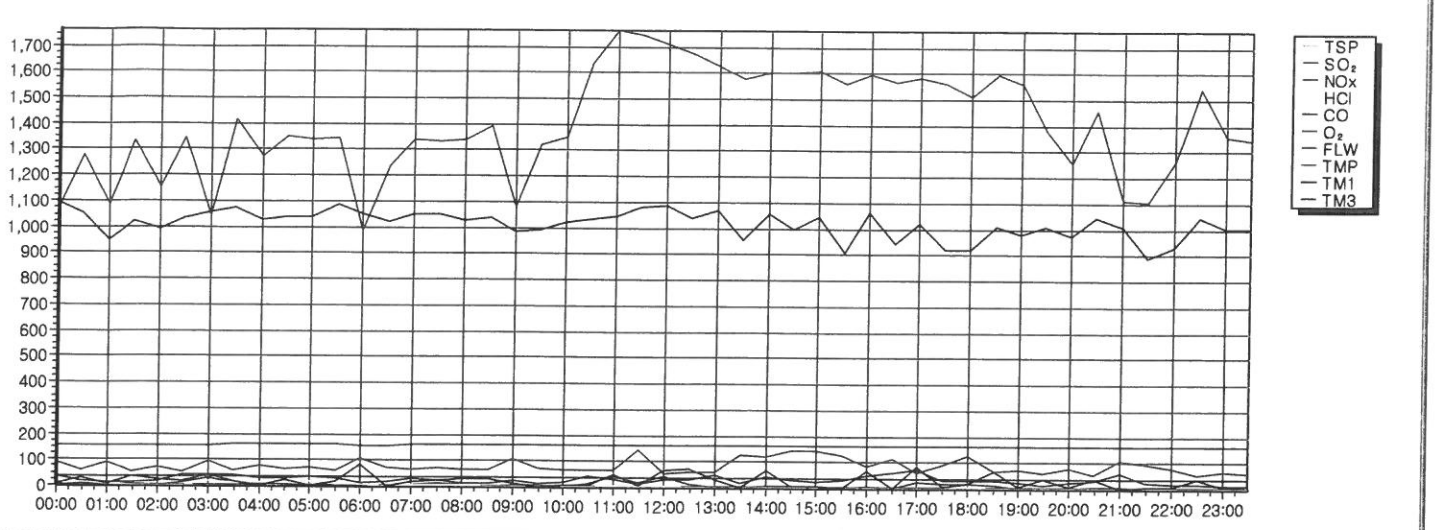

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.31	0.37	0.30	0.33	0.30	1.65	1.02	1.13	1.07	1.10	1.01	1.40	1.08	1.07	1.09
					1.08	1.05	1.38	1.09	1.05	0.93	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88
					0.88	0.88	0.87	0.88	0.85	0.86	0.90	1.03	1.17	0.98	1.40	1.35	1.19	0.96	1.03	1.03
2	SO_2	30	ppm	1	0.04	4.39	0.00	5.94	2.93	14.53	30.01	9.82	4.68	7.76	2.71	0.04	0.99	2.44	6.12	12.49
					4.89	2.35	7.06	7.04	0.38	13.20	40.38	15.62	44.77	11.00	0.00	0.00	5.30	3.66	1.10	0.22
					4.99	0.05	26.44	17.66	19.82	9.49	0.01	1.35	0.23	3.32	8.12	2.45	2.14	1.75	0.06	0.79

3	NOx	70	ppm	1	33.09	17.38	14.60	13.97	17.83	39.94	38.95	41.15	32.72	31.33	33.10	29.09	11.17	15.68	27.52	20.93
					14.01	14.86	22.22	14.77	15.91	39.31	31.05	9.76	30.36	31.87	46.29	18.38	43.16	29.00	22.84	28.84
					45.34	57.19	69.33	32.84	27.59	28.29	21.87	12.85	21.50	28.52	57.54	22.68	18.60	16.01	11.51	14.29
4	HCl	15	ppm	1	12.82	9.64	6.65	2.16	2.23	2.48	16.52	14.67	14.35	15.88	15.71	6.98	5.41	2.09	4.59	4.33
					5.05	1.52	2.90	1.83	1.52	1.88	6.81	3.78	3.34	1.94	1.43	1.53	0.32	0.02	0.00	0.01
					0.20	0.67	0.20	0.13	7.83	0.93	0.69	0.43	0.68	0.38	0.57	0.52	0.53	0.30	0.40	0.33
5	CO	50	ppm	1	5.33	30.15	3.80	36.76	21.62	15.50	42.17	16.50	1.06	25.81	2.25	16.43	82.14	1.98	15.12	23.07
					31.58	27.35	12.99	2.88	3.48	7.13	46.05	3.76	67.83	69.78	30.19	2.84	62.97	3.43	4.47	2.63
					63.59	1.88	84.58	4.62	19.01	67.52	4.57	34.57	7.00	35.36	1.52	3.05	5.25	33.30	8.38	13.37
6	O_2	12	(%)	1/10	8.92	6.13	8.85	5.64	7.22	5.57	9.33	6.09	7.52	6.55	7.15	6.08	10.85	7.21	6.87	7.00
					6.86	6.45	11.05	7.15	6.53	6.46	6.36	14.63	5.27	6.22	6.05	12.26	12.13	14.06	14.10	12.63
					8.09	11.57	6.04	8.73	12.30	6.43	7.03	6.21	7.78	5.31	10.54	9.55	8.01	5.11	6.36	6.26
7	FLW	0	Sm3	10	10731.60	12809.80	10879.10	13310.60	11542.90	13462.80	10484.80	14134.80	12747.70	13524.50	13401.60	13425.00	9855.74	12379.20	13366.40	13324.70
					13373.30	13894.90	10838.10	13178.00	13478.50	16303.00	17628.80	17475.80	17107.30	16736.70	16245.50	15796.40	15993.90	16008.00	16080.30	15612.50
					15973.70	15640.30	15837.40	15578.20	15130.90	15975.30	15623.80	13803.50	12522.20	14599.60	11134.90	11083.40	12600.30	15439.70	13562.30	13448.20
8	TMP	0	DEG	1	153.85	154.30	156.80	157.96	157.38	157.81	158.28	159.26	159.18	160.20	159.87	158.54	157.75	157.89	159.05	159.31
					159.41	159.90	159.73	160.11	159.71	160.36	160.25	160.33	160.14	159.67	159.87	158.72	159.31	159.34	159.54	159.19
					159.80	158.99	158.51	158.53	158.38	158.47	158.89	159.42	159.50	159.87	159.94	160.09	159.57	159.99	159.09	158.96
9	TM1	0	DEG	1	1093.58	1052.88	948.65	1024.33	990.44	1034.07	1057.10	1075.85	1027.37	1039.26	1040.12	1088.63	1049.37	1024.53	1051.41	1050.44
					1030.12	1039.90	983.71	993.79	1022.81	1031.96	1047.69	1083.25	1085.18	1041.52	1067.42	956.45	1055.38	997.03	1044.99	910.79
					1062.28	945.29	1019.37	921.25	922.44	1011.29	982.11	1008.10	976.28	1045.68	1012.07	893.39	934.58	1044.21	1003.14	1005.34
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.75	36.75
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.78	36.77	36.75	36.76	36.76	36.78	36.78	36.78	36.77	36.76
					36.75	36.75	36.78	36.75	36.74	36.74	36.74	36.76	36.76	36.77	36.76	36.77	36.77	36.76	36.76	36.76

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1
조회일자: 2016/03/19 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균

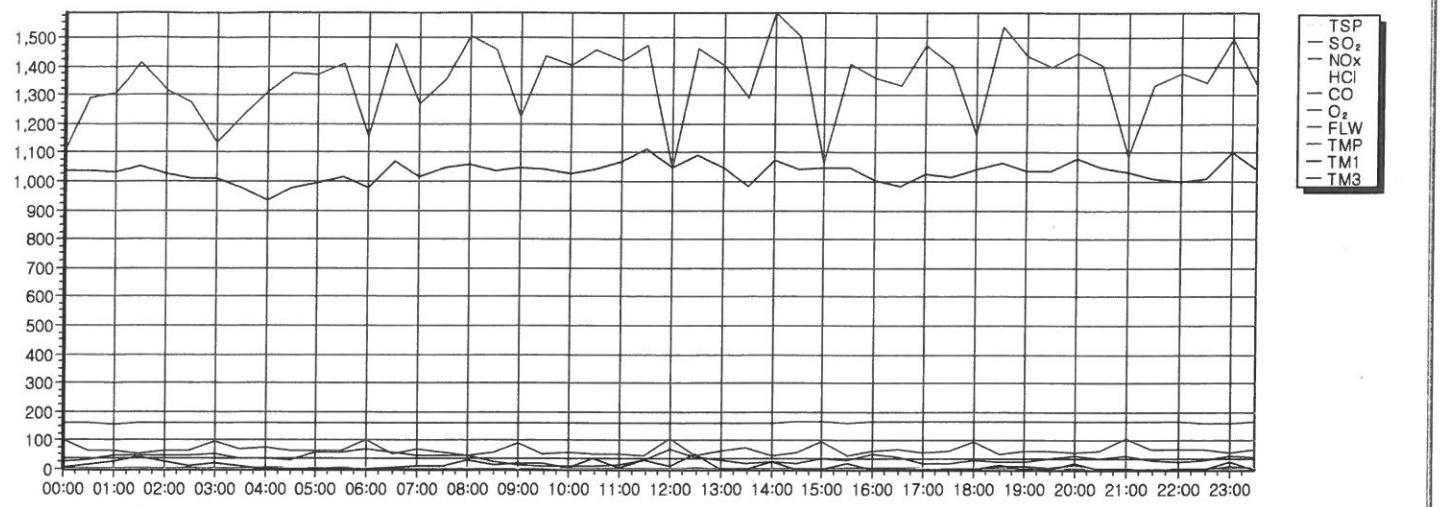


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.41	1.07	1.05	0.99	1.05	1.05	1.30	1.09	1.12	1.05	1.05	1.04	1.33	0.98	1.02	0.96
					0.93	1.00	1.30	0.98	0.99	0.98	0.96	0.93	1.36	0.96	1.05	1.16	0.96	1.02	1.37	0.96
					1.07	1.09	0.99	1.05	1.38	0.99	1.06	1.08	1.07	1.08	1.42	1.12	1.10	1.10	0.99	1.09
2	SO_2	30	ppm	1	0.08	0.29	1.20	1.38	2.16	5.47	0.05	0.03	3.83	7.64	0.00	3.37	0.21	2.36	0.36	1.17
					2.11	1.32	7.30	1.51	0.00	0.34	0.00	0.15	1.63	2.80	1.76	0.00	2.38	0.04	0.67	6.54
					5.09	3.95	2.74	0.27	2.28	12.00	8.51	2.79	13.48	0.32	0.00	2.11	0.00	0.01	9.95	3.58

3	NOx	70	ppm	1	24.66	32.38	47.62	46.53	50.32	46.40	56.15	38.58	38.87	34.23	57.97	60.11	68.93	60.63	48.68	50.98
					48.73	28.61	17.69	12.43	8.90	9.31	15.75	29.73	68.21	42.64	30.27	19.99	24.58	21.95	36.61	31.89
					51.26	44.56	22.41	19.68	30.28	24.21	27.13	39.79	47.20	39.35	47.45	32.91	27.93	31.16	46.38	44.58
4	HCl	15	ppm	1	0.39	0.19	0.10	0.06	0.08	0.10	1.14	0.34	0.24	6.30	1.12	0.75	5.19	3.54	3.29	4.66
					4.73	7.84	7.68	2.84	1.07	0.59	0.68	0.59	0.69	0.30	0.56	0.68	0.46	0.59	0.60	0.36
					0.43	0.76	2.72	1.33	0.87	0.45	2.23	1.01	8.74	2.49	1.90	2.81	2.01	0.43	1.57	5.48
5	CO	50	ppm	1	2.75	14.95	24.36	44.86	29.36	11.64	21.74	11.59	1.68	1.85	0.86	0.13	0.43	3.52	8.31	8.96
					34.18	15.06	19.82	23.82	3.60	40.20	5.93	30.90	9.15	52.65	0.88	2.17	26.48	0.94	1.07	20.03
					0.28	0.58	1.22	2.64	1.80	14.61	0.70	1.20	21.70	1.33	0.66	1.13	0.86	0.54	25.25	0.18
6	O_2	12	(%)	1/10	10.24	6.62	6.29	5.49	6.42	6.58	9.45	7.24	7.45	6.65	6.66	6.47	10.29	5.62	7.05	6.08
					4.97	5.85	9.04	5.44	5.78	5.37	5.34	4.90	10.62	5.08	6.52	7.73	5.01	5.84	9.73	5.03
					6.55	6.93	5.65	6.23	9.47	5.12	6.31	6.62	6.09	6.60	10.51	7.22	6.95	7.22	5.69	6.98
7	FLW	0	Sm3	10	11076.40	12920.10	13051.30	14138.50	13150.90	12736.90	11354.80	12271.40	13144.10	13777.60	13697.10	14097.40	11538.60	14796.80	12704.80	13547.90
					15037.50	14567.20	12264.20	14356.80	14017.60	14579.70	14168.50	14754.90	10432.60	14617.50	14040.50	12901.50	15861.20	15034.80	10637.30	14091.00
					13622.30	13336.20	14708.00	14016.10	11631.50	15367.80	14337.00	13975.30	14463.70	14036.10	10869.50	13314.20	13754.80	13445.70	14929.30	13333.70
8	TMP	0	DEG	1	160.10	159.43	158.51	158.81	159.25	159.15	159.06	158.98	158.65	159.09	159.03	159.49	159.73	159.86	159.00	158.66
					159.22	160.54	162.00	162.37	161.65	160.71	159.69	159.11	160.06	160.26	161.52	163.67	162.96	164.18	164.13	162.97
					164.55	166.76	168.21	168.33	168.11	167.98	167.94	166.48	166.89	165.93	164.35	164.12	165.30	163.60	163.05	165.12
9	TM1	0	DEG	1	1037.57	1035.40	1029.69	1053.22	1027.07	1011.71	1009.03	980.92	936.18	977.11	993.31	1013.55	980.53	1070.72	1014.84	1046.66
					1058.13	1036.48	1048.05	1041.99	1028.87	1043.07	1068.54	1110.35	1049.33	1091.07	1048.27	985.56	1072.81	1044.95	1048.00	1045.91
					1004.05	983.65	1029.26	1015.27	1040.60	1064.96	1035.75	1036.80	1079.37	1048.31	1030.68	1008.79	1002.37	1008.99	1099.77	1044.88
10	TM3	0	DEG	1	36.76	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.76	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/20 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균

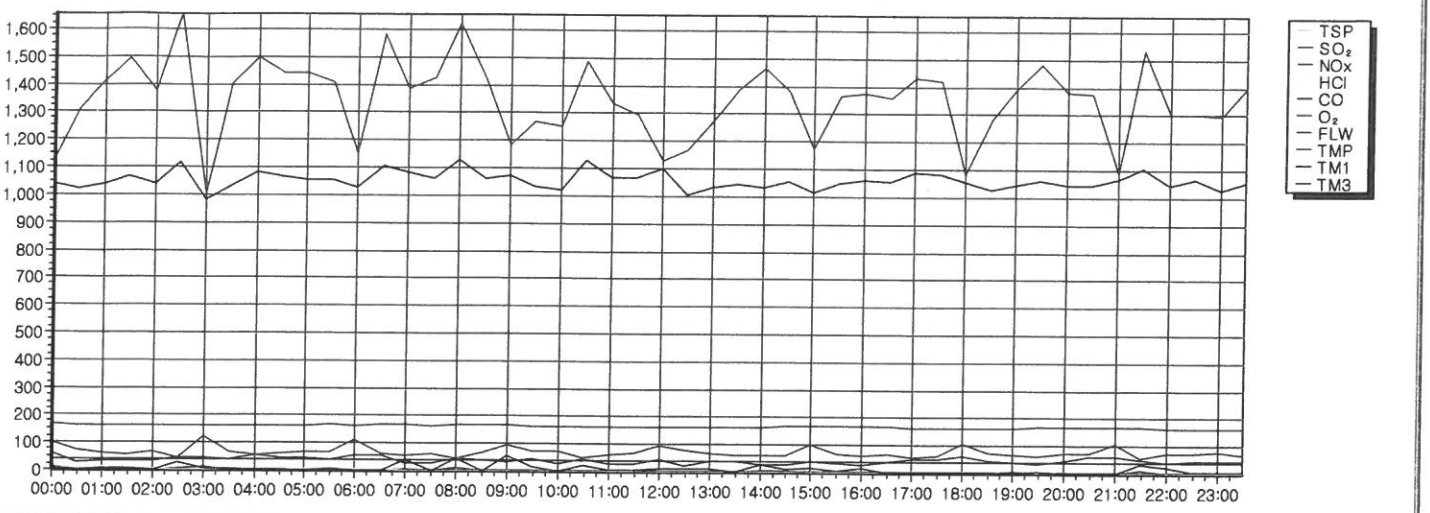

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.39	1.10	1.06	1.00	1.09	0.94	1.49	1.05	1.00	1.04	1.07	1.08	1.43	1.04	1.01	1.02
					0.94	1.11	1.35	1.12	1.12	0.95	1.05	1.07	1.34	1.22	1.10	1.02	1.08	1.06	1.34	1.06
					1.06	1.06	1.00	1.01	1.37	1.08	1.06	1.04	1.12	1.11	1.44	1.01	1.16	1.15	1.17	1.08
2	SO_2	30	ppm	1	10.58	3.55	1.90	2.16	0.08	8.41	8.72	2.65	0.14	0.08	0.50	1.62	0.92	2.03	4.03	0.42
					13.13	2.19	0.50	0.07	0.00	1.32	0.00	0.00	1.74	0.00	0.19	0.00	6.91	3.91	0.69	1.26
					1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.07	0.25	1.35	1.93	11.20	0.16	1.50	0.00	3.77
3	NOx	70	ppm	1	64.53	28.21	31.97	32.65	35.59	42.95	47.12	39.37	54.60	43.18	45.01	39.10	58.26	55.37	30.23	28.31
					45.25	37.21	34.24	42.47	29.15	42.39	27.06	27.53	43.86	22.76	40.98	36.88	26.61	29.29	38.60	33.10
					29.87	39.96	49.65	52.93	61.77	42.74	40.32	36.00	46.10	60.10	61.68	51.45	40.93	47.54	46.25	44.57
4	HCl	15	ppm	1	17.18	7.59	9.27	5.57	4.75	1.96	8.10	5.59	2.17	2.45	5.43	4.72	5.28	2.81	1.55	1.14
					0.43	0.59	0.43	0.60	0.61	0.35	0.56	0.64	0.76	0.84	0.66	0.59	0.54	0.55	0.56	0.34
					0.31	0.31	0.25	0.21	0.48	0.56	0.48	0.42	0.18	0.05	0.54	0.46	0.78	0.54	0.68	1.30
5	CO	50	ppm	1	0.20	1.66	6.34	4.90	0.51	30.71	3.21	7.35	0.17	0.33	0.15	6.10	0.43	1.99	37.13	2.68
					44.03	1.80	54.34	16.26	1.19	23.54	5.41	3.00	13.44	8.97	11.26	1.36	28.76	9.09	18.77	4.60
					15.93	2.22	0.31	0.05	0.32	0.67	0.64	6.73	0.27	0.20	0.55	33.86	20.47	7.36	3.63	4.90
6	O_2	12	(%)	1/10	10.29	7.03	6.38	5.73	6.82	4.77	12.11	6.51	5.85	6.38	6.56	6.68	11.05	5.95	5.69	5.91
					4.44	6.69	9.33	7.08	7.28	4.95	6.30	6.60	9.33	8.03	7.00	6.03	6.43	6.23	10.19	6.49
					6.28	6.52	5.72	5.94	10.41	7.22	6.52	6.16	7.07	7.04	10.72	5.68	7.56	7.53	7.73	6.83
7	FLW	0	Sm3	10	11290.70	13058.70	14177.30	14947.90	13762.40	16564.20	10038.70	14029.20	15012.00	14442.30	14414.20	14078.90	11493.00	15857.20	13868.50	14274.90
					16254.70	14225.80	11823.00	12678.60	12494.10	14859.50	13385.90	12985.80	11271.30	11694.90	12770.50	13875.60	14642.50	13813.70	11746.00	13625.90
					13781.40	13574.40	14342.00	14222.50	10855.40	12819.40	13931.30	14835.20	13827.60	13759.10	10903.50	15316.20	13038.90	13009.10	12953.70	14009.20
8	TMP	0	DEG	1	166.08	165.24	164.86	164.78	165.43	163.46	163.72	163.60	163.10	162.75	165.42	165.86	165.54	167.53	166.96	165.56
					167.13	167.94	166.45	164.54	163.23	163.40	164.28	163.02	163.69	164.25	163.50	163.65	165.07	166.03	165.79	165.65
					166.39	165.90	164.72	163.57	161.89	160.92	162.64	165.89	166.09	165.96	166.01	165.77	165.31	164.08	163.46	162.35
9	TM1	0	DEG	1	1037.95	1023.47	1041.38	1066.55	1036.39	1119.20	979.91	1035.87	1081.32	1066.79	1057.07	1057.99	1026.98	1105.23	1081.65	1059.01
					1127.91	1061.65	1073.76	1034.55	1020.36	1128.08	1066.45	1066.71	1100.13	1003.40	1031.55	1046.39	1030.94	1054.21	1018.72	1048.53
					1063.02	1054.48	1090.09	1086.42	1053.29	1026.19	1047.16	1062.87	1042.45	1043.10	1064.34	1105.29	1043.25	1069.32	1028.21	1058.14
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74