
굴뚝별 트랜드

2016년03월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

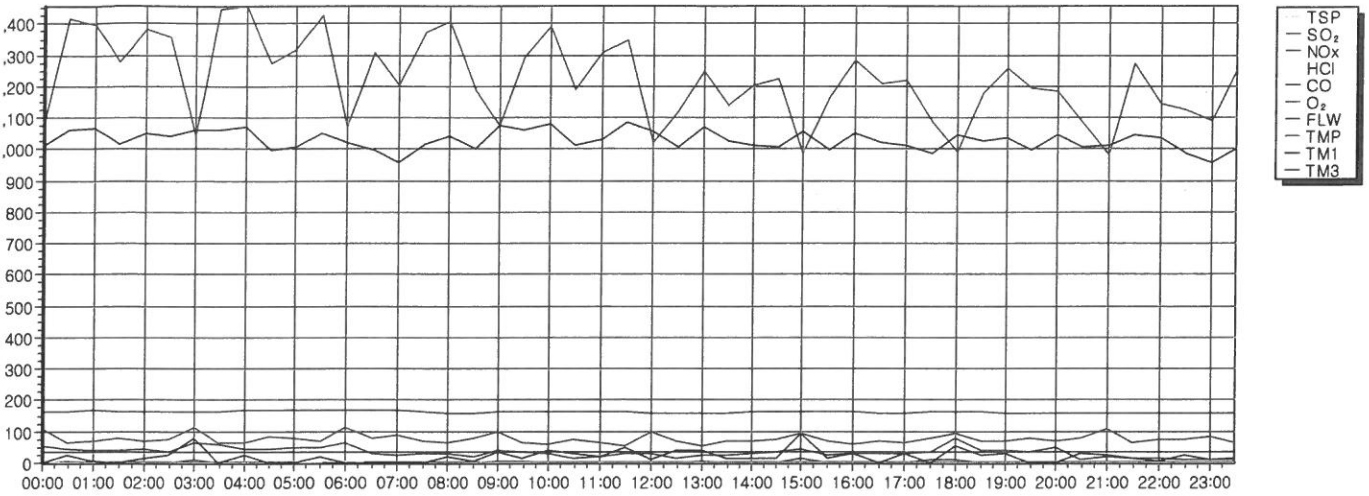

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.44	1.08	1.10	1.18	1.10	1.13	1.48	1.06	1.07	1.22	1.16	1.11	1.48	1.18	1.26	1.07
					1.01	1.12	1.32	1.07	1.01	1.14	1.03	0.97	1.37	1.09	0.98	1.10	1.13	1.15	1.37	1.09
					1.00	1.06	1.07	1.16	1.37	1.10	1.07	1.15	1.09	1.19	1.38	1.03	1.10	1.12	1.19	1.04
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	2.59	0.58	0.00	0.83	1.64	11.41	0.29	2.35	0.20	0.34	3.69	0.18	0.00	0.00	0.00
					2.08	0.12	6.31	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.67	0.11	0.16	1.67	13.13	0.00
					0.28	0.00	1.34	11.11	9.97	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.31	0.25	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	56.53	46.73	41.50	39.18	42.28	35.17	64.78	57.25	46.61	44.42	50.59	49.20	63.73	31.86	26.80	28.28
					28.77	21.52	41.52	36.26	30.88	16.69	19.40	30.91	31.61	17.12	23.44	26.87	27.40	32.38	44.29	24.29
					30.51	31.96	28.88	35.88	77.12	37.59	38.11	35.21	51.63	12.30	21.23	14.69	15.12	8.71	9.01	16.59
4	HCl	15	ppm	1	3.64	1.30	1.22	0.80	0.56	0.46	0.77	0.82	0.62	0.85	1.74	4.07	6.15	1.90	1.17	0.60
					0.43	0.69	0.82	0.83	0.78	1.11	1.20	0.96	1.03	0.59	0.47	0.65	0.63	0.57	0.41	0.43
					0.24	0.41	0.38	0.62	0.92	0.43	0.30	0.30	0.18	0.13	0.54	0.61	0.40	0.28	0.20	0.14
5	CO	50	ppm	1	1.11	22.74	3.30	1.30	15.22	22.39	80.95	0.16	22.47	1.53	0.47	20.26	1.43	1.77	2.04	0.73
					21.44	7.11	32.75	13.36	41.24	28.16	21.11	50.79	9.37	41.13	38.99	16.39	15.18	15.28	94.04	13.25
					28.83	0.59	30.51	0.52	56.01	24.72	30.46	0.73	0.45	28.16	26.34	15.58	5.68	22.33	10.52	10.72
6	O_2	12	(%)	1/10	11.01	6.59	6.84	8.05	6.96	7.35	11.29	6.49	6.47	8.22	7.70	6.85	11.13	7.80	8.71	7.10
					6.44	7.66	9.85	6.53	5.77	7.47	6.23	5.26	9.91	7.04	5.52	7.12	7.12	7.44	9.36	7.08
					5.77	6.69	6.58	7.77	9.49	6.96	6.69	7.81	7.04	7.89	10.98	6.34	7.35	7.56	8.38	6.60
7	FLW	0	Sm3	10	10805.70	14177.80	13989.00	12786.60	13842.30	13594.70	10393.70	14455.80	14565.90	12725.10	13174.60	14249.30	10697.20	13105.70	12036.40	13734.10
					14077.20	11884.40	10779.90	12948.20	13912.20	11902.20	13104.20	13498.80	10222.10	11196.70	12507.40	11418.80	12057.70	12227.90	9866.84	11635.60
					12823.60	12099.60	12216.60	10859.20	9912.80	11804.30	12590.20	11929.50	11859.80	10853.50	9832.95	12718.00	11465.80	11246.10	10906.70	12502.70
8	TMP	0	DEG	1	163.70	164.69	165.85	165.12	164.55	164.38	164.28	165.23	166.16	167.12	165.80	166.02	166.68	166.68	166.89	163.18
					160.24	159.41	160.79	163.21	162.56	160.76	160.82	161.16	159.43	158.26	158.60	160.19	162.14	163.40	163.75	161.82
					160.90	160.44	160.38	161.37	164.65	161.29	159.48	159.56	158.47	157.82	158.38	157.93	157.10	156.39	156.86	157.91
9	TM1	0	DEG	1	1013.07	1061.88	1064.38	1017.29	1052.29	1044.01	1061.00	1062.27	1071.64	999.62	1005.50	1051.49	1021.35	998.18	957.26	1018.53
					1043.76	1001.31	1076.57	1063.59	1082.11	1011.47	1033.39	1087.41	1054.93	1005.87	1072.00	1026.58	1011.39	1007.20	1057.23	995.51
					1052.52	1019.92	1014.53	989.94	1044.91	1028.05	1036.95	998.99	1046.84	1007.29	1011.49	1044.88	1036.10	987.93	960.25	1001.32
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.75	36.75	36.74
					36.74	36.74	36.75	36.75	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

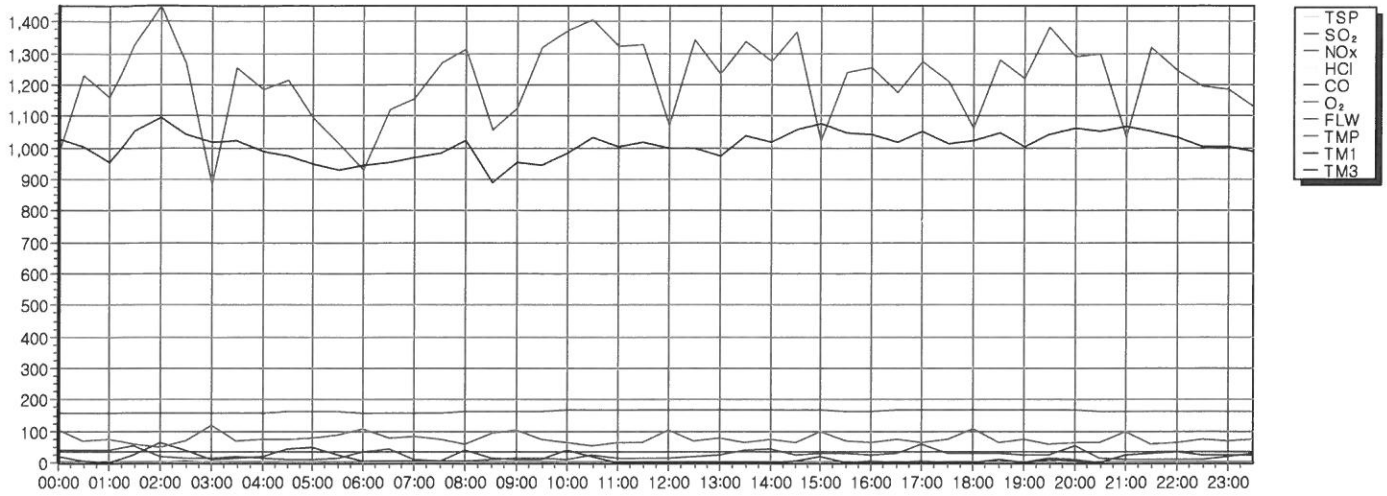

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.35	1.06	1.13	0.99	0.96	1.07	1.40	1.03	1.11	1.11	1.18	1.25	1.37	1.12	1.15	1.12
1	TSP	20	MGm	1	0.98	1.30	1.38	1.11	1.05	0.99	1.08	1.08	1.42	1.11	1.18	1.05	1.14	1.06	1.44	1.10
					1.07	1.10	1.06	1.12	1.37	1.05	1.11	1.02	1.10	1.05	1.35	1.02	1.06	1.11	1.10	1.12
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	1.76	0.00	0.00	0.43	1.62	1.37	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	1.30	0.93	0.00
					2.68	1.71	4.10	0.00	0.00	0.24	0.00	12.87	11.34	0.00	0.24	2.25	1.79	0.00	0.00	0.34


					40.33	38.65	39.94	55.04	21.44	12.56	15.48	17.94	13.13	12.30	11.37	15.75	32.30	46.11	9.59	7.02
3	NOx	70	ppm	1	5.26	9.09	16.49	15.37	11.74	24.84	13.98	13.52	16.06	19.50	26.25	41.34	44.91	25.92	31.13	30.13
					25.35	28.37	57.06	29.34	27.89	28.98	22.38	24.58	53.56	12.91	10.75	10.25	7.86	9.97	18.44	29.18
					0.10	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.01	0.19
4	HCl	15	ppm	1	0.31	0.82	0.81	0.69	0.82	0.92	1.18	1.27	1.01	0.56	0.64	0.57	0.65	0.65	0.46	0.43
					0.47	0.51	0.48	0.58	0.70	0.62	0.50	0.36	2.76	0.88	0.70	0.48	0.14	0.14	0.03	0.02
					20.74	7.24	1.00	22.58	65.56	39.65	8.44	17.00	17.40	43.47	48.45	24.44	6.52	3.13	5.08	6.11
5	CO	50	ppm	1	38.70	13.43	8.08	7.47	37.98	18.23	2.26	1.26	1.12	1.86	1.17	0.34	0.43	3.71	18.59	0.45
					1.05	1.02	0.18	0.78	1.02	8.49	1.17	11.03	7.18	2.28	26.01	30.14	32.48	24.72	24.48	24.43
					10.21	6.81	7.62	5.79	5.13	6.69	11.60	6.80	7.35	7.19	7.99	8.83	11.02	7.89	8.19	7.61
6	O_2	12	(%)	1/10	5.74	9.41	10.35	7.14	6.19	5.26	6.48	6.50	10.57	6.91	7.84	6.30	7.42	6.41	9.97	6.97
					6.61	7.36	6.51	7.42	10.61	6.61	7.43	6.03	6.64	6.36	9.66	6.00	6.41	7.15	6.98	7.43
					9859.43	12284.10	11598.60	13266.70	14514.80	12676.00	8852.74	12570.30	11860.50	12173.10	10996.30	10145.80	9296.55	11210.30	11571.10	12702.20
7	FLW	0	Sm3	10	13115.00	10555.80	11283.80	13187.70	13710.70	14074.40	13231.20	13285.20	10736.00	13429.80	12335.90	13395.70	12742.10	13664.50	10256.80	12401.10
					12565.50	11756.70	12731.80	12126.80	10622.80	12801.50	12189.70	13823.40	12898.60	12997.30	10319.20	13184.80	12433.50	11948.40	11841.00	11307.30
					157.04	156.96	157.12	157.69	158.42	157.84	156.59	157.03	159.09	160.79	160.75	160.23	158.86	157.27	157.91	159.71
8	TMP	0	DEG	1	159.99	160.43	161.20	163.77	165.44	165.85	165.36	165.45	165.85	166.03	166.19	166.13	165.57	165.55	165.06	162.84
					164.45	166.57	168.38	167.83	167.43	167.43	167.41	166.93	166.38	162.35	161.22	161.65	162.00	161.85	161.20	160.37
					1026.39	1003.17	955.65	1051.36	1095.93	1041.89	1020.67	1022.79	988.71	975.98	950.46	931.37	944.62	952.63	970.11	983.40
9	TM1	0	DEG	1	1021.47	889.13	956.61	946.00	984.68	1034.53	1004.45	1017.12	999.37	997.81	974.73	1040.39	1019.16	1057.73	1078.26	1048.72
					1043.48	1019.62	1050.55	1011.35	1024.73	1047.73	1004.26	1045.51	1062.55	1054.68	1068.68	1053.28	1032.24	1002.64	1002.90	986.93
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.75	36.75	36.75	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월24일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/23　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

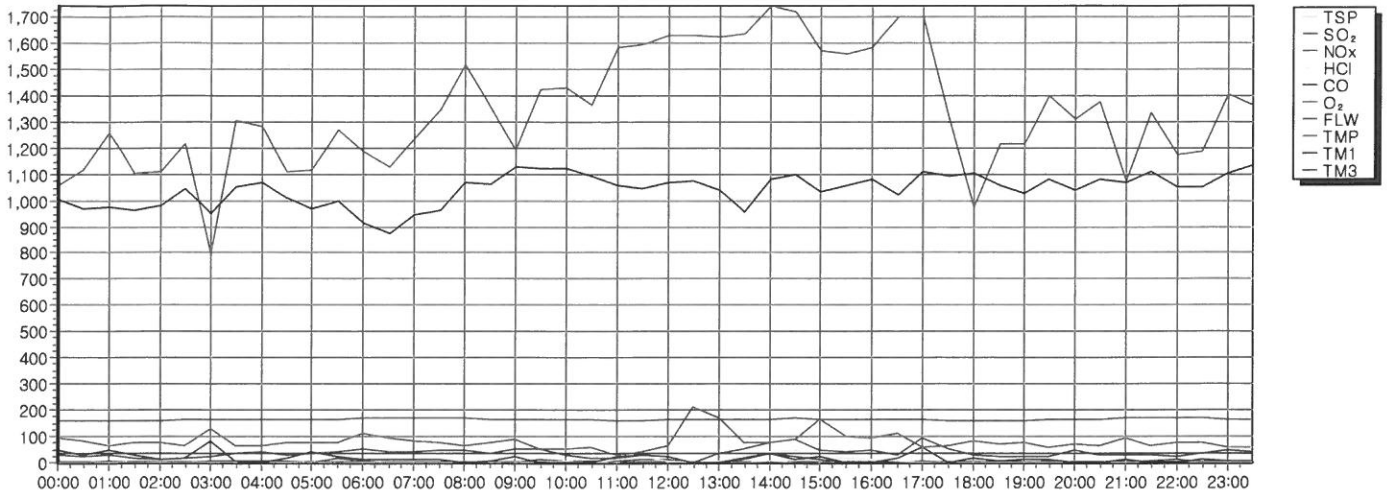

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.30	1.25	1.13	1.14	1.14	1.05	1.57	1.05	1.08	1.17	1.22	1.20	1.45	1.40	1.23	1.20
1	TSP	20	MGm	1	1.07	1.16	1.32	0.98	0.98	1.02	0.85	0.87	0.88	0.88	0.87	0.88	3.95	0.26	0.26	0.26
					0.26	0.27	0.26	0.29	0.41	0.33	0.36	0.32	0.36	0.34	0.44	0.34	0.39	0.37	0.33	0.32
					0.00	0.53	5.94	0.55	0.14	2.37	8.30	3.48	4.66	4.03	0.77	15.98	5.57	0.85	0.41	0.74
2	SO_2	30	ppm	1	1.51	0.06	1.79	8.96	4.97	3.25	8.81	14.01	9.94	0.00	0.11	11.54	35.43	21.99	12.70	0.00
					0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.59	1.65	2.27	8.06	10.03	1.69	1.20	3.09

					32.25	23.36	29.49	14.94	13.17	18.42	25.31	34.51	39.19	31.58	37.87	42.63	52.97	38.99	42.99	47.30
3	NOx	70	ppm	1	47.94	36.11	50.72	53.79	28.74	19.15	20.10	26.57	21.06	0.00	33.54	55.06	77.86	86.92	47.97	42.83
					45.33	29.67	92.28	54.50	26.87	24.62	21.40	26.50	46.66	32.22	26.96	30.21	24.36	37.89	48.58	39.53
					0.15	0.16	0.14	0.25	0.24	0.14	0.30	0.30	0.26	0.15	0.15	0.00	0.28	0.53	0.28	0.26
4	HCl	15	ppm	1	0.29	0.49	1.08	1.23	3.43	2.51	12.71	21.90	3.94	1.39	4.93	22.48	40.15	45.00	22.22	19.59
					9.90	5.67	2.75	1.85	1.47	1.12	0.82	0.47	0.39	0.19	0.12	0.06	0.15	0.03	0.00	0.04
					44.27	28.30	49.85	26.63	14.29	17.87	84.07	3.56	2.55	19.83	39.68	25.67	11.46	11.16	10.88	9.16
5	CO	50	ppm	1	2.24	5.54	20.73	0.15	0.29	0.90	23.33	28.27	24.26	0.11	0.83	19.88	34.49	14.21	26.37	1.22
					0.90	15.58	58.69	0.24	17.91	6.12	9.30	9.61	0.43	0.37	13.50	2.78	1.11	12.81	3.75	5.35
					9.72	8.43	6.66	7.50	7.41	6.22	12.71	6.22	6.37	7.43	7.61	7.49	11.02	9.62	8.17	7.66
6	O_2	12	(%)	1/10	6.41	7.59	9.11	5.48	5.37	5.85	3.11	4.28	6.61	21.10	17.32	7.67	7.39	9.04	16.71	9.98
					9.72	11.09	5.94	6.47	8.38	6.91	7.78	6.19	7.28	6.48	9.41	6.33	7.89	7.73	6.00	5.99
					10572.10	11133.90	12563.80	11041.60	11117.30	12145.40	7973.28	13047.90	12832.50	11110.20	11172.00	12712.00	11842.20	11251.50	12361.20	13484.60
7	FLW	0	Sm3	10	15146.20	13534.50	11914.70	14235.50	14281.60	13613.30	15838.50	15943.40	16290.90	16309.90	16254.80	16330.70	17411.10	17156.90	15711.80	15576.50
					15790.00	17010.10	17012.20	13094.00	9744.86	12129.80	12129.40	13975.80	13078.90	13781.00	10766.70	13312.10	11723.50	11887.00	14036.80	13620.30
					159.86	159.48	160.23	159.64	160.90	162.81	164.43	166.05	166.76	166.82	165.58	165.31	168.76	171.59	171.33	170.76
8	TMP	0	DEG	1	169.27	165.98	164.61	164.27	164.50	164.58	159.26	158.75	163.42	163.65	163.99	164.13	165.88	168.36	165.71	163.10
					163.09	163.26	163.42	162.05	160.02	159.83	162.08	164.93	166.74	167.79	168.93	169.46	169.57	168.27	166.67	165.66
					1005.94	969.09	972.88	964.51	978.87	1042.97	947.43	1048.35	1069.46	1010.39	968.86	998.25	915.01	873.62	942.40	962.69
9	TM1	0	DEG	1	1067.89	1063.11	1128.77	1119.14	1119.68	1093.56	1055.57	1044.83	1070.78	1074.94	1041.21	956.99	1082.89	1098.07	1033.73	1054.43
					1077.51	1021.33	1110.55	1091.37	1103.76	1055.67	1026.37	1080.01	1037.30	1082.18	1067.25	1111.40	1051.57	1053.50	1102.08	1130.63
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.74	36.74	36.75	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.76	36.76	36.76	36.75	36.75	36.75	36.74	36.74	36.75	36.75	36.75	36.76	36.77	36.78	36.78	36.78