
굴뚝별 트랜드

2016년03월25일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/24　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

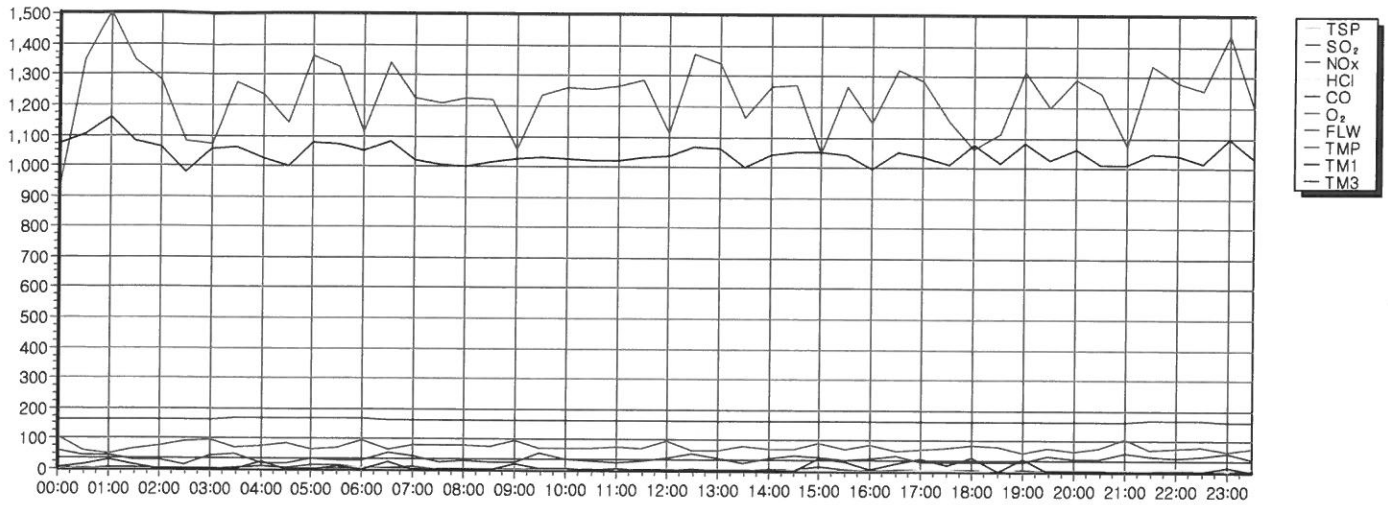

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.47	0.33	0.31	0.35	0.36	0.42	0.46	0.38	0.39	0.41	0.35	0.36	0.45	0.35	0.39	0.39
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.36	0.44	0.36	0.44	0.31	0.34	0.32	0.43	0.30	0.31	0.35	0.32	0.33	0.42	0.32
					0.36	0.32	0.34	0.35	0.41	0.36	0.31	0.34	0.32	0.35	0.43	0.35	0.37	0.37	0.32	0.36
					4.42	1.27	5.60	5.92	0.00	0.00	2.19	6.18	8.09	3.58	16.44	16.74	6.00	5.68	9.69	0.38
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	2.17	3.85	5.81	0.00	0.00	0.00	0.38	2.99	1.19	0.00	7.42	7.62	13.74	5.34
					0.25	6.48	6.14	4.99	5.12	2.00	2.99	1.26	2.22	1.69	6.88	5.49	1.03	0.08	5.04	0.92


					59.19	47.02	43.84	32.06	30.54	15.06	44.59	53.10	19.53	19.20	33.37	32.19	30.43	55.54	46.19	27.31
3	NOx	70	ppm	1	29.27	23.55	24.16	54.01	37.60	32.26	27.39	28.73	41.22	55.84	41.28	27.11	40.96	49.03	44.84	34.72
					39.51	50.56	31.93	32.92	28.98	30.26	32.89	50.03	41.14	39.74	60.78	49.30	44.60	49.61	60.44	41.27
					0.75	0.94	1.34	1.94	1.31	0.97	0.63	2.33	2.90	0.90	0.04	11.05	6.45	0.61	0.65	1.76
4	HCl	15	ppm	1	0.80	0.64	0.53	0.39	0.94	1.19	0.91	0.87	0.57	0.28	0.27	0.35	0.37	4.68	3.96	1.93
					1.30	1.88	3.59	2.82	2.24	3.72	0.90	1.29	2.14	2.55	5.64	5.59	9.24	4.72	3.95	7.84
					5.54	14.42	30.53	15.38	0.35	2.05	0.99	0.30	24.06	1.39	0.59	11.09	1.56	24.60	0.89	1.28
5	CO	50	ppm	1	1.28	1.47	19.88	5.65	3.29	2.48	6.04	0.80	1.67	0.31	0.37	0.99	0.49	1.03	41.37	29.95
					3.17	26.33	39.10	20.92	45.83	1.10	38.30	0.42	0.34	1.04	0.90	0.31	0.34	0.47	14.00	0.41
					10.72	6.38	5.26	6.89	7.46	9.24	9.71	7.35	7.89	8.72	6.66	6.92	9.67	6.71	7.98	8.13
6	O_2	12	(%)	1/10	7.98	7.54	9.94	7.37	7.28	7.40	7.51	7.20	9.62	6.49	6.66	8.35	7.22	7.11	9.42	7.15
					8.49	6.84	7.13	7.67	8.51	8.01	5.92	7.57	6.73	7.89	10.94	7.34	7.73	8.15	6.47	7.86
					9257.91	13470.50	15062.20	13492.10	12815.80	10832.40	10728.90	12761.00	12339.10	11433.80	13620.00	13287.00	11138.70	13415.20	12262.30	12089.20
7	FLW	0	Sm3	10	12239.20	12198.50	10582.20	12334.30	12624.50	12580.90	12678.00	12862.90	11155.10	13750.50	13405.60	11648.70	12642.80	12700.90	10481.10	12651.10
					11473.60	13228.50	12846.10	11558.70	10599.80	11145.10	13189.00	12011.90	12922.80	12474.20	10716.70	13368.90	12823.20	12551.50	14396.00	12018.50
					165.23	165.41	165.87	165.84	164.43	162.58	164.66	167.14	168.86	169.17	166.87	167.39	166.77	164.71	164.33	165.45
8	TMP	0	DEG	1	164.17	161.71	163.08	165.43	165.23	165.30	163.53	162.53	162.51	162.48	162.15	161.36	161.58	164.77	164.88	163.11
					162.05	162.40	164.05	164.76	164.21	164.33	163.57	163.15	163.01	163.46	165.43	167.73	168.56	166.86	165.62	164.66
					1074.54	1101.54	1160.06	1080.31	1063.15	982.59	1056.87	1060.62	1026.67	1000.88	1075.68	1070.17	1053.74	1082.04	1019.39	1004.24
9	TM1	0	DEG	1	1002.43	1017.82	1027.04	1031.55	1027.09	1023.01	1021.02	1033.56	1038.48	1064.72	1063.33	999.90	1040.59	1051.73	1049.51	1043.06
					996.74	1051.04	1034.90	1011.67	1076.89	1017.15	1084.31	1028.27	1064.12	1012.96	1008.95	1046.35	1042.82	1014.33	1097.07	1030.03
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.78	36.78	36.76	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.74	36.75	36.75	36.75
					36.75	36.75	36.77	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/25　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

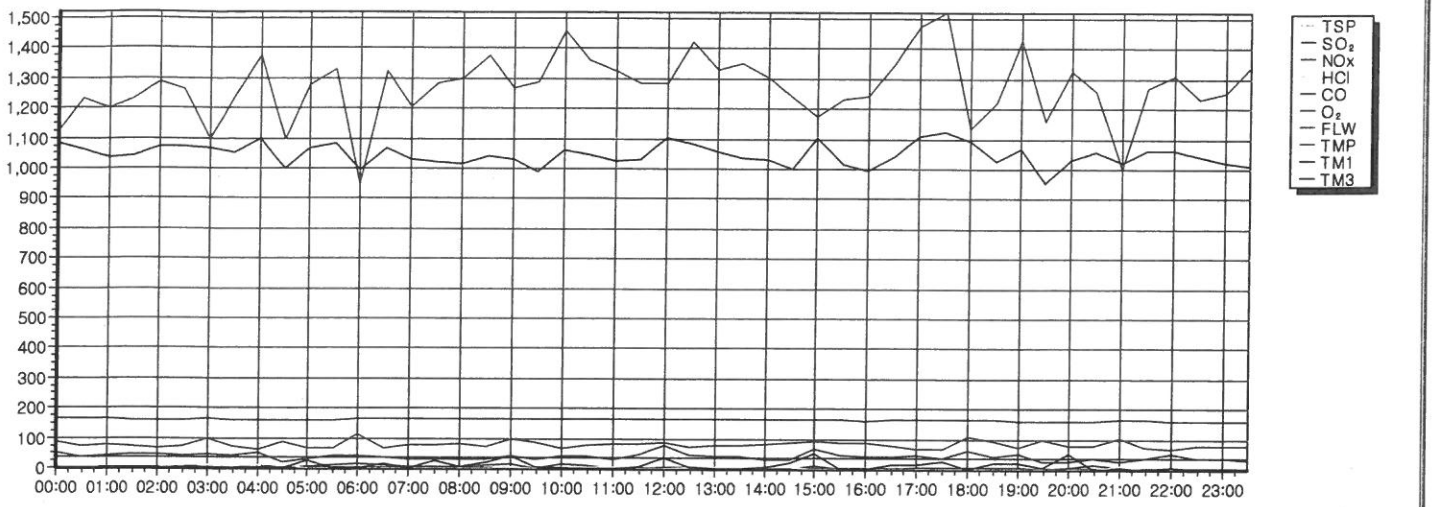

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.40	0.34	0.36	0.34	0.32	0.33	0.42	0.34	0.31	0.38	0.33	0.33	0.47	0.33	0.36	0.37
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.35	0.42	0.39	0.33	0.35	0.36	0.37	0.41	0.33	0.35	0.35	0.36	0.37	0.42	0.37
					0.38	0.35	0.32	0.32	0.44	0.41	0.35	0.43	0.37	0.35	0.44	0.34	0.33	0.35	0.34	0.34
					0.40	0.00	0.00	0.00	0.24	11.99	1.38	3.64	11.64	0.35	5.90	9.01	13.05	11.25	3.10	5.36
2	SO_2	30	ppm	1	3.98	10.18	17.69	0.00	14.90	11.52	0.00	0.00	6.91	3.59	0.10	0.23	1.10	0.00	7.86	0.00
					0.01	0.48	3.33	3.75	4.60	2.58	4.37	0.00	5.06	16.51	4.80	0.00	5.69	0.00	0.00	0.05


					50.67	38.08	41.50	46.82	44.65	42.59	47.36	40.22	50.23	21.02	28.90	41.52	41.73	36.49	29.77	28.95
3	NOx	70	ppm	1	31.93	31.68	42.09	28.41	39.19	40.14	30.30	44.73	76.82	45.79	42.76	39.26	32.82	28.98	65.44	44.42
					40.95	38.83	47.63	37.36	60.14	41.65	53.72	26.63	28.34	37.02	26.24	38.02	53.81	36.90	36.05	32.46
					6.10	2.93	2.24	2.15	2.24	7.85	10.93	7.47	8.94	11.24	1.66	0.55	0.45	0.28	1.33	0.40
4	HCl	15	ppm	1	0.24	1.28	2.87	1.25	0.56	6.04	5.17	1.91	1.87	3.82	4.30	2.72	3.19	2.58	1.51	1.56
					1.21	1.01	0.70	0.67	0.65	0.80	0.38	0.95	0.01	1.02	7.94	1.02	1.05	1.42	0.69	0.44
					1.54	0.27	0.49	0.41	0.34	1.50	1.22	0.54	0.57	2.25	28.02	1.65	1.78	14.42	0.80	25.32
5	CO	50	ppm	1	5.74	19.17	42.16	5.46	0.90	0.56	1.19	3.16	36.76	3.43	0.61	0.95	5.26	22.47	51.05	1.67
					1.97	15.16	13.43	24.38	1.70	21.20	20.74	5.05	53.93	1.19	1.56	1.08	2.90	2.31	0.65	0.73
					8.96	7.38	7.81	7.44	6.82	6.99	9.58	7.46	6.16	8.72	6.93	6.48	11.37	6.66	7.93	7.95
6	O_2	12	(%)	1/10	8.16	7.35	9.96	8.54	6.83	7.66	8.14	8.37	8.76	7.12	7.93	7.79	8.23	8.55	9.16	8.66
					8.77	7.82	6.78	6.65	10.57	9.07	7.38	9.91	7.97	7.55	10.45	7.18	6.88	7.56	7.75	7.70
					11247.40	12324.80	11991.10	12297.10	12906.80	12603.00	10987.20	12351.70	13734.70	10993.80	12782.10	13311.30	9458.85	13229.40	12050.70	12811.30
7	FLW	0	Sm3	10	13004.40	13751.90	12673.40	12882.80	14579.40	13628.70	13240.30	12847.60	12837.30	14208.80	13310.40	13484.10	13047.90	12383.40	11729.10	12323.00
					12417.00	13524.90	14729.20	15202.80	11329.80	12204.00	14286.40	11616.40	13255.10	12559.90	9973.16	12674.10	13064.30	12333.70	12517.90	13386.70
					163.92	163.26	162.59	161.53	160.61	161.11	162.48	161.74	161.48	161.38	161.41	162.18	162.99	163.07	163.07	163.93
8	TMP	0	DEG	1	164.96	166.24	166.51	166.70	165.78	167.12	164.84	162.95	164.45	165.24	165.38	164.80	163.95	162.79	163.21	163.03
					161.89	162.60	163.57	163.38	163.12	162.62	161.76	161.69	161.78	162.27	163.87	163.01	161.82	160.70	159.69	160.34
					1081.55	1061.67	1034.13	1038.62	1069.97	1074.35	1065.57	1050.01	1095.61	998.96	1064.55	1083.32	995.85	1066.77	1029.10	1021.07
9	TM1	0	DEG	1	1014.53	1039.53	1032.39	987.49	1060.16	1047.47	1027.77	1030.45	1100.75	1084.61	1056.45	1036.17	1029.65	997.75	1101.77	1017.67
					995.64	1041.71	1108.30	1123.26	1092.01	1027.51	1069.33	954.31	1030.47	1055.29	1022.17	1061.96	1062.90	1043.26	1018.79	1009.68
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77
					36.78	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/26　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

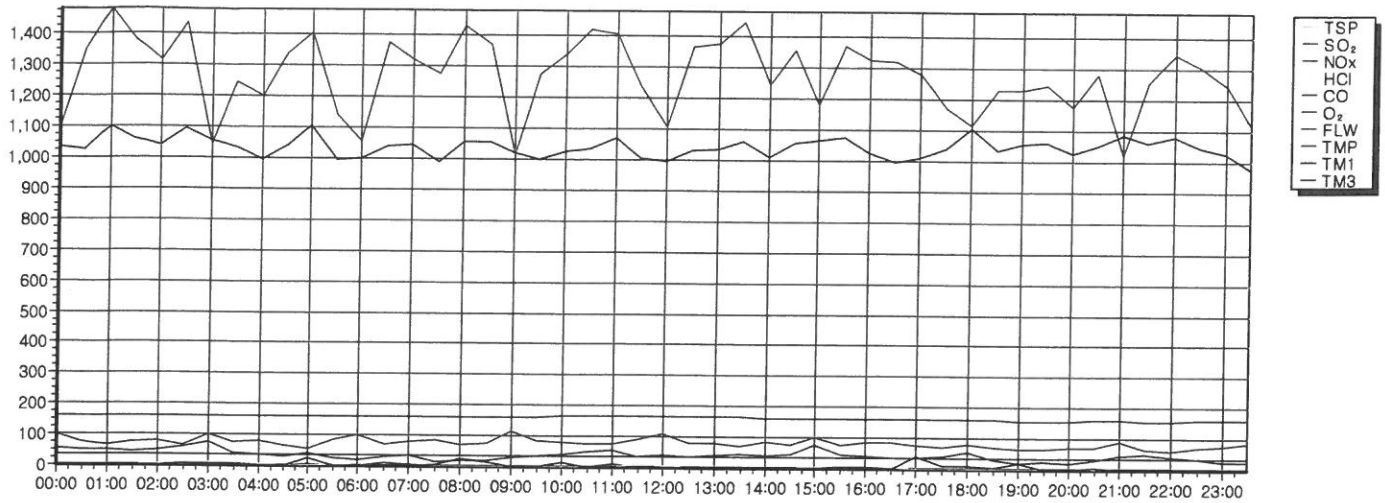

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.43	0.36	0.32	0.34	0.36	0.32	0.42	0.35	0.36	0.32	0.29	0.36	0.43	0.33	0.37	0.37
					0.34	0.35	0.47	0.37	0.35	0.34	0.35	0.39	0.44	0.35	0.35	0.32	0.36	0.33	0.41	0.34
					0.36	0.36	0.35	0.32	0.38	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.40	0.31	0.30	0.32	0.34	0.37
2	SO_2	30	ppm	1	1.33	0.22	1.76	0.67	2.51	5.21	6.15	4.51	0.00	2.48	6.39	0.00	0.00	12.04	6.68	0.10
					0.12	0.43	0.88	0.75	1.08	0.65	8.47	0.65	0.00	0.00	0.04	0.24	0.00	0.94	1.88	2.02
					0.24	1.07	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	57.18	50.44	49.98	45.92	52.61	61.68	74.60	41.30	35.74	31.14	37.81	27.27	21.43	28.55	34.28	14.52
					18.79	21.64	31.33	37.65	40.79	49.71	56.00	36.38	38.46	37.32	39.99	44.21	39.89	47.45	75.35	45.85
					39.53	34.55	33.85	40.88	56.40	30.00	21.34	26.43	19.36	29.04	44.98	50.70	39.71	32.82	27.11	25.50
4	HCl	15	ppm	1	0.55	0.52	0.30	0.75	5.88	7.84	7.84	11.19	4.52	2.08	1.96	3.03	2.05	0.90	0.59	0.47
					0.23	0.13	0.12	0.16	0.17	0.32	1.20	10.35	5.99	1.27	1.26	1.06	1.44	1.28	2.93	4.16
					3.42	4.36	2.34	1.15	1.27	1.22	0.70	0.62	0.39	0.19	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.67	0.46	0.32	0.28	0.28	2.98	0.14	0.44	1.03	0.43	23.99	1.13	2.08	1.02	2.41	3.13
					22.76	16.03	2.32	1.84	16.86	0.30	1.43	2.26	1.12	0.69	1.79	0.44	0.76	1.75	0.11	6.77
					4.29	1.88	40.41	10.66	9.52	5.95	22.57	0.60	0.98	2.81	0.14	0.11	0.37	1.16	0.39	1.44
6	O_2	12	(%)	1/10	10.06	7.73	6.32	7.34	8.01	6.63	10.15	7.36	7.90	6.55	5.30	8.42	10.30	7.07	7.99	8.73
					7.25	7.57	11.37	8.30	7.94	7.48	7.42	8.84	11.12	7.91	7.81	7.12	8.61	7.66	10.13	7.72
					8.36	8.35	7.61	7.17	8.06	6.97	6.40	6.57	7.15	7.02	9.05	6.40	5.86	7.07	7.43	8.71
7	FLW	0	Sm3	10	10964.30	13450.00	14828.70	13847.00	13161.30	14362.60	10441.60	12444.90	12023.30	13404.90	14056.30	11427.50	10537.10	13783.70	13217.70	12766.10
					14315.80	13736.70	10145.70	12767.90	13399.80	14229.60	14076.70	12348.00	11062.20	13658.70	13756.90	14488.90	12446.90	13573.10	11808.30	13708.80
					13294.10	13200.10	12795.70	11714.20	11152.20	12338.50	12302.00	12474.50	11754.30	12805.30	10211.50	12553.40	13489.90	13070.80	12447.30	11177.30
8	TMP	0	DEG	1	161.16	161.50	161.91	161.80	161.36	161.57	160.08	160.90	161.22	160.88	160.02	159.14	159.74	160.48	161.16	160.85
					161.13	161.61	161.97	163.14	163.98	166.06	167.39	167.98	166.25	163.76	164.43	163.81	162.53	161.58	162.32	162.47
					162.51	162.53	161.42	159.12	158.71	158.58	157.57	158.10	157.62	158.44	158.42	158.08	158.14	158.85	159.02	158.87
9	TM1	0	DEG	1	1034.07	1024.85	1102.38	1061.73	1041.37	1096.91	1057.57	1037.39	997.33	1039.93	1107.45	995.05	1002.78	1038.55	1047.49	989.81
					1053.86	1057.21	1021.69	1002.51	1024.19	1035.45	1071.90	1007.62	995.45	1031.73	1034.51	1062.74	1010.75	1057.79	1066.23	1076.81
					1027.54	997.43	1010.47	1039.13	1105.60	1036.69	1054.08	1059.89	1023.30	1048.41	1086.05	1058.70	1079.06	1044.63	1027.65	976.53
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.77	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.76	36.77	36.75	36.76
					36.76	36.76	36.77	36.77	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.76	36.75	36.75	36.74