
굴뚝별 트랜드

2016년03월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/27　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

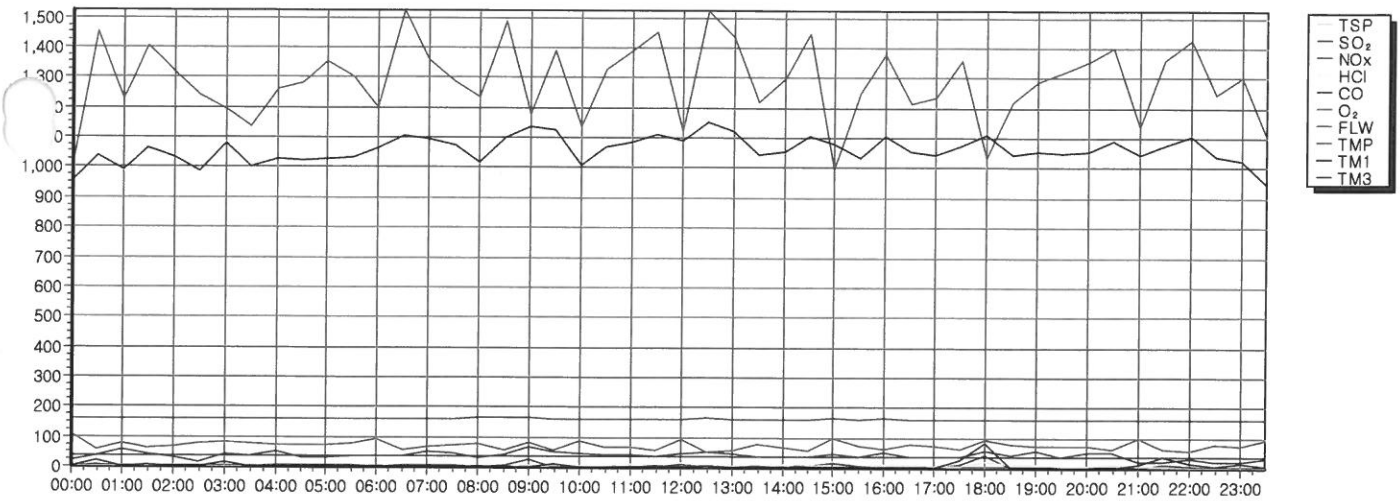

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.43	0.30	0.35	0.31	0.33	0.35	0.39	0.35	0.33	0.35	0.34	0.35	0.42	0.30	0.33	0.34
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.31	0.41	0.30	0.37	0.32	0.31	0.29	0.39	0.27	0.29	0.33	0.31	0.28	0.42	0.32
					0.29	0.33	0.32	0.30	0.41	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.39	0.31	0.29	0.33	0.32	0.38
					0.00	3.83	0.88	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	6.39	6.50	3.70	1.35	3.18	7.04	6.56
2	SO_2	30	ppm	1	0.24	4.09	24.49	1.32	0.01	3.67	0.38	0.63	10.81	3.24	2.14	3.07	1.07	12.20	15.68	3.34
					1.92	0.21	0.00	10.70	39.95	1.94	0.19	0.00	2.35	0.15	0.33	8.94	4.39	0.98	2.22	0.75


					22.35	37.24	54.85	43.24	31.75	17.77	40.59	35.11	50.62	32.35	32.70	34.13	33.79	38.63	54.11	46.99
3	NOx	70	ppm	1	29.29	43.10	69.61	49.63	43.97	40.86	42.36	38.23	46.63	50.65	47.97	34.02	38.43	37.87	46.40	34.39
					54.25	36.82	38.53	37.63	57.29	43.23	56.24	35.92	50.75	51.23	23.13	21.86	32.15	21.28	18.26	31.47
					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.03	0.01	0.00	0.30
4	HCl	15	ppm	1	0.92	0.47	3.63	3.68	5.09	7.46	7.77	6.43	14.05	7.51	6.19	11.76	8.18	10.77	20.30	9.98
					12.32	9.63	6.55	4.66	20.72	9.49	10.78	7.18	6.04	9.16	6.51	2.79	1.26	0.88	0.39	0.16
					2.57	21.78	0.23	3.91	0.25	0.95	15.34	0.59	0.46	0.86	0.80	0.48	0.49	0.15	0.02	0.07
5	CO	50	ppm	1	0.62	0.17	0.07	11.54	0.46	0.30	1.00	5.73	0.53	3.82	0.05	0.37	0.30	0.57	1.55	0.50
					0.04	0.25	0.25	25.11	81.04	0.87	0.41	0.47	0.38	0.39	11.90	37.60	17.25	5.94	14.43	3.34
					10.77	5.81	7.75	6.06	6.91	7.82	8.06	7.52	7.02	7.48	7.24	7.64	9.23	5.45	6.70	7.28
6	O_2	12	(%)	1/10	7.92	5.60	8.19	5.91	8.69	6.85	6.48	5.73	9.07	5.02	5.76	7.63	6.97	5.53	9.65	7.34
					6.07	7.53	7.45	6.38	9.39	7.72	7.40	7.31	7.13	6.40	9.90	6.44	5.82	7.53	7.10	9.06
					10068.10	14507.90	12296.10	14034.40	13189.20	12406.40	11953.30	11354.80	12605.90	12804.80	13532.90	13001.60	11996.30	15236.80	13608.70	12873.00
7	FLW	0	Sm3	10	12367.50	14884.20	11770.60	13884.10	11371.20	13269.70	13909.40	14539.50	11219.90	15244.80	14349.90	12201.80	12956.90	14459.40	9974.37	12531.40
					13812.60	12128.30	12376.50	13600.30	10348.00	12199.30	12881.60	13167.30	13542.40	14012.60	11356.10	13583.30	14252.00	12475.90	13039.00	11068.50
					158.99	159.83	159.85	160.65	160.39	159.22	159.57	158.98	158.92	160.63	161.09	160.58	161.38	161.41	160.78	161.21
8	TMP	0	DEG	1	163.29	164.92	164.44	162.42	160.76	161.49	162.35	160.47	161.03	162.87	162.08	161.72	162.06	162.39	163.03	162.15
					163.08	162.06	162.36	161.39	161.82	161.43	161.17	161.29	160.76	161.58	160.89	160.97	161.19	162.04	162.09	162.41
					957.87	1037.47	993.70	1063.38	1033.13	987.56	1079.61	1004.83	1030.29	1023.60	1029.68	1033.68	1065.22	1104.35	1094.31	1074.74
9	TM1	0	DEG	1	1018.89	1101.92	1138.18	1126.28	1006.31	1069.71	1085.66	1111.10	1088.83	1152.26	1123.51	1041.79	1056.50	1105.75	1080.89	1035.13
					1104.40	1051.93	1043.55	1074.18	1111.57	1044.39	1054.09	1050.42	1053.09	1088.17	1042.39	1074.52	1106.89	1036.30	1024.94	945.47
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.77	36.78	36.77	36.76	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.76	36.77	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년03월29일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/28　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

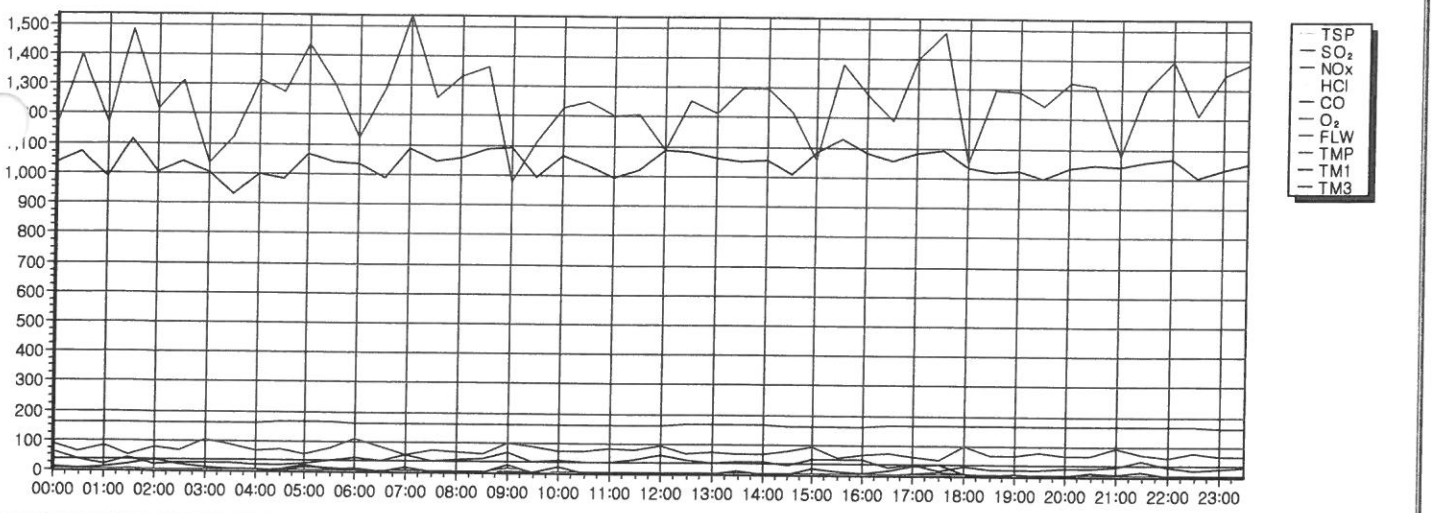

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.41	0.31	0.37	0.29	0.37	0.33	0.45	0.38	0.33	0.35	0.31	0.36	0.45	0.38	0.31	0.34
					0.33	0.32	0.44	0.38	0.33	0.33	0.34	0.34	0.39	0.32	0.33	0.31	0.31	0.33	0.39	0.28
					0.30	0.34	0.29	0.28	0.41	0.32	0.32	0.35	0.31	0.33	0.41	0.33	0.30	0.34	0.33	0.32
2	SO_2	30	ppm	1	4.61	4.42	0.05	7.15	0.31	1.81	0.00	0.00	0.50	3.35	20.87	5.13	9.91	0.00	7.50	1.80
					0.43	0.40	16.12	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.90	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.33
					0.45	1.76	2.96	8.56	3.56	0.00	0.00	0.70	0.63	1.26	0.35	2.32	0.18	0.00	0.00	0.14


3	NOx	70	ppm	1	64.06	37.62	22.34	40.47	19.60	26.08	28.06	23.49	18.60	19.83	27.16	37.14	46.36	35.20	58.00	38.92
					41.59	49.20	69.46	36.27	42.19	34.79	36.41	45.59	64.12	47.48	38.24	40.09	42.81	32.08	51.08	49.94
					51.17	23.89	36.20	17.62	32.26	19.28	18.81	21.39	24.61	26.02	32.06	50.13	32.17	20.91	27.29	32.38
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.33	0.06	0.68
					0.95	2.00	7.94	4.19	2.35	2.09	1.70	1.58	1.24	1.25	1.23	0.87	0.73	0.83	0.52	0.35
					0.49	0.83	0.23	0.13	0.07	0.17	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	8.23	3.03	7.84	20.62	35.67	21.94	11.30	3.99	7.32	1.41	16.91	12.06	4.58	0.46	14.57	0.20
					0.31	0.10	25.52	1.58	19.17	1.12	0.97	0.62	0.31	0.06	0.46	8.96	0.16	0.75	18.48	9.49
					6.56	13.13	32.52	38.56	4.21	1.38	2.83	1.55	0.53	8.94	6.26	14.53	0.92	0.81	0.45	0.42
6	O_2	12	(%)	1/10	8.94	6.11	8.48	5.28	8.05	6.97	10.18	8.71	6.73	7.33	5.71	7.72	10.85	8.18	5.66	7.34
					6.82	6.43	9.63	8.74	7.46	7.48	8.07	7.86	9.12	6.98	7.32	6.76	6.68	7.65	9.35	5.62
					6.78	7.47	6.07	5.18	9.79	7.02	6.97	7.60	6.80	6.84	9.41	7.05	6.07	7.90	7.02	6.80
7	FLW	0	Sm3	10	11623.40	14011.10	11685.80	14841.10	12178.90	13097.80	10369.50	11262.50	13193.50	12731.50	14380.00	13037.00	11264.80	12933.40	15354.50	12602.20
					13322.20	13657.00	9764.40	11122.90	12291.20	12510.50	12034.90	12058.30	10892.90	12536.00	12124.10	12985.00	12955.10	12161.60	10548.10	13769.10
					12803.50	11940.20	13991.40	14874.90	10512.70	12974.80	12894.10	12450.10	13230.50	13106.80	10757.40	13006.10	13932.80	12108.70	13490.70	13824.50
8	TMP	0	DEG	1	163.09	163.78	163.34	162.85	163.04	162.40	163.05	162.17	162.80	164.09	164.83	164.33	163.21	163.09	163.18	162.66
					161.85	162.68	163.53	163.20	162.19	162.05	161.64	161.03	161.87	164.30	166.13	165.82	164.75	163.77	162.68	161.68
					161.35	164.00	165.83	167.00	166.73	166.49	167.86	168.23	167.95	167.98	167.30	167.30	166.27	164.85	163.01	162.67
9	TM1	0	DEG	1	1036.48	1071.24	987.12	1113.37	1004.63	1041.81	1002.58	933.69	999.37	982.89	1069.03	1043.31	1034.23	988.21	1089.83	1044.10
					1057.54	1090.17	1094.12	993.74	1065.73	1036.13	993.84	1020.17	1085.89	1081.22	1059.96	1053.09	1056.42	1011.88	1081.77	1129.59
					1082.19	1056.39	1080.98	1092.09	1033.66	1020.07	1022.79	999.19	1037.35	1045.36	1042.21	1057.53	1065.31	1004.38	1031.04	1048.91
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.77	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.73	36.73	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.77	36.77	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월31일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/29　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

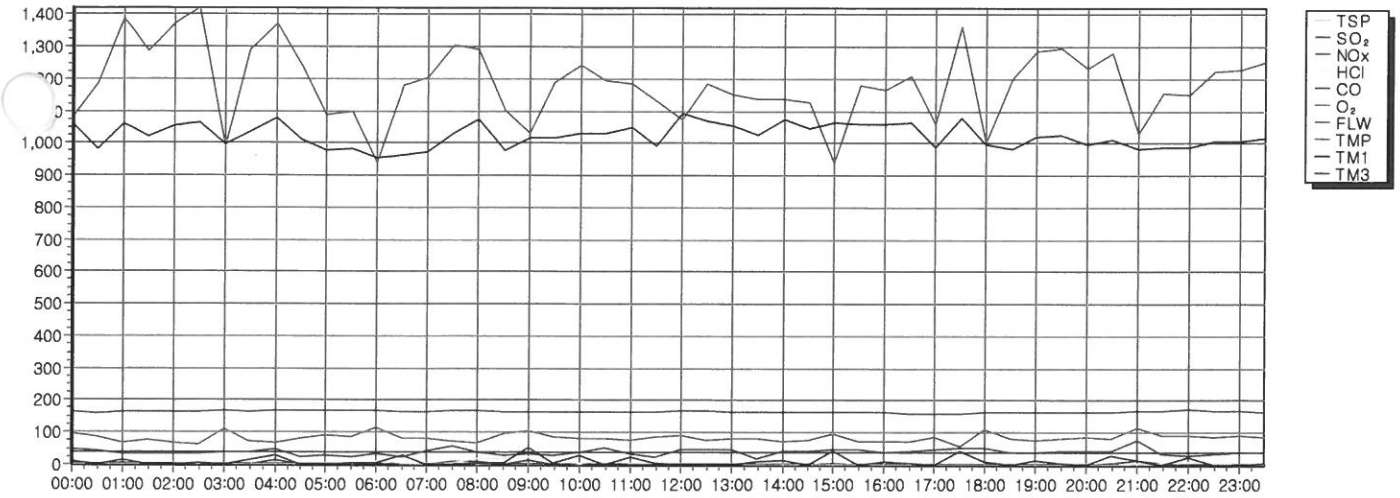

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.42	0.37	0.32	0.34	0.32	0.32	0.45	0.34	0.32	0.36	0.39	0.39	0.46	0.38	0.36	0.34
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.39	0.42	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.40	0.33	0.33	0.34	0.31	0.32	0.40	0.31
					0.32	0.31	0.35	0.28	0.41	0.33	0.31	0.33	0.36	0.35	0.44	0.39	0.40	0.37	0.38	0.37
					0.00	0.00	2.57	0.00	0.62	1.58	1.03	0.45	16.43	0.14	1.79	4.87	0.00	3.67	0.02	8.22
2	SO_2	30	ppm	1	10.97	0.00	16.31	0.00	3.06	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.75	0.00	2.74	0.00
					0.00	0.00	0.01	1.32	2.00	0.00	0.31	1.15	0.00	6.09	16.58	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

					48.99	44.51	35.05	31.45	33.13	35.29	37.53	36.32	49.02	23.65	26.49	24.27	33.64	24.44	43.57	59.58
3	NOx	70	ppm	1	40.16	28.23	34.01	28.28	37.05	51.08	34.85	24.30	47.23	45.98	50.06	18.05	41.74	43.89	50.43	49.98
					39.51	44.47	49.50	53.51	53.14	39.63	38.48	43.25	42.61	43.79	76.89	32.99	29.73	36.08	37.71	37.50
					0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.72	2.20	0.99	6.89	11.66	3.12	1.66	3.36
4	HCl	15	ppm	1	18.12	20.72	24.42	8.31	5.18	7.37	4.67	3.34	1.50	1.07	0.85	0.92	0.59	0.58	0.40	0.47
					0.47	0.59	0.98	0.69	0.87	1.00	0.63	0.49	0.54	0.31	3.38	6.15	8.00	2.56	0.75	0.46
					7.24	0.81	12.85	0.65	0.83	2.84	1.09	16.31	29.73	1.19	2.14	5.17	3.25	27.58	0.79	1.99
5	CO	50	ppm	1	2.96	4.25	52.13	5.47	27.47	1.10	22.25	2.89	1.57	0.33	0.83	7.76	12.29	0.22	45.15	1.99
					7.77	3.50	1.23	45.53	11.63	1.36	14.43	3.53	1.30	27.22	14.15	1.99	23.72	1.21	1.26	2.63
					9.66	8.62	6.72	7.61	6.75	6.49	11.14	7.42	6.54	8.06	8.98	8.59	11.44	8.23	8.32	7.35
6	O_2	12	(%)	1/10	6.81	9.50	10.42	8.46	8.08	8.18	7.60	8.55	9.34	7.83	8.04	8.33	7.25	7.58	9.74	7.25
					7.35	7.17	8.73	5.89	10.99	8.19	7.51	8.02	8.71	8.32	11.77	9.21	9.37	8.82	8.91	8.69
					10836.60	11852.80	13863.00	12834.90	13743.50	14204.80	9928.48	12902.00	13730.20	12403.40	10895.20	10960.90	9368.23	11789.40	12049.50	13048.10
7	FLW	0	Sm3	10	12922.30	11011.70	10299.80	11875.40	12437.00	11942.30	11858.70	11309.70	10753.70	11852.20	11495.90	11353.70	11384.00	11281.40	9380.44	11782.80
					11630.10	12071.10	10586.50	13618.50	10035.90	11992.80	12840.20	12960.10	12304.50	12809.10	10310.20	11561.80	11522.40	12227.40	12266.60	12507.40
					161.88	160.92	163.35	163.95	164.23	166.04	166.14	165.87	166.53	169.54	169.40	167.59	166.59	165.25	164.98	166.68
8	TMP	0	DEG	1	166.86	165.92	162.99	161.58	163.23	164.84	164.52	165.04	166.22	166.67	165.67	165.50	164.98	164.23	164.01	164.28
					162.57	160.45	160.06	160.86	161.63	161.92	162.44	163.30	164.91	165.33	167.93	170.53	172.16	170.91	167.66	164.92
					1058.11	983.61	1059.03	1020.52	1053.24	1062.08	997.16	1037.38	1080.01	1010.54	975.45	982.52	953.88	965.33	974.07	1031.89
9	TM1	0	DEG	1	1073.07	975.99	1017.33	1015.53	1030.33	1030.31	1050.51	994.07	1093.90	1069.07	1056.20	1023.91	1072.99	1045.92	1066.31	1060.67
					1058.97	1066.31	986.06	1079.84	998.37	983.86	1022.51	1023.71	997.02	1009.32	980.98	985.40	984.90	1006.17	1008.59	1014.72
					36.75	36.76	36.77	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.76	36.75	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.75	36.77	36.78	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74