
굴뚝별 트랜드

2016년04월15일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/14 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

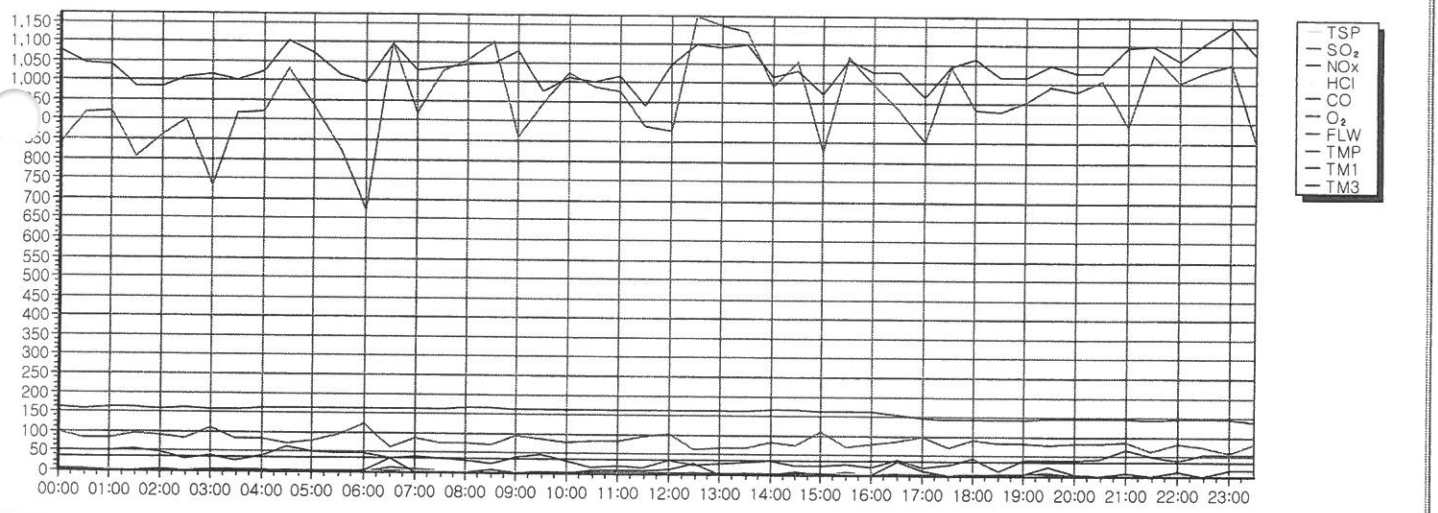


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.41	0.35	0.35	0.38	0.37	0.35	0.44	0.35	0.36	0.32	0.34	0.38	0.46	0.30	0.37	0.34
					0.34	0.33	0.42	0.36	0.34	0.35	0.35	0.38	0.42	0.29	0.30	0.30	0.35	0.33	0.41	0.32
					0.34	0.33	0.35	0.33	0.34	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.40	0.28	0.32	0.32	0.26	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.22	1.62	0.00	0.00	0.00	0.64	3.35	0.01	2.68	0.73	0.19	0.04	10.16	6.71	3.53
					2.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.08	3.83	1.79	3.18	0.00	6.20	0.00	7.59
					0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	7.75	0.00	0.20	0.03	1.94	3.36	0.47	0.35	0.06
3	NOx	70	ppm	1	51.00	52.26	51.57	56.08	48.95	32.52	38.49	29.38	40.87	65.35	50.88	46.05	49.29	35.13	41.57	36.85
					33.14	22.75	38.10	49.25	30.40	17.51	19.24	15.56	34.08	24.49	27.41	30.60	37.65	22.07	22.39	27.99
					21.51	40.79	21.42	28.99	43.87	12.13	38.05	41.53	39.04	45.29	68.05	49.95	37.79	53.69	56.73	55.89
4	HCl	15	ppm	1	4.25	3.16	3.45	3.99	3.18	2.81	3.25	2.33	2.06	1.26	1.32	1.74	2.45	1.78	4.13	2.95
					4.58	2.66	2.04	1.86	1.56	1.55	1.10	1.07	0.83	0.52	0.56	0.59	0.78	1.42	2.22	3.31
					2.29	9.41	7.09	4.03	6.26	4.69	2.69	1.74	1.87	2.17	3.66	3.27	3.64	3.53	3.06	3.87
5	CO	50	ppm	1	2.17	5.19	1.52	1.23	2.55	1.37	2.32	2.94	4.13	0.74	0.43	0.74	2.88	35.38	1.84	0.85
					0.61	9.43	0.56	0.88	1.64	7.67	6.59	6.48	10.04	29.79	0.58	0.63	0.90	2.24	4.67	0.70
					0.91	37.03	10.52	0.90	0.45	2.32	2.94	23.39	2.37	1.96	8.48	0.18	11.22	1.71	15.71	15.64
6	O_2	12	(%)	1/10	9.95	8.30	8.31	9.59	8.95	8.53	11.10	8.33	8.43	6.97	8.02	9.34	12.28	6.40	8.63	7.54
					7.41	6.99	9.68	8.78	7.82	8.21	8.23	9.46	10.38	6.21	6.61	6.73	8.40	7.53	11.21	7.24
					8.06	8.70	9.77	7.13	9.32	8.37	8.51	7.92	8.20	8.20	8.82	6.47	8.19	7.71	5.77	8.18
7	FLW	0	Sm3	10	8434.08	9172.47	9211.94	8058.82	8615.46	9035.17	7332.61	9184.44	9211.01	10329.20	9370.15	8282.33	6750.51	11005.20	9225.07	10277.70
					10581.70	11052.90	8606.38	9463.88	10233.00	9882.33	9787.37	8900.52	8780.84	11721.60	11465.80	11329.70	9919.01	10569.80	8292.76	10692.30
					9987.83	9314.42	8558.59	10448.50	9357.33	9308.32	9537.05	9938.52	9813.96	10081.30	8958.23	10759.50	10063.80	10340.70	10523.80	8562.19
8	TMP	0	DEG	1	163.04	160.83	161.33	161.17	160.52	161.21	160.65	160.76	163.10	162.84	161.66	161.62	160.99	161.67	163.14	163.46
					165.65	165.77	163.79	162.55	162.26	163.00	162.80	162.67	162.73	162.85	163.25	164.59	165.38	165.07	164.49	164.53
					163.39	154.18	147.52	143.28	142.17	141.14	143.06	147.33	147.43	147.25	145.93	144.73	145.75	147.53	145.11	140.52
9	TM1	0	DEG	1	1077.58	1045.97	1041.35	985.03	986.27	1010.64	1018.39	1002.97	1025.85	1104.89	1071.67	1015.53	997.55	1094.77	1029.83	1035.15
					1046.59	1049.83	1078.93	977.34	1012.43	1002.25	1017.67	942.39	1048.92	1102.39	1093.22	1101.27	1018.05	1033.15	972.35	1059.84
					1027.19	1030.00	963.71	1046.51	1066.45	1019.00	1018.87	1047.49	1030.35	1027.93	1095.59	1099.81	1061.38	1107.85	1151.17	1077.15
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/15　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

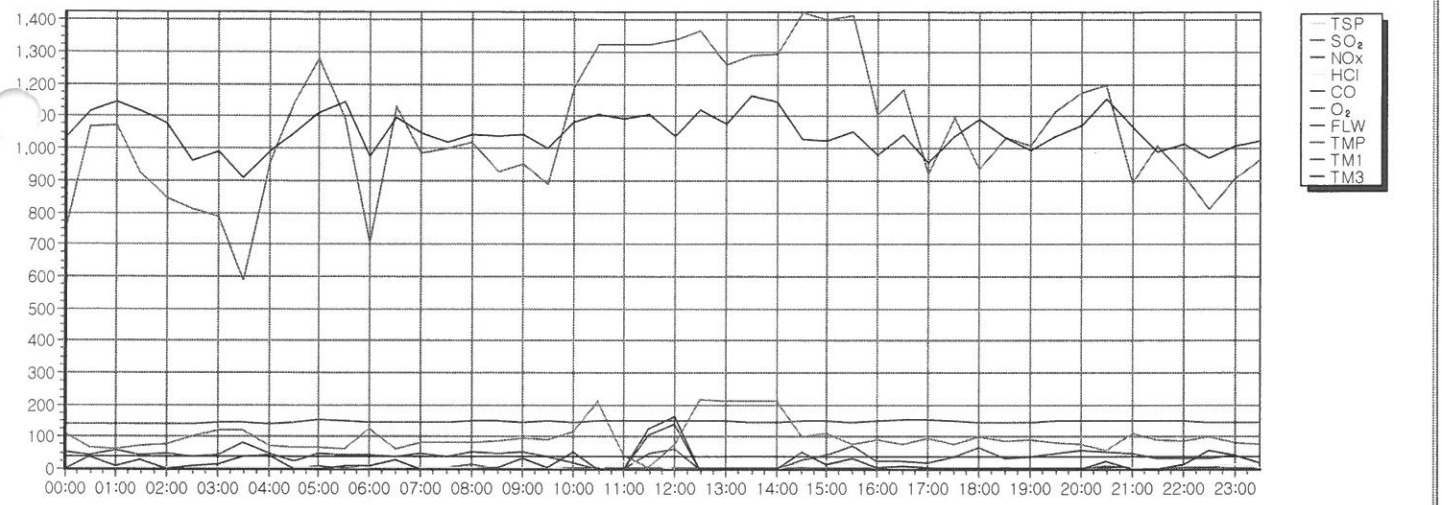

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.28	0.27	0.31	0.31	0.37	0.44	0.51	0.31	0.30	0.32	0.29	0.43	0.29	0.33	0.34
					0.34	0.36	0.38	0.37	0.28	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24
					0.33	0.39	0.38	0.33	0.39	0.33	0.34	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.36	0.38	0.33	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.88	0.69	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	7.82	0.65	0.71	3.09	1.51	2.97
					12.39	0.53	6.01	0.00	2.07	0.05	0.29	49.92	64.88	0.24	0.16	0.00	0.00	4.07	1.07	1.49
					0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	9.89	3.22	2.40	5.00	7.98	0.46	0.00


3	NOx	70	ppm	1	54.62	44.42	58.56	45.30	47.96	36.45	42.44	84.00	47.27	24.80	46.01	41.99	42.33	40.54	46.90	36.31
					51.95	47.50	51.56	37.27	17.26	0.06	0.46	108.50	138.47	0.04	0.02	0.00	0.00	27.36	42.22	71.88
					23.01	23.58	18.82	39.10	67.02	31.51	36.32	46.09	57.26	54.72	49.37	31.61	36.24	35.32	44.15	18.95
4	HCl	15	ppm	1	5.97	3.98	3.67	3.99	4.26	4.83	5.45	4.56	2.81	2.84	2.67	1.99	3.60	2.42	3.11	2.76
					3.88	4.61	4.63	4.27	2.03	0.24	24.01	12.22	0.00	0.25	0.26	0.28	0.39	19.19	22.54	12.27
					6.78	2.71	2.53	1.61	2.18	2.15	2.00	1.65	1.57	1.68	4.69	5.34	11.30	9.98	16.76	7.04
5	CO	50	ppm	1	0.40	37.87	8.81	30.90	2.04	8.82	14.33	36.59	45.74	0.96	0.53	9.47	10.77	29.24	1.96	0.71
					0.91	3.14	34.61	3.22	55.44	0.00	0.00	126.13	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	15.62	34.35
					4.83	11.72	6.59	1.89	0.76	7.12	1.59	1.10	1.44	24.23	0.66	1.28	16.28	57.88	42.59	18.73
6	O_2	12	(%)	1/10	11.29	6.62	6.12	7.36	7.95	10.12	11.95	11.94	7.32	6.60	6.64	6.11	12.57	6.06	8.08	8.29
					8.13	8.62	9.89	9.38	11.60	21.49	4.18	0.26	7.61	21.59	21.51	21.36	21.36	10.21	10.96	7.53
					9.16	7.73	9.90	7.97	10.07	8.63	8.99	8.03	7.69	5.75	11.02	9.22	8.92	10.00	8.19	7.85
7	FLW	0	Sm3	10	7554.09	10703.40	10719.00	9211.04	8474.60	8134.22	7892.66	5879.70	9579.09	11481.00	12830.30	10909.20	7130.21	11291.10	9863.32	10008.40
					10222.10	9285.72	9542.39	8874.44	11882.60	13223.30	13240.20	13247.30	13395.20	13669.60	12606.90	12906.60	12950.40	14262.10	14033.30	14144.10
					11091.00	11855.10	9257.86	10997.10	9400.04	10354.30	10112.40	11172.90	11762.00	11987.80	8946.41	10086.10	9184.67	8109.93	9112.73	9691.40
8	TMP	0	DEG	1	139.11	141.16	141.96	141.14	139.92	140.75	145.20	144.53	140.97	145.87	153.54	151.06	144.03	144.44	147.01	147.21
					148.77	148.20	146.66	147.79	146.92	147.63	147.78	147.73	148.05	148.25	148.14	146.47	146.92	149.02	147.78	147.17
					149.22	152.42	152.43	147.53	145.58	143.94	145.08	147.64	149.60	149.37	147.53	150.13	151.69	147.08	144.94	142.75
9	TM1	0	DEG	1	1034.36	1116.70	1143.59	1114.77	1079.72	962.07	992.28	909.49	988.85	1047.73	1110.72	1144.91	978.40	1097.74	1049.43	1019.46
					1043.23	1039.51	1042.32	1000.71	1085.33	1105.93	1093.99	1109.21	1041.63	1122.78	1079.91	1165.77	1148.20	1031.66	1026.55	1054.64
					982.01	1045.80	959.22	1039.11	1091.06	1033.47	997.10	1040.28	1073.19	1155.71	1067.31	991.44	1015.11	972.13	1012.41	1022.73
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/16　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

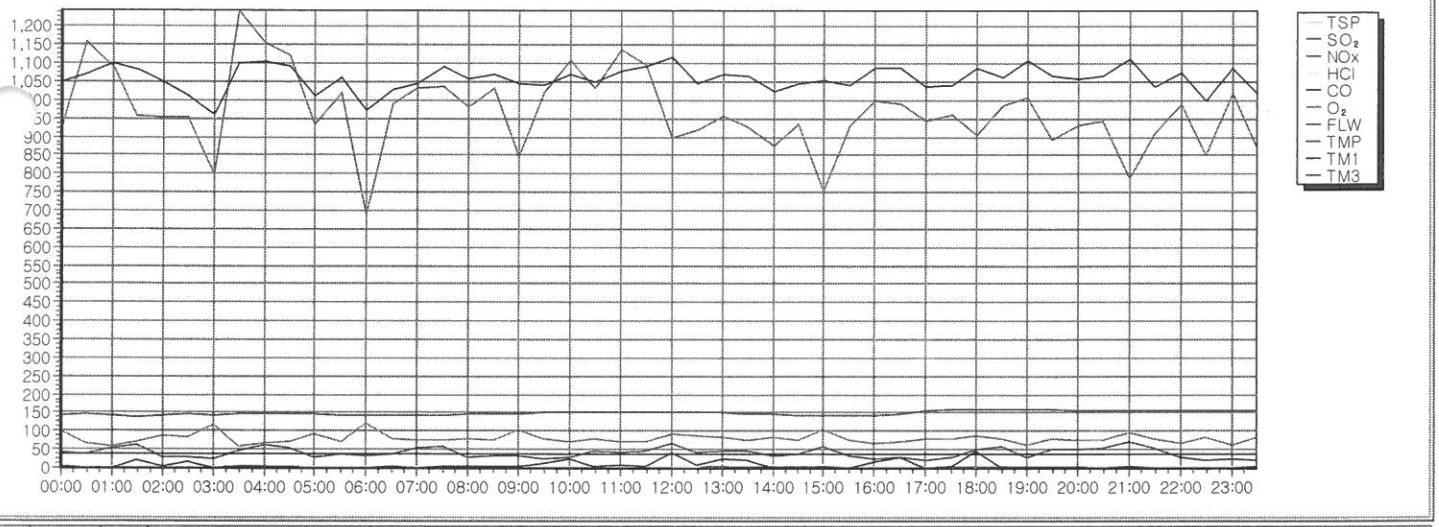

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.38	0.30	0.28	0.30	0.35	0.34	0.48	0.28	0.31	0.31	0.37	0.30	0.44	0.33	0.32	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.32	0.40	0.32	0.31	0.33	0.31	0.31	0.39	0.35	0.33	0.31	0.31	0.30	0.36	0.30
					0.28	0.29	0.33	0.34	0.39	0.34	0.30	0.33	0.32	0.32	0.40	0.33	0.30	0.34	0.29	0.34
					0.00	0.00	0.02	0.23	0.01	1.23	0.00	3.39	2.70	1.26	0.05	0.24	0.00	0.43	0.87	0.68
2	SO_2	30	ppm	1	0.33	0.07	0.00	4.49	0.00	0.02	0.00	0.00	3.86	2.68	3.05	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.40	0.00	0.00	1.09	4.65	2.04	0.45	0.14	0.26	2.51	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00

					40.97	38.13	53.57	63.48	31.00	28.56	26.94	45.95	64.78	53.25	29.97	38.45	34.05	37.29	56.30	60.79
3	NOx	70	ppm	1	31.60	32.98	32.86	23.24	31.28	45.53	40.14	46.47	68.62	40.74	47.97	44.54	35.42	38.23	57.98	33.71
					26.60	29.68	22.12	31.25	52.32	58.60	28.14	50.04	50.93	52.70	73.56	55.21	31.12	22.60	27.07	20.88
					6.93	4.16	3.17	3.57	4.36	3.39	3.77	1.99	1.75	2.00	2.77	2.23	4.90	3.02	2.45	2.43
4	HCl	15	ppm	1	2.92	3.08	4.45	4.06	3.00	2.89	2.75	3.04	4.39	5.81	12.54	8.48	8.12	6.94	8.68	6.11
					5.10	5.02	3.29	1.92	1.74	1.76	1.65	1.61	1.98	2.53	4.05	3.80	3.13	3.57	2.61	3.19
					0.92	0.69	0.08	21.08	2.90	17.72	1.48	4.01	0.01	0.00	0.49	0.18	1.66	2.40	0.25	5.97
5	CO	50	ppm	1	2.38	5.19	2.84	14.04	26.30	4.65	9.73	3.39	41.19	8.53	24.37	22.41	1.54	0.63	3.84	1.90
					17.46	29.98	2.10	2.14	48.18	0.48	1.82	0.15	0.38	0.47	2.38	0.17	0.35	2.09	0.47	4.44
					9.92	6.91	6.06	7.01	8.85	8.44	11.70	5.72	6.68	7.12	9.08	7.02	12.09	8.06	7.63	7.46
6	O_2	12	(%)	1/10	8.13	7.68	10.69	7.95	7.00	8.07	6.96	7.30	9.28	9.06	8.36	7.72	8.40	7.77	10.50	7.71
					6.72	7.00	8.04	7.87	9.06	8.05	6.48	7.95	7.56	7.47	9.63	7.89	6.74	8.58	6.35	8.33
					9265.31	11605.80	10925.60	9580.19	9545.51	9512.32	8028.69	12436.40	11568.20	11200.90	9370.35	10194.40	6899.87	9908.86	10313.00	10381.10
7	FLW	0	Sm3	10	9804.83	10318.20	8493.57	10209.50	11099.40	10344.40	11389.90	10964.70	8971.20	9187.72	9555.93	9280.44	8748.15	9368.39	7542.98	9324.61
					10011.00	9905.87	9433.18	9598.46	9057.54	9861.34	10067.50	8955.70	9314.51	9441.45	7870.42	9101.51	9899.13	8515.55	10192.40	8746.89
					143.50	145.67	144.81	140.46	141.51	145.75	144.76	147.16	149.16	147.44	147.43	145.14	142.94	143.29	145.29	145.14
8	TMP	0	DEG	1	146.13	148.09	148.57	151.08	152.66	152.73	152.74	151.73	150.95	153.23	152.46	147.92	145.61	145.14	145.35	144.89
					145.22	148.32	157.37	159.09	158.69	159.49	160.20	158.49	157.69	157.49	156.86	155.85	154.59	154.60	155.26	156.27
					1050.77	1070.94	1100.08	1084.64	1048.84	1010.73	961.59	1101.19	1103.60	1091.54	1010.50	1062.95	974.42	1030.08	1044.43	1090.31
9	TM1	0	DEG	1	1058.65	1071.60	1047.36	1042.64	1072.83	1049.89	1079.74	1089.87	1117.99	1046.68	1072.52	1068.01	1023.12	1044.07	1052.14	1039.67
					1089.30	1087.72	1037.13	1040.03	1088.28	1060.87	1110.22	1064.51	1059.53	1065.66	1111.87	1037.81	1073.66	999.57	1088.30	1022.05
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.73	36.72	36.72	36.71	36.71
10	TM3	0	DEG	1	36.71	36.73	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74