
굴뚝별 트랜드

2016년04월18일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/17 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

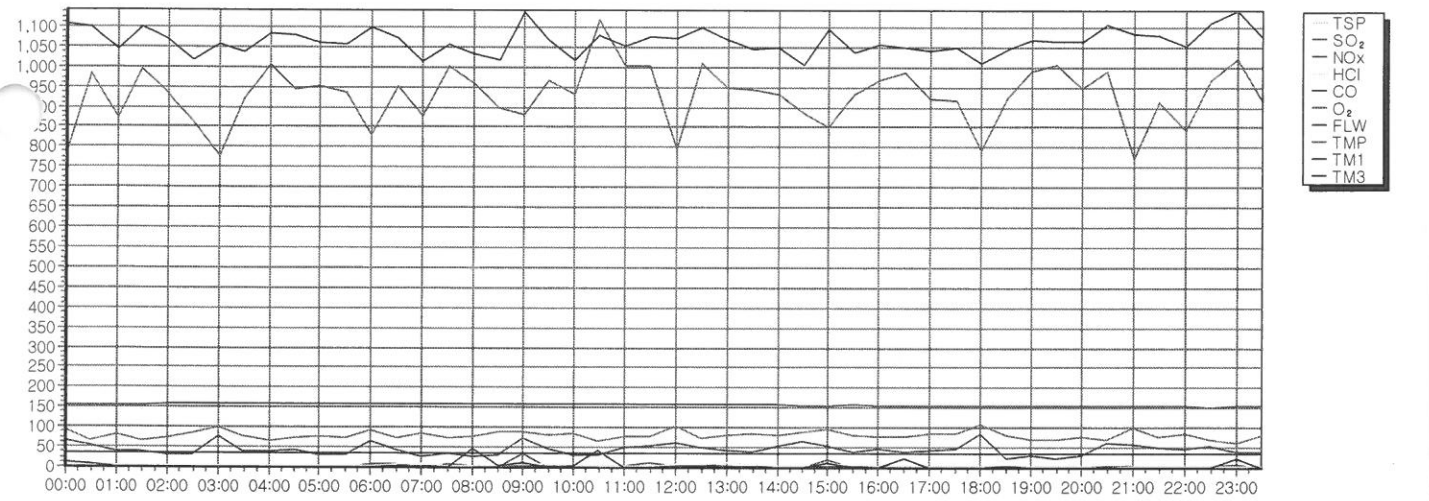

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.38	0.29	0.32	0.29	0.30	0.33	0.39	0.32	0.29	0.30	0.31	0.32	0.38	0.32	0.35	0.33
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.36	0.39	0.34	0.35	0.30	0.32	0.32	0.42	0.32	0.34	0.35	0.34	0.35	0.38	0.35
					0.32	0.33	0.34	0.33	0.39	0.33	0.31	0.30	0.32	0.30	0.41	0.33	0.34	0.30	0.28	0.34
					1.52	2.24	0.00	3.81	0.62	0.00	2.07	0.00	1.21	1.20	0.51	0.07	6.60	7.31	1.72	8.66
2	SO_2	30	ppm	1	3.92	1.16	34.92	1.19	0.00	2.75	4.43	12.52	2.89	6.60	5.62	0.03	0.19	1.35	19.12	0.19
					0.39	5.09	0.00	0.01	5.07	0.05	2.28	0.77	0.00	3.92	5.45	1.21	0.67	2.05	9.00	1.50


					67.41	55.43	37.46	40.10	32.79	29.78	76.02	39.90	40.04	43.37	29.86	30.37	65.32	41.32	28.42	35.10
3	NOx	70	ppm	1	26.25	29.41	75.04	46.57	30.46	29.15	49.88	54.24	63.57	49.26	44.17	39.96	55.50	67.23	54.70	37.63
					48.11	39.56	43.58	47.31	84.72	22.83	29.55	22.43	29.41	60.81	59.21	48.84	44.92	53.90	39.90	40.08
					2.93	2.27	2.19	2.27	3.60	3.42	4.15	3.05	2.44	3.12	3.41	3.85	4.73	8.34	8.75	4.56
4	HCl	15	ppm	1	3.96	3.98	7.53	7.84	4.71	2.53	2.73	4.38	7.93	6.78	10.28	6.20	3.88	3.53	7.32	6.38
					3.74	3.76	4.27	4.02	4.37	4.42	3.14	2.63	2.19	1.64	2.73	2.49	2.54	2.45	3.15	3.85
					11.38	8.68	0.24	0.38	0.26	0.55	0.10	0.16	0.16	0.07	0.63	0.17	0.11	0.04	0.67	1.23
5	CO	50	ppm	1	45.53	2.45	12.83	0.43	4.85	40.65	0.35	0.22	0.55	0.52	1.40	0.86	0.40	0.48	12.28	1.03
					0.28	21.54	0.71	0.54	0.32	2.02	1.00	0.49	0.34	0.03	0.02	0.05	0.14	0.09	21.97	1.15
					9.41	6.73	8.02	6.57	7.38	8.43	10.01	7.91	6.70	7.33	7.59	7.54	9.14	7.39	8.54	7.54
6	O_2	12	(%)	1/10	7.90	8.72	8.90	8.18	8.60	6.46	7.63	7.55	10.47	7.48	8.23	8.43	8.32	8.78	9.83	8.31
					7.73	7.77	8.56	8.38	11.01	8.16	7.06	6.94	7.57	6.84	10.20	7.82	8.66	7.02	6.16	8.28
					7910.61	9828.63	8756.69	9935.04	9344.40	8632.56	7779.21	9199.37	10077.40	9464.46	9526.81	9372.25	8330.44	9511.33	8804.84	10038.60
7	FLW	0	Sm3	10	9590.17	8992.91	8817.15	9660.79	9336.21	11170.40	10043.80	10009.60	7961.41	10090.20	9478.66	9429.45	9329.58	8867.13	8532.38	9344.19
					9695.16	9885.75	9194.80	9173.16	7931.55	9246.27	9898.17	10049.20	9490.23	9895.87	7756.46	9151.77	8424.55	9695.25	10203.20	9188.39
					156.47	156.35	155.64	156.16	157.18	157.75	158.84	158.43	157.02	157.17	157.27	157.13	156.78	158.02	158.58	158.34
8	TMP	0	DEG	1	157.96	158.18	158.47	158.93	158.21	158.12	157.39	156.98	158.84	159.99	160.16	158.87	156.99	155.27	156.62	158.15
					156.60	156.10	155.35	155.18	154.00	154.89	155.23	155.15	156.06	156.06	155.85	155.81	153.53	152.64	153.85	154.17
					1105.47	1098.84	1044.45	1100.53	1066.62	1017.91	1056.21	1038.17	1083.75	1079.07	1062.50	1056.99	1100.10	1071.04	1013.86	1057.37
9	TM1	0	DEG	1	1034.35	1018.24	1139.15	1068.09	1019.67	1078.46	1052.61	1077.29	1072.89	1099.49	1066.80	1043.38	1047.91	1005.93	1096.55	1037.75
					1058.54	1048.31	1042.21	1047.76	1009.51	1047.01	1067.99	1064.49	1066.39	1106.99	1083.59	1079.77	1052.08	1111.00	1141.97	1075.87
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/18　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

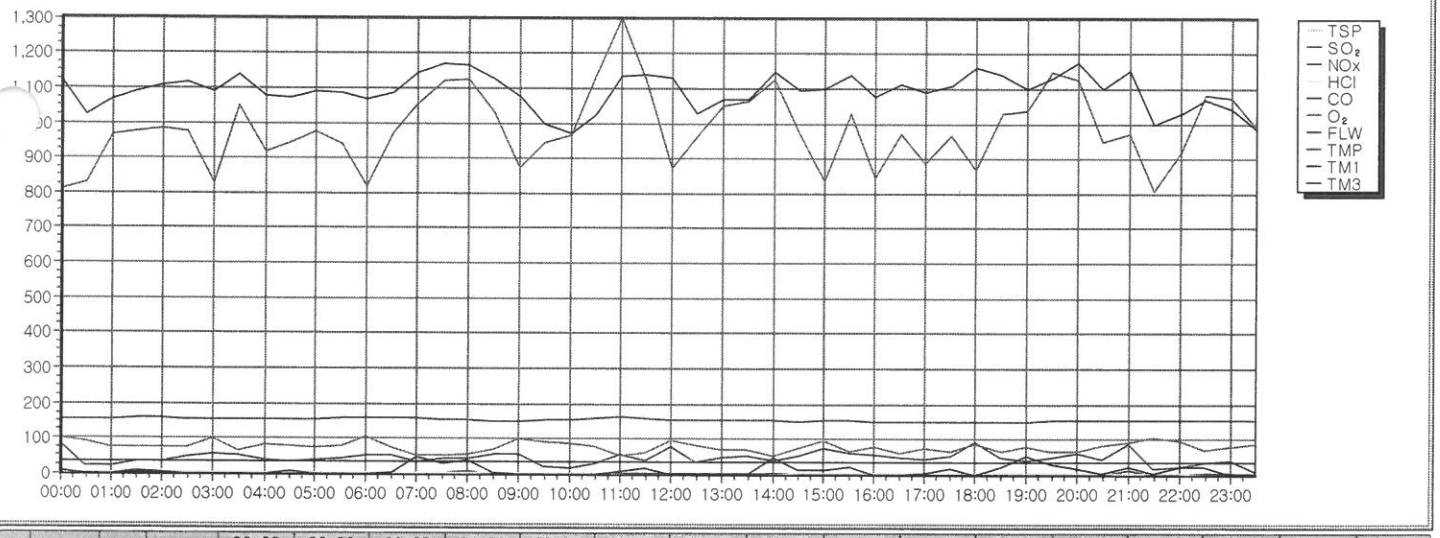

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.40	0.37	0.32	0.33	0.33	0.32	0.39	0.30	0.34	0.35	0.33	0.34	0.41	0.34	0.29	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.31	0.40	0.37	0.40	0.36	0.29	0.30	0.40	0.34	0.31	0.31	0.27	0.31	0.39	0.29
					0.32	0.28	0.30	0.29	0.35	0.28	0.33	0.30	0.29	0.34	0.37	0.41	0.38	0.31	0.34	0.35
					8.67	0.01	4.62	7.56	3.02	0.59	0.00	3.54	0.33	0.75	1.24	1.77	0.96	2.88	5.39	2.39
2	SO_2	30	ppm	1	6.64	0.62	0.01	0.07	0.00	0.22	2.47	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	2.58	0.15	1.35	0.14
					0.32	0.00	0.00	0.23	3.56	0.46	0.23	0.38	0.38	0.27	11.67	0.29	0.49	2.45	3.51	0.00


					81.93	23.91	23.95	33.80	36.67	49.13	57.98	52.60	39.08	33.33	41.51	46.25	54.10	53.97	35.68	43.22
3	NOx	70	ppm	1	44.93	55.89	57.31	22.31	16.69	31.68	57.91	39.51	77.53	37.51	46.77	51.81	41.37	52.40	74.09	60.27
					55.92	48.86	44.25	52.36	91.15	49.91	40.82	50.17	63.21	46.23	87.08	15.83	21.13	36.27	39.09	9.53
					5.36	5.16	4.74	11.33	6.84	5.77	5.54	5.09	6.30	3.98	3.83	4.88	5.78	5.48	5.50	3.14
4	HCl	15	ppm	1	3.44	3.79	5.07	5.43	4.36	2.73	1.85	1.63	2.19	2.17	1.75	1.99	1.55	2.25	3.37	3.13
					3.19	2.96	3.36	3.46	5.43	4.44	3.67	3.33	3.13	3.52	4.64	6.41	3.70	1.62	1.51	1.47
					10.98	0.92	0.49	0.57	0.35	0.00	0.09	1.24	0.08	7.45	0.19	0.11	0.23	2.92	50.38	31.12
5	CO	50	ppm	1	41.03	2.48	0.33	1.46	1.34	1.09	10.58	16.08	0.01	0.22	0.10	0.04	49.10	12.97	13.81	19.92
					0.09	0.03	3.37	15.46	0.17	22.21	53.91	32.71	16.63	3.83	21.96	3.82	21.53	22.02	1.41	1.95
					10.26	9.29	7.62	7.66	7.56	7.47	10.12	6.59	8.25	8.00	7.59	7.96	10.54	7.69	5.42	5.33
6	O_2	12	(%)	1/10	5.53	7.24	10.33	9.06	8.87	8.03	5.42	6.01	9.60	8.27	7.18	7.10	5.17	7.44	9.89	6.49
					8.07	6.39	7.40	6.79	8.84	6.60	7.73	6.55	6.54	8.33	9.06	10.69	9.52	7.08	7.86	8.70
					8124.89	8322.01	9660.59	9760.43	9832.79	9758.12	8281.95	10517.80	9166.26	9447.61	9758.37	9387.55	8229.70	9736.53	10574.00	11222.00
7	FLW	0	Sm3	10	11240.40	10285.80	8729.54	9462.38	9685.67	11328.50	13027.00	11259.00	8738.87	9645.53	10511.30	10625.00	11255.60	9709.81	8401.19	10283.30
					8494.58	9704.29	8888.50	9689.21	8677.90	10296.50	10379.30	11489.40	11280.30	9490.87	9694.83	8078.31	9205.18	10816.90	10733.20	9893.28
					154.75	154.47	155.93	158.10	157.46	156.35	155.17	155.08	155.82	155.49	156.20	157.17	157.58	158.35	157.79	155.64
8	TMP	0	DEG	1	154.34	152.33	151.31	153.06	156.22	157.96	161.52	159.00	156.31	156.68	155.11	155.03	153.66	152.13	152.75	153.70
					151.85	151.20	150.60	149.64	150.59	151.60	151.67	154.28	154.51	153.57	153.81	154.72	153.74	154.93	155.77	156.22
					1120.59	1023.81	1067.21	1092.91	1107.78	1116.53	1091.53	1137.58	1075.37	1072.27	1091.44	1086.25	1070.47	1087.70	1143.37	1168.05
9	TM1	0	DEG	1	1166.73	1126.23	1076.11	996.25	969.77	1025.23	1135.99	1137.63	1129.90	1028.43	1067.18	1069.31	1146.98	1094.86	1101.70	1138.83
					1075.97	1113.68	1089.96	1108.55	1159.35	1139.57	1098.51	1130.72	1172.65	1098.48	1151.37	996.29	1027.41	1066.87	1043.88	983.18
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월20일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/19 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

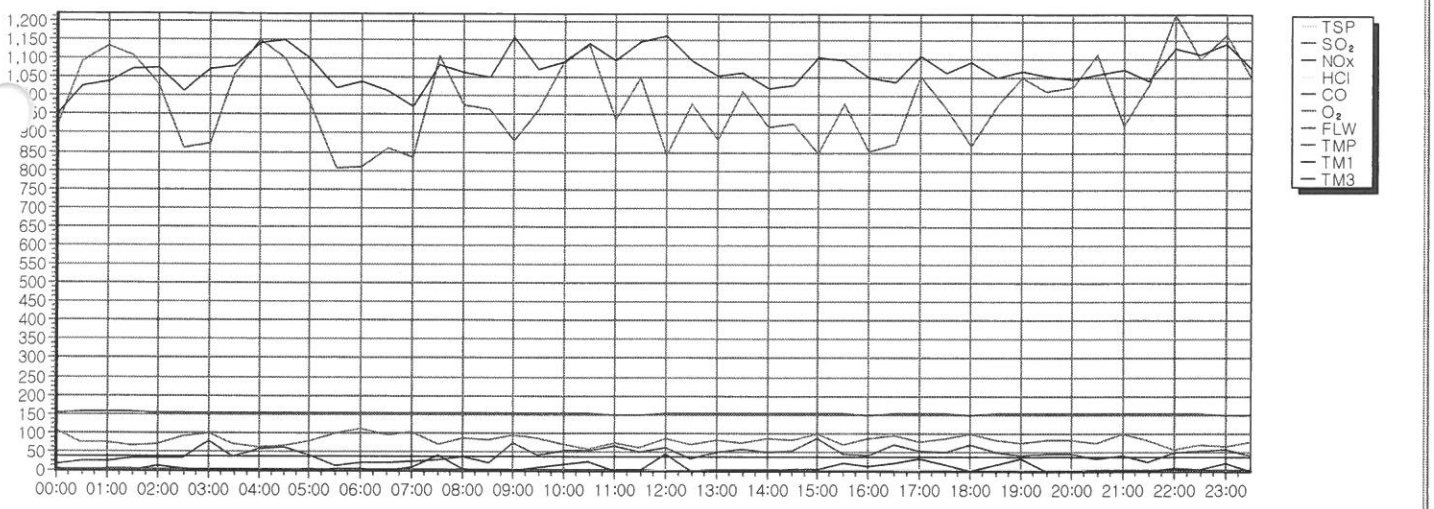

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.40	0.32	0.32	0.30	0.31	0.36	0.39	0.32	0.29	0.29	0.35	0.39	0.41	0.39	0.41	0.31
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.35	0.39	0.35	0.32	0.28	0.31	0.28	0.38	0.32	0.34	0.32	0.35	0.35	0.40	0.30
					0.34	0.38	0.36	0.34	0.39	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.40	0.34	0.28	0.31	0.30	0.33
					0.00	0.25	6.17	3.61	1.13	0.87	0.08	0.14	1.16	1.04	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2	SO_2	30	ppm	1	0.46	0.00	0.54	0.10	0.13	0.89	0.00	0.03	2.49	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	1.38	0.06
					0.00	2.26	2.89	0.00	0.47	0.63	5.88	0.54	0.12	0.00	0.00	0.63	1.73	0.61	0.25	0.00

					18.40	22.91	24.74	34.47	34.64	33.05	77.85	38.29	59.65	62.99	39.76	10.36	21.34	21.83	24.38	26.96
3	NOx	70	ppm	1	36.71	22.27	73.97	42.66	54.30	53.49	67.44	50.95	63.93	33.65	49.99	59.39	47.86	51.74	86.16	43.58
					39.65	68.54	53.09	48.12	71.82	51.24	42.37	46.02	43.52	31.54	42.77	25.57	51.54	53.30	58.73	40.30
					1.06	0.70	0.62	0.59	0.71	0.94	1.40	1.42	1.23	1.30	1.92	1.79	1.30	1.22	1.13	0.75
4	HCl	15	ppm	1	1.06	1.13	1.11	1.17	1.05	1.01	1.46	1.79	3.03	2.30	1.98	1.78	2.03	1.95	2.81	2.59
					2.45	2.58	3.04	3.04	3.44	3.76	2.90	3.06	2.27	1.82	1.85	1.59	1.10	1.22	1.22	1.69
					4.87	0.47	0.52	0.10	14.37	2.86	0.50	1.68	0.14	0.11	1.12	4.09	3.26	1.78	7.04	42.56
5	CO	50	ppm	1	3.22	1.61	1.19	6.34	16.66	25.62	0.06	0.22	44.68	1.16	0.33	0.23	0.44	4.60	2.42	19.29
					11.01	19.48	33.97	16.80	1.06	17.97	32.03	2.02	0.74	0.46	0.20	0.57	7.45	2.32	22.35	0.30
					10.83	7.57	7.30	6.65	7.20	9.22	9.96	7.11	6.13	6.47	7.96	10.04	11.05	9.57	10.14	6.95
6	O_2	12	(%)	1/10	8.49	8.37	9.39	8.49	7.19	5.95	7.44	6.15	8.63	7.21	8.27	7.52	8.68	8.45	9.85	6.88
					8.86	9.63	7.97	8.68	9.91	8.45	7.57	8.35	8.33	7.44	10.11	8.27	5.88	7.02	6.48	7.97
					9232.63	10925.30	11353.30	11076.70	10307.90	8595.74	8732.74	10609.10	11522.20	11022.30	9811.02	8085.21	8106.94	8623.75	8352.87	11071.20
7	FLW	0	Sm3	10	9770.09	9650.10	8822.14	9659.42	10971.60	11370.60	9407.54	10488.70	8427.95	9825.53	8836.41	10151.50	9198.91	9285.10	8471.55	9793.17
					8524.25	8725.22	10547.50	9687.02	8681.84	9774.82	10493.60	10147.50	10261.90	11116.20	9220.06	10299.30	12205.00	10995.60	11685.50	10526.00
					154.52	155.76	156.53	155.50	153.79	152.12	151.77	151.85	152.26	152.58	152.19	151.51	151.28	152.44	151.64	152.39
8	TMP	0	DEG	1	154.57	154.27	154.03	153.12	151.58	151.43	148.31	146.90	152.44	153.57	152.95	153.34	153.76	153.16	153.14	152.96
					151.01	151.37	153.76	153.06	150.26	151.20	151.48	151.78	152.31	152.79	153.05	152.99	152.59	152.14	149.32	149.79
					951.11	1024.19	1036.77	1070.92	1073.75	1014.51	1071.47	1080.09	1141.63	1150.65	1101.12	1020.67	1040.11	1014.40	971.10	1082.63
9	TM1	0	DEG	1	1062.40	1052.83	1156.77	1069.93	1090.23	1142.03	1096.64	1144.08	1161.67	1097.27	1056.62	1064.45	1020.41	1031.52	1106.55	1096.43
					1050.39	1037.04	1107.97	1065.25	1090.75	1050.70	1068.48	1054.39	1047.12	1060.11	1070.37	1043.11	1130.25	1111.85	1142.38	1074.47
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74