
굴뚝별 트랜드

2016년04월27일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/26　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

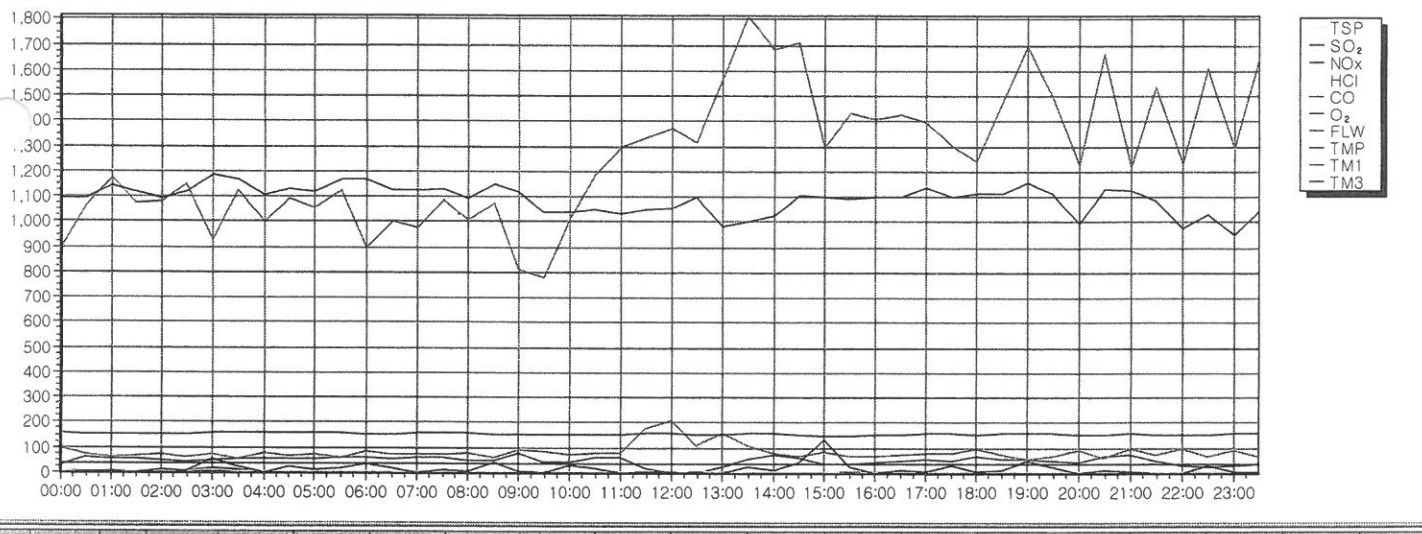

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.35	1.10	1.01	1.08	1.10	1.03	1.34	1.01	1.16	1.09	1.11	1.05	1.31	1.09	1.09	1.11
					1.19	1.00	1.35	1.25	1.12	0.97	0.89	0.91	0.87	0.90	3.64	0.23	0.24	0.23	0.23	0.27
					0.28	0.31	0.31	0.32	0.37	0.31	0.28	0.30	0.37	0.28	0.40	0.31	0.39	0.31	0.37	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.69	4.81	0.69	0.75	4.29	18.03	9.64	1.14	4.38	1.73	3.94	1.66	5.95	3.75	3.99
					0.00	0.19	0.03	0.73	0.13	0.04	0.10	2.38	0.86	0.42	0.10	0.08	0.18	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29	3.39	0.10	0.00	5.43	2.52	5.15	0.09	3.21	0.00	0.50


3	NOx	70	ppm	1	28.58	59.15	57.61	56.38	51.12	42.73	52.26	58.14	54.40	56.17	55.60	60.11	61.02	57.77	59.21	64.22
					51.60	50.09	77.23	42.91	42.36	58.46	62.91	18.10	0.40	0.16	24.84	54.95	71.37	61.56	34.92	37.43
					45.27	50.53	55.21	47.19	66.31	56.65	53.04	49.99	42.64	67.60	72.65	49.15	30.93	25.83	31.84	35.22
4	HCl	15	ppm	1	3.43	2.57	3.07	3.64	3.37	4.16	9.33	6.04	7.53	7.27	5.89	7.26	6.58	5.78	6.99	6.47
					6.48	3.79	5.04	5.16	4.03	4.97	5.89	2.15	0.00	13.15	1.59	4.67	8.68	6.16	4.27	2.90
					4.47	5.47	5.16	4.89	5.62	5.21	4.98	4.54	4.70	4.26	6.93	3.95	5.80	3.34	4.27	2.25
5	CO	50	ppm	1	2.00	0.12	0.49	0.07	14.57	8.77	54.96	24.03	0.45	22.39	12.85	19.92	34.30	20.72	0.41	14.94
					6.86	43.62	8.89	1.18	33.74	17.45	1.35	0.11	0.00	0.00	0.63	22.12	14.75	45.56	133.48	24.21
					2.27	10.30	8.31	29.75	6.35	10.42	51.17	24.66	1.87	10.45	4.19	0.47	1.92	28.46	3.19	0.35
6	O_2	12	(%)	1/10	9.65	7.17	5.98	6.88	7.16	6.23	7.62	5.84	7.86	6.88	7.29	6.42	8.43	7.12	7.11	7.15
					7.99	5.90	9.26	8.89	7.68	8.27	8.26	17.69	21.01	11.16	15.90	10.80	7.93	6.76	8.46	6.57
					6.98	7.54	7.69	8.04	9.94	7.26	5.80	6.84	9.40	6.24	9.84	7.38	9.78	6.70	9.27	6.96
7	FLW	0	Sm3	10	8973.40	10649.40	11716.10	10785.80	10833.80	11482.40	9254.69	11222.10	9996.05	10973.90	10568.40	11241.10	8973.81	10021.50	9801.06	10879.20
					10060.20	10735.70	8103.80	7825.15	10153.00	11859.50	12984.90	13356.60	13720.70	13150.70	15688.90	18139.20	16825.30	17072.50	13001.20	14336.40
					14108.30	14271.10	13930.40	13013.90	12418.50	14778.90	16953.50	14992.70	12314.30	16690.00	12245.50	15401.70	12388.20	16111.20	12985.20	16461.00
8	TMP	0	DEG	1	156.90	156.15	155.88	155.77	155.46	156.47	157.65	158.08	158.69	158.82	158.26	157.82	156.55	155.98	157.09	158.13
					158.17	154.45	152.45	151.26	151.31	152.31	153.99	159.01	161.59	156.72	155.68	157.88	158.93	154.43	149.76	149.90
					152.97	156.50	157.24	157.21	156.69	158.02	159.21	158.70	155.85	156.04	157.32	155.88	156.73	156.77	156.97	158.17
9	TM1	0	DEG	1	1094.46	1096.11	1144.58	1119.94	1093.34	1116.91	1186.56	1169.89	1106.00	1132.58	1120.11	1167.47	1170.28	1123.47	1124.81	1130.07
					1092.44	1149.70	1121.22	1036.59	1036.39	1050.98	1034.89	1048.93	1059.77	1103.07	984.22	1001.69	1027.96	1105.41	1099.46	1091.81
					1098.69	1101.94	1140.61	1100.10	1111.75	1112.00	1156.74	1111.53	996.34	1132.11	1125.17	1091.07	975.13	1034.73	955.28	1043.31
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/27　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

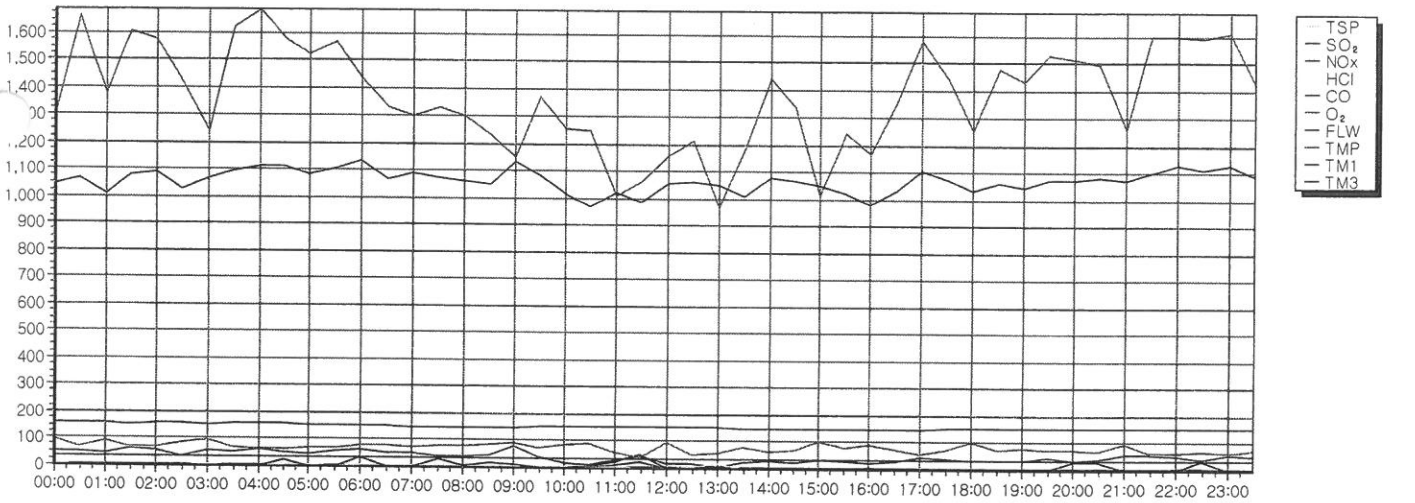

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.42	0.32	0.36	0.31	0.32	0.34	0.41	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.36	0.34	0.30	0.33
					0.31	0.34	0.37	0.35	0.35	0.37	0.48	0.45	0.40	0.37	0.51	0.37	0.29	0.30	0.40	0.34
					0.36	0.32	0.28	0.33	0.43	0.34	0.34	0.33	0.34	0.33	0.41	0.31	0.31	0.34	0.31	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.01	0.00	1.29	1.86	0.00	2.31	0.46	1.82	7.23	0.00	0.08	0.90	0.09	0.00	0.03
					0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	10.59	21.36	0.00	0.40	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	3.10	0.00	0.50	3.47	7.96	0.13	0.14


3	NOx	70	ppm	1	51.86	54.19	46.55	63.41	59.88	34.70	56.28	52.00	60.61	53.14	45.49	58.14	60.79	49.36	52.83	41.27
					40.86	47.33	79.25	37.59	19.95	11.36	29.48	47.18	16.90	19.64	7.49	24.23	28.08	20.76	32.96	27.59
					24.65	28.75	47.80	37.69	32.37	35.15	35.19	47.10	33.59	40.27	54.68	59.05	50.79	39.04	59.33	53.71
4	HCl	15	ppm	1	2.88	2.00	2.04	1.71	2.33	2.46	3.12	2.38	2.29	3.43	2.86	2.83	3.41	3.39	2.90	3.21
					3.17	3.07	3.15	3.45	3.17	2.40	4.56	1.18	0.48	4.90	14.57	0.74	0.84	0.90	0.85	0.79
					0.84	0.71	0.59	0.69	0.79	0.75	0.70	0.63	0.60	0.48	0.71	0.92	0.95	0.91	0.89	0.98
5	CO	50	ppm	1	0.36	0.11	0.50	0.09	0.11	0.48	0.26	0.36	0.03	20.34	0.78	0.03	34.98	0.30	0.65	26.01
					5.17	15.34	12.82	0.19	1.32	5.48	25.33	53.03	1.45	1.34	0.79	1.73	1.86	2.12	2.02	1.71
					3.76	0.98	1.49	0.27	1.01	0.63	0.48	0.22	28.15	27.51	0.80	0.33	0.22	34.17	0.12	0.12
6	O_2	12	(%)	1/10	9.93	6.83	8.89	7.05	7.11	8.30	9.88	6.69	6.25	6.41	7.02	6.58	8.26	8.26	7.22	7.79
					7.73	8.54	8.91	7.30	8.52	9.08	5.55	4.14	9.65	5.40	5.87	8.24	6.25	6.95	10.23	7.87
					9.06	7.37	5.59	7.40	10.52	7.69	8.01	7.31	7.47	7.11	9.82	6.53	6.55	6.80	6.25	7.38
7	FLW	0	Sm3	10	13098.30	16613.80	13813.00	16066.40	15746.30	14238.30	12462.90	16206.90	16841.10	15786.50	15267.40	15678.90	14381.50	13306.00	12991.80	13294.50
					13033.70	12349.30	11529.90	13729.40	12569.90	12495.90	10114.50	10603.60	11566.60	12164.70	9683.69	11821.40	14453.40	13378.20	10158.90	12454.50
					11719.50	13593.30	15798.40	14429.10	12534.00	14788.30	14304.70	15296.00	15105.80	14983.80	12637.90	15993.80	15975.00	15953.80	16119.70	14271.20
8	TMP	0	DEG	1	159.41	158.54	157.50	155.87	157.71	157.05	156.79	158.44	158.85	159.17	156.65	154.92	154.03	152.76	150.20	149.33
					150.86	149.93	150.40	152.42	152.64	154.06	155.38	155.07	153.96	153.72	152.45	150.67	149.41	149.98	149.35	148.56
					148.39	148.80	150.28	151.51	152.64	154.29	154.65	154.90	155.88	155.37	155.43	154.15	154.33	156.34	156.67	155.26
9	TM1	0	DEG	1	1043.16	1069.91	1011.00	1081.48	1091.51	1028.77	1067.37	1095.85	1115.76	1115.43	1082.48	1106.44	1135.55	1069.07	1087.93	1075.79
					1063.03	1051.06	1138.61	1083.63	1015.00	971.67	1023.74	990.05	1054.79	1062.35	1049.06	1012.29	1080.72	1069.71	1051.97	1023.51
					982.12	1032.67	1106.00	1071.24	1035.62	1061.85	1045.11	1072.28	1070.44	1085.51	1071.41	1102.79	1129.50	1112.17	1128.97	1091.24
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.71	36.73	36.73	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월02일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/28 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

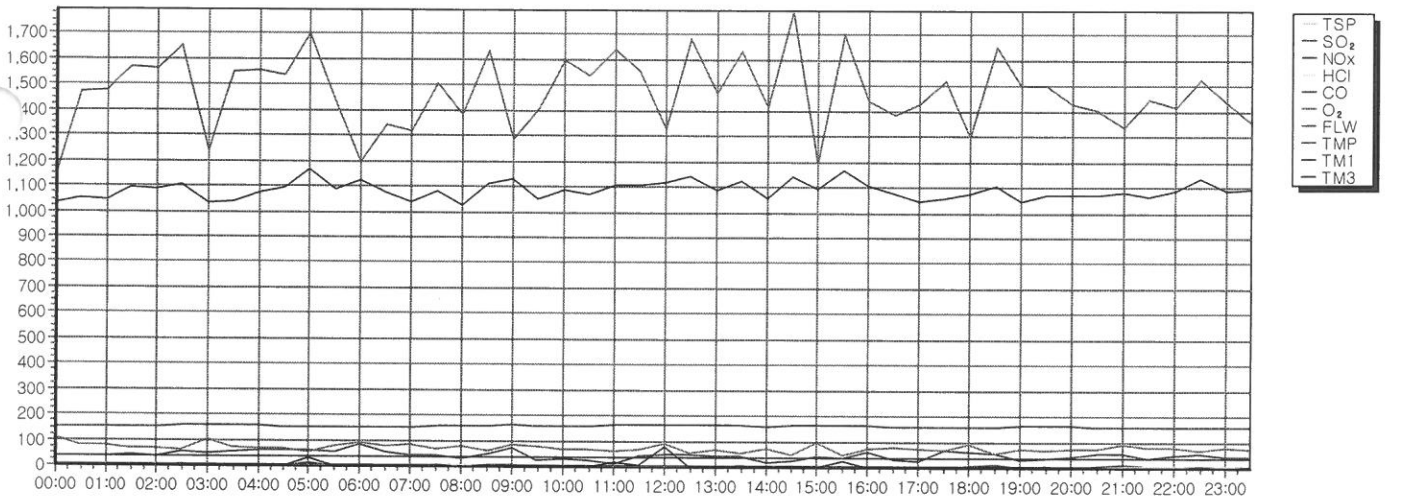

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.41	0.33	0.33	0.32	0.31	0.29	0.41	0.34	0.31	0.32	0.28	0.33	0.40	0.34	0.35	0.32
					0.35	0.30	0.41	0.36	0.31	0.62	0.31	0.33	0.51	0.31	0.32	0.28	0.33	0.28	0.43	0.28
					0.32	0.32	0.32	0.31	0.39	0.29	0.33	0.32	0.33	0.34	0.40	0.34	0.35	0.33	0.34	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.18	0.04	5.90	0.00	0.42	0.39	0.00	9.62	0.00	0.78	0.00	0.00	6.47
					3.00	3.56	8.48	0.00	0.00	0.00	0.24	0.04	0.05	2.44	0.05	0.01	0.00	0.62	2.00	1.81
					0.00	0.00	0.07	1.72	4.58	11.44	2.74	3.80	2.19	8.98	12.77	3.72	0.04	3.90	0.45	0.13

3	NOx	70	ppm	1	36.12	35.09	35.32	42.95	34.40	52.28	50.54	53.23	62.65	62.43	60.35	52.37	82.83	54.27	43.44	43.43
					29.23	50.76	74.37	27.18	33.24	26.41	14.41	43.19	51.02	46.63	43.87	42.26	20.19	23.83	44.73	39.42
					60.34	28.31	25.85	65.15	58.39	51.97	32.66	37.31	44.81	53.30	55.98	35.08	48.21	53.00	40.65	41.28
4	HCl	15	ppm	1	1.41	1.14	0.99	0.80	0.81	0.78	1.21	1.13	1.03	1.00	0.89	1.34	1.97	1.98	1.87	2.32
					3.09	1.68	2.88	2.07	1.33	1.29	0.88	0.77	0.87	0.73	0.71	0.69	1.11	1.05	1.71	1.04
					1.24	1.48	1.49	1.36	1.96	1.70	2.00	1.73	1.52	1.81	3.15	4.76	3.70	2.97	3.44	2.81
5	CO	50	ppm	1	0.94	0.63	0.59	0.44	0.23	1.44	0.58	0.44	0.05	0.03	28.56	0.23	0.10	0.29	0.54	1.46
					0.82	0.58	0.09	0.51	0.19	0.17	19.81	3.22	79.86	0.57	0.03	6.54	0.99	7.22	0.31	22.09
					0.01	0.45	0.69	0.10	0.64	0.27	0.84	0.28	0.30	0.34	0.78	0.46	0.27	1.55	0.49	1.99
6	O_2	12	(%)	1/10	10.71	7.88	7.81	6.68	6.62	5.86	10.15	7.54	6.81	6.74	5.47	7.85	9.28	7.96	8.39	6.98
					8.03	6.00	8.62	7.80	6.42	6.71	5.95	6.59	8.86	5.61	6.68	5.20	7.48	4.80	9.94	5.07
					7.22	7.61	7.38	6.69	8.86	5.55	7.03	6.83	7.34	7.47	8.92	7.73	7.76	6.70	7.61	7.34
7	FLW	0	Sm3	10	11566.50	14743.70	14795.50	15686.30	15632.10	16551.70	12435.60	15503.70	15554.40	15377.50	17054.10	14380.50	11977.50	13413.50	13222.00	15099.70
					13884.60	16357.20	12922.60	14026.30	15991.60	15388.60	16396.80	15592.00	13334.50	16832.40	14707.50	16331.70	14173.20	17941.50	11955.80	17007.70
					14386.70	13856.40	14280.70	15221.30	13045.00	16532.90	15050.30	15029.50	14308.80	14046.20	13390.30	14487.00	14173.40	15236.00	14326.60	13547.60
8	TMP	0	DEG	1	153.95	153.86	154.84	154.38	154.69	155.93	156.12	155.32	156.17	154.61	153.79	154.48	153.07	153.01	153.22	157.93
					160.95	160.83	161.23	161.04	159.85	161.01	162.26	163.13	164.57	165.83	164.87	162.07	160.84	162.00	164.03	163.33
					161.81	160.04	159.58	159.94	160.33	160.81	161.29	161.47	161.43	160.70	159.54	160.17	160.45	159.79	159.44	157.73
9	TM1	0	DEG	1	1031.88	1052.85	1045.70	1092.67	1087.33	1107.59	1035.62	1040.27	1076.79	1094.30	1165.18	1090.62	1122.30	1074.25	1040.17	1084.89
					1026.19	1112.91	1131.49	1054.35	1088.92	1072.57	1106.49	1105.15	1116.98	1142.44	1086.98	1128.13	1060.32	1143.62	1097.24	1169.91
					1107.51	1078.29	1044.82	1057.39	1078.11	1107.27	1043.99	1070.69	1067.94	1069.63	1083.74	1065.68	1086.13	1138.03	1090.01	1094.19
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74