
굴뚝별 트랜드

2016년05월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/29　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

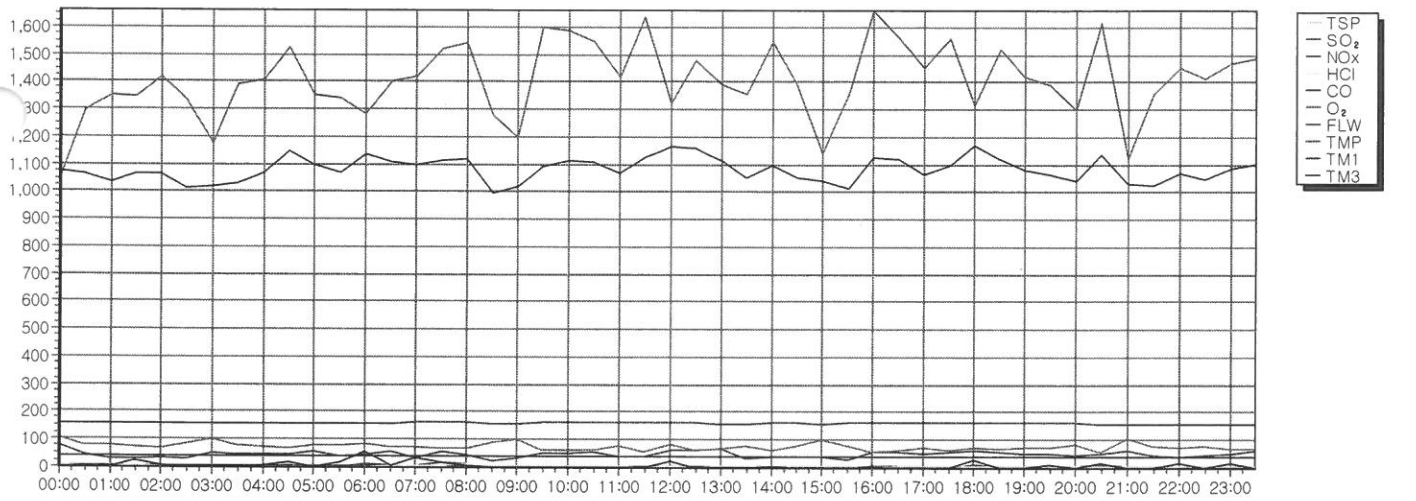

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.42	0.34	0.35	0.34	0.32	0.36	0.43	0.35	0.36	0.33	0.36	0.35	0.40	0.35	0.34	0.34
					0.33	0.39	0.42	0.35	0.31	0.32	0.34	0.29	0.39	0.29	0.30	0.33	0.30	0.33	0.41	0.34
					0.28	0.30	0.32	0.30	0.37	0.30	0.32	0.33	0.35	0.29	0.43	0.34	0.32	0.33	0.31	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.96	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	3.51	0.97	0.00	9.52	7.40	7.23	19.05
					10.03	0.00	0.00	1.12	3.06	0.46	0.00	0.01	4.62	1.04	1.01	0.00	0.17	0.12	0.00	0.00
					3.78	5.27	0.31	1.08	13.52	8.00	1.67	7.22	8.38	13.52	6.68	3.15	5.90	0.00	2.08	0.30


3	NOx	70	ppm	1	80.94	45.62	25.39	30.74	31.20	30.47	50.68	43.69	42.33	47.41	54.94	41.36	46.36	56.19	32.93	53.98
					47.10	25.02	34.55	51.51	50.53	54.46	40.77	38.61	60.29	60.93	65.22	36.06	38.68	37.23	37.97	28.45
					54.21	55.51	49.85	55.07	62.76	55.06	50.36	48.43	47.78	52.46	59.42	44.31	40.97	43.83	51.98	63.51
4	HCl	15	ppm	1	3.44	2.69	2.70	3.09	2.55	2.62	2.78	1.87	1.57	1.35	1.70	1.54	2.22	3.61	5.35	7.12
					10.21	7.18	4.38	3.18	3.92	3.87	3.78	2.63	3.44	2.75	2.85	3.21	2.77	3.12	3.82	3.13
					2.55	4.34	4.20	3.98	5.20	4.96	5.34	4.79	7.57	4.78	8.20	5.64	5.83	5.16	4.65	4.18
5	CO	50	ppm	1	0.86	0.38	1.00	21.95	2.94	1.06	0.90	0.54	5.04	16.10	1.70	19.21	56.55	5.68	32.23	15.29
					7.85	1.63	1.11	0.29	0.12	0.05	0.20	2.00	22.75	1.72	0.63	0.18	0.32	0.23	0.41	0.70
					0.11	0.04	0.19	0.05	30.15	0.16	0.76	10.50	1.01	16.89	0.67	0.70	15.31	0.56	17.85	1.09
6	O_2	12	(%)	1/10	10.85	7.81	8.00	7.48	6.93	8.36	10.29	7.80	7.54	6.57	7.73	7.64	8.53	7.29	7.06	6.75
					6.55	8.92	10.29	6.28	6.13	6.45	7.61	5.86	8.40	5.99	6.68	7.88	6.45	7.80	10.32	8.12
					5.46	6.17	7.23	6.35	7.47	6.53	7.47	7.54	8.41	5.83	10.84	8.07	7.21	7.66	7.03	6.92
7	FLW	0	Sm3	10	10536.30	12956.30	13521.70	13441.70	14212.00	13337.50	11768.20	13912.70	14084.40	15277.20	13518.80	13414.10	12824.10	14027.30	14206.10	15210.30
					15450.30	12766.90	11993.30	16005.90	15868.10	15500.40	14180.30	16413.40	13214.00	14813.80	13930.40	13571.60	15489.10	13875.40	11441.60	13556.60
					16616.00	15625.60	14526.90	15599.00	13191.20	15194.80	14197.70	13914.00	13025.90	16137.50	11276.50	13597.40	14531.50	14119.20	14727.20	14879.70
8	TMP	0	DEG	1	156.58	156.06	155.78	155.93	155.50	156.85	159.01	158.59	158.23	158.61	159.70	159.36	158.28	160.13	161.14	161.41
					162.05	160.31	159.35	161.48	162.34	162.05	161.80	161.95	162.22	161.07	159.42	159.37	160.78	160.77	160.41	161.04
					161.32	162.02	161.10	160.86	160.87	160.62	161.10	160.85	160.58	160.27	160.39	159.94	160.02	158.97	158.19	158.07
9	TM1	0	DEG	1	1074.06	1064.57	1034.77	1063.11	1064.42	1015.96	1016.78	1031.34	1072.39	1150.31	1096.90	1068.79	1135.36	1109.79	1095.68	1113.25
					1118.96	997.50	1017.51	1091.25	1112.83	1109.62	1071.95	1125.31	1165.79	1159.47	1117.30	1055.76	1099.19	1055.10	1043.81	1013.51
					1127.13	1118.39	1066.56	1100.65	1171.25	1121.48	1080.89	1064.09	1041.43	1135.35	1028.36	1023.79	1069.18	1045.07	1085.19	1106.42
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/30　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

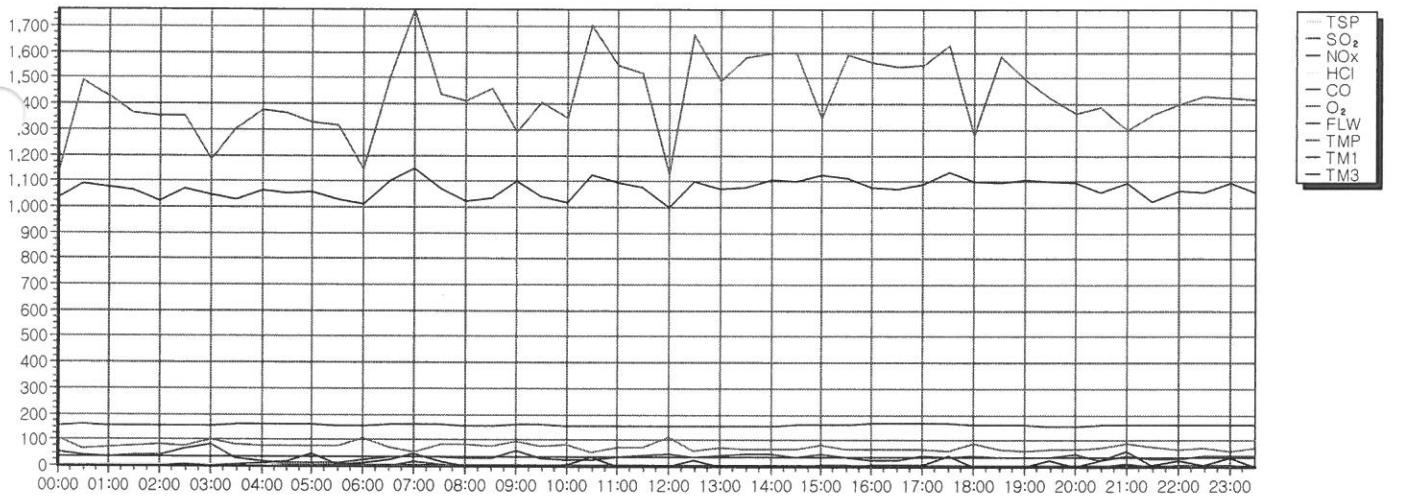


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.42	0.31	0.32	0.33	0.35	0.33	0.41	0.36	0.34	0.35	0.34	0.34	0.42	0.33	0.30	0.36
1	TSP	20	MGm	1	0.45	0.33	0.41	0.34	0.34	0.28	0.30	0.31	0.41	0.28	0.30	0.29	0.28	0.29	0.37	0.29
					0.30	0.30	0.30	0.29	0.38	0.29	0.27	0.29	0.29	0.30	0.36	0.33	0.32	0.32	0.30	0.32
					0.00	0.20	0.17	0.00	0.00	1.07	2.88	0.38	0.69	1.82	1.14	0.00	0.00	1.35	16.71	5.13
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.20	0.00	0.01	0.00	0.32	0.00	0.00	0.03	0.02	3.37	5.99
					0.22	0.46	2.55	2.68	0.00	0.08	0.00	0.30	0.03	2.55	9.49	0.30	3.39	6.33	8.52	0.43
					54.82	44.75	38.26	43.65	42.75	68.37	82.06	29.57	19.74	14.43	14.67	12.62	24.15	36.43	35.86	38.24
3	NOx	70	ppm	1	27.42	32.58	59.29	28.62	26.47	26.86	33.71	40.11	49.66	33.98	42.43	47.25	50.32	33.24	47.82	38.85
					25.28	24.34	41.00	37.80	43.64	36.11	33.35	33.48	45.84	25.47	41.79	32.19	30.08	42.67	40.43	42.82
					5.37	3.84	3.40	3.61	3.22	3.86	5.24	5.46	3.32	2.82	1.67	1.21	0.89	0.44	0.33	0.54
4	HCl	15	ppm	1	0.76	0.80	0.96	0.96	0.95	0.72	0.87	0.90	1.36	0.90	0.87	0.80	0.85	0.96	1.26	1.07
					0.96	0.87	0.73	0.63	1.06	1.06	1.07	1.17	1.26	1.19	1.16	1.09	0.78	0.89	0.58	0.80
					0.77	0.50	0.90	0.36	2.97	5.84	0.23	4.12	10.12	18.97	50.33	3.30	9.97	24.52	45.20	18.22
5	CO	50	ppm	1	2.90	0.83	0.64	1.02	5.03	34.98	1.79	0.67	2.07	21.64	0.17	0.66	0.17	0.66	0.41	1.44
					4.95	4.84	7.03	42.27	0.63	1.98	1.83	25.03	0.14	23.32	61.81	3.53	25.34	8.23	37.46	0.71
					10.80	6.85	7.30	7.90	8.28	7.64	10.18	8.41	7.57	7.76	7.59	7.82	10.62	6.91	5.39	8.29
6	O_2	12	(%)	1/10	8.28	7.85	9.44	7.83	8.27	5.44	6.91	7.02	11.45	5.95	7.27	6.69	6.37	6.47	8.39	6.30
					6.80	6.88	6.66	6.07	9.19	6.47	6.17	6.72	6.78	7.03	9.06	7.94	6.87	6.93	5.96	7.40
					11372.90	14924.60	14331.50	13650.70	13501.00	13549.80	11860.80	13062.10	13797.50	13622.90	13317.30	13153.80	11493.50	15031.80	17661.70	14375.50
7	FLW	0	Sm3	10	14149.10	14634.90	12903.70	14048.00	13470.80	17088.90	15515.00	15226.90	11324.80	16675.60	14907.90	15819.80	15970.50	15981.40	13449.60	15904.00
					15615.60	15454.50	15513.00	16258.20	12806.10	15881.10	14943.90	14226.80	13625.40	13871.60	12972.10	13603.80	14010.40	14336.90	14258.60	14196.60
					157.89	158.73	157.56	157.80	158.29	158.02	158.23	159.06	158.72	159.22	159.43	158.32	157.81	158.92	159.47	159.42
8	TMP	0	DEG	1	156.67	158.24	160.37	159.92	158.12	157.32	157.76	157.15	157.08	157.52	158.18	157.31	157.37	160.58	162.54	164.55
					165.16	165.08	165.47	165.94	163.66	161.34	159.13	156.81	157.37	158.91	160.66	160.16	160.67	162.16	162.75	161.49
					1037.36	1091.53	1079.93	1062.88	1025.48	1069.60	1047.37	1028.64	1064.92	1052.82	1059.65	1030.42	1010.21	1100.57	1148.20	1074.43
9	TM1	0	DEG	1	1021.96	1037.58	1102.02	1040.36	1014.95	1122.75	1095.60	1079.15	999.97	1099.66	1074.46	1079.44	1109.85	1099.36	1128.35	1114.33
					1079.39	1071.14	1091.43	1138.19	1102.75	1097.93	1106.79	1103.49	1095.82	1058.39	1094.55	1026.77	1063.26	1059.15	1096.88	1059.90
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월02일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/01 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

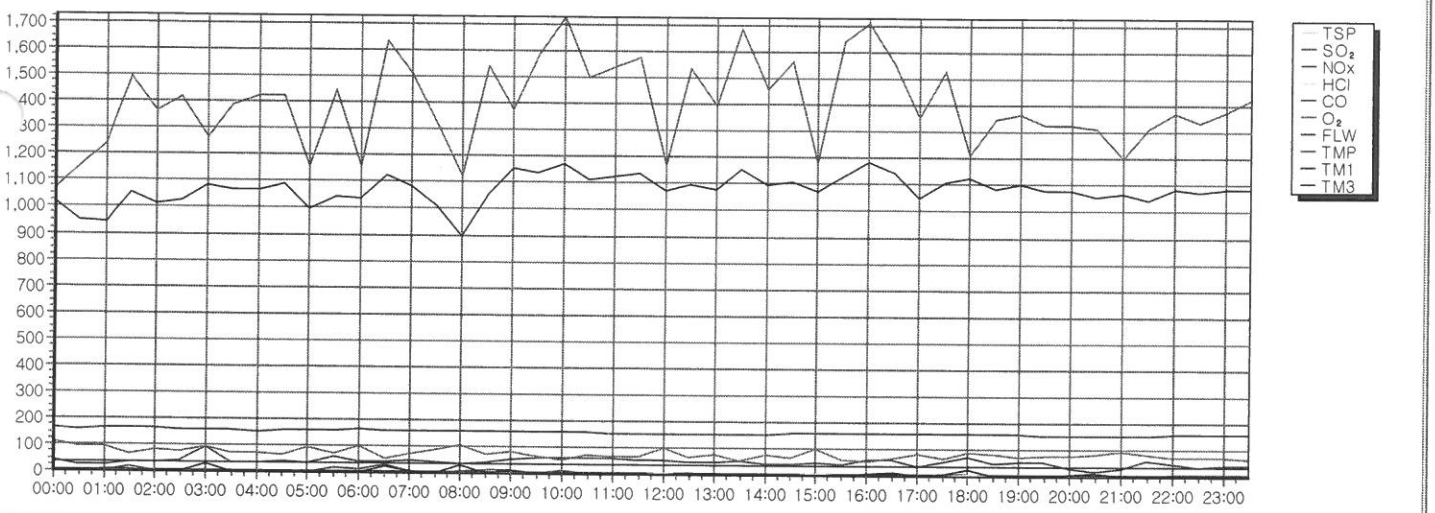

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.43	0.38	0.37	0.32	0.34	0.34	0.38	0.32	0.30	0.30	0.37	0.32	0.42	0.29	0.32	0.37
					0.43	0.30	0.36	0.28	0.26	0.29	0.27	0.27	0.37	0.28	0.30	0.25	0.30	0.27	0.36	0.26
					0.25	0.28	0.32	0.28	0.37	0.31	0.29	0.30	0.31	0.32	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	1.46	0.00	0.11	19.43	0.00	0.18	2.84	0.00	0.00	0.14	0.08	19.84	12.02	27.23	4.48	1.82
					6.60	12.96	11.54	1.82	12.58	0.81	0.00	1.50	0.00	0.10	0.00	0.93	0.18	0.22	0.00	2.13
					5.49	2.55	0.04	6.01	3.93	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	4.06	6.36	7.67	3.80
3	NOx	70	ppm	1	41.87	26.03	22.42	36.04	33.08	43.65	91.99	33.44	37.06	42.01	33.10	56.57	39.66	41.07	49.76	41.73
					32.78	38.42	52.89	60.55	55.87	58.68	59.74	53.40	53.61	46.39	44.32	53.76	43.58	43.93	47.39	43.22
					58.01	59.96	35.38	53.23	71.50	46.77	55.15	52.57	31.78	19.16	28.00	55.74	46.61	35.13	43.17	38.69
4	HCl	15	ppm	1	1.26	1.13	0.88	0.65	0.71	0.68	0.89	1.06	1.03	1.02	1.14	0.91	1.86	1.31	2.16	2.19
					2.10	1.16	1.68	1.37	1.25	1.70	1.49	1.90	3.23	2.38	2.56	2.31	2.89	2.30	3.14	2.10
					2.06	2.33	2.49	2.11	3.47	2.65	2.25	2.43	2.82	2.55	2.26	1.62	1.16	1.09	0.99	0.99
5	CO	50	ppm	1	0.92	2.59	3.05	5.73	0.85	0.57	28.37	0.55	0.18	0.29	0.99	0.26	0.61	24.68	7.36	1.94
					30.58	0.74	14.53	0.03	1.89	0.09	0.01	0.41	0.27	4.94	0.33	1.85	0.19	0.16	0.20	0.47
					3.53	13.53	0.44	7.41	24.53	0.16	0.10	0.23	8.70	10.25	1.67	0.48	2.76	0.76	0.28	0.32
6	O_2	12	(%)	1/10	11.16	9.50	9.14	6.46	8.17	7.76	9.14	7.32	6.89	6.28	9.18	7.27	9.96	5.54	7.13	8.99
					10.68	6.94	8.14	6.52	5.20	6.85	6.39	6.24	10.13	6.73	7.73	5.34	7.56	6.61	10.13	5.84
					5.12	6.54	8.31	6.67	9.07	7.98	7.26	7.50	7.69	7.94	9.42	7.93	7.14	7.28	7.11	6.72
7	FLW	0	Sm3	10	10742.20	11560.70	12457.60	14965.60	13637.60	14175.30	12668.70	13872.50	14229.90	14258.70	11625.20	14484.90	11625.10	16331.10	15103.10	13168.10
					11248.60	15429.20	13762.00	15812.80	17296.90	15027.20	15410.20	15779.20	11742.70	15389.90	13928.00	16908.80	14626.80	15629.60	11871.10	16397.00
					17133.10	15517.30	13543.70	15289.40	12151.20	13486.70	13689.40	13235.00	13246.70	13147.50	12020.20	13124.50	13712.60	13362.50	13761.90	14253.10
8	TMP	0	DEG	1	161.82	161.09	162.24	164.60	161.89	159.42	158.69	156.72	155.10	157.52	158.14	159.75	161.55	160.00	158.29	156.80
					155.46	155.55	156.96	156.32	156.49	156.67	153.67	154.56	155.21	153.41	152.60	152.65	154.86	155.89	155.88	155.92
					157.30	157.64	157.18	157.60	158.11	157.38	155.73	153.40	152.30	152.17	151.01	153.10	155.43	157.40	159.05	159.99
9	TM1	0	DEG	1	1019.79	951.86	945.31	1052.53	1014.73	1023.68	1082.70	1066.01	1065.98	1090.83	994.38	1043.03	1037.27	1126.59	1086.43	1009.56
					899.99	1052.94	1154.63	1136.05	1175.59	1115.37	1128.39	1136.38	1075.45	1099.07	1079.44	1155.04	1096.44	1111.03	1073.99	1131.71
					1182.45	1144.34	1050.76	1107.29	1127.56	1084.89	1103.42	1077.93	1080.59	1057.09	1066.27	1044.21	1086.52	1071.96	1083.13	1086.92
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74