
굴뚝별 트랜드

2016년05월03일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/02 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

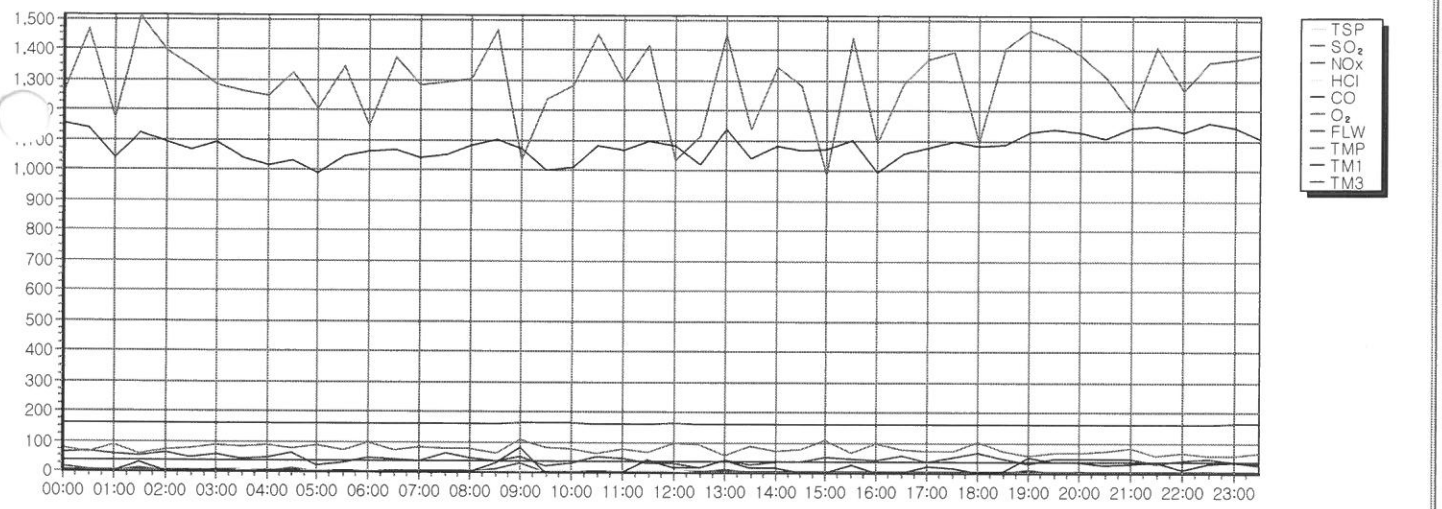

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.36	0.28	0.34	0.28	0.31	0.32	0.37	0.35	0.35	0.33	0.36	0.31	0.39	0.31	0.32	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.31	0.29	0.42	0.33	0.33	0.28	0.31	0.29	0.39	0.35	0.27	0.34	0.29	0.30	0.39	0.28
					0.36	0.31	0.30	0.31	0.40	0.31	0.28	0.29	0.30	0.30	0.36	0.27	0.29	0.27	0.28	0.30
					14.57	3.65	0.74	11.51	1.17	0.11	5.07	2.71	0.33	10.81	0.53	1.97	2.32	1.22	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	1.41	11.06	30.70	0.76	0.00	1.16	0.09	6.37	0.90	0.04	11.22	0.30	0.07	0.00	0.00	1.96
					0.00	0.01	0.51	0.76	0.09	0.00	11.95	1.94	4.11	0.41	0.27	0.04	0.45	2.67	0.70	1.06


					64.00	66.82	54.44	52.78	60.07	46.22	58.86	41.51	46.58	62.25	22.57	31.19	44.04	39.03	33.65	59.96
3	NOx	70	ppm	1	44.50	33.46	51.43	22.07	29.25	49.03	47.29	32.05	31.10	15.81	43.56	26.49	37.74	35.32	53.47	45.42
					39.46	58.60	37.23	51.50	66.70	46.82	28.97	44.18	43.89	46.17	45.66	29.63	43.52	48.34	37.33	27.87
					1.34	1.34	1.33	0.95	1.71	1.60	2.46	3.54	2.32	2.28	3.05	2.10	3.10	2.33	2.11	1.81
4	HCl	15	ppm	1	2.08	2.87	5.31	3.12	2.77	1.84	2.95	2.57	3.24	2.03	0.88	1.16	0.94	1.03	1.33	0.88
					1.16	0.94	0.87	0.85	1.31	1.08	0.58	0.57	0.48	0.52	0.90	0.75	0.84	0.74	0.61	0.69
					1.59	1.23	0.28	31.26	0.25	0.25	2.76	0.64	0.70	0.25	1.58	0.40	0.48	0.74	0.33	0.17
5	CO	50	ppm	1	0.20	28.79	80.90	0.97	0.92	0.52	0.58	39.71	13.41	16.57	40.23	16.52	15.05	0.44	0.68	25.05
					0.87	1.09	22.77	15.08	0.33	3.65	53.23	36.78	37.13	25.88	33.26	35.00	7.77	31.30	34.04	32.06
					7.88	5.97	8.69	5.77	7.16	7.58	8.91	8.41	8.49	7.51	8.64	7.21	9.50	7.06	7.96	7.80
6	O_2	12	(%)	1/10	7.47	6.22	10.63	8.28	7.91	6.13	7.71	6.61	9.93	9.10	5.81	8.86	7.09	7.79	10.63	6.58
					9.70	7.86	7.37	7.35	10.33	7.36	5.81	6.44	6.58	7.06	8.40	5.72	6.73	5.68	5.87	6.61
					12604.80	14697.30	11744.80	15145.80	13944.20	13441.40	12832.30	12640.60	12469.20	13259.10	12046.70	13450.90	11478.50	13780.90	12833.20	12940.10
7	FLW	0	Sm3	10	13051.80	14687.00	10379.50	12378.20	12818.60	14528.40	12961.90	14167.20	10380.10	11140.90	14526.80	11408.10	13448.30	12837.40	9904.00	14423.80
					10940.50	12901.90	13701.60	13943.30	10963.30	14074.30	14668.20	14361.70	13879.20	13157.80	11966.50	14100.60	12676.20	13590.90	13695.80	13845.90
					160.63	160.96	159.82	159.70	160.00	158.39	158.32	159.77	159.76	159.29	159.05	158.38	158.20	157.46	157.13	157.01
8	TMP	0	DEG	1	157.71	160.59	162.53	162.25	161.79	159.93	159.58	161.29	162.08	161.14	160.79	159.67	158.62	158.45	158.19	158.31
					158.50	158.05	157.93	159.95	161.00	160.68	160.90	160.34	160.81	160.41	160.17	159.42	158.40	160.39	161.99	161.87
					1154.41	1138.24	1043.85	1123.85	1094.39	1069.17	1093.99	1040.85	1014.64	1033.80	990.25	1044.85	1060.67	1068.91	1039.67	1052.80
9	TM1	0	DEG	1	1084.61	1106.19	1071.77	998.70	1012.79	1080.84	1066.04	1098.56	1082.63	1024.10	1137.89	1043.41	1084.33	1065.97	1074.35	1105.57
					998.51	1055.57	1077.83	1096.31	1082.81	1088.27	1129.15	1137.31	1127.73	1108.07	1145.00	1151.11	1130.19	1159.07	1147.31	1106.87
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/03　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

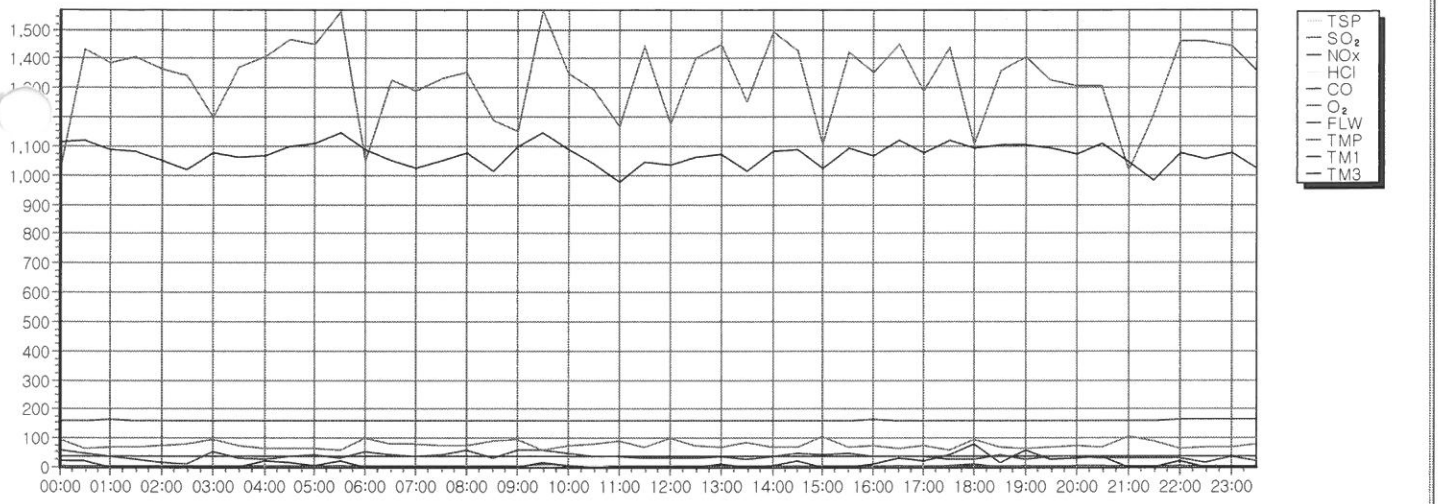

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.36	0.31	0.29	0.29	0.29	0.27	0.41	0.32	0.33	0.32
					0.31	0.34	0.37	0.27	0.31	0.32	0.34	0.29	0.37	0.30	0.29	0.33	0.28	0.29	0.37	0.29
					0.32	0.28	0.30	0.27	0.37	0.30	0.29	0.29	0.31	0.30	0.39	0.35	0.29	0.31	0.30	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	3.60	1.76	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.32	2.14	1.88	4.48	2.24	0.00	0.22	0.36
					0.04	0.00	0.38	12.35	0.50	0.34	0.00	0.00	0.00	0.53	0.33	0.00	0.00	0.61	0.00	0.65
					0.24	2.82	0.13	5.60	11.85	2.51	4.01	1.62	2.66	4.28	2.05	0.20	2.80	0.00	1.41	0.00


3	NOx	70	ppm	1	57.59	46.91	36.42	26.36	15.06	11.09	50.78	31.01	25.62	35.23	40.34	29.37	55.67	44.10	38.76	44.25
					58.29	31.54	59.52	56.98	46.47	35.04	38.06	31.94	33.96	33.59	37.88	28.79	34.90	48.37	39.90	48.52
					37.84	34.63	36.40	27.12	25.10	43.43	26.25	39.03	35.64	33.19	30.75	32.38	30.87	14.31	36.35	21.61
4	HCl	15	ppm	1	1.19	1.17	1.32	1.23	1.22	1.12	0.94	0.68	0.41	0.54	0.61	0.56	1.16	1.16	1.15	1.09
					1.10	1.39	1.65	5.92	4.46	2.76	2.31	1.57	2.45	1.98	1.63	1.69	1.42	1.12	1.72	1.33
					1.20	0.81	1.21	1.08	1.57	1.37	0.75	0.79	0.85	0.64	1.30	1.45	0.79	0.67	0.47	0.43
5	CO	50	ppm	1	23.36	20.23	0.41	0.63	1.43	1.89	0.82	1.37	23.66	14.22	5.91	22.18	0.42	0.51	0.98	0.64
					0.20	2.21	0.84	16.22	5.29	0.65	0.79	1.64	2.37	0.48	9.39	1.75	4.11	18.94	1.09	0.37
					8.60	32.77	19.42	41.99	81.15	18.39	56.20	28.82	32.70	37.74	1.52	1.71	19.08	0.94	0.41	0.68
6	O_2	12	(%)	1/10	9.76	6.29	6.82	6.77	7.25	7.73	9.43	7.50	6.63	6.57	6.60	5.66	10.29	7.79	8.09	7.67
					7.41	8.93	9.54	5.66	7.50	8.14	9.28	7.00	9.84	7.18	7.02	8.72	6.73	6.90	10.58	6.99
					7.62	6.11	7.32	5.95	9.79	6.81	6.11	7.04	7.65	6.84	10.55	8.90	6.20	6.81	6.93	7.82
7	FLW	0	Sm3	10	10294.50	14355.80	13866.50	14083.70	13629.60	13433.90	12000.30	13724.20	14094.40	14671.00	14505.60	15615.40	10490.50	13269.40	12910.80	13330.10
					13550.10	11877.50	11551.40	15668.90	13469.10	12952.80	11706.60	14472.90	11791.70	14027.90	14489.00	12528.20	14908.40	14308.10	11104.30	14218.40
					13522.50	14521.00	12893.60	14402.70	11093.40	13581.60	14078.80	13294.20	13046.20	13087.50	10214.30	12119.60	14624.50	14623.60	14431.80	13578.00
8	TMP	0	DEG	1	161.87	161.94	162.28	161.38	159.89	159.19	159.64	161.08	160.18	159.53	161.33	161.48	161.17	160.90	160.76	160.46
					159.61	158.73	158.50	160.80	160.54	159.09	159.72	159.97	160.57	160.82	160.79	160.18	161.04	160.28	159.36	161.73
					163.11	161.98	160.16	159.21	160.10	159.49	159.13	158.20	158.04	158.53	157.40	159.84	162.32	162.53	162.28	163.16
9	TM1	0	DEG	1	1116.57	1122.44	1090.71	1081.01	1049.75	1020.34	1080.78	1061.38	1070.20	1098.61	1109.97	1148.61	1086.67	1050.43	1026.22	1049.27
					1078.89	1016.81	1096.87	1148.70	1087.63	1042.29	975.45	1045.55	1037.96	1064.34	1072.44	1012.72	1083.23	1090.34	1024.08	1095.69
					1067.05	1119.63	1077.47	1121.19	1094.20	1104.75	1107.07	1094.33	1070.36	1108.50	1043.99	985.11	1080.15	1059.33	1078.73	1024.92
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년05월09일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/04 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

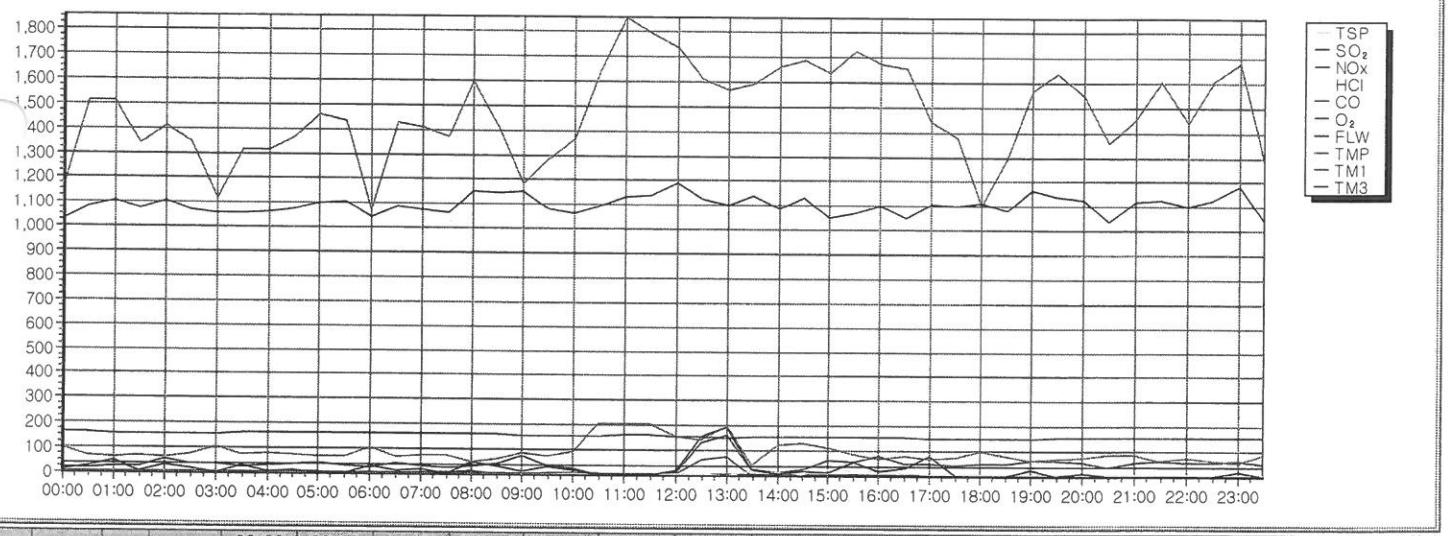

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 23:00	07:00 15:00 23:30	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.30	0.28	0.29	0.28	0.31	0.38	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.42	0.30	0.32	0.32
					0.28	0.28	0.36	0.31	0.28	0.28	0.23	0.29	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23
					0.23	0.23	0.27	0.28	0.36	0.30	0.26	0.28	0.30	0.34	0.35	0.28	0.30	0.27	0.26	0.33
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.01	0.11	0.00	0.06	0.52	0.39	1.99	0.02	4.84	6.37	2.42	5.53	1.90	7.12	3.16
					10.38	0.00	1.46	8.76	8.27	3.71	1.93	2.47	7.49	62.56	77.33	1.75	3.87	9.07	0.16	5.65
					0.57	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.37	1.55	0.07

3	NOx	70	ppm	1	19.16	19.60	23.50	24.08	54.85	39.16	34.97	27.30	32.41	34.85	42.70	34.18	27.13	46.37	34.00	28.22
					28.49	45.55	74.84	36.65	28.17	2.52	0.57	0.85	15.57	134.78	164.60	26.80	11.28	27.50	66.00	58.62
					81.69	52.05	49.19	43.48	51.84	50.79	60.82	63.71	57.70	37.93	53.99	62.16	55.25	58.46	60.46	49.71
4	HCl	15	ppm	1	0.70	0.69	0.46	0.57	0.43	0.73	1.12	0.73	0.72	0.61	0.73	0.88	1.17	0.96	1.35	1.39
					0.77	0.69	1.40	1.94	5.39	0.00	0.00	0.00	4.09	5.93	0.59	16.87	13.67	6.54	22.78	16.23
					19.48	11.95	7.07	5.80	7.96	6.08	4.47	5.57	5.49	5.29	4.76	4.19	4.05	3.86	4.14	4.58
5	CO	50	ppm	1	12.66	26.03	47.76	6.46	31.94	18.19	2.04	33.32	3.50	13.49	1.06	0.56	32.87	15.21	18.51	1.69
					49.15	32.59	9.80	29.07	16.66	0.00	0.00	0.00	17.42	156.32	193.84	28.13	6.89	17.74	12.18	53.99
					19.93	32.71	79.00	1.31	1.35	0.52	24.20	2.69	14.75	0.82	2.16	0.05	0.13	0.16	20.53	0.36
6	O_2	12	(%)	1/10	9.90	6.65	6.01	7.11	6.50	7.45	10.53	7.64	7.96	7.48	7.00	7.18	10.60	7.04	7.28	7.59
					5.31	6.16	8.91	7.63	9.66	20.80	20.80	20.80	15.80	14.60	20.12	4.39	12.87	13.44	11.41	8.94
					6.89	7.91	6.88	7.45	10.28	8.13	5.99	6.83	7.43	8.92	8.55	6.44	7.38	6.35	5.53	9.03
7	FLW	0	Sm3	10	11750.60	15092.00	15123.40	13410.00	14112.70	13475.90	11174.60	13129.80	13151.90	13668.60	14585.20	14384.50	10791.10	14314.70	14079.70	13713.10
					15968.80	14084.10	11820.20	12816.50	13664.70	16380.50	18571.70	17931.50	17394.20	16087.30	15676.10	15944.40	16607.50	16872.90	16399.30	17221.40
					16759.40	16564.90	14397.70	13797.80	11036.60	12968.60	15676.00	16346.40	15457.00	13613.60	14552.90	16062.30	14410.60	16070.40	16801.20	12926.50
8	TMP	0	DEG	1	163.00	161.72	160.47	158.27	156.06	155.48	158.07	160.62	161.73	162.20	162.99	163.35	162.48	161.30	161.94	163.96
					166.05	162.39	158.49	158.16	158.81	157.95	161.86	163.69	160.23	156.79	154.21	154.39	156.28	157.21	157.79	158.39
					158.95	156.20	153.01	150.95	152.45	153.77	152.09	155.04	157.16	156.99	157.06	157.62	157.14	156.73	157.57	156.76
9	TM1	0	DEG	1	1034.59	1080.90	1109.01	1074.40	1109.69	1071.77	1058.21	1057.25	1063.91	1075.89	1103.02	1106.00	1042.81	1089.61	1074.37	1063.66
					1149.91	1147.66	1149.24	1084.95	1064.68	1096.74	1130.66	1141.33	1191.29	1126.48	1104.72	1137.37	1090.97	1131.87	1053.36	1067.83
					1104.79	1053.78	1105.04	1100.00	1115.01	1080.49	1162.49	1142.63	1124.22	1038.64	1119.68	1128.37	1100.93	1129.15	1181.66	1047.25
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.72	36.72
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74