
굴뚝별 트랜드

2016년06월07일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/04　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

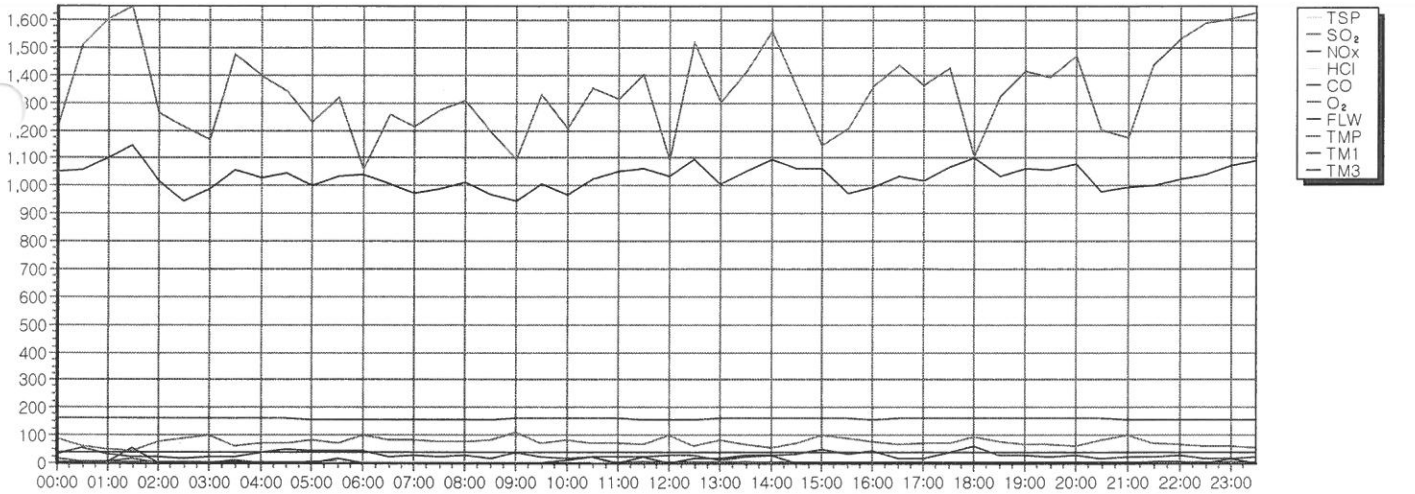


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.36	0.29	0.26	0.25	0.31	0.33	0.38	0.29	0.30	0.30	0.32	0.29	0.38	0.31	0.32	0.31
1	TSP	20	MGm	1	0.31	0.32	0.38	0.31	0.32	0.30	0.29	0.28	0.38	0.28	0.33	0.29	0.27	0.31	0.38	0.34
					0.31	0.28	0.30	0.29	0.38	0.31	0.29	0.29	0.27	0.33	0.37	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27
					15.43	3.19	6.81	16.64	1.14	1.49	0.70	13.87	1.46	2.00	3.05	5.55	1.80	0.00	0.93	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	2.42	0.00	0.15	3.41	2.62	5.29	0.00	5.38	0.00	0.93	0.03	3.87	1.47	0.39	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.02	1.10	0.15	1.50	0.76	2.01	0.23	0.00	0.27	0.96	0.00	0.10	0.17
					35.86	56.49	31.90	23.62	20.68	18.14	22.26	20.99	39.07	47.96	42.83	44.99	42.68	24.83	25.24	24.39
3	NOx	70	ppm	1	26.60	17.49	38.32	20.95	18.68	19.84	20.38	20.60	30.44	29.00	12.52	21.39	28.10	35.66	52.92	31.02
					44.58	17.08	19.45	40.65	59.06	30.74	28.01	22.94	27.82	14.28	21.46	24.14	26.17	19.33	17.17	25.16
					0.98	0.77	0.64	0.52	0.89	1.00	1.02	0.97	1.22	0.97	1.45	3.59	8.07	5.41	4.21	4.81
4	HCl	15	ppm	1	4.81	5.31	3.79	3.74	4.79	3.53	2.16	1.50	1.73	1.09	1.13	0.55	0.60	0.57	0.84	0.99
					0.88	0.88	0.88	0.79	0.85	0.87	0.74	0.69	0.64	0.78	0.91	0.85	0.70	0.68	0.63	0.66
					1.84	3.87	7.99	55.32	1.05	1.61	1.26	4.51	1.35	2.61	0.82	15.19	0.44	0.65	1.09	0.92
5	CO	50	ppm	1	2.07	0.90	1.53	1.54	9.08	24.99	0.65	25.02	0.73	19.45	14.60	30.51	25.98	0.47	0.57	0.74
					0.64	1.98	0.60	0.75	1.97	0.61	0.74	1.49	1.27	1.14	1.10	5.20	5.66	1.40	19.49	1.39
					8.97	6.24	5.23	4.28	7.82	8.83	9.94	6.24	7.03	7.43	8.44	7.55	10.28	8.16	8.64	7.95
6	O_2	12	(%)	1/10	7.86	8.43	10.92	7.55	8.34	7.13	7.08	6.70	10.16	6.16	8.20	6.76	5.85	7.52	9.83	8.91
					7.80	6.58	7.54	7.11	9.37	7.93	6.76	6.76	6.14	8.62	9.86	7.29	6.50	6.14	5.89	5.70
					12171.20	15116.80	16068.00	16505.50	12625.90	12117.60	11677.40	14780.30	14002.80	13448.60	12303.10	13222.60	10650.90	12565.10	12137.50	12765.50
7	FLW	0	Sm3	10	13088.80	11922.70	10978.50	13319.90	12075.10	13520.40	13124.10	14031.80	10941.70	15231.40	13047.00	14074.30	15596.40	13549.00	11447.30	12102.60
					13623.20	14404.90	13662.00	14257.70	11073.70	13247.80	14164.20	13926.80	14716.90	12007.20	11772.40	14352.70	15309.20	15897.60	16053.80	16254.40
					159.50	161.33	160.85	160.83	160.06	160.27	162.55	162.60	162.91	160.63	158.12	157.21	157.27	156.89	157.14	158.80
8	TMP	0	DEG	1	159.16	159.25	159.94	161.64	161.34	160.47	160.18	159.39	158.70	158.85	159.70	159.63	160.82	161.49	160.44	159.62
					159.24	160.07	159.97	159.96	160.62	160.78	162.77	162.35	160.64	159.54	158.54	159.02	159.12	159.08	159.23	158.68
					1050.91	1059.32	1102.85	1145.67	1019.57	947.66	993.09	1055.73	1027.54	1044.36	1002.01	1036.55	1039.19	1009.27	972.29	990.28
9	TM1	0	DEG	1	1010.96	967.58	942.82	1005.93	967.75	1024.61	1050.65	1064.30	1035.81	1096.13	1005.25	1054.61	1098.15	1065.81	1061.45	975.60
					994.55	1033.19	1016.03	1068.09	1104.65	1037.55	1061.07	1059.46	1081.37	980.70	995.53	999.24	1025.86	1041.09	1071.73	1091.07
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월07일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/05 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

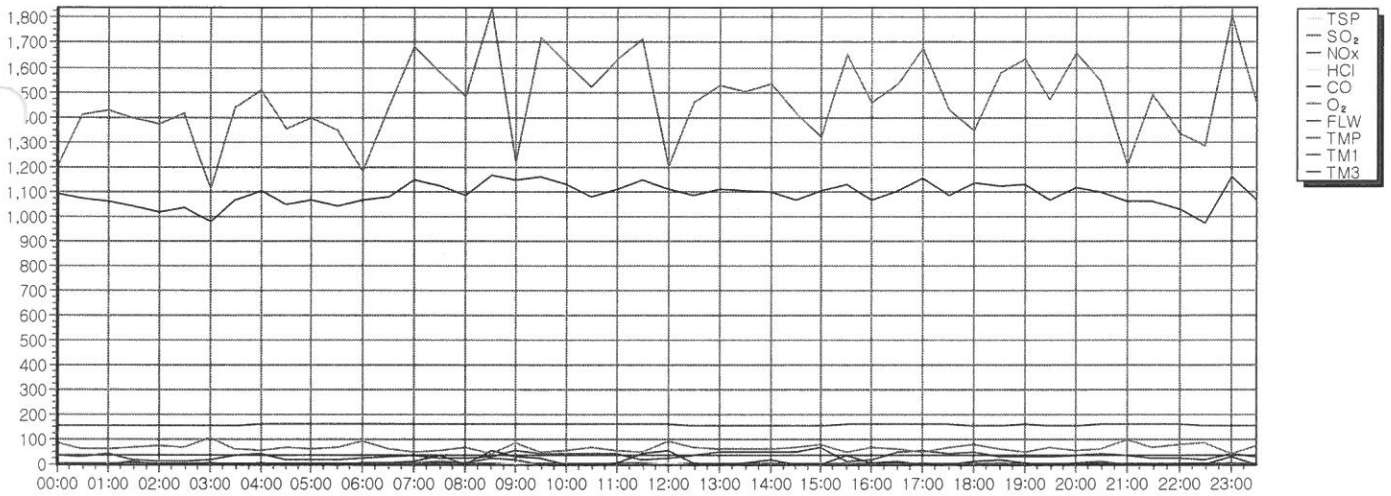

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.37	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.38	0.27	0.27	0.29	0.28	0.30	0.37	0.29	0.27	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.25	0.37	0.26	0.27	0.28	0.26	0.25	0.37	0.28	0.26	0.26	0.26	0.27	0.34	0.26
					0.29	0.27	0.25	0.29	0.34	0.27	0.26	0.29	0.26	0.28	0.38	0.31	0.33	0.34	0.24	0.30
					0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	7.02	0.72	1.87	0.51	3.02	7.85	6.91	14.33
2	SO_2	30	ppm	1	3.29	27.06	17.08	0.32	0.42	0.00	3.22	3.54	1.27	0.06	0.16	0.21	0.84	0.13	0.47	5.38
					0.63	2.11	4.13	0.76	1.80	4.22	0.10	0.00	4.98	10.83	0.00	0.00	0.03	0.00	4.33	0.08


					35.64	30.70	43.43	15.92	14.59	13.50	17.58	36.38	44.71	16.92	18.10	16.41	28.04	34.01	38.50	24.82
3	NOx	70	ppm	1	24.70	31.82	53.63	41.15	45.46	41.68	44.98	17.18	23.38	35.62	47.43	51.72	50.92	48.67	68.86	14.54
					15.66	48.43	53.17	43.42	51.71	31.92	31.66	29.83	36.49	43.20	39.91	24.98	25.15	21.40	43.23	28.77
					1.03	1.03	1.04	1.15	1.10	0.97	1.04	0.73	0.59	0.74	0.70	0.75	0.98	1.10	1.27	1.15
4	HCl	15	ppm	1	1.33	1.33	5.15	2.25	1.85	2.06	2.04	2.49	3.17	1.98	1.65	1.72	1.74	2.04	2.64	2.13
					1.99	1.30	1.09	1.27	1.47	1.52	1.40	1.44	1.21	1.67	2.48	1.82	1.66	1.53	0.69	1.07
					0.73	1.54	1.74	11.58	0.74	1.02	8.94	1.00	4.31	1.64	0.64	0.43	9.15	5.82	13.35	38.52
5	CO	50	ppm	1	0.92	54.68	30.84	21.87	0.58	0.34	6.79	43.73	55.06	5.57	2.39	5.46	17.56	0.30	2.12	40.04
					8.47	15.53	1.84	0.33	11.03	17.65	4.50	0.45	4.19	1.33	0.39	0.70	0.53	1.27	30.93	0.41
					8.89	6.45	6.54	6.90	7.46	6.72	10.48	6.35	5.58	7.02	6.42	7.15	9.27	6.54	5.13	5.73
6	O_2	12	(%)	1/10	6.77	4.15	8.47	4.80	5.81	6.68	5.62	4.89	9.23	6.67	5.98	6.22	6.04	6.99	8.15	5.28
					6.91	6.11	4.94	6.99	7.95	5.93	5.30	6.98	5.53	6.51	9.74	7.08	8.14	8.86	4.43	7.31
					12055.80	14126.40	14283.40	13968.80	13698.90	14136.90	11183.00	14426.80	15084.20	13525.40	13957.40	13463.70	11842.80	14499.90	16835.60	15759.30
7	FLW	0	Sm3	10	14871.20	18402.20	12223.20	17188.20	16171.60	15246.30	16331.70	17146.80	12060.70	14627.90	15306.20	15007.60	15324.40	14149.20	13207.90	16509.80
					14577.70	15322.80	16789.30	14314.90	13452.30	15756.70	16313.20	14704.30	16608.90	15476.50	12087.20	14901.50	13371.40	12826.80	18096.70	14573.00
					157.95	156.04	155.26	157.23	157.39	156.79	157.81	157.88	159.09	159.78	159.78	160.48	160.55	161.17	161.92	162.21
8	TMP	0	DEG	1	161.68	163.26	164.38	161.74	160.05	160.07	159.45	160.41	160.54	158.05	156.92	157.05	156.47	156.88	157.73	159.11
					160.06	159.70	159.50	159.08	158.27	158.98	159.43	159.00	158.95	159.92	160.28	159.72	159.63	158.34	157.06	157.94
					1094.61	1075.85	1057.43	1042.46	1017.15	1034.47	980.09	1069.63	1103.63	1048.66	1069.06	1042.66	1064.52	1081.01	1147.35	1120.53
9	TM1	0	DEG	1	1082.49	1168.49	1148.22	1162.91	1131.25	1078.06	1109.16	1145.41	1107.31	1087.70	1109.77	1101.40	1096.79	1066.71	1104.45	1129.20
					1064.31	1102.73	1152.06	1084.91	1135.80	1121.81	1129.87	1065.39	1115.81	1099.91	1059.11	1060.08	1026.52	973.19	1161.69	1068.07
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월07일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/06 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

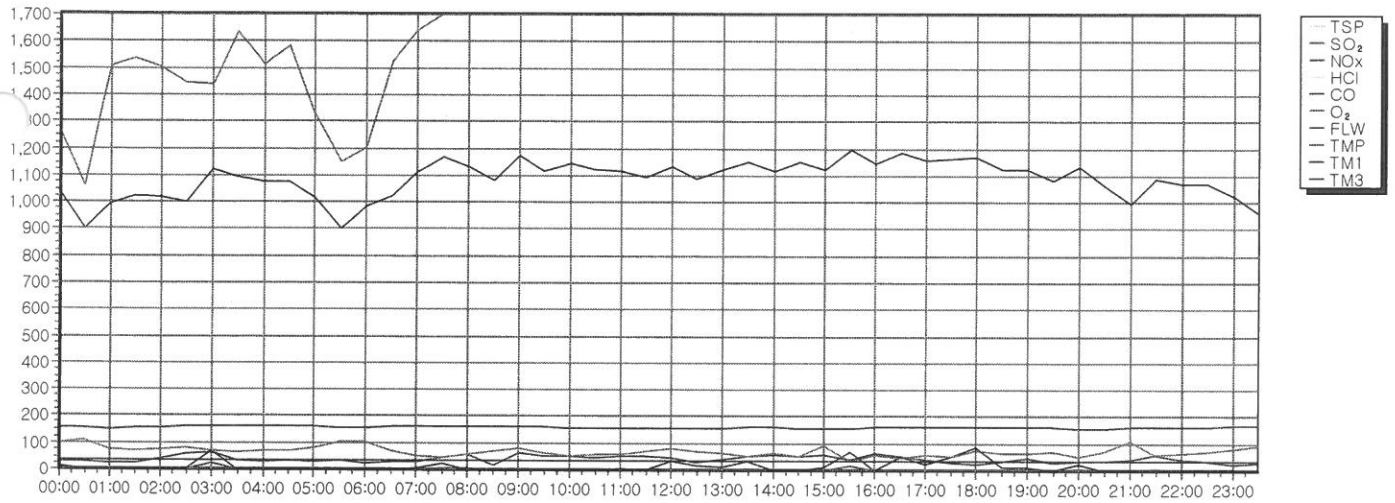

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.39	0.30	0.29	0.31	0.32	0.36	0.29	0.31	0.30	0.33	0.41	0.41	0.30	0.27	0.26
					0.28	0.30	0.37	0.29	0.26	0.27	0.27	0.29	0.35	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.36	0.24
					0.27	0.26	0.27	0.28	0.35	0.28	0.27	0.29	0.26	0.30	0.39	0.28	0.30	0.30	0.34	0.36
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	0.69	1.43	0.16	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
					3.49	0.00	1.54	0.02	0.02	0.01	0.26	0.26	1.26	0.10	0.37	5.56	0.00	0.02	0.18	17.46
					0.57	2.27	1.17	2.30	1.65	0.36	0.51	0.00	3.53	0.31	0.00	3.96	0.31	0.04	0.26	0.00

3	NOx	70	ppm	1	28.10	27.72	25.54	25.17	38.04	59.82	63.56	33.24	28.22	34.04	26.27	36.64	25.16	30.09	30.34	47.34
					59.42	17.30	64.97	51.47	50.17	46.08	53.93	50.00	44.45	30.28	40.29	49.41	56.94	51.02	58.83	40.48
					61.51	53.44	42.81	30.29	25.80	34.12	47.04	31.17	35.89	35.69	40.38	56.51	43.33	32.35	24.87	26.56
4	HCl	15	ppm	1	1.12	1.22	0.86	0.75	0.68	0.60	0.46	0.75	0.70	0.70	0.74	0.88	0.91	0.74	0.56	0.43
					0.57	0.73	0.86	0.84	0.75	0.93	1.00	1.19	1.45	1.37	1.04	0.65	0.95	0.88	1.30	0.41
					0.76	0.38	0.59	0.34	0.55	0.73	0.71	0.78	0.61	0.88	1.23	0.88	0.79	0.75	0.76	0.77
5	CO	50	ppm	1	12.61	2.18	1.90	1.04	0.69	0.45	70.03	2.89	2.12	0.88	0.60	2.14	1.40	0.63	2.98	23.96
					0.16	0.56	2.61	0.15	0.25	0.26	7.00	0.39	33.35	18.78	13.48	32.85	0.29	1.30	10.95	68.40
					0.86	51.93	23.16	51.96	88.38	11.99	8.75	0.48	24.80	0.68	0.86	2.33	0.44	1.38	0.97	1.38
6	O_2	12	(%)	1/10	9.77	10.71	7.46	7.08	7.38	7.85	7.11	6.21	6.99	6.95	8.30	10.51	10.59	7.10	5.35	4.77
					6.03	7.01	7.86	6.55	5.20	6.02	5.90	6.93	7.88	7.12	6.29	5.26	6.29	5.27	9.17	3.46
					5.74	4.74	5.52	5.44	7.41	6.19	6.13	6.75	5.30	7.23	10.76	5.78	6.65	6.79	8.05	9.14
7	FLW	0	Sm3	10	12640.80	10650.70	15115.50	15384.60	15024.00	14448.50	14421.70	16392.50	15131.70	15833.80	13298.50	11500.00	12040.70	15252.70	16458.60	17066.80
8	TMP	0	DEG	1	157.10	154.79	153.14	155.47	158.23	159.14	160.40	161.30	161.16	160.85	160.53	158.59	158.89	162.82	163.62	161.81
					162.01	161.70	161.31	160.05	158.10	158.25	157.90	157.30	157.94	158.74	158.99	159.65	159.68	158.65	158.14	158.95
					159.66	160.04	162.33	163.68	162.44	161.16	160.25	159.38	158.29	158.95	161.10	163.36	164.13	164.76	166.03	166.72
9	TM1	0	DEG	1	1032.88	902.81	996.83	1024.23	1020.19	999.01	1124.09	1093.15	1074.04	1074.41	1019.08	900.93	984.99	1023.58	1108.25	1167.53
					1131.05	1081.12	1172.63	1114.47	1146.99	1121.49	1114.25	1093.25	1135.95	1089.83	1119.50	1151.95	1117.33	1154.09	1123.58	1197.41
					1144.62	1184.03	1156.23	1160.31	1166.33	1124.49	1121.31	1082.85	1135.02	1067.29	996.63	1088.71	1069.37	1072.76	1022.27	958.10
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70