
굴뚝별 트랜드

2016년06월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

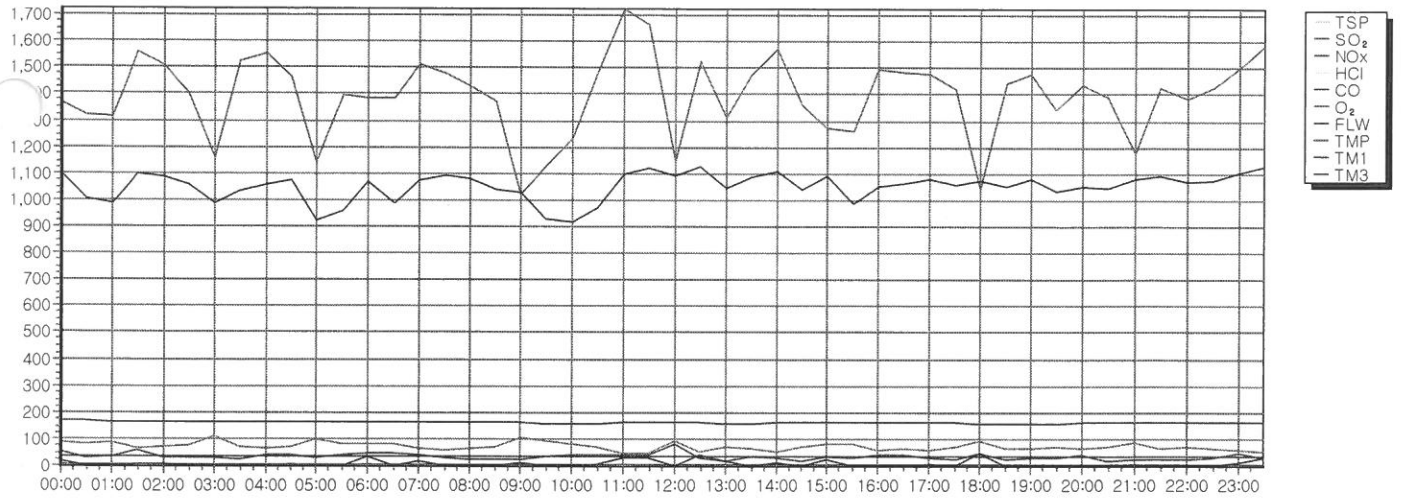

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.36	0.34	0.29	0.30	0.32	0.40	0.30	0.30	0.31	0.39	0.33	0.37	0.34	0.29	0.28
					0.29	0.31	0.40	0.35	0.32	0.29	0.25	0.25	0.36	0.26	0.29	0.26	0.25	0.29	0.35	0.31
					0.26	0.26	0.27	0.28	0.38	0.28	0.26	0.29	0.28	0.29	0.36	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26
2	SO_2	30	ppm	1	5.55	0.00	0.00	0.11	0.28	0.08	0.00	0.00	0.78	3.29	0.00	0.00	6.75	0.67	0.30	0.20
					0.87	0.16	1.63	0.78	0.00	0.00	3.37	0.79	1.55	0.78	0.25	0.01	0.06	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	2.21


3	NOx	70	ppm	1	52.16	28.38	33.93	55.71	27.75	30.90	30.11	25.79	39.53	39.90	28.92	38.46	46.72	45.31	41.65	28.60
					25.52	21.11	26.02	33.70	42.71	38.59	38.39	42.92	80.99	31.28	20.44	33.31	30.02	20.28	34.68	31.29
					40.71	38.87	28.41	25.28	46.96	24.47	30.93	29.19	43.35	15.33	21.66	26.14	21.15	28.26	45.58	27.05
4	HCl	15	ppm	1	0.89	0.99	0.81	0.65	0.80	0.89	1.15	0.94	0.75	0.66	0.79	0.64	0.77	0.92	0.65	0.66
					0.71	0.79	1.13	1.08	0.82	0.70	0.53	0.42	0.83	0.82	1.00	0.99	1.03	1.07	1.05	0.98
					0.70	0.65	0.65	0.72	1.07	1.18	1.02	1.07	0.93	0.90	1.01	0.81	0.74	0.71	0.62	0.46
5	CO	50	ppm	1	14.62	0.60	0.57	4.30	7.28	0.66	1.73	1.35	2.64	1.43	1.43	2.32	32.54	0.60	15.99	1.40
					2.70	0.99	9.44	1.21	0.87	8.46	28.95	27.48	0.76	43.44	15.13	0.48	10.50	0.42	26.28	0.88
					1.15	1.41	8.75	0.72	46.03	1.50	2.68	0.92	2.14	0.63	3.21	0.76	0.63	0.43	14.51	31.17
6	O_2	12	(%)	1/10	8.77	8.45	8.55	6.36	6.80	7.69	11.15	6.95	6.54	7.03	9.95	8.17	8.39	8.20	6.27	5.79
					6.45	7.02	10.25	9.32	8.45	7.05	4.61	4.49	9.33	5.45	7.17	6.19	5.41	7.20	8.08	8.14
					6.07	6.16	6.13	6.78	9.59	6.54	6.15	7.21	6.50	6.84	8.98	6.32	6.84	6.53	5.87	5.24
7	FLW	0	Sm3	10	13700.30	13214.80	13176.60	15580.70	15066.10	13995.30	11619.30	15266.10	15538.30	14674.20	11478.00	13947.70	13834.30	13852.20	15132.00	14793.00
					14320.90	13760.10	10236.90	11301.60	12354.50	14782.20	17238.00	16659.40	11531.80	15229.00	13173.70	14725.60	15690.20	13637.20	12738.00	12646.50
					14979.10	14854.80	14805.60	14180.00	10485.00	14420.30	14775.80	13427.10	14349.50	13901.50	11798.90	14282.30	13837.90	14261.80	15010.90	15832.00
8	TMP	0	DEG	1	170.18	170.18	165.40	162.44	162.63	162.76	161.76	161.40	162.63	163.90	163.34	161.84	162.78	164.23	163.60	162.46
					162.74	161.99	161.28	160.21	158.27	159.89	162.11	162.11	161.63	161.08	159.36	158.99	162.24	163.92	164.82	165.18
					164.50	164.25	163.81	162.20	160.31	159.51	158.75	159.65	161.47	163.32	163.40	162.83	162.13	163.11	165.30	166.20
9	TM1	0	DEG	1	1099.77	1003.57	986.49	1096.22	1084.44	1058.92	988.71	1031.66	1060.15	1074.21	921.63	960.38	1066.59	987.77	1073.24	1091.31
					1079.84	1038.74	1026.07	927.26	917.49	971.97	1096.41	1122.48	1090.85	1125.27	1047.50	1088.69	1111.27	1037.83	1090.72	989.47
					1051.81	1063.07	1078.59	1056.76	1074.93	1054.01	1081.09	1035.18	1049.59	1047.19	1083.61	1089.83	1069.07	1073.43	1103.11	1128.36
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월09일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/08 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

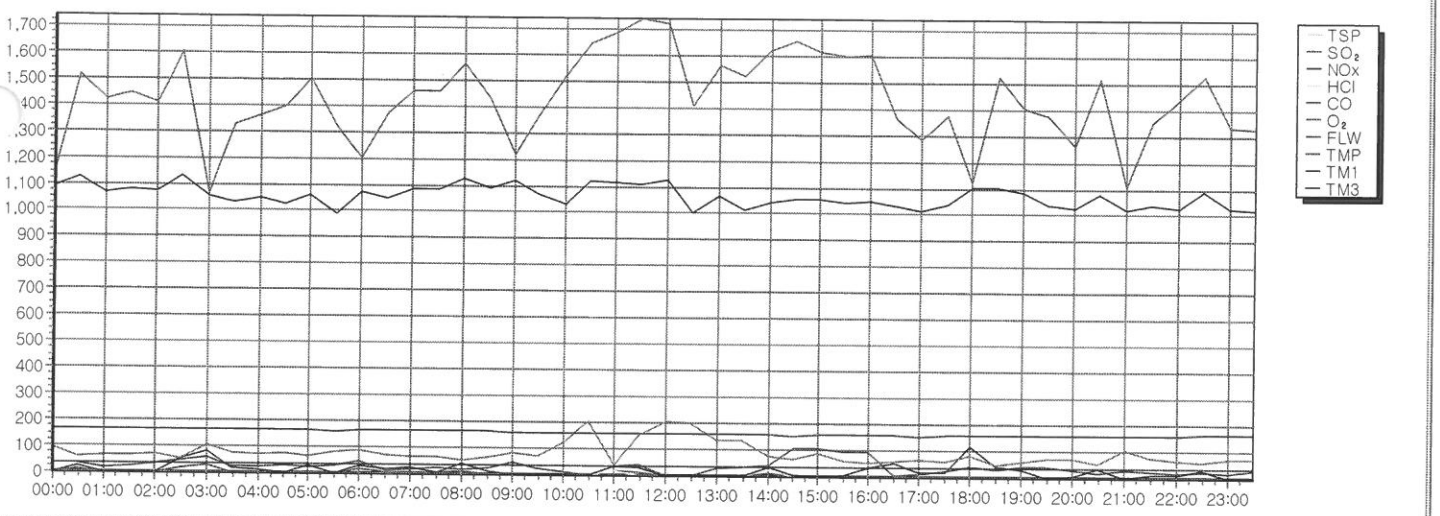

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.27	0.29	0.29	0.30	0.26	0.39	0.33	0.30	0.31	0.28	0.32	0.38	0.30	0.28	0.28
					0.26	0.28	0.35	0.29	0.26	0.30	0.39	0.27	0.48	0.27	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
					0.22	0.26	0.26	0.26	0.34	0.24	0.26	0.29	0.29	0.25	0.36	0.30	0.29	0.27	0.30	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	0.30	10.73	2.33	0.27	0.56	15.21	28.33	0.71	0.00	0.59	7.69	2.93	20.04	8.26	5.59	7.81
					10.26	0.35	0.28	0.00	0.03	0.19	15.30	11.97	0.36	0.00	0.00	0.20	13.37	0.04	0.42	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.06	0.22	0.00	0.00	0.97	0.00	0.19	0.00	4.66	0.66	0.83


3	NOx	70	ppm	1	35.02	33.24	17.75	24.82	36.81	47.88	56.58	21.00	22.37	30.62	23.79	32.28	45.75	13.98	15.59	23.44
					17.90	23.89	45.44	22.76	11.50	0.30	32.76	38.56	0.26	0.00	27.97	35.49	41.88	106.96	104.97	92.71
					95.00	6.36	11.30	21.97	41.54	28.87	38.84	41.87	29.51	17.86	28.46	24.56	20.20	22.16	18.37	26.56
4	HCl	15	ppm	1	0.90	0.62	0.93	0.89	0.81	0.54	1.30	1.72	1.37	1.26	1.07	1.25	1.05	0.84	0.58	0.58
					0.40	0.51	0.77	0.82	0.65	0.08	18.97	0.21	0.05	0.13	0.37	2.18	23.40	1.94	2.68	2.83
					2.58	1.48	1.47	1.37	1.19	0.82	0.82	0.96	0.88	0.60	1.11	0.90	0.75	0.59	0.69	0.70
5	CO	50	ppm	1	0.55	22.06	0.67	0.40	0.87	51.91	81.09	18.51	9.80	0.93	29.96	1.20	29.96	15.24	24.53	4.30
					40.83	9.45	0.63	0.71	0.41	0.04	36.76	26.68	0.00	0.00	0.72	0.56	32.57	6.09	2.57	5.17
					35.20	52.28	17.40	17.23	120.40	42.12	26.71	0.84	8.40	38.32	1.08	13.29	12.43	29.53	0.89	0.79
6	O_2	12	(%)	1/10	9.33	5.72	6.76	6.58	6.92	5.15	10.54	7.89	7.11	7.54	6.28	8.36	8.75	7.25	6.33	6.29
					5.27	6.53	8.53	6.97	12.28	20.86	4.14	15.57	20.80	20.11	13.54	13.39	7.41	6.65	8.76	6.10
					5.47	6.05	6.37	6.13	8.00	4.91	5.81	6.90	7.04	5.35	10.44	7.49	6.77	5.67	7.31	7.25
7	FLW	0	Sm3	10	11567.90	15175.60	14209.20	14460.80	14079.30	16067.50	10662.60	13266.80	13637.40	13998.50	15052.40	13203.60	12055.10	13758.10	14551.70	14572.30
					15630.40	14297.10	12228.30	13756.10	15216.60	16447.10	16846.50	17399.60	17232.10	14079.90	15614.20	15236.70	16238.80	16551.20	16188.40	15984.60
					16021.90	13644.90	12869.00	13723.10	11291.60	15204.10	14043.50	13721.70	12621.50	15184.70	11077.90	13511.10	14367.90	15292.70	13347.00	13286.50
8	TMP	0	DEG	1	165.52	163.48	163.04	164.81	163.28	162.49	163.44	163.72	163.07	162.79	162.46	161.22	162.64	163.44	162.35	162.55
					162.93	162.38	161.68	161.66	160.43	159.79	160.20	161.52	162.16	157.28	160.13	158.79	157.23	155.21	156.62	157.89
					158.42	157.42	155.96	157.35	158.65	156.91	158.17	160.86	159.46	158.67	158.87	160.38	162.10	162.85	162.48	162.46
9	TM1	0	DEG	1	1088.28	1129.29	1064.66	1078.19	1071.98	1130.65	1056.47	1032.59	1049.13	1027.22	1059.99	992.33	1074.57	1049.81	1084.25	1087.92
					1125.44	1092.57	1120.63	1069.23	1032.89	1122.90	1116.09	1109.13	1127.70	1003.89	1067.05	1014.50	1041.73	1057.42	1055.25	1043.05
					1052.11	1034.14	1015.64	1040.89	1104.57	1103.94	1088.19	1036.21	1023.40	1078.99	1021.65	1036.76	1028.03	1089.27	1026.29	1020.93
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월10일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/09 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

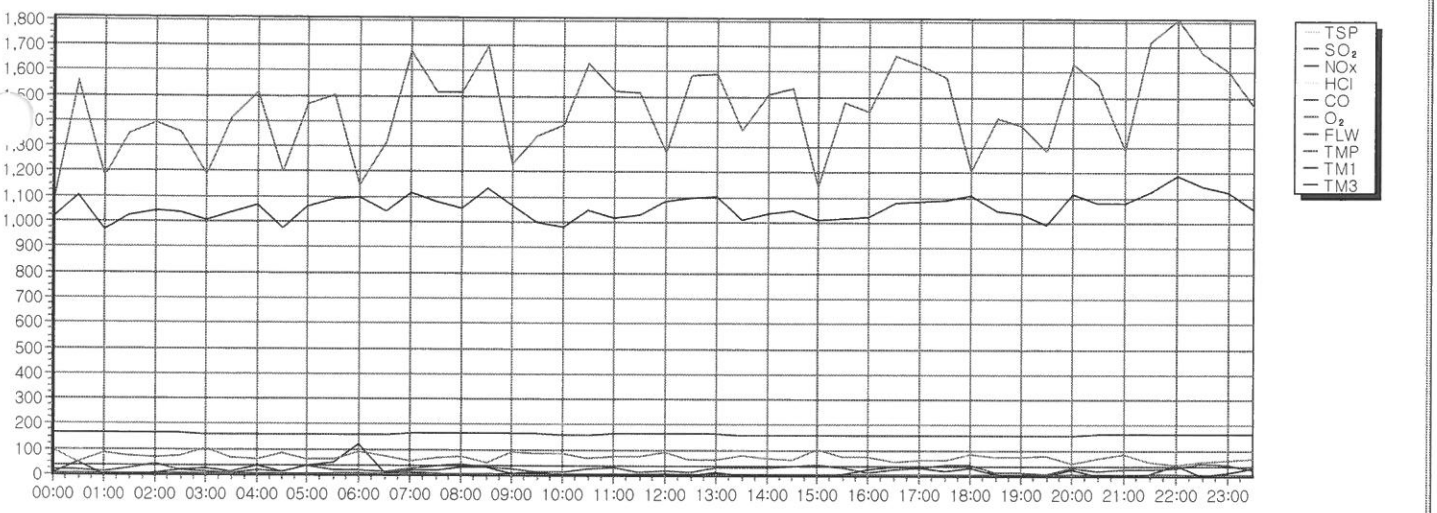

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.38	0.26	0.34	0.29	0.30	0.31	0.38	0.30	0.27	0.33	0.28	0.28	0.39	0.31	0.28	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.33	0.28	0.39	0.35	0.34	0.30	0.32	0.32	0.39	0.28	0.27	0.31	0.28	0.27	0.37	0.29
					0.29	0.27	0.28	0.28	0.37	0.30	0.30	0.31	0.26	0.29	0.38	0.28	0.26	0.28	0.30	0.31
					0.00	8.31	0.00	0.00	0.09	0.61	0.00	0.00	0.10	0.00	0.31	5.18	4.39	0.21	13.73	5.21
2	SO_2	30	ppm	1	1.34	3.18	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.82	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	3.17	1.01	0.00	4.91	8.27	0.81	3.50	0.35

					17.72	20.00	10.69	25.58	45.05	17.26	15.17	8.76	15.88	14.44	39.21	20.03	17.94	10.37	24.74	35.30
3	NOx	70	ppm	1	42.49	27.93	26.57	12.45	14.46	27.37	30.94	10.79	19.48	14.98	29.57	28.31	33.60	36.55	43.00	32.78
					12.51	22.49	32.71	42.19	42.48	10.17	9.39	6.30	30.17	19.71	22.51	23.63	32.78	49.79	40.67	25.98
					0.91	0.51	0.81	0.68	0.63	0.63	0.85	0.69	0.49	0.61	0.32	0.39	0.63	0.91	0.78	0.75
4	HCl	15	ppm	1	0.80	0.74	1.03	0.94	0.86	0.67	0.67	0.64	0.72	0.56	0.53	0.65	0.71	0.81	1.16	1.07
					1.03	0.79	0.66	0.72	0.90	1.08	0.96	0.91	0.57	0.63	0.80	0.61	0.37	0.65	0.69	0.70
					3.30	46.17	1.13	2.35	3.13	16.16	25.69	13.25	35.29	11.76	38.42	51.70	123.31	7.86	16.46	21.19
5	CO	50	ppm	1	29.67	33.70	4.73	11.61	1.45	0.62	0.48	0.75	8.47	1.27	10.43	0.53	0.67	1.86	0.29	6.23
					22.71	37.60	27.86	17.89	29.11	3.44	0.68	0.92	27.06	1.84	1.83	6.31	40.76	2.86	13.11	33.56
					10.12	5.18	8.80	7.26	7.02	7.17	10.14	6.87	5.90	8.33	6.05	5.88	9.14	7.30	5.66	6.87
6	O_2	12	(%)	1/10	7.06	5.08	9.18	8.41	8.55	6.64	7.52	7.28	8.90	6.13	5.97	7.84	6.68	6.44	10.19	7.08
					7.20	5.77	6.17	6.16	8.61	7.36	7.62	8.17	5.17	6.46	8.84	5.22	4.25	5.51	5.97	6.81
					10887.60	15576.60	11868.60	13509.20	13951.20	13574.90	11903.40	14090.30	15140.90	12040.70	14640.40	15023.60	11491.00	13205.00	16773.20	15147.50
7	FLW	0	Sm3	10	15137.80	17028.70	12327.70	13463.40	13844.70	16340.10	15244.50	15135.70	12818.80	15833.50	15888.10	13656.10	15121.80	15366.70	11485.80	14760.50
					14418.90	16607.20	16242.40	15787.00	12065.00	14203.10	13862.40	12865.50	16315.60	15501.40	12947.10	17204.50	18104.70	16727.00	16042.40	14637.40
					163.26	163.01	163.28	162.90	163.00	163.20	162.00	160.49	159.80	157.65	157.13	160.78	162.51	161.89	164.05	167.87
8	TMP	0	DEG	1	168.02	167.10	166.33	163.64	161.52	161.79	164.36	166.11	166.91	166.25	162.94	160.14	159.09	159.14	159.17	158.63
					159.13	159.14	160.66	161.62	160.82	159.34	158.33	158.30	160.11	163.98	165.37	166.06	166.69	166.54	167.25	167.29
					1020.47	1106.12	967.18	1025.62	1040.89	1039.51	1007.92	1035.40	1069.78	973.81	1058.67	1092.77	1099.26	1042.20	1116.77	1077.73
9	TM1	0	DEG	1	1055.01	1134.46	1069.20	1003.07	983.05	1050.33	1020.12	1028.17	1087.82	1095.87	1103.66	1012.63	1039.15	1051.75	1013.03	1016.82
					1025.85	1079.03	1087.99	1092.48	1109.44	1049.28	1035.78	996.88	1116.99	1082.04	1080.17	1123.19	1188.27	1149.60	1125.39	1055.34
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70