
굴뚝별 트랜드

2016년06월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/10　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

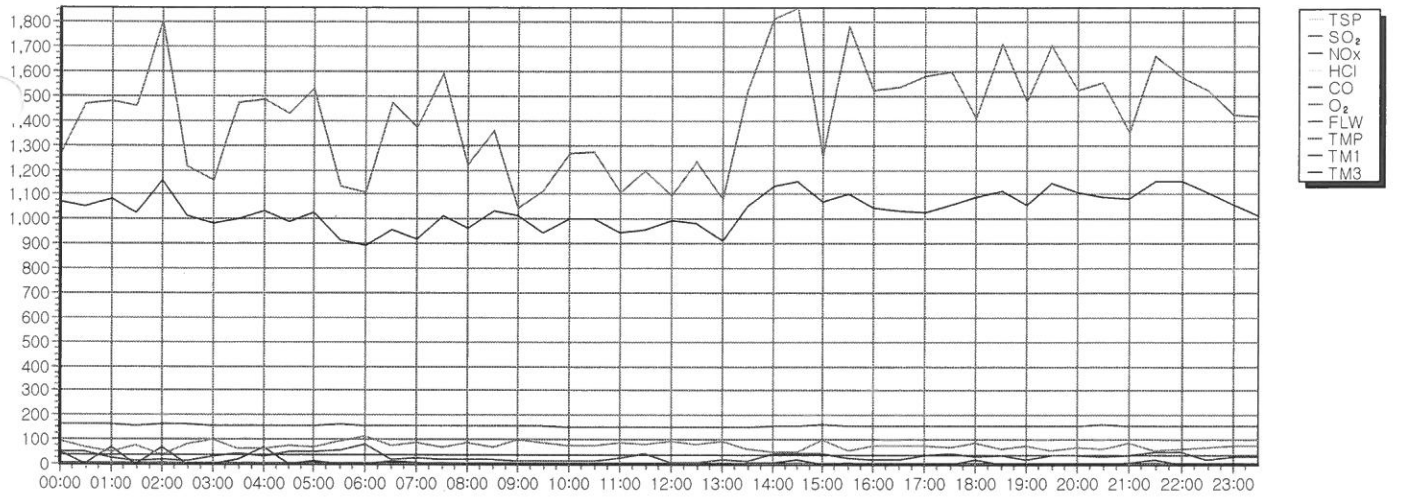

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.39	0.31	0.27	0.31	0.25	0.34	0.38	0.29	0.29	0.31	0.30	0.38	0.40	0.31	0.35	0.33
1	TSP	20	MGm	1	0.35	0.30	0.38	0.33	0.29	0.28	0.32	0.30	0.34	0.28	0.32	0.25	0.25	0.25	0.38	0.26
					0.30	0.29	0.28	0.28	0.35	0.26	0.29	0.25	0.28	0.28	0.36	0.27	0.27	0.28	0.30	0.30
					0.49	0.00	0.06	0.00	9.44	0.14	0.00	0.00	0.03	0.35	11.87	0.00	0.00	1.19	0.49	4.30
2	SO_2	30	ppm	1	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	2.49	4.20	0.69	0.43
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.02	0.07	0.40	0.15	0.08	1.57	7.33	1.00	0.12	0.02	0.00


					47.62	48.09	28.19	12.92	21.85	13.73	28.73	45.52	32.85	53.31	50.04	55.00	81.03	17.75	22.77	16.55
3	NOx	70	ppm	1	17.52	17.09	13.39	11.56	11.14	10.39	27.11	41.99	8.97	9.29	16.03	14.74	42.12	46.10	42.53	27.54
					20.33	19.41	37.31	41.89	33.90	40.63	19.38	37.31	38.36	33.42	37.19	51.04	48.67	21.57	30.83	32.78
					0.89	1.17	0.71	1.21	0.59	1.02	1.00	0.80	0.46	0.83	0.77	0.97	1.05	1.21	1.16	0.79
4	HCl	15	ppm	1	0.77	0.62	0.82	0.83	0.68	0.64	0.67	0.63	0.87	0.92	0.93	0.70	0.59	0.47	0.93	0.78
					0.87	0.88	0.86	0.81	0.92	0.87	0.95	0.77	0.79	0.79	1.04	0.86	1.05	1.15	1.20	1.20
					51.08	0.35	68.08	2.49	67.17	1.55	3.10	19.34	68.14	0.81	13.59	0.59	2.09	11.12	3.37	1.39
5	CO	50	ppm	1	1.19	1.27	1.38	1.87	1.13	0.81	1.01	0.78	1.11	1.12	2.41	3.67	5.35	15.86	0.40	9.13
					0.44	0.41	0.32	0.59	20.34	0.46	0.57	0.37	0.17	0.83	7.42	16.84	0.86	0.65	0.44	0.53
					9.19	7.07	4.90	7.32	3.68	8.40	10.34	6.60	6.29	7.72	6.80	9.49	11.07	7.57	8.75	6.98
6	O_2	12	(%)	1/10	8.85	7.11	9.93	8.93	7.61	7.43	8.92	8.31	9.55	7.93	9.47	6.24	5.34	5.16	10.12	5.82
					7.70	7.79	7.45	7.07	8.96	6.16	7.63	5.38	6.73	6.61	9.10	5.62	6.35	6.69	7.55	7.82
					12662.70	14699.20	14790.80	14624.20	18111.70	12195.40	11569.20	14754.00	14894.30	14291.00	15304.10	11332.40	11089.20	14721.10	13752.20	15932.00
7	FLW	0	Sm3	10	12236.70	13596.60	10452.90	11186.90	12695.10	12746.40	11113.20	11963.50	10998.00	12330.20	10823.20	15238.40	18154.40	18594.30	12577.70	17807.40
					15255.10	15406.50	15799.80	16038.60	14128.20	17151.40	14819.50	17065.00	15282.90	15564.40	13522.00	16617.00	15773.30	15246.00	14249.90	14204.20
					165.50	163.82	161.81	160.08	162.28	162.25	156.95	154.68	156.45	156.65	159.85	161.39	157.04	157.11	159.59	159.86
8	TMP	0	DEG	1	159.15	157.17	156.17	155.21	153.27	151.91	151.05	151.17	152.00	152.03	150.93	151.29	156.30	160.31	161.27	160.48
					160.32	159.59	159.62	159.70	159.69	159.91	159.78	159.97	160.71	161.08	160.56	160.58	159.67	158.89	158.42	157.81
					1072.65	1050.74	1083.48	1025.52	1162.35	1016.45	985.81	1005.16	1036.53	990.05	1026.84	912.55	894.92	957.73	923.14	1017.29
9	TM1	0	DEG	1	961.87	1030.65	1015.62	948.38	1001.03	1000.79	942.49	955.25	995.17	983.57	916.78	1054.25	1131.65	1154.74	1074.53	1103.61
					1045.11	1033.09	1029.72	1062.01	1090.67	1113.41	1060.83	1147.21	1109.56	1091.17	1083.01	1155.15	1150.69	1110.12	1058.39	1016.76
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월13일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/11 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

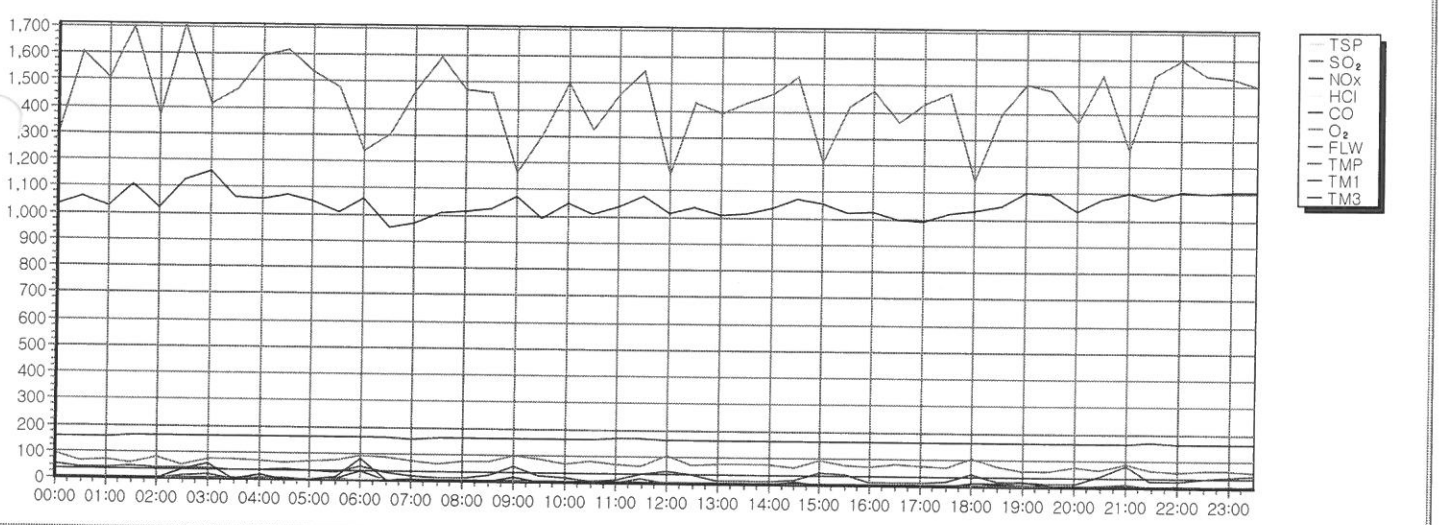

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.28	0.30	0.26	0.32	0.27	0.36	0.31	0.30	0.29	0.30	0.32	0.39	0.35	0.31	0.29
					0.31	0.30	0.38	0.32	0.29	0.32	0.30	0.27	0.37	0.28	0.30	0.29	0.28	0.27	0.36	0.29
					0.28	0.30	0.29	0.29	0.37	0.30	0.26	0.26	0.29	0.27	0.36	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	2.11	0.00	1.65	0.13	8.81	17.45	0.30	5.07	7.96	1.29	4.78	37.17	1.62	0.00	1.11
					0.23	0.00	1.09	0.00	2.09	0.01	2.30	17.25	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00
					0.17	1.12	0.00	0.33	0.99	11.81	3.11	1.08	0.17	4.23	12.84	2.34	7.28	2.39	3.63	0.47

1


3	NOx	70	ppm	1	53.71	43.09	38.91	48.31	40.34	42.46	40.48	33.48	33.59	41.96	34.91	31.01	53.84	30.11	14.75	12.47
					14.46	21.15	55.55	23.88	18.82	8.70	11.33	34.52	44.34	36.22	9.79	13.71	14.47	17.05	49.23	39.51
					13.90	10.33	11.17	17.23	45.89	18.55	18.61	12.28	12.64	37.95	81.64	25.27	26.02	32.20	41.77	43.77
4	HCl	15	ppm	1	1.43	1.27	1.33	1.17	1.35	0.95	1.41	1.93	1.70	2.64	3.05	2.72	5.07	6.14	2.64	1.69
					1.31	1.06	0.97	0.88	0.76	0.79	0.69	0.58	0.82	0.84	0.93	0.86	0.80	0.68	0.84	0.80
					0.83	0.83	0.78	0.70	0.78	0.70	0.61	0.62	0.73	0.68	0.84	0.89	0.96	1.18	1.24	1.41
5	CO	50	ppm	1	0.47	1.49	0.41	0.23	0.24	33.48	60.26	0.46	17.50	1.58	0.33	13.54	80.13	2.14	3.40	0.87
					0.69	0.56	16.10	1.00	1.72	1.00	1.01	0.87	0.34	0.37	0.75	0.82	0.61	8.72	0.42	0.53
					0.70	1.19	1.05	0.61	10.23	10.18	19.24	6.46	0.79	0.34	0.40	1.45	1.21	0.26	0.30	4.71
6	O_2	12	(%)	1/10	9.32	6.25	7.16	5.57	8.02	5.27	7.34	7.32	6.68	6.19	6.84	7.61	9.46	8.63	7.63	6.56
					7.30	7.26	9.62	8.59	6.91	8.24	7.22	6.31	10.31	7.25	7.79	7.49	7.27	6.59	9.51	7.50
					7.02	7.88	7.47	6.95	10.27	7.33	5.78	5.84	7.50	6.23	8.74	6.28	5.75	6.12	6.22	6.01
7	FLW	0	Sm3	10	13063.80	16084.70	15055.20	16968.00	13723.40	17112.90	14170.40	14692.20	15928.10	16193.90	15369.50	14797.10	12400.60	13054.10	14692.50	15925.30
					14730.50	14606.90	11663.50	13042.40	15050.00	13312.60	14635.50	15489.40	11654.20	14316.90	13904.10	14336.20	14671.60	15288.20	12150.70	14200.40
					14778.90	13649.60	14323.60	14723.10	11513.90	13986.00	15083.10	14845.60	13705.90	15414.90	12671.60	15414.30	16002.20	15454.00	15342.90	15007.00
8	TMP	0	DEG	1	158.09	158.45	158.53	159.53	160.39	160.18	161.08	161.25	160.70	161.73	162.33	162.55	163.79	163.29	159.37	161.21
					162.15	163.33	162.37	162.23	162.98	164.73	165.55	165.87	164.84	163.64	163.36	163.31	163.64	163.95	163.83	163.49
					163.16	162.85	163.04	164.00	164.58	164.03	163.48	161.78	160.83	162.55	164.86	165.92	164.69	163.74	162.75	161.53
9	TM1	0	DEG	1	1032.33	1059.51	1029.67	1105.97	1021.54	1123.81	1159.78	1062.86	1055.13	1073.66	1048.15	1007.21	1061.54	951.02	967.76	1008.69
					1017.78	1028.02	1070.52	990.07	1050.95	1010.77	1039.45	1077.59	1017.76	1037.56	1006.76	1015.30	1038.27	1075.85	1052.92	1020.48
					1027.17	998.79	992.38	1021.83	1032.14	1048.87	1103.72	1094.14	1032.28	1076.43	1100.85	1081.15	1105.42	1104.79	1105.09	1105.38
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월13일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/12 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균

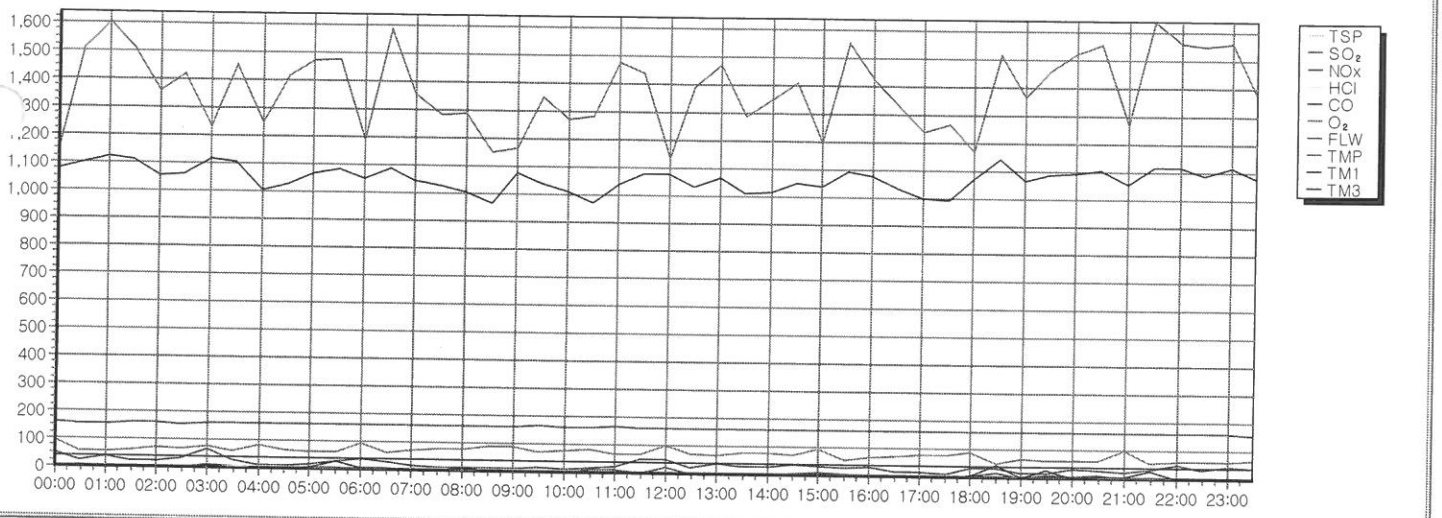

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.26	0.26	0.26	0.29	0.27	0.35	0.27	0.31	0.28	0.27	0.27	0.37	0.27	0.30	0.31
					0.31	0.33	0.36	0.29	0.31	0.32	0.28	0.28	0.37	0.29	0.28	0.31	0.30	0.29	0.36	0.26
					0.28	0.29	0.31	0.31	0.36	0.25	0.28	0.27	0.28	0.27	0.36	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28
2	SO_2	30	ppm	1	0.71	0.00	0.00	0.78	0.00	0.22	11.90	4.84	0.00	0.28	2.83	7.60	0.63	3.80	0.06	0.00
					1.03	0.00	2.01	1.19	0.00	12.28	10.58	1.76	20.66	0.00	2.06	0.00	0.60	5.12	13.58	8.20
					2.05	1.64	1.68	0.48	5.42	15.48	0.28	8.70	3.97	8.69	0.59	5.81	2.64	0.36	0.30	0.05

3	NOx	70	ppm	1	50.44	23.33	41.39	22.75	20.56	35.77	64.07	26.85	10.00	13.49	15.89	27.13	37.01	25.75	14.32	12.07
					11.45	12.33	13.75	17.29	10.31	14.53	21.67	49.63	50.22	22.19	37.13	25.53	29.44	37.44	35.69	29.24
					33.03	18.44	16.65	12.53	34.54	36.09	19.06	18.46	31.84	28.54	19.74	30.64	47.75	35.18	42.20	38.29
4	HCl	15	ppm	1	1.99	1.70	1.70	1.83	1.86	1.63	2.36	2.89	2.48	1.54	1.18	0.87	1.21	1.09	1.08	1.00
					0.87	0.85	0.84	0.74	0.73	0.72	0.63	0.61	0.98	1.18	0.99	1.10	1.08	1.08	1.37	1.17
					1.11	1.21	1.24	1.05	0.94	0.43	0.71	0.50	0.68	0.68	0.95	0.67	0.86	0.99	1.09	1.25
5	CO	50	ppm	1	0.49	4.49	0.22	2.41	0.42	0.34	4.62	0.97	0.88	1.65	7.76	30.29	2.78	3.62	0.55	0.62
					13.66	0.97	1.43	0.46	0.45	0.83	0.39	0.22	1.33	0.32	1.32	0.33	0.32	0.26	0.45	0.69
					0.26	0.42	0.75	1.05	5.47	42.14	0.35	29.11	0.63	5.83	7.78	25.91	0.34	0.25	0.56	0.11
6	O_2	12	(%)	1/10	9.29	5.80	5.77	5.85	7.09	6.43	7.98	5.98	8.12	6.73	6.09	6.05	9.64	5.93	7.16	7.69
					7.70	8.83	8.80	7.01	7.65	8.34	6.60	6.75	9.73	7.29	6.51	8.02	7.52	7.08	9.53	5.54
					6.63	7.21	7.90	7.75	8.89	4.93	6.76	5.96	6.22	6.02	9.72	5.59	6.20	6.36	5.94	6.75
7	FLW	0	Sm3	10	11548.30	15114.70	16051.30	15096.90	13590.10	14222.10	12324.60	14577.40	12476.30	14164.00	14719.40	14780.40	11937.00	15883.30	13533.60	12813.90
					12860.30	11491.90	11656.80	13511.40	12717.90	12841.80	14764.20	14391.90	11359.70	13919.10	14705.70	12908.60	13490.10	14108.80	11974.80	15547.10
					14278.00	13263.60	12357.40	12652.20	11707.00	15152.00	13653.90	14594.10	15197.10	15567.20	12722.50	16382.70	15602.60	15507.10	15595.90	13781.50
8	TMP	0	DEG	1	159.82	158.26	158.27	159.08	158.65	158.05	160.35	162.47	161.67	159.92	160.54	160.75	160.56	161.23	161.09	161.85
					161.54	161.21	162.49	163.91	163.39	162.40	164.70	163.40	161.16	162.02	161.79	161.19	161.22	161.64	162.34	163.33
					161.90	161.47	162.03	161.91	161.50	162.30	161.90	161.95	162.64	163.68	163.63	162.23	161.58	159.89	159.32	158.06
9	TM1	0	DEG	1	1077.07	1100.38	1120.58	1111.61	1055.02	1060.69	1113.63	1105.64	1003.56	1030.13	1067.02	1080.33	1049.27	1088.41	1043.50	1027.69
					1006.05	964.44	1080.01	1039.57	1008.35	970.49	1037.17	1077.32	1076.90	1030.98	1064.13	1011.76	1018.75	1052.06	1041.17	1092.71
					1076.31	1033.39	1001.16	996.51	1073.07	1142.87	1067.47	1087.53	1095.35	1107.25	1055.28	1113.75	1113.83	1089.30	1114.29	1077.95
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70