
굴뚝별 트랜드

2016년06월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/19　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

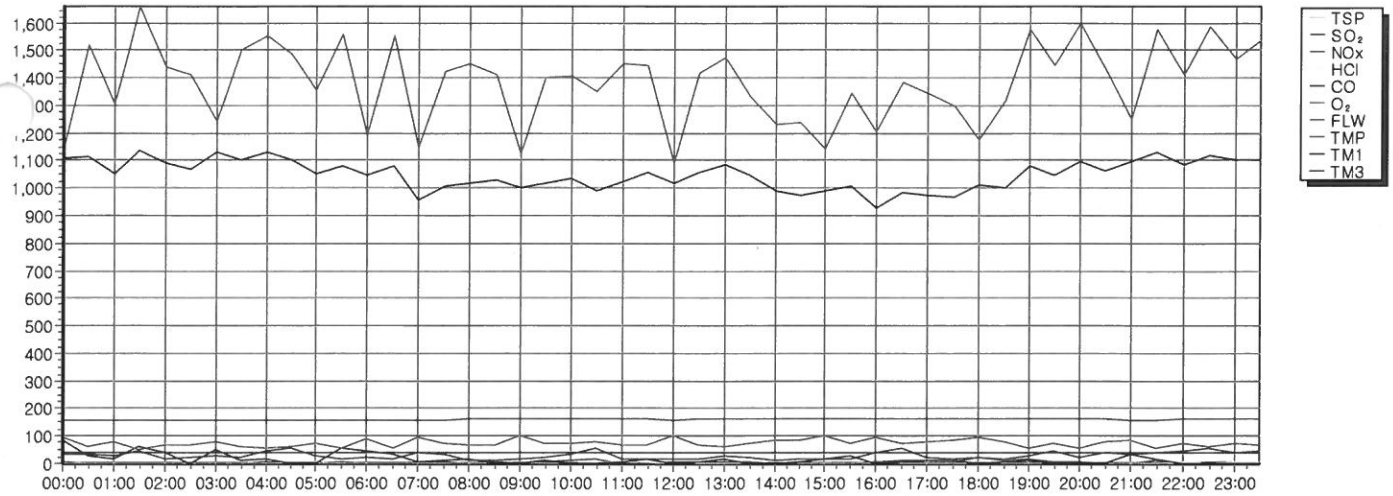

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.27	0.31	0.25	0.28	0.28	0.35	0.27	0.26	0.27	0.29	0.26	0.36	0.26	0.35	0.30
					0.30	0.28	0.39	0.31	0.30	0.32	0.29	0.27	0.36	0.28	0.26	0.28	0.30	0.31	0.35	0.29
					0.34	0.29	0.30	0.31	0.35	0.31	0.26	0.30	0.26	0.30	0.34	0.26	0.29	0.28	0.31	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	4.56	0.06	0.11	0.52	0.59	0.00	0.13	0.91	4.79	0.99	0.00	4.67	1.21	0.16	0.00	6.40
					2.56	5.55	0.77	4.32	12.65	16.92	0.93	0.00	2.83	8.19	3.63	3.64	0.00	1.69	2.44	1.66
					4.94	9.74	11.01	7.07	19.78	9.75	18.75	6.83	7.31	0.00	0.24	9.77	0.54	3.62	3.64	0.36


3	NOx	70	ppm	1	32.79	32.04	29.92	42.94	17.51	22.14	29.48	24.42	44.55	54.12	25.89	18.71	20.63	17.37	39.13	33.59
					13.70	12.62	17.41	20.01	35.26	55.81	19.38	17.27	19.27	19.16	26.82	24.08	13.38	16.77	16.61	15.81
					37.55	57.43	21.17	18.47	22.36	17.42	25.58	42.54	24.60	38.82	33.68	41.72	45.31	55.71	40.35	44.39
4	HCl	15	ppm	1	2.72	1.71	1.33	0.80	0.92	1.10	1.09	0.92	0.71	0.79	1.00	0.93	1.64	1.23	1.42	1.28
					1.80	1.19	1.36	1.11	1.28	4.73	6.42	2.94	2.70	1.81	1.24	1.08	1.17	1.07	0.95	0.73
					0.77	0.62	0.69	0.81	0.94	0.98	0.81	2.50	2.42	2.21	2.09	1.88	3.96	2.34	4.62	5.83
5	CO	50	ppm	1	82.08	28.38	16.92	60.16	40.58	0.81	48.32	8.76	16.11	0.24	2.13	58.43	45.60	36.56	4.57	12.98
					17.60	2.22	1.74	10.47	0.59	0.53	5.36	18.63	0.91	3.55	17.07	0.89	1.97	5.59	16.41	29.74
					1.62	6.34	8.54	10.24	1.30	4.58	10.46	0.25	1.28	0.25	32.68	15.45	0.12	0.15	0.19	0.18
6	O_2	12	(%)	1/10	9.49	6.06	7.66	4.85	6.49	6.94	8.07	6.17	5.55	6.15	7.32	5.76	9.21	5.79	9.35	7.21
					6.78	6.75	10.28	7.55	7.43	8.14	6.96	6.48	10.12	6.69	6.11	7.33	8.32	8.29	9.87	7.53
					9.37	7.56	7.88	8.18	9.79	8.02	5.80	7.36	5.65	8.02	8.63	5.90	7.29	6.35	7.20	6.84
7	FLW	0	Sm3	10	11385.60	15197.40	13073.20	16598.10	14382.80	14102.50	12433.10	15024.80	15516.30	14831.90	13586.10	15601.50	11905.90	15521.70	11489.10	14256.70
					14503.70	14123.40	11226.50	14000.00	14042.20	13487.00	14533.80	14468.30	10937.70	14164.10	14723.00	13331.60	12312.30	12376.00	11420.00	13457.50
					12064.60	13861.30	13445.80	13018.40	11776.30	13184.20	15758.00	14456.90	15984.80	14323.30	12497.70	15767.70	14132.40	15867.30	14711.80	15345.90
8	TMP	0	DEG	1	156.80	157.76	156.69	156.27	157.01	156.28	156.41	157.40	157.39	157.31	157.24	157.21	157.32	156.73	156.61	160.04
					162.92	162.12	161.86	163.06	163.92	163.59	163.05	161.28	159.79	163.12	163.73	161.94	162.32	162.55	162.57	162.78
					163.02	163.09	163.14	164.17	165.08	165.26	164.42	164.01	162.65	161.36	160.13	159.54	161.44	160.94	161.79	161.84
9	TM1	0	DEG	1	1108.13	1115.78	1050.73	1133.74	1089.71	1067.75	1130.75	1100.39	1129.29	1100.48	1051.75	1078.08	1048.57	1081.71	957.58	1008.28
					1020.82	1031.50	1000.31	1018.29	1033.18	992.54	1025.06	1058.04	1018.13	1057.16	1083.58	1043.97	992.85	972.03	989.95	1004.91
					927.11	982.19	974.82	967.74	1010.57	999.19	1080.75	1047.71	1096.53	1062.85	1096.51	1129.83	1084.58	1121.44	1103.73	1101.71
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년06월21일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/20　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

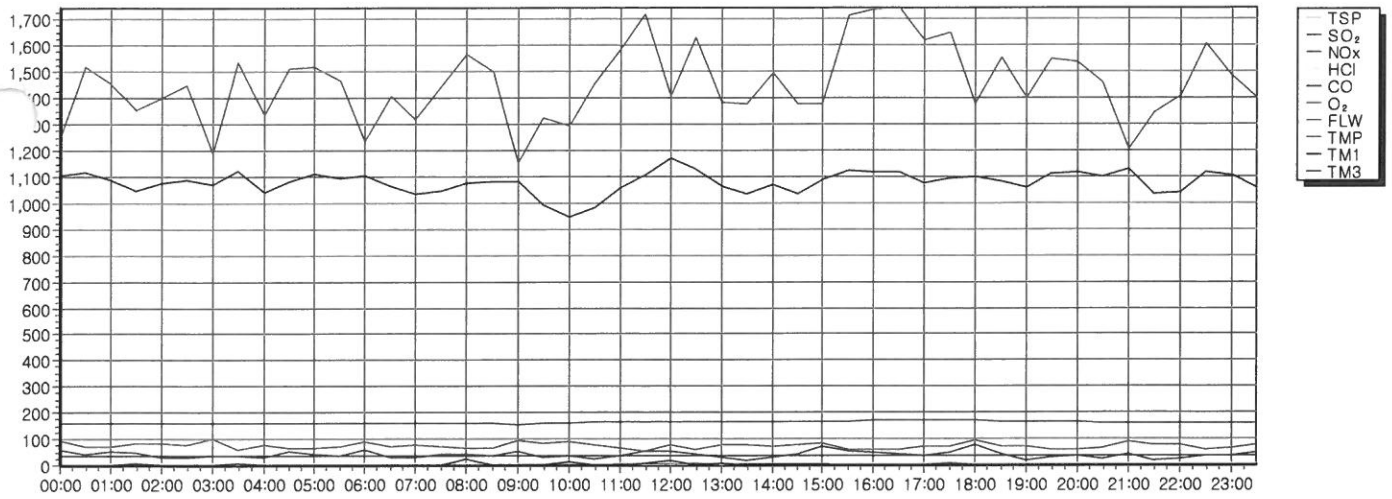

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.38	0.28	0.29	0.33	0.32	0.31	0.38	0.27	0.31	0.29	0.28	0.30	0.37	0.31	0.32	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.28	0.36	0.30	0.33	0.30	0.28	0.26	0.34	0.26	0.30	0.29	0.28	0.29	0.34	0.27
					0.28	0.29	0.31	0.31	0.39	0.29	0.30	0.27	0.27	0.28	0.36	0.29	0.29	0.26	0.27	0.30
					0.00	0.08	5.44	7.36	0.00	0.11	0.05	3.02	3.38	1.67	1.14	0.00	1.12	0.01	1.00	5.08
2	SO_2	30	ppm	1	0.40	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	3.26	2.15	0.00	0.49	0.50	1.88	3.48
					2.05	4.02	1.62	4.46	0.05	0.27	0.00	0.01	0.01	1.58	0.51	0.00	0.00	0.36	1.62	0.17


					60.17	44.10	52.41	45.99	31.43	32.42	38.39	36.84	30.88	50.56	40.41	35.67	56.37	27.12	30.05	40.67
3	NOx	70	ppm	1	40.07	34.91	54.35	29.82	33.88	22.83	34.29	54.12	51.24	44.34	32.09	20.46	29.57	40.82	68.84	51.54
					47.54	43.79	35.75	47.45	75.93	41.82	17.04	31.14	37.95	21.98	39.18	18.36	21.57	34.60	37.19	47.57
					5.23	3.07	3.79	11.75	6.78	3.99	5.38	4.12	5.34	3.91	4.33	4.06	4.58	4.45	5.48	7.40
4	HCl	15	ppm	1	6.66	4.78	5.04	5.95	6.23	3.18	1.82	1.36	1.66	1.55	2.95	2.33	1.84	1.96	2.04	3.37
					3.46	5.69	6.02	12.16	7.25	4.50	4.50	2.97	3.23	3.58	4.11	3.31	3.44	3.06	3.44	3.22
					0.19	0.14	0.14	0.59	1.30	0.68	0.98	7.65	0.26	0.27	0.16	1.42	0.26	0.79	0.37	0.25
5	CO	50	ppm	1	25.87	0.51	0.37	0.72	9.28	1.55	1.41	3.02	15.28	0.06	7.22	0.33	2.67	0.12	0.35	0.13
					0.09	0.18	0.22	2.04	0.15	0.09	0.37	0.16	0.08	0.24	0.39	0.37	0.33	0.32	0.15	0.12
					9.44	6.81	7.32	8.57	8.27	7.55	10.07	5.72	7.78	6.52	6.36	6.84	9.11	7.29	7.87	6.87
6	O_2	12	(%)	1/10	6.26	6.75	9.71	8.12	8.75	7.57	6.36	5.47	7.46	5.83	7.67	7.77	6.83	7.70	8.44	6.14
					6.14	6.16	7.07	6.88	9.29	6.86	7.22	6.03	6.00	6.67	9.05	7.83	7.44	5.69	6.40	7.47
					12486.00	15199.60	14547.40	13566.40	14026.10	14486.60	11871.20	15354.50	13352.40	15145.10	15196.80	14670.70	12333.70	14042.60	13187.80	14472.10
7	FLW	0	Sm3	10	15678.20	15035.40	11543.90	13240.20	12967.40	14540.20	15844.10	17208.20	14046.80	16343.00	13845.70	13780.40	14974.20	13770.10	13747.50	17161.50
					17401.80	17441.30	16213.80	16496.20	13779.40	15523.90	14040.00	15509.70	15376.50	14585.20	12050.40	13441.70	14091.10	16055.60	14828.30	14023.90
					161.28	159.45	158.06	160.62	160.62	158.81	160.92	161.77	161.70	161.44	161.76	161.10	160.30	160.29	159.78	160.73
8	TMP	0	DEG	1	159.14	157.60	156.23	158.20	161.44	163.48	163.88	163.20	163.36	164.88	166.20	164.80	164.37	164.53	164.37	166.12
					169.17	171.05	172.72	172.46	170.27	167.06	165.48	164.03	163.40	161.60	159.89	158.27	159.25	159.60	159.75	160.47
					1105.87	1116.33	1090.39	1046.70	1073.57	1087.51	1072.02	1122.29	1041.85	1082.23	1113.85	1091.23	1108.51	1065.52	1031.73	1047.09
9	TM1	0	DEG	1	1077.01	1083.47	1080.89	995.89	946.81	982.25	1055.93	1105.48	1169.99	1126.68	1065.86	1032.93	1067.49	1036.19	1085.99	1121.43
					1119.35	1117.38	1078.37	1093.12	1099.90	1083.43	1055.75	1110.11	1118.74	1098.35	1126.77	1036.41	1042.63	1115.25	1104.25	1060.10
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년06월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

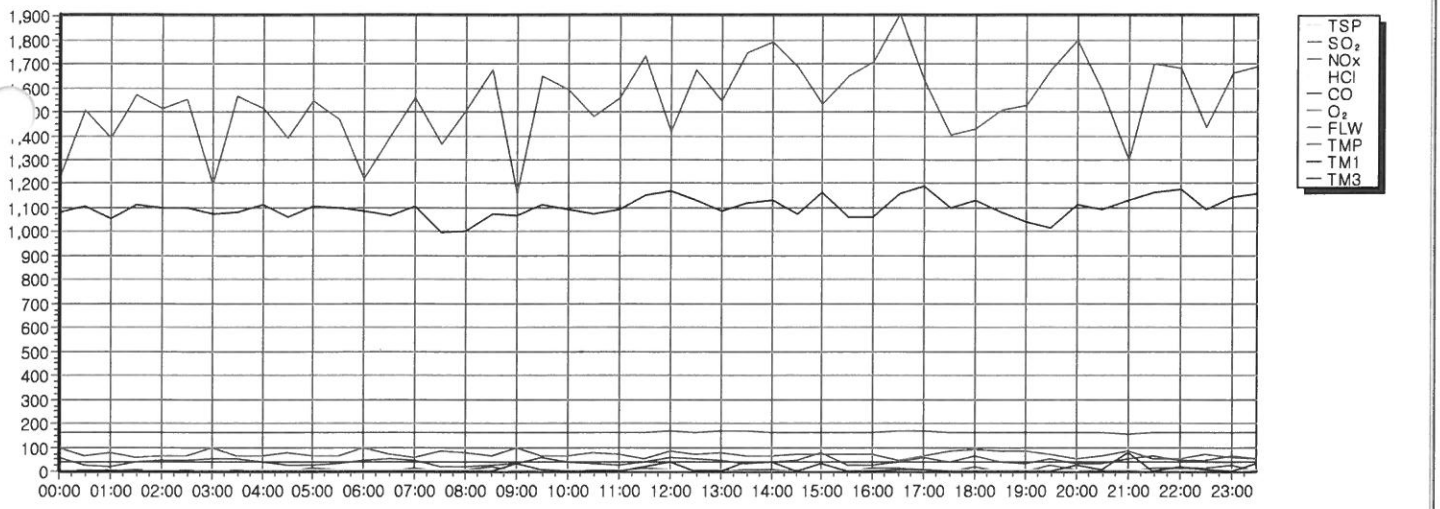

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.27	0.30	0.28	0.29	0.29	0.39	0.28	0.28	0.30	0.27	0.28	0.36	0.30	0.27	0.32
					0.31	0.27	0.38	0.28	0.29	0.31	0.29	0.27	0.37	0.31	0.33	0.30	0.30	0.29	0.36	0.31
					0.30	0.26	0.28	0.35	0.38	0.32	0.32	0.31	0.26	0.28	0.36	0.26	0.26	0.30	0.26	0.26
2	SO_2	30	ppm	1	1.45	1.97	0.02	4.29	2.97	0.87	0.37	2.70	3.42	2.77	10.83	3.72	0.07	0.50	10.93	0.00
					7.48	19.48	2.97	3.62	0.39	0.00	0.38	14.26	7.82	0.86	0.26	3.87	7.25	1.06	29.20	1.16
					13.16	14.38	4.49	0.61	17.66	1.24	0.74	22.77	9.30	0.00	2.92	13.82	12.10	13.94	23.80	1.66

3	NOx	70	ppm	1	57.48	26.99	19.56	40.52	46.14	47.24	50.63	49.19	41.76	25.47	29.06	31.08	43.99	54.06	43.18	17.76
					20.82	27.96	34.38	55.66	40.73	29.46	27.37	35.88	57.51	51.20	45.81	32.15	37.71	46.10	75.91	25.65
					23.64	39.10	60.52	38.89	63.68	36.44	33.79	52.30	32.45	32.02	53.65	62.03	46.62	47.59	61.83	54.76
4	HCl	15	ppm	1	3.49	2.81	2.99	2.31	3.34	2.95	3.74	2.54	3.62	3.98	4.20	6.61	5.89	4.27	4.95	6.18
					3.51	4.01	6.60	3.30	4.06	3.10	2.48	5.27	9.47	3.00	2.85	2.14	1.76	1.83	5.79	5.61
					5.11	7.73	8.32	5.67	6.29	7.16	4.76	5.84	6.01	5.48	4.50	5.33	5.73	8.59	7.48	6.44
5	CO	50	ppm	1	0.75	0.38	0.25	0.12	0.08	0.05	0.08	2.90	0.50	0.31	0.25	0.06	0.14	0.06	0.84	0.81
					0.76	0.57	33.36	4.01	0.37	0.41	0.30	19.11	35.95	0.81	0.31	39.32	37.68	0.48	29.39	0.40
					0.32	7.66	9.20	0.46	0.71	0.26	1.84	0.43	28.26	4.71	80.69	2.24	16.29	5.47	1.20	29.28
6	O_2	12	(%)	1/10	9.42	6.27	7.45	5.98	6.69	6.45	9.88	6.48	6.43	7.45	6.20	6.72	9.46	7.39	5.98	8.34
					7.87	6.21	9.42	6.46	6.76	7.66	7.09	5.28	8.11	7.10	7.93	6.52	6.18	7.12	7.43	7.23
					6.91	4.71	6.24	8.64	9.23	8.10	8.12	7.27	4.94	6.45	8.71	5.20	5.35	7.23	5.59	5.11
7	FLW	0	Sm3	10	12217.80	15079.70	13916.20	15697.00	15164.10	15507.30	11968.60	15652.00	15129.00	13905.80	15460.40	14649.00	12241.80	13947.80	15586.40	13652.00
					15066.10	16747.00	11574.70	16503.00	15900.70	14833.20	15571.10	17343.90	14174.50	16762.10	15477.10	17461.10	17932.10	16866.20	15354.60	16504.10
					17086.50	19076.60	16273.60	14015.10	14263.90	15092.80	15271.20	16743.40	17963.80	15852.70	12999.50	17030.70	16793.40	14372.80	16591.70	16877.10
8	TMP	0	DEG	1	160.92	161.60	162.52	163.51	164.50	164.15	163.53	162.76	162.32	161.51	161.24	161.50	159.82	159.39	159.65	159.68
					158.99	160.22	159.67	159.23	160.58	160.10	160.14	164.39	165.55	164.03	165.90	164.99	163.89	161.24	162.28	164.07
					163.37	167.92	166.27	162.19	162.30	162.53	160.22	161.09	161.49	158.52	157.60	161.57	162.06	161.21	160.86	159.67
9	TM1	0	DEG	1	1081.35	1106.03	1052.28	1109.69	1101.19	1100.52	1070.72	1083.11	1109.29	1063.32	1106.29	1100.09	1083.37	1064.66	1104.19	998.25
					999.14	1073.63	1067.33	1112.66	1095.85	1070.98	1089.85	1152.65	1167.62	1130.52	1085.37	1118.26	1128.95	1074.76	1162.87	1060.37
					1059.91	1157.60	1189.27	1100.30	1131.95	1080.17	1043.73	1016.65	1109.21	1092.93	1134.49	1163.39	1174.84	1093.98	1147.26	1159.94
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67