
굴뚝별 트랜드

2016년07월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/30　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

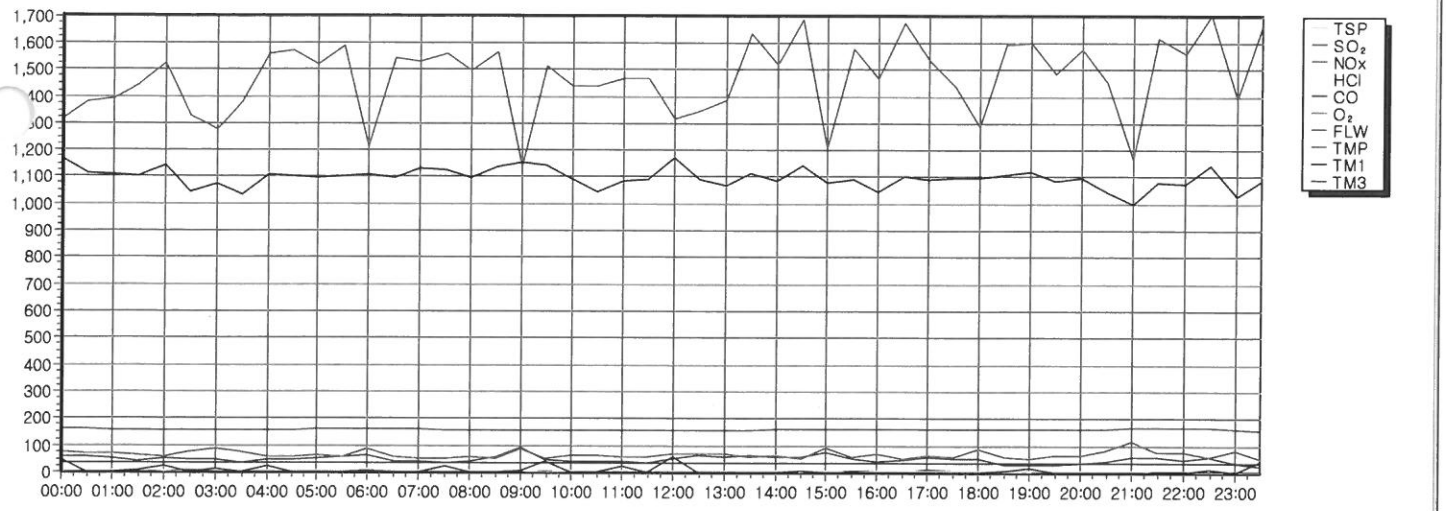


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.33	0.28	0.28	0.27	0.25	0.30	0.34	0.29	0.26	0.26	0.27	0.26	0.36	0.28	0.26	0.26
1	TSP	20	MGm	1	0.26	0.24	0.34	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.32	0.27	0.26	0.25	0.27	0.24	0.35	0.26
					0.27	0.24	0.25	0.25	0.33	0.26	0.25	0.27	0.28	0.33	0.43	0.31	0.32	0.27	0.30	0.24
					6.60	1.52	0.96	1.11	3.60	5.83	1.63	0.00	1.72	3.01	4.37	5.63	7.31	5.83	2.98	0.05
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.38	0.08	0.18	0.00	0.91	2.75	1.32	0.28	0.00	0.40	0.34	1.43	1.07	3.10
					6.18	1.68	10.28	4.26	1.47	6.28	5.95	0.00	1.60	0.00	0.00	0.06	0.00	1.31	0.02	0.00
					56.43	56.04	49.81	39.32	52.98	43.97	45.69	36.70	45.14	45.84	49.19	56.70	65.71	40.45	39.27	35.91
3	NOx	70	ppm	1	41.20	55.70	89.85	43.36	40.93	40.61	38.34	36.85	52.77	61.95	56.43	64.85	56.06	60.23	76.59	49.41
					40.91	46.55	58.71	54.68	53.73	31.24	28.00	29.29	32.99	38.23	59.63	55.34	44.93	57.09	34.25	20.81
					4.41	4.56	3.92	4.23	3.43	8.74	6.67	4.16	3.10	3.18	5.38	6.15	8.70	5.86	8.65	4.07
4	HCl	15	ppm	1	3.19	3.14	4.50	2.88	3.18	3.24	3.14	3.91	4.25	3.29	2.90	2.90	3.42	2.77	3.89	2.70
					7.15	4.31	4.75	8.46	7.04	6.82	8.09	6.95	5.64	5.30	4.66	2.46	2.32	1.86	2.33	1.84
					47.35	0.48	1.63	6.50	23.57	0.74	11.95	0.54	23.05	0.64	0.41	0.60	0.28	0.45	2.68	23.78
5	CO	50	ppm	1	0.29	0.17	3.83	38.11	1.33	0.52	22.52	0.34	57.24	0.37	0.28	0.27	0.31	5.22	0.23	0.57
					0.57	0.41	0.23	0.26	0.43	3.72	16.84	0.39	2.75	0.57	1.02	0.55	0.47	10.69	0.65	39.64
					7.63	6.86	6.74	6.37	5.70	7.71	8.40	7.31	5.75	5.68	6.09	5.52	8.60	6.04	5.43	5.33
6	O_2	12	(%)	1/10	5.91	5.28	8.67	5.44	6.21	6.56	5.89	5.85	7.13	6.95	6.92	5.66	6.43	4.91	9.38	6.03
					6.91	5.28	6.08	6.05	8.48	5.78	5.32	6.62	6.56	8.23	11.83	7.32	7.58	5.69	7.82	5.16
					13160.10	13826.70	13943.00	14407.10	15215.20	13295.80	12757.40	13796.20	15571.30	15685.90	15174.50	15893.70	12117.30	15436.20	15300.60	15605.30
7	FLW	0	Sm3	10	14944.00	15639.80	11397.10	15132.90	14355.30	14355.10	14692.90	14664.60	13141.60	13434.90	13881.70	16342.40	15159.10	16878.80	12084.90	15742.50
					14681.70	16725.70	15358.30	14357.80	12901.70	15932.60	16006.60	14825.50	15769.70	14565.90	11637.60	16151.00	15612.00	17032.70	13918.60	16654.90
					159.38	159.07	158.59	158.37	158.04	157.77	158.30	158.34	158.09	158.28	159.48	160.05	160.31	160.78	160.88	158.47
8	TMP	0	DEG	1	155.29	155.31	155.83	155.01	155.46	156.08	156.62	157.29	157.35	157.01	155.93	157.59	160.09	161.03	161.13	159.77
					161.15	161.79	160.00	159.80	159.38	161.70	162.45	161.18	162.32	164.34	165.77	165.72	166.09	165.31	162.34	157.59
					1164.52	1115.56	1108.40	1100.07	1141.79	1046.77	1074.93	1033.39	1106.63	1101.83	1095.25	1103.65	1105.83	1096.01	1129.12	1124.08
9	TM1	0	DEG	1	1098.40	1134.85	1156.37	1141.65	1089.00	1047.19	1082.97	1092.95	1174.95	1089.68	1067.62	1111.78	1084.19	1145.66	1080.89	1088.86
					1045.10	1100.75	1093.70	1095.49	1096.47	1109.05	1119.03	1083.34	1097.29	1047.67	998.64	1078.27	1075.00	1144.49	1030.57	1087.01
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년06월30일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/29　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

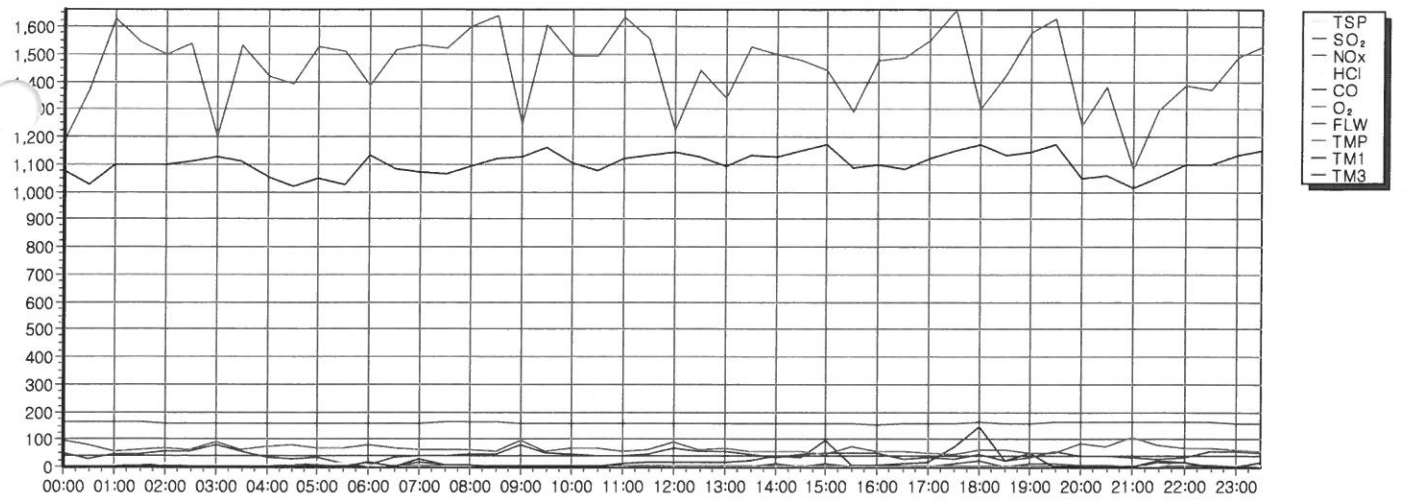

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.32	0.28	0.30	0.30	0.28	0.38	0.29	0.31	0.31	0.30	0.30	0.36	0.30	0.30	0.29
					0.29	0.28	0.38	0.28	0.38	0.59	0.27	0.29	0.45	0.26	0.27	0.25	0.25	0.26	0.32	0.27
					0.24	0.25	0.24	0.24	0.35	0.26	0.25	0.24	0.31	0.29	0.38	0.31	0.29	0.29	0.27	0.26
2	SO_2	30	ppm	1	1.46	1.11	8.14	9.63	0.13	0.19	3.70	2.37	1.50	8.68	6.51	0.13	4.16	2.15	16.19	8.29
					5.85	1.03	0.47	0.28	0.00	0.81	0.26	0.52	0.43	0.88	0.14	2.36	10.55	2.36	11.22	1.08
					0.00	0.68	2.05	10.67	24.49	0.20	9.44	10.56	3.76	5.79	1.06	16.67	11.57	3.67	1.17	5.75


3	NOx	70	ppm	1	50.54	28.51	45.67	43.71	56.75	57.00	79.55	54.98	34.13	29.27	33.34	8.91	5.36	31.25	37.68	39.26
					42.51	46.88	77.35	53.49	46.04	37.06	38.45	45.48	67.65	58.91	56.81	43.97	35.78	47.21	51.52	52.56
					48.79	29.26	34.00	29.08	42.33	22.65	33.61	56.93	41.24	40.18	34.35	30.27	36.20	54.92	56.04	51.94
4	HCl	15	ppm	1	6.02	8.35	7.31	13.35	9.77	5.32	6.53	5.45	7.27	9.22	17.30	9.56	5.02	1.87	1.16	1.68
					1.77	1.99	2.27	1.68	1.67	1.68	2.09	1.68	2.25	1.79	1.91	1.96	2.01	1.64	1.81	1.11
					0.76	0.70	0.64	0.30	0.33	0.85	0.49	0.67	0.91	0.91	1.50	8.24	9.78	10.82	3.74	2.97
5	CO	50	ppm	1	0.44	0.51	0.19	0.16	0.15	0.08	0.18	0.15	0.23	0.43	0.47	0.96	14.32	0.49	28.35	3.25
					7.20	0.73	0.22	2.30	0.22	0.19	12.22	15.51	15.58	15.94	18.32	21.22	39.80	35.50	97.69	7.71
					6.26	12.53	17.70	71.04	148.76	20.78	48.75	1.53	1.20	0.91	1.36	22.04	15.31	0.53	0.85	16.83
6	O_2	12	(%)	1/10	9.76	7.81	5.72	6.24	6.60	6.38	9.23	6.35	7.30	7.61	6.67	6.98	7.61	6.58	6.42	6.46
					5.96	5.66	9.31	5.86	6.96	6.74	5.68	6.15	9.22	6.25	6.93	5.70	5.43	5.91	4.78	7.26
					5.78	5.71	5.05	4.42	6.43	5.99	5.26	4.90	8.43	7.25	10.45	7.69	6.82	6.87	5.95	5.45
7	FLW	0	Sm3	10	11817.40	13688.10	16269.30	15417.50	15012.70	15382.40	11980.70	15310.30	14212.00	13939.90	15249.80	15079.40	13849.20	15187.20	15349.80	15242.10
					16028.10	16420.60	12469.60	16072.80	14931.20	14955.80	16350.70	15563.80	12212.30	14420.80	13411.50	15290.50	14985.80	14760.80	14404.20	12905.80
					14741.70	14875.50	15490.60	16625.50	13008.10	14241.70	15801.50	16283.60	12398.40	13796.00	10840.70	12981.80	13883.20	13672.80	14881.00	15288.50
8	TMP	0	DEG	1	160.65	161.23	162.45	162.50	159.87	157.45	157.24	157.70	157.44	157.24	158.24	158.34	158.73	159.16	159.25	160.75
					161.83	161.61	159.38	158.10	156.76	157.65	160.08	159.91	159.38	157.75	156.46	156.72	158.26	157.54	158.58	156.60
					154.38	155.63	158.38	159.73	161.00	159.48	158.40	161.06	161.81	161.68	163.13	162.81	161.53	161.02	159.96	159.40
9	TM1	0	DEG	1	1078.02	1025.87	1101.16	1101.63	1096.76	1110.80	1126.48	1110.01	1056.65	1022.27	1046.74	1027.73	1131.69	1080.80	1068.02	1064.28
					1094.91	1123.75	1127.57	1161.79	1103.11	1076.09	1121.90	1132.26	1146.51	1129.66	1091.53	1134.37	1127.99	1152.07	1169.77	1085.53
					1098.70	1084.14	1120.10	1151.18	1170.29	1135.52	1145.96	1173.93	1050.82	1060.47	1015.79	1052.61	1101.48	1099.40	1131.78	1148.28
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년06월29일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/28　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

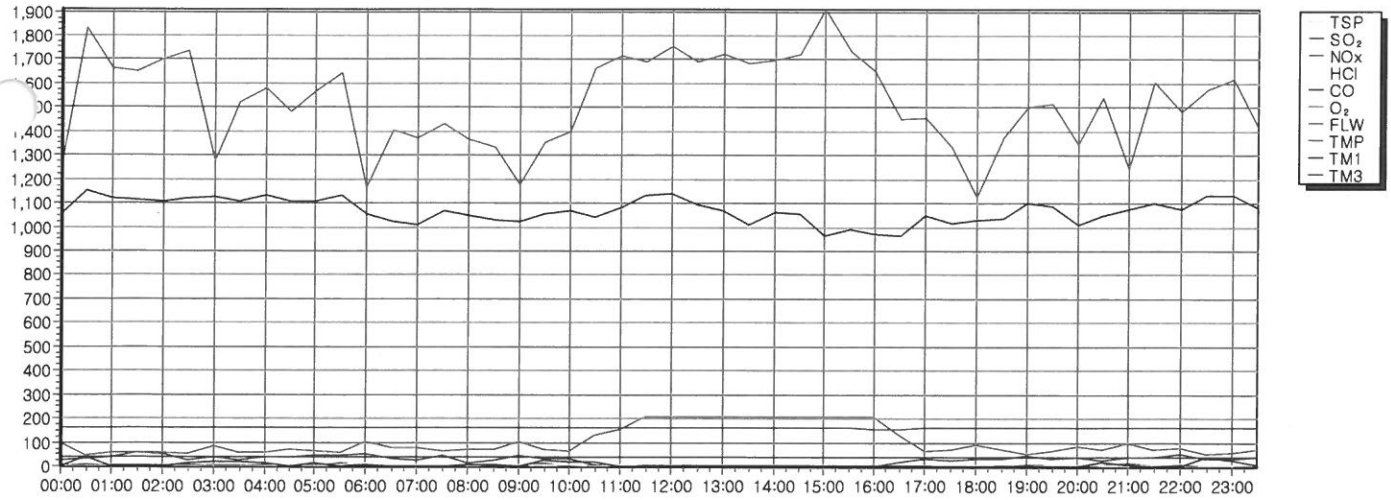

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.40	0.27	0.30	0.29	0.29	0.28	0.38	0.28	0.29	0.31	0.30	0.28	0.41	0.33	0.32	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.31	0.39	0.31	0.29	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
					0.23	0.28	0.27	0.30	0.37	0.29	0.26	0.28	0.33	0.31	0.41	0.32	0.34	0.28	0.28	0.31
					0.00	6.78	2.94	0.99	0.17	3.64	2.26	1.51	5.34	1.79	1.77	15.00	6.76	0.27	1.45	0.45
2	SO_2	30	ppm	1	1.19	1.80	0.26	11.77	2.51	0.07	0.25	0.62	0.54	0.60	0.72	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	2.28	4.48	0.00	0.15	4.72	4.04	0.00	5.01	9.92	6.46	9.07	5.01	6.30	1.61

					23.14	32.43	41.34	56.72	51.56	28.99	36.19	24.83	39.23	40.99	43.79	47.34	52.83	30.54	27.44	45.17
3	NOx	70	ppm	1	14.27	28.40	45.87	34.51	32.60	8.25	0.23	0.53	0.33	0.28	0.40	0.09	0.03	0.01	0.00	0.01
					0.01	19.14	30.53	25.79	32.22	33.40	47.28	34.82	38.88	24.89	41.82	36.47	53.97	29.63	30.80	40.63
					1.44	0.88	1.34	1.36	1.39	1.65	3.14	2.11	2.32	3.30	2.68	4.31	9.99	5.47	6.08	3.56
4	HCl	15	ppm	1	3.21	3.26	3.58	9.02	6.42	2.98	5.80	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.03	0.00
					0.02	1.20	2.79	6.53	4.76	2.79	2.80	5.13	7.46	3.85	4.88	4.33	10.50	6.75	5.99	5.81
					0.86	41.23	1.24	0.08	0.41	12.56	19.31	18.68	13.99	0.34	10.91	0.51	0.25	0.41	0.45	0.18
5	CO	50	ppm	1	5.64	6.78	0.58	28.08	16.52	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00
					0.00	0.67	0.32	0.39	0.64	0.32	0.48	0.32	0.36	17.21	8.78	1.01	0.64	41.81	23.29	8.16
					9.95	4.73	6.04	6.09	5.94	5.36	8.31	5.93	6.10	6.84	6.42	5.56	10.08	7.70	7.46	6.21
6	O_2	12	(%)	1/10	7.04	7.27	10.31	7.13	6.71	13.22	15.81	21.02	20.92	20.80	20.80	20.80	20.79	20.79	20.71	20.62
					20.59	13.08	6.24	6.98	8.93	6.87	5.38	6.17	8.27	7.14	9.83	6.99	7.70	5.29	5.71	7.26
					12645.90	18356.10	16639.20	16515.10	17054.70	17351.20	12741.90	15200.40	15785.90	14829.90	15679.80	16433.30	11671.90	14020.90	13727.50	14308.60
7	FLW	0	Sm3	10	13645.40	13308.50	11802.60	13546.90	14010.40	16656.90	17149.30	16915.60	17529.50	16878.50	17253.40	16818.40	16996.70	17255.70	19101.30	17383.80
					16523.20	14482.30	14556.10	13306.70	11264.50	13719.50	15002.00	15158.30	13456.40	15397.20	12444.10	16035.00	14833.10	15753.70	16218.50	14192.40
					162.67	163.09	164.18	163.42	161.72	160.80	161.42	160.65	160.33	161.34	160.35	159.46	161.08	160.39	160.27	158.83
8	TMP	0	DEG	1	158.81	160.08	161.04	161.37	160.82	160.80	161.90	161.76	161.83	162.86	161.97	160.65	159.39	160.74	161.67	159.23
					158.16	158.32	159.10	161.02	160.68	160.20	159.97	160.12	160.84	161.01	162.62	163.85	164.38	163.19	161.74	161.90
					1054.32	1152.61	1121.75	1111.96	1106.78	1119.33	1124.07	1105.51	1132.54	1105.11	1104.67	1135.84	1057.40	1024.74	1010.85	1065.70
9	TM1	0	DEG	1	1049.81	1028.61	1022.63	1055.31	1067.99	1040.26	1079.01	1130.37	1142.19	1092.13	1067.11	1012.77	1064.96	1052.76	961.85	991.74
					973.45	963.71	1048.34	1015.13	1032.18	1035.95	1100.59	1088.67	1009.20	1049.14	1074.81	1102.27	1075.65	1133.80	1131.93	1082.11
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67