
굴뚝별 트랜드

2016년07월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/01　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

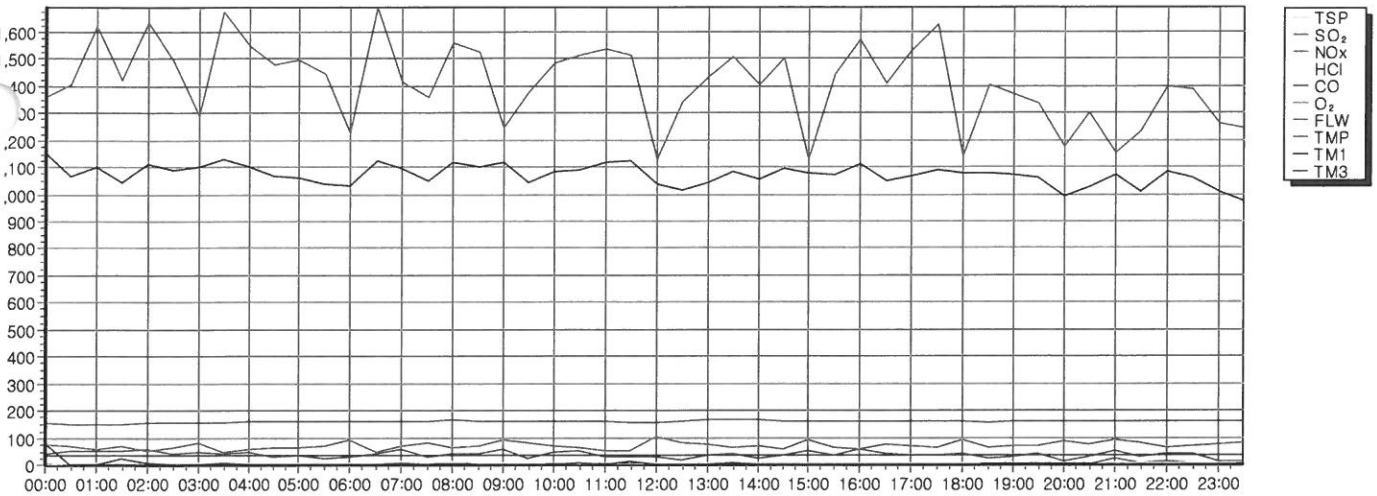

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.32	0.26	0.23	0.26	0.24	0.25	0.33	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.36	0.25	0.28	0.31
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.28	0.36	0.30	0.27	0.27	0.24	0.23	0.33	0.30	0.28	0.27	0.28	0.25	0.35	0.27
					0.26	0.30	0.28	0.27	0.34	0.26	0.26	0.27	0.31	0.28	0.35	0.30	0.26	0.27	0.29	0.28
					0.00	0.01	0.00	0.28	0.28	0.35	0.00	0.20	0.05	1.38	1.88	2.03	1.52	7.90	5.33	0.44
2	SO_2	30	ppm	1	1.68	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	2.19	5.23	6.98	0.00	0.00	0.00	0.27
					2.18	0.43	0.11	0.53	0.81	0.41	0.02	0.45	0.07	2.13	20.62	3.35	10.51	6.43	0.00	0.00


					41.44	51.83	54.13	49.03	54.64	40.34	44.69	37.66	43.03	31.43	34.60	22.64	26.76	38.96	57.47	28.43
3	NOx	70	ppm	1	42.59	42.63	56.84	24.70	45.24	53.97	27.51	29.43	30.66	19.65	35.95	38.18	22.12	35.18	49.71	36.84
					55.26	38.34	32.32	33.60	41.87	25.03	29.40	41.62	11.83	26.00	49.19	31.21	39.07	41.13	12.80	12.45
					2.81	3.21	3.31	4.58	3.76	4.18	5.14	3.89	4.13	5.19	5.16	6.13	6.19	5.04	10.16	8.49
4	HCl	15	ppm	1	8.91	6.52	5.85	3.97	2.80	2.77	2.83	2.80	4.10	5.45	5.41	9.99	5.90	3.04	4.50	3.48
					3.06	3.69	3.04	2.89	3.72	2.74	2.67	2.43	2.60	1.70	3.83	5.87	3.71	4.44	4.94	2.25
					82.33	0.98	1.76	24.47	4.67	0.36	2.52	8.20	0.22	0.37	0.87	1.54	0.75	0.80	0.18	0.48
5	CO	50	ppm	1	0.50	0.33	0.57	0.53	0.46	3.69	1.94	11.60	0.37	0.69	0.53	0.22	0.60	0.72	0.24	0.29
					0.15	0.25	0.25	0.51	0.32	0.39	0.33	0.25	0.87	0.57	0.39	0.44	0.43	0.25	0.72	0.90
					7.26	7.02	5.46	6.92	5.02	6.20	8.20	4.75	5.82	6.35	6.28	6.68	9.27	4.66	6.89	7.98
6	O_2	12	(%)	1/10	6.43	6.66	9.31	7.82	6.65	6.53	5.42	5.29	10.23	7.95	7.17	6.13	6.67	5.69	9.31	6.58
					5.96	7.65	6.79	6.16	9.26	6.38	6.63	6.84	8.49	7.26	9.10	7.94	6.38	6.63	7.71	8.01
					13573.20	14068.40	16244.20	14227.10	16341.10	14959.00	12907.50	16769.80	15485.10	14778.10	14940.40	14464.20	12285.50	16915.80	14185.00	13613.70
7	FLW	0	Sm3	10	15604.40	15245.90	12456.80	13755.20	14847.50	15166.80	15361.60	15164.90	11297.90	13435.70	14321.90	15072.10	14068.20	15018.20	11284.60	14469.20
					15712.00	14119.10	15337.80	16258.50	11385.20	14021.50	13705.50	13383.90	11737.20	13034.40	11545.90	12345.80	14001.80	13874.30	12606.80	12417.50
					152.98	149.21	146.81	150.86	154.26	156.00	156.44	157.33	158.54	159.88	160.79	161.51	161.93	162.33	162.66	162.46
8	TMP	0	DEG	1	163.51	163.03	162.34	161.53	159.95	159.38	158.24	156.49	156.70	162.55	164.63	165.46	163.47	159.55	158.80	161.41
					162.35	161.93	161.25	161.11	158.87	157.13	159.19	160.19	160.76	161.36	162.35	162.89	162.80	162.79	160.67	157.90
					1151.34	1063.87	1099.87	1044.98	1114.21	1087.30	1099.74	1130.30	1102.22	1069.05	1058.40	1035.39	1030.80	1124.41	1093.01	1046.80
9	TM1	0	DEG	1	1117.05	1099.79	1115.48	1043.53	1083.38	1091.65	1116.65	1123.74	1039.91	1016.76	1044.61	1086.15	1056.98	1097.85	1078.49	1071.27
					1110.79	1051.09	1068.28	1091.76	1078.98	1075.41	1069.78	1062.25	990.67	1026.86	1069.83	1010.10	1081.13	1059.77	1011.74	974.62
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/03　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

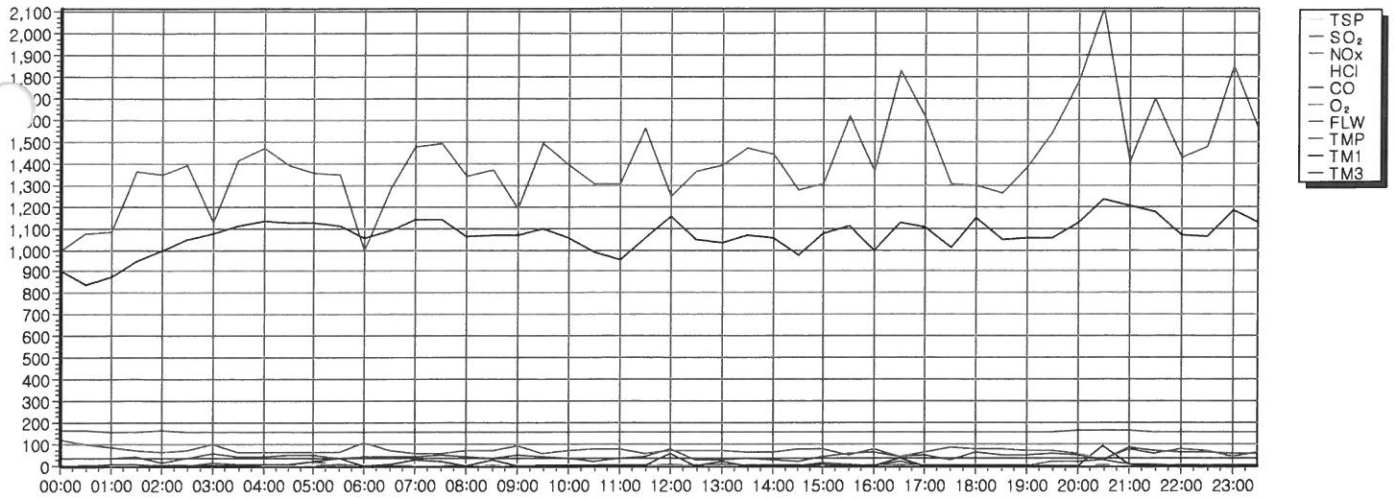

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.41	0.35	0.32	0.28	0.27	0.28	0.36	0.27	0.26	0.27	0.28	0.28	0.37	0.28	0.25	0.25
1	TSP	20	MGm	1	0.29	0.29	0.34	0.26	0.27	0.29	0.29	0.25	0.33	0.28	0.29	0.26	0.27	0.30	0.32	0.25
					0.31	0.25	0.27	0.33	0.34	0.30	0.27	0.29	0.28	0.24	0.38	0.26	0.30	0.30	0.25	0.27
					0.44	0.42	0.00	5.15	2.14	0.64	11.96	6.66	10.40	9.54	21.78	10.51	3.82	0.42	6.92	8.14
2	SO_2	30	ppm	1	0.61	2.14	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1.50	5.59	0.06	9.07	3.52	0.00	0.00	12.60	8.30
					0.26	19.09	0.34	0.05	1.52	0.02	3.13	19.25	19.43	30.14	10.26	5.06	0.40	0.30	2.30	0.45


					36.10	34.70	32.80	41.05	17.90	32.88	56.27	45.03	46.08	51.27	47.51	33.76	40.05	39.62	39.75	46.90
3	NOx	70	ppm	1	46.39	35.01	47.06	45.37	35.54	23.79	32.48	43.70	78.09	29.94	27.85	34.06	25.98	24.09	45.47	55.50
					67.53	42.06	49.60	30.27	64.75	47.02	50.51	54.98	52.46	28.15	83.21	74.28	63.34	65.16	60.23	57.29
					3.77	2.61	1.64	1.14	1.13	1.02	1.40	1.28	1.35	1.72	8.19	11.25	9.26	5.18	3.78	5.53
4	HCl	15	ppm	1	4.90	3.26	3.59	2.54	3.00	2.90	2.55	2.04	2.77	2.33	1.79	1.52	1.36	1.37	1.49	1.27
					1.37	1.28	2.17	1.74	2.14	2.28	2.14	5.15	7.72	3.27	5.88	2.74	3.22	2.71	2.50	3.07
					1.34	2.41	4.85	10.22	0.63	0.28	0.13	0.13	10.60	9.19	19.07	36.39	1.78	9.56	32.00	23.69
5	CO	50	ppm	1	0.28	26.62	0.90	0.26	0.36	0.67	0.79	3.29	59.81	0.55	24.48	1.62	0.40	0.69	6.82	0.75
					0.18	36.82	0.18	0.43	2.89	0.22	0.21	0.16	0.30	91.09	6.61	0.32	0.25	0.25	1.82	0.09
					12.07	9.69	8.64	6.98	6.71	7.05	9.68	6.70	6.35	6.73	6.63	6.78	10.84	7.21	5.63	5.50
6	O_2	12	(%)	1/10	7.23	7.02	9.24	6.01	6.86	7.81	7.96	5.67	7.52	7.17	7.19	6.23	6.55	8.11	8.00	4.99
					8.03	4.62	6.17	8.71	8.09	7.97	6.99	6.93	5.40	2.82	8.06	5.41	7.54	7.33	4.57	6.42
					9961.63	10773.80	10798.80	13621.20	13459.90	13906.30	11247.80	14146.30	14720.30	13918.80	13578.50	13501.60	9955.45	12833.30	14772.50	14904.90
7	FLW	0	Sm3	10	13416.00	13702.60	11932.50	14885.30	13921.20	13084.30	13044.40	15602.30	12460.50	13638.30	13929.20	14717.20	14427.80	12730.90	13038.50	16196.60
					13648.70	18280.70	16145.60	13073.70	13001.80	12594.20	13847.40	15430.60	17800.50	21151.30	14056.70	16970.70	14235.80	14773.10	18512.60	15633.90
					162.43	162.19	161.05	159.68	161.58	160.08	159.80	161.26	160.80	159.94	159.71	160.32	159.48	159.33	159.46	160.34
8	TMP	0	DEG	1	160.51	159.47	158.12	156.91	156.64	156.01	155.90	156.28	156.97	156.06	156.45	158.82	158.95	157.34	157.06	158.33
					157.86	159.09	160.91	157.96	156.65	155.49	154.76	159.13	163.95	164.04	163.22	161.29	160.34	158.65	159.78	158.15
					902.22	842.44	871.65	943.15	996.43	1043.89	1075.77	1112.08	1134.57	1124.30	1124.65	1108.84	1052.01	1087.10	1138.31	1138.63
9	TM1	0	DEG	1	1062.39	1066.85	1071.19	1099.00	1050.44	989.28	954.68	1055.03	1152.78	1050.34	1035.09	1067.84	1051.09	977.19	1073.35	1112.56
					996.21	1124.10	1105.25	1012.41	1145.97	1043.97	1055.83	1054.60	1124.40	1233.46	1201.39	1177.49	1068.85	1062.02	1185.44	1125.35
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

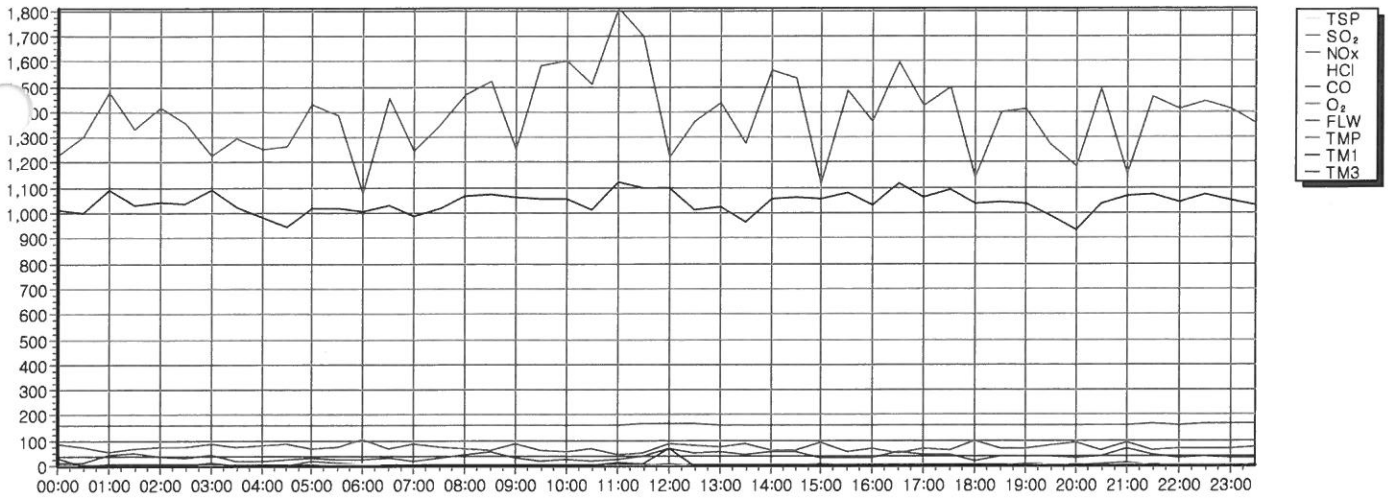

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.32	0.27	0.24	0.26	0.28	0.29	0.33	0.28	0.30	0.31	0.28	0.28	0.37	0.28	0.31	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.27	0.26	0.34	0.26	0.26	0.27	0.23	0.25	0.36	0.30	0.28	0.31	0.26	0.27	0.36	0.25
					0.27	0.24	0.27	0.26	0.36	0.28	0.28	0.30	0.32	0.27	0.36	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29
					0.00	0.00	3.63	5.88	7.96	6.73	6.37	1.09	0.00	2.36	15.64	13.57	4.14	1.06	0.00	0.01
2	SO_2	30	ppm	1	1.60	0.07	0.00	0.00	0.28	0.00	2.99	1.24	8.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.57	3.52	0.00
					0.00	1.40	0.52	1.00	0.00	0.18	4.36	5.80	0.00	3.85	12.64	1.61	3.31	3.24	0.66	1.37

					12.91	12.32	46.00	51.38	36.81	28.66	43.26	18.14	18.53	26.14	30.60	24.34	24.29	28.18	21.19	27.62
3	NOx	70	ppm	1	43.01	53.89	32.10	18.38	21.78	16.84	24.41	39.36	70.19	49.20	54.89	45.12	53.02	53.56	32.51	33.56
					33.66	53.12	44.13	44.54	18.17	37.03	38.85	35.18	29.63	38.22	64.70	45.31	28.22	36.95	29.30	30.94
					2.01	1.44	0.97	0.93	0.98	1.62	2.07	1.97	1.54	1.36	1.73	3.95	7.70	2.57	1.91	1.49
4	HCl	15	ppm	1	1.35	1.26	1.61	1.36	1.18	1.16	0.92	0.98	1.24	1.12	1.01	1.34	1.27	1.56	2.36	1.65
					1.77	1.76	2.24	2.07	2.92	1.99	2.06	4.24	2.96	1.65	3.21	2.22	3.30	5.25	3.77	2.92
					28.51	1.54	2.49	0.16	0.35	0.42	9.34	0.56	0.90	1.25	0.54	0.51	0.74	0.45	0.73	0.43
5	CO	50	ppm	1	0.19	0.14	0.43	0.76	2.75	0.40	10.47	6.46	67.80	0.16	0.10	0.24	0.18	0.10	0.43	0.27
					0.26	0.16	0.11	0.08	0.39	0.23	0.71	0.56	0.92	0.33	0.17	0.16	0.29	0.16	0.26	0.28
					8.75	7.32	5.56	6.86	7.09	7.64	8.72	7.25	8.03	8.56	6.90	7.17	10.26	6.79	8.50	7.66
6	O_2	12	(%)	1/10	6.61	6.25	8.83	5.96	5.75	6.74	4.26	5.10	8.74	7.70	7.10	8.52	5.96	6.19	9.30	5.59
					6.92	5.13	6.70	6.02	9.94	6.92	7.00	8.07	8.94	6.43	9.42	6.40	6.95	6.48	6.87	7.21
					12294.30	12992.60	14818.00	13343.00	14193.80	13555.80	12277.00	12919.80	12511.10	12629.20	14280.80	13864.80	10795.00	14520.90	12446.50	13528.30
7	FLW	0	Sm3	10	14690.60	15193.50	12527.40	15844.40	16014.70	15084.50	18105.70	17021.50	12228.50	13628.10	14379.80	12762.20	15644.80	15332.70	11157.80	14872.40
					13627.30	15943.70	14247.20	14969.20	11410.90	14021.90	14089.10	12686.50	11841.30	14883.80	11550.30	14613.40	14106.30	14413.40	14103.60	13560.90
					157.38	157.14	157.18	158.92	159.91	161.53	162.14	160.80	159.68	159.70	160.65	160.35	160.65	160.95	160.35	159.97
8	TMP	0	DEG	1	161.17	161.52	160.40	160.76	161.27	160.62	161.30	163.86	164.12	162.81	160.75	160.26	160.16	161.65	162.32	161.42
					159.36	159.56	161.20	160.56	159.75	158.91	159.82	160.98	161.10	160.85	162.57	162.66	162.38	163.69	163.61	163.37
					1015.43	999.12	1090.51	1033.54	1042.64	1036.41	1091.09	1027.93	981.51	946.99	1019.63	1016.85	1003.51	1031.97	985.93	1020.26
9	TM1	0	DEG	1	1065.13	1071.11	1059.30	1054.41	1054.24	1009.63	1120.82	1100.61	1099.81	1013.56	1023.18	964.53	1054.25	1063.67	1056.35	1081.55
					1031.21	1116.51	1064.73	1094.57	1039.89	1044.54	1035.72	986.31	935.31	1038.31	1070.63	1076.42	1043.83	1074.71	1047.45	1028.27
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67