
굴뚝별 트랜드

2016년07월07일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/06　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

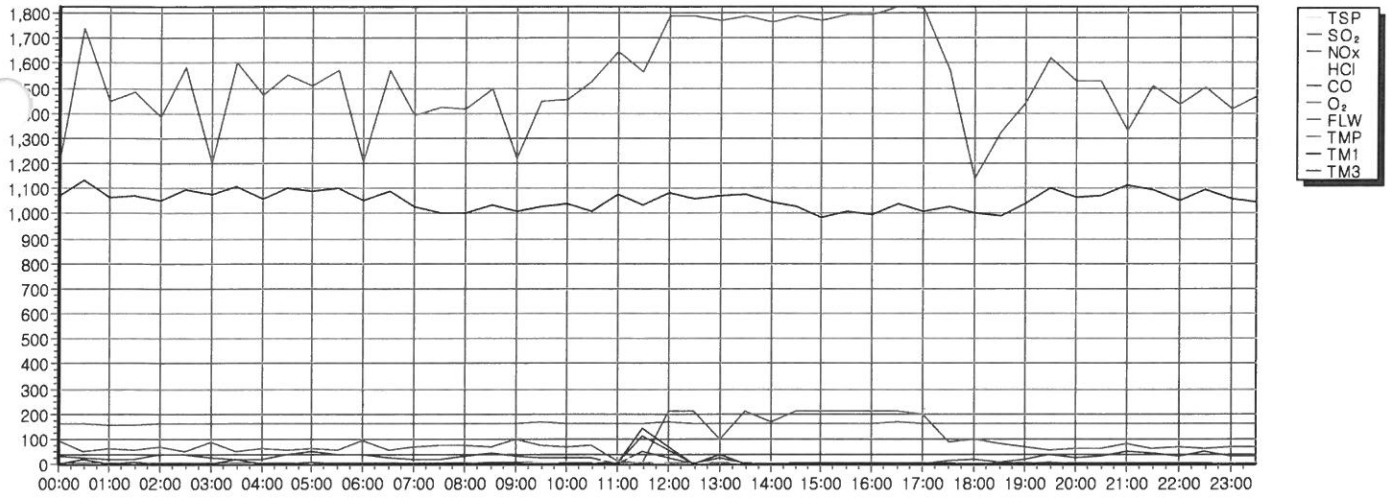

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.36	0.24	0.25	0.25	0.27	0.25	0.36	0.24	0.26	0.25	0.26	0.25	0.34	0.25	0.27	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.29	0.27	0.35	0.29	0.43	0.27	0.22	0.22	0.34	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22
					0.22	0.22	0.23	0.25	0.36	0.29	0.27	0.26	0.27	0.26	0.34	0.27	0.28	0.26	0.28	0.28
					0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.47	0.00	0.00	0.26	0.41	0.86	0.87	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	4.13	7.11	4.22	0.00	0.00	0.00	52.13	26.14	0.62	13.26	1.08	0.86	0.76	0.64	0.78
					1.17	1.43	1.41	1.40	0.00	0.00	1.55	5.13	0.00	0.47	0.26	1.34	0.00	0.37	2.68	0.00


					31.46	22.68	16.91	16.47	37.59	34.56	27.39	15.92	19.24	37.11	48.82	37.73	34.96	27.78	18.26	19.38
3	NOx	70	ppm	1	33.13	43.36	28.23	22.13	26.24	21.99	0.02	112.79	54.84	0.32	27.47	0.80	0.63	0.46	0.28	0.35
					0.61	0.69	1.62	13.28	18.29	8.33	19.88	36.81	27.45	31.28	50.38	41.68	27.85	48.87	28.37	30.83
					1.57	1.10	1.16	1.09	1.03	0.78	1.06	0.77	0.70	0.68	0.64	0.59	1.05	0.96	1.03	1.02
4	HCl	15	ppm	1	0.91	0.81	2.24	8.65	2.98	2.12	31.44	13.67	0.09	0.12	14.00	0.13	6.86	0.08	0.02	0.00
					0.00	0.00	0.00	1.77	4.07	2.03	1.35	1.10	1.17	1.23	1.83	1.61	1.66	1.82	3.66	5.97
					0.45	18.21	0.39	4.23	0.26	0.41	0.41	17.49	0.44	0.27	8.88	1.25	0.42	0.25	0.78	0.77
5	CO	50	ppm	1	0.47	0.33	0.68	0.41	0.34	0.62	0.00	145.19	70.76	0.02	34.82	0.55	0.24	0.02	0.01	0.00
					0.00	0.00	0.05	0.31	0.47	0.64	0.50	0.24	0.55	0.19	1.66	0.18	0.21	0.04	0.17	0.23
					9.36	4.70	6.25	5.85	6.57	5.24	8.62	4.71	6.08	5.43	5.90	5.38	9.18	5.46	6.81	7.30
6	O_2	12	(%)	1/10	7.42	6.69	10.07	7.19	7.04	7.55	0.96	0.23	20.79	21.01	9.65	20.81	16.93	20.79	20.80	20.80
					20.80	20.80	19.71	8.36	10.16	7.79	6.85	5.35	6.16	6.20	8.03	6.21	6.98	6.08	7.01	6.82
					12024.20	17362.50	14503.50	14871.80	13848.20	15850.10	11980.70	16052.10	14709.20	15500.60	15073.60	15716.30	12069.30	15712.40	13893.80	14221.00
7	FLW	0	Sm3	10	14181.80	14952.80	12219.00	14467.90	14533.00	15292.20	16436.00	15664.90	17851.20	17861.90	17706.50	17872.80	17654.00	17879.80	17679.60	17928.90
					17919.30	18253.30	18172.30	15695.60	11391.80	13265.70	14446.80	16180.90	15253.70	15294.10	13334.00	15090.50	14346.20	15052.40	14153.70	14674.60
					159.29	158.75	157.47	156.77	160.20	162.25	163.60	162.48	159.74	159.96	162.27	162.04	161.10	160.46	160.12	161.40
8	TMP	0	DEG	1	162.88	161.66	163.01	165.81	163.73	162.50	163.51	162.39	164.28	163.97	161.14	161.62	161.04	160.90	161.13	160.77
					161.60	164.40	163.74	161.02	162.22	161.88	162.47	163.62	162.41	160.72	160.18	160.01	158.98	158.60	158.58	160.37
					1068.92	1129.67	1064.86	1067.86	1050.51	1096.60	1079.47	1108.77	1060.19	1103.06	1089.60	1103.09	1052.83	1088.59	1024.05	1001.29
9	TM1	0	DEG	1	1004.59	1030.87	1010.85	1029.99	1042.45	1007.52	1079.59	1033.00	1082.18	1058.38	1071.48	1079.53	1046.51	1024.41	985.11	1009.71
					996.27	1041.22	1009.02	1029.75	1001.25	990.41	1039.07	1102.86	1067.22	1068.00	1112.95	1098.07	1051.98	1097.65	1055.31	1048.11
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/05　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

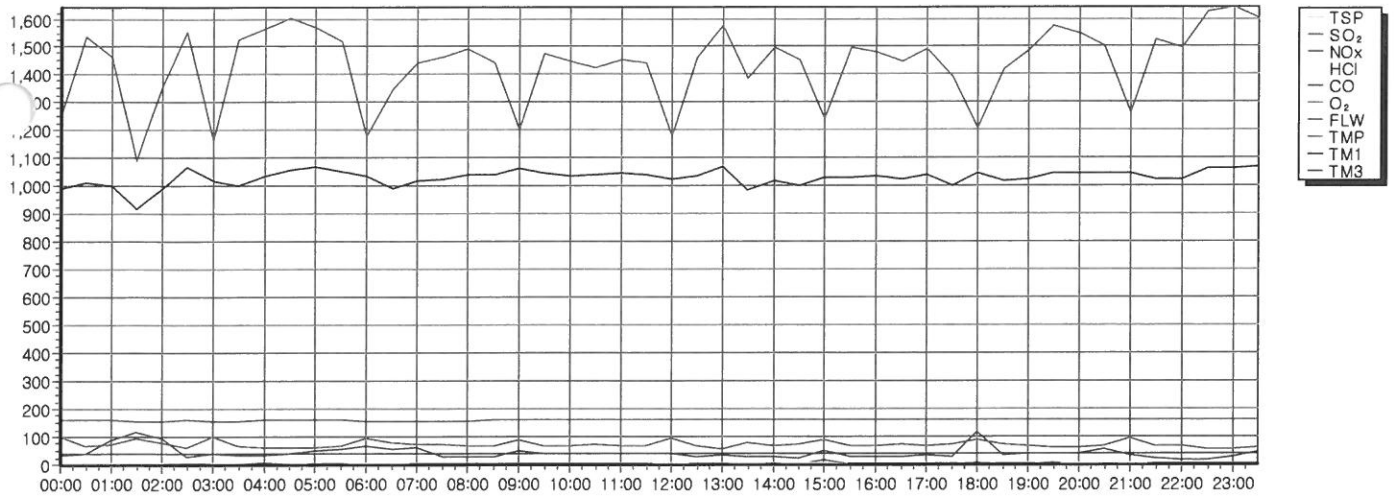

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.29	0.29	0.35	0.31	0.27	0.37	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.37	0.30	0.28	0.28
					0.28	0.27	0.34	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.35	0.27	0.25	0.29	0.27	0.28	0.36	0.27
					0.27	0.27	0.26	0.28	0.34	0.28	0.27	0.27	0.28	0.31	0.37	0.28	0.27	0.33	0.26	0.27
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	2.74	1.09	8.06	1.11	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.04	0.10	0.02	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	2.30	0.00	0.70	2.62	14.03	0.00
					0.00	0.00	0.40	0.14	4.56	0.10	0.00	4.14	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	33.90	37.85	86.52	116.31	93.86	28.48	41.72	35.09	33.16	41.63	48.30	53.23	66.38	53.35	58.53	25.51
					28.36	30.49	49.20	37.66	38.35	39.94	41.42	39.62	36.43	27.85	30.68	28.74	25.12	23.86	50.04	26.72
					28.19	30.56	32.86	30.52	115.01	31.39	36.69	36.61	36.28	53.53	32.71	21.60	17.58	16.78	27.21	43.00
4	HCl	15	ppm	1	6.53	3.43	3.75	4.37	4.94	8.74	6.36	3.42	4.06	3.07	2.47	2.34	3.45	2.88	2.60	2.65
					2.34	2.18	2.69	2.56	2.23	2.28	2.16	2.51	4.12	2.52	2.34	3.14	2.46	2.82	3.24	2.09
					1.66	1.57	1.48	1.82	2.19	1.96	1.89	2.76	4.65	3.31	3.28	2.08	1.69	1.40	1.22	1.17
5	CO	50	ppm	1	1.05	0.14	0.02	0.00	0.27	1.08	0.52	0.47	4.48	0.36	0.12	0.03	0.29	0.07	0.00	0.19
					0.13	0.08	0.18	0.22	0.25	0.24	0.22	0.19	0.43	0.56	0.35	0.82	0.56	0.56	0.39	0.40
					0.48	0.47	0.39	0.51	0.06	0.42	0.38	0.35	0.27	0.40	2.62	0.46	0.51	0.73	1.33	0.18
6	O_2	12	(%)	1/10	9.91	6.88	7.29	9.64	7.72	6.11	10.29	6.88	6.29	5.87	6.00	6.52	9.51	7.96	7.19	6.97
					6.64	6.89	9.10	6.73	6.93	6.98	6.73	6.85	9.73	6.82	5.80	7.55	6.51	6.99	9.14	6.60
					6.71	6.98	6.63	7.43	9.15	7.20	6.80	6.21	6.40	6.56	9.44	6.91	6.74	5.73	5.75	6.03
7	FLW	0	Sm3	10	12523.60	15378.80	14622.40	10889.30	13589.70	15516.20	11620.20	15242.40	15618.50	16003.80	15672.80	15180.30	11788.70	13487.80	14399.20	14652.90
					14920.10	14403.90	12034.80	14725.60	14493.10	14236.00	14537.20	14423.40	11824.90	14590.40	15737.90	13871.50	14978.90	14537.70	12431.30	14985.60
					14823.10	14472.00	14940.70	13917.60	12061.50	14179.90	14842.10	15768.10	15482.00	15041.90	12650.20	15226.60	14980.00	16278.80	16419.20	16014.40
8	TMP	0	DEG	1	160.51	159.21	158.81	156.98	155.14	159.15	157.81	156.72	160.53	161.59	160.42	159.13	158.39	157.63	156.00	156.94
					158.54	159.62	159.04	160.34	160.43	160.62	160.46	160.76	162.22	161.95	162.11	162.41	162.33	162.30	162.42	161.18
					160.41	160.21	159.88	160.26	160.78	160.45	160.18	161.81	163.13	163.06	162.17	161.41	161.18	161.10	161.31	160.82
9	TM1	0	DEG	1	990.21	1010.75	1003.34	916.01	991.27	1066.51	1018.16	1002.42	1032.87	1055.01	1066.19	1049.85	1034.17	992.39	1019.01	1024.32
					1042.04	1041.96	1064.07	1044.09	1037.43	1039.82	1047.33	1041.63	1026.00	1035.48	1067.13	986.23	1020.82	1000.48	1028.85	1030.95
					1034.39	1024.97	1042.85	1002.53	1048.03	1016.29	1021.49	1047.51	1045.19	1046.21	1048.88	1022.33	1025.52	1061.16	1062.01	1069.47
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/04　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

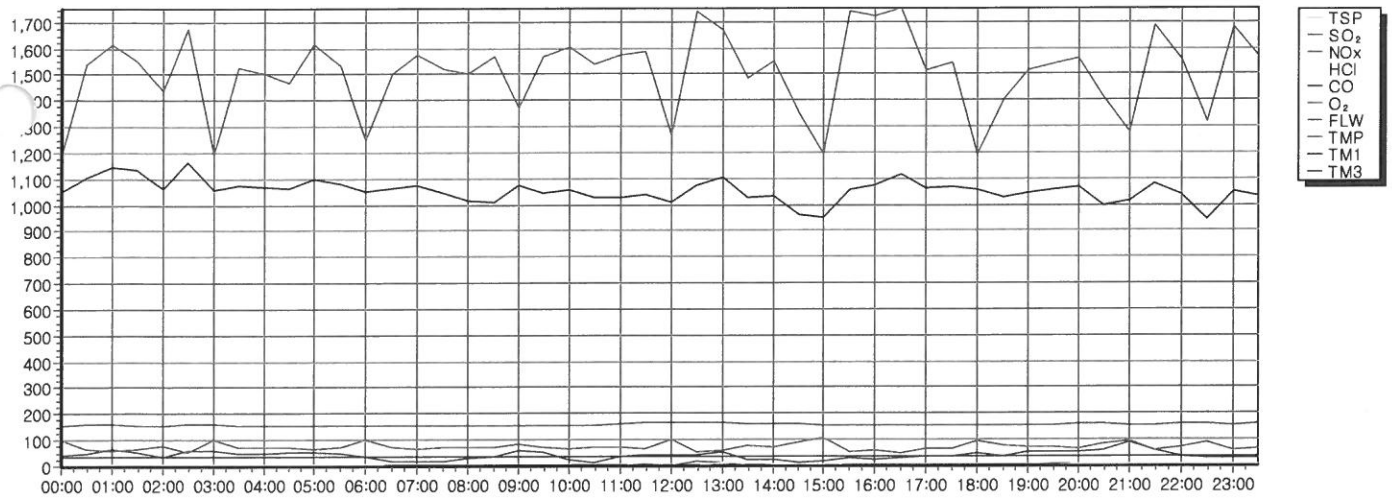

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.28	0.27	0.27	0.31	0.26	0.37	0.29	0.29	0.29	0.27	0.28	0.36	0.28	0.28	0.29
					0.30	0.29	0.36	0.29	0.28	0.29	0.30	0.30	0.39	0.28	0.28	0.31	0.29	0.33	0.38	0.26
					0.26	0.24	0.26	0.27	0.35	0.29	0.28	0.29	0.28	0.32	0.37	0.27	0.29	0.33	0.27	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	2.27	1.83	1.80	0.10	3.84	0.00	0.00	0.22	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.32	3.13	0.20	15.63	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	3.06	5.64	0.35	0.00	2.42	0.55	0.00	2.89	3.69

3	NOx	70	ppm	1	44.12	47.85	64.14	54.65	38.37	60.32	58.68	45.18	49.79	50.76	53.14	47.76	33.70	19.14	20.61	18.19
					28.66	38.44	58.47	52.48	21.86	12.18	37.20	40.07	42.71	42.05	53.29	22.71	21.00	14.17	16.66	32.04
					21.28	32.42	35.20	36.57	49.75	34.31	50.71	51.83	55.76	60.49	86.96	58.04	35.23	28.44	32.47	32.38
4	HCl	15	ppm	1	4.51	3.73	3.57	3.41	3.87	3.38	4.83	3.24	3.37	3.25	3.00	3.19	3.90	2.91	2.55	2.48
					2.36	2.19	2.90	2.43	2.31	2.28	1.84	1.62	2.23	2.51	9.44	9.55	8.84	5.57	5.00	2.19
					1.83	1.56	1.68	1.75	2.66	2.19	2.05	2.15	3.67	6.06	4.39	3.83	7.71	6.62	3.19	7.06
5	CO	50	ppm	1	0.34	0.15	0.06	0.47	0.21	1.10	0.17	0.14	0.09	0.15	0.12	0.10	0.33	0.22	0.39	0.37
					0.23	0.20	0.38	0.09	0.19	0.49	0.13	0.09	0.22	0.22	0.16	0.27	0.24	0.61	0.61	0.45
					0.16	2.24	0.03	0.10	0.04	0.09	0.11	0.22	1.31	0.05	0.02	0.06	0.13	0.70	1.99	1.16
6	O_2	12	(%)	1/10	10.33	6.64	5.95	6.47	7.73	5.61	10.18	6.97	7.08	7.37	6.27	6.88	9.97	7.11	6.65	7.18
					7.41	7.01	8.54	6.87	6.63	7.06	6.85	6.63	9.87	5.54	5.88	7.48	6.93	8.61	10.53	5.61
					5.78	4.90	6.37	6.24	9.43	7.54	7.18	6.97	6.73	8.08	9.78	5.88	6.84	8.82	5.94	6.68
7	FLW	0	Sm3	10	11849.80	15380.30	16138.50	15474.70	14391.70	16768.30	11947.50	15237.40	15015.80	14679.10	16133.20	15326.60	12455.20	15048.30	15749.30	15225.10
					15041.80	15673.30	13738.60	15659.80	16036.50	15391.80	15728.70	15843.00	12652.90	17373.10	16656.10	14841.70	15504.00	13553.40	11928.70	17421.50
					17220.40	17515.00	15129.10	15429.80	11946.70	13997.50	15127.10	15406.70	15630.30	14110.40	12769.70	16876.70	15574.10	13194.10	16815.30	15648.00
8	TMP	0	DEG	1	156.32	157.68	157.85	157.13	157.17	157.76	157.45	156.14	156.60	155.92	155.69	155.99	155.21	155.34	155.46	155.29
					155.26	155.42	155.83	155.69	155.27	157.28	162.25	165.25	165.43	164.72	164.29	161.04	158.13	157.94	156.99	156.86
					156.94	156.72	155.02	153.78	154.29	153.66	154.90	157.22	158.54	159.11	156.87	156.91	159.55	158.94	157.33	160.66
9	TM1	0	DEG	1	1051.15	1102.59	1145.32	1134.76	1061.46	1165.33	1057.25	1077.07	1069.60	1062.30	1101.02	1079.56	1050.47	1060.70	1073.14	1042.33
					1017.13	1012.28	1073.80	1046.23	1054.02	1024.51	1027.36	1041.18	1009.95	1073.84	1106.45	1029.35	1033.67	964.30	950.73	1057.17
					1076.66	1119.09	1061.61	1069.65	1056.79	1029.83	1046.25	1058.41	1071.56	995.45	1015.95	1077.87	1039.99	945.55	1051.29	1033.83
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67