
굴뚝별 트랜드

2016년07월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/09　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

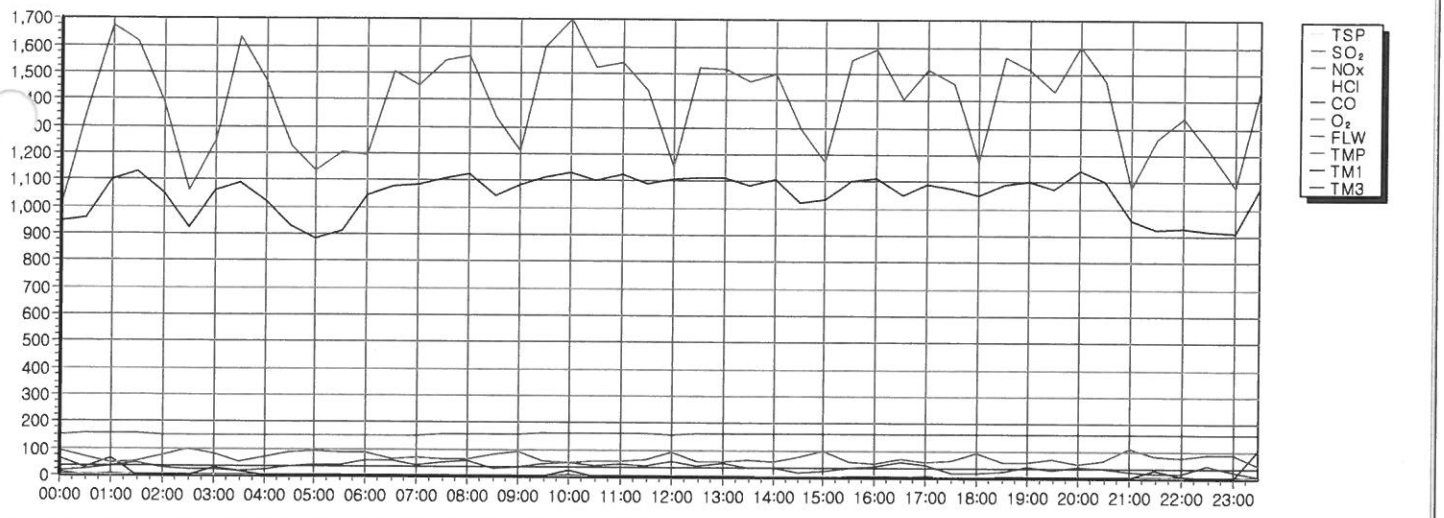

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.34	0.27	0.23	0.23	0.27	0.33	0.31	0.23	0.26	0.30	0.31	0.29	0.33	0.26	0.26	0.27
					0.26	0.29	0.34	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	0.33	0.25	0.25	0.26	0.24	0.28	0.33	0.24
					0.24	0.26	0.24	0.25	0.33	0.24	0.31	0.26	0.24	0.25	0.35	0.30	0.28	0.31	0.31	0.23
2	SO_2	30	ppm	1	12.87	0.33	6.90	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.00
					0.00	0.00	0.18	0.71	6.45	0.69	0.75	0.00	1.82	1.52	1.15	0.93	1.70	0.00	0.00	0.24
					0.09	0.49	3.32	0.68	0.00	0.00	0.04	0.24	0.88	0.13	0.00	0.71	6.79	0.76	0.00	5.71


3	NOx	70	ppm	1	18.73	20.97	34.81	48.30	27.71	21.10	22.17	19.11	23.89	32.12	39.81	38.74	58.71	58.01	43.12	50.71
					55.00	27.24	32.42	45.26	50.00	38.73	44.26	38.38	57.43	40.99	51.48	34.46	34.68	16.49	24.49	32.62
					38.38	56.40	47.77	19.34	17.35	21.04	39.94	28.25	38.15	33.16	22.24	20.02	16.74	46.43	22.56	8.37
4	HCl	15	ppm	1	2.31	1.67	0.99	1.03	1.18	1.59	1.71	1.43	1.46	1.45	1.36	1.24	1.54	1.42	1.32	1.28
					1.18	1.26	1.75	1.34	1.09	1.33	1.38	1.74	2.76	2.41	2.40	2.68	3.13	3.13	3.06	2.21
					2.15	2.45	2.36	3.10	3.23	2.10	2.00	2.17	2.05	2.00	2.58	1.98	1.50	1.35	1.19	0.64
5	CO	50	ppm	1	60.81	28.72	64.16	0.94	0.27	1.39	29.17	15.54	1.48	0.65	0.90	0.63	0.22	0.06	0.07	0.07
					0.07	0.20	1.35	0.10	23.01	0.21	1.38	0.10	0.09	0.17	0.07	0.15	0.13	0.34	0.47	0.13
					1.24	0.73	1.39	0.20	0.36	0.21	0.15	0.18	0.21	0.18	1.12	27.48	4.75	1.24	2.13	102.12
6	O_2	12	(%)	1/10	9.50	6.67	4.40	5.07	7.28	9.92	8.21	5.22	6.81	8.40	9.09	8.43	8.81	6.45	6.82	6.57
					6.35	7.82	9.36	5.88	5.13	5.88	5.57	6.58	8.95	5.80	5.75	6.33	5.83	7.78	9.69	5.66
					5.44	6.81	6.00	6.34	9.47	5.62	5.84	6.66	5.27	6.30	11.24	8.31	7.66	8.81	8.80	4.45
7	FLW	0	Sm3	10	10028.40	13522.50	16735.80	16144.00	13827.50	10606.60	12477.00	16314.60	14659.10	12269.40	11391.20	12060.50	11952.50	15080.80	14516.90	15439.30
					15617.60	13381.70	12097.40	15958.80	17015.40	15244.80	15392.90	14335.90	11559.10	15229.00	15146.20	14709.90	15018.50	12965.50	11686.00	15516.40
					15904.70	14075.40	15151.30	14667.50	11688.60	15633.40	15180.80	14333.40	16034.40	14746.00	10803.20	12594.40	13379.90	12190.80	10790.90	14396.10
8	TMP	0	DEG	1	150.43	153.08	154.27	154.00	151.10	149.98	147.56	147.88	150.34	149.60	148.98	148.98	149.21	150.78	151.71	155.60
					157.11	156.52	158.52	161.03	161.74	161.08	159.54	158.78	158.41	159.24	159.94	160.06	160.49	160.21	159.93	160.13
					159.81	159.08	159.47	161.27	160.04	159.49	159.28	159.32	160.98	160.80	160.15	160.73	161.07	160.27	160.36	159.18
9	TM1	0	DEG	1	946.95	958.57	1099.45	1127.69	1050.04	923.74	1062.53	1090.85	1018.92	927.04	881.27	911.33	1042.23	1080.05	1086.69	1107.91
					1122.28	1044.34	1085.15	1111.50	1130.91	1099.17	1124.90	1087.35	1108.09	1113.47	1116.03	1087.20	1107.55	1019.50	1031.13	1099.22
					1115.65	1050.99	1090.83	1072.20	1048.46	1087.58	1104.39	1073.70	1143.32	1103.53	956.41	925.62	926.57	917.25	910.73	1077.47
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/08　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

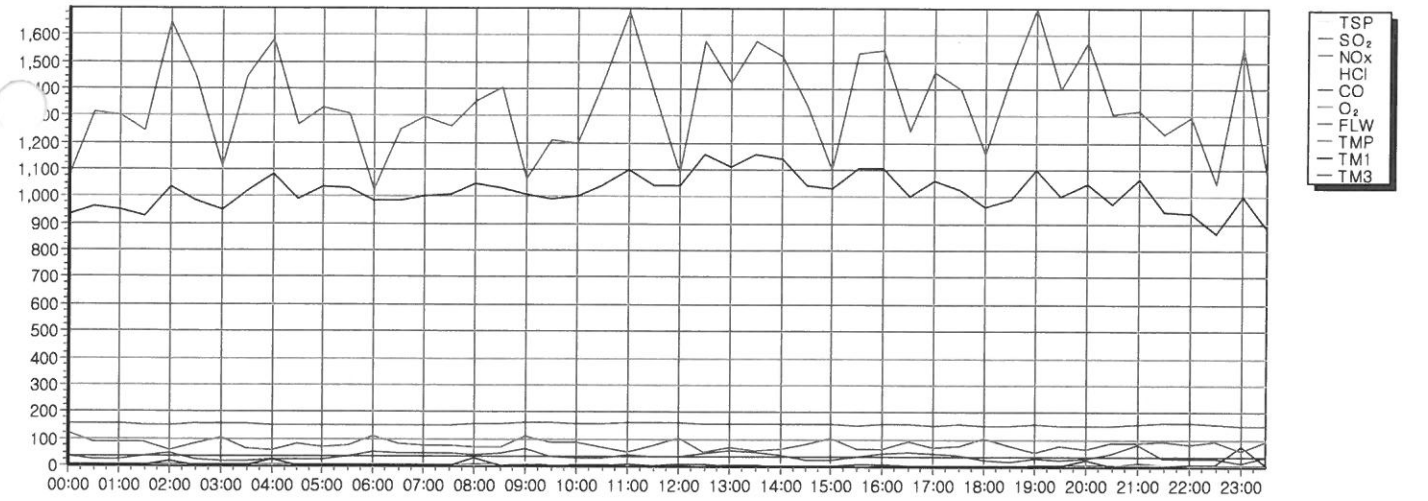


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.41	0.31	0.30	0.31	0.26	0.30	0.36	0.26	0.25	0.30	0.27	0.27	0.35	0.29	0.28	0.28
					0.27	0.29	0.38	0.32	0.31	0.27	0.25	0.30	0.36	0.23	0.25	0.24	0.25	0.28	0.35	0.25
					0.25	0.30	0.26	0.27	0.33	0.26	0.24	0.27	0.25	0.29	0.33	0.32	0.31	0.31	0.24	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5.14	6.30	1.24	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.12	0.04	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
					0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.87	8.83	6.60	0.00	0.00	0.30	0.05
3	NOx	70	ppm	1	36.57	21.70	23.77	32.85	47.15	24.61	19.18	15.59	21.53	20.83	22.06	37.09	54.47	45.42	47.85	45.43
					42.09	48.84	62.60	33.36	26.41	29.47	42.69	33.44	33.31	44.24	56.42	51.61	41.20	24.19	23.79	33.10
					48.64	50.61	44.31	39.47	23.19	15.09	31.67	23.84	26.72	46.46	78.08	29.60	28.67	31.56	13.30	34.30
4	HCl	15	ppm	1	1.96	1.55	1.47	1.58	1.37	1.67	1.92	1.40	1.22	1.57	1.39	1.46	2.16	2.12	2.12	2.18
					2.00	5.26	11.43	3.05	2.22	2.08	3.64	4.42	3.51	2.33	2.86	2.84	3.31	3.56	4.25	2.78
					3.17	3.75	3.08	3.64	3.90	3.03	2.58	2.77	2.27	2.63	3.51	3.96	2.61	1.96	1.61	2.28
5	CO	50	ppm	1	1.39	1.24	0.87	0.89	17.28	0.55	0.91	0.70	21.99	0.55	0.37	0.11	0.23	0.22	0.12	1.05
					30.19	0.13	0.39	0.66	1.98	1.51	4.03	1.04	3.41	3.28	0.15	1.10	0.91	0.32	0.61	3.07
					4.88	0.33	0.21	0.28	1.97	0.60	1.51	0.38	21.71	0.31	0.23	1.07	2.92	4.19	75.01	5.33
6	O_2	12	(%)	1/10	11.84	8.40	8.40	8.91	6.02	7.82	10.28	6.53	5.48	8.16	7.20	7.26	10.89	8.07	7.53	7.50
					6.87	7.18	10.69	8.74	8.49	6.81	5.38	7.75	10.33	5.36	6.78	5.83	6.40	7.95	10.60	6.37
					6.58	8.98	7.11	7.59	10.58	7.38	5.36	7.73	6.23	8.39	8.68	8.95	8.31	8.98	6.04	9.19
7	FLW	0	Sm3	10	10796.30	13107.30	13000.50	12451.30	16465.80	14485.50	11099.00	14465.70	15823.50	12693.70	13283.60	13065.80	10279.70	12521.90	12947.80	12622.10
					13561.40	14052.90	10640.60	12104.30	11994.50	14254.80	16863.70	13910.00	10871.80	15811.60	14246.80	15799.00	15216.80	13338.30	10981.50	15308.70
					15460.00	12444.80	14608.30	14014.50	11570.50	14573.00	16993.10	14017.30	15718.20	13053.50	13204.00	12340.60	12939.90	10477.30	15531.40	10817.20
8	TMP	0	DEG	1	156.86	154.82	152.73	150.88	150.98	154.41	155.17	153.21	152.19	151.77	150.12	148.35	147.90	147.54	147.95	151.39
					153.87	157.19	160.30	160.03	157.75	157.14	159.21	161.22	158.79	156.26	154.57	154.25	155.85	156.57	155.95	152.55
					153.13	154.04	152.54	153.45	152.17	151.06	153.24	152.53	151.31	151.54	154.91	158.54	159.06	153.35	149.91	150.84
9	TM1	0	DEG	1	932.19	962.80	950.05	925.16	1037.21	983.49	949.29	1017.91	1080.51	992.28	1034.75	1030.81	987.71	984.27	1000.79	1009.89
					1045.67	1032.13	1010.57	991.55	1000.19	1043.42	1099.74	1044.95	1044.34	1155.44	1112.08	1160.21	1143.41	1044.58	1031.16	1104.68
					1104.61	1004.27	1060.69	1025.09	959.23	992.37	1099.75	1001.93	1049.13	974.45	1064.55	944.63	936.87	863.99	1000.37	882.43
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

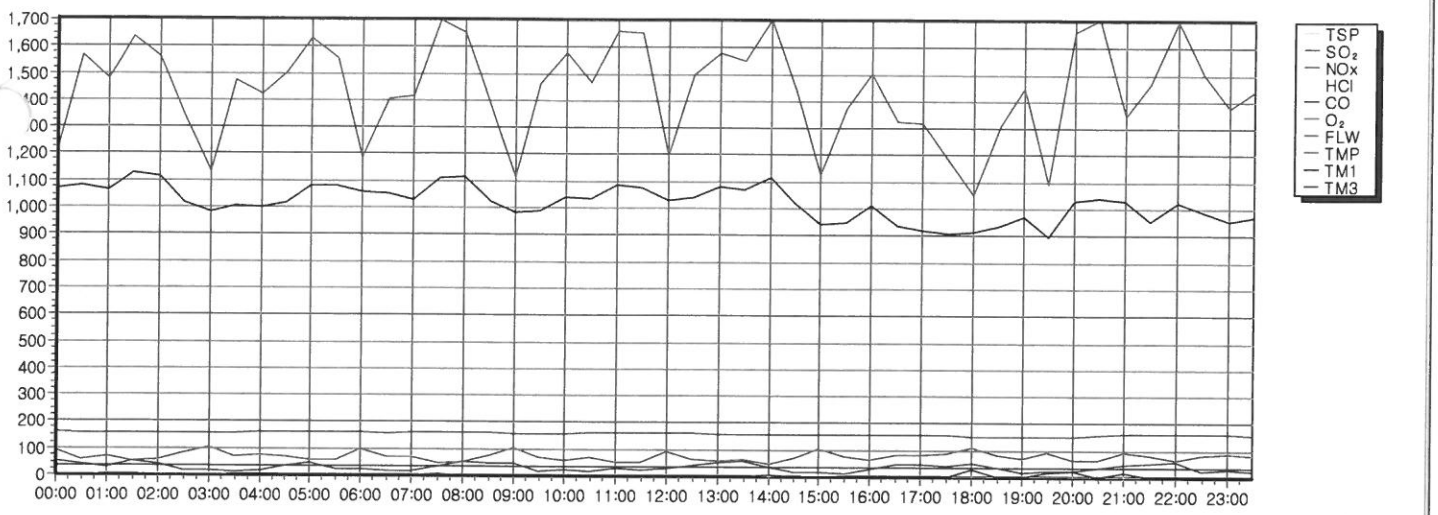

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.27	0.27	0.24	0.26	0.29	0.37	0.29	0.29	0.28	0.26	0.27	0.36	0.29	0.30	0.25
					0.26	0.30	0.37	0.28	0.27	0.28	0.25	0.25	0.35	0.26	0.25	0.26	0.23	0.27	0.34	0.28
					0.25	0.28	0.28	0.27	0.35	0.28	0.26	0.33	0.26	0.27	0.37	0.33	0.29	0.32	0.33	0.32
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.09	0.35	3.30
					1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.31	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	52.94	41.30	31.58	50.94	42.68	18.54	17.32	14.40	15.03	32.75	48.48	24.58	21.82	19.43	18.16	33.93
					49.33	46.07	48.54	19.50	21.91	19.74	28.64	22.16	29.62	41.14	51.94	55.68	32.93	19.24	15.55	13.20
					31.65	45.59	44.82	42.44	53.15	33.51	15.80	20.84	24.28	34.84	43.56	51.29	55.39	25.96	26.24	25.66
4	HCl	15	ppm	1	4.56	2.91	2.86	2.70	3.08	3.49	4.19	2.53	1.98	1.53	1.26	1.34	1.82	1.48	1.49	1.24
					1.35	1.53	2.35	2.15	2.02	1.83	1.48	1.56	2.32	1.72	1.65	1.93	2.12	2.74	3.22	2.27
					1.77	1.80	1.70	1.77	2.41	2.33	2.01	2.07	1.37	1.37	1.72	1.49	1.15	1.33	1.37	1.29
5	CO	50	ppm	1	0.16	0.09	0.10	0.03	0.05	0.48	0.93	0.53	0.47	0.37	0.82	0.11	0.21	0.30	0.42	2.34
					1.01	0.16	0.41	0.58	0.63	0.40	0.59	2.28	0.38	0.11	1.84	0.06	4.27	2.25	1.15	0.92
					0.49	0.66	0.62	1.89	28.78	2.07	2.43	18.86	25.50	1.71	17.10	0.40	1.78	1.12	0.84	0.70
6	O_2	12	(%)	1/10	9.18	5.98	6.72	5.43	5.99	7.94	10.39	6.96	7.27	6.68	5.53	6.05	9.57	7.07	7.22	4.89
					5.23	7.55	10.41	7.13	6.01	6.76	5.35	5.46	9.46	6.41	5.70	6.09	4.80	6.95	10.55	7.76
					6.48	8.05	8.19	8.41	10.76	7.95	7.04	9.31	6.34	6.33	9.51	8.27	6.47	7.85	8.79	8.19
7	FLW	0	Sm3	10	12156.80	15675.60	14827.20	16342.70	15600.00	13407.60	11305.40	14746.10	14228.90	15060.20	16322.40	15545.40	11852.50	14071.90	14192.30	16995.00
					16535.80	13745.90	11177.10	14623.70	15796.20	14681.00	16623.50	16522.40	11967.60	14991.80	15810.00	15475.60	17058.60	14422.00	11267.80	13742.50
					15051.50	13230.40	13173.90	11775.90	10533.30	13056.40	14541.10	10952.00	16610.50	17047.60	13484.80	14716.30	17009.10	15058.40	13759.20	14397.60
8	TMP	0	DEG	1	160.28	158.71	157.01	156.64	156.85	156.52	157.15	158.70	159.52	159.51	159.44	159.87	159.48	158.96	160.76	161.68
					161.93	159.91	157.01	154.99	158.12	159.70	159.77	160.89	160.62	159.33	158.14	157.51	157.71	158.35	157.96	156.79
					156.19	156.31	155.52	153.84	151.49	151.08	151.99	152.14	151.25	156.70	160.50	160.95	160.72	161.06	160.20	158.39
9	TM1	0	DEG	1	1067.08	1080.98	1065.01	1127.15	1118.13	1019.21	985.30	1004.03	999.23	1015.83	1083.03	1080.42	1058.94	1052.97	1031.26	1108.87
					1114.07	1023.64	981.34	990.31	1039.65	1032.29	1087.13	1076.68	1031.34	1039.93	1081.33	1069.89	1114.11	1015.65	944.92	945.49
					1013.65	937.48	920.53	905.97	913.92	938.61	970.71	896.77	1029.08	1042.52	1029.44	953.43	1024.44	986.18	952.43	970.45
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67