
굴뚝별 트랜드

2016년07월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/15　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

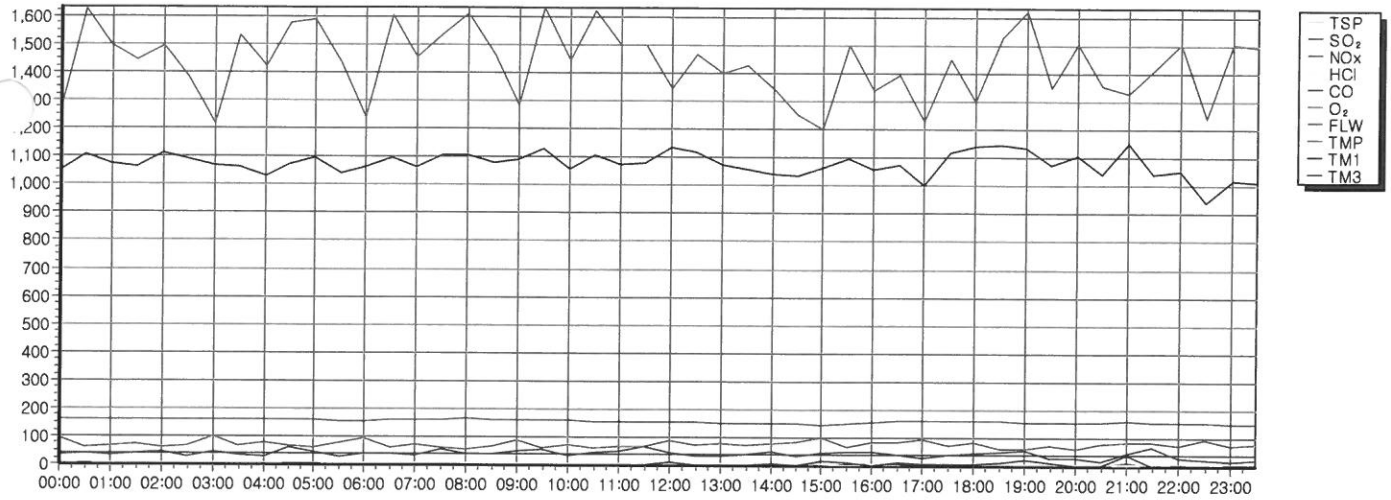

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.26	0.29	0.29	0.26	0.27	0.41	0.28	0.30	0.28	0.28	0.30	0.36	0.27	0.29	0.28
					0.27	0.28	0.35	0.26	0.29	0.26	0.27	0.27	0.32	0.27	0.28	0.27	0.29	0.27	0.32	0.26
					0.30	0.31	0.33	0.28	0.34	0.27	0.27	0.28	0.26	0.29	0.36	0.31	0.29	0.33	0.28	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	0.24	0.79	0.24	0.00	2.75	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.76	0.44	4.06
					2.57	1.08	2.28	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.07	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	3.65
					3.39	2.87	0.09	1.07	0.66	0.02	1.43	1.03	0.00	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	34.33	38.48	33.53	39.02	42.04	28.55	44.52	32.94	25.42	58.79	45.49	27.36	38.22	39.77	33.88	55.50
					41.07	38.65	47.30	53.28	33.28	41.57	49.39	68.12	41.57	35.31	30.57	38.14	48.29	32.95	44.43	48.09
					51.77	37.88	29.60	36.03	46.85	50.18	54.63	26.45	26.07	16.42	45.88	66.02	26.17	23.88	19.37	20.37
4	HCl	15	ppm	1	4.51	2.76	2.91	2.79	3.46	3.46	4.18	3.15	2.93	2.33	2.68	2.95	3.41	2.98	3.62	3.34
					4.17	3.78	3.92	3.91	4.21	2.97	3.44	3.28	3.83	3.47	3.51	3.19	3.49	3.37	3.05	2.68
					7.54	8.89	6.42	3.39	4.50	3.81	3.54	3.86	2.91	3.45	3.70	3.38	2.66	2.96	2.14	2.01
5	CO	50	ppm	1	0.29	0.12	0.18	0.26	0.28	0.27	0.29	0.18	0.36	0.08	0.11	0.27	0.31	0.16	0.21	0.09
					0.14	0.09	0.25	0.11	0.23	1.07	0.12	0.05	9.32	0.66	0.61	0.64	4.28	2.18	18.64	12.25
					0.28	9.28	6.60	4.83	2.90	9.40	20.97	10.93	0.73	1.01	41.39	0.34	0.47	1.64	0.65	0.46
6	O_2	12	(%)	1/10	9.41	5.86	6.91	7.24	5.93	6.74	9.74	6.72	7.64	6.44	6.25	7.58	9.67	6.02	7.06	6.19
					5.78	6.73	8.75	5.86	7.35	6.06	6.72	6.91	8.83	7.01	7.61	7.38	7.96	8.30	9.75	6.76
					8.43	8.16	9.20	6.94	8.54	6.32	6.25	7.31	6.24	7.65	8.28	8.06	7.41	9.47	7.27	7.51
7	FLW	0	Sm3	10	12723.40	16282.00	14945.30	14430.00	14926.00	13850.30	12173.50	15335.60	14245.00	15798.50	15868.90	14318.40	12386.10	16067.60	14563.10	15387.90
					16090.90	14650.90	12838.10	16329.90	14456.20	16213.10	15017.00	15018.40	13449.30	14657.20	13986.80	14278.90	13440.30	12534.30	11994.90	15027.50
					13387.20	13973.50	12296.00	14511.30	12991.50	15252.80	16244.90	13517.20	15040.60	13563.60	13259.40	14101.80	15054.00	12425.60	15073.90	14935.30
8	TMP	0	DEG	1	161.57	161.25	160.98	159.26	159.20	158.37	159.28	160.60	160.05	158.60	157.98	157.66	156.89	158.89	161.00	162.07
					163.56	162.81	160.38	160.03	158.89	155.10	155.32	154.10	152.48	152.27	150.59	149.37	149.30	147.84	146.33	147.97
					152.69	159.24	159.85	158.35	158.90	157.92	157.62	157.16	155.96	156.83	157.92	157.28	154.31	152.93	150.28	150.45
9	TM1	0	DEG	1	1052.91	1105.71	1072.05	1065.42	1109.96	1093.21	1066.53	1064.28	1027.51	1076.16	1095.31	1041.73	1061.09	1095.79	1060.97	1104.90
					1105.55	1078.95	1089.45	1127.53	1058.61	1104.83	1072.27	1078.19	1135.47	1118.31	1076.35	1056.27	1042.90	1034.98	1062.26	1095.18
					1058.85	1072.61	1003.79	1116.79	1142.31	1143.21	1132.27	1076.01	1107.74	1040.75	1148.84	1042.07	1051.08	942.65	1016.26	1010.33
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월15일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/14　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

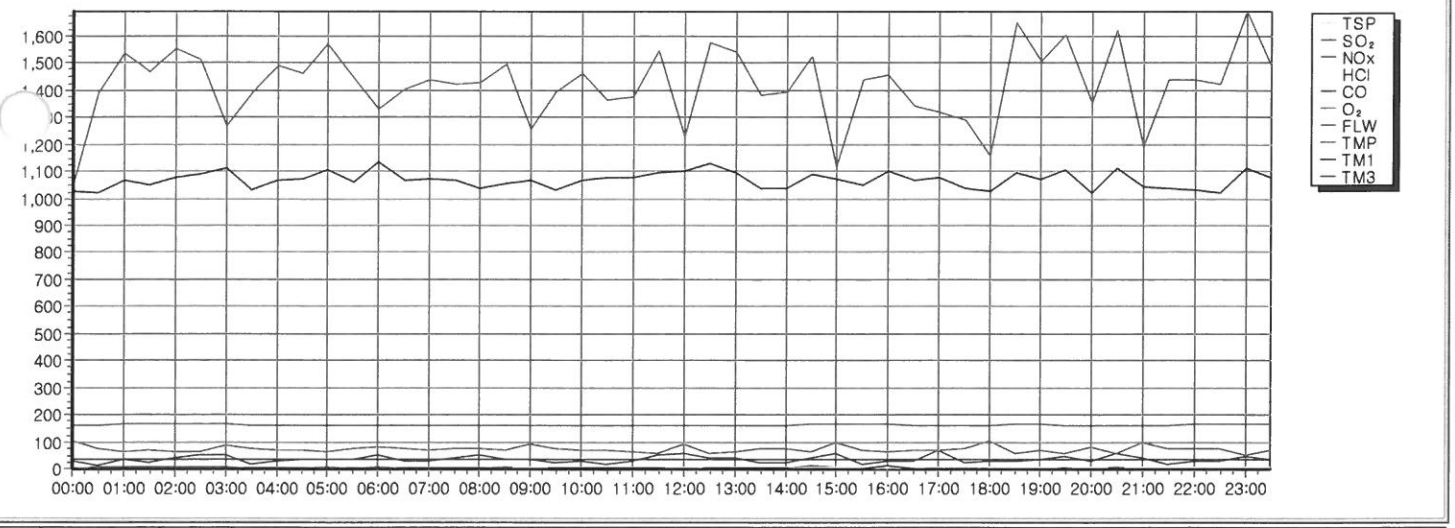

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.35	0.30	0.28	0.29	0.28	0.28	0.36	0.30	0.28	0.28	0.27	0.29	0.35	0.30	0.29	0.29
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.27	0.35	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.35	0.26	0.26	0.28	0.28	0.27	0.37	0.28
					0.26	0.27	0.27	0.28	0.36	0.27	0.28	0.26	0.30	0.26	0.37	0.30	0.32	0.31	0.27	0.29
					0.00	4.01	7.45	3.32	6.37	7.09	7.46	0.00	0.00	0.35	4.60	2.01	3.54	1.06	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	1.73	2.98	0.00	0.00	0.02	1.22	0.00	1.49	1.79	0.15	0.74	0.00	0.81	12.09	3.63	1.76
					9.19	0.07	1.52	1.36	0.20	6.96	0.92	1.64	0.00	6.98	2.02	0.92	1.92	3.41	7.17	1.14


					26.04	10.41	33.26	25.58	37.63	50.43	54.02	16.99	29.78	33.87	37.04	32.89	49.14	28.11	29.08	42.50
3	NOx	70	ppm	1	50.07	34.49	37.22	25.05	29.93	18.77	25.80	48.96	58.39	40.71	42.40	20.73	20.63	41.07	59.61	16.34
					26.26	26.19	68.05	24.14	29.77	29.44	33.02	43.09	29.51	55.50	38.68	19.29	29.66	27.81	44.57	34.71
					2.87	1.84	1.16	1.01	0.94	0.99	1.52	1.47	1.11	1.21	1.32	2.30	2.75	2.34	1.75	1.64
4	HCl	15	ppm	1	1.70	2.46	2.94	2.41	2.19	2.52	2.42	2.09	3.05	2.09	2.25	2.61	2.16	5.21	8.47	3.43
					6.07	4.30	2.88	3.85	4.88	3.13	3.59	2.66	2.97	2.50	5.03	3.42	3.30	6.86	5.09	6.05
					0.60	0.56	0.27	0.28	0.16	0.08	0.45	0.28	0.16	0.15	0.18	0.20	0.31	0.17	0.19	0.05
5	CO	50	ppm	1	0.09	0.14	0.35	0.28	0.21	0.50	0.22	0.99	0.13	0.11	0.08	0.16	0.24	0.10	0.21	0.37
					12.28	0.26	0.09	0.71	0.43	1.66	0.16	0.72	0.21	0.07	0.20	0.33	0.33	0.42	0.08	0.10
					10.45	7.54	6.38	6.96	6.21	6.44	8.71	7.69	6.72	6.88	6.09	7.17	8.07	7.40	7.15	7.21
6	O_2	12	(%)	1/10	7.37	6.76	9.15	7.51	6.85	6.78	6.48	5.94	9.42	5.81	6.19	7.43	7.47	6.31	9.75	7.05
					6.04	6.71	6.88	7.54	10.25	5.55	6.67	5.82	7.92	5.56	9.97	7.29	7.31	7.44	5.22	6.80
					10455.00	13885.00	15372.10	14692.00	15541.90	15136.40	12686.60	13858.10	14897.40	14607.30	15692.20	14460.50	13298.40	14064.30	14413.00	14216.80
7	FLW	0	Sm3	10	14299.10	14943.50	12539.70	13907.90	14641.30	13662.80	13732.40	15448.90	12276.10	15771.40	15408.90	13831.40	13908.50	15225.70	11162.40	14404.40
					14579.80	13413.40	13157.10	12883.90	11570.60	16512.40	15086.20	16062.70	13537.60	16230.50	11895.60	14376.60	14398.30	14199.80	16908.10	14874.00
					158.63	162.13	164.31	164.49	164.33	163.79	163.52	162.91	161.98	161.38	161.31	162.11	162.34	162.00	161.26	160.42
8	TMP	0	DEG	1	159.46	161.27	161.21	161.66	162.00	161.59	160.82	160.90	162.20	161.15	160.42	161.09	161.36	164.70	165.91	163.61
					164.67	163.09	161.08	160.77	162.56	164.59	164.14	162.40	161.79	161.51	163.10	163.13	163.95	164.66	165.05	164.57
					1025.85	1018.85	1068.80	1049.15	1078.20	1086.37	1113.72	1032.77	1067.65	1072.94	1104.13	1059.15	1132.55	1066.56	1069.03	1064.03
9	TM1	0	DEG	1	1036.95	1057.40	1064.19	1034.05	1067.32	1076.76	1077.49	1096.25	1100.65	1126.51	1095.70	1039.39	1035.15	1086.85	1072.84	1050.73
					1100.96	1066.23	1074.72	1038.73	1028.28	1094.23	1072.23	1106.76	1018.59	1113.76	1045.23	1036.41	1034.09	1022.95	1111.99	1078.84
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월14일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/13　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

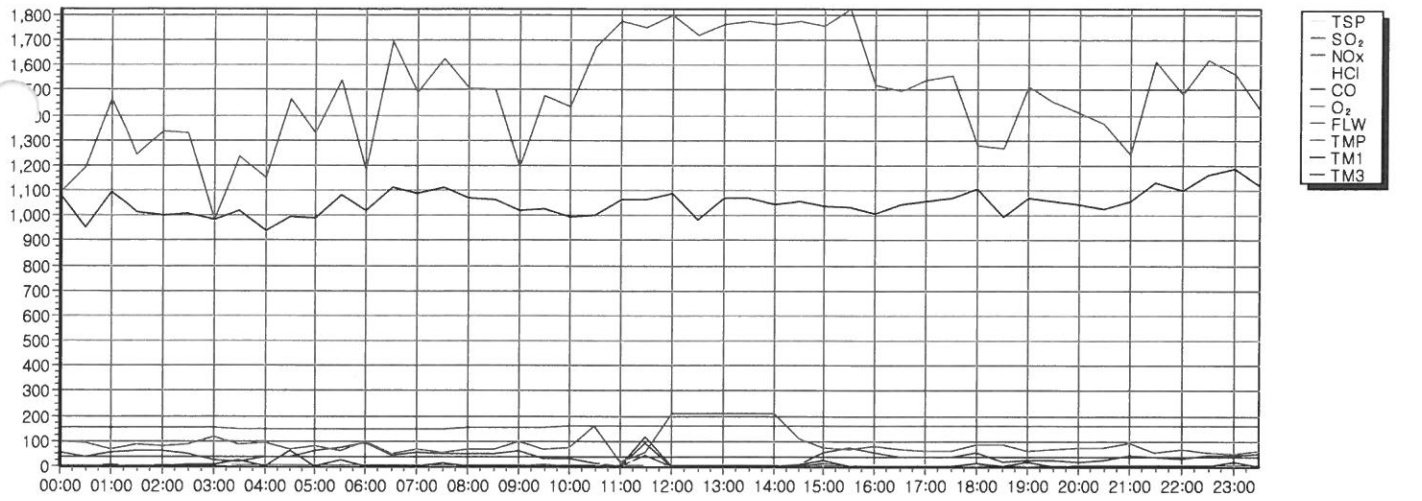

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.36	0.33	0.27	0.31	0.30	0.31	0.37	0.28	0.31	0.27	0.28	0.25	0.33	0.23	0.25	0.24
					0.25	0.25	0.35	0.27	0.38	0.23	0.21	0.21	0.33	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
					0.26	0.27	0.26	0.26	0.33	0.31	0.26	0.27	0.28	0.29	0.35	0.25	0.27	0.25	0.23	0.25
2	SO_2	30	ppm	1	6.17	0.00	5.05	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.71	0.10	0.00	0.21	0.13	0.14
					0.02	0.02	0.00	3.11	2.70	0.60	0.02	41.86	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.38	9.58	7.44
					2.03	0.44	0.57	4.91	4.84	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.02	1.81	0.01	1.06	2.63	0.06

3	NOx	70	ppm	1	57.88	39.81	58.59	60.32	59.73	50.78	22.12	19.86	34.13	39.65	58.93	76.49	91.02	45.07	55.11	48.02
					50.46	51.82	64.35	32.23	31.06	11.61	0.31	92.47	0.26	0.13	0.10	0.11	0.15	3.47	53.63	71.54
					55.43	34.84	39.05	34.62	57.56	20.30	22.71	22.85	20.81	21.82	42.70	39.73	29.09	40.73	40.46	47.38
4	HCl	15	ppm	1	5.31	3.37	2.38	3.71	2.86	3.19	4.38	2.98	3.04	2.43	2.40	1.77	2.58	1.90	1.96	1.79
					1.85	1.69	2.46	2.09	1.81	0.65	30.30	7.91	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	14.42	20.18	6.44
					5.93	4.43	4.34	4.39	6.76	6.34	4.32	3.46	2.26	1.80	1.97	1.57	1.56	1.36	1.57	1.71
5	CO	50	ppm	1	2.40	0.51	1.99	0.35	3.08	7.12	5.85	23.18	1.21	64.66	1.39	25.81	0.40	1.86	0.18	10.50
					0.14	0.19	0.42	1.38	1.64	0.16	0.00	116.71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	22.11	0.58
					0.35	0.33	0.25	2.08	10.73	0.90	21.55	0.39	0.40	0.43	0.46	0.17	0.22	0.17	21.05	0.06
6	O_2	12	(%)	1/10	9.99	9.40	6.84	8.70	8.29	8.35	11.62	8.43	9.31	6.94	7.99	6.30	10.10	5.17	6.61	5.67
					6.73	6.69	10.17	6.80	7.26	15.91	1.68	5.65	21.02	20.89	20.80	20.80	20.80	11.43	7.41	7.10
					7.96	6.77	6.45	6.27	8.61	8.73	6.35	6.98	7.44	7.70	9.36	5.53	6.72	5.38	4.82	6.14
7	FLW	0	Sm3	10	10930.10	11951.00	14632.50	12425.80	13372.40	13280.70	9860.08	12387.50	11474.70	14630.20	13307.70	15383.50	11829.30	16925.00	14887.60	16250.60
					15084.40	15040.50	11903.30	14768.20	14333.10	16663.40	17752.90	17518.00	18012.00	17192.20	17641.00	17758.80	17617.20	17770.60	17547.10	18240.00
					15183.80	14959.80	15388.20	15562.50	12828.90	12674.00	15137.40	14551.60	14080.60	13680.40	12457.80	16129.90	14867.20	16196.10	15636.50	14192.80
8	TMP	0	DEG	1	157.66	156.83	156.97	156.46	153.27	152.43	152.48	150.47	149.12	149.34	149.38	149.75	149.14	149.15	149.86	150.83
					152.66	153.24	153.74	155.84	159.20	161.22	161.78	161.22	161.28	160.54	159.24	160.14	159.76	161.30	161.39	160.01
					159.92	159.35	159.45	159.95	160.22	160.38	161.38	162.67	162.13	161.18	160.13	160.16	159.83	158.50	158.59	158.09
9	TM1	0	DEG	1	1079.57	953.68	1093.39	1011.80	1001.73	1010.33	980.25	1018.79	940.07	995.91	986.61	1082.03	1021.31	1112.07	1088.74	1112.54
					1068.73	1065.32	1023.21	1025.06	998.36	999.84	1061.47	1066.01	1087.96	985.75	1070.69	1068.09	1042.39	1054.53	1037.02	1030.40
					1006.99	1046.83	1060.09	1068.53	1105.50	997.75	1070.64	1060.18	1041.97	1026.39	1055.88	1129.81	1098.19	1160.47	1184.25	1120.31
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67