
굴뚝별 트랜드

2016년07월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

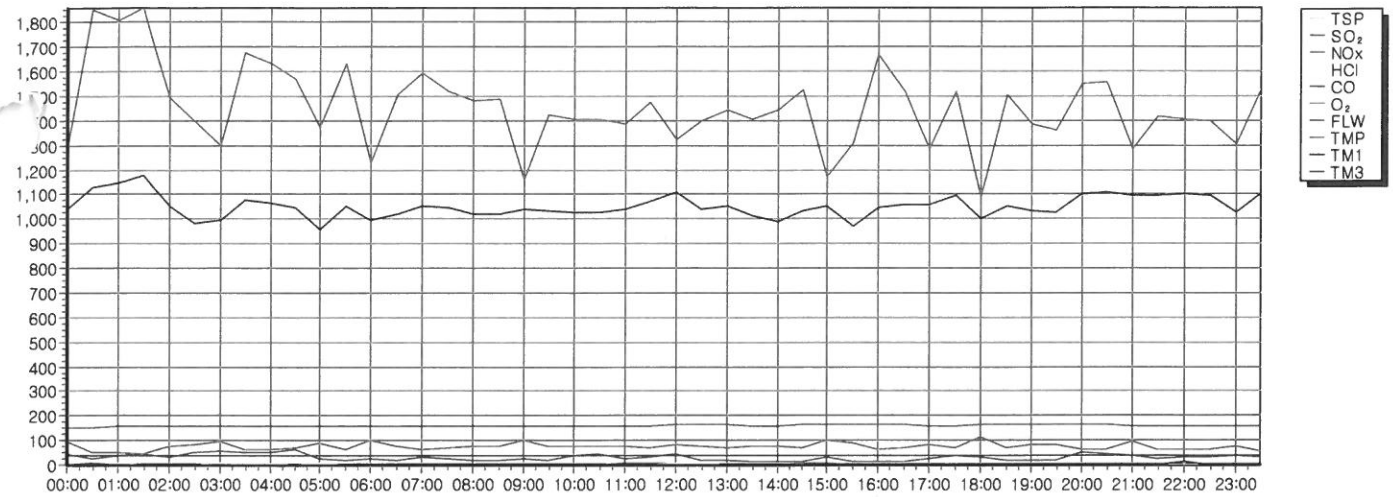

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.35	0.24	0.25	0.25	0.30	0.31	0.36	0.27	0.28	0.28	0.32	0.28	0.38	0.29	0.28	0.28
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.30	0.37	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.35	0.30	0.28	0.29	0.30	0.29	0.37	0.32
					0.28	0.29	0.31	0.27	0.39	0.29	0.32	0.31	0.27	0.27	0.35	0.26	0.26	0.26	0.29	0.25
					0.00	1.98	0.78	0.75	0.01	0.00	0.03	0.38	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	3.50	4.07	9.23	0.25	0.00	0.00	0.88	5.19	5.73	0.00
					0.23	0.00	0.02	1.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.28	2.50	1.17	0.00	0.00


					47.18	22.47	40.93	41.99	34.50	50.53	57.31	53.10	51.66	61.20	24.53	22.00	23.16	17.51	33.39	26.74
3	NOx	70	ppm	1	17.28	15.96	27.80	17.27	37.18	42.99	25.23	31.15	46.41	16.20	16.75	12.23	9.48	10.98	32.65	11.25
					11.60	15.12	26.92	37.23	31.60	16.00	20.17	16.05	47.29	47.07	37.24	26.59	29.54	33.54	38.29	29.35
					4.58	3.40	3.46	3.08	3.06	2.85	3.27	3.34	3.26	3.03	3.31	2.43	2.62	2.15	1.71	1.62
4	HCl	15	ppm	1	1.54	1.42	1.29	1.19	1.18	1.21	1.72	3.04	6.45	5.09	2.42	1.82	1.75	1.48	1.48	1.39
					1.05	1.00	0.98	0.84	0.99	0.87	0.89	0.82	0.62	0.59	0.76	0.87	0.92	1.09	1.14	1.02
					0.69	8.48	0.45	1.57	0.36	0.43	0.53	0.24	0.11	0.08	1.22	0.51	0.88	1.12	0.27	0.30
5	CO	50	ppm	1	0.36	0.32	0.41	0.45	0.28	0.31	0.53	0.39	0.29	0.45	0.42	0.75	1.20	0.75	0.59	1.79
					0.73	0.48	1.06	0.40	0.87	0.55	0.65	0.78	0.25	0.26	0.42	1.06	12.87	2.40	0.26	0.22
					9.65	4.87	4.99	4.65	7.44	8.21	9.76	6.11	6.48	6.81	8.58	6.47	10.38	7.26	6.54	6.99
6	O_2	12	(%)	1/10	7.37	7.37	10.01	7.31	7.31	7.42	7.42	6.88	8.41	7.62	7.17	7.57	7.60	6.86	10.15	8.58
					6.25	7.15	8.40	6.67	11.04	6.95	8.00	8.25	6.50	6.51	9.42	6.54	6.41	6.41	7.57	5.61
					12794.40	18541.90	18099.50	18585.50	14907.90	14013.80	12967.50	16775.20	16347.60	15716.90	13720.40	16348.90	12289.60	15030.30	15915.30	15201.90
7	FLW	0	Sm3	10	14805.60	14860.80	11577.20	14251.20	14058.30	14056.80	13865.10	14749.60	13225.90	13963.80	14397.60	14024.70	14415.60	15247.40	11695.80	13106.90
					16690.50	15188.90	12838.00	15198.80	10909.00	15040.90	13829.20	13611.10	15517.30	15579.40	12882.40	14181.60	14045.10	14017.50	13060.80	15225.40
					152.46	153.60	155.71	157.27	157.53	157.12	157.55	157.86	158.31	157.71	156.67	155.59	156.35	155.97	155.75	156.56
8	TMP	0	DEG	1	157.61	159.60	158.67	157.83	158.26	159.15	159.96	160.27	161.03	162.04	161.06	159.62	160.32	161.78	162.37	161.04
					160.72	161.58	159.89	160.49	162.67	163.60	164.85	163.10	161.21	160.80	159.79	158.30	157.86	159.44	158.66	157.71
					1037.44	1127.99	1146.75	1176.31	1052.50	982.81	994.45	1077.21	1063.66	1048.61	956.77	1053.13	994.83	1021.61	1054.82	1046.61
9	TM1	0	DEG	1	1022.94	1019.54	1036.39	1035.75	1024.53	1025.89	1038.33	1069.97	1111.44	1040.61	1053.51	1013.57	986.85	1034.23	1050.07	971.15
					1045.50	1057.63	1060.73	1094.98	1001.96	1054.51	1033.00	1025.24	1100.25	1107.64	1093.10	1095.79	1099.99	1094.30	1027.31	1102.51
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/20　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

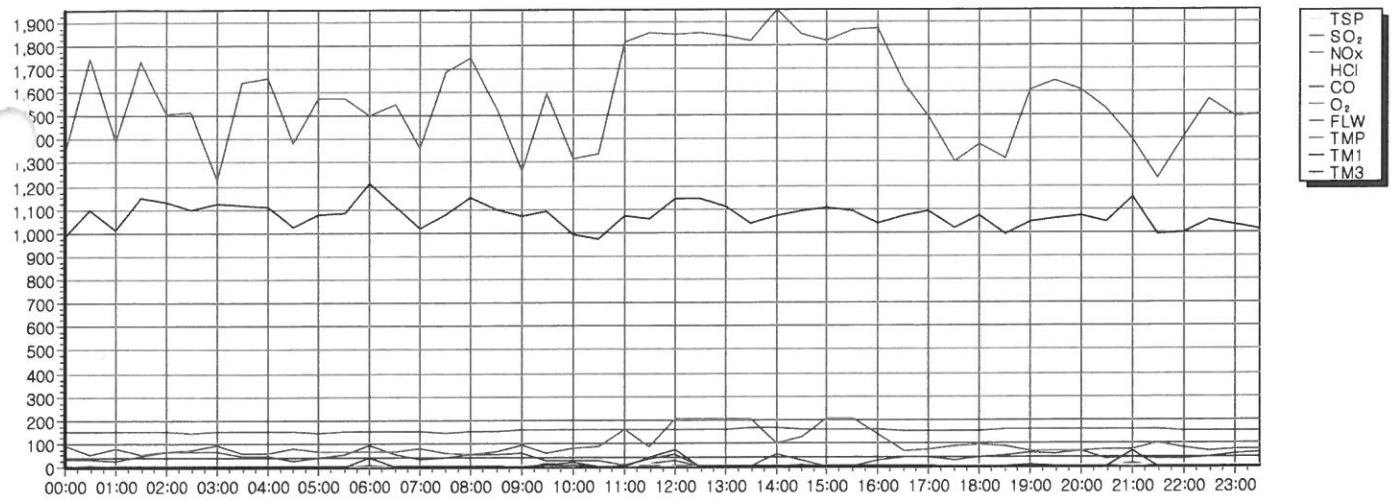

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.33	0.24	0.29	0.23	0.25	0.29	0.35	0.25	0.25	0.29	0.27	0.26	0.31	0.26	0.28	0.25
1	TSP	20	MGm	1	0.23	0.25	0.34	0.26	0.38	0.32	0.23	0.22	0.33	0.23	0.22	0.31	0.23	0.22	0.22	0.22
					0.24	0.26	0.27	0.30	0.33	0.32	0.28	0.27	0.28	0.29	0.35	0.34	0.29	0.27	0.28	0.28
					0.00	5.33	0.00	2.69	0.33	0.00	0.51	0.00	0.09	0.00	1.57	0.10	3.88	0.82	0.00	1.00
2	SO_2	30	ppm	1	1.96	2.48	2.72	10.56	9.20	0.00	0.07	15.67	26.80	1.59	2.34	2.69	1.28	3.76	1.07	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.85	0.00	0.00	0.15	0.32	16.27	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00


					33.59	32.03	25.37	45.06	65.47	68.81	67.66	45.42	43.73	27.18	40.60	54.11	92.03	54.42	31.05	37.18
3	NOx	70	ppm	1	51.55	50.01	57.80	27.60	23.74	23.54	9.60	32.61	55.32	0.88	1.27	1.46	52.07	27.98	0.57	0.00
					24.83	41.37	40.81	27.37	39.84	47.77	60.92	52.78	66.71	34.36	41.18	32.32	30.61	40.89	55.63	61.48
					2.14	1.39	1.42	1.08	1.23	1.37	2.23	1.79	1.74	2.10	2.03	2.10	2.54	2.64	2.47	2.29
4	HCl	15	ppm	1	2.44	2.62	4.63	4.44	12.32	6.60	1.26	12.19	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02
					0.23	2.25	3.18	3.81	3.62	8.98	5.60	4.62	4.37	4.79	4.79	5.89	3.97	3.67	4.60	4.30
					1.73	1.38	0.88	1.40	0.89	0.13	0.26	0.18	0.09	0.49	0.65	0.42	38.51	0.29	0.60	0.32
5	CO	50	ppm	1	0.37	0.11	0.10	9.56	19.40	1.83	0.26	41.15	70.39	0.00	0.00	0.00	0.26	2.15	0.00	0.01
					0.20	0.17	2.20	0.77	0.74	0.65	5.44	0.24	0.15	0.53	66.15	1.82	1.26	0.53	0.21	0.29
					9.56	5.32	8.13	5.15	6.80	7.10	9.13	6.08	5.95	8.24	6.58	6.63	6.89	6.61	8.09	6.01
6	O_2	12	(%)	1/10	4.97	6.30	8.97	5.91	8.17	8.32	15.67	8.34	20.73	20.82	20.80	20.80	9.86	12.53	20.80	20.80
					13.58	6.58	7.26	8.92	9.33	8.87	6.72	6.43	6.69	7.27	7.53	9.60	8.09	6.84	7.36	7.51
					13391.20	17484.70	13894.80	17320.30	15073.30	15140.60	12219.90	16415.30	16584.80	13854.80	15775.10	15725.20	14996.60	15508.10	13641.60	16886.10
7	FLW	0	Sm3	10	17455.70	15257.00	12604.70	15955.90	13138.10	13385.90	18124.40	18493.80	18467.30	18547.60	18409.30	18160.30	19515.90	18431.80	18183.70	18648.00
					18689.00	16355.30	14943.00	13047.00	13745.80	13172.70	16079.90	16470.30	16065.70	15300.50	13980.90	12274.60	14123.40	15676.00	14964.00	15010.00
					149.26	152.53	152.10	150.03	150.35	148.70	149.72	150.20	149.59	148.89	148.27	149.29	149.16	150.99	149.07	148.28
8	TMP	0	DEG	1	151.03	151.18	155.48	159.29	160.97	160.88	161.36	160.74	159.80	160.84	160.19	162.68	165.40	162.06	158.84	156.32
					155.51	155.07	153.24	151.63	152.56	156.77	157.67	157.34	157.02	156.63	156.33	155.56	152.79	152.36	153.16	152.40
					986.10	1099.99	1014.05	1150.96	1128.47	1095.61	1126.60	1114.92	1108.69	1027.37	1077.06	1086.35	1213.82	1108.53	1015.84	1077.33
9	TM1	0	DEG	1	1151.38	1096.12	1070.97	1094.15	993.58	972.90	1070.60	1056.31	1143.74	1146.21	1109.59	1041.26	1072.37	1093.83	1103.83	1091.62
					1041.28	1069.33	1094.24	1016.91	1069.62	993.55	1046.67	1057.67	1068.75	1047.37	1149.01	989.11	998.46	1048.98	1028.97	1011.37
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.66	36.65	36.64	36.64	36.63	36.64
					36.64	36.65	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/19　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

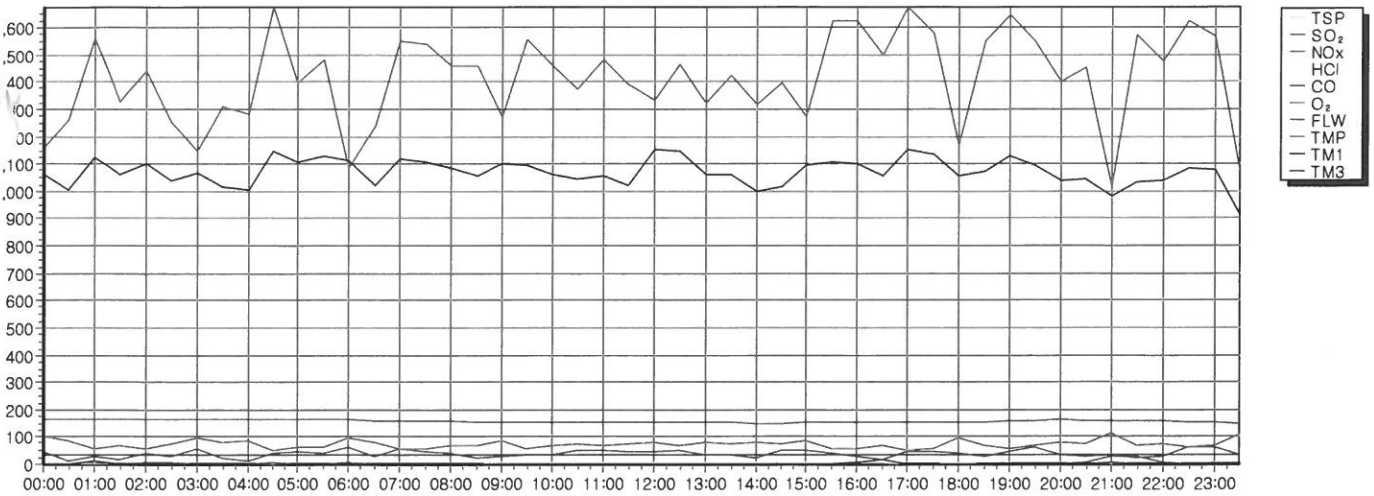

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.37	0.33	0.26	0.28	0.26	0.29	0.36	0.31	0.32	0.26	0.28	0.27	0.37	0.30	0.25	0.26
1	TSP	20	MGm	1	0.26	0.26	0.34	0.25	0.26	0.27	0.25	0.27	0.32	0.25	0.28	0.26	0.28	0.26	0.32	0.24
					0.24	0.27	0.22	0.25	0.34	0.28	0.26	0.28	0.32	0.30	0.40	0.27	0.28	0.26	0.26	0.36
					2.17	0.00	2.73	0.00	7.68	3.21	0.84	0.00	0.00	5.97	1.74	2.64	4.39	0.00	1.83	0.07
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.01	0.00	0.07	0.07	0.00	0.01	0.34	2.62	0.26	8.13	25.93	28.01	3.10	0.77	0.61	0.00

					42.57	13.39	27.81	14.95	37.48	31.19	58.55	21.36	13.71	38.62	45.04	40.20	60.90	27.66	59.31	43.56
3	NOx	70	ppm	1	39.25	22.87	30.80	35.38	32.10	49.73	51.25	42.82	44.78	51.22	36.80	36.26	23.89	49.09	53.60	37.19
					29.10	14.47	43.08	47.72	37.81	29.45	43.80	62.02	34.43	26.03	34.04	22.61	25.92	62.07	62.76	31.60
					5.16	2.87	1.80	2.07	1.54	2.27	2.56	2.21	1.70	1.08	1.18	1.18	1.82	1.57	1.47	1.60
4	HCl	15	ppm	1	1.85	2.26	3.43	2.95	2.89	3.00	3.01	3.45	4.10	3.34	3.46	3.32	3.69	3.37	4.01	3.36
					3.22	3.15	2.41	2.79	3.73	2.82	2.48	2.22	2.23	1.84	3.92	2.24	2.15	1.43	1.47	2.29
					0.26	0.56	11.45	0.21	0.09	0.19	0.12	0.30	0.35	3.24	0.07	1.44	0.23	0.21	0.10	0.04
5	CO	50	ppm	1	0.09	0.22	0.27	0.20	0.19	0.08	0.08	0.15	0.33	1.22	0.44	0.35	0.55	0.27	0.25	0.24
					7.67	19.82	0.90	0.13	0.36	0.46	0.17	0.12	0.68	1.37	8.22	2.71	0.77	0.20	0.56	2.31
					10.06	8.53	5.57	6.90	5.85	7.56	9.45	8.13	8.40	5.13	6.47	6.00	9.76	8.11	5.52	5.92
6	O_2	12	(%)	1/10	6.53	6.69	8.26	5.83	6.69	7.31	6.55	7.46	7.84	6.65	8.13	7.29	8.14	7.46	8.57	5.79
					5.80	6.54	4.88	5.90	9.80	7.07	5.90	6.60	8.06	7.52	11.59	6.58	7.49	6.43	6.72	10.73
					11587.30	12607.60	15578.90	13295.70	14387.30	12535.00	11481.80	13118.50	12834.10	16729.50	13958.40	14822.10	10842.50	12393.00	15517.60	15392.70
7	FLW	0	Sm3	10	14574.40	14597.30	12689.40	15550.40	14555.00	13746.30	14821.10	13917.10	13317.40	14636.00	13220.60	14227.00	13140.50	13964.10	12731.00	16210.90
					16199.90	15003.30	16738.20	15762.70	11699.70	15492.20	16427.90	15487.10	14003.20	14521.00	10145.30	15702.70	14748.90	16232.70	15642.40	10782.20
					162.71	161.74	161.83	163.11	162.61	163.12	162.06	162.51	163.61	164.48	164.41	163.65	163.40	160.73	161.67	161.08
8	TMP	0	DEG	1	157.45	154.30	154.24	155.55	154.95	153.76	153.32	153.30	153.24	153.49	152.22	150.55	150.20	150.13	151.76	153.00
					153.76	153.75	152.57	152.98	153.42	153.81	157.89	161.21	162.76	160.46	157.87	157.85	157.70	155.07	152.60	149.98
					1059.85	1004.11	1125.49	1062.95	1103.32	1036.28	1068.95	1017.03	1003.59	1147.41	1105.07	1128.91	1114.61	1023.37	1117.87	1106.21
9	TM1	0	DEG	1	1086.17	1054.60	1100.31	1097.90	1060.97	1042.50	1054.05	1020.73	1150.16	1147.29	1063.83	1058.64	1001.13	1018.30	1094.33	1108.92
					1098.82	1057.03	1149.01	1132.33	1057.81	1072.21	1127.70	1095.07	1039.51	1043.73	983.40	1030.41	1038.55	1082.19	1079.35	913.79
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67