
굴뚝별 트랜드

2016년07월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/24　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

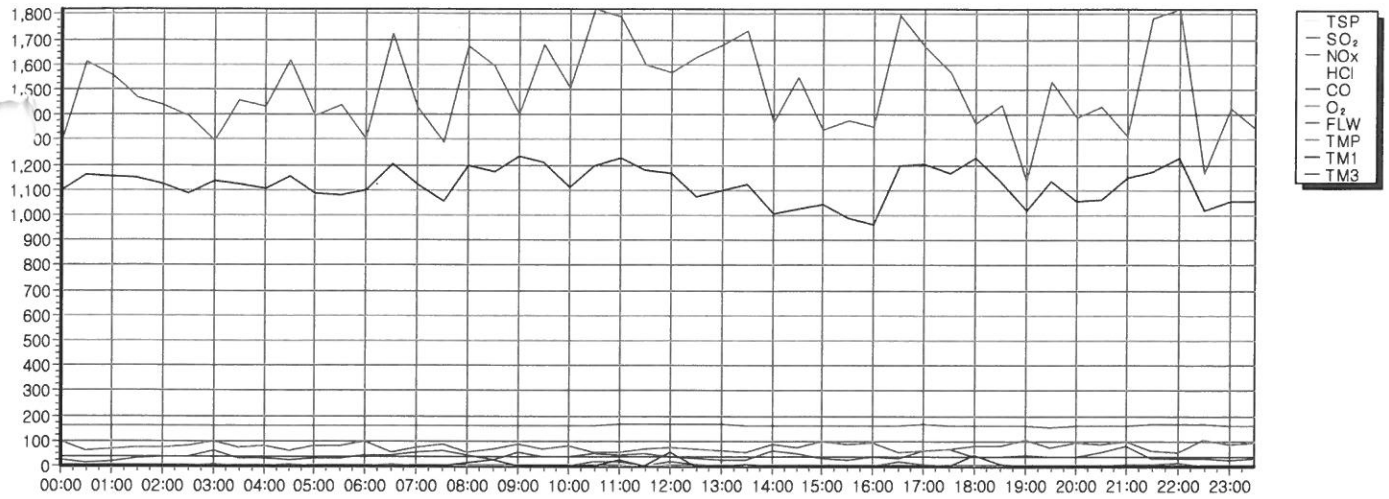


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.35	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.34	0.30	0.30	0.28	0.32	0.29	0.35	0.25	0.29	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.26	0.28	0.36	0.28	0.31	0.26	0.26	0.28	0.33	0.29	0.26	0.25	0.32	0.28	0.34	0.32
					0.33	0.25	0.26	0.28	0.32	0.28	0.35	0.28	0.32	0.32	0.37	0.28	0.27	0.38	0.33	0.31
					0.00	0.22	0.42	0.62	0.28	0.00	4.18	2.82	0.00	5.90	0.26	0.00	0.74	3.53	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.22	2.38	0.33	1.75	1.17	18.15	16.96	0.38	19.41	3.80	0.94	2.06	1.02	0.00	2.43	0.46
					0.00	20.80	8.07	0.58	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	7.19	10.60	0.00	0.00	0.00
					25.08	14.64	17.51	29.76	34.37	38.46	61.86	29.22	27.96	26.74	28.63	28.60	41.86	41.73	52.62	63.22
3	NOx	70	ppm	1	44.14	25.94	55.39	34.24	34.27	49.44	44.75	49.46	36.24	31.02	25.33	27.15	59.67	50.51	31.12	23.39
					35.82	32.27	59.18	66.43	38.59	35.65	41.67	37.05	36.90	54.98	82.39	33.59	31.20	33.04	22.46	33.61
					0.77	0.62	0.61	0.58	0.59	0.62	0.71	0.89	0.95	0.84	1.02	0.95	0.88	0.75	0.85	0.86
4	HCl	15	ppm	1	0.75	0.94	1.26	1.36	1.45	1.38	3.05	3.60	2.32	2.62	2.17	1.86	2.14	1.77	1.89	2.13
					1.80	1.11	0.97	0.95	0.89	0.97	1.16	0.90	1.03	0.92	0.98	1.08	1.14	1.96	1.26	0.98
					1.88	1.01	0.72	0.34	0.40	0.58	0.43	1.73	1.13	0.61	1.18	1.07	0.78	1.53	0.15	0.48
5	CO	50	ppm	1	9.60	23.75	0.26	0.45	0.89	2.82	25.84	0.20	54.19	0.82	1.55	4.61	0.63	1.12	0.98	1.26
					1.83	1.98	0.45	0.18	43.29	9.07	2.13	0.91	1.51	1.16	0.71	1.08	0.56	2.32	2.23	1.18
					9.83	6.35	6.74	7.24	7.61	8.08	9.59	7.52	7.82	6.36	8.15	7.82	9.73	5.37	7.58	8.93
6	O_2	12	(%)	1/10	5.69	6.95	8.81	6.49	7.96	5.55	5.63	6.96	7.25	6.89	5.90	5.62	8.80	7.49	9.77	8.73
					9.08	5.43	6.08	7.05	7.86	7.80	10.51	7.64	8.97	8.54	9.77	6.31	5.49	10.34	8.79	8.96
					12874.20	16089.90	15583.00	14670.90	14400.90	13928.60	12950.90	14554.30	14301.40	16171.50	13961.90	14374.80	13010.00	17234.50	14296.80	12910.20
7	FLW	0	Sm3	10	16744.10	15902.80	14033.60	16765.40	15075.90	18214.40	17904.20	16013.10	15662.40	16293.30	16775.30	17335.30	13702.30	15519.30	13427.10	13755.60
					13549.50	17954.00	16718.80	15659.80	13626.90	14386.80	11388.80	15318.10	13881.70	14346.90	13158.10	17814.30	18198.70	11643.30	14279.50	13480.50
					159.40	158.27	158.54	157.92	158.72	159.24	159.31	159.91	159.88	160.12	161.32	159.70	159.40	159.95	159.44	157.90
8	TMP	0	DEG	1	157.75	159.22	160.73	161.71	161.96	162.31	164.93	164.63	163.88	165.16	164.27	162.52	162.68	161.75	162.34	162.94
					161.73	162.27	164.07	163.44	161.66	159.98	158.00	156.82	158.25	159.39	161.31	164.35	166.49	165.32	161.43	158.53
					1099.98	1157.81	1154.65	1145.80	1121.61	1085.52	1135.75	1125.31	1104.55	1155.00	1085.05	1082.46	1097.08	1203.84	1124.01	1055.93
9	TM1	0	DEG	1	1198.75	1175.91	1233.13	1210.67	1110.07	1200.45	1226.94	1178.12	1166.91	1073.19	1101.32	1124.26	1005.29	1026.43	1041.29	990.76
					960.37	1195.49	1202.68	1164.33	1229.49	1127.66	1016.85	1135.45	1056.78	1063.98	1150.56	1174.73	1230.63	1021.47	1057.00	1055.22
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/23　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

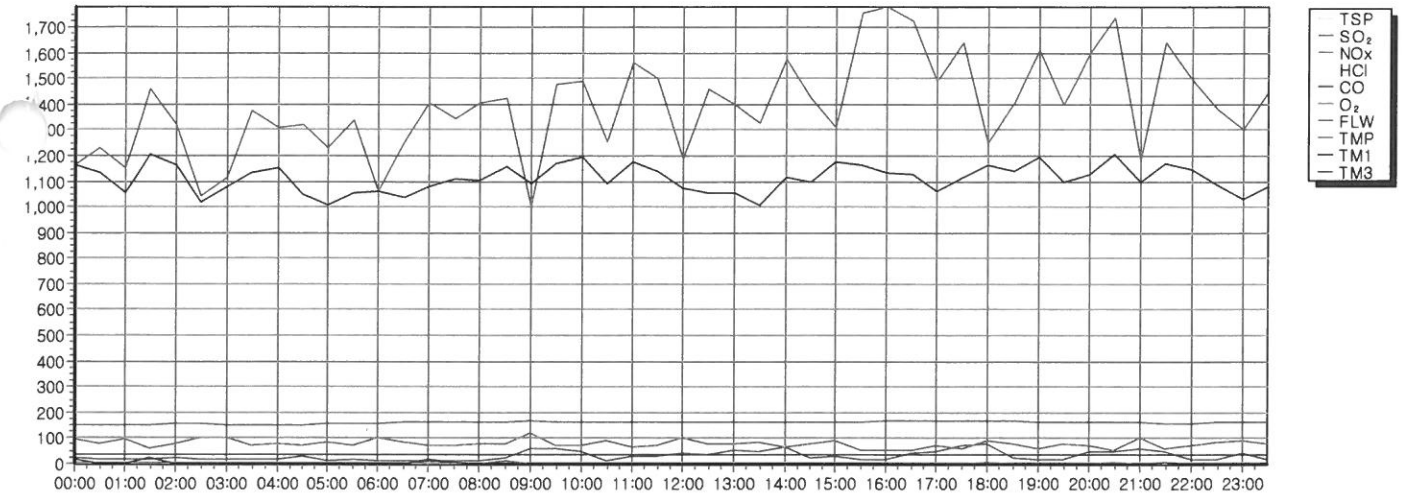

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.34	0.29	0.33	0.25	0.29	0.35	0.35	0.27	0.31	0.28	0.31	0.29	0.37	0.32	0.30	0.30
1	TSP	20	MGm	1	0.31	0.31	0.43	0.30	0.28	0.32	0.27	0.29	0.37	0.29	0.30	0.31	0.27	0.29	0.35	0.25
					0.25	0.25	0.29	0.26	0.36	0.30	0.26	0.30	0.28	0.27	0.37	0.26	0.29	0.30	0.33	0.30
					0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	11.04	6.50
2	SO_2	30	ppm	1	1.24	11.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.19	1.19	0.06	0.00	0.00	2.95	0.16	0.05	1.92
					2.26	1.84	0.16	0.57	5.97	0.00	0.52	0.43	0.75	4.89	0.00	0.07	0.00	0.00	0.08	0.00


					23.82	15.67	18.47	20.89	23.63	19.03	19.40	15.21	18.31	30.63	13.08	15.87	12.41	11.74	11.00	14.31
3	NOx	70	ppm	1	11.30	26.95	59.61	57.49	45.54	14.98	30.29	28.58	41.45	37.90	53.32	49.42	65.40	24.51	31.41	20.16
					19.79	44.16	50.13	69.69	79.56	21.40	19.18	19.65	46.50	50.87	60.58	47.47	15.37	15.46	44.37	18.36
					0.64	0.63	0.76	0.54	0.66	0.79	0.68	0.60	0.62	0.61	0.74	0.69	0.76	0.71	0.63	0.56
4	HCl	15	ppm	1	0.57	0.52	0.74	0.63	0.66	0.88	0.79	0.90	0.96	0.96	0.88	0.89	0.78	0.93	0.99	0.90
					0.85	0.83	0.92	0.82	1.04	1.33	1.07	1.24	1.07	0.85	1.07	0.92	1.20	1.26	1.09	0.85
					20.74	2.65	1.59	26.33	0.56	1.62	1.62	0.49	0.45	0.60	1.24	0.74	1.38	1.28	16.63	4.00
5	CO	50	ppm	1	0.99	0.42	0.68	0.32	0.30	0.94	0.55	0.83	0.58	0.65	0.37	0.46	0.28	0.76	0.58	0.33
					0.28	0.23	0.24	0.12	0.52	0.66	2.86	1.18	0.71	0.58	0.56	3.05	1.05	1.19	1.58	1.92
					9.50	8.07	9.43	6.01	7.56	10.19	10.47	7.18	7.74	7.50	8.49	7.43	10.33	8.21	7.03	7.24
6	O_2	12	(%)	1/10	7.76	7.55	11.85	7.35	7.11	8.87	6.76	7.36	9.99	7.57	8.10	8.67	6.58	7.92	9.13	5.44
					5.26	5.55	7.37	6.00	8.81	7.97	5.85	8.05	7.01	5.67	10.26	6.20	7.31	8.23	8.98	7.73
					11609.70	12269.60	11495.40	14571.80	13205.50	10441.20	11181.30	13757.40	13060.20	13213.50	12313.10	13372.30	10630.30	12529.90	14017.70	13428.50
7	FLW	0	Sm3	10	14044.90	14238.80	9981.80	14781.00	14913.80	12532.80	15586.10	15003.40	11891.50	14615.20	14002.90	13256.80	15729.10	14234.20	13082.50	17520.60
					17785.70	17234.10	14868.30	16389.60	12480.70	14042.50	16073.90	13964.00	16001.30	17353.80	11795.20	16406.90	14931.40	13782.90	12998.40	14448.40
					153.52	152.78	152.54	152.97	154.25	154.20	153.73	153.32	152.78	153.34	155.99	157.86	159.60	160.00	160.99	162.43
8	TMP	0	DEG	1	162.94	165.09	167.28	163.29	161.92	161.12	160.11	161.33	162.59	162.89	162.64	162.46	162.20	162.69	163.25	164.85
					167.43	169.10	169.12	168.34	167.89	167.53	165.65	164.06	163.65	165.27	163.50	158.57	159.02	159.79	160.20	161.00
					1162.75	1131.67	1057.04	1205.61	1164.69	1017.96	1077.45	1130.63	1149.78	1051.77	1004.54	1056.91	1060.80	1038.91	1076.75	1106.54
9	TM1	0	DEG	1	1101.99	1160.51	1094.22	1168.39	1196.61	1091.07	1175.61	1140.19	1074.93	1052.97	1052.83	1007.17	1114.83	1099.53	1172.94	1166.07
					1135.41	1128.62	1058.78	1117.37	1165.23	1136.65	1192.87	1096.43	1129.19	1204.19	1098.96	1168.57	1145.61	1087.29	1029.63	1076.91
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

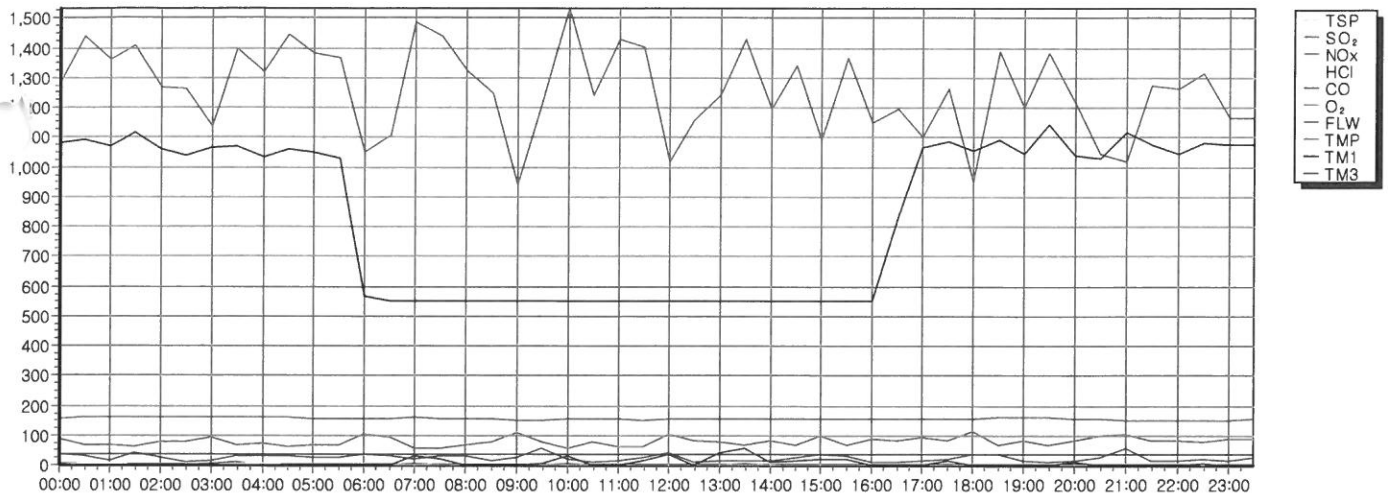

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.34	0.28	0.29	0.26	0.29	0.31	0.36	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28	0.37	0.33	0.26	0.25
1	TSP	20	MGm	1	0.28	0.28	0.36	0.28	0.25	0.29	0.24	0.25	0.34	0.29	0.28	0.26	0.29	0.26	0.33	0.27
					0.30	0.29	0.31	0.29	0.36	0.26	0.30	0.26	0.30	0.32	0.36	0.28	0.28	0.28	0.31	0.32
					4.24	3.83	0.00	1.22	1.12	0.00	2.64	8.69	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	4.43	1.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.53	0.03	0.00	0.24
					0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					36.91	30.19	14.86	39.24	24.18	8.15	14.33	29.76	30.01	29.32	27.11	24.83	38.93	29.86	21.93	32.57
3	NOx	70	ppm	1	31.04	16.82	24.06	58.42	19.37	11.54	17.46	24.50	42.58	11.08	14.43	14.29	14.42	25.71	38.62	33.39
					10.72	12.96	14.89	22.31	35.41	38.65	14.05	10.30	13.08	25.64	56.50	15.31	15.80	21.06	17.32	23.42
					1.41	3.65	2.78	1.66	2.32	2.54	2.38	4.20	2.86	1.76	1.71	1.71	1.93	2.07	1.25	0.99
4	HCl	15	ppm	1	1.08	1.10	1.10	1.01	0.67	0.89	0.70	0.65	0.85	1.05	0.73	0.55	0.71	0.65	0.71	0.62
					0.79	0.77	0.79	0.61	0.75	0.68	0.80	0.68	0.71	0.75	0.71	0.69	0.73	0.67	0.73	0.72
					0.42	0.18	0.34	0.15	0.29	0.71	0.65	0.30	0.34	0.41	0.30	0.40	0.70	1.77	29.54	19.95
5	CO	50	ppm	1	0.93	0.99	1.31	7.38	32.34	0.96	1.12	13.72	38.80	1.25	41.28	56.58	9.57	16.09	21.51	18.78
					1.37	1.09	1.37	17.34	0.84	0.65	2.11	0.51	10.02	1.44	0.86	1.62	1.42	7.06	1.51	1.48
					9.06	6.63	6.98	6.38	7.61	7.77	9.41	6.66	7.34	6.36	6.80	6.99	10.21	9.33	5.71	5.84
6	O_2	12	(%)	1/10	7.01	7.57	11.09	7.79	5.60	7.75	6.08	6.25	10.32	8.51	7.84	6.52	8.19	6.92	9.99	6.94
					8.80	8.35	9.15	8.32	11.26	6.72	8.29	6.74	8.24	9.68	10.37	8.09	8.19	7.70	8.96	9.06
					12838.50	14416.30	13613.50	14108.50	12692.10	12617.20	11403.90	13976.50	13186.20	14429.70	13812.90	13649.50	10502.20	11058.20	14848.70	14375.90
7	FLW	0	Sm3	10	13262.10	12479.40	9422.46	12199.50	15330.20	12430.50	14273.90	14006.30	10165.20	11594.30	12438.10	14287.30	11954.90	13407.50	10912.90	13666.40
					11467.90	11966.80	11033.90	12603.50	9517.87	13867.20	11997.90	13838.40	12175.00	10451.00	10182.00	12735.30	12640.90	13125.00	11646.10	11642.60
					158.00	160.50	160.29	158.93	159.17	161.02	161.77	161.91	160.30	158.81	158.44	157.95	158.23	158.25	158.55	157.59
8	TMP	0	DEG	1	155.69	154.11	153.12	152.19	153.91	154.80	153.83	153.16	154.63	154.91	154.83	154.90	156.34	157.30	157.19	157.81
					157.01	156.53	155.39	155.28	156.84	159.02	159.42	158.90	156.78	153.92	152.91	153.23	152.74	151.77	152.21	153.36
					1083.25	1093.69	1070.47	1119.81	1058.15	1037.92	1064.10	1073.09	1033.94	1060.63	1048.42	1028.49	566.53	552.05	552.07	552.33
9	TM1	0	DEG	1	552.45	552.21	552.43	552.39	552.27	552.63	552.27	552.38	552.33	552.23	552.32	552.19	552.33	552.29	552.23	552.27
					549.70	832.83	1062.87	1088.39	1055.33	1088.80	1043.14	1143.19	1037.63	1029.83	1115.31	1074.51	1045.09	1080.17	1075.59	1077.89
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67