
굴뚝별 트랜드

2016년07월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/27　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

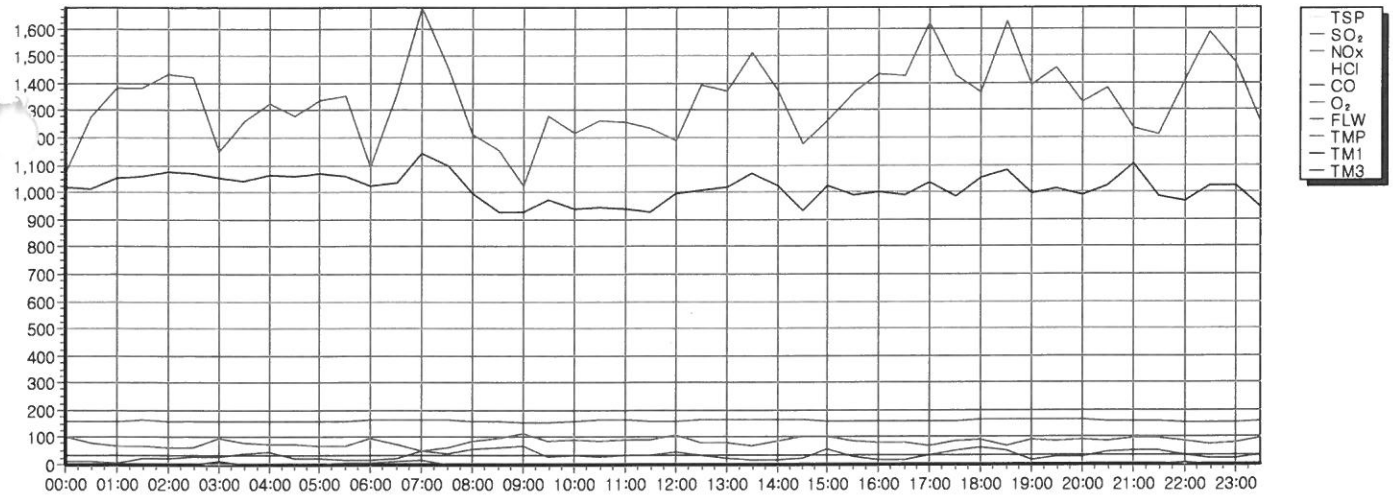


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.34	0.28	0.26	0.26	0.25	0.26	0.33	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.35	0.29	0.24	0.26
					0.31	0.32	0.35	0.28	0.32	0.31	1.07	1.61	1.71	1.61	1.57	1.38	1.41	1.62	1.52	1.35
					1.25	1.28	1.13	1.33	1.49	1.22	1.41	1.35	1.46	1.38	1.53	1.57	1.36	1.15	1.23	1.47
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.42	0.43	0.44	1.43	5.31	5.09	12.32	17.66	0.24
					0.00	0.00	0.00	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NOx	70	ppm	1	9.78	10.21	8.20	21.27	23.74	26.51	27.45	37.57	48.28	25.37	20.37	15.59	16.66	24.40	52.79	39.26
					55.89	61.48	71.01	30.00	31.37	27.55	31.82	33.37	47.01	35.82	20.64	19.50	14.52	25.05	56.50	29.79
					16.69	19.02	32.12	49.10	60.37	48.54	19.22	29.93	30.85	45.63	53.71	53.44	35.20	20.82	23.42	32.97
4	HCl	15	ppm	1	0.97	0.85	0.66	0.55	0.48	0.48	0.66	0.82	0.82	0.88	0.88	0.97	1.12	0.97	0.88	1.20
					1.21	1.20	1.52	2.03	2.58	1.62	1.14	0.92	0.78	0.73	0.76	0.64	0.69	0.77	0.71	0.76
					0.76	0.74	0.64	0.68	0.71	0.65	0.86	0.86	0.91	0.88	0.86	1.08	1.08	1.03	1.00	0.99
5	CO	50	ppm	1	1.03	1.18	0.84	0.51	0.39	0.89	14.18	0.37	0.56	0.42	0.43	0.39	0.66	0.62	2.39	0.31
					0.28	0.67	0.83	1.23	1.48	1.19	1.50	1.36	0.64	0.60	0.91	0.42	0.63	1.64	0.81	1.23
					1.16	1.43	0.54	0.70	0.41	0.50	1.37	1.12	1.29	0.90	0.68	1.47	3.11	1.05	0.80	1.68
6	O_2	12	(%)	1/10	10.21	7.72	6.73	6.70	6.23	6.54	9.68	7.76	7.18	7.38	6.91	6.73	9.92	7.42	5.11	6.19
					8.70	9.71	11.64	8.43	9.07	8.78	8.83	9.28	10.53	8.06	8.22	7.06	8.29	9.99	10.05	8.41
					7.90	8.07	6.88	8.39	9.14	6.91	8.86	8.38	9.19	8.63	9.62	9.81	8.54	7.14	7.80	9.57
7	FLW	0	Sm3	10	10686.00	12760.30	13797.50	13820.90	14328.10	14242.00	11486.30	12585.60	13248.70	12778.90	13385.10	13555.00	10934.30	13634.80	16783.20	14587.90
					12118.70	11559.10	10229.70	12808.90	12179.80	12606.60	12586.10	12340.90	11889.80	13913.10	13737.70	15158.20	13713.20	11776.00	12624.20	13641.30
					14361.50	14274.40	16191.20	14276.40	13641.30	16295.10	13928.60	14588.10	13334.90	13802.10	12335.60	12099.90	14133.20	15858.60	14735.20	12558.90
8	TMP	0	DEG	1	161.39	160.99	161.88	162.61	160.69	159.35	159.17	159.43	160.03	160.93	160.23	162.06	164.61	165.51	165.78	164.37
					160.94	156.70	155.32	155.26	161.54	163.31	162.31	161.49	161.16	162.71	164.42	165.37	165.30	163.84	161.61	160.93
					160.52	159.47	159.51	161.35	162.86	164.66	165.57	164.42	163.02	161.02	159.06	157.37	155.35	155.16	156.35	157.17
9	TM1	0	DEG	1	1015.83	1013.08	1054.71	1060.38	1075.85	1066.86	1051.77	1040.70	1063.81	1056.98	1069.75	1056.33	1024.89	1034.69	1141.93	1098.85
					993.76	927.07	930.07	970.82	937.79	947.10	935.91	927.45	997.91	1008.08	1016.48	1069.66	1024.96	935.39	1025.59	992.49
					998.99	988.87	1037.23	981.91	1055.24	1079.25	996.79	1012.77	989.49	1024.73	1103.66	983.12	964.75	1023.89	1021.34	942.38
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년08월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/26　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

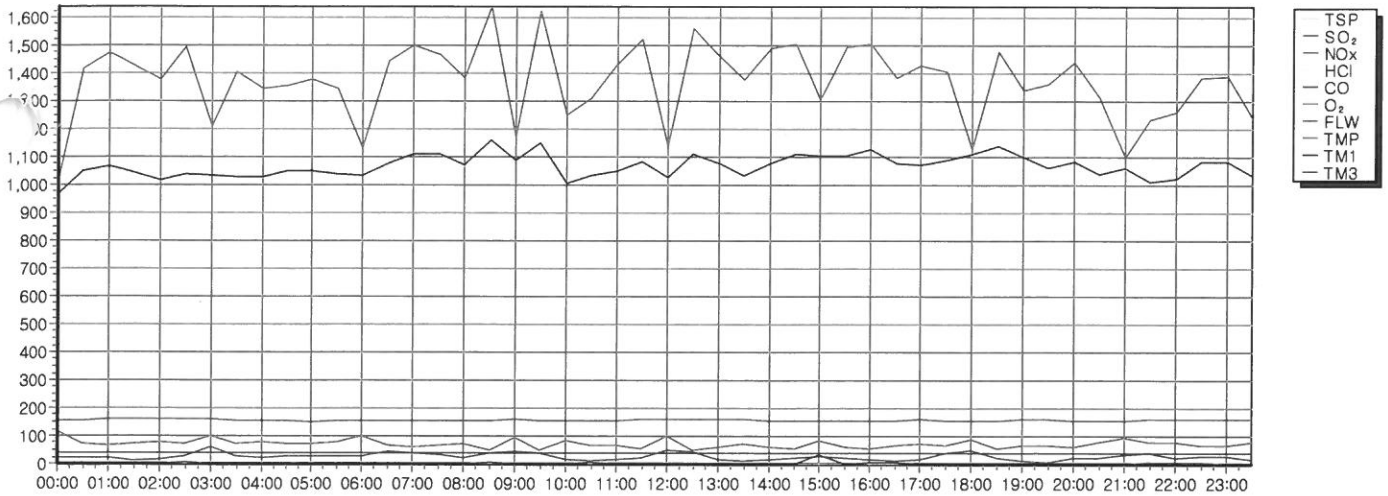

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.37	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.35	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.34	0.26	0.25	0.26
1	TSP	20	MGm	1	0.27	0.23	0.34	0.23	0.29	0.26	0.25	0.24	0.34	0.23	0.24	0.25	0.23	0.23	0.29	0.24
					0.23	0.25	0.25	0.24	0.31	0.23	0.25	0.26	0.24	0.26	0.33	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28
					0.00	0.37	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	3.02	2.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
					0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.32	3.02	0.01	0.00


					19.56	23.23	19.80	13.31	14.11	26.63	58.49	30.47	23.67	28.39	25.93	25.20	28.39	42.72	38.83	34.56
3	NOx	70	ppm	1	22.11	37.31	45.61	40.64	14.50	9.61	17.45	21.25	50.65	44.91	16.69	12.70	17.06	23.39	29.92	22.59
					19.09	13.49	14.68	36.66	49.93	20.81	12.03	7.82	24.73	24.77	32.24	38.23	19.60	25.81	25.62	17.74
					1.30	1.18	0.97	0.91	0.87	0.79	0.83	0.82	0.87	0.84	0.97	1.15	1.31	1.16	1.02	1.05
4	HCl	15	ppm	1	1.12	0.99	1.59	1.48	1.71	1.43	1.30	1.16	1.22	0.90	0.94	1.03	0.95	0.90	0.99	1.08
					0.97	1.00	0.94	0.81	0.90	0.88	0.99	0.93	0.78	0.78	0.92	0.99	0.99	0.93	1.02	1.01
					1.71	0.67	0.32	0.40	0.64	3.33	0.29	0.31	0.63	0.31	0.40	0.39	0.46	0.22	0.13	0.18
5	CO	50	ppm	1	0.33	2.80	0.33	0.88	0.78	3.11	1.31	0.44	0.42	2.19	0.87	0.52	0.36	0.72	34.89	0.55
					4.05	3.65	0.45	0.25	0.36	0.27	0.54	0.65	0.66	0.46	1.45	0.51	0.89	0.38	0.37	0.63
					11.75	7.41	6.94	7.48	7.89	7.06	10.14	7.33	7.61	7.36	7.34	7.50	9.98	6.68	6.17	6.53
6	O_2	12	(%)	1/10	7.30	5.03	9.69	5.24	8.35	6.84	6.59	5.83	9.76	5.05	6.18	7.04	6.09	5.74	8.08	6.24
					5.65	6.67	7.01	6.39	8.83	5.59	6.73	6.78	6.13	7.51	9.41	7.90	7.68	6.52	6.51	7.95
					10133.50	14150.30	14736.10	14256.40	13803.30	14965.20	12110.10	14052.60	13440.50	13581.20	13764.40	13456.80	11310.10	14466.30	15015.90	14680.60
7	FLW	0	Sm3	10	13855.40	16387.80	11717.40	16208.30	12514.80	13108.80	14314.80	15248.00	11380.80	15604.30	14612.80	13762.20	14910.80	15030.20	13051.30	14942.80
					15063.90	13822.50	14269.50	14050.30	11290.90	14768.00	13407.70	13618.40	14362.70	13188.50	11014.60	12318.90	12613.20	13853.40	13901.30	12372.30
					156.69	157.55	160.24	159.56	158.57	158.81	158.71	158.14	156.55	154.16	152.73	154.11	156.28	156.58	156.70	156.86
8	TMP	0	DEG	1	156.83	157.53	158.41	158.18	157.71	156.40	157.71	159.89	160.53	159.35	158.97	158.36	157.75	157.29	157.31	157.62
					158.11	157.78	158.52	158.24	157.22	157.46	160.28	159.56	158.25	157.19	157.90	160.10	161.53	163.16	163.60	162.40
					964.55	1050.77	1065.01	1043.81	1015.81	1040.25	1031.49	1027.89	1026.31	1050.87	1051.09	1038.17	1032.60	1076.69	1110.92	1110.21
9	TM1	0	DEG	1	1073.54	1158.58	1087.01	1147.43	1006.43	1035.79	1049.81	1081.63	1028.91	1111.30	1076.46	1032.95	1077.54	1111.49	1106.07	1105.22
					1130.07	1078.62	1071.14	1086.93	1108.40	1136.41	1098.65	1059.42	1081.26	1038.98	1059.55	1010.01	1020.98	1083.45	1082.50	1032.35
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년07월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/25　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

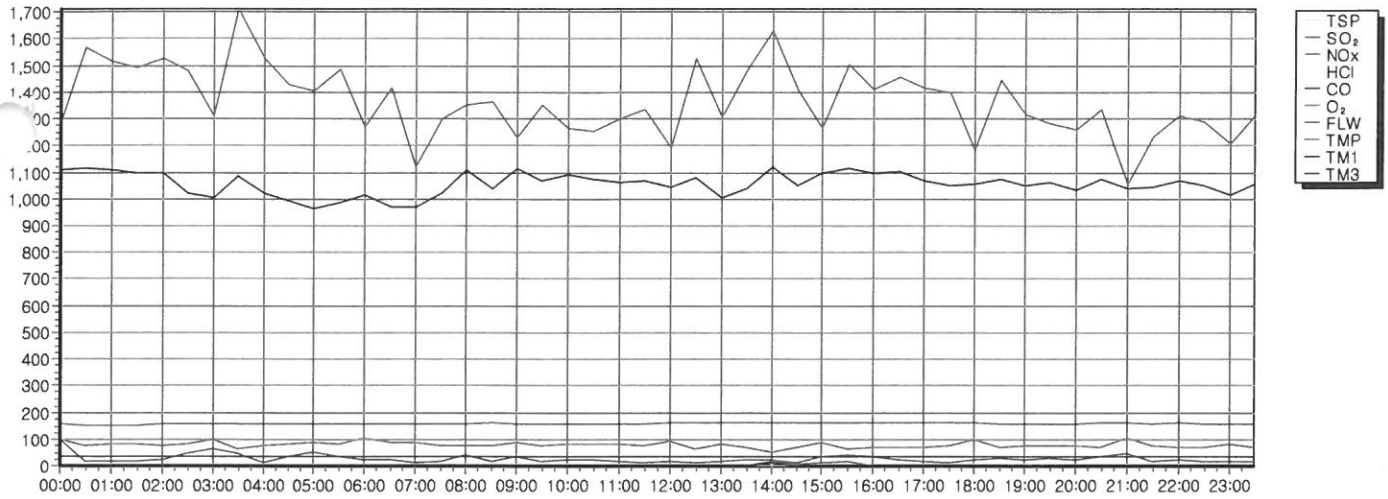

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.34	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.35	0.26	0.29	0.31	0.31	0.30	0.36	0.32	0.30	0.27
1	TSP	20	MGm	1	0.27	0.28	0.33	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.34	0.25	0.30	0.27	0.24	0.28	0.33	0.27
					0.28	0.27	0.28	0.28	0.34	0.26	0.27	0.27	0.28	0.26	0.35	0.28	0.27	0.27	0.29	0.26
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	15.62	6.23	11.96	14.83
					1.41	1.10	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	1.01	1.96	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
					96.16	15.92	18.50	19.65	24.52	47.22	66.58	44.99	10.19	33.35	52.43	37.25	23.46	21.24	13.38	16.79
3	NOx	70	ppm	1	39.08	20.28	33.11	19.35	21.02	22.50	15.10	12.61	14.94	14.38	17.64	25.71	25.87	11.17	33.28	42.62
					35.62	25.00	17.73	11.58	22.85	28.82	22.10	31.37	25.01	36.21	46.16	16.67	22.90	17.38	16.33	15.32
					0.86	1.00	1.04	0.99	0.87	0.76	0.79	0.78	0.93	0.88	0.79	0.75	0.87	0.93	0.84	0.71
4	HCl	15	ppm	1	0.65	0.64	0.71	0.71	0.76	0.75	0.74	0.74	0.80	0.66	0.73	0.64	0.53	0.66	0.74	0.71
					0.82	0.90	1.20	1.16	1.07	0.96	0.92	0.84	0.86	0.85	1.06	1.51	2.24	1.43	1.28	1.06
					0.40	1.50	1.20	1.63	1.03	0.52	0.53	0.29	1.27	0.84	1.00	1.09	1.16	1.77	2.17	0.96
5	CO	50	ppm	1	0.52	0.69	0.70	0.34	0.48	0.63	0.87	0.91	1.26	1.54	1.14	0.60	10.21	0.51	1.03	0.19
					0.42	0.45	0.58	0.75	0.58	0.30	0.35	0.32	0.45	0.24	0.45	0.40	0.50	0.33	0.61	0.38
					9.97	7.50	7.86	8.02	7.72	8.04	10.16	6.25	7.78	8.37	8.77	8.24	10.31	8.72	8.89	7.72
6	O_2	12	(%)	1/10	7.59	7.49	8.76	7.38	8.08	8.24	7.91	7.73	9.57	6.13	8.03	6.72	5.12	7.16	8.83	6.22
					7.12	6.78	7.16	7.34	9.64	6.85	7.58	7.32	7.69	6.83	10.26	7.65	7.14	7.21	8.11	6.98
					12841.20	15697.80	15129.00	14921.70	15253.30	14812.20	13145.80	17131.90	15249.90	14277.40	14044.20	14863.00	12728.70	14146.80	11221.00	13014.40
7	FLW	0	Sm3	10	13559.00	13662.40	12303.70	13514.20	12678.30	12560.40	13014.80	13358.30	11908.10	15297.90	13088.80	14834.50	16341.00	14090.50	12662.50	15066.10
					14091.70	14579.80	14180.20	13968.50	11852.70	14466.00	13191.10	12836.50	12597.30	13346.80	10578.30	12293.40	13152.50	12863.60	12103.20	13116.90
					155.09	153.38	153.02	153.73	154.76	155.10	155.58	156.47	157.66	157.76	156.76	156.12	156.93	158.04	155.97	156.61
8	TMP	0	DEG	1	158.81	159.87	159.22	159.64	159.66	158.99	157.71	157.62	159.84	160.35	159.94	160.41	160.87	160.39	161.20	162.90
					162.00	160.74	161.59	160.67	159.95	159.63	158.90	157.93	158.54	160.25	160.22	159.16	160.36	158.60	157.63	157.19
					1111.79	1117.43	1106.55	1099.34	1099.82	1023.00	1007.05	1085.41	1020.61	994.94	963.27	986.61	1017.48	972.53	971.92	1020.86
9	TM1	0	DEG	1	1108.74	1036.90	1115.36	1066.75	1089.28	1072.47	1060.38	1067.82	1048.23	1082.21	1003.41	1036.82	1117.98	1049.32	1096.77	1117.49
					1100.15	1101.28	1070.78	1053.74	1055.34	1072.56	1049.42	1062.91	1033.34	1072.21	1039.34	1045.95	1066.85	1052.53	1018.08	1056.03
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67