
굴뚝별 트랜드

2016년08월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

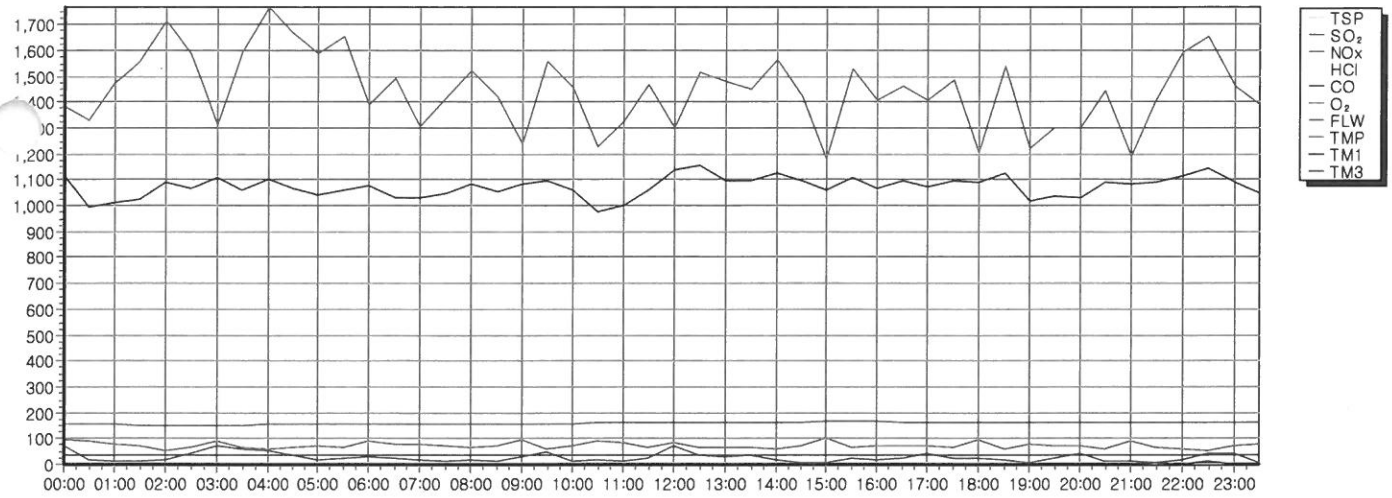

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.43	1.40	1.21	1.14	1.03	1.11	1.44	1.13	1.04	1.12	1.18	1.14	1.46	1.24	1.31	1.24
1	TSP	20	MGm	1	1.18	1.26	1.53	1.15	1.24	1.49	1.38	1.24	1.52	1.21	1.19	1.17	1.12	1.26	1.62	1.24
					1.36	1.31	1.31	1.24	1.62	1.22	1.47	1.42	1.43	1.28	1.68	1.33	1.20	1.18	1.31	1.37
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.70	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.04	0.55	2.66	0.00	0.02	0.00	0.55	0.14	0.11	1.92	5.02	1.62	2.37


					71.88	16.46	12.07	10.60	15.39	39.77	73.48	58.55	55.31	33.11	20.15	25.24	31.89	26.10	15.16	13.66
3	NOx	70	ppm	1	18.98	14.31	31.94	48.80	13.86	15.37	11.37	25.27	73.07	33.12	31.07	38.94	15.42	8.77	7.36	22.87
					19.04	25.44	42.82	23.53	24.81	16.91	6.82	21.52	43.03	9.86	9.69	8.37	17.36	39.49	42.51	7.74
					0.95	1.29	1.08	0.94	0.77	0.76	0.91	0.98	0.93	1.04	1.10	1.02	1.20	1.28	1.16	1.10
4	HCl	15	ppm	1	0.95	0.92	0.90	0.77	0.82	0.90	0.77	0.63	0.69	0.71	0.71	0.73	0.79	0.90	0.90	0.64
					0.60	0.56	0.53	0.55	0.79	0.80	0.89	0.71	0.61	0.55	0.69	0.63	0.57	0.50	0.59	0.82
					0.13	1.32	0.89	0.90	1.67	0.18	0.16	0.09	1.05	0.44	0.41	0.27	0.47	0.34	0.49	0.43
5	CO	50	ppm	1	0.34	0.37	0.34	0.13	0.46	1.76	1.31	0.47	0.08	0.18	0.15	0.16	0.22	0.36	0.69	0.20
					0.35	0.48	0.17	0.23	0.37	0.33	0.72	0.31	0.23	0.42	1.10	3.29	0.63	12.97	0.18	0.75
					9.45	9.02	7.60	6.97	5.64	6.59	8.82	6.68	5.79	6.60	7.23	6.80	8.87	7.56	7.56	7.34
6	O_2	12	(%)	1/10	6.58	7.40	9.35	6.26	7.06	9.03	8.14	6.81	8.49	6.83	6.89	6.84	6.01	7.09	10.02	6.41
					7.42	7.04	7.34	6.78	9.44	5.70	8.00	7.19	7.35	6.03	8.85	6.80	5.85	5.35	7.05	7.61
					13852.50	13275.50	14721.50	15594.70	17115.10	15880.30	13097.40	15960.50	17677.50	16662.90	15893.30	16533.20	13911.60	14917.00	13040.60	14229.60
7	FLW	0	Sm3	10	15221.80	14187.60	12414.00	15586.60	14580.10	12259.10	13224.10	14702.20	13009.90	15133.90	14776.60	14517.30	15616.60	14290.90	11820.20	15283.80
					14109.90	14626.20	14096.30	14839.10	12045.20	15399.60	12203.70	12994.60	12982.90	14426.70	11943.50	14060.30	15917.00	16550.70	14647.30	13896.30
					155.09	154.91	153.27	152.06	152.20	152.49	152.55	152.52	152.87	154.86	155.76	155.76	156.20	155.97	153.55	154.85
8	TMP	0	DEG	1	156.80	156.83	157.49	158.01	158.34	160.09	161.13	162.39	162.31	161.80	160.09	158.97	160.26	163.23	165.06	166.73
					167.00	164.73	162.07	162.07	162.97	163.27	161.85	163.05	163.98	163.42	163.06	162.86	163.82	164.34	163.32	162.23
					1113.99	996.91	1011.16	1025.51	1090.69	1064.85	1106.19	1059.83	1102.75	1068.51	1040.78	1061.25	1080.00	1029.20	1033.55	1049.11
9	TM1	0	DEG	1	1081.80	1053.90	1082.22	1099.39	1063.47	974.85	1002.08	1058.86	1138.98	1156.27	1095.24	1095.07	1128.37	1094.07	1060.45	1106.81
					1069.57	1094.03	1073.82	1097.65	1092.31	1128.27	1018.20	1038.22	1033.10	1088.51	1082.11	1091.71	1114.23	1144.29	1088.68	1049.91
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년08월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/01　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

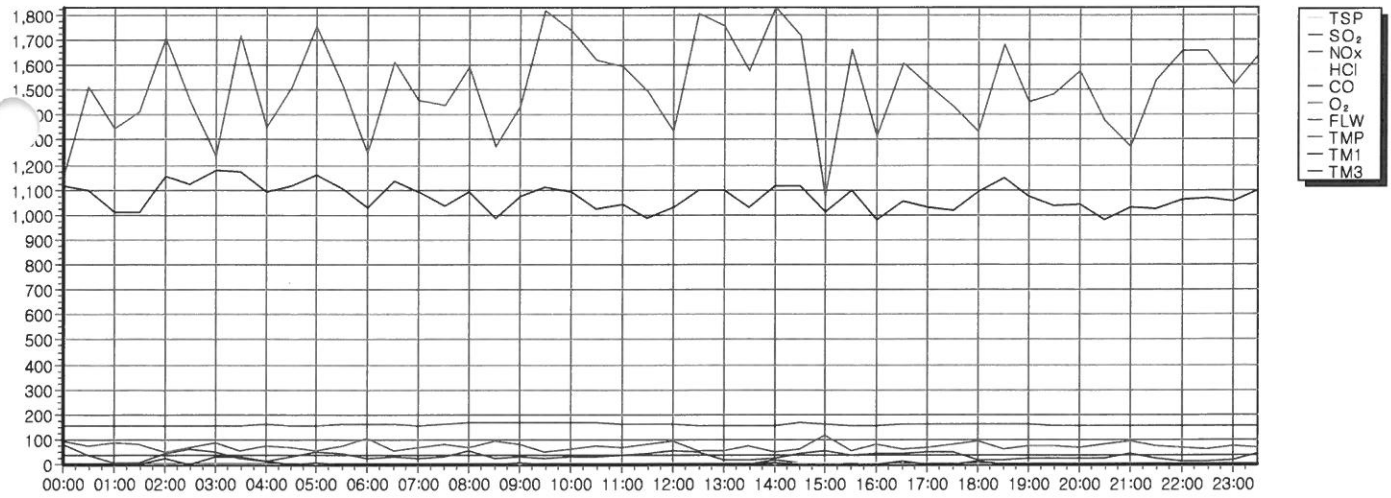

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.65	1.20	1.36	1.28	1.04	1.22	1.50	1.10	1.37	1.21	1.09	1.34	1.65	1.15	1.25	1.38
1	TSP	20	MGm	1	1.32	1.63	2.08	1.12	1.19	1.26	1.16	1.23	1.45	0.99	1.03	1.13	0.96	1.11	1.69	1.02
					1.34	1.17	1.26	1.32	1.51	1.13	1.32	1.24	1.18	1.29	1.47	1.19	1.13	1.12	1.24	1.13
					0.04	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.18	1.25	0.87	0.00	0.12	0.59	0.00	0.00	0.00	1.26
2	SO_2	30	ppm	1	2.52	0.00	0.55	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	3.66	2.38	0.00
					1.43	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.21	0.00


					79.17	39.28	8.72	7.15	40.89	61.90	46.70	24.45	15.32	32.66	49.09	42.85	26.66	28.53	27.15	28.77
3	NOx	70	ppm	1	56.04	23.63	29.66	23.58	30.16	29.35	35.29	42.93	57.78	52.60	20.63	16.42	25.45	43.13	58.46	36.02
					41.88	40.89	47.61	47.06	16.70	17.69	23.24	23.30	24.21	25.43	44.79	26.83	10.87	11.16	17.14	44.42
					0.99	1.26	1.53	1.40	0.78	0.73	0.80	0.78	0.76	0.73	0.63	0.74	0.86	0.68	0.70	0.80
4	HCl	15	ppm	1	0.72	0.87	0.80	0.72	0.74	0.85	0.88	1.09	1.27	1.22	1.32	1.53	1.31	4.79	3.44	1.89
					3.46	2.60	2.28	2.05	2.05	1.67	1.55	1.33	1.20	1.26	1.25	1.25	1.07	0.92	0.95	0.85
					1.00	0.35	1.22	1.12	25.33	0.25	32.29	32.04	12.32	0.83	8.51	2.46	1.01	1.06	0.32	0.52
5	CO	50	ppm	1	0.19	1.63	4.95	0.75	0.55	0.39	0.30	0.52	0.36	3.06	1.64	0.62	5.30	0.23	0.91	2.69
					0.64	15.39	0.56	2.13	9.98	2.63	0.99	1.18	1.64	1.21	0.74	1.10	2.79	0.96	0.66	0.31
					9.59	7.20	8.69	8.13	5.14	6.69	8.67	5.65	7.65	6.69	5.84	7.59	10.53	5.62	7.08	8.03
6	O_2	12	(%)	1/10	6.69	9.24	8.37	5.25	6.22	7.26	6.91	7.90	9.51	5.47	5.80	7.26	5.06	5.91	11.76	5.60
					8.36	6.25	7.13	7.94	9.39	5.96	7.73	7.59	6.92	8.04	9.32	7.22	6.52	6.41	7.67	6.83
					11464.50	15162.20	13466.50	14117.90	17042.60	14570.10	12364.50	17204.40	13505.50	15081.00	17535.20	15118.60	12460.70	16159.50	14596.30	14415.50
7	FLW	0	Sm3	10	15954.00	12719.60	14323.20	18152.90	17353.00	16166.80	15958.10	14963.90	13345.10	18064.20	17569.90	15733.50	18303.60	17156.00	10749.20	16622.90
					13135.10	16100.30	15227.60	14326.40	13360.20	16801.60	14497.10	14844.70	15740.60	13788.30	12722.40	15374.20	16584.70	16587.50	15229.70	16374.80
					157.09	154.86	153.40	153.69	154.88	155.03	154.11	156.91	158.75	156.55	156.18	159.62	160.63	158.89	157.00	162.45
8	TMP	0	DEG	1	169.58	169.24	167.20	166.42	168.02	167.32	162.39	158.73	158.39	157.89	157.37	156.61	157.98	165.43	159.85	154.39
					156.69	160.67	161.04	160.29	160.11	161.19	160.22	157.56	156.60	155.30	153.98	155.52	156.31	156.49	156.28	155.47
					1116.48	1096.03	1011.85	1008.63	1152.65	1125.11	1180.74	1172.37	1090.28	1115.09	1161.90	1104.87	1031.33	1136.64	1092.37	1037.33
9	TM1	0	DEG	1	1090.66	984.41	1073.35	1113.09	1092.47	1025.92	1040.51	984.77	1030.64	1100.37	1100.22	1031.17	1117.47	1119.83	1008.67	1100.70
					979.49	1056.14	1027.47	1014.47	1092.26	1150.22	1071.08	1038.96	1043.57	977.79	1027.35	1024.12	1059.02	1069.53	1052.37	1100.06
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년08월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/07/31　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

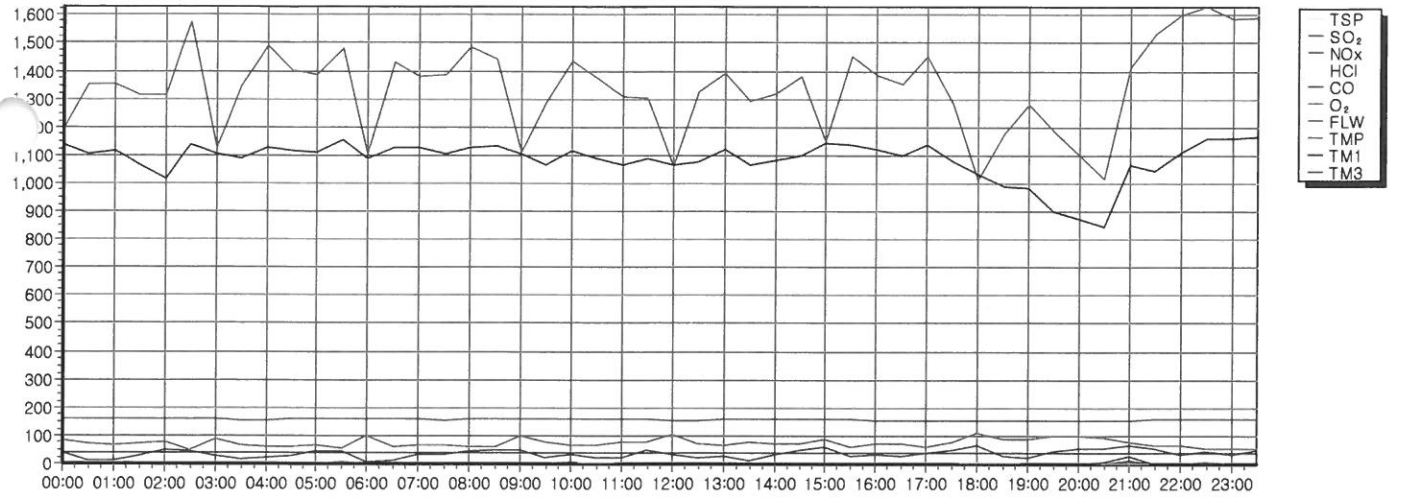

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.62	1.30	1.29	1.33	1.41	1.15	1.65	1.26	1.18	1.23	1.26	1.21	1.70	1.24	1.25	1.25
1	TSP	20	MGm	1	1.18	1.21	1.63	1.35	1.19	1.25	1.30	1.26	1.58	1.22	1.20	1.31	1.28	1.22	1.50	1.12
					1.14	1.15	1.05	1.17	1.61	1.45	1.41	1.58	1.65	1.60	1.37	1.25	1.22	1.15	1.16	1.13
					0.27	0.00	0.28	1.95	0.00	1.79	0.00	0.00	0.06	0.07	0.26	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.44	0.01	0.31	0.00	3.62	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	1.93	0.74	4.14	0.00	0.00

					37.08	12.51	12.61	28.23	47.44	43.43	25.49	18.72	20.83	29.18	44.65	42.78	7.35	13.53	32.02	34.75
3	NOx	70	ppm	1	46.07	49.90	52.07	22.79	34.20	21.69	19.84	51.00	35.61	21.82	28.73	11.55	30.68	52.26	60.98	29.94
					35.46	26.00	39.13	49.77	67.44	27.99	24.48	46.61	54.01	57.17	68.51	55.02	33.36	42.10	35.63	49.86
					1.67	1.44	1.22	1.17	1.18	0.92	1.11	1.10	1.07	1.07	1.06	1.06	1.51	1.17	0.96	0.92
4	HCl	15	ppm	1	0.97	1.01	1.11	1.17	1.93	3.92	2.54	1.74	1.88	1.92	1.69	1.69	1.31	1.07	1.10	1.08
					1.10	1.25	1.45	1.94	2.95	2.80	2.09	1.74	1.33	1.07	0.65	0.70	0.67	0.57	0.58	0.60
					0.33	0.42	0.42	0.20	0.34	0.39	0.47	0.37	1.03	0.25	0.15	0.24	0.40	0.25	0.09	0.11
5	CO	50	ppm	1	0.12	0.06	0.26	0.39	0.22	0.24	0.33	0.17	0.43	0.56	0.27	0.48	0.30	0.24	0.13	0.18
					0.22	0.37	0.12	0.15	0.27	0.90	1.41	2.21	2.19	4.34	29.37	0.69	0.52	0.20	0.37	0.18
					8.50	6.96	6.88	7.11	7.78	5.09	9.06	6.73	5.81	6.25	6.58	5.64	9.68	6.18	6.40	6.82
6	O_2	12	(%)	1/10	6.15	6.25	9.72	7.69	6.48	6.85	7.47	7.47	10.25	7.41	6.65	7.73	7.43	6.91	8.88	6.32
					6.93	7.21	6.23	7.63	11.00	8.78	8.79	9.74	9.91	9.51	7.70	6.81	6.36	5.43	5.59	5.64
					11945.80	13538.50	13535.70	13129.60	13130.00	15745.10	11253.70	13498.50	14896.10	14040.30	13874.20	14805.00	11070.60	14304.40	13832.80	13887.90
7	FLW	0	Sm3	10	14866.80	14398.80	11129.00	12896.90	14333.80	13756.90	13083.70	13019.50	10625.80	13253.70	13946.10	12934.20	13190.70	13814.50	11495.00	14504.80
					13837.40	13541.50	14521.40	12805.50	10109.60	11784.20	12804.20	11870.30	11017.90	10176.40	14133.80	15273.00	16000.60	16293.80	15860.30	15915.20
					162.37	159.92	159.14	160.00	161.01	161.92	159.54	157.32	157.15	157.69	158.26	159.54	160.33	159.57	158.44	156.51
8	TMP	0	DEG	1	158.49	160.44	160.33	159.58	159.40	160.95	160.99	159.09	156.71	156.64	159.42	161.67	161.44	160.64	159.83	158.92
					157.20	155.78	154.32	152.79	155.35	157.40	156.81	157.34	156.33	152.12	152.14	159.52	161.77	161.64	160.96	159.03
					1139.38	1104.21	1113.03	1068.47	1018.87	1137.69	1107.03	1088.43	1127.07	1117.62	1112.01	1154.27	1086.77	1127.99	1125.54	1103.91
9	TM1	0	DEG	1	1127.09	1134.73	1103.67	1066.44	1114.59	1089.78	1067.79	1088.72	1068.33	1077.94	1120.87	1068.05	1085.03	1099.85	1141.45	1139.33
					1123.69	1097.59	1135.87	1078.17	1031.84	987.13	982.87	899.80	872.06	847.82	1068.19	1044.74	1110.21	1161.23	1158.63	1163.80
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67