
굴뚝별 트랜드

2016년08월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/05　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

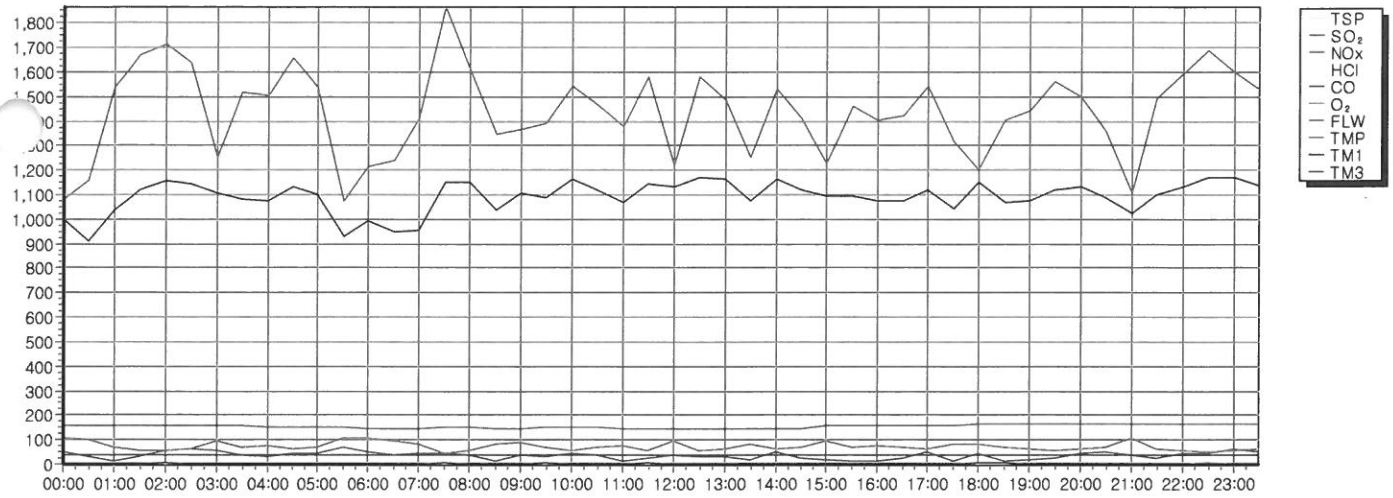

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.42	0.38	0.30	0.27	0.27	0.28	0.38	0.30	0.29	0.27	0.28	0.39	0.36	0.33	0.31	0.24
					0.26	0.30	0.34	0.27	0.25	0.26	0.27	0.24	0.33	0.24	0.25	0.28	0.24	0.26	0.34	0.27
					0.29	0.28	0.26	0.30	0.35	0.30	0.28	0.26	0.28	0.31	0.39	0.29	0.27	0.26	0.28	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
					0.17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	1.55	0.00	1.06	0.00	0.00	0.89	1.18	0.45	2.50	1.82	1.10	3.91	2.29	1.17


3	NOx	70	ppm	1	51.29	34.25	15.28	31.66	55.00	62.50	58.26	35.82	32.32	41.26	42.80	67.80	48.95	35.17	43.59	41.54
					35.77	15.58	35.15	29.18	47.26	40.03	14.29	26.33	36.37	33.35	30.89	20.83	52.20	24.36	16.90	14.66
					11.53	22.93	53.64	14.24	43.08	15.45	20.90	27.43	42.56	48.39	40.76	25.77	43.97	47.26	60.12	49.63
4	HCl	15	ppm	1	0.82	0.87	0.53	0.41	0.32	0.30	0.50	0.49	0.59	0.65	1.05	1.80	2.15	2.13	1.39	0.88
					0.77	0.81	1.14	1.01	0.67	0.71	0.90	0.87	1.43	1.12	1.01	1.16	0.94	1.10	1.24	0.77
					0.56	0.44	0.33	0.41	0.54	0.56	0.49	0.44	0.41	0.42	0.62	0.61	0.62	0.62	0.75	0.89
5	CO	50	ppm	1	1.19	3.11	0.87	0.25	5.52	0.12	0.21	0.26	0.54	0.18	0.28	1.53	1.38	1.90	1.96	7.52
					2.00	0.64	1.94	3.41	0.15	0.17	0.39	7.51	0.32	0.24	0.22	0.61	0.15	0.42	0.55	0.31
					0.78	0.27	0.11	0.70	8.58	9.02	0.53	0.73	0.09	0.06	0.61	0.89	0.13	0.99	0.06	0.17
6	O_2	12	(%)	1/10	10.96	10.12	7.00	5.77	5.43	6.07	9.46	7.15	7.35	6.11	7.00	10.84	10.74	9.52	8.44	4.62
					5.44	7.98	9.00	7.21	5.91	6.67	7.50	5.80	9.34	5.87	6.48	8.51	6.24	7.21	9.38	6.75
					7.51	7.19	6.02	8.06	8.45	7.11	6.63	5.49	6.14	7.24	10.63	6.29	5.50	4.97	5.69	6.25
7	FLW	0	Sm3	10	10834.80	11568.80	15384.20	16674.20	17110.50	16358.70	12521.70	15142.90	15027.60	16565.10	15375.00	10717.30	12157.10	12370.80	14101.60	18646.00
					16128.40	13481.60	13639.10	13907.70	15420.50	14667.00	13758.60	15788.10	12211.50	15776.50	14829.70	12508.70	15287.30	14110.00	12267.40	14592.40
					14032.60	14231.40	15393.90	13178.10	12035.60	14057.80	14417.80	15619.70	14985.10	13564.80	11029.60	14935.50	15941.60	16887.50	15971.70	15303.30
8	TMP	0	DEG	1	160.50	159.15	158.21	160.19	160.05	158.69	156.95	154.86	152.67	151.22	151.03	149.70	147.09	146.79	146.72	148.69
					150.49	148.28	147.89	150.38	149.76	148.93	148.15	147.57	148.39	147.85	147.07	145.78	144.85	147.15	155.55	157.60
					157.35	156.77	156.50	159.64	161.60	162.29	161.96	162.73	164.38	165.28	164.90	164.59	164.88	165.67	166.35	165.67
9	TM1	0	DEG	1	997.87	911.75	1034.43	1119.06	1158.50	1141.74	1106.38	1083.45	1071.39	1133.94	1097.33	927.35	990.36	950.57	954.69	1147.92
					1150.05	1037.23	1104.15	1087.77	1161.19	1116.58	1068.97	1147.02	1132.97	1172.21	1160.64	1074.95	1160.51	1118.74	1092.64	1092.91
					1073.91	1072.12	1119.19	1043.11	1148.51	1069.37	1071.68	1120.20	1129.25	1084.69	1024.18	1096.74	1132.69	1169.64	1166.84	1135.37
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년08월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/04　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

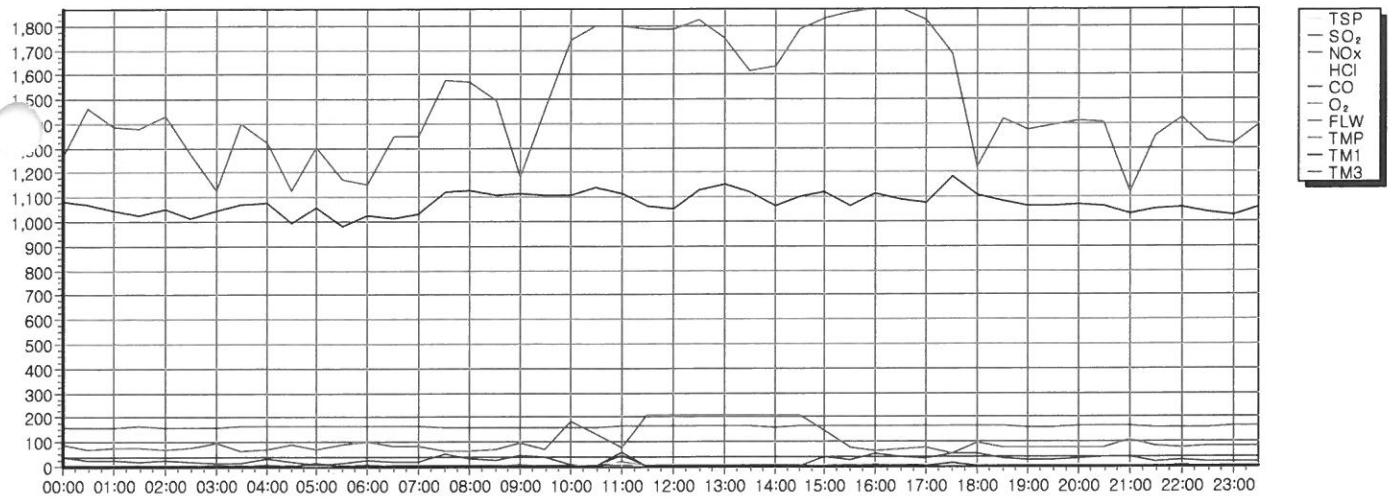


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.60	1.30	1.35	1.38	1.31	1.39	1.70	1.34	1.39	1.60	1.39	1.57	1.74	1.48	1.41	1.18
1	TSP	20	MGm	1	1.16	1.20	1.61	1.24	1.04	0.99	1.01	1.38	1.15	1.16	1.19	1.19	1.16	1.13	1.05	1.03
					1.03	1.06	1.09	1.15	1.67	1.34	1.35	1.36	1.38	1.37	1.76	1.42	1.36	1.46	1.50	1.48
					0.24	2.41	0.68	0.47	0.00	0.00	3.47	0.17	6.63	0.03	3.60	0.00	3.87	0.00	0.00	0.03
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.15	5.00	0.73	0.12	0.14	20.11	0.17	0.12	0.10	0.17	0.18	0.16	0.20	4.95	0.00
					3.79	0.88	0.01	9.55	1.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.15	1.26	1.47	0.00	1.13
					36.43	28.10	23.90	21.98	25.66	19.74	14.88	10.80	34.10	19.23	6.56	15.29	23.29	18.98	20.89	51.97
3	NOx	70	ppm	1	34.14	26.66	45.11	35.57	8.53	0.17	43.90	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.13	36.56	25.82
					47.60	40.02	31.34	48.26	51.93	29.65	24.35	24.84	29.71	34.92	36.79	21.22	25.00	20.05	19.94	19.11
					0.88	0.76	0.78	0.82	0.80	0.76	0.92	1.00	0.81	0.89	0.74	0.73	0.72	0.69	0.60	0.46
4	HCl	15	ppm	1	0.51	0.60	0.90	1.07	0.35	10.56	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4.22	13.85
					10.68	11.59	8.31	3.94	6.47	4.45	3.83	4.60	4.80	5.52	5.67	3.49	3.10	3.52	6.68	5.99
					0.34	0.33	0.53	0.54	1.30	0.97	0.88	0.76	0.18	1.08	14.53	1.09	1.30	1.20	0.58	0.11
5	CO	50	ppm	1	0.17	0.19	0.24	0.28	0.04	0.01	56.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.58
					0.29	0.35	0.57	12.51	0.18	0.23	0.31	0.35	0.27	0.28	0.61	0.61	0.54	0.74	0.75	0.58
					9.11	6.96	7.66	7.67	6.66	7.31	9.34	6.50	6.84	8.77	6.76	8.55	10.05	8.12	7.92	6.11
6	O_2	12	(%)	1/10	6.23	6.69	9.35	6.98	18.21	13.23	7.80	20.85	20.80	20.80	20.80	20.80	20.78	20.69	14.48	7.68
					6.42	7.09	7.39	5.22	9.60	7.40	7.77	7.60	7.50	7.56	10.69	8.03	7.60	8.32	8.51	7.93
					12674.10	14630.40	13897.90	13787.90	14280.00	12791.10	11255.20	13972.10	13264.20	11275.90	13034.60	11742.90	11523.50	13517.30	13507.00	15764.70
7	FLW	0	Sm3	10	15677.70	14967.30	11825.50	14580.30	17429.00	17987.70	17960.30	17831.30	17845.10	18244.80	17488.90	16118.50	16316.00	17854.60	18274.10	18545.50
					18679.30	18653.50	18212.20	16851.40	12236.60	14179.70	13744.70	13911.40	14127.90	14075.50	11180.40	13484.20	14270.00	13278.00	13200.80	13912.40
					161.36	161.30	160.81	161.82	161.30	160.10	161.11	162.29	162.23	161.59	162.21	162.84	162.60	164.08	162.00	159.60
8	TMP	0	DEG	1	158.51	158.00	160.04	160.55	159.49	160.06	163.48	164.03	163.82	165.77	166.33	163.23	161.41	162.79	163.97	164.48
					164.42	164.38	163.77	163.42	163.46	161.76	160.41	161.06	162.47	162.80	162.37	161.42	161.06	161.22	163.62	166.17
					1082.73	1072.36	1044.01	1024.81	1053.98	1016.25	1042.09	1071.06	1078.82	995.49	1055.33	982.58	1026.83	1011.34	1030.37	1122.85
9	TM1	0	DEG	1	1127.25	1105.77	1114.81	1107.28	1110.90	1139.51	1116.99	1062.01	1053.61	1126.06	1152.33	1123.67	1064.21	1101.23	1123.88	1064.04
					1116.95	1091.51	1077.96	1182.56	1108.24	1085.71	1063.97	1063.97	1070.81	1065.47	1034.72	1052.83	1060.43	1038.75	1025.37	1056.49
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67

굴뚝별 트랜드

2016년08월10일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/03　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

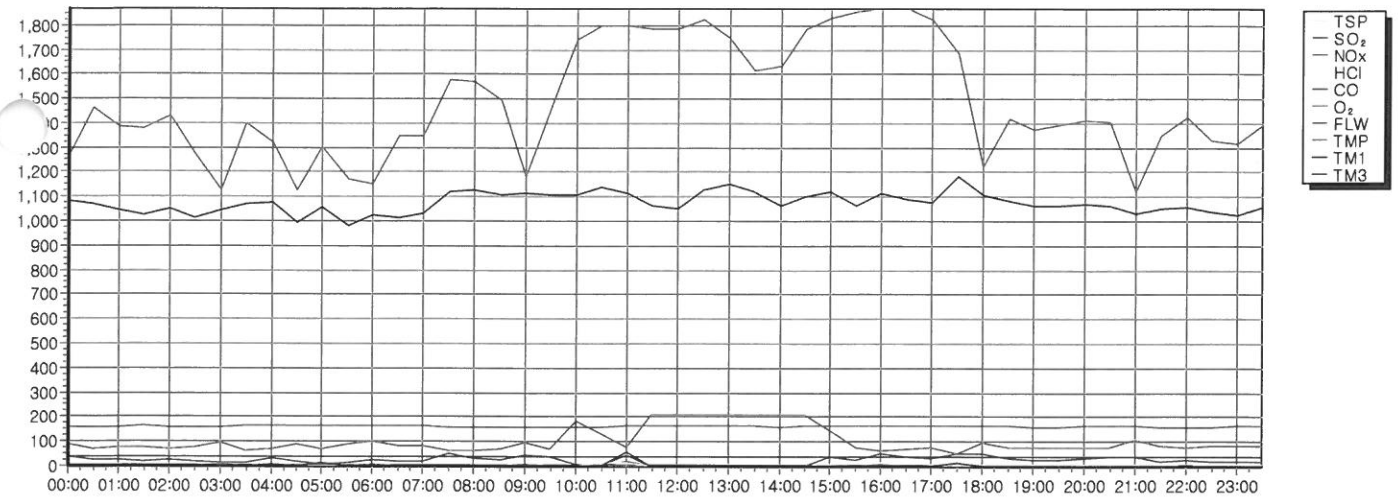

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.60	1.30	1.35	1.38	1.31	1.39	1.70	1.34	1.39	1.60	1.39	1.57	1.74	1.48	1.41	1.18
					1.16	1.20	1.61	1.24	1.04	0.99	1.01	1.38	1.15	1.16	1.19	1.19	1.16	1.13	1.05	1.03
					1.03	1.06	1.09	1.15	1.67	1.34	1.35	1.36	1.38	1.37	1.76	1.42	1.36	1.46	1.50	1.48
2	SO_2	30	ppm	1	0.24	2.41	0.68	0.47	0.00	0.00	3.47	0.17	6.63	0.03	3.60	0.00	3.87	0.00	0.00	0.03
					0.00	0.15	5.00	0.73	0.12	0.14	20.11	0.17	0.12	0.10	0.17	0.18	0.16	0.20	4.95	0.00
					3.79	0.88	0.01	9.55	1.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.15	1.26	1.47	0.00	1.13

3	NOx	70	ppm	1	36.43	28.10	23.90	21.98	25.66	19.74	14.88	10.80	34.10	19.23	6.56	15.29	23.29	18.98	20.89	51.97
					34.14	26.66	45.11	35.57	8.53	0.17	43.90	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.13	36.56	25.82
					47.60	40.02	31.34	48.26	51.93	29.65	24.35	24.84	29.71	34.92	36.79	21.22	25.00	20.05	19.94	19.11
4	HCl	15	ppm	1	0.88	0.76	0.78	0.82	0.80	0.76	0.92	1.00	0.81	0.89	0.74	0.73	0.72	0.69	0.60	0.46
					0.51	0.60	0.90	1.07	0.35	10.56	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4.22	13.85
					10.68	11.59	8.31	3.94	6.47	4.45	3.83	4.60	4.80	5.52	5.67	3.49	3.10	3.52	6.68	5.99
5	CO	50	ppm	1	0.34	0.33	0.53	0.54	1.30	0.97	0.88	0.76	0.18	1.08	14.53	1.09	1.30	1.20	0.58	0.11
					0.17	0.19	0.24	0.28	0.04	0.01	56.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.58
					0.29	0.35	0.57	12.51	0.18	0.23	0.31	0.35	0.27	0.28	0.61	0.61	0.54	0.74	0.75	0.58
6	O_2	12	(%)	1/10	9.11	6.96	7.66	7.67	6.66	7.31	9.34	6.50	6.84	8.77	6.76	8.55	10.05	8.12	7.92	6.11
					6.23	6.69	9.35	6.98	18.21	13.23	7.80	20.85	20.80	20.80	20.80	20.80	20.78	20.69	14.48	7.68
					6.42	7.09	7.39	5.22	9.60	7.40	7.77	7.60	7.50	7.56	10.69	8.03	7.60	8.32	8.51	7.93
7	FLW	0	Sm3	10	12674.10	14630.40	13897.90	13787.90	14280.00	12791.10	11255.20	13972.10	13264.20	11275.90	13034.60	11742.90	11523.50	13517.30	13507.00	15764.70
					15677.70	14967.30	11825.50	14580.30	17429.00	17987.70	17960.30	17831.30	17845.10	18244.80	17488.90	16118.50	16316.00	17854.60	18274.10	18545.50
					18679.30	18653.50	18212.20	16851.40	12236.60	14179.70	13744.70	13911.40	14127.90	14075.50	11180.40	13484.20	14270.00	13278.00	13200.80	13912.40
8	TMP	0	DEG	1	161.36	161.30	160.81	161.82	161.30	160.10	161.11	162.29	162.23	161.59	162.21	162.84	162.60	164.08	162.00	159.60
					158.51	158.00	160.04	160.55	159.49	160.06	163.48	164.03	163.82	165.77	166.33	163.23	161.41	162.79	163.97	164.48
					164.42	164.38	163.77	163.42	163.46	161.76	160.41	161.06	162.47	162.80	162.37	161.42	161.06	161.22	163.62	166.17
9	TM1	0	DEG	1	1082.73	1072.36	1044.01	1024.81	1053.98	1016.25	1042.09	1071.06	1078.82	995.49	1055.33	982.58	1026.83	1011.34	1030.37	1122.85
					1127.25	1105.77	1114.81	1107.28	1110.90	1139.51	1116.99	1062.01	1053.61	1126.06	1152.33	1123.67	1064.21	1101.23	1123.88	1064.04
					1116.95	1091.51	1077.96	1182.56	1108.24	1085.71	1063.97	1063.97	1070.81	1065.47	1034.72	1052.83	1060.43	1038.75	1025.37	1056.49
10	TM3	0	DEG	1	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
					36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67