
굴뚝별 트랜드

2016년12월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/09/17　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

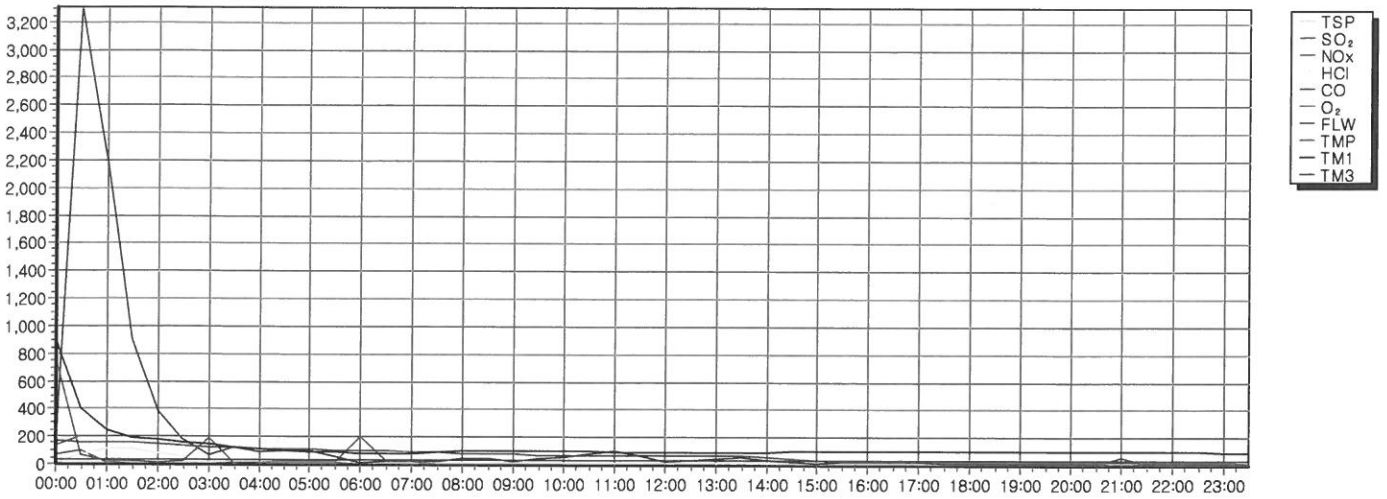

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.62	6.56	12.69	14.64	13.24	11.78	6.00	10.96	10.44	9.87	9.57	9.11	4.58	8.65	8.41	15.70
					16.67	16.29	8.36	15.56	15.13	15.19	14.75	14.40	7.64	14.23	13.73	13.47	12.01	7.72	3.02	4.62
					3.83	3.83	3.47	3.17	1.59	2.59	2.34	1.93	1.75	1.75	0.76	1.64	1.49	1.58	1.67	1.66
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.51	2.40	2.56	1.00	4.79	8.93	8.63	10.32	9.95	8.56	3.89	6.18	2.96	4.39
					4.87	6.99	3.23	5.42	5.16	8.19	5.93	3.95	5.01	11.53	8.27	7.06	3.40	12.47	2.88	4.94
					4.87	4.50	4.02	4.98	2.51	5.34	6.37	6.44	6.59	6.08	2.77	4.46	4.61	5.20	4.79	4.46


3	NOx	70	ppm	1	66.51	96.63	9.76	1.30	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.26	0.40	0.00
					0.18	0.07	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	6.32	72.22	116.07	112.11	73.04	56.52	17.66	37.14	33.66	30.66	27.84	25.06	6.07	12.66	11.05	9.18
					7.61	6.80	4.20	9.04	8.85	8.16	6.26	5.71	3.92	9.04	9.40	9.48	8.56	7.90	3.13	6.88
					7.39	7.57	7.53	7.61	2.49	5.38	5.53	5.75	5.82	5.97	1.77	3.88	4.21	4.39	4.65	5.01
5	CO	50	ppm	1	140.84	3309.76	2193.00	912.06	380.74	177.57	62.99	126.59	92.78	96.66	105.48	55.57	13.94	25.50	17.67	20.12
					39.47	40.94	26.28	48.77	56.23	75.73	106.54	64.79	22.62	37.83	40.39	54.66	38.71	19.32	10.41	18.51
					16.90	17.78	17.27	15.48	9.01	15.99	12.95	11.71	9.73	10.28	4.05	9.40	10.03	10.90	11.85	10.57
6	O_2	12	(%)	1/10	13.49	20.27	20.68	20.70	20.63	20.60	20.65	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.63	20.59	20.59	20.59
					20.59	20.59	20.61	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.61	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.61	20.59
					20.59	20.59	20.59	20.59	20.61	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.61	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
7	FLW	0	Sm3	10	7668.50	639.76	255.01	176.78	158.35	170.55	1962.54	167.13	167.73	170.49	173.29	174.10	2010.54	176.83	176.92	24.37
					1.03	0.28	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	166.36	162.41	158.90	153.52	143.42	135.90	127.98	121.34	116.25	111.49	107.30	103.47	100.08	97.19	94.64	86.06
					79.90	79.12	76.86	71.99	63.56	68.76	67.46	65.89	65.96	64.39	62.91	62.11	57.46	39.57	31.52	27.32
					27.00	27.33	26.14	25.51	26.04	25.57	24.66	22.87	23.64	23.67	22.34	23.02	22.00	20.66	19.49	16.60
9	TM1	0	DEG	1	892.29	406.67	251.89	192.03	180.80	159.63	140.29	125.22	112.92	102.41	94.48	87.61	82.77	78.19	74.45	84.74
					100.98	102.36	101.70	100.80	98.25	95.65	94.27	93.05	91.88	90.99	90.45	89.27	90.17	98.65	101.09	101.87
					101.47	101.16	100.65	100.24	99.30	98.82	98.43	98.45	97.95	97.43	96.48	96.24	95.86	95.49	94.67	94.15
10	TM3	0	DEG	1	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59

굴뚝별 트랜드

2016년12월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/09/18　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

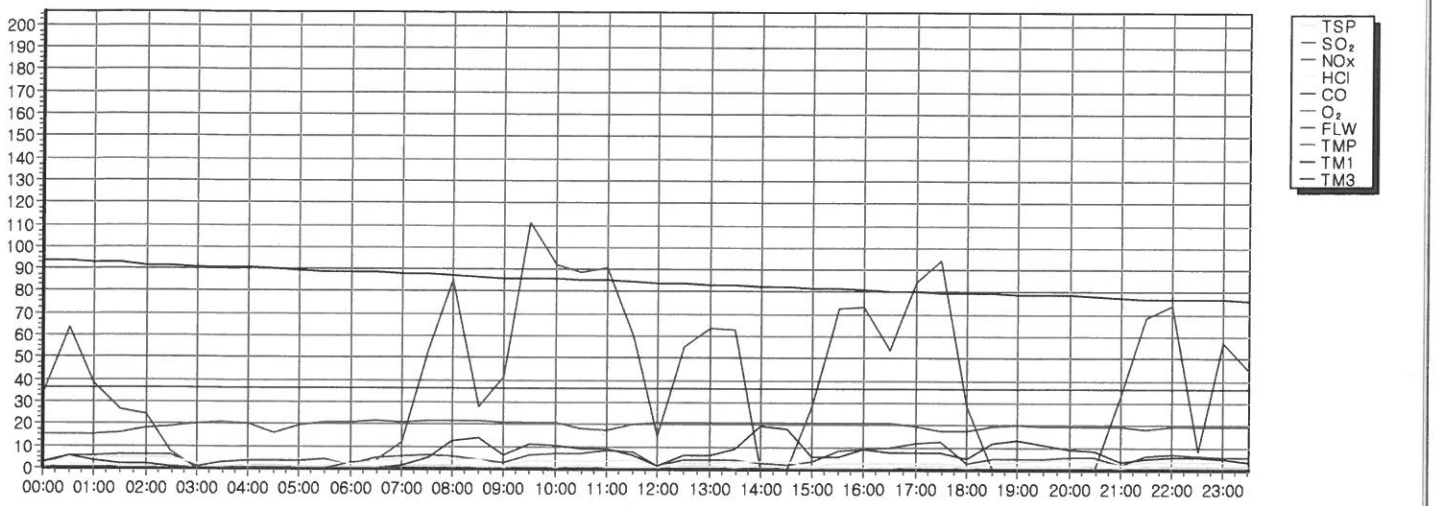

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.70	1.27	1.18	0.85	1.00	0.86	0.45	0.86	1.20	1.23	0.96	1.00	0.55	1.01	1.10	1.15
					1.15	1.01	0.60	1.15	0.92	1.38	1.04	0.86	0.50	1.15	1.10	0.92	1.15	1.01	0.45	0.87
					0.87	0.96	1.15	1.14	0.59	1.15	1.20	1.15	1.15	1.15	0.65	1.29	1.15	1.15	1.15	1.15
2	SO_2	30	ppm	1	2.34	5.42	5.86	5.97	6.55	6.55	0.97	2.45	3.47	3.29	3.69	3.88	2.32	4.94	5.67	6.15
					5.49	4.13	2.91	6.11	7.06	6.91	8.12	7.46	1.38	3.88	4.28	4.06	2.74	1.94	3.31	8.34
					9.11	9.51	11.56	12.47	2.93	4.87	4.94	4.98	5.53	5.34	2.39	6.47	7.10	6.04	5.75	5.38


3	NOx	70	ppm	1	33.26	63.55	38.71	26.45	24.37	7.43	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	3.40	11.67	52.76
					85.14	27.66	41.43	111.07	92.38	88.65	90.66	60.37	14.95	55.46	63.48	63.22	0.00	0.00	28.49	72.77
					73.57	53.71	84.77	94.24	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54	68.45	74.08	8.60	57.29	44.89
4	HCl	15	ppm	1	1.98	4.10	4.76	4.72	4.90	4.68	1.75	3.58	4.06	4.50	4.35	4.72	1.75	3.80	4.10	4.57
					4.50	4.54	1.72	3.40	3.62	3.69	3.69	3.91	1.40	2.89	3.07	3.55	3.77	3.66	1.36	2.48
					2.56	2.67	2.52	2.52	1.57	3.11	3.47	3.91	3.91	4.06	1.82	3.22	3.47	3.58	3.73	3.84
5	CO	50	ppm	1	2.95	5.45	3.44	2.30	2.12	0.70	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.06	5.05
					12.77	14.05	6.08	11.49	10.35	8.82	8.93	6.11	1.43	5.96	6.26	9.22	19.50	17.89	5.40	5.71
					9.00	7.43	7.43	7.72	4.57	11.96	13.39	11.05	9.29	8.60	3.33	5.09	5.31	5.86	4.94	3.40
6	O_2	12	(%)	1/10	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59
					20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.61	20.59
					20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
7	FLW	0	Sm3	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	15.07	15.67	15.52	16.04	18.43	18.94	20.42	20.94	20.20	15.83	19.73	20.81	21.30	21.49	21.26	21.39
					21.35	21.33	21.23	21.23	21.25	18.29	17.63	20.23	21.03	21.19	21.13	21.15	21.15	21.06	21.04	21.11
					21.15	21.01	19.58	17.67	17.73	19.47	20.01	19.75	19.80	19.68	19.63	18.33	19.24	19.61	19.68	19.68
9	TM1	0	DEG	1	93.78	93.63	93.16	92.71	91.81	91.68	91.01	90.93	90.53	89.93	89.36	89.03	88.75	88.68	88.13	87.80
					87.01	86.66	86.25	86.20	86.12	85.49	85.09	84.43	84.03	83.82	83.47	83.04	82.42	82.13	81.54	81.66
					81.16	80.53	80.47	79.80	79.61	79.31	79.10	79.00	78.75	78.12	77.57	77.08	77.01	76.57	76.55	76.07
10	TM3	0	DEG	1	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59

굴뚝별 트랜드

2016년12월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/09/19　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

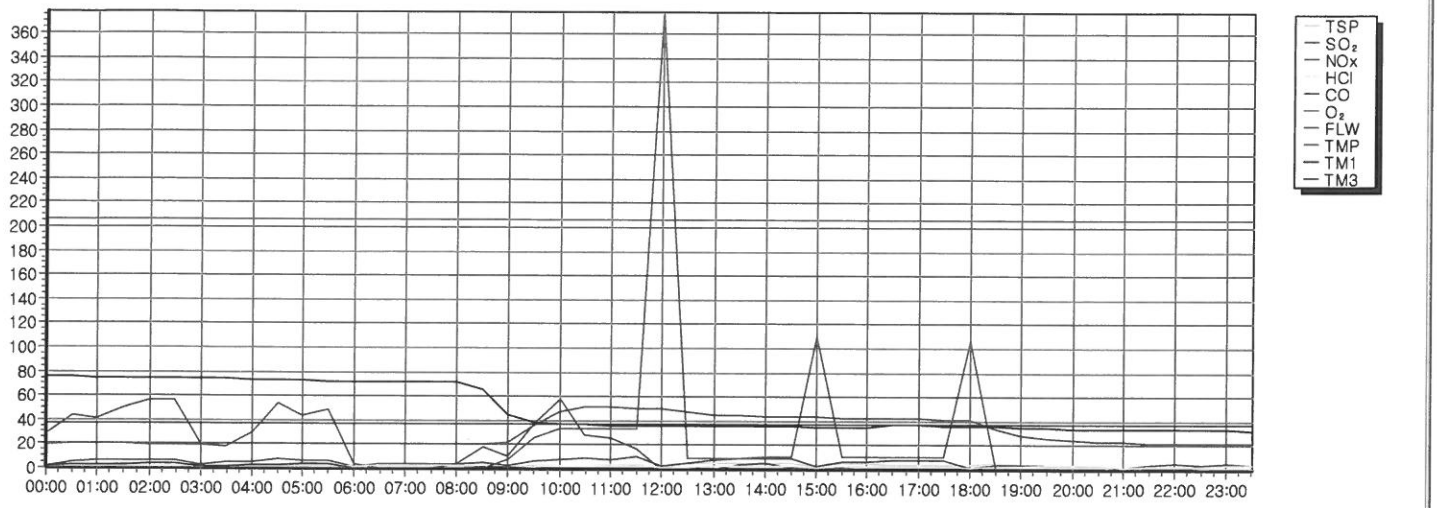

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.60	1.15	1.15	1.15	1.15	0.96	0.55	1.01	1.15	1.15	1.15	1.15	0.60	1.15	1.15	1.15
					1.15	1.15	0.95	2.38	2.52	2.70	2.65	2.54	1.90	5.02	4.99	4.99	4.97	4.76	2.43	4.65
					4.64	4.48	4.42	4.32	3.53	4.90	3.44	2.88	2.43	3.15	1.12	2.08	1.98	1.83	1.68	1.74
2	SO_2	30	ppm	1	1.70	4.72	5.82	6.37	5.97	6.44	2.40	4.94	5.67	7.21	6.73	6.59	1.58	3.47	3.88	4.39
					3.95	4.94	2.36	6.77	7.39	8.34	8.27	9.99	2.49	5.67	7.17	9.07	9.37	8.96	3.12	6.84
					6.84	7.35	7.35	7.46	1.70	3.44	3.77	3.73	3.88	3.80	1.66	4.10	4.98	4.17	4.68	4.39

3	NOx	70	ppm	1	28.11	43.50	41.63	49.61	55.83	56.16	19.53	18.51	29.16	53.49	43.76	49.02	3.91	0.00	0.00	0.00
					3.26	17.82	9.94	37.28	57.88	28.06	26.23	17.27	0.35	0.00	0.00	3.91	4.76	0.73	0.68	1.61
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	1.49	2.74	2.96	3.44	3.62	3.58	1.33	2.38	2.48	2.89	2.89	3.18	1.51	2.49	2.67	2.81
					2.70	2.92	1.13	1.87	2.34	2.78	3.22	3.47	0.95	1.58	2.20	2.41	2.56	3.11	1.36	2.30
					2.56	2.96	2.92	3.14	1.40	2.67	3.14	3.44	3.40	3.99	1.30	2.38	2.70	2.96	3.29	3.43
5	CO	50	ppm	1	1.63	2.67	2.34	2.96	3.47	3.55	1.23	1.03	1.98	2.85	3.58	3.66	0.25	0.00	0.00	0.00
					0.11	1.17	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59
					20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
					20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.58
7	FLW	0	Sm3	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	74.85	251.73	328.69	330.54	331.33	332.68	3782.05	95.42	95.65	96.03	96.28	96.39	1107.52	96.56
					96.65	96.75	96.81	96.89	1070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	19.87	19.94	19.93	19.93	19.80	19.72	19.74	19.88	19.96	19.96	19.98	19.97	20.04	20.22	20.28	20.31
					20.29	20.29	21.77	36.52	47.91	51.18	51.40	50.63	49.71	46.90	45.40	44.69	44.08	43.64	43.25	42.87
					42.56	42.19	41.92	41.57	40.52	32.74	27.76	25.44	24.13	23.39	22.84	22.43	22.22	21.87	21.57	21.57
9	TM1	0	DEG	1	75.83	75.38	74.86	74.53	74.29	74.25	74.11	73.72	73.43	72.68	72.52	72.25	72.25	71.78	71.73	71.62
					71.21	64.95	44.91	38.57	36.94	36.58	35.99	35.82	35.72	36.10	36.27	36.19	35.61	35.61	35.06	34.69
					34.91	37.72	36.95	36.06	35.53	35.29	34.78	34.45	33.92	33.74	33.43	33.26	33.18	32.90	32.78	32.58
10	TM3	0	DEG	1	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59
					36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59	36.59