
굴뚝별 트랜드

2016년12월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/09/23　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

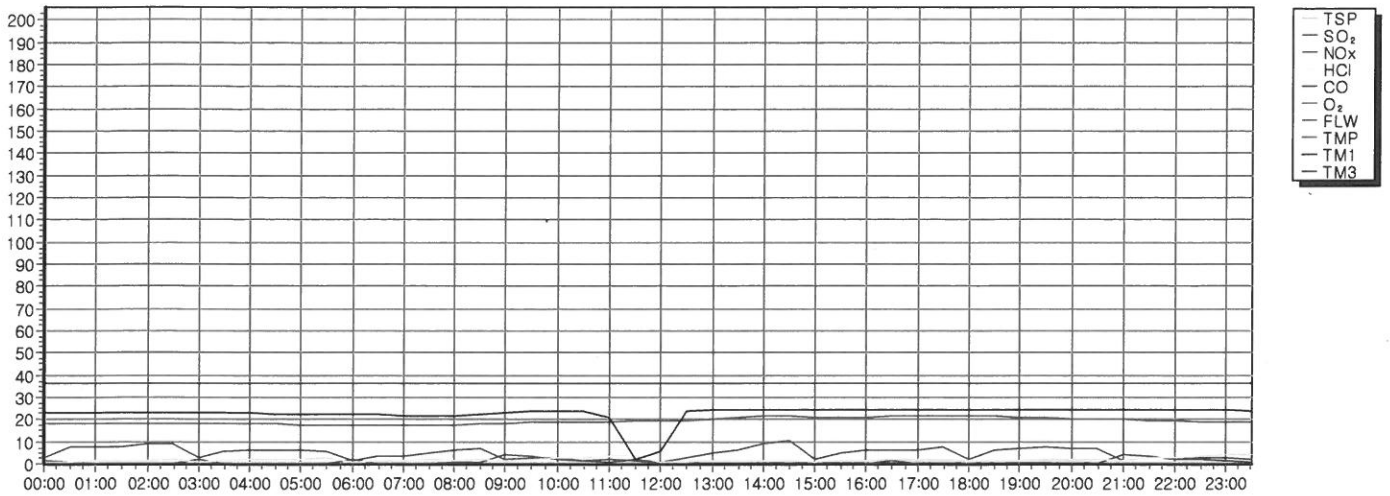

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.45	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.45	0.86	0.86	0.85	0.83	0.83	0.44	0.83	0.83	0.83
					0.83	0.84	0.45	0.86	0.86	0.84	0.84	0.89	0.45	0.86	1.05	1.15	1.45	1.11	0.60	1.15
					1.15	1.16	1.16	1.16	0.65	1.30	1.15	1.15	1.15	1.01	0.45	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
2	SO_2	30	ppm	1	3.08	7.79	7.63	7.97	8.86	8.75	2.71	5.67	6.15	6.02	6.00	5.50	1.26	3.39	3.82	4.75
					6.25	7.11	2.16	3.11	2.52	1.32	0.71	1.86	0.45	2.63	5.09	6.51	8.74	10.17	2.42	4.98
					5.97	6.62	6.48	7.94	2.37	6.22	7.17	7.57	6.95	7.31	1.19	3.03	2.78	2.71	2.67	2.27


3	NOx	70	ppm	1	1.74	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
					0.36	1.04	3.95	3.80	2.27	1.54	2.21	1.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
					0.04	1.10	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	3.25	2.30	1.83	1.36	0.88
4	HCl	15	ppm	1	0.61	0.73	1.22	1.50	1.36	1.79	0.79	1.50	1.80	2.20	2.36	2.54	0.80	1.50	1.60	1.93
					1.71	1.96	1.05	1.80	2.56	2.72	3.18	3.46	0.67	1.17	1.50	1.43	1.17	1.10	0.89	1.17
					1.61	1.76	2.20	2.41	1.13	1.58	1.61	1.94	2.27	2.41	1.46	2.63	3.03	3.62	4.02	4.24
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.22
6	O_2	12	(%)	1/10	20.59	20.59	20.58	20.58	20.58	20.58	20.59	20.59	20.59	20.58	20.58	20.58	20.59	20.58	20.58	20.58
					20.58	20.58	20.59	20.59	20.59	20.58	20.58	20.58	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
					20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
7	FLW	0	Sm3	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	18.35	18.30	18.33	18.37	18.36	18.27	18.05	18.00	17.93	17.91	17.67	17.44	17.19	17.17	17.20	17.20
					17.42	17.86	18.22	18.52	18.73	18.90	19.17	19.39	19.67	19.83	20.42	21.15	21.64	21.72	21.25	21.07
					21.22	21.55	21.78	21.61	21.53	21.32	21.04	20.73	20.39	20.20	19.99	19.68	19.49	19.10	18.86	18.83
9	TM1	0	DEG	1	23.19	23.36	23.15	23.28	23.25	23.17	22.92	22.83	22.69	22.59	22.46	22.53	22.05	22.05	21.94	21.92
					21.92	22.35	23.01	23.47	23.59	23.91	20.66	2.32	5.51	23.89	24.15	24.34	24.21	24.43	24.59	24.28
					24.37	24.28	24.41	24.27	24.26	24.42	24.19	24.31	24.29	24.55	24.19	24.17	24.31	24.13	24.23	24.04
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2016년12월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/09/24　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

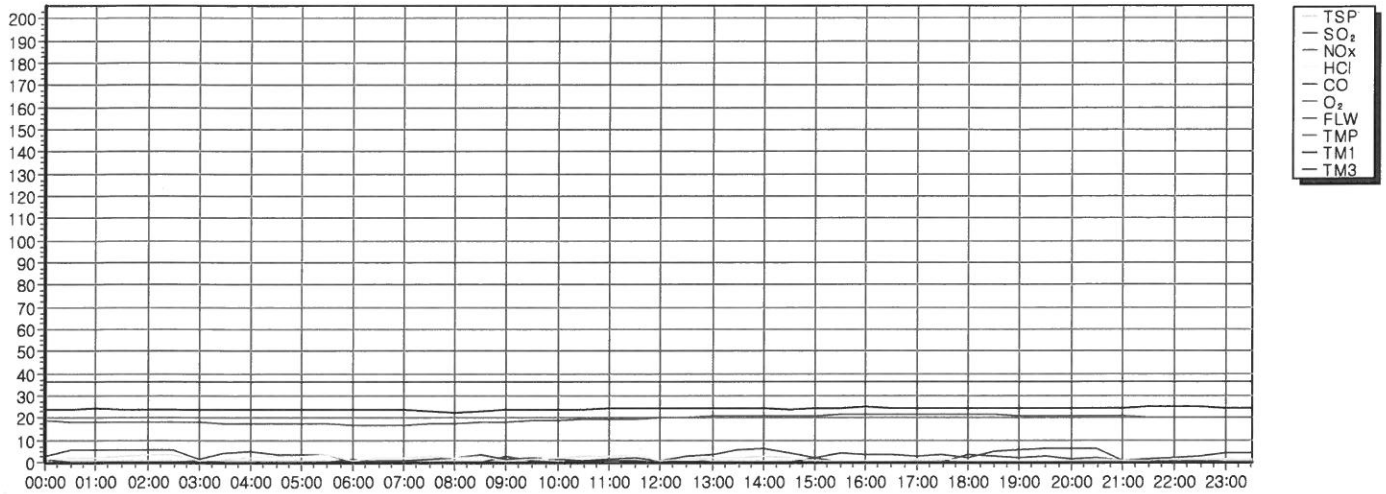

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.45	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.45	0.81	0.74	0.74	0.74	0.83	0.44	0.79	0.83	0.83
					0.78	0.79	0.45	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.45	1.15	0.96	0.86	0.87	0.59	0.46	0.87
					0.87	0.87	0.87	0.87	0.46	0.87	0.87	0.92	0.86	0.91	0.60	1.15	1.15	1.15	0.91	0.86
2	SO_2	30	ppm	1	2.47	5.78	5.75	5.82	5.60	5.89	1.60	4.43	4.70	3.75	3.36	3.43	0.04	0.47	0.50	1.36
					2.00	3.43	1.32	1.94	1.36	1.02	1.14	1.93	0.93	2.82	3.80	5.34	6.41	4.15	1.90	4.10
					3.73	3.55	2.82	3.44	1.80	4.54	5.71	6.51	6.41	6.48	0.76	1.25	2.38	2.93	4.24	4.46


3	NOx	70	ppm	1	1.62	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.14	2.56	0.84	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	1.85	0.15
					0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	2.78	2.19	2.49	1.35	1.79	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	1.12	1.89	2.21	2.97	3.21	3.43	1.03	1.72	2.22	2.50	3.04	3.21	1.03	2.00	2.39	2.61
					2.43	2.61	0.80	1.61	2.02	2.47	3.00	3.18	0.92	1.69	2.13	2.24	2.52	2.08	0.61	0.81
					0.95	0.88	1.17	1.28	0.71	0.73	0.55	0.73	0.92	1.10	0.49	0.73	1.06	1.25	1.43	1.61
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.62	1.04	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.59	20.59	20.58	20.58	20.58	20.58	20.59	20.59	20.58	20.58	20.58	20.58	20.59	20.58	20.58	20.58
					20.58	20.58	20.59	20.59	20.59	20.59	20.58	20.58	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
					20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
7	FLW	0	Sm3	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	18.70	18.44	18.37	18.27	18.12	18.09	17.98	17.73	17.57	17.44	17.27	17.17	17.09	16.92	16.85	17.16
					17.56	17.94	18.41	18.77	19.04	19.39	19.62	19.81	20.08	20.37	20.65	20.85	21.16	21.24	21.25	21.30
					21.49	21.60	21.57	21.45	21.38	21.37	21.25	21.17	20.98	20.81	20.67	20.55	20.36	20.21	20.07	19.92
9	TM1	0	DEG	1	23.97	24.04	24.13	23.93	23.81	24.07	23.85	23.75	23.63	23.65	23.67	23.68	23.59	23.67	23.51	23.02
					22.67	23.25	23.57	23.77	23.89	23.79	24.29	24.21	24.23	24.41	24.29	24.17	24.19	23.95	24.27	24.56
					25.09	24.58	24.21	24.47	24.60	24.59	24.69	24.51	24.63	24.65	24.77	24.84	24.79	24.83	24.69	24.69
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55

굴뚝별 트랜드

2016년12월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/09/25　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

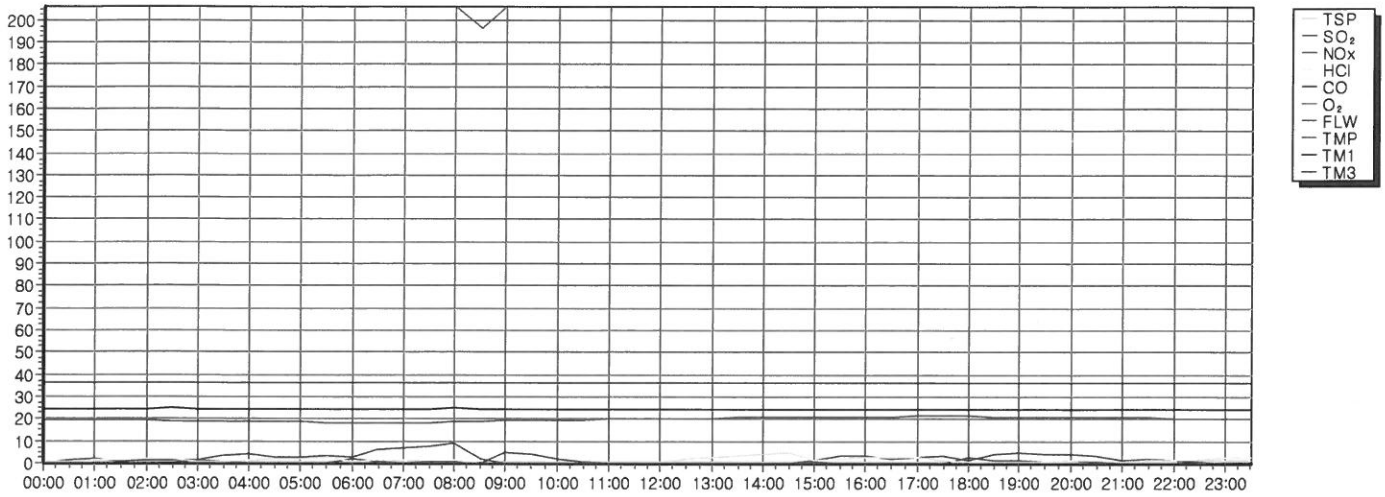

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.45	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.44	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.45	0.84	0.84	0.84
					0.84	0.22	0.45	0.86	0.86	0.86	0.86	0.96	0.45	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.46	0.87
					0.87	0.87	0.87	0.87	0.46	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.45	0.86	0.86	1.05	1.15	1.15
2	SO_2	30	ppm	1	0.19	1.50	1.75	1.03	1.57	1.50	1.06	3.25	3.95	3.00	2.89	3.32	2.96	6.39	6.75	7.64
					9.14	2.07	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	3.69
					3.22	2.42	2.74	3.33	1.68	4.17	5.12	4.35	4.43	3.18	1.12	2.23	1.10	0.44	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.54	0.00	0.43
					0.93	0.25	5.16	4.43	2.12	0.55	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	1.50	1.25	1.03	1.36	0.66	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	0.38	0.75	1.25	1.71	1.82	2.25	0.67	0.86	1.28	1.82	2.14	2.57	0.79	1.14	1.68	1.60
					1.39	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	2.23	3.03	3.77	4.39	5.05	1.13	2.24
					2.70	2.96	2.70	1.65	0.90	1.03	0.84	1.03	1.14	1.21	0.68	1.17	1.65	2.13	2.60	2.89
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	20.59	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.59	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.59	20.58	20.58	20.58
					20.58	19.64	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59
					20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.60	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
7	FLW	0	Sm3	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	19.75	19.61	19.51	19.27	19.23	19.16	19.05	18.95	18.83	18.77	18.60	18.47	18.48	18.39	18.33	18.38
					18.59	18.96	19.73	19.85	19.86	19.90	19.95	20.06	20.35	20.47	20.51	20.68	20.84	21.06	21.19	21.22
					21.22	21.29	21.32	21.32	21.30	21.27	21.18	21.04	20.87	20.79	20.72	20.65	20.50	20.39	20.31	20.14
9	TM1	0	DEG	1	24.65	24.78	24.75	24.57	24.55	24.80	24.56	24.69	24.57	24.56	24.59	24.43	24.49	24.55	24.53	24.46
					24.79	24.27	24.53	24.55	24.57	24.47	24.24	24.25	24.43	24.38	24.27	24.50	24.61	24.53	24.35	24.39
					24.29	24.35	24.28	24.29	24.49	24.39	24.51	24.23	24.50	24.33	24.51	24.71	24.53	24.62	24.75	24.61
10	TM3	0	DEG	1	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55