
# 굴뚝별 트랜드

2016년12월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/10/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

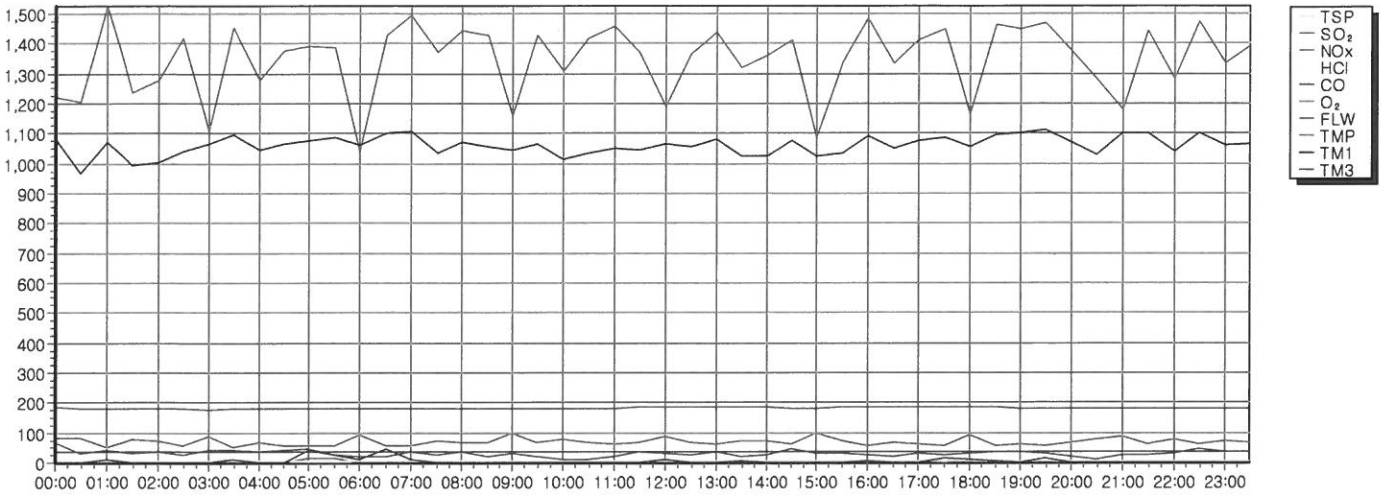



| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.31 |
| | | | | | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 15.22 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.75 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.44 |
| | | | | | 0.16 | 0.05 | 0.63 | 4.17 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 66.17 | 29.87 | 40.31 | 31.37 | 37.81 | 25.75 | 39.99 | 40.57 | 33.64 | 39.20 | 44.67 | 26.65 | 19.14 | 23.20 | 34.62 | 24.06 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 35.32 | 18.94 | 30.89 | 18.72 | 9.80 | 8.44 | 22.39 | 34.70 | 28.99 | 24.75 | 33.72 | 20.23 | 26.26 | 46.53 | 28.64 | 32.12 |
| | | | | | 27.82 | 19.49 | 29.50 | 26.67 | 29.52 | 34.54 | 38.37 | 30.72 | 19.45 | 10.22 | 27.27 | 26.38 | 33.52 | 47.43 | 35.24 | 35.85 |
| | | | | | 5.17 | 6.01 | 4.81 | 5.67 | 5.25 | 4.73 | 4.65 | 4.26 | 5.57 | 5.09 | 5.41 | 6.79 | 7.42 | 5.64 | 5.48 | 6.15 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 5.52 | 5.33 | 4.88 | 3.96 | 3.97 | 3.22 | 2.82 | 2.72 | 2.92 | 3.28 | 3.14 | 3.54 | 3.54 | 3.47 | 3.99 | 4.39 |
| | | | | | 3.70 | 3.91 | 3.59 | 3.38 | 3.81 | 3.58 | 3.71 | 3.91 | 4.41 | 4.32 | 3.57 | 3.26 | 3.74 | 3.48 | 4.16 | 4.18 |
| | | | | | 0.17 | 0.83 | 8.30 | 0.66 | 0.48 | 1.09 | 1.81 | 9.56 | 0.74 | 0.71 | 39.12 | 24.84 | 12.21 | 46.96 | 12.21 | 0.96 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.56 | 1.39 | 0.75 | 0.59 | 1.21 | 1.03 | 1.21 | 0.36 | 8.08 | 0.58 | 0.42 | 6.34 | 1.04 | 0.19 | 1.24 | 1.13 |
| | | | | | 6.80 | 2.13 | 0.52 | 14.47 | 10.46 | 3.04 | 0.25 | 13.75 | 0.55 | 0.76 | 0.64 | 0.37 | 0.45 | 1.80 | 0.25 | 0.38 |
| | | | | | 8.30 | 8.40 | 5.27 | 7.53 | 7.04 | 5.93 | 8.87 | 5.26 | 6.89 | 5.92 | 5.77 | 5.57 | 9.26 | 5.44 | 5.58 | 7.29 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 6.51 | 6.64 | 9.83 | 6.65 | 7.69 | 6.80 | 6.23 | 6.60 | 8.75 | 6.88 | 6.23 | 7.38 | 7.14 | 6.34 | 9.97 | 7.08 |
| | | | | | 5.67 | 6.94 | 6.24 | 5.92 | 9.53 | 5.92 | 6.03 | 5.85 | 6.80 | 7.77 | 8.66 | 6.17 | 7.59 | 6.01 | 7.07 | 6.71 |
| | | | | | 12231.90 | 12066.40 | 15263.70 | 12382.00 | 12787.50 | 14187.90 | 11076.70 | 14550.90 | 12784.10 | 13754.00 | 13900.00 | 13864.40 | 10420.40 | 14287.60 | 14962.40 | 13699.80 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 14417.70 | 14275.60 | 11606.80 | 14289.30 | 13106.80 | 14158.80 | 14576.20 | 13689.90 | 11902.60 | 13672.50 | 14390.90 | 13204.20 | 13583.10 | 14105.10 | 10841.10 | 13396.60 |
| | | | | | 14841.70 | 13366.80 | 14146.90 | 14512.50 | 11633.90 | 14653.10 | 14484.80 | 14677.70 | 13760.30 | 12831.90 | 11784.20 | 14450.40 | 12855.90 | 14748.40 | 13352.10 | 13931.50 |
| | | | | | 183.76 | 183.15 | 182.95 | 181.31 | 179.63 | 178.94 | 178.31 | 180.52 | 181.84 | 181.68 | 182.67 | 183.56 | 182.07 | 180.66 | 179.96 | 180.44 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 180.01 | 180.75 | 182.06 | 180.98 | 179.13 | 180.63 | 183.13 | 184.08 | 185.31 | 185.09 | 185.50 | 185.05 | 184.03 | 183.28 | 183.38 | 186.32 |
| | | | | | 187.90 | 186.41 | 185.37 | 187.10 | 187.89 | 184.67 | 182.26 | 182.75 | 183.48 | 182.34 | 181.18 | 180.39 | 178.80 | 178.89 | 181.32 | 182.56 |
| | | | | | 1083.35 | 969.21 | 1073.29 | 992.51 | 1003.94 | 1038.77 | 1065.79 | 1098.76 | 1042.63 | 1065.99 | 1076.81 | 1085.69 | 1060.57 | 1099.88 | 1108.36 | 1036.76 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1071.83 | 1057.63 | 1046.97 | 1067.13 | 1013.95 | 1036.57 | 1049.11 | 1045.18 | 1066.30 | 1055.63 | 1080.73 | 1025.47 | 1023.99 | 1075.14 | 1024.57 | 1034.59 |
| | | | | | 1091.47 | 1052.32 | 1077.93 | 1087.15 | 1055.50 | 1097.08 | 1100.07 | 1114.87 | 1071.10 | 1030.19 | 1103.00 | 1101.17 | 1039.95 | 1104.37 | 1058.72 | 1063.39 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년12월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/10/03　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

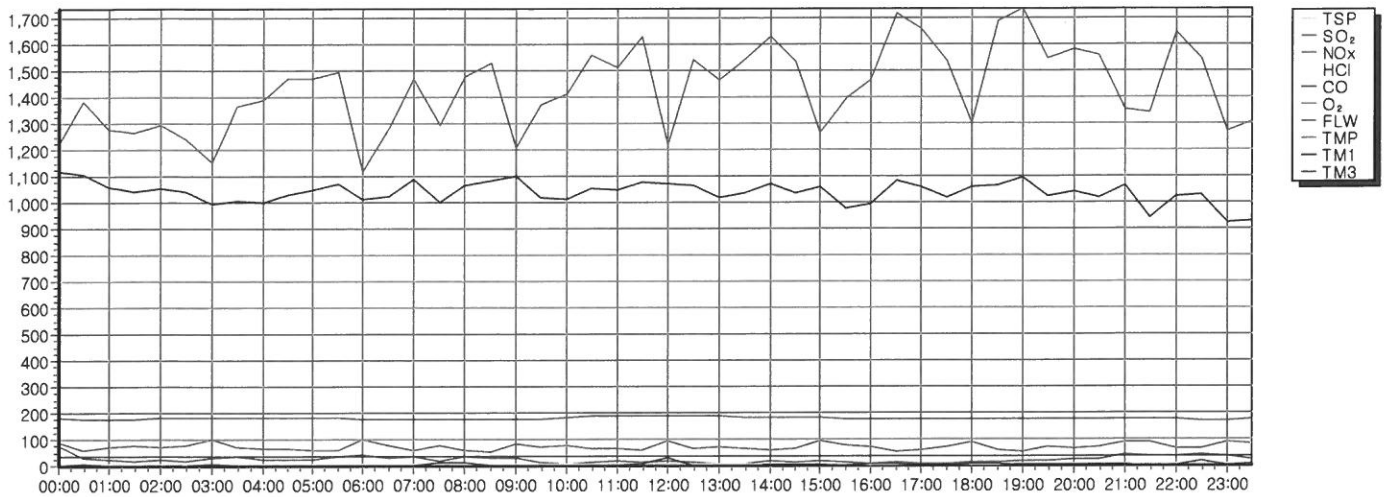


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.31 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.32 |
| | | | | | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.07 | 0.76 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 73.86 | 31.07 | 23.80 | 17.89 | 23.49 | 18.71 | 31.52 | 33.97 | 25.57 | 23.71 | 25.91 | 37.70 | 39.98 | 28.79 | 37.89 | 18.87 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 34.38 | 27.19 | 31.05 | 9.77 | 8.59 | 12.04 | 16.96 | 8.97 | 16.82 | 11.51 | 6.11 | 7.74 | 19.54 | 12.59 | 17.47 | 9.64 |
| | | | | | 8.19 | 11.89 | 7.15 | 7.15 | 13.26 | 9.96 | 15.85 | 14.96 | 24.11 | 22.66 | 40.70 | 33.46 | 35.97 | 44.11 | 37.52 | 22.27 |
| | | | | | 4.11 | 4.36 | 4.71 | 4.81 | 4.98 | 4.94 | 4.47 | 4.31 | 4.26 | 3.98 | 4.06 | 3.97 | 4.13 | 4.02 | 3.77 | 4.53 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 3.51 | 3.50 | 3.58 | 3.36 | 3.77 | 3.47 | 3.41 | 3.52 | 4.01 | 3.74 | 3.63 | 3.12 | 2.62 | 2.82 | 2.78 | 3.04 |
| | | | | | 2.85 | 2.27 | 2.41 | 2.62 | 2.30 | 2.07 | 2.23 | 2.64 | 2.61 | 2.88 | 2.77 | 3.58 | 3.16 | 3.47 | 4.07 | 3.85 |
| | | | | | 0.16 | 3.06 | 0.39 | 0.58 | 0.45 | 2.47 | 8.66 | 0.66 | 0.80 | 0.63 | 0.46 | 1.29 | 0.65 | 0.59 | 1.61 | 9.48 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 9.54 | 0.52 | 0.56 | 1.07 | 0.97 | 0.78 | 0.47 | 3.15 | 28.08 | 0.78 | 0.93 | 0.88 | 1.08 | 0.62 | 0.67 | 1.24 |
| | | | | | 6.24 | 5.26 | 2.09 | 1.42 | 3.21 | 4.52 | 0.59 | 0.75 | 1.26 | 0.73 | 0.24 | 0.96 | 0.33 | 15.69 | 1.96 | 5.37 |
| | | | | | 8.69 | 5.91 | 7.21 | 7.42 | 6.99 | 7.43 | 9.97 | 6.92 | 6.68 | 6.23 | 5.98 | 5.71 | 10.12 | 7.55 | 5.79 | 7.73 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 5.90 | 5.50 | 8.46 | 7.32 | 7.38 | 6.25 | 6.56 | 5.85 | 9.39 | 6.47 | 7.14 | 6.57 | 5.80 | 6.77 | 9.23 | 7.88 |
| | | | | | 7.10 | 5.31 | 5.89 | 6.98 | 8.83 | 5.89 | 5.44 | 7.02 | 6.67 | 7.13 | 8.84 | 8.92 | 6.22 | 6.71 | 8.91 | 8.36 |
| | | | | | 12243.30 | 13853.20 | 12792.70 | 12664.40 | 12979.70 | 12440.60 | 11559.10 | 13653.60 | 13914.20 | 14706.20 | 14723.50 | 14984.10 | 11197.30 | 12834.30 | 14721.00 | 12950.10 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 14793.20 | 15320.70 | 12074.40 | 13713.90 | 14138.10 | 15607.80 | 15130.80 | 16301.10 | 12176.50 | 15408.60 | 14671.30 | 15445.70 | 16337.50 | 15353.20 | 12665.80 | 13978.40 |
| | | | | | 14644.90 | 17172.00 | 16589.00 | 15368.20 | 13001.90 | 16920.20 | 17369.10 | 15502.30 | 15846.20 | 15587.80 | 13550.30 | 13434.20 | 16493.30 | 15512.00 | 12734.30 | 13095.40 |
| | | | | | 181.59 | 179.57 | 177.73 | 179.25 | 182.26 | 181.98 | 182.67 | 183.30 | 182.56 | 180.83 | 182.52 | 181.65 | 178.46 | 177.28 | 177.33 | 176.82 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 175.93 | 175.31 | 175.36 | 175.12 | 181.07 | 187.90 | 190.65 | 190.60 | 189.56 | 187.85 | 185.99 | 184.56 | 183.14 | 181.23 | 180.08 | 178.14 |
| | | | | | 175.27 | 175.51 | 177.50 | 177.55 | 176.68 | 176.44 | 176.82 | 177.82 | 176.64 | 175.33 | 175.20 | 175.86 | 173.84 | 173.05 | 171.26 | 176.66 |
| | | | | | 1118.78 | 1109.27 | 1058.67 | 1039.21 | 1054.23 | 1039.90 | 997.60 | 1007.43 | 1002.45 | 1028.91 | 1049.38 | 1072.04 | 1010.54 | 1024.91 | 1087.01 | 1002.11 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1064.87 | 1085.77 | 1099.38 | 1017.57 | 1010.97 | 1052.47 | 1045.28 | 1076.58 | 1073.67 | 1063.39 | 1020.43 | 1035.11 | 1069.78 | 1036.34 | 1060.47 | 975.15 |
| | | | | | 997.27 | 1082.01 | 1060.40 | 1019.20 | 1059.83 | 1063.41 | 1092.52 | 1025.98 | 1043.71 | 1015.71 | 1062.89 | 943.06 | 1027.22 | 1028.32 | 921.78 | 930.40 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년12월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/10/04　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

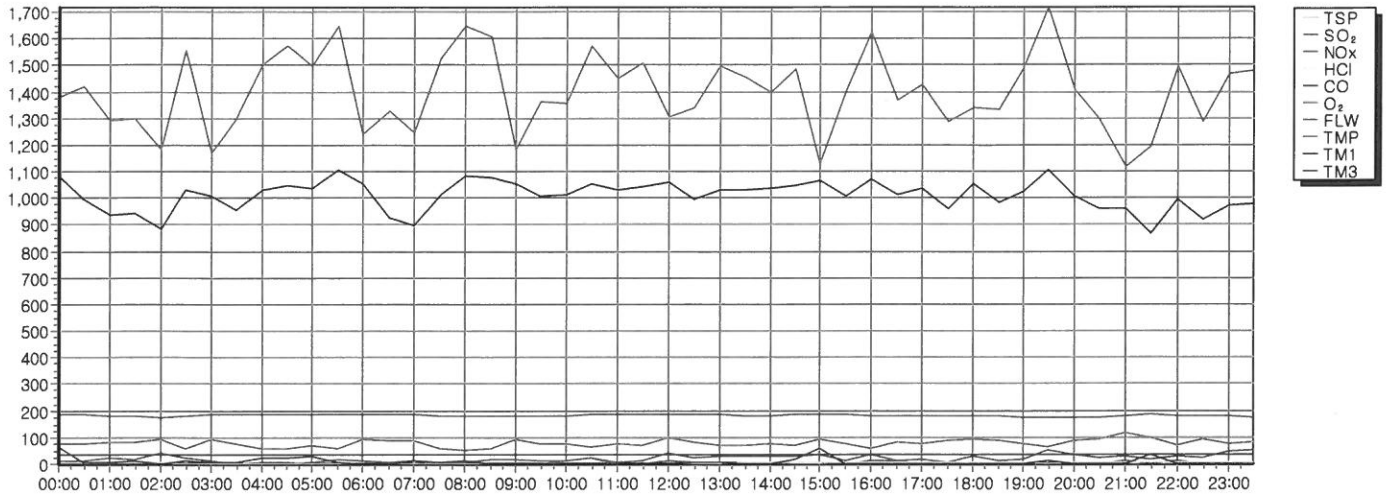


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.29 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.31 |
| | | | | | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| | | | | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 6.57 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 8.92 | 22.49 | 0.00 | 1.16 | 10.07 | 3.25 | 5.83 | 6.36 | 1.55 | 4.77 | 4.05 | 0.61 |
| | | | | | 10.37 | 10.53 | 1.88 | 0.00 | 4.37 | 0.02 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.84 | 11.74 | 0.00 | 13.16 | 1.21 | 8.24 | 0.96 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12.94 | 12.98 | 23.44 | 18.10 | 38.79 | 25.52 | 9.59 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 3.82 | 15.56 | 12.72 | 3.28 | 12.77 | 1.24 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 3.68 | 19.10 | 17.52 | 9.12 | 13.06 | 21.03 | 6.07 | 8.74 | 38.69 | 21.79 | 27.20 | 26.69 | 30.94 | 26.47 | 32.45 | 13.68 |
| | | | | | 33.45 | 14.34 | 19.03 | 6.72 | 27.16 | 9.94 | 14.91 | 49.68 | 32.80 | 22.70 | 31.14 | 19.16 | 26.41 | 22.23 | 44.00 | 50.81 |
| | | | | | 3.06 | 2.99 | 3.33 | 3.36 | 3.49 | 2.47 | 2.50 | 2.09 | 1.46 | 1.21 | 1.30 | 1.23 | 1.55 | 1.95 | 1.69 | 1.18 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.08 | 1.26 | 1.67 | 2.11 | 1.97 | 1.97 | 2.42 | 2.27 | 2.18 | 2.80 | 2.81 | 3.21 | 3.55 | 3.56 | 4.34 | 4.09 |
| | | | | | 3.52 | 4.39 | 4.18 | 4.39 | 3.35 | 3.76 | 3.23 | 2.81 | 3.61 | 4.15 | 5.86 | 5.61 | 4.25 | 5.21 | 4.65 | 5.12 |
| | | | | | 61.40 | 3.30 | 3.99 | 12.73 | 2.10 | 10.03 | 6.99 | 3.85 | 24.69 | 21.08 | 28.22 | 5.88 | 2.45 | 1.93 | 11.75 | 8.62 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 10.64 | 0.93 | 0.95 | 1.40 | 1.09 | 2.48 | 1.29 | 1.04 | 2.13 | 3.23 | 4.15 | 0.83 | 0.33 | 18.13 | 60.11 | 0.78 |
| | | | | | 0.72 | 1.01 | 0.68 | 2.15 | 1.73 | 1.85 | 1.12 | 14.18 | 0.74 | 2.15 | 2.30 | 35.97 | 1.27 | 1.96 | 0.64 | 0.60 |
| | | | | | 7.78 | 7.39 | 8.34 | 8.00 | 9.26 | 5.93 | 9.44 | 7.73 | 5.72 | 6.05 | 7.06 | 5.92 | 9.38 | 8.56 | 8.49 | 5.85 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 5.09 | 5.82 | 9.45 | 7.84 | 7.63 | 6.29 | 7.29 | 6.91 | 9.71 | 8.33 | 6.84 | 6.94 | 7.35 | 6.78 | 9.30 | 7.30 |
| | | | | | 5.70 | 8.02 | 7.60 | 9.01 | 9.12 | 8.66 | 7.70 | 6.27 | 8.53 | 9.11 | 11.49 | 9.65 | 7.15 | 9.09 | 7.69 | 7.91 |
| | | | | | 13788.60 | 14208.50 | 12935.30 | 12985.80 | 11801.30 | 15539.50 | 11712.50 | 12986.00 | 15043.20 | 15721.10 | 14994.60 | 16474.50 | 12412.90 | 13269.60 | 12438.90 | 15272.50 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 16506.10 | 16074.70 | 11850.80 | 13644.20 | 13593.10 | 15699.80 | 14519.60 | 15060.40 | 13030.70 | 13421.70 | 14986.70 | 14580.20 | 13992.70 | 14868.40 | 11302.80 | 14047.30 |
| | | | | | 16249.10 | 13691.90 | 14290.20 | 12880.00 | 13415.00 | 13335.90 | 14930.50 | 17182.10 | 14069.50 | 12980.10 | 11173.30 | 11917.70 | 14972.60 | 12895.60 | 14684.40 | 14773.20 |
| | | | | | 183.89 | 186.19 | 183.02 | 178.83 | 176.06 | 179.22 | 184.21 | 185.63 | 185.34 | 184.78 | 184.67 | 183.86 | 185.80 | 187.11 | 184.65 | 183.29 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 183.19 | 183.23 | 183.17 | 182.83 | 182.86 | 184.45 | 185.26 | 184.42 | 184.30 | 186.46 | 184.36 | 180.98 | 181.87 | 185.65 | 186.78 | 183.81 |
| | | | | | 179.93 | 180.27 | 182.98 | 182.14 | 179.64 | 179.55 | 176.81 | 176.74 | 177.31 | 175.25 | 183.08 | 185.93 | 182.48 | 181.21 | 178.87 | 177.23 |
| | | | | | 1081.53 | 993.93 | 940.25 | 945.94 | 885.94 | 1030.73 | 1007.93 | 955.47 | 1030.81 | 1050.23 | 1033.86 | 1105.63 | 1051.45 | 926.16 | 895.89 | 1015.51 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1083.94 | 1074.78 | 1053.78 | 1006.39 | 1013.56 | 1055.82 | 1032.83 | 1044.00 | 1062.81 | 995.73 | 1030.73 | 1030.67 | 1038.55 | 1050.78 | 1065.67 | 1010.17 |
| | | | | | 1071.64 | 1010.69 | 1036.59 | 962.69 | 1056.12 | 984.39 | 1023.25 | 1105.20 | 1007.72 | 960.98 | 959.83 | 870.18 | 997.33 | 923.04 | 971.11 | 977.64 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |