
굴뚝별 트랜드

2017년01월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/12/22　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

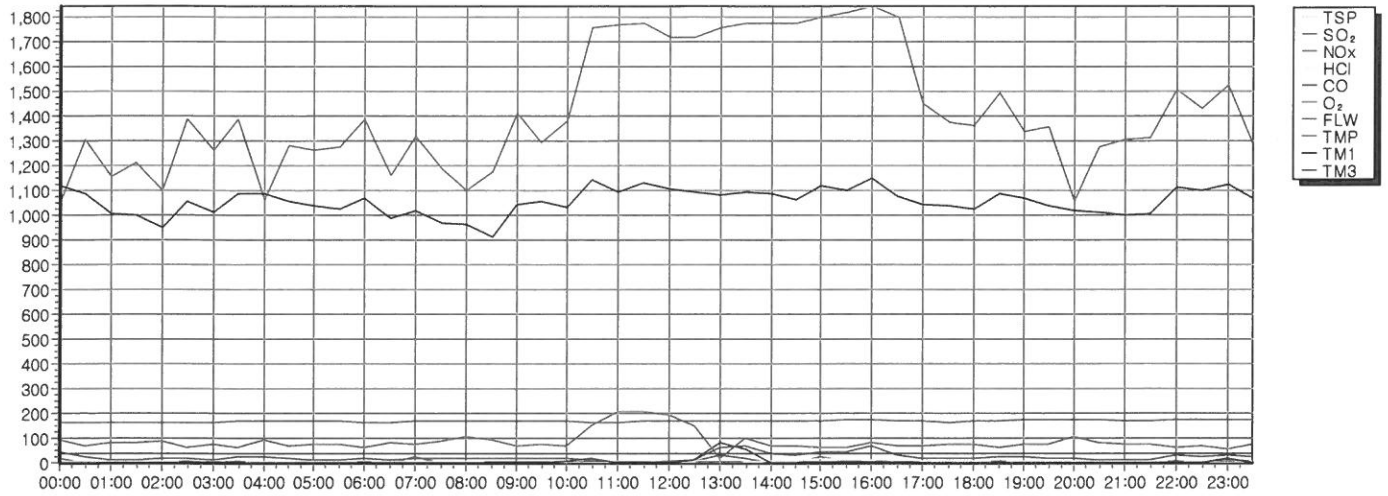


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.45	0.33	0.37	0.35	0.38	0.31	0.34	0.32	0.42	0.33	0.34	0.34	0.30	0.35	0.34	0.37
1	TSP	20	MGm	1	0.44	0.39	0.32	0.34	0.33	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29
					0.29	0.28	0.35	0.37	0.37	0.34	0.39	0.38	0.50	0.41	0.39	0.39	0.36	0.37	0.35	0.41
					16.87	1.95	1.96	0.00	0.00	4.08	0.93	4.77	1.45	9.09	5.78	0.00	0.30	0.00	22.31	1.49
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	1.09	1.60	0.17	4.21	0.20	0.30	0.18	3.82	28.81	19.76	0.00	2.23	26.28	3.65
					13.50	0.02	0.00	0.00	0.00	5.20	2.39	1.09	6.37	0.00	0.00	0.00	8.77	1.05	12.72	4.29
					42.13	23.25	15.43	13.45	16.92	16.69	13.50	21.92	25.75	17.95	15.05	14.74	15.80	13.59	17.11	16.54
3	NOx	70	ppm	1	16.68	19.85	19.76	21.34	16.58	11.12	0.09	0.11	6.74	9.79	62.38	68.94	35.02	31.11	45.79	42.03
					66.88	33.52	16.87	17.26	16.45	24.16	22.43	18.61	19.86	15.33	13.81	15.37	30.61	24.36	28.36	24.21
					3.91	3.21	3.22	3.49	3.19	2.29	2.87	2.39	3.46	3.45	5.59	4.29	3.01	3.87	3.74	4.14
4	HCl	15	ppm	1	3.49	2.81	1.92	2.00	1.91	0.97	0.45	0.45	0.58	7.63	18.47	4.39	4.94	3.97	17.97	13.74
					9.70	10.46	4.31	4.17	4.21	3.11	4.00	3.15	8.87	7.40	4.06	3.31	2.64	3.62	2.95	6.76
					1.10	0.42	0.98	1.12	2.08	0.59	0.80	0.41	0.46	0.64	0.67	0.72	0.42	1.12	3.02	1.68
5	CO	50	ppm	1	1.56	2.69	0.97	0.58	4.82	21.21	0.02	0.02	0.10	13.37	80.02	55.58	0.34	0.62	0.48	0.43
					0.38	0.70	0.69	0.58	0.68	0.51	0.45	0.55	0.77	0.76	0.74	0.66	0.86	0.23	16.21	0.32
					9.13	6.90	8.32	7.88	9.02	6.21	7.37	6.02	9.41	7.04	7.34	7.29	6.02	8.25	7.50	8.78
6	O_2	12	(%)	1/10	10.91	9.25	6.64	7.44	7.03	14.93	20.91	20.91	19.06	15.00	1.94	10.02	6.87	6.97	5.96	6.27
					8.06	7.08	7.01	7.28	7.43	6.20	7.47	7.41	10.64	8.13	7.79	7.73	5.98	6.58	5.87	7.77
					10492.20	13037.60	11536.80	12119.40	10999.10	13844.90	12587.60	13859.10	10611.40	12824.30	12589.50	12709.70	13860.10	11595.20	13174.30	11841.40
7	FLW	0	Sm3	10	10969.10	11720.50	14077.60	12919.00	13778.30	17549.10	17659.40	17731.20	17151.70	17137.90	17551.60	17746.30	17707.40	17756.50	17971.90	18167.30
					18414.50	17956.10	14486.30	13748.90	13625.20	14919.40	13362.40	13518.50	10536.90	12704.50	13048.00	13128.70	15031.10	14271.50	15250.00	12837.00
					163.30	163.99	162.62	164.74	164.25	163.02	164.89	165.66	165.74	166.06	166.59	166.12	164.48	163.94	165.93	167.56
8	TMP	0	DEG	1	168.85	169.70	168.95	167.35	165.87	164.63	165.29	166.20	167.06	166.92	169.35	169.10	168.67	167.65	171.49	174.05
					173.02	170.39	166.97	164.51	167.53	170.97	172.83	172.98	173.30	173.25	171.35	171.19	172.29	173.40	173.28	174.05
					1117.95	1086.23	1004.77	997.71	949.77	1057.01	1014.15	1086.50	1084.17	1053.48	1036.59	1024.69	1068.80	987.21	1017.74	964.75
9	TM1	0	DEG	1	959.29	910.70	1044.42	1055.45	1031.66	1139.75	1095.46	1129.25	1102.37	1093.39	1081.72	1095.47	1089.15	1059.21	1118.18	1101.14
					1148.07	1071.90	1039.37	1038.17	1026.82	1084.61	1067.77	1037.65	1015.95	1008.24	998.63	1005.18	1109.07	1100.21	1122.89	1067.72
					36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.41	36.43	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.43	36.43	36.43	36.42	36.41	36.43	36.42	36.40	36.40	36.40	36.40
					36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.39	36.38	36.37	36.37

굴뚝별 트랜드

2017년01월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/12/23　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

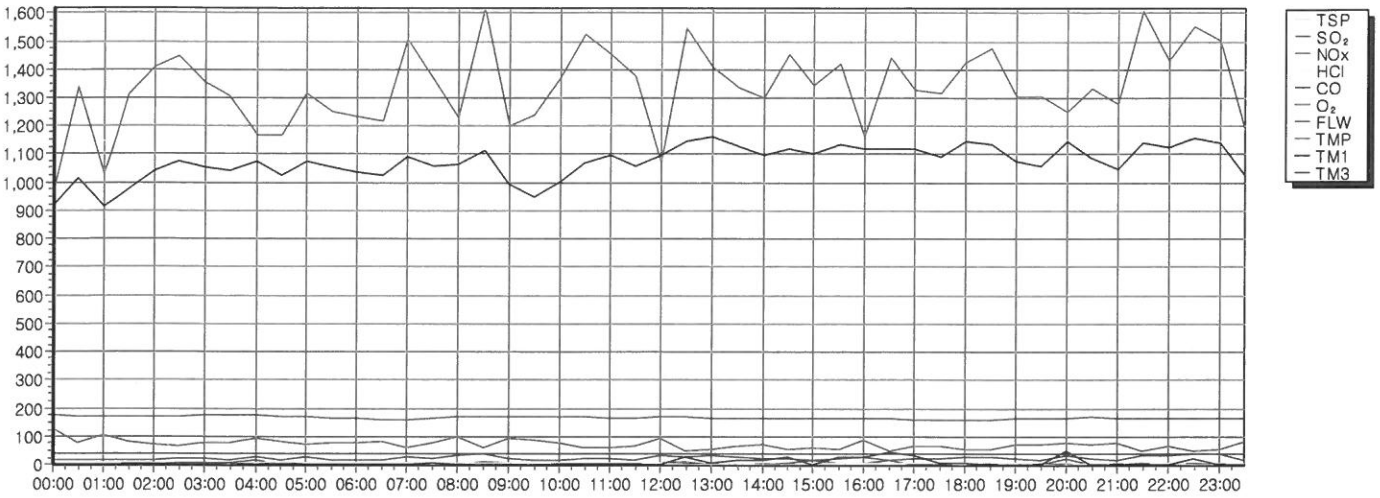


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.55	0.40	0.49	0.40	0.37	0.38	0.40	0.42	0.49	0.43	0.38	0.39	0.39	0.40	0.35	0.39
					0.47	0.37	0.46	0.44	0.40	0.36	0.35	0.37	0.49	0.33	0.35	0.37	0.38	0.34	0.36	0.34
					0.46	0.33	0.35	0.35	0.32	0.33	0.38	0.38	0.45	0.39	0.40	0.32	0.35	0.33	0.33	0.41
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	4.99	3.40	6.87	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	7.23
					2.06	13.42	5.88	2.28	0.70	1.93	1.37	1.82	7.68	10.36	1.28	4.93	0.04	2.98	14.00	6.38
					4.10	15.25	0.00	0.00	0.00	0.57	0.07	0.00	22.88	0.50	1.56	7.94	1.45	4.30	0.07	0.00
3	NOx	70	ppm	1	18.96	15.82	17.96	14.31	16.31	23.52	19.30	17.03	29.54	13.77	25.50	17.73	17.49	17.59	27.82	24.20
					31.49	36.33	22.02	15.19	15.37	20.30	22.04	16.82	35.31	27.37	33.73	27.88	22.57	22.58	19.01	24.54
					30.09	18.09	20.28	20.13	28.97	27.15	22.60	19.10	30.69	24.04	17.50	31.83	33.40	39.88	40.10	15.63
4	HCl	15	ppm	1	6.07	2.95	3.34	1.97	1.69	1.63	2.08	2.90	5.34	9.72	3.44	3.12	3.28	3.45	2.95	5.74
					4.59	3.24	8.00	3.65	2.60	1.92	1.96	2.36	3.12	1.60	2.46	2.75	2.69	1.69	5.53	7.01
					5.61	2.77	3.52	2.76	2.33	2.48	3.12	2.13	2.13	3.39	2.63	1.78	3.84	2.44	2.18	3.63
5	CO	50	ppm	1	2.17	0.92	2.33	1.21	0.51	0.52	1.37	4.25	0.57	0.55	0.38	1.00	0.46	0.65	1.46	5.73
					0.72	0.44	1.55	1.61	0.90	0.79	0.29	0.39	0.42	28.95	6.77	17.21	18.37	28.47	1.69	26.15
					24.69	44.45	30.97	7.93	5.45	0.43	0.46	0.51	46.75	1.16	0.72	0.29	0.31	23.61	0.24	0.79
6	O_2	12	(%)	1/10	12.42	7.57	10.31	8.05	6.93	6.66	7.45	7.76	9.50	8.39	7.13	7.71	7.90	8.10	6.21	7.52
					9.68	5.86	9.06	8.92	7.45	6.07	5.87	6.55	9.41	4.88	5.64	6.56	6.87	5.47	6.29	5.60
					8.55	4.83	6.38	6.53	5.44	5.27	7.35	7.37	7.73	7.21	7.93	4.99	6.34	5.19	5.61	8.48
7	FLW	0	Sm3	10	9683.35	13400.60	10300.80	13128.60	14101.40	14469.40	13563.50	13031.50	11678.30	11678.20	13145.10	12503.80	12336.90	12164.40	15112.80	13671.20
					12279.70	16183.20	11992.60	12389.80	13714.50	15272.30	14519.90	13769.00	10682.50	15482.30	14113.80	13412.50	12999.50	14514.80	13445.40	14220.40
					11626.00	14434.60	13280.60	13175.20	14257.70	14766.60	13039.50	13076.40	12525.80	13317.50	12762.50	16058.70	14295.80	15518.70	15057.00	11919.20
8	TMP	0	DEG	1	173.76	172.05	170.41	169.06	169.80	171.93	173.07	173.33	173.41	172.78	168.61	164.91	162.76	161.54	161.72	165.91
					168.87	170.89	170.77	168.73	168.42	167.80	167.14	167.31	168.73	168.33	166.19	165.29	164.26	163.40	162.88	164.82
					163.59	162.60	160.82	158.81	158.20	160.35	162.92	163.71	164.96	167.49	165.64	165.61	166.49	166.37	164.49	162.07
9	TM1	0	DEG	1	920.95	1015.65	914.55	974.89	1041.26	1072.97	1055.39	1043.71	1075.48	1026.23	1074.45	1053.45	1039.22	1027.56	1091.85	1057.05
					1066.25	1113.74	993.75	950.45	1002.14	1067.57	1098.44	1058.32	1097.18	1145.87	1162.19	1131.90	1095.24	1121.45	1100.87	1134.46
					1118.36	1119.79	1119.92	1092.98	1147.07	1136.73	1075.49	1059.23	1147.61	1084.57	1046.09	1142.15	1122.57	1156.33	1142.71	1023.32
10	TM3	0	DEG	1	36.36	36.36	36.36	36.37	36.36	36.37	36.37	36.37	36.40	36.39	36.38	36.40	36.39	36.40	36.40	36.40
					36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40
					36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40

굴뚝별 트랜드

2017년01월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/12/24　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

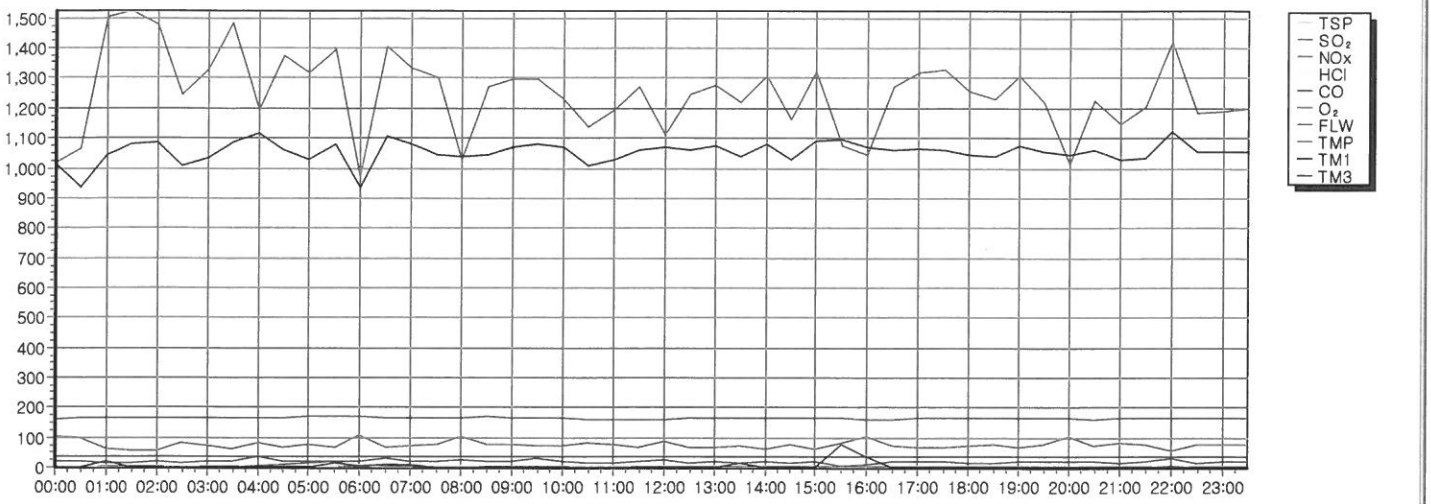

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.49	0.48	0.35	0.35	0.36	0.43	0.41	0.37	0.49	0.39	0.42	0.42	0.54	0.39	0.40	0.42
					0.54	0.43	0.41	0.39	0.39	0.41	0.40	0.37	0.46	0.38	0.37	0.39	0.36	0.40	0.34	0.41
					0.47	0.37	0.36	0.36	0.38	0.39	0.36	0.39	0.48	0.38	0.40	0.40	0.35	0.41	0.41	0.40
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.11	0.00	2.57	0.00	0.00	0.44	4.13	7.76	15.12	20.74	0.00	10.94	9.60	0.47
					2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.04
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	20.36	18.90	15.32	16.21	22.08	14.12	18.88	19.84	34.77	19.35	19.88	22.52	21.23	32.88	20.07	20.54
					23.63	21.18	22.85	28.55	23.12	16.57	15.95	18.25	23.64	16.22	19.03	17.59	21.62	15.79	20.76	7.66
					12.69	18.39	18.76	19.14	17.07	17.15	23.00	18.56	20.38	20.14	16.41	18.75	29.47	17.68	19.73	19.34
4	HCl	15	ppm	1	4.29	3.95	1.19	0.97	1.53	2.92	1.49	0.94	1.34	1.74	2.51	6.86	7.85	1.60	2.36	3.23
					4.07	2.53	2.03	1.83	1.78	2.88	2.65	1.95	2.58	2.43	2.08	2.09	1.90	2.18	1.51	1.89
					2.49	2.44	2.26	1.86	2.18	2.09	1.93	2.21	2.50	2.04	2.30	1.90	1.29	2.14	1.73	1.78
5	CO	50	ppm	1	1.19	2.41	21.61	1.01	0.63	0.66	0.69	0.35	0.33	0.40	0.62	16.90	2.76	10.53	7.49	0.49
					0.63	0.55	0.37	0.24	0.35	1.03	0.53	0.64	0.43	0.29	0.57	17.67	0.38	0.44	0.39	77.98
					34.14	0.34	0.30	0.32	0.42	0.54	0.30	0.33	0.35	0.33	0.47	0.41	0.75	0.51	0.46	0.68
6	O_2	12	(%)	1/10	10.51	9.77	6.05	5.75	5.90	8.07	7.44	5.95	8.50	6.89	7.55	6.60	10.67	6.50	7.22	7.56
					10.21	7.88	7.57	7.24	7.26	8.29	7.58	6.91	8.90	6.97	6.66	7.48	6.42	7.81	6.15	8.32
					10.10	7.17	6.80	6.73	7.38	7.67	6.72	7.63	10.41	7.49	8.27	7.82	5.66	7.95	7.94	7.89
7	FLW	0	Sm3	10	10158.80	10642.10	15033.60	15246.00	14770.80	12442.90	13282.50	14853.30	11952.30	13739.80	13166.10	13969.70	9703.86	14042.80	13319.10	13015.30
					10308.40	12711.80	12991.20	12992.40	12309.10	11378.60	11936.30	12722.70	11123.70	12429.70	12753.20	12220.80	13057.00	11643.10	13225.50	10759.60
					10419.40	12716.40	13202.50	13271.50	12553.00	12310.70	13053.10	12185.20	10124.80	12223.30	11484.40	12026.70	14214.50	11859.00	11874.00	12012.70
8	TMP	0	DEG	1	162.61	164.62	163.63	163.21	163.59	167.37	167.48	165.74	165.63	166.41	168.87	171.21	168.39	166.33	166.70	167.45
					167.80	168.23	166.62	164.87	162.83	160.75	159.88	160.81	160.09	163.10	164.25	163.55	165.27	166.08	164.87	163.21
					159.83	160.72	163.79	163.79	163.29	163.56	163.56	163.69	163.14	162.77	163.93	165.61	166.64	166.63	165.26	163.56
9	TM1	0	DEG	1	1013.63	937.58	1046.29	1081.31	1084.97	1005.57	1034.07	1085.43	1115.47	1061.87	1026.97	1078.92	936.10	1107.67	1079.34	1045.77
					1036.45	1044.07	1068.56	1081.29	1068.63	1009.51	1026.68	1059.57	1069.59	1061.13	1074.31	1038.20	1078.41	1029.85	1091.97	1094.77
					1069.81	1059.17	1066.39	1061.53	1045.63	1039.29	1077.04	1056.79	1045.98	1059.94	1029.42	1032.73	1123.13	1053.08	1054.11	1056.74
10	TM3	0	DEG	1	36.40	36.40	36.40	36.39	36.39	36.39	36.39	36.39	36.38	36.37	36.37	36.36	36.36	36.36	36.37	36.37
					36.37	36.36	36.36	36.36	36.36	36.37	36.38	36.39	36.39	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40
					36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.39	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40