
굴뚝별 트랜드

2017년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/03　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

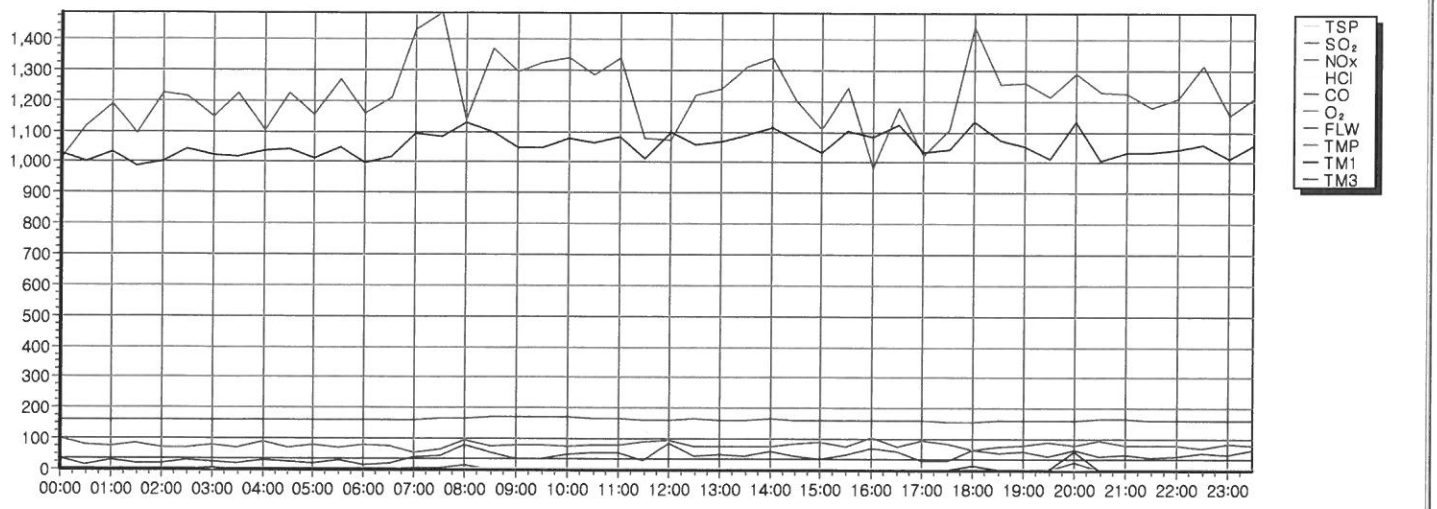

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.46	0.39	0.37	0.39	0.36	0.36	0.40	0.37	0.46	0.37	0.39	0.37	0.39	0.38	0.33	0.37
					0.51	0.42	0.43	0.43	0.41	0.41	0.40	0.43	0.46	0.39	0.38	0.38	0.37	0.41	0.43	0.37
					0.48	0.38	0.43	0.40	0.35	0.39	0.41	0.45	0.51	0.49	0.86	0.41	0.40	0.37	0.43	0.40
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	3.26	3.62
					15.57	1.70	6.80	4.96	6.46	0.01	0.02	0.08	1.51	0.34	0.01	2.18	1.47	1.59	0.00	0.61
					1.84	0.07	0.00	0.00	0.92	0.10	0.08	0.09	25.97	0.82	0.54	0.00	0.00	1.11	0.00	0.02


3	NOx	70	ppm	1	35.48	16.89	28.82	20.51	18.06	31.61	23.05	17.70	30.83	26.63	18.03	29.36	17.33	20.22	41.30	46.83
					82.20	53.05	36.99	36.54	48.01	57.06	54.84	29.81	83.36	44.25	48.52	46.72	59.14	44.07	34.84	49.74
					70.76	61.27	30.09	27.76	67.04	56.91	58.52	45.94	63.78	43.28	49.98	42.51	44.14	54.74	49.19	64.00
4	HCl	15	ppm	1	2.46	2.46	2.15	2.50	2.14	2.09	1.92	1.65	2.11	2.21	2.08	1.82	2.13	1.76	1.34	2.18
					5.00	3.65	3.51	4.95	5.57	3.54	3.19	3.80	4.52	4.66	3.60	3.95	3.98	4.14	4.74	4.12
					5.56	4.57	5.09	4.98	4.29	5.54	5.20	5.33	6.16	6.17	3.10	2.70	2.87	3.19	3.95	3.14
5	CO	50	ppm	1	0.49	0.49	0.36	0.60	0.49	0.22	5.40	0.38	0.40	0.21	0.33	0.26	0.34	0.30	1.40	0.15
					0.26	0.20	0.31	0.36	0.42	0.12	0.16	0.35	0.18	0.19	0.18	0.61	0.14	0.38	0.52	0.13
					0.12	0.12	0.45	0.38	12.68	0.24	0.41	0.92	62.42	2.31	0.77	0.46	0.49	0.66	0.62	0.36
6	O_2	12	(%)	1/10	10.03	8.04	7.51	8.45	7.16	7.20	7.94	7.22	8.90	7.17	7.94	6.80	7.89	7.36	5.43	6.45
					9.46	7.47	8.21	7.95	7.62	8.16	7.93	9.15	9.49	7.66	7.37	7.66	7.33	8.52	9.14	7.42
					10.60	7.76	9.38	8.64	6.56	7.68	8.25	9.30	8.08	9.40	8.23	8.28	8.04	7.05	8.52	7.96
7	FLW	0	Sm3	10	10116.20	11188.20	11860.40	10909.40	12258.10	12141.90	11484.40	12256.20	11043.20	12240.30	11519.30	12682.90	11605.20	12101.30	14321.10	14853.70
					11397.10	13670.60	12934.60	13219.20	13410.90	12835.60	13391.50	10757.80	10716.00	12190.50	12405.80	13093.10	13375.00	11959.10	11098.40	12417.60
					9813.91	11784.10	10197.90	11093.00	14425.00	12559.70	12590.70	12153.90	12910.50	12291.60	12225.90	11776.70	12069.60	13136.50	11512.00	12092.50
8	TMP	0	DEG	1	162.34	161.36	160.29	159.71	160.37	162.61	161.98	161.34	161.33	161.34	160.82	160.83	162.32	161.41	161.52	163.87
					167.59	169.68	169.97	170.99	170.17	167.37	165.07	162.47	161.92	164.04	162.55	163.25	164.09	162.93	161.42	161.91
					161.55	160.60	158.79	157.48	158.35	159.87	160.58	161.11	163.36	165.90	164.66	161.32	158.76	158.89	160.25	158.68
9	TM1	0	DEG	1	1025.45	1004.32	1031.29	988.83	1003.15	1040.60	1020.07	1017.93	1035.33	1041.09	1012.07	1046.97	995.78	1017.87	1094.01	1081.37
					1126.54	1099.02	1047.87	1046.94	1078.33	1061.90	1080.57	1010.21	1097.61	1056.81	1068.15	1086.68	1112.69	1073.49	1030.93	1102.39
					1084.09	1120.99	1031.03	1040.63	1131.88	1073.42	1050.87	1012.19	1130.47	1005.58	1032.22	1030.04	1043.09	1054.89	1011.05	1056.67
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/04　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

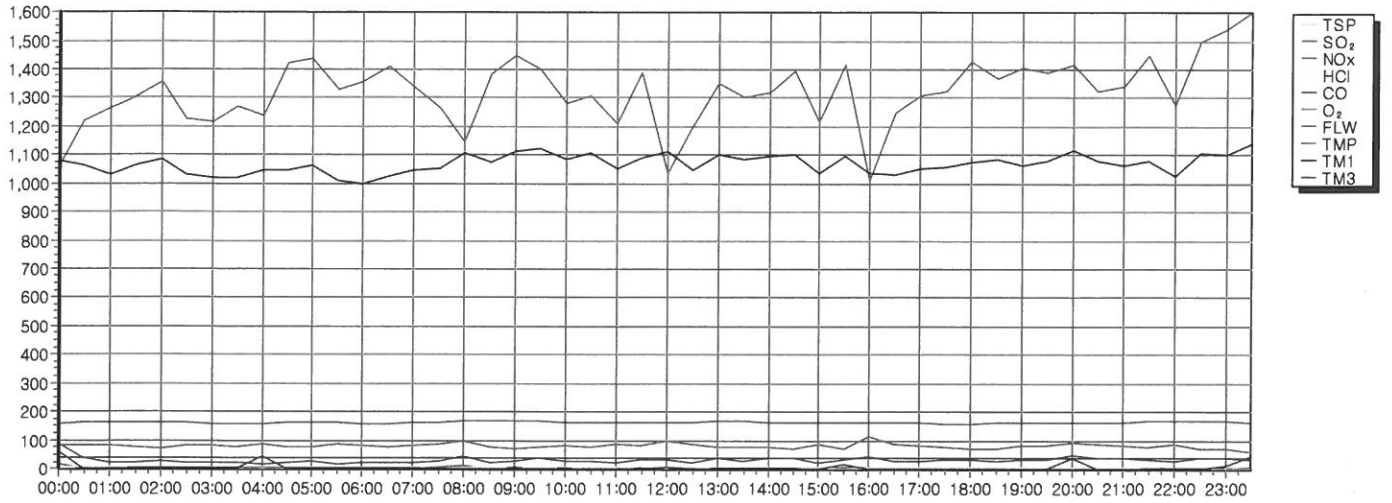

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.49	0.42	0.41	0.40	0.38	0.42	0.43	0.40	0.47	0.52	0.40	0.43	0.42	0.40	0.41	0.44
					0.51	0.42	0.39	0.40	0.41	0.43	0.41	0.43	0.65	0.42	0.38	0.39	0.39	0.37	0.41	0.36
					0.49	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	0.41	0.41	0.45	0.42	0.43	0.41	0.46	0.40	0.39	0.38
2	SO_2	30	ppm	1	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	4.19
					9.74	0.00	7.69	0.82	0.57	2.89	0.00	1.93	3.35	0.28	0.22	0.03	1.74	0.20	0.06	3.36
					5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.94	1.01	0.00	0.15	1.08	3.66


3	NOx	70	ppm	1	85.98	38.18	19.20	20.92	27.67	21.69	19.65	19.85	18.21	21.60	25.15	18.36	19.33	22.71	23.43	24.57
					45.37	24.40	29.38	37.82	26.10	27.17	23.26	35.02	31.74	20.91	37.61	27.53	36.01	38.70	24.03	32.46
					43.66	25.50	26.67	33.99	35.14	26.87	34.85	34.00	50.18	35.63	37.59	34.67	26.28	40.69	36.46	30.92
4	HCl	15	ppm	1	4.63	4.35	2.73	2.27	1.93	2.29	2.09	1.92	1.90	2.00	2.42	1.88	1.63	1.52	1.81	2.07
					3.60	3.18	2.19	2.75	2.38	2.80	2.74	2.58	3.70	3.52	2.67	2.34	2.34	2.19	2.90	2.70
					4.13	2.95	2.80	2.93	3.01	2.78	3.07	3.01	2.98	3.34	3.07	2.35	2.55	1.76	1.79	1.57
5	CO	50	ppm	1	61.40	1.03	1.10	0.93	0.72	0.83	0.97	2.28	41.49	0.96	0.73	1.39	1.85	1.10	0.93	1.03
					0.58	0.53	1.51	0.63	0.37	0.30	0.79	1.40	2.97	0.53	0.24	1.08	1.62	0.42	0.58	14.34
					0.72	0.77	0.67	0.68	0.41	0.40	0.52	0.35	37.80	0.87	0.80	0.88	0.99	0.57	10.69	42.58
6	O_2	12	(%)	1/10	8.15	7.93	7.99	7.38	6.84	8.10	8.30	7.76	8.51	7.68	7.42	8.44	8.21	7.78	7.97	8.59
					9.98	7.79	7.06	7.41	7.90	7.71	8.53	7.91	9.89	8.81	7.34	7.81	7.54	7.09	8.50	6.86
					11.13	8.45	7.90	7.78	7.22	6.89	8.06	8.07	9.02	8.55	8.32	7.55	8.90	7.12	6.89	6.11
7	FLW	0	Sm3	10	10623.30	12187.80	12647.20	13035.80	13583.80	12261.40	12130.10	12708.60	12357.60	14234.60	14387.50	13308.60	13581.10	14133.80	13412.50	12617.40
					11461.00	13857.20	14463.80	13973.70	12792.20	13064.10	12091.10	13894.00	10380.50	12014.10	13509.50	13030.20	13175.50	13917.20	12145.50	14175.00
					10099.00	12469.30	13096.10	13251.10	14293.60	13675.40	14064.60	13901.00	14136.00	13240.20	13382.80	14459.70	12771.20	14950.70	15426.90	16005.80
8	TMP	0	DEG	1	158.07	160.99	161.89	161.91	161.45	160.59	159.66	158.66	158.62	160.43	161.08	160.37	159.64	159.38	160.07	163.23
					166.03	167.26	166.45	167.29	165.37	164.80	165.20	165.36	165.00	165.17	167.02	166.29	164.54	163.78	163.41	164.53
					165.07	163.21	160.84	159.69	160.00	160.38	160.15	161.04	161.26	161.24	162.45	165.57	166.40	166.45	165.50	164.27
9	TM1	0	DEG	1	1077.72	1064.77	1032.07	1062.16	1083.53	1031.98	1018.91	1020.22	1047.33	1048.47	1061.95	1008.67	1000.68	1025.17	1047.74	1054.79
					1104.88	1073.49	1109.60	1121.06	1083.71	1106.03	1051.81	1091.31	1114.54	1046.47	1100.60	1084.09	1097.89	1098.95	1036.03	1096.95
					1036.11	1028.44	1050.11	1056.75	1073.01	1085.83	1065.12	1080.65	1115.93	1078.79	1065.62	1079.13	1026.29	1107.57	1102.20	1141.42
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45

굴뚝별 트랜드

2017년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/05　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

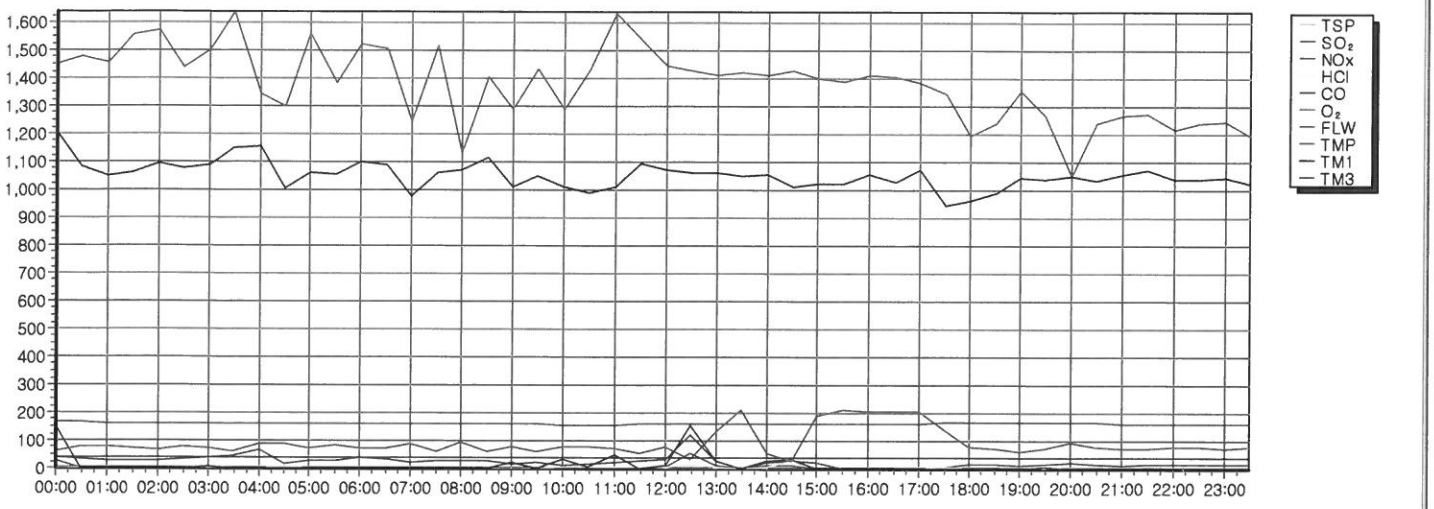

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.48	0.41	0.42	0.39	0.38	0.40	0.41	0.38	0.49	0.47	0.40	0.43	0.39	0.40	0.45	0.37
					0.50	0.36	0.33	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29
					0.29	0.30	0.28	0.33	0.41	0.39	0.36	0.37	0.48	0.38	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
2	SO_2	30	ppm	1	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.19	0.60	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.52	0.16
					0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	58.15	10.05	0.75	10.99	12.62	0.26	0.00
					0.27	0.95	1.16	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	38.12	32.92	25.67	25.71	30.25	34.08	36.20	45.36	66.67	18.53	26.15	26.84	38.37	35.89	19.51	25.47
					28.83	28.99	16.83	22.08	11.00	15.09	23.93	30.43	34.03	122.15	26.76	0.59	22.66	27.80	19.49	0.37
					0.18	0.13	0.13	7.26	14.68	14.71	11.86	14.08	21.57	16.45	13.60	17.14	15.50	17.12	18.09	15.14
4	HCl	15	ppm	1	1.05	2.21	1.51	1.33	1.38	1.54	1.48	1.57	2.16	3.24	1.75	2.23	1.93	2.25	2.75	1.79
					2.76	1.79	2.58	2.75	3.53	3.28	3.58	2.99	6.36	10.94	4.17	0.24	4.49	28.14	2.19	0.03
					0.10	0.18	0.19	4.36	2.75	1.81	1.22	1.31	1.59	1.58	1.30	1.31	1.40	1.47	1.53	1.72
5	CO	50	ppm	1	150.78	1.94	1.17	0.94	1.85	2.77	6.79	1.65	1.17	1.24	0.61	0.81	0.51	1.05	1.48	0.61
					0.54	1.54	20.27	0.94	33.28	3.69	50.88	0.80	13.77	154.29	28.24	0.00	29.07	36.11	0.00	0.00
					0.01	0.02	0.03	1.43	1.66	0.87	2.22	7.91	1.26	0.95	0.83	1.61	0.95	0.90	0.86	1.50
6	O_2	12	(%)	1/10	6.32	7.51	7.67	6.97	6.80	7.66	7.44	6.25	8.79	9.13	7.10	8.38	7.20	7.32	8.82	6.08
					9.69	5.98	7.53	6.10	8.04	7.89	6.98	5.39	7.53	3.16	13.58	20.91	5.41	2.75	19.02	20.91
					20.82	20.69	20.69	13.96	7.94	7.37	6.24	7.07	9.50	7.55	7.08	7.06	7.53	7.59	7.36	7.81
7	FLW	0	Sm3	10	14513.80	14774.80	14582.90	15580.00	15724.00	14384.80	14991.00	16400.60	13470.70	12990.10	15620.90	13849.80	15244.80	15041.30	12475.40	15182.70
					11336.30	14077.40	12901.50	14358.30	12878.80	14280.40	16334.00	15403.70	14433.30	14275.80	14142.80	14211.40	14118.10	14292.00	14031.40	13874.80
					14139.70	14048.80	13860.80	13478.30	11933.10	12382.10	13541.90	12682.90	10503.90	12388.90	12682.40	12720.30	12179.90	12372.30	12429.90	11974.30
8	TMP	0	DEG	1	165.05	165.17	163.50	162.36	161.92	161.88	161.13	160.89	162.31	162.97	161.35	161.00	160.07	160.03	160.10	162.33
					163.23	162.61	159.97	158.58	157.14	156.44	157.79	160.43	160.05	158.55	158.79	159.37	160.22	161.79	162.90	163.31
					163.57	163.69	163.55	164.64	166.73	167.03	165.92	164.77	164.50	164.04	163.65	163.75	163.70	163.58	163.27	163.23
9	TM1	0	DEG	1	1205.13	1085.68	1050.81	1061.88	1096.56	1080.65	1089.13	1148.34	1155.53	1003.51	1061.11	1054.76	1102.79	1088.66	976.43	1062.47
					1073.23	1118.41	1012.86	1047.99	1009.65	990.36	1009.25	1092.75	1074.57	1063.30	1061.01	1049.33	1058.06	1011.88	1024.24	1025.09
					1054.37	1026.57	1072.41	946.02	963.45	988.58	1045.71	1041.67	1051.97	1036.17	1053.73	1072.99	1040.71	1040.46	1046.12	1021.16
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.45	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.46	36.44	36.45	36.45	36.48	36.47
					36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44