
굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/06　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

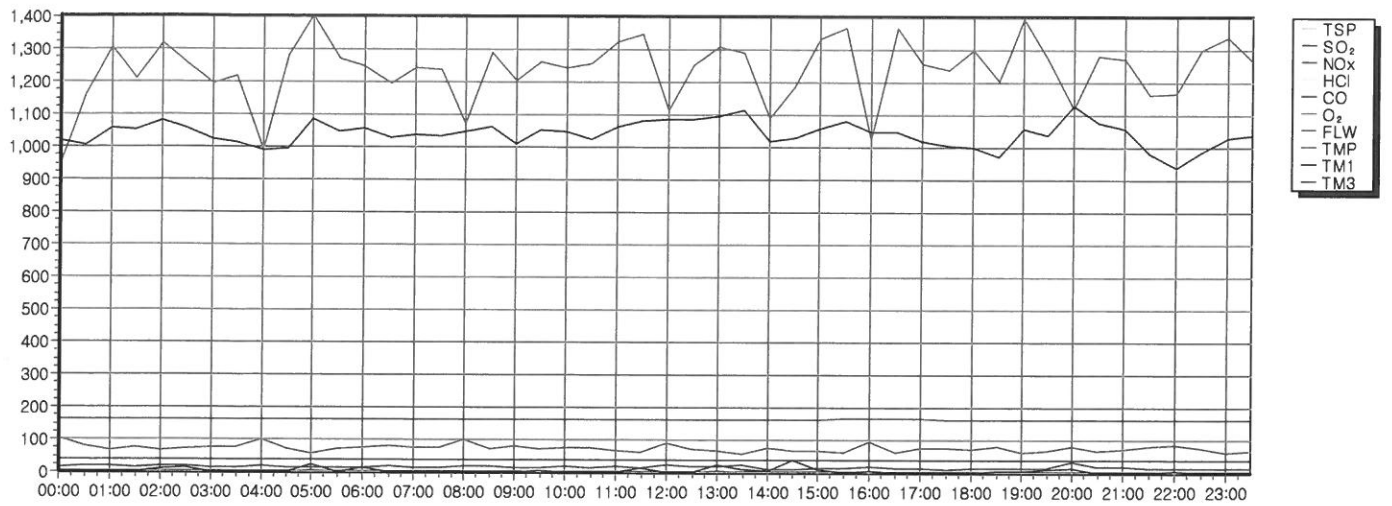

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.49	0.40	0.37	0.38	0.35	0.37	0.39	0.38	0.48	0.38	0.34	0.38	0.38	0.40	0.39	0.39
					0.47	0.37	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.44	0.36	0.34	0.31	0.35	0.34	0.35	0.34
					0.47	0.34	0.37	0.37	0.36	0.39	0.35	0.37	0.46	0.37	0.37	0.39	0.42	0.39	0.35	0.37
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	3.83	0.06	0.00	0.00	0.87	0.18
					1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.28	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	2.01	0.32


3	NOx	70	ppm	1	16.01	16.83	16.94	16.64	17.06	19.70	12.11	15.64	17.22	13.63	12.97	13.91	13.58	16.80	13.87	13.93
					20.74	18.11	12.31	15.67	17.83	15.75	16.78	14.48	24.52	20.68	17.22	22.51	9.30	10.16	14.74	16.59
					19.04	12.84	14.79	11.84	13.10	12.25	14.99	12.26	33.05	20.18	17.65	14.54	16.62	13.63	13.13	13.00
4	HCl	15	ppm	1	2.29	1.97	1.52	1.62	1.34	1.39	1.52	1.47	2.11	1.56	1.15	1.59	1.18	1.40	1.35	1.33
					1.64	1.34	1.45	1.24	1.26	1.34	1.28	1.30	1.72	1.84	1.53	1.54	1.97	1.42	1.73	1.71
					2.19	1.61	1.75	1.68	1.39	1.53	1.16	1.45	1.73	1.79	1.61	1.85	1.78	1.45	1.39	1.75
5	CO	50	ppm	1	1.28	1.25	1.24	0.70	8.79	14.53	0.85	0.93	1.35	0.86	23.25	0.77	14.63	1.03	0.65	0.77
					0.98	0.45	0.85	2.45	0.75	0.89	0.54	14.87	1.32	0.52	24.30	11.09	3.54	37.13	10.53	0.80
					2.96	0.51	0.80	0.84	1.35	2.74	4.05	11.55	14.46	0.43	0.62	1.13	2.41	1.11	0.52	0.47
6	O_2	12	(%)	1/10	10.66	8.17	6.86	7.53	6.56	6.99	7.77	7.67	10.21	7.16	5.67	7.15	7.39	7.91	7.41	7.64
					9.96	7.02	7.91	7.17	7.45	7.42	6.74	6.29	9.23	7.18	6.64	5.83	7.48	6.63	6.64	6.38
					9.75	6.34	7.42	7.59	7.05	7.87	6.29	6.87	8.17	6.88	7.06	8.09	8.74	7.42	6.38	6.84
7	FLW	0	Sm3	10	9482.92	11550.30	13026.90	12082.30	13154.80	12571.80	11917.40	12199.40	9914.08	12808.50	14031.00	12683.00	12459.80	11958.60	12403.90	12363.70
					10697.60	12878.00	12015.60	12612.50	12404.70	12578.20	13223.00	13473.20	11141.20	12510.70	13081.30	12883.80	10888.70	11828.40	13324.30	13648.40
					10216.20	13642.60	12564.20	12363.70	13004.00	12050.10	13928.80	12693.00	11154.10	12801.30	12712.80	11627.50	11657.90	12971.30	13359.70	12661.00
8	TMP	0	DEG	1	162.88	162.99	163.02	162.82	162.90	162.67	162.74	162.56	162.92	163.63	163.78	164.07	163.24	163.08	163.20	163.39
					163.26	163.05	163.23	163.13	163.39	163.29	163.14	163.09	162.86	162.33	161.97	162.14	161.19	160.78	162.73	165.07
					165.51	165.00	164.51	163.89	163.57	163.24	162.74	162.64	162.99	163.10	162.82	161.90	161.42	162.11	163.34	163.47
9	TM1	0	DEG	1	1016.64	1002.56	1055.97	1051.97	1081.31	1054.75	1021.05	1012.34	989.21	995.87	1083.31	1046.63	1055.43	1025.45	1035.32	1033.45
					1048.26	1061.51	1006.55	1051.39	1047.33	1021.52	1058.53	1080.47	1085.01	1082.81	1094.39	1112.21	1016.67	1026.65	1057.42	1077.88
					1045.28	1048.03	1019.08	1004.81	999.94	971.31	1056.47	1037.61	1129.61	1076.79	1053.56	978.97	935.37	985.63	1027.65	1037.19
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

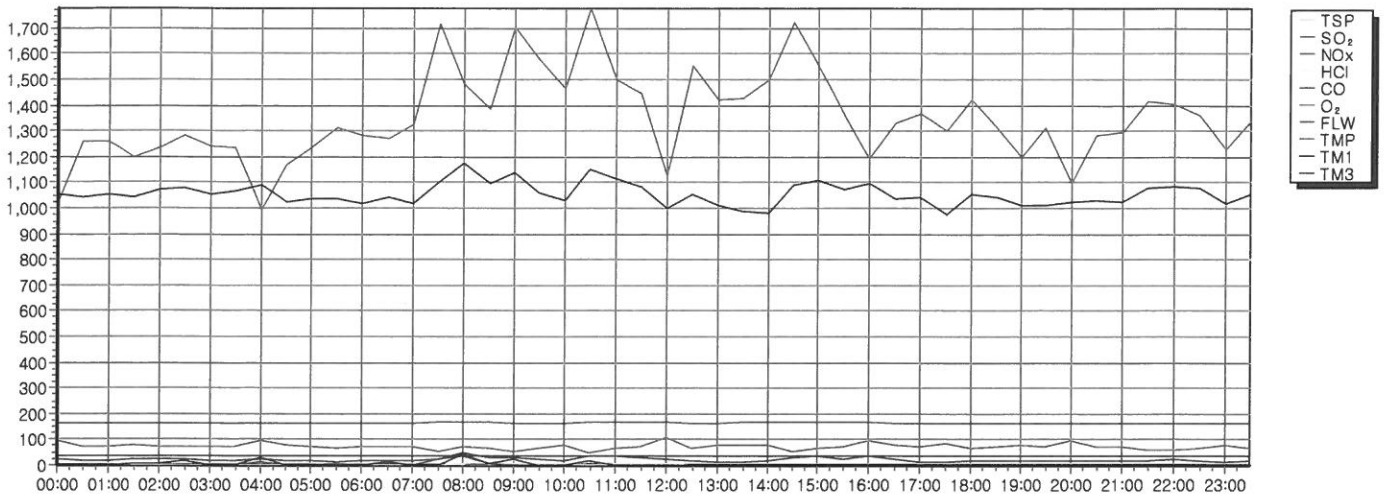

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.48	0.37	0.37	0.40	0.38	0.38	0.39	0.39	0.49	0.41	0.41	0.39	0.40	0.40	0.41	0.36
1	TSP	20	MGm	1	0.49	0.41	0.37	0.41	0.43	0.35	0.39	0.41	0.52	0.38	0.40	0.40	0.41	0.36	0.39	0.40
					0.47	0.39	0.38	0.40	0.35	0.36	0.38	0.37	0.45	0.37	0.37	0.33	0.35	0.35	0.39	0.36
					0.00	0.05	0.11	0.00	0.02	1.11	0.61	0.08	10.11	0.00	0.04	5.04	1.81	6.03	0.90	21.91
2	SO_2	30	ppm	1	35.78	4.70	0.07	0.00	0.00	3.93	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	2.26	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00


					25.83	18.95	20.82	21.09	22.11	21.19	17.36	18.62	23.56	15.14	16.98	15.01	17.36	15.70	15.72	25.77
3	NOx	70	ppm	1	46.25	29.86	32.67	22.44	20.67	33.86	38.51	30.66	25.87	19.94	14.26	14.90	16.21	28.24	36.65	23.86
					35.74	21.36	14.87	14.97	19.88	17.40	16.82	15.65	15.90	15.49	16.34	19.97	23.13	20.55	13.45	15.63
					2.08	1.96	1.84	1.83	1.83	1.61	1.76	1.94	2.39	2.61	2.10	1.80	2.38	2.49	2.06	1.68
4	HCl	15	ppm	1	3.97	12.14	3.60	4.29	3.34	1.90	3.23	4.42	3.96	1.98	2.60	2.09	1.77	1.29	1.45	1.47
					1.79	1.92	2.06	2.50	2.41	2.51	2.49	2.08	2.55	2.00	1.63	1.38	1.46	1.57	1.75	1.58
					0.67	0.69	1.17	6.66	8.70	15.82	0.72	0.83	31.93	0.82	0.69	0.63	0.92	13.59	1.10	0.37
5	CO	50	ppm	1	42.58	5.02	22.46	0.62	0.64	17.43	0.59	0.45	0.84	0.36	0.49	0.98	1.06	0.31	0.32	0.41
					0.44	0.65	0.58	1.10	0.41	0.60	0.66	0.70	0.70	0.57	0.64	0.34	0.24	0.26	0.60	0.48
					9.62	7.03	6.95	7.74	7.25	7.02	7.47	7.28	9.52	8.00	7.42	6.74	7.22	7.06	7.34	5.19
6	O_2	12	(%)	1/10	7.01	6.86	5.56	6.86	7.84	5.10	6.74	7.21	10.81	6.41	7.54	7.75	7.55	5.71	6.77	7.47
					9.42	7.81	7.41	8.14	6.84	7.18	8.09	7.25	9.66	7.33	7.31	6.04	6.26	6.50	7.85	6.84
					10204.80	12593.70	12584.90	11994.90	12347.40	12837.20	12433.80	12362.80	9919.52	11685.10	12344.40	13118.20	12820.20	12724.30	13230.50	17155.20
7	FLW	0	Sm3	10	14831.50	13861.20	17067.10	15754.90	14617.80	17764.00	14992.50	14466.40	11257.50	15535.30	14230.60	14266.50	14964.10	17201.30	15531.40	13589.50
					11912.30	13286.90	13696.90	12990.30	14215.60	13103.40	12011.30	13118.00	10960.60	12816.20	12951.90	14167.60	14030.20	13587.20	12260.60	13368.90
					162.76	161.95	161.34	160.60	160.21	160.41	160.91	161.46	161.45	162.76	164.22	165.13	165.05	164.62	164.23	166.14
8	TMP	0	DEG	1	168.86	168.97	165.49	164.46	165.11	165.73	166.13	167.25	165.71	164.31	164.87	165.65	166.91	169.08	171.54	170.82
					167.88	164.94	162.68	160.90	160.14	160.58	160.10	160.43	162.06	163.16	163.25	163.35	163.79	163.93	163.98	163.43
					1055.75	1039.60	1053.53	1039.41	1074.38	1075.59	1051.59	1064.44	1087.42	1023.09	1035.19	1037.40	1018.31	1042.19	1018.97	1100.33
9	TM1	0	DEG	1	1176.65	1097.66	1137.45	1059.75	1031.73	1148.09	1112.11	1085.85	999.03	1052.96	1011.69	988.29	981.43	1090.73	1108.51	1072.16
					1092.96	1036.14	1039.99	976.48	1052.11	1043.29	1013.15	1011.61	1020.83	1027.19	1025.67	1080.09	1084.65	1076.19	1019.34	1051.29
					36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.46	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45

굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/08　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

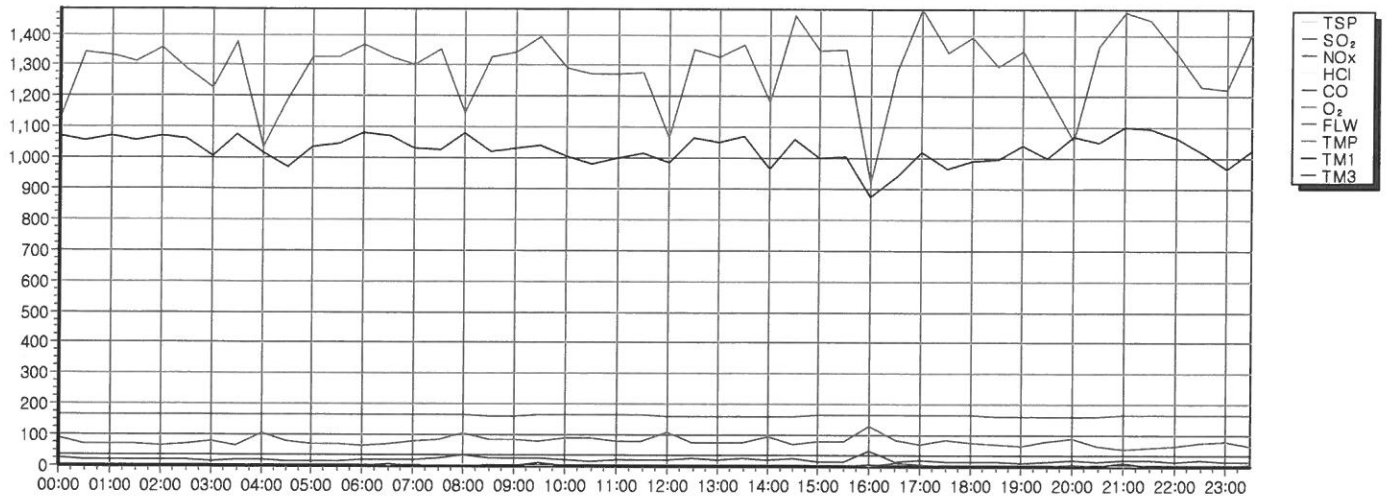

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.46	0.37	0.37	0.37	0.35	0.36	0.37	0.34	0.46	0.39	0.36	0.36	0.35	0.36	0.40	0.43
					0.51	0.42	0.41	0.41	0.43	0.44	0.41	0.40	0.48	0.38	0.38	0.37	0.43	0.36	0.39	0.40
					0.57	0.41	0.36	0.40	0.37	0.35	0.34	0.37	0.46	0.35	0.33	0.34	0.35	0.39	0.40	0.35
2	SO_2	30	ppm	1	0.04	0.00	0.12	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.60	0.44	1.84	4.09
					0.06	0.00	0.00	7.56	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.00	1.34	0.00	0.27
					0.00	9.41	4.33	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	3.07	0.93	0.20	0.43	0.00	3.27

3	NOx	70	ppm	1	26.22	21.71	20.51	18.19	21.69	18.74	14.28	20.48	19.27	13.50	16.51	16.71	22.05	20.46	20.01	22.72
					36.59	25.68	23.40	23.27	19.85	16.36	20.90	17.97	20.52	22.92	22.58	25.65	18.41	22.81	14.21	17.25
					49.63	17.57	20.34	17.28	15.38	12.91	12.27	14.36	20.52	15.38	20.91	18.47	14.29	19.01	12.85	13.55
4	HCl	15	ppm	1	2.08	2.06	1.87	1.87	1.84	1.85	1.95	1.68	2.44	1.97	1.46	1.52	1.44	1.46	1.72	2.57
					2.60	2.15	2.14	1.93	2.06	1.99	1.63	1.49	1.70	1.39	1.29	1.26	1.62	1.22	1.57	1.44
					2.04	1.27	1.02	1.27	1.10	1.10	1.01	1.16	1.27	1.25	1.15	1.46	1.55	1.74	1.65	1.22
5	CO	50	ppm	1	0.47	0.46	0.66	0.60	0.39	0.46	0.79	0.32	0.82	1.31	1.02	0.54	0.61	2.58	0.86	1.47
					0.76	0.94	0.85	8.45	0.95	1.41	1.43	0.81	1.41	0.64	1.12	0.58	1.47	0.64	0.93	1.07
					3.75	2.47	0.99	1.65	1.07	0.88	0.47	0.70	0.61	0.52	8.22	0.90	0.40	1.01	1.53	0.69
6	O_2	12	(%)	1/10	9.05	6.94	6.98	7.10	6.61	7.14	7.80	6.40	10.37	8.22	7.01	7.05	6.55	6.96	8.18	8.41
					10.50	8.67	8.53	8.01	8.82	8.99	8.19	8.06	10.94	7.35	7.58	7.30	9.31	7.02	8.08	8.25
					13.21	8.75	7.22	8.40	7.37	7.24	6.59	7.80	9.17	6.68	5.57	5.79	6.64	7.75	8.11	6.37
7	FLW	0	Sm3	10	11260.50	13404.20	13344.60	13136.90	13582.40	12894.10	12279.00	13755.80	10376.90	11918.70	13278.00	13265.30	13651.20	13258.00	13041.30	13534.80
					11452.20	13286.60	13412.10	13908.00	12911.50	12729.70	12725.90	12792.80	10653.80	13512.50	13293.30	13652.80	11795.40	14616.80	13455.50	13528.60
					9224.28	12821.90	14830.10	13434.30	13926.00	12956.80	13483.10	12074.30	10572.20	13601.60	14740.90	14464.00	13423.80	12337.10	12225.90	14091.40
8	TMP	0	DEG	1	164.20	164.97	164.95	165.29	164.89	163.57	163.39	163.88	164.19	163.91	163.74	164.26	164.65	164.29	164.22	166.45
					165.22	163.14	162.90	164.77	165.87	166.36	165.46	164.03	162.78	162.23	162.45	162.14	162.51	162.86	164.30	165.35
					165.79	165.36	164.90	164.44	163.80	162.62	162.51	162.73	162.87	163.06	163.91	164.41	163.61	163.48	163.59	163.77
9	TM1	0	DEG	1	1073.20	1053.33	1068.77	1057.45	1068.59	1059.89	1007.66	1074.66	1016.94	970.65	1037.86	1046.47	1080.60	1070.97	1031.93	1023.07
					1078.60	1020.00	1028.38	1042.94	1004.86	980.89	998.19	1015.93	986.86	1066.53	1051.40	1070.26	966.63	1062.17	1001.09	1003.19
					874.53	940.18	1021.89	963.93	989.84	995.65	1043.12	1000.05	1072.19	1049.44	1098.97	1094.82	1065.33	1022.75	965.86	1025.01
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.45	36.45	36.46	36.46	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.45	36.44	36.46	36.46
					36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44