
굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/09　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

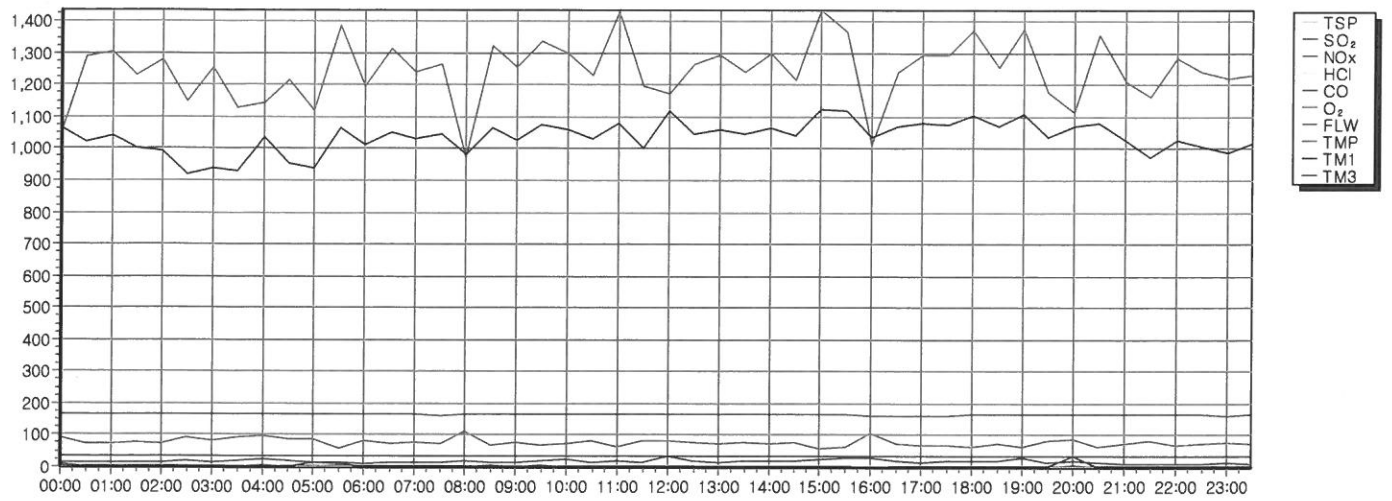

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.48	0.38	0.36	0.39	0.37	0.43	0.40	0.43	0.47	0.42	0.42	0.33	0.39	0.36	0.38	0.38
1	TSP	20	MGm	1	0.49	0.38	0.40	0.37	0.38	0.39	0.35	0.42	0.47	0.40	0.39	0.39	0.37	0.39	0.34	0.35
					0.47	0.38	0.37	0.36	0.34	0.36	0.35	0.40	0.45	0.36	0.37	0.40	0.37	0.38	0.39	0.39
					9.63	0.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	5.08	0.35	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	4.74	0.00	3.07	1.44	0.00	1.31	0.25	2.18	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


					16.86	16.44	14.65	14.71	13.68	20.95	16.27	17.59	26.26	17.15	16.10	12.92	11.08	16.51	15.27	17.01
3	NOx	70	ppm	1	17.35	15.89	16.89	19.17	22.07	15.48	18.88	14.38	34.06	18.51	16.80	17.16	17.94	18.12	25.24	27.73
					26.77	17.65	17.01	20.12	21.18	19.39	27.40	12.81	20.73	15.43	11.24	10.90	12.00	10.52	12.87	11.47
					1.89	1.60	1.41	1.45	1.27	1.56	1.14	1.14	1.01	1.29	1.11	0.69	0.99	0.84	0.99	1.00
4	HCl	15	ppm	1	1.46	1.28	1.39	1.28	1.48	1.76	1.33	2.01	1.70	2.07	1.70	1.64	1.52	1.81	1.35	1.65
					2.57	2.22	1.85	1.92	1.73	2.02	1.64	2.05	1.56	1.66	1.66	1.66	1.27	1.31	1.59	1.62
					3.93	1.64	0.59	0.76	0.78	2.02	1.75	2.26	0.72	1.92	13.44	7.94	0.63	0.36	0.45	0.49
5	CO	50	ppm	1	0.93	2.40	2.14	0.41	0.67	0.65	0.48	0.80	0.38	0.49	0.42	0.52	0.59	0.53	0.68	0.17
					0.55	0.59	1.33	0.51	0.35	0.28	0.18	0.55	33.41	0.33	0.50	0.75	0.43	0.63	0.80	0.52
					9.14	7.39	7.09	7.83	7.44	9.08	8.17	9.33	9.59	8.82	8.93	5.82	8.07	7.06	7.69	7.38
6	O_2	12	(%)	1/10	11.24	7.00	7.85	6.85	7.39	8.04	6.30	8.35	8.49	7.66	7.29	7.68	7.06	7.80	5.86	6.35
					10.59	7.42	6.91	7.04	6.14	7.37	6.37	8.05	8.85	6.36	7.33	8.03	6.66	7.06	7.55	7.50
					10510.80	12907.50	13019.00	12319.70	12801.20	11504.90	12536.00	11288.80	11417.40	12186.50	11186.30	13852.70	11983.90	13148.80	12386.50	12637.60
7	FLW	0	Sm3	10	9713.80	13251.40	12536.00	13369.40	12999.80	12319.80	14292.20	11968.90	11700.80	12653.00	12961.00	12415.00	12977.00	12159.30	14351.60	13648.30
					10124.60	12427.10	12928.30	12964.60	13719.00	12574.40	13785.80	11783.00	11118.70	13566.20	12089.40	11626.90	12859.00	12384.70	12206.70	12289.70
					165.03	165.04	164.09	164.06	163.68	164.13	164.89	164.60	164.92	166.35	166.12	164.67	163.76	163.60	163.25	162.96
8	TMP	0	DEG	1	163.01	163.62	164.30	164.03	164.30	164.51	164.90	165.67	165.93	166.14	166.20	165.68	164.96	164.97	164.36	162.99
					162.04	162.43	162.12	162.16	163.35	163.65	164.55	165.86	166.99	166.64	165.23	164.73	164.29	163.94	161.60	164.34
					1066.54	1021.11	1042.43	1000.67	991.24	918.30	941.01	929.75	1038.64	951.89	940.29	1066.39	1011.20	1051.62	1031.25	1044.47
9	TM1	0	DEG	1	983.50	1067.65	1027.17	1075.04	1062.71	1030.47	1080.79	1002.95	1118.11	1046.83	1059.59	1046.01	1066.89	1042.22	1123.39	1118.22
					1038.27	1069.52	1080.08	1075.77	1102.51	1070.87	1111.15	1034.17	1069.31	1079.07	1027.86	974.36	1025.89	1009.15	987.95	1015.53
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.44	36.46	36.46	36.46	36.45
10	TM3	0	DEG	1	36.45	36.44	36.45	36.45	36.46	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45
					36.45	36.45	36.46	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/10　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

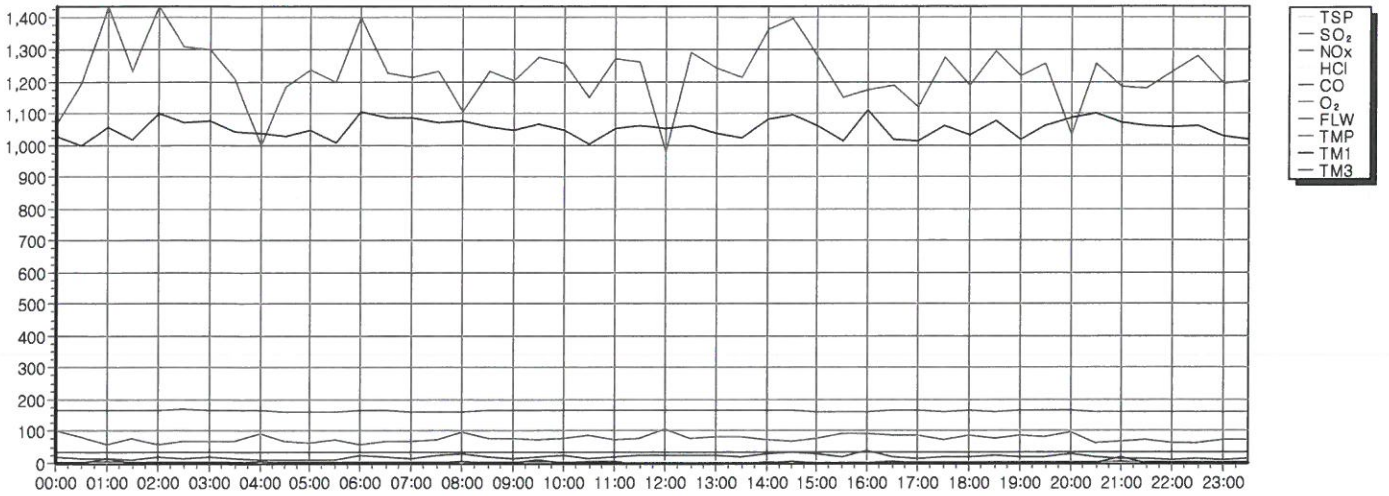

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.48	0.42	0.37	0.41	0.36	0.39	0.37	0.38	0.46	0.37	0.36	0.38	0.35	0.38	0.38	0.39
					0.48	0.41	0.42	0.40	0.41	0.45	0.41	0.41	0.53	0.42	0.44	0.44	0.40	0.39	0.42	0.46
					0.47	0.45	0.43	0.39	0.43	0.40	0.44	0.42	0.50	0.35	0.37	0.38	0.36	0.36	0.37	0.37
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	4.14	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.01
					1.50	0.13	0.00	5.78	0.00	3.38	6.10	1.47	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
					1.84	0.51	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.49	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	17.10	14.75	14.57	11.63	19.92	16.52	17.68	12.57	11.34	9.68	10.02	10.47	23.63	17.42	16.89	22.21
					28.79	21.11	15.60	18.26	23.08	16.20	18.96	22.35	23.90	22.24	23.10	18.20	30.47	35.77	30.44	20.73
					39.85	21.02	16.53	21.10	18.56	26.61	19.18	19.71	30.38	21.73	13.46	14.77	11.41	14.01	12.13	13.05
4	HCl	15	ppm	1	1.75	1.40	0.94	1.59	1.10	1.39	1.18	1.20	1.38	0.84	1.29	1.42	1.26	1.52	1.33	1.33
					1.88	2.04	2.04	1.53	1.81	2.26	2.10	5.01	6.09	4.12	3.86	2.79	2.07	1.95	2.54	2.82
					2.44	2.81	2.07	1.71	2.01	1.64	1.86	1.78	2.00	1.60	1.88	1.97	1.61	1.43	1.49	1.53
5	CO	50	ppm	1	0.86	0.72	15.67	0.65	1.86	0.31	0.34	0.52	3.65	0.32	0.42	0.50	0.29	0.78	0.31	0.34
					3.28	0.67	0.70	11.16	0.70	1.31	0.98	0.58	0.78	0.60	0.63	0.78	0.43	4.01	0.58	1.35
					0.86	3.52	0.97	0.44	0.77	0.55	0.92	0.58	0.75	1.04	19.71	0.62	2.23	0.42	0.51	0.63
6	O_2	12	(%)	1/10	10.05	8.18	6.03	7.75	5.83	6.92	6.64	6.98	9.11	6.77	6.32	7.20	5.78	6.91	7.02	7.50
					9.66	7.74	8.00	7.29	7.66	8.76	7.49	7.68	10.71	7.83	8.28	8.40	7.20	6.83	7.96	9.01
					9.23	8.69	8.52	7.47	8.67	7.69	8.57	8.05	9.75	6.32	6.99	7.25	6.57	6.39	7.11	7.15
7	FLW	0	Sm3	10	10684.60	11949.70	14361.40	12311.20	14353.80	13096.20	12977.90	12091.10	9983.43	11839.90	12387.80	11990.30	14025.30	12278.80	12100.80	12334.10
					11051.30	12339.50	12011.00	12756.80	12581.20	11480.10	12686.10	12624.50	9805.00	12889.60	12434.40	12144.60	13645.90	13981.40	12813.40	11477.70
					11754.00	11901.30	11209.30	12733.50	11886.70	12928.10	12183.70	12557.40	10306.60	12541.80	11850.00	11779.20	12340.00	12807.20	11931.80	12025.80
8	TMP	0	DEG	1	167.02	166.60	165.92	165.25	166.85	168.06	166.96	165.71	164.00	162.94	161.87	162.28	163.59	163.63	162.64	162.52
					162.81	163.79	164.17	164.48	165.09	164.79	164.71	164.60	163.67	164.09	164.76	163.60	164.54	163.74	161.61	161.39
					163.00	164.31	163.55	162.73	163.21	162.95	163.78	164.47	163.51	161.81	161.01	161.39	161.61	162.17	161.60	161.66
9	TM1	0	DEG	1	1029.47	998.62	1054.97	1016.15	1098.61	1070.86	1074.41	1044.05	1038.95	1025.84	1045.80	1010.13	1104.58	1085.25	1086.67	1073.35
					1077.84	1057.07	1047.87	1065.22	1045.49	1001.69	1049.71	1061.27	1051.41	1061.73	1038.23	1020.92	1081.77	1095.21	1060.25	1012.32
					1110.26	1018.62	1012.07	1063.25	1034.35	1075.23	1016.73	1060.65	1085.65	1100.25	1070.25	1059.03	1056.41	1062.97	1028.63	1016.49
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.47	36.47	36.46	36.46
					36.46	36.46	36.47	36.46	36.46	36.45	36.45	36.46	36.47	36.46	36.47	36.47	36.46	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/11　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

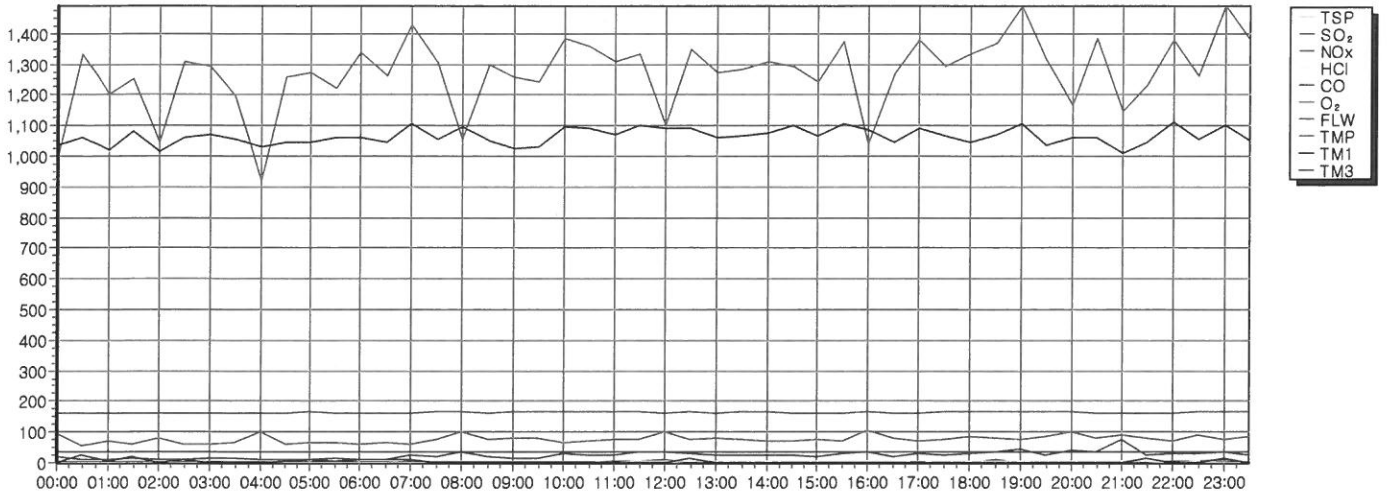

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.47	0.35	0.38	0.35	0.42	0.35	0.35	0.36	0.49	0.36	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.44
					0.54	0.42	0.44	0.45	0.42	0.53	0.41	0.42	0.61	0.43	0.46	0.45	0.41	0.39	0.41	0.41
					0.55	0.44	0.41	0.43	0.47	0.48	0.46	0.49	0.57	0.46	0.49	0.45	0.41	0.51	0.45	0.49
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.53	0.00	0.00	1.00	0.08	0.01	0.11	0.45	5.72	0.05
					0.00	0.50	0.78	0.98	2.07	0.64	3.03	4.02	10.52	2.44	0.37	2.32	0.98	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	1.35	0.14	2.22	7.71	0.17	0.00	0.01	0.73	5.61	0.08	3.12	6.04	8.61	1.21

3	NOx	70	ppm	1	18.02	10.33	10.49	14.11	9.79	11.29	12.72	13.96	11.43	11.57	11.04	13.45	11.24	10.51	26.10	17.76
					33.16	20.90	16.34	17.26	28.61	27.34	27.46	36.53	36.96	32.53	25.69	27.03	23.85	27.73	19.26	28.07
					34.74	20.98	29.65	25.28	32.57	34.35	47.76	26.63	41.34	35.00	73.94	26.94	32.76	29.66	36.68	27.48
4	HCl	15	ppm	1	1.37	0.47	0.96	0.84	1.96	0.81	0.25	0.54	1.57	0.44	0.47	0.53	0.28	0.14	0.62	2.15
					1.91	1.39	1.83	1.62	1.33	1.33	1.99	2.62	4.02	4.88	5.42	6.48	5.17	3.55	5.05	3.85
					4.71	2.88	2.23	2.85	3.25	6.36	3.41	3.17	2.91	2.88	5.57	3.42	2.29	2.96	1.99	2.19
5	CO	50	ppm	1	0.69	24.79	2.96	21.91	0.64	9.72	1.80	0.48	0.72	5.30	8.01	3.04	8.39	9.31	11.64	0.73
					0.52	0.57	0.99	0.62	0.44	0.48	0.62	0.36	0.77	15.67	0.78	0.57	0.67	0.36	0.52	0.49
					0.70	0.68	0.57	0.67	0.90	0.63	0.41	0.94	1.47	1.28	0.42	13.46	0.43	1.13	13.36	0.88
6	O_2	12	(%)	1/10	9.50	5.76	6.93	6.04	8.06	5.83	5.83	6.60	10.13	6.22	6.57	6.69	6.01	6.39	5.83	7.77
					9.90	7.49	7.99	8.01	6.81	7.29	7.76	7.52	9.93	7.33	7.98	7.77	7.16	6.87	7.46	6.97
					10.50	8.07	6.91	7.71	8.55	8.23	7.44	8.83	10.35	8.32	9.30	7.98	6.96	9.08	7.34	8.37
7	FLW	0	Sm3	10	9899.83	13323.90	12035.10	12541.50	10431.50	13059.20	12943.50	11956.90	9216.37	12598.60	12726.20	12217.90	13365.20	12647.10	14306.00	13025.40
					10573.80	12986.50	12568.90	12420.50	13828.10	13581.40	13091.30	13316.00	10998.70	13466.50	12752.00	12836.60	13060.10	12934.30	12424.60	13722.40
					10384.60	12669.60	13806.90	12946.80	13319.90	13684.40	14901.80	13114.70	11692.50	13827.60	11448.60	12326.20	13785.50	12607.70	14881.70	13773.60
8	TMP	0	DEG	1	161.38	161.47	161.12	160.97	159.37	159.56	162.13	161.69	160.91	162.30	164.43	163.12	161.77	161.32	161.58	164.46
					164.55	163.32	164.88	165.78	166.59	166.01	164.82	164.48	163.47	164.26	163.37	164.79	164.54	160.04	159.62	162.81
					164.23	163.62	164.16	164.93	165.86	167.90	168.12	166.77	164.37	162.24	161.91	161.87	162.71	165.66	167.03	167.73
9	TM1	0	DEG	1	1035.44	1058.57	1022.60	1078.76	1013.03	1061.19	1070.99	1057.03	1029.27	1044.90	1043.39	1059.64	1061.78	1046.46	1108.28	1054.03
					1095.48	1051.12	1023.98	1030.36	1096.08	1090.97	1071.05	1100.53	1090.83	1090.03	1061.37	1066.88	1076.41	1100.33	1065.41	1103.83
					1084.12	1046.26	1090.36	1067.96	1047.47	1071.04	1105.62	1035.04	1058.95	1059.17	1008.96	1045.50	1111.10	1056.21	1103.52	1052.14
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.46
					36.46	36.46	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47