
굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/12　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

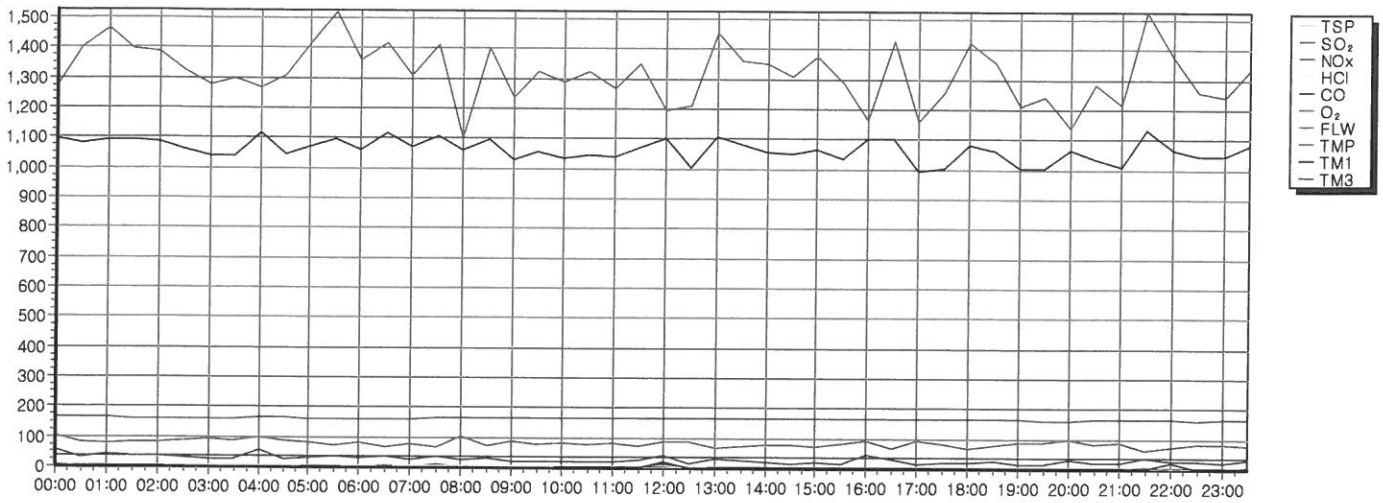

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.56	0.47	0.44	0.46	0.46	0.47	0.50	0.50	0.56	0.49	0.46	0.43	0.46	0.41	0.45	0.42
					0.56	0.42	0.47	0.43	0.45	0.43	0.44	0.42	0.51	0.46	0.40	0.41	0.42	0.53	0.42	0.45
					0.53	0.41	0.49	0.46	0.41	0.42	0.47	0.45	0.53	0.45	0.48	0.39	0.44	0.46	0.47	0.45
2	SO_2	30	ppm	1	4.74	0.23	1.94	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	2.43	0.01	0.00	0.29	0.00	3.12	1.12	10.47
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.82	1.42	15.55	0.00	0.17	0.00	0.13	0.38	0.00	0.06
					2.19	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.83	5.40	1.32	2.25	1.67	4.31


3	NOx	70	ppm	1	58.64	30.05	41.89	36.11	34.99	28.61	27.42	25.37	55.90	27.94	30.69	38.18	29.79	36.64	27.26	33.79
					27.43	31.94	19.74	22.96	20.24	19.87	21.60	24.78	38.97	17.52	29.32	25.01	20.03	18.00	19.74	16.78
					46.06	29.10	15.75	20.41	22.94	24.14	16.81	16.25	28.99	21.19	21.36	37.88	25.99	25.55	20.81	28.88
4	HCl	15	ppm	1	2.03	2.00	1.69	2.10	2.25	2.91	3.47	2.73	2.61	3.16	2.20	1.69	2.61	2.24	3.09	5.80
					7.42	3.06	4.06	2.65	2.44	2.11	2.31	1.98	2.48	3.93	1.90	2.10	2.00	1.97	1.70	1.80
					1.84	1.71	2.13	1.63	1.28	1.49	1.58	1.43	1.75	2.05	1.78	1.04	1.62	1.80	1.77	1.60
5	CO	50	ppm	1	0.93	0.67	0.45	0.51	0.52	0.78	0.94	1.09	0.50	0.81	0.67	1.50	0.86	0.42	0.52	0.47
					0.85	0.43	0.77	0.76	0.76	0.69	0.93	0.58	20.18	1.37	0.40	0.56	0.71	1.57	0.55	0.90
					0.51	0.63	1.38	1.80	0.49	0.59	0.98	1.03	1.04	0.81	1.96	0.25	19.26	0.98	0.94	0.54
6	O_2	12	(%)	1/10	10.44	8.24	7.59	8.23	8.25	8.59	9.08	9.02	9.70	8.87	8.10	7.22	8.29	6.96	7.98	6.85
					10.48	7.04	8.57	7.76	8.06	7.79	8.16	7.47	8.91	8.76	6.56	7.30	7.62	7.79	7.29	8.12
					9.30	6.78	9.27	8.42	6.96	7.54	8.84	8.59	9.91	8.20	8.73	6.08	7.35	8.26	8.44	7.57
7	FLW	0	Sm3	10	12731.40	14001.60	14656.60	13967.90	13848.40	13232.40	12765.00	12989.30	12679.50	13082.40	14119.50	15210.10	13633.00	14190.70	13108.00	14102.70
					11020.40	14040.00	12374.40	13268.00	12895.80	13225.80	12680.50	13504.70	11932.70	12125.00	14559.10	13627.60	13499.90	13095.10	13770.50	12865.00
					11639.90	14304.50	11572.10	12573.60	14249.00	13573.70	12120.00	12398.00	11388.70	12846.20	12150.50	15265.00	13740.00	12593.00	12401.50	13366.60
8	TMP	0	DEG	1	167.80	166.37	163.95	162.54	160.92	160.07	162.16	161.72	163.38	163.78	162.61	161.62	161.19	160.48	162.89	165.30
					166.23	165.35	164.05	164.16	164.03	164.71	165.48	166.03	166.94	167.33	166.99	166.44	166.01	166.63	166.76	166.04
					166.02	166.25	164.91	163.12	163.95	164.70	163.55	161.81	162.44	166.28	165.90	165.67	165.98	162.91	164.57	166.73
9	TM1	0	DEG	1	1097.95	1079.82	1094.36	1090.19	1086.67	1060.83	1041.85	1040.51	1119.99	1045.94	1073.63	1098.93	1058.79	1118.11	1070.69	1108.85
					1062.77	1098.48	1032.14	1054.33	1035.87	1047.49	1038.36	1072.67	1100.59	1005.91	1106.60	1079.77	1057.44	1052.78	1066.72	1035.99
					1099.89	1103.60	991.75	1004.65	1080.64	1060.75	1005.23	1002.83	1068.55	1032.94	1007.11	1133.88	1065.33	1044.24	1045.09	1080.39
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/13　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

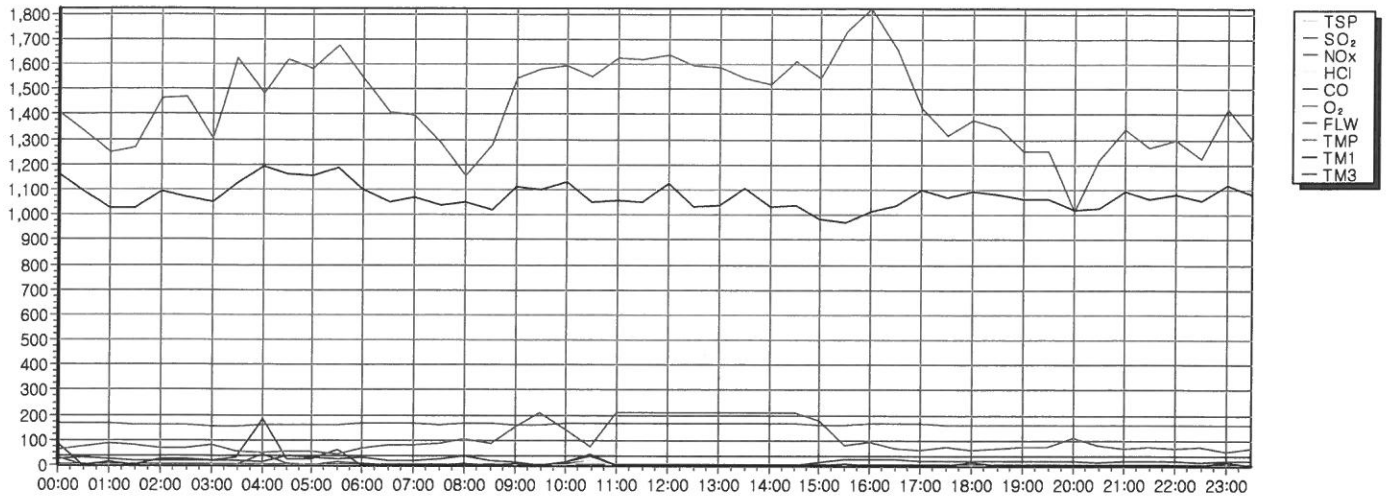

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.68	0.43	0.47	0.45	0.41	0.40	0.44	0.38	0.50	0.38	0.38	0.34	0.43	0.47	0.46	0.48
1	TSP	20	MGm	1	0.56	0.48	0.35	0.32	0.33	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31
					0.33	0.34	0.39	0.41	0.39	0.40	0.43	0.42	0.54	0.44	0.40	0.42	0.41	0.43	0.36	0.39
					33.12	0.58	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.77	40.71	4.08	1.42	11.96	3.13	0.24	0.00	0.82
2	SO_2	30	ppm	1	4.08	0.00	2.34	0.00	4.81	15.85	0.00	0.46	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.01	0.20	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.17


					24.42	29.13	21.86	19.79	21.07	19.21	17.56	18.97	15.30	34.32	28.19	26.45	28.00	21.01	19.89	25.01
3	NOx	70	ppm	1	36.06	20.83	11.72	0.03	10.40	34.49	0.41	0.67	0.60	0.36	0.36	0.33	0.27	0.25	11.87	24.02
					22.48	21.75	19.61	16.37	18.99	17.23	19.09	17.05	17.00	15.38	16.02	16.71	17.59	14.88	19.19	17.82
					1.11	1.93	2.23	1.40	0.87	1.13	1.31	1.42	0.35	0.54	1.34	0.48	1.65	2.06	1.69	1.92
4	HCl	15	ppm	1	1.77	1.45	0.61	0.42	2.32	20.53	0.19	0.14	0.06	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.41	2.61
					1.86	0.64	0.20	0.33	0.29	0.52	1.04	1.10	1.86	0.42	0.24	0.26	2.27	0.29	0.08	0.21
					84.71	1.38	10.02	1.44	23.21	25.31	17.90	33.25	182.30	25.54	24.48	62.54	1.03	0.97	1.04	1.49
5	CO	50	ppm	1	1.32	1.69	4.45	0.06	13.36	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.93	3.24
					1.78	1.95	1.01	1.49	15.09	1.43	0.76	0.67	1.56	1.42	3.01	0.78	0.64	2.13	11.52	0.90
					6.40	7.49	8.46	8.16	6.61	6.59	7.89	5.41	5.03	5.30	5.71	4.18	6.66	7.81	7.75	8.58
6	O_2	12	(%)	1/10	10.58	8.62	15.65	20.91	14.25	7.14	21.04	20.92	20.95	20.91	20.91	20.90	20.83	20.73	17.64	7.81
					9.39	6.53	6.06	7.14	6.47	6.71	7.56	7.55	10.99	7.98	6.76	7.51	6.99	7.71	5.74	6.95
					14118.20	13368.70	12507.60	12647.60	14614.40	14707.80	13025.50	16232.10	14827.10	16192.30	15832.60	16755.40	15440.80	14061.40	13971.80	12869.30
7	FLW	0	Sm3	10	11528.30	12806.20	15437.50	15799.70	15942.40	15509.60	16225.60	16196.40	16392.70	15951.00	15881.60	15465.20	15200.50	16105.70	15451.00	17313.10
					18227.30	16643.80	14262.50	13191.10	13797.10	13446.60	12529.50	12527.30	10161.70	12181.60	13394.60	12686.90	12958.40	12256.00	14233.40	12980.10
					165.38	166.14	164.43	161.98	160.72	158.37	155.35	157.45	162.29	163.15	162.03	162.10	165.04	166.28	164.42	163.05
8	TMP	0	DEG	1	164.19	163.83	162.92	162.39	164.60	166.60	166.63	165.65	166.05	166.27	165.79	164.65	164.37	163.89	163.63	163.40
					164.77	166.10	163.94	160.20	158.80	159.83	160.72	160.92	160.89	161.45	161.56	161.51	161.58	161.13	161.33	162.34
					1163.95	1095.96	1027.58	1023.61	1090.69	1067.03	1049.17	1122.28	1194.05	1159.62	1154.61	1184.05	1102.11	1047.67	1067.25	1038.32
9	TM1	0	DEG	1	1047.53	1022.43	1109.66	1101.52	1130.41	1049.92	1056.59	1048.02	1127.16	1029.47	1037.70	1104.48	1031.15	1039.63	979.79	970.48
					1014.31	1039.23	1100.61	1071.83	1090.59	1083.96	1063.73	1065.20	1020.82	1027.87	1090.57	1061.31	1078.85	1055.71	1120.33	1079.80
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.45	36.44	36.44	36.44
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.45	36.45	36.47	36.46	36.45	36.44	36.41	36.41	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.40	36.41	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/14　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

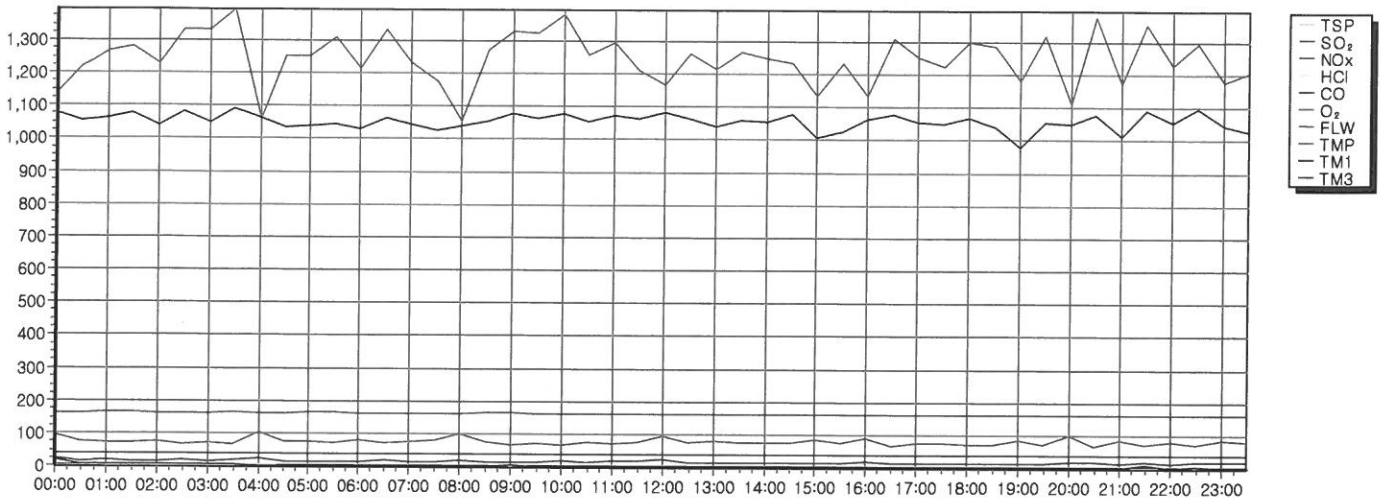

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.51	0.44	0.43	0.42	0.44	0.39	0.41	0.40	0.53	0.43	0.44	0.43	0.44	0.42	0.44	0.45
					0.54	0.44	0.41	0.42	0.40	0.44	0.44	0.46	0.53	0.44	0.47	0.45	0.45	0.44	0.47	0.45
					0.54	0.43	0.45	0.46	0.44	0.44	0.50	0.44	0.57	0.43	0.49	0.43	0.46	0.44	0.48	0.47
2	SO_2	30	ppm	1	1.08	0.02	0.02	0.00	0.00	2.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	4.07	0.00	0.00	0.26	0.00
3	NOx	70	ppm	1	24.17	14.80	17.71	16.20	15.09	17.45	16.37	17.03	21.50	15.87	15.23	15.11	13.12	16.90	14.15	14.61
					16.79	15.76	15.43	15.71	18.70	16.06	18.93	17.44	23.65	14.89	14.25	15.52	15.83	15.92	13.61	14.24
					19.50	15.67	15.01	13.83	14.00	13.43	15.05	13.24	20.96	18.07	14.90	17.84	16.38	19.49	19.43	19.28
4	HCl	15	ppm	1	0.65	0.15	0.24	0.42	1.58	0.26	1.37	0.66	4.24	0.38	0.33	1.47	1.78	1.07	1.46	0.83
					0.92	0.25	0.78	0.94	0.84	1.36	1.18	0.39	0.70	0.29	1.31	1.66	1.34	0.65	1.19	0.45
					0.63	0.25	1.46	0.95	1.51	0.95	1.45	0.62	0.75	0.77	1.55	1.26	1.09	1.21	0.58	0.57
5	CO	50	ppm	1	18.03	2.81	3.73	4.25	3.17	3.91	4.73	3.87	1.19	0.87	1.28	1.83	1.03	0.79	0.79	1.09
					1.48	0.90	2.72	0.90	0.43	1.02	0.65	0.80	2.04	0.69	0.81	0.79	0.70	0.61	1.21	1.02
					1.52	0.53	1.73	0.75	0.59	0.81	1.49	0.73	1.08	1.42	1.28	9.59	0.91	4.89	0.82	1.26
6	O_2	12	(%)	1/10	9.53	7.74	7.30	7.18	7.76	6.65	6.86	6.42	10.16	7.53	7.40	7.07	7.87	6.88	7.67	8.22
					10.14	7.39	6.83	6.99	6.50	7.57	7.14	7.79	9.28	7.41	7.95	7.43	7.43	7.47	8.58	7.60
					9.04	6.85	7.37	7.60	6.91	7.17	8.68	7.13	9.94	6.71	8.65	6.89	7.84	7.16	8.29	8.22
7	FLW	0	Sm3	10	11379.60	12183.70	12673.90	12788.50	12275.80	13331.10	13302.10	13938.70	10586.20	12501.60	12522.20	13066.80	12148.10	13318.90	12345.70	11775.60
					10538.30	12694.70	13299.70	13244.20	13778.60	12566.60	12930.00	12116.00	11678.60	12638.20	12140.70	12656.80	12458.80	12337.40	11332.00	12316.00
					11320.60	13110.60	12513.00	12231.50	13004.30	12836.50	11805.60	13173.60	11113.00	13737.90	11697.20	13506.40	12305.70	12958.30	11756.60	12061.70
8	TMP	0	DEG	1	162.40	162.79	163.25	163.47	162.79	162.29	162.98	163.05	162.34	162.65	163.51	163.62	161.73	161.47	161.88	161.32
					162.16	163.43	163.19	161.58	159.94	159.19	159.98	159.99	161.08	161.52	161.44	161.50	162.19	162.16	161.20	162.10
					162.57	160.91	159.70	162.04	162.67	161.75	161.61	161.60	162.73	162.02	161.00	161.86	162.29	161.93	161.88	161.84
9	TM1	0	DEG	1	1077.78	1052.84	1063.30	1078.14	1041.33	1084.21	1048.05	1092.00	1061.83	1036.67	1041.10	1043.11	1032.31	1061.36	1042.59	1025.43
					1041.85	1054.93	1078.51	1063.50	1075.71	1054.98	1073.17	1062.53	1081.39	1061.81	1039.36	1058.85	1051.58	1077.67	1006.09	1024.45
					1061.44	1075.43	1051.66	1050.30	1069.68	1037.47	977.07	1051.76	1050.15	1074.95	1011.02	1090.48	1055.25	1098.37	1044.90	1024.13
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.46	36.45	36.44