
굴뚝별 트랜드

2017년02월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/18　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

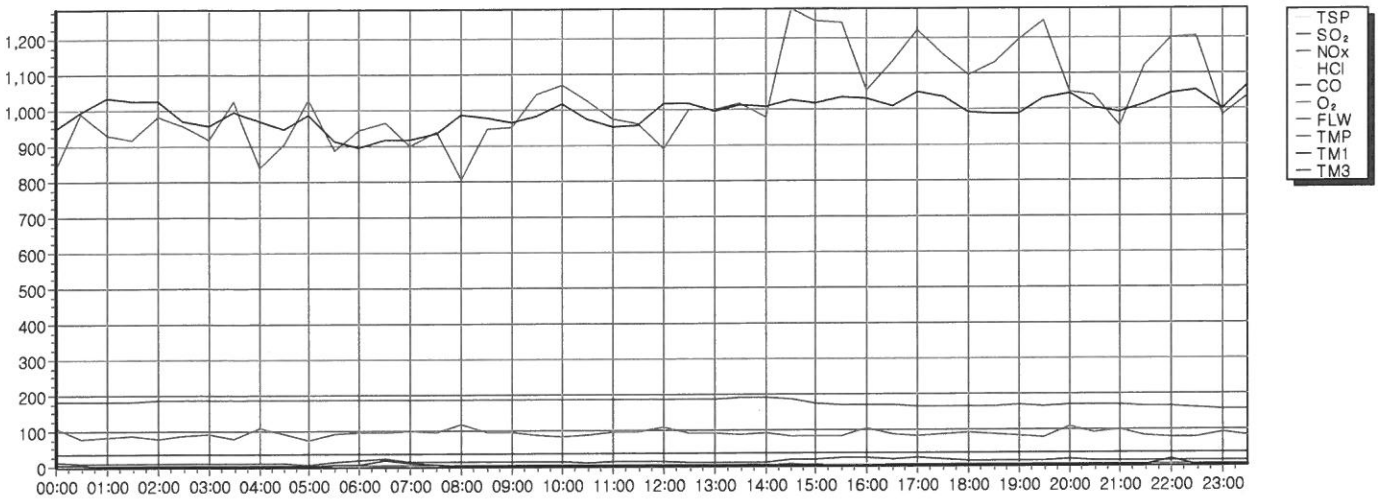

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.57	0.47	0.49	0.49	0.47	0.49	0.52	0.47	0.58	0.53	0.46	0.53	0.53	0.53	0.58	0.54
1	TSP	20	MGm	1	0.64	0.54	0.54	0.50	0.48	0.55	0.51	0.50	0.61	0.49	0.50	0.50	0.49	0.48	0.44	0.44
					0.51	0.46	0.44	0.43	0.46	0.45	0.43	0.41	0.53	0.46	0.48	0.43	0.42	0.42	0.44	0.42
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.01	2.46	0.03	0.08
					0.18	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23


					14.39	8.50	8.90	7.52	8.76	8.34	9.22	7.69	9.65	9.15	6.44	14.32	18.40	22.08	13.13	12.94
3	NOx	70	ppm	1	14.85	11.08	10.88	12.00	11.24	9.37	11.81	12.30	14.23	9.95	10.17	10.55	7.51	15.59	18.14	21.39
					20.19	17.44	23.21	19.45	14.62	14.39	14.27	14.69	18.17	12.85	14.73	14.21	12.59	13.55	11.81	13.31
					1.23	0.33	0.65	0.60	0.45	0.37	0.38	0.35	0.83	0.55	0.60	0.62	0.90	0.97	1.08	1.01
4	HCl	15	ppm	1	0.89	0.48	0.50	0.51	0.55	0.66	0.81	0.85	1.12	0.74	0.90	1.03	1.02	1.00	1.58	2.32
					2.51	1.96	1.89	1.66	1.69	1.33	1.06	0.88	1.46	0.86	1.07	0.70	0.62	0.86	1.34	1.46
					4.00	4.04	1.26	0.94	1.23	1.93	1.82	1.68	1.98	2.00	1.59	2.57	2.79	15.99	6.99	5.61
5	CO	50	ppm	1	2.01	2.03	2.03	1.71	1.08	1.60	1.83	2.06	2.15	0.85	0.95	1.11	1.13	1.81	0.94	1.32
					2.00	1.42	1.06	1.24	1.31	1.48	1.87	0.86	0.96	1.04	1.47	1.08	15.25	1.00	1.41	1.12
					11.05	7.94	8.44	8.65	7.95	8.49	8.96	7.61	10.82	9.00	7.56	9.31	9.39	9.43	10.17	9.63
6	O_2	12	(%)	1/10	11.53	9.61	9.50	8.53	8.23	8.79	9.44	9.46	10.98	8.94	8.93	8.81	9.02	8.44	8.33	8.33
					10.23	8.79	8.38	8.61	9.14	8.86	8.14	7.62	10.81	8.98	9.79	8.29	7.84	7.79	9.09	8.45
					8349.42	9901.34	9291.47	9177.47	9836.38	9559.32	9155.92	10278.90	8390.62	9031.99	10289.30	8864.92	9435.55	9661.42	9021.72	9409.89
7	FLW	0	Sm3	10	8023.21	9462.76	9515.96	10454.40	10695.80	10261.10	9747.41	9588.62	8923.07	10014.30	9999.80	10153.60	9794.98	12827.80	12498.80	12417.30
					10515.90	11336.60	12223.10	11503.10	10971.70	11296.90	11943.20	12471.80	10495.70	10399.10	9517.48	11212.30	12013.50	12058.20	9816.73	10367.50
					184.08	183.67	183.89	184.62	184.97	186.41	187.05	187.06	186.86	186.84	187.09	187.52	186.81	186.37	186.48	186.84
8	TMP	0	DEG	1	186.83	187.77	188.38	187.26	186.21	186.73	186.76	186.46	186.22	187.16	188.67	189.24	189.16	185.30	173.53	170.22
					167.99	168.71	166.06	163.16	166.49	166.82	167.49	166.64	167.65	169.74	169.95	167.41	163.74	159.51	157.54	157.33
					949.72	995.31	1033.18	1024.83	1024.93	969.91	955.83	997.74	970.48	945.93	987.80	911.35	895.82	918.95	917.49	934.87
9	TM1	0	DEG	1	988.36	979.65	965.15	982.41	1017.89	975.17	954.33	957.07	1017.31	1017.80	995.90	1011.79	1010.63	1024.46	1015.54	1036.37
					1031.71	1008.69	1047.00	1037.01	992.36	986.50	986.40	1032.03	1044.73	1005.35	989.76	1012.49	1043.09	1050.86	1001.74	1065.53
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.48	36.48	36.48	36.48	36.47	36.48	36.49	36.49	36.49	36.49	36.50
10	TM3	0	DEG	1	36.50	36.49	36.50	36.47	36.48	36.49	36.48	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/19　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

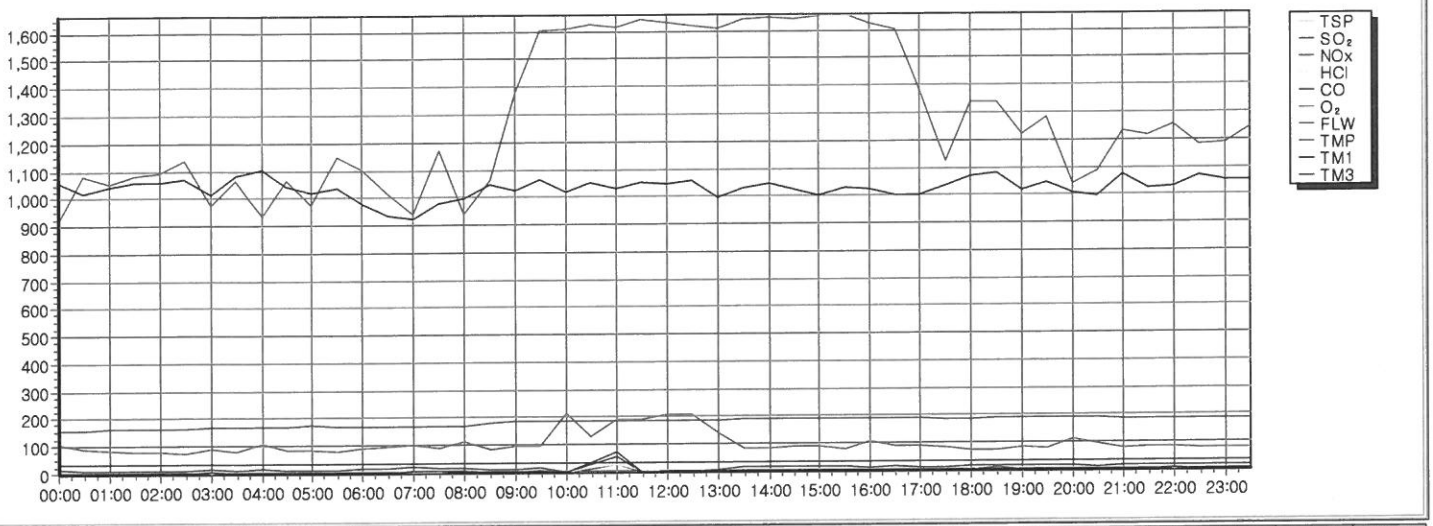

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.52	0.45	0.44	0.42	0.41	0.41	0.47	0.43	0.54	0.47	0.47	0.45	0.48	0.50	0.56	0.51
					0.58	0.50	0.40	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
					0.33	0.33	0.39	0.48	0.46	0.45	0.52	0.49	0.61	0.54	0.47	0.50	0.50	0.47	0.49	0.47
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.51	0.00	0.00	0.00	0.07	6.90	3.78
					7.17	1.23	0.12	3.22	0.00	11.96	26.20	0.00	0.19	0.44	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.44	0.10	11.86	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	0.12	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	15.59	12.94	10.63	11.20	11.84	12.72	15.93	12.30	19.07	11.85	8.98	11.66	14.82	16.94	25.30	18.24
					15.33	10.29	11.76	14.68	0.23	26.47	57.35	0.02	0.34	0.46	8.40	16.52	15.03	15.78	17.79	14.89
					12.23	16.70	13.93	13.47	16.08	15.88	16.28	14.08	15.31	12.01	15.83	18.79	18.13	16.22	14.56	15.10
4	HCl	15	ppm	1	1.67	1.46	1.39	1.16	1.03	0.94	1.44	0.90	1.34	0.75	0.80	0.56	0.77	0.59	1.02	0.92
					0.77	0.63	1.06	0.97	0.35	16.80	25.66	3.05	0.02	0.01	0.42	0.96	1.33	1.61	1.72	1.87
					1.80	1.99	1.72	1.52	1.49	1.91	2.56	2.05	2.47	2.00	2.12	2.36	2.46	2.07	1.93	1.67
5	CO	50	ppm	1	0.93	1.34	0.84	1.93	0.55	0.58	3.43	1.22	0.85	0.83	1.87	0.88	1.77	2.30	3.52	6.63
					1.91	0.65	0.74	0.42	0.03	35.20	75.95	0.00	0.00	0.00	0.79	1.26	0.81	0.92	1.62	1.18
					1.32	1.97	1.75	1.30	0.72	0.77	1.35	0.72	1.56	1.50	0.71	1.49	8.18	0.76	0.88	0.86
6	O_2	12	(%)	1/10	10.85	8.84	8.31	7.99	7.78	7.51	9.15	7.90	10.84	8.65	8.71	7.95	8.82	9.49	10.40	9.12
					11.35	8.70	9.41	9.84	21.14	13.17	19.20	19.24	20.94	20.91	14.07	8.64	8.38	9.01	8.84	7.93
					10.61	9.27	9.09	8.38	7.45	7.24	8.65	7.97	11.21	9.44	7.99	8.68	8.24	7.66	8.07	7.68
7	FLW	0	Sm3	10	9162.22	10821.50	10510.70	10821.60	10897.00	11354.70	9760.95	10627.80	9352.96	10632.30	9741.32	11461.20	11041.60	10100.60	9375.32	11681.50
					9410.95	10616.00	13766.90	16039.70	16084.40	16277.00	16157.70	16412.60	16336.90	16228.30	16075.30	16428.60	16488.10	16426.40	16564.60	16599.70
					16276.40	16016.50	13827.90	11257.40	13404.00	13406.60	12207.30	12829.90	10403.00	10868.10	12319.60	12139.50	12547.50	11800.80	11867.40	12428.20
8	TMP	0	DEG	1	157.17	159.38	162.06	161.40	160.67	162.57	166.40	166.60	167.67	171.34	174.15	170.64	167.64	168.06	167.63	167.74
					169.00	181.24	186.14	186.34	187.25	186.82	186.12	185.74	186.44	187.22	188.10	188.77	188.60	189.36	190.01	190.39
					190.81	191.47	190.26	187.45	188.24	190.18	192.86	192.91	193.20	191.96	187.13	183.11	182.90	185.38	187.39	185.23
9	TM1	0	DEG	1	1058.10	1017.41	1039.53	1057.33	1057.83	1070.57	1013.51	1078.83	1102.05	1040.03	1021.29	1035.91	977.28	934.73	923.87	979.23
					994.28	1048.72	1023.21	1062.17	1020.03	1054.73	1027.96	1052.23	1048.31	1055.79	996.29	1030.86	1044.79	1023.63	1002.65	1030.37
					1023.09	1004.16	1000.75	1036.87	1070.39	1079.23	1019.20	1046.93	1009.34	993.75	1077.38	1024.36	1031.93	1066.72	1049.79	1051.11
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.48	36.49	36.50	36.50	36.50
					36.51	36.50	36.49	36.48	36.51	36.51	36.48	36.49	36.46	36.48	36.48	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.48	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/20　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

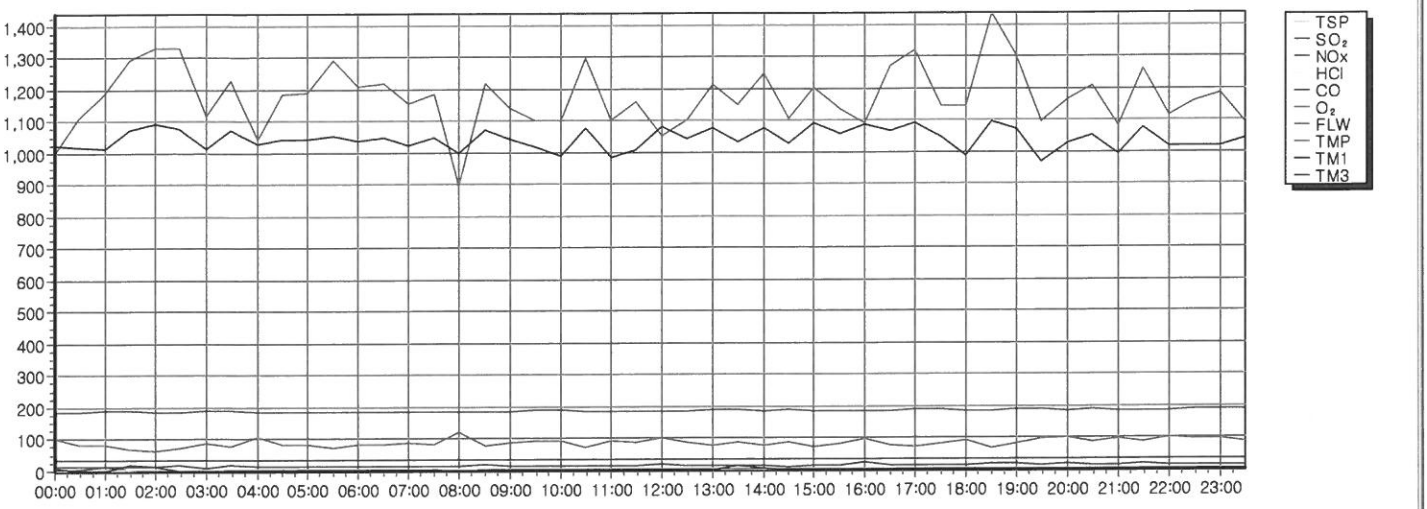

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.60	0.50	0.52	0.47	0.44	0.47	0.54	0.50	0.59	0.51	0.50	0.47	0.50	0.50	0.52	0.51
					0.66	0.50	0.53	0.54	0.54	0.47	0.55	0.51	0.59	0.55	0.52	0.55	0.50	0.54	0.48	0.50
					0.58	0.49	0.49	0.51	0.54	0.45	0.50	0.59	0.58	0.53	0.58	0.53	0.59	0.58	0.59	0.52
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	3.25	15.31	3.58	0.08	3.02	1.26	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
					0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	2.30	0.57	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	15.40	13.14	14.35	15.16	14.26	18.45	11.61	17.63	13.80	14.17	15.72	15.08	14.38	13.93	14.33	13.75
					13.38	18.38	15.64	13.60	14.84	13.93	13.12	13.42	21.14	12.65	15.03	14.74	13.33	11.80	15.55	13.81
					22.68	16.75	17.01	13.64	15.46	18.60	19.16	13.37	18.68	15.79	13.90	18.80	12.80	15.37	16.04	12.40
4	HCl	15	ppm	1	1.82	1.83	5.34	4.47	3.99	3.35	3.06	2.09	2.29	2.07	2.10	1.81	2.14	1.92	1.93	1.92
					2.57	1.90	2.40	2.19	2.07	1.54	2.18	1.84	1.72	1.61	1.26	1.45	1.10	1.49	1.20	1.42
					1.60	1.38	1.41	1.83	1.90	1.04	1.47	1.89	1.47	1.61	2.09	1.43	1.69	1.46	1.44	1.40
5	CO	50	ppm	1	8.34	1.76	1.63	19.73	16.69	0.98	1.20	0.69	1.17	0.89	1.04	0.73	0.71	0.74	0.88	0.87
					2.25	0.89	0.98	1.28	1.39	0.62	1.13	1.14	0.69	0.89	0.72	14.46	2.49	0.90	0.42	0.70
					1.41	0.65	0.52	0.87	1.66	0.53	0.45	1.38	1.33	0.74	1.70	0.55	1.20	1.20	1.26	0.78
6	O_2	12	(%)	1/10	10.39	8.32	8.31	7.05	6.57	7.17	8.87	7.93	10.86	8.32	8.18	7.55	8.21	8.16	8.56	8.26
					12.04	7.97	8.73	9.08	9.05	7.25	9.20	8.69	10.18	9.02	8.01	8.73	7.61	8.67	7.41	8.05
					9.76	7.73	7.31	8.27	9.18	6.94	8.06	9.92	10.35	8.67	9.83	8.69	10.10	9.70	9.60	8.88
7	FLW	0	Sm3	10	10002.70	11104.20	11924.50	12910.90	13325.40	13310.00	11169.80	12313.10	10456.60	11843.80	11919.40	12908.10	12100.40	12204.90	11575.70	11839.30
					8959.64	12196.80	11400.00	11026.00	11015.80	12990.10	11044.30	11625.90	10519.40	11020.00	12162.30	11531.90	12478.60	11091.00	12060.30	11350.80
					10942.20	12743.80	13222.90	11442.60	11457.10	14390.00	13047.60	10959.00	11678.70	12077.50	10846.60	12653.60	11171.20	11632.40	11858.30	10949.30
8	TMP	0	DEG	1	185.29	186.05	190.02	189.46	186.05	187.27	189.32	188.47	186.82	185.63	186.48	185.67	184.47	184.32	184.15	186.40
					187.13	186.24	186.63	188.74	188.93	185.93	185.60	185.04	185.36	187.73	188.50	188.27	187.57	188.99	187.57	185.31
					184.12	185.81	188.34	189.45	187.00	186.33	187.96	188.93	186.38	188.04	187.61	186.28	187.46	189.68	189.74	188.23
9	TM1	0	DEG	1	1023.87	1020.38	1015.29	1075.23	1091.78	1077.95	1014.57	1071.72	1030.67	1043.57	1042.07	1054.44	1040.67	1047.36	1024.00	1047.47
					998.86	1071.14	1042.23	1020.62	992.29	1077.92	985.51	1012.03	1083.57	1041.89	1076.11	1034.11	1078.54	1028.93	1092.81	1056.27
					1085.69	1066.75	1092.30	1047.57	988.40	1096.06	1072.61	970.27	1029.31	1051.89	995.79	1079.84	1017.81	1021.39	1020.33	1044.45
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47