
굴뚝별 트랜드

2017년02월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

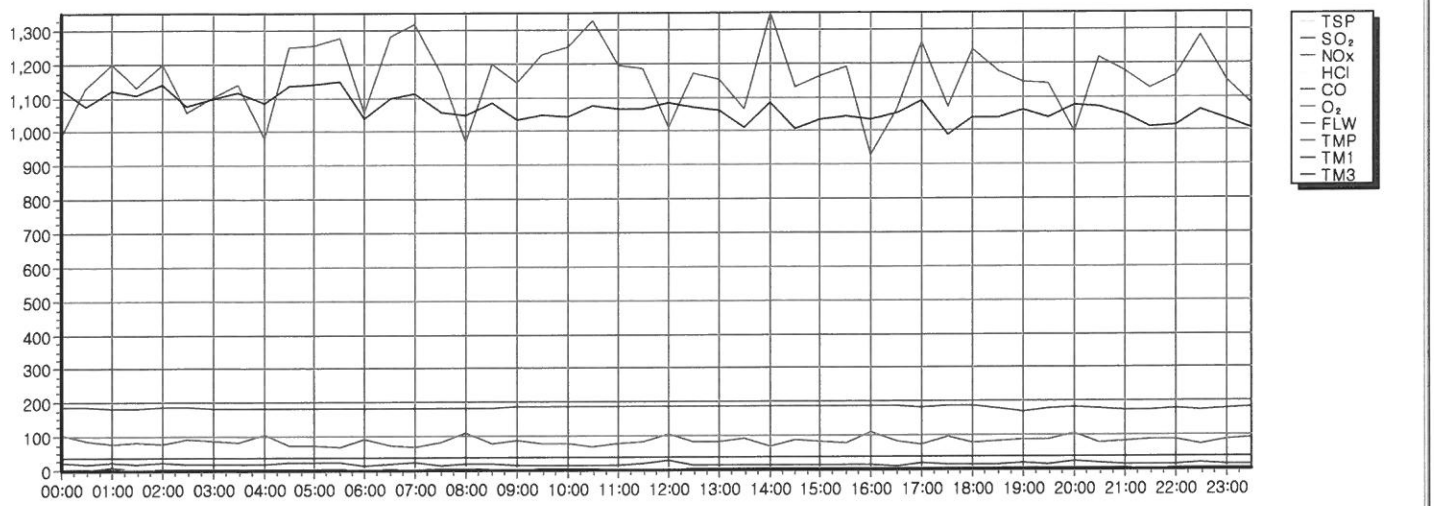

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.60	0.51	0.49	0.49	0.48	0.54	0.51	0.52	0.61	0.48	0.48	0.48	0.56	0.48	0.47	0.52
					0.63	0.50	0.52	0.49	0.48	0.47	0.50	0.49	0.59	0.50	0.49	0.52	0.43	0.52	0.50	0.49
					0.58	0.47	0.45	0.53	0.47	0.47	0.47	0.50	0.60	0.45	0.45	0.49	0.50	0.44	0.49	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.08	0.36	1.41	0.00	0.33	6.66	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	22.57	17.10	23.16	17.44	22.13	17.83	18.22	18.57	19.14	21.44	24.13	23.95	14.87	20.20	22.36	13.74
					18.19	17.29	13.45	12.58	12.88	13.90	15.83	16.14	26.00	14.57	15.70	13.04	15.00	13.81	13.72	14.71
					15.43	10.26	16.77	14.52	14.35	15.01	17.20	13.18	22.55	18.36	15.95	15.34	15.19	16.29	16.01	15.22
4	HCl	15	ppm	1	1.42	1.40	1.40	2.36	1.95	1.99	1.76	1.84	2.07	1.43	1.70	1.76	2.45	1.56	3.30	8.08
					6.88	2.64	3.09	1.97	2.19	1.48	2.86	2.38	2.40	1.73	1.90	2.08	1.16	2.00	1.67	1.53
					1.55	1.21	1.27	1.72	1.21	1.51	2.21	1.93	1.70	1.35	1.91	2.32	1.67	1.22	1.66	1.40
5	CO	50	ppm	1	0.43	0.68	0.47	0.33	0.32	0.60	0.45	0.50	0.89	0.25	0.36	0.27	0.86	0.61	0.45	0.72
					0.78	0.52	0.67	0.51	0.60	0.41	0.69	0.54	0.39	0.54	0.51	1.01	0.61	1.14	0.76	0.73
					0.82	0.69	0.43	1.50	0.77	0.96	0.65	1.06	1.25	0.71	0.78	1.30	1.00	0.63	1.05	1.34
6	O_2	12	(%)	1/10	10.42	8.57	7.80	8.33	7.74	9.19	8.48	8.17	10.57	7.27	7.40	7.07	9.33	7.30	7.03	8.22
					10.92	7.83	8.51	7.72	7.57	6.81	7.99	8.01	10.30	8.17	8.30	9.11	6.66	8.75	8.36	7.97
					10.79	8.04	7.31	9.39	7.72	8.22	8.64	8.68	10.31	7.83	8.26	8.86	8.48	7.46	8.58	9.19
7	FLW	0	Sm3	10	9896.97	11308.50	11996.90	11320.60	11981.00	10552.40	11032.30	11393.00	9814.49	12500.70	12542.20	12785.60	10575.10	12824.60	13160.80	11720.70
					9679.47	11997.00	11430.40	12243.10	12484.20	13257.80	11924.30	11863.60	10131.60	11737.70	11543.90	10655.00	13499.80	11285.00	11609.40	11910.20
					9285.63	10682.00	12618.80	10695.30	12394.90	11752.60	11450.60	11409.00	9976.61	12175.30	11773.00	11242.60	11627.20	12830.70	11468.20	10792.50
8	TMP	0	DEG	1	187.63	186.02	183.87	185.30	185.76	185.39	183.84	183.12	182.63	183.20	183.83	184.31	183.76	182.28	183.78	185.26
					184.51	185.12	186.55	186.98	185.90	186.96	188.60	188.65	187.89	188.12	188.30	186.80	186.05	188.41	189.78	189.85
					189.33	186.66	184.15	186.18	187.22	178.98	171.22	180.50	183.45	179.98	171.78	173.11	179.29	174.49	178.65	181.50
9	TM1	0	DEG	1	1124.52	1075.79	1121.71	1109.15	1138.06	1075.97	1096.72	1114.45	1083.12	1133.69	1138.49	1149.43	1038.02	1097.14	1112.96	1057.57
					1046.13	1085.69	1036.31	1048.01	1041.65	1077.08	1066.26	1067.79	1085.44	1072.21	1060.99	1010.02	1084.25	1005.09	1033.81	1044.80
					1034.61	1050.81	1089.47	988.13	1038.92	1037.35	1061.61	1039.25	1074.47	1069.73	1048.36	1009.77	1017.67	1063.60	1035.01	1006.98
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.47	36.47	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.47	36.47	36.48	36.47	36.49
					36.49	36.48	36.49	36.50	36.50	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51

굴뚝별 트랜드

2017년02월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

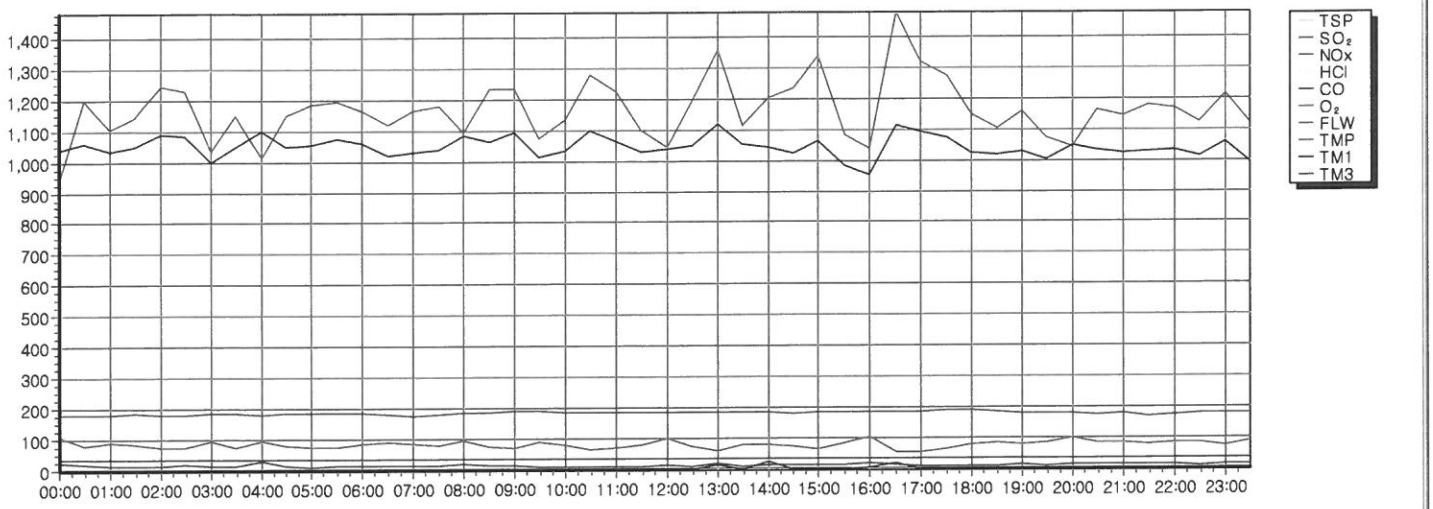

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.61	0.47	0.51	0.49	0.45	0.47	0.53	0.46	0.57	0.49	0.46	0.48	0.49	0.52	0.47	0.49
					0.58	0.50	0.48	0.56	0.51	0.46	0.48	0.51	0.59	0.47	0.44	0.50	0.51	0.48	0.45	0.54
					0.59	0.41	0.43	0.47	0.51	0.51	0.49	0.50	0.58	0.51	0.51	0.47	0.50	0.52	0.49	0.52
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.51	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.50	0.23	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	23.46	20.15	15.85	14.88	17.39	18.54	13.54	12.97	28.49	15.48	11.73	16.02	16.65	16.56	17.47	14.57
					21.25	13.52	15.59	11.59	12.34	12.41	11.09	10.01	15.45	10.45	18.36	11.43	13.66	13.50	12.73	15.73
					20.99	13.67	10.84	11.10	9.58	11.69	12.79	11.98	16.84	14.17	14.18	13.32	14.78	12.27	13.56	15.28
4	HCl	15	ppm	1	1.33	0.99	1.35	1.26	1.09	1.14	1.48	0.99	1.23	1.33	1.02	1.03	1.07	1.19	1.31	1.18
					1.19	0.85	0.86	1.52	1.18	0.61	0.91	1.71	1.58	0.56	0.45	1.22	1.77	0.93	0.56	0.95
					1.94	0.31	0.31	0.65	1.72	2.18	1.48	1.41	1.77	1.12	1.25	1.10	1.41	1.19	0.91	1.15
5	CO	50	ppm	1	1.32	1.06	1.23	0.88	0.48	0.57	1.38	0.81	0.75	0.87	0.72	0.52	0.74	1.22	1.22	0.90
					0.98	0.71	0.39	1.03	1.06	0.57	0.64	1.06	1.21	0.73	15.66	0.78	26.39	0.84	0.69	1.62
					2.74	21.06	0.58	0.47	0.76	0.88	0.98	1.10	1.18	1.03	1.09	0.82	0.96	0.96	0.62	1.51
6	O_2	12	(%)	1/10	10.83	8.07	8.94	8.33	7.44	7.75	9.30	7.77	9.73	8.26	7.48	7.76	8.31	8.85	8.40	8.26
					9.49	7.63	7.06	8.97	8.09	6.50	7.13	8.23	9.92	7.38	6.13	7.78	7.86	7.62	6.64	8.70
					10.65	5.27	5.68	6.68	7.99	8.32	8.10	8.69	10.20	8.36	8.49	8.19	8.38	8.69	7.74	8.81
7	FLW	0	Sm3	10	9358.79	11982.60	11038.10	11411.90	12461.40	12295.20	10346.30	11474.90	10141.50	11493.30	11816.80	11959.80	11615.80	11180.90	11659.80	11809.00
					10957.50	12320.70	12352.30	10720.60	11357.20	12776.80	12216.30	10998.30	10426.00	11913.80	13602.20	11143.30	12054.10	12339.20	13368.50	10836.80
					10401.20	14794.50	13167.10	12722.10	11508.70	11055.10	11560.20	10748.20	10438.40	11646.50	11456.80	11771.30	11695.20	11237.10	12156.40	11195.10
8	TMP	0	DEG	1	181.97	182.38	180.01	185.31	182.93	180.78	184.17	185.98	180.27	183.53	187.00	186.46	185.68	182.33	173.59	180.07
					184.06	186.22	188.18	189.33	187.32	185.85	186.76	187.84	186.46	185.17	186.08	187.32	185.60	181.85	184.84	186.79
					187.21	185.98	187.61	189.88	190.05	185.38	182.54	181.32	178.96	177.69	180.14	172.78	176.45	180.92	182.90	180.51
9	TM1	0	DEG	1	1040.11	1060.67	1033.33	1050.57	1090.74	1081.89	997.95	1048.59	1095.94	1050.07	1054.75	1074.33	1060.39	1019.96	1026.43	1039.07
					1081.95	1063.51	1092.36	1014.63	1031.68	1100.58	1065.50	1027.78	1036.66	1045.65	1116.19	1054.95	1041.51	1022.76	1061.05	981.52
					953.21	1113.81	1091.44	1075.21	1022.33	1017.58	1030.20	1001.59	1047.27	1030.60	1024.06	1027.85	1033.77	1013.06	1058.56	994.29
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.50
					36.50	36.50	36.50	36.50	36.51	36.51	36.51	36.51	36.50	36.50	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51

굴뚝별 트랜드

2017년02월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/23　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

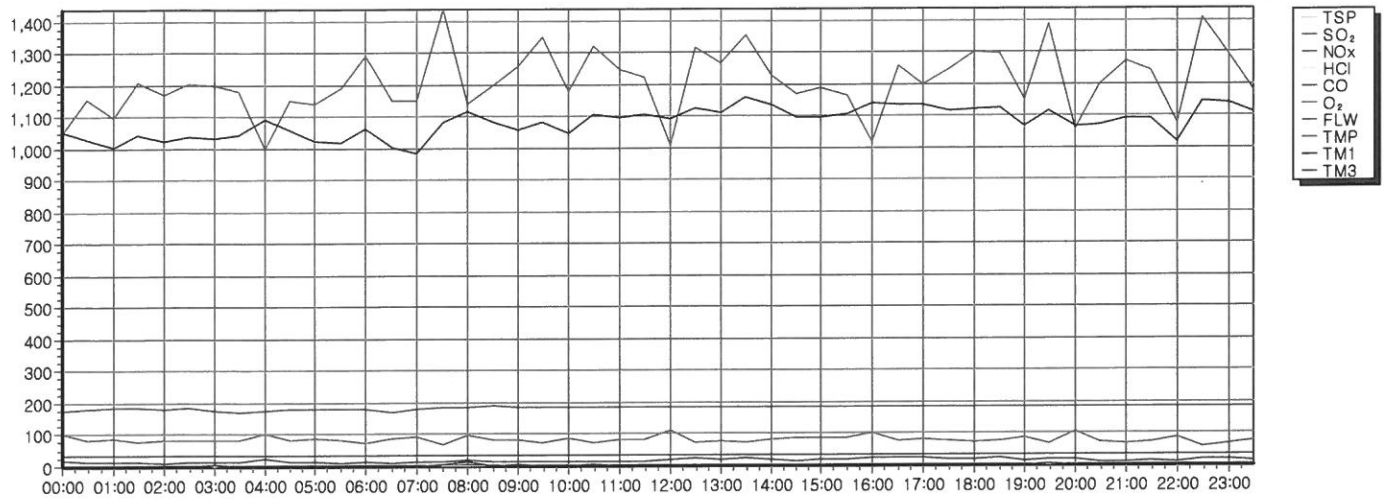

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.58	0.52	0.55	0.51	0.52	0.51	0.47	0.48	0.60	0.51	0.52	0.51	0.47	0.50	0.56	0.50
					0.65	0.55	0.55	0.50	0.56	0.50	0.53	0.55	0.67	0.50	0.53	0.49	0.54	0.55	0.54	0.54
					0.63	0.50	0.51	0.53	0.50	0.51	0.55	0.48	0.62	0.46	0.46	0.48	0.55	0.44	0.47	0.50
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.32
					7.17	0.00	5.24	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00
					0.03	0.01	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NOx	70	ppm	1	21.09	12.29	14.44	14.17	11.31	13.07	14.27	15.79	22.29	15.47	14.81	12.04	14.25	11.83	14.87	16.59
					19.38	14.29	13.72	14.73	12.25	14.28	13.99	14.57	18.79	23.45	17.90	24.14	20.05	15.51	17.14	18.18
					23.26	22.06	23.53	18.97	20.46	23.64	14.13	20.52	19.07	10.01	11.73	15.23	11.58	17.41	18.39	16.17
4	HCl	15	ppm	1	0.99	0.54	0.84	0.78	0.58	0.83	0.76	0.56	1.13	0.61	0.68	0.47	0.46	0.56	0.78	0.48
					0.71	0.85	1.46	1.17	1.96	2.05	1.84	1.89	2.16	0.96	1.37	1.46	1.65	1.62	1.40	1.60
					1.66	1.21	1.56	1.41	1.31	1.75	1.96	1.16	1.82	0.82	1.17	1.78	2.11	0.81	0.95	1.84
5	CO	50	ppm	1	0.75	0.98	1.33	1.08	0.94	0.89	2.71	0.77	0.56	0.61	1.11	0.80	0.55	0.83	1.26	5.74
					12.85	0.44	0.90	0.56	0.80	0.52	0.51	0.51	0.62	0.31	0.51	0.25	0.34	0.54	0.53	0.48
					0.46	0.32	0.33	0.36	0.28	0.36	0.51	6.70	0.72	0.39	0.68	0.52	0.97	0.62	0.31	0.71
6	O_2	12	(%)	1/10	10.24	8.52	8.98	8.01	8.23	8.05	8.16	8.30	10.18	8.41	8.57	8.18	7.28	8.66	9.20	6.98
					9.83	8.39	8.14	7.21	8.63	7.33	8.07	8.34	10.99	7.50	8.00	7.21	8.18	8.69	8.54	8.66
					10.36	7.80	8.18	8.00	7.55	7.63	8.78	6.74	10.67	7.40	6.91	7.28	8.91	5.82	6.81	7.76
7	FLW	0	Sm3	10	10485.40	11557.20	10958.30	12093.30	11713.10	12015.50	11981.90	11804.10	10001.90	11527.00	11427.40	11879.10	12919.40	11525.50	11524.00	14379.00
					11405.00	11995.70	12578.00	13514.60	11812.10	13220.10	12486.70	12254.80	10097.10	13165.00	12693.40	13536.90	12280.70	11690.80	11916.00	11653.10
					10193.40	12588.90	12001.10	12468.40	13003.90	12954.20	11487.40	13874.50	10575.00	11997.80	12718.10	12430.00	10761.30	14091.40	12922.10	11811.70
8	TMP	0	DEG	1	176.04	181.96	184.58	184.12	182.13	183.34	174.10	172.80	177.60	180.37	181.10	181.62	180.41	172.79	181.23	183.16
					187.21	188.52	186.59	186.91	186.01	184.81	186.37	185.55	184.45	184.18	184.61	184.22	184.74	184.64	183.95	183.22
					183.71	185.79	185.97	187.48	187.17	187.02	186.64	186.61	186.91	185.48	184.75	186.16	186.14	185.24	185.02	185.38
9	TM1	0	DEG	1	1053.71	1027.27	1002.58	1043.37	1024.65	1035.91	1032.23	1043.30	1093.53	1059.95	1023.35	1017.43	1063.46	1005.98	982.75	1083.40
					1117.25	1082.33	1058.92	1081.56	1047.00	1106.66	1098.15	1105.64	1090.67	1127.43	1108.98	1158.17	1135.87	1095.56	1094.28	1104.50
					1140.31	1133.27	1134.23	1117.07	1122.30	1126.57	1067.99	1118.21	1068.08	1071.74	1092.27	1092.39	1018.33	1143.70	1138.93	1113.61
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.51	36.52	36.52	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.52	36.52	36.52	36.51	36.51	36.51	36.52	36.52	36.52	36.52	36.52
					36.53	36.52	36.52	36.53	36.53	36.53	36.53	36.54	36.53	36.54	36.53	36.54	36.54	36.53	36.52	36.53