
굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/27　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

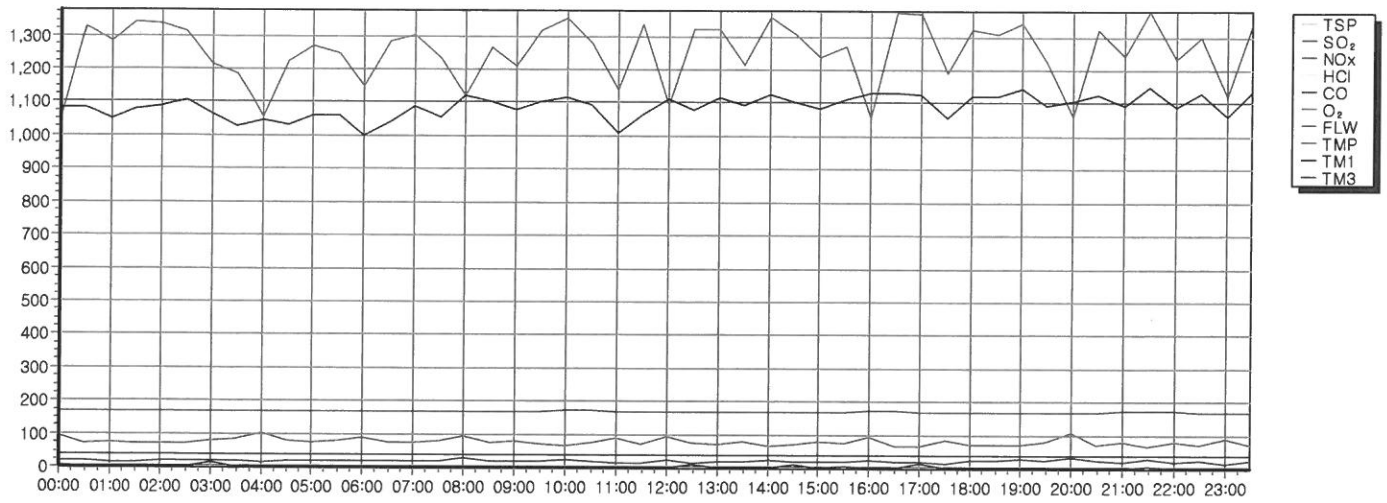


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.67	1.27	1.30	1.27	1.26	1.27	1.39	1.42	1.68	1.41	1.34	1.36	1.47	1.34	1.31	1.39
					1.62	1.34	1.39	1.30	1.26	1.33	1.48	1.28	1.64	1.31	1.28	1.38	1.26	1.29	1.37	1.33
					1.67	1.24	1.24	1.39	1.29	1.30	1.26	1.39	1.66	1.29	1.38	1.27	1.39	1.30	1.48	1.26
2	SO_2	30	ppm	1	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	2.39
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	2.02	0.00	0.00	0.00	0.67
3	NOx	70	ppm	1	19.61	18.11	14.81	15.74	16.94	18.84	19.19	17.05	14.30	19.04	19.52	17.02	16.69	16.85	17.39	18.97
					27.10	18.91	19.87	20.61	21.07	16.92	14.72	16.16	24.88	15.73	19.85	18.78	22.53	17.95	17.70	19.03
					22.60	20.78	20.29	14.55	23.23	21.06	27.04	22.82	31.11	23.48	20.62	25.93	19.44	21.54	15.81	24.73
4	HCl	15	ppm	1	0.38	0.28	0.30	0.29	0.16	0.03	0.00	0.00	0.12	0.20	0.30	0.30	0.39	0.40	0.36	0.30
					0.30	0.32	0.30	0.33	0.36	0.51	0.66	0.65	0.75	0.58	0.60	0.67	0.62	0.65	0.69	0.67
					0.58	0.31	0.31	0.36	0.35	0.33	0.32	0.39	0.44	0.25	0.28	0.24	0.33	0.28	0.35	0.28
5	CO	50	ppm	1	1.45	0.68	0.80	1.12	0.67	0.73	14.72	1.10	1.31	1.25	0.76	0.95	1.54	1.04	0.52	0.83
					0.57	0.65	0.47	0.60	0.48	1.01	1.26	0.87	0.93	11.07	0.45	0.63	0.44	9.77	0.84	6.54
					0.93	0.48	12.58	1.00	0.49	0.51	0.41	0.78	1.07	0.45	1.66	2.50	0.63	0.43	0.88	0.42
6	O_2	12	(%)	1/10	9.45	6.91	7.34	6.84	6.89	6.86	8.06	8.49	10.47	8.15	7.65	7.84	8.90	7.62	7.35	8.08
					9.26	7.60	8.12	7.14	6.75	7.40	8.89	7.13	9.46	7.24	7.04	7.96	6.71	7.02	7.84	7.33
					9.53	6.58	6.62	8.21	7.11	7.18	6.83	8.05	10.56	7.06	7.84	6.66	7.97	7.23	8.96	6.84
7	FLW	0	Sm3	10	10465.00	13259.70	12856.30	13386.90	13360.80	13140.10	12136.60	11862.80	10568.10	12240.20	12699.70	12477.60	11488.90	12829.30	13018.00	12306.40
					11218.60	12678.70	12098.60	13153.80	13549.90	12803.90	11380.20	13366.50	10909.20	13194.10	13204.60	12151.20	13598.70	13092.60	12359.30	12703.50
					10575.40	13741.20	13701.90	11898.00	13205.40	13081.20	13401.90	12246.90	10596.00	13235.30	12406.70	13776.70	12335.10	13005.50	11225.10	13378.30
8	TMP	0	DEG	1	169.62	170.29	169.40	168.73	169.45	169.66	168.82	168.94	168.74	168.40	168.80	168.61	169.26	169.16	169.10	169.00
					169.01	169.79	169.84	169.84	170.58	170.67	169.09	166.96	168.00	168.89	168.56	168.19	168.66	168.92	168.90	170.29
					172.12	170.76	169.00	167.38	167.62	168.73	167.94	166.06	168.51	169.26	170.87	171.93	171.96	170.22	168.22	168.59
9	TM1	0	DEG	1	1085.18	1081.65	1052.57	1079.39	1086.62	1104.99	1062.63	1025.81	1043.88	1032.16	1059.77	1059.53	1000.20	1040.29	1088.55	1054.05
					1121.92	1100.89	1080.76	1101.45	1117.83	1093.43	1010.35	1064.98	1112.53	1078.07	1117.24	1091.11	1126.31	1103.79	1082.37	1113.75
					1129.35	1131.97	1125.40	1055.20	1118.75	1119.43	1143.65	1094.83	1105.07	1127.50	1092.63	1149.25	1089.76	1128.31	1059.81	1133.95
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.52	36.55	36.55	36.55	36.55	36.54	36.55	36.54	36.53	36.55	36.55
					36.53	36.51	36.51	36.52	36.55	36.53	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51

굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/28 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균

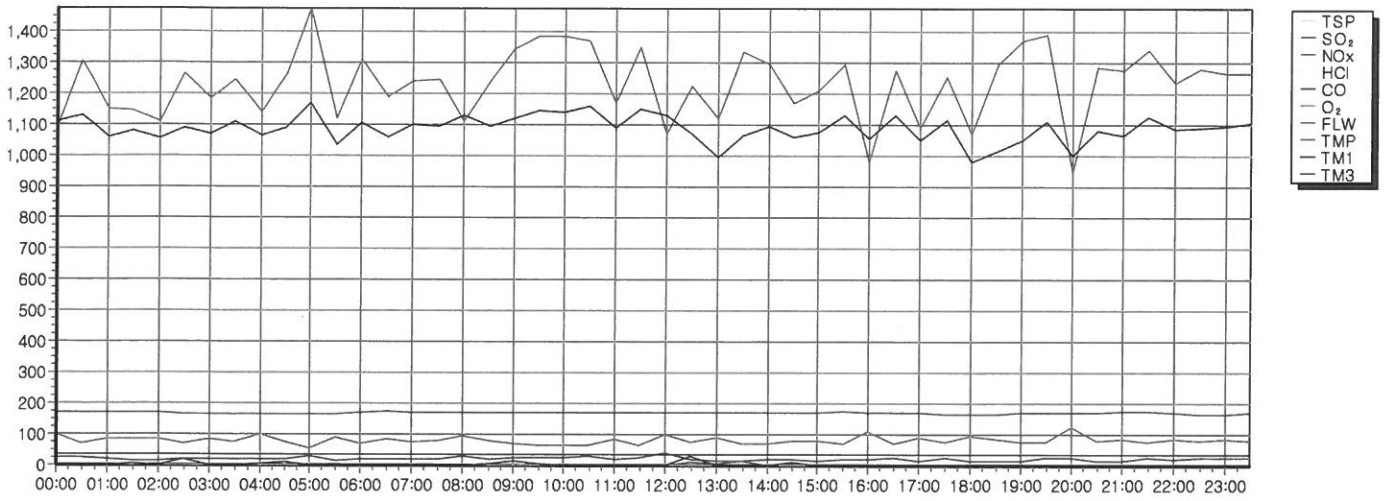

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.64	1.31	1.48	1.42	1.45	1.31	1.43	1.34	1.58	1.34	1.16	1.48	1.31	1.47	1.36	1.38
					1.63	1.37	1.29	1.23	1.23	1.23	1.42	1.24	1.61	1.37	1.48	1.29	1.29	1.42	1.37	1.27
					1.72	1.29	1.49	1.30	1.54	1.40	1.34	1.32	1.87	1.38	1.42	1.35	1.46	1.41	1.41	1.39
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.24	2.32	0.00	0.43	0.04
					0.92	0.40	0.86	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	12.42	3.19	16.31	0.00	6.26	0.19	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.43	1.57	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.87


3	NOx	70	ppm	1	26.47	24.15	19.21	15.30	16.63	17.97	17.70	20.32	20.79	18.41	27.91	17.33	21.26	19.43	21.17	20.54
					32.09	20.58	25.37	24.83	25.11	29.58	21.76	25.95	38.22	18.37	16.61	15.90	19.09	18.28	17.24	22.37
					18.02	24.63	14.92	22.97	14.88	15.32	15.58	22.62	25.88	16.29	16.69	23.48	22.32	23.47	23.63	26.46
4	HCl	15	ppm	1	0.35	0.25	0.34	0.30	0.32	0.24	0.24	0.18	0.28	0.22	0.20	0.27	0.30	0.29	0.31	0.32
					0.35	0.26	0.23	0.20	0.20	0.17	0.24	0.24	0.40	0.24	0.50	0.42	0.41	0.41	0.41	0.37
					0.52	0.38	0.46	0.38	0.43	0.42	0.40	0.39	0.53	0.40	0.42	0.39	0.40	0.40	0.41	0.40
5	CO	50	ppm	1	1.94	0.41	1.02	2.96	1.10	17.69	1.64	0.55	3.58	8.06	1.95	1.29	0.91	1.40	0.76	1.07
					0.75	3.28	15.25	5.40	0.95	0.22	0.57	0.45	0.53	28.07	1.94	0.99	0.78	9.97	0.69	0.45
					1.02	0.40	0.78	0.43	1.68	1.29	0.89	0.65	2.44	0.82	0.84	0.54	0.72	1.03	0.82	0.55
6	O_2	12	(%)	1/10	9.88	7.19	8.66	8.29	8.58	7.17	8.28	7.74	10.12	7.74	5.74	8.85	7.22	8.31	7.68	7.77
					9.43	7.80	7.02	6.27	6.41	6.43	8.38	6.60	10.03	7.62	8.86	6.91	7.15	7.99	7.92	6.93
					10.98	7.18	9.03	7.37	9.45	8.31	7.70	7.49	12.32	8.06	8.31	7.63	8.69	8.18	8.28	8.09
7	FLW	0	Sm3	10	10876.90	13021.30	11476.70	11417.80	11093.00	12645.00	11834.80	12445.40	11400.60	12570.00	14732.20	11176.50	13094.00	11900.70	12404.20	12455.30
					11081.60	12387.70	13443.40	13832.10	13843.80	13662.20	11704.40	13459.90	10676.10	12228.90	11196.50	13314.80	12938.30	11677.70	12082.10	12946.80
					9808.68	12721.90	10871.90	12521.20	10672.40	12953.50	13687.30	13904.90	9458.58	12856.50	12732.10	13387.60	12335.50	12765.20	12633.50	12610.70
8	TMP	0	DEG	1	170.50	170.49	169.44	167.88	168.64	166.59	165.75	164.69	163.05	162.33	163.98	166.21	170.07	172.39	170.64	170.43
					169.91	169.65	169.72	169.08	169.15	168.84	168.42	168.91	169.15	169.24	170.35	170.98	171.57	171.40	172.29	172.41
					171.65	169.63	168.21	166.91	166.70	166.90	168.90	170.23	171.08	171.94	173.35	172.77	170.10	165.08	165.80	167.38
9	TM1	0	DEG	1	1107.02	1127.47	1059.94	1079.83	1053.47	1087.21	1069.69	1106.62	1063.79	1086.57	1167.25	1033.14	1104.41	1056.54	1096.29	1095.61
					1128.77	1092.51	1118.59	1141.53	1140.62	1160.27	1089.24	1150.25	1129.29	1070.14	994.19	1063.16	1093.82	1058.77	1073.70	1128.93
					1054.54	1127.37	1048.63	1116.09	978.91	1014.90	1051.13	1107.83	998.15	1081.02	1063.81	1123.87	1082.89	1089.26	1092.03	1101.18
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51

굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/29　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

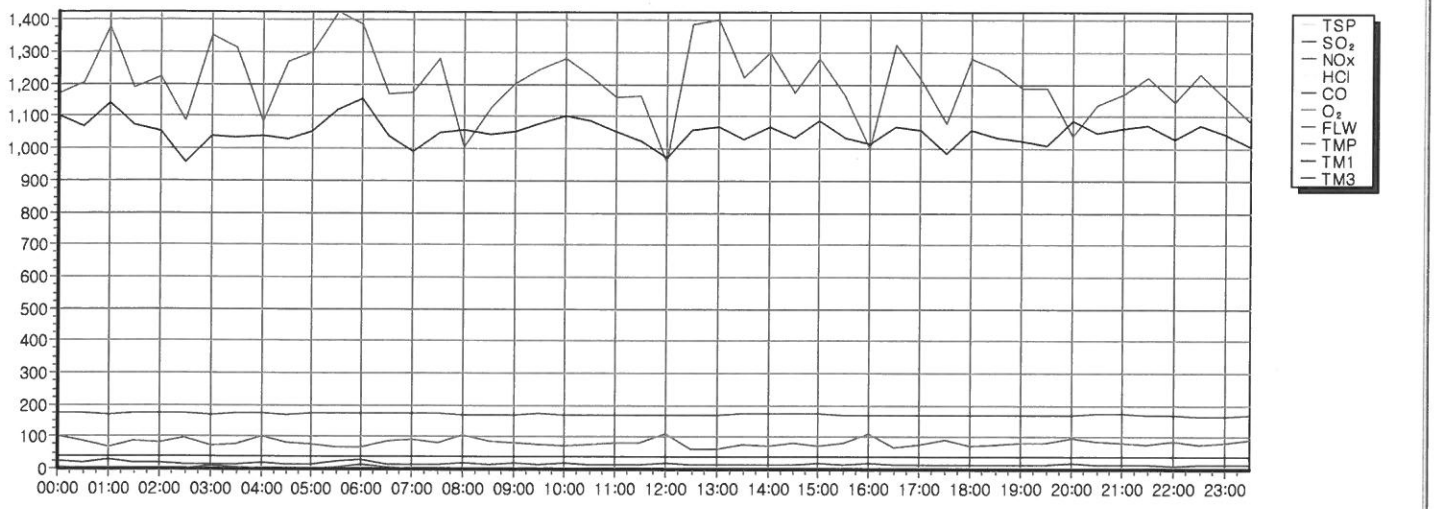

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.61	1.50	1.27	1.44	1.41	1.58	1.32	1.35	1.69	1.38	1.36	1.27	1.28	1.48	1.53	1.39
					1.71	1.45	1.39	1.34	1.31	1.35	1.40	1.41	1.75	1.24	1.22	1.36	1.30	1.39	1.29	1.42
					1.70	1.25	1.33	1.48	1.29	1.34	1.40	1.41	1.66	1.48	1.42	1.34	1.43	1.34	1.41	1.50
2	SO_2	30	ppm	1	5.75	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	8.85	2.93	0.00	0.38	0.57	5.90	14.36	3.76	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.31	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	26.52	21.18	30.54	18.58	19.17	15.70	14.75	13.63	17.14	14.57	14.71	23.36	30.13	15.80	16.12	14.78
					18.63	14.64	16.92	15.69	18.53	16.34	15.15	13.43	18.27	13.59	13.99	15.59	15.21	14.02	19.74	12.47
					18.07	13.13	12.70	14.43	13.75	12.97	14.56	14.90	20.16	15.49	14.89	14.22	11.57	13.45	14.47	14.08
4	HCl	15	ppm	1	0.41	0.39	0.28	0.31	0.36	0.40	0.36	0.36	0.44	0.34	0.36	0.31	0.30	0.42	0.41	0.36
					0.46	0.37	0.36	0.32	0.31	0.31	0.33	0.34	0.45	0.35	0.32	0.39	0.37	0.39	0.37	0.40
					0.45	0.31	0.34	0.35	0.33	0.35	0.36	0.37	0.42	0.37	0.35	0.35	0.38	0.33	0.36	0.39
5	CO	50	ppm	1	0.83	0.75	0.24	0.48	0.69	2.17	0.92	0.84	1.13	0.81	0.66	0.34	0.28	0.96	1.39	0.68
					0.87	0.80	0.95	0.53	0.35	0.48	0.48	0.70	1.32	0.73	0.40	0.76	0.60	0.68	0.39	0.73
					0.81	0.49	0.55	1.38	0.73	0.83	0.98	1.28	0.70	0.83	0.72	0.65	0.84	0.56	0.73	1.10
6	O_2	12	(%)	1/10	10.26	8.92	6.76	8.52	8.34	9.67	7.33	7.65	10.26	8.00	7.74	6.58	6.77	8.93	9.10	8.02
					10.76	8.63	7.99	7.52	7.21	7.75	8.29	8.33	11.35	6.43	6.25	7.76	7.06	8.12	7.12	8.28
					10.97	6.69	7.60	8.95	7.30	7.69	8.14	8.26	9.81	8.67	8.27	7.77	8.62	7.73	8.45	9.15
7	FLW	0	Sm3	10	11692.90	12029.90	13793.10	11872.70	12247.30	10893.40	13513.80	13140.00	10808.00	12698.20	13010.50	14261.10	13856.90	11701.90	11738.70	12798.50
					10036.80	11255.20	12050.00	12462.60	12792.20	12298.20	11593.10	11647.30	9550.46	13887.30	13996.10	12209.20	12986.40	11763.30	12818.30	11633.80
					9984.03	13243.30	12182.00	10776.80	12817.10	12450.30	11889.20	11905.20	10370.30	11359.90	11682.70	12246.30	11441.40	12312.40	11556.30	10846.10
8	TMP	0	DEG	1	172.05	173.60	171.55	172.79	173.45	172.80	171.26	172.86	171.73	169.60	173.00	174.57	174.24	174.15	173.30	171.74
					171.56	170.54	170.66	171.68	171.43	169.77	168.21	169.41	170.25	170.97	171.49	172.23	173.21	172.78	172.26	171.56
					170.46	170.04	170.16	169.04	167.28	168.23	169.67	169.40	169.98	175.26	175.51	169.01	167.21	166.23	166.43	167.13
9	TM1	0	DEG	1	1101.78	1067.40	1142.22	1072.22	1055.55	958.01	1039.73	1035.40	1038.21	1030.51	1055.45	1123.61	1153.74	1037.65	990.31	1050.03
					1058.65	1043.24	1052.01	1077.89	1102.85	1085.35	1053.14	1024.17	969.88	1059.72	1070.25	1030.23	1067.49	1034.01	1089.83	1036.90
					1014.45	1066.09	1057.61	985.97	1057.13	1034.69	1024.33	1012.33	1087.98	1050.21	1062.61	1074.78	1029.38	1071.57	1045.59	1006.11
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51
					36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51