
굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/30　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

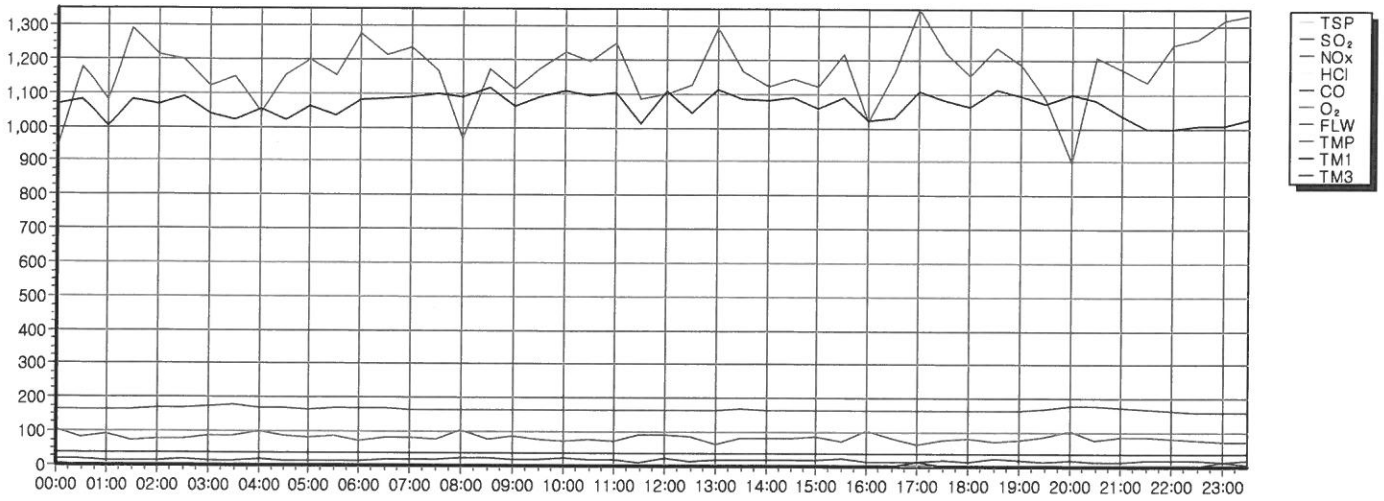

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.75	1.39	1.51	1.28	1.36	1.38	1.49	1.46	1.66	1.45	1.38	1.43	1.32	1.38	1.37	1.34
					1.66	1.35	1.46	1.35	1.30	1.35	1.29	1.46	1.58	1.41	1.25	1.39	1.41	1.38	1.44	1.31
					1.63	1.40	1.20	1.33	1.40	1.31	1.38	1.48	1.82	1.42	1.45	1.49	1.38	1.34	1.30	1.29
2	SO_2	30	ppm	1	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	11.78	4.61


3	NOx	70	ppm	1	19.47	16.61	14.52	13.64	15.17	16.25	13.79	13.41	17.42	14.45	13.13	15.20	13.91	17.94	18.75	17.61
					23.50	21.45	18.29	17.69	22.31	16.37	16.99	10.58	22.61	13.42	17.03	18.40	16.87	17.84	17.96	22.29
					15.23	15.68	16.01	18.24	14.20	21.91	19.08	15.69	19.59	14.51	15.57	18.39	17.75	16.86	15.40	16.13
4	HCl	15	ppm	1	0.45	0.35	0.37	0.34	0.36	0.36	0.15	0.00	0.08	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.10	0.16	0.19	0.22	0.38	0.54	0.61	0.80	0.78	0.69	0.64	0.74	0.73	0.76	0.80	0.75
					0.65	0.38	0.30	0.39	0.38	0.33	0.35	0.32	0.36	0.27	0.30	0.32	0.34	0.32	0.33	0.36
5	CO	50	ppm	1	1.16	0.75	1.47	0.53	0.70	0.47	0.78	0.75	0.66	1.16	0.90	0.84	0.43	0.51	0.41	0.28
					0.60	0.43	0.57	0.46	0.43	0.33	0.33	0.98	1.03	0.66	0.47	0.44	0.45	0.48	0.86	0.42
					1.83	0.96	12.96	0.65	0.55	0.36	0.52	0.60	1.56	1.00	0.99	1.35	1.51	1.31	1.19	1.24
6	O_2	12	(%)	1/10	10.65	8.15	9.13	7.15	7.92	7.94	8.78	8.54	10.14	8.58	8.01	8.53	7.35	8.17	8.10	7.81
					10.65	7.88	8.77	7.90	7.36	7.79	7.25	8.93	9.13	8.51	6.63	8.15	8.33	8.13	8.52	7.52
					10.62	8.24	6.25	7.66	8.23	7.43	7.95	8.72	10.37	7.81	8.55	8.82	8.04	7.82	7.46	7.34
7	FLW	0	Sm3	10	9379.63	11777.10	10818.00	12916.10	12115.80	11992.60	11193.40	11503.00	10425.30	11528.80	12009.10	11517.30	12771.00	12130.40	12370.70	11659.00
					9647.20	11717.00	11126.00	11716.20	12214.20	11928.30	12503.90	10862.50	10970.30	11253.10	12970.70	11650.30	11196.70	11432.30	11207.80	12155.10
					10154.10	11642.70	13501.40	12221.20	11551.60	12351.50	11861.30	10829.40	8949.34	12079.00	11703.40	11338.80	12465.20	12627.10	13167.00	13315.60
8	TMP	0	DEG	1	166.57	166.32	167.05	166.96	167.27	168.62	176.08	176.97	169.26	167.53	166.48	167.34	168.70	167.59	166.05	166.03
					165.65	165.80	165.58	163.62	163.90	166.67	166.43	165.67	164.20	165.10	166.62	167.74	165.97	166.01	165.11	164.07
					164.03	163.92	163.02	162.90	164.96	165.89	166.23	169.53	178.36	179.58	172.24	168.27	165.85	162.21	160.69	160.63
9	TM1	0	DEG	1	1066.41	1078.59	1002.01	1080.36	1066.39	1090.73	1037.49	1022.06	1053.84	1018.61	1060.60	1035.53	1077.97	1084.18	1089.38	1099.95
					1089.58	1118.58	1062.89	1088.95	1109.38	1091.72	1102.05	1011.49	1107.45	1041.63	1113.29	1084.22	1081.51	1088.75	1056.60	1089.31
					1020.99	1031.25	1105.48	1081.21	1063.47	1111.65	1092.30	1068.74	1097.59	1078.45	1034.95	998.11	998.14	1004.63	1005.72	1024.47
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.51	36.54	36.54	36.52	36.51	36.51	36.51	36.51	36.48	36.47
					36.47	36.43	36.45	36.44	36.44	36.41	36.40	36.42	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/01/31　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

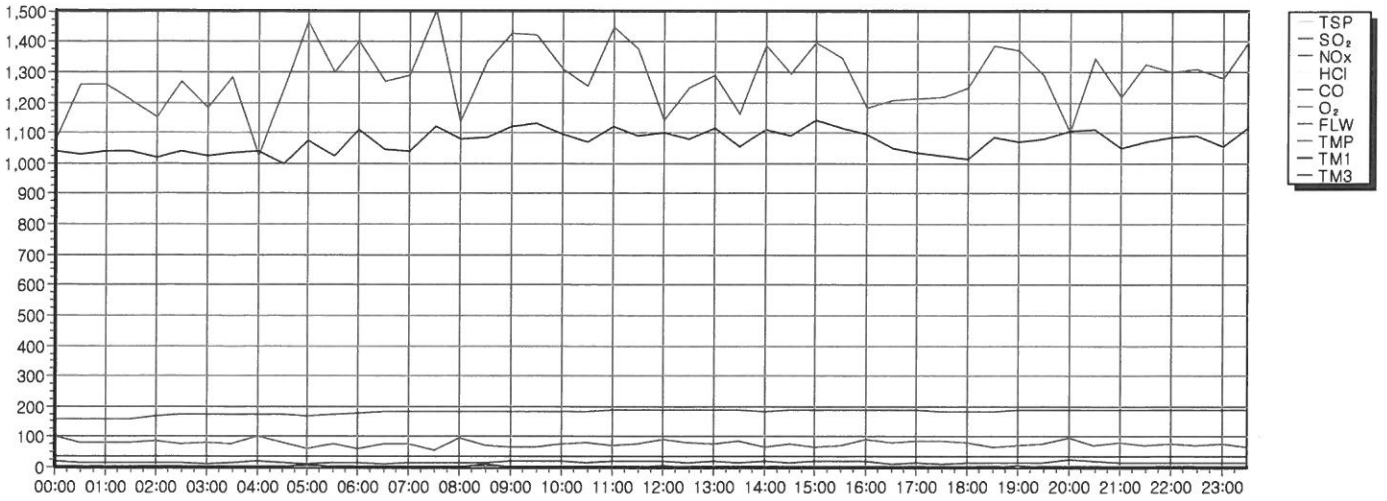

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.63	1.34	1.33	1.37	1.48	1.37	1.42	1.36	1.76	1.45	1.20	1.38	1.27	1.42	1.40	1.22
					1.71	1.39	1.30	1.30	1.42	1.46	1.43	1.47	1.73	1.47	1.40	1.53	1.32	1.40	1.29	1.37
					1.67	1.50	1.50	1.47	1.47	1.31	1.37	1.40	1.73	1.36	1.48	1.39	1.39	1.39	1.42	1.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
					0.00	0.07	0.00	0.39	0.55	0.00	0.00	0.82	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.95	0.00	1.67	0.04	0.44	0.00	1.73


3	NOx	70	ppm	1	22.12	13.42	14.48	16.40	13.88	13.63	11.31	13.63	20.71	16.91	11.51	14.27	14.77	12.74	13.41	14.71
					17.27	16.22	18.87	20.03	21.31	15.06	22.42	22.07	22.03	15.88	18.09	13.70	18.50	16.39	21.16	19.28
					19.95	12.65	13.92	11.71	13.06	14.16	16.49	15.14	26.41	18.13	12.79	17.55	16.05	15.48	14.41	17.75
4	HCl	15	ppm	1	0.48	0.34	0.34	0.41	0.41	0.33	0.33	0.32	0.42	0.31	0.24	0.29	0.27	0.30	0.33	0.27
					0.40	0.26	0.24	0.21	0.31	0.32	0.28	0.30	0.52	0.47	0.46	0.50	0.40	0.49	0.44	0.50
					0.68	0.58	0.58	0.56	0.55	0.42	0.46	0.45	0.60	0.46	0.57	0.51	0.61	0.65	0.71	0.62
5	CO	50	ppm	1	0.96	0.96	0.81	0.91	1.18	0.83	0.94	0.80	0.79	1.54	11.91	1.22	0.33	0.58	0.64	0.61
					0.96	12.13	0.41	0.29	0.45	0.54	0.66	0.63	0.91	0.43	0.34	0.65	0.42	0.40	0.31	0.32
					0.73	0.81	0.88	0.80	1.10	0.55	3.13	0.49	0.63	0.49	1.05	0.75	0.66	0.63	0.82	0.61
6	O_2	12	(%)	1/10	10.28	8.00	7.90	8.19	8.83	7.73	8.16	7.68	10.21	8.10	5.90	7.54	6.28	7.50	7.43	5.46
					9.53	7.11	6.65	6.55	7.60	8.13	7.38	7.73	9.38	8.09	7.55	8.78	6.83	7.61	6.53	7.12
					9.42	8.35	8.48	8.41	8.26	6.83	6.99	7.62	9.69	7.01	8.21	7.31	7.47	7.34	7.69	6.51
7	FLW	0	Sm3	10	10730.10	12592.60	12576.10	12084.80	11542.50	12708.90	11803.80	12836.10	10222.90	12420.30	14684.50	12973.00	13994.00	12670.50	12898.00	15035.00
					11346.90	13353.20	14282.70	14243.20	13093.70	12551.80	14453.40	13740.30	11409.40	12468.00	12891.10	11626.20	13852.40	12926.80	13974.80	13434.40
					11839.10	12079.20	12154.10	12157.30	12506.30	13838.50	13712.90	12891.50	10999.40	13449.30	12202.70	13231.10	12979.00	13109.40	12772.00	13955.10
8	TMP	0	DEG	1	160.37	159.34	158.33	159.55	170.28	174.33	174.53	173.74	174.01	174.00	169.21	175.44	180.36	182.73	183.29	184.11
					184.10	183.43	183.08	183.89	184.21	185.51	186.14	189.28	189.05	188.69	187.25	186.40	185.48	186.27	186.78	187.46
					187.37	187.42	186.75	184.78	184.19	184.74	186.32	186.81	187.64	187.73	187.53	187.13	187.15	187.99	188.07	188.03
9	TM1	0	DEG	1	1039.72	1030.91	1040.47	1040.91	1018.54	1038.59	1024.11	1032.56	1041.59	997.93	1076.79	1025.64	1111.43	1046.79	1041.93	1120.87
					1082.73	1085.59	1123.69	1129.01	1097.09	1070.30	1120.41	1092.65	1100.65	1078.58	1113.81	1053.82	1112.12	1089.97	1143.85	1116.62
					1097.19	1049.83	1034.47	1022.49	1015.29	1087.60	1070.08	1082.45	1105.97	1109.39	1048.94	1070.93	1084.76	1090.13	1054.47	1117.05
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.45	36.45	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.48	36.48	36.49	36.48	36.48	36.48	36.48	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월08일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/01 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균

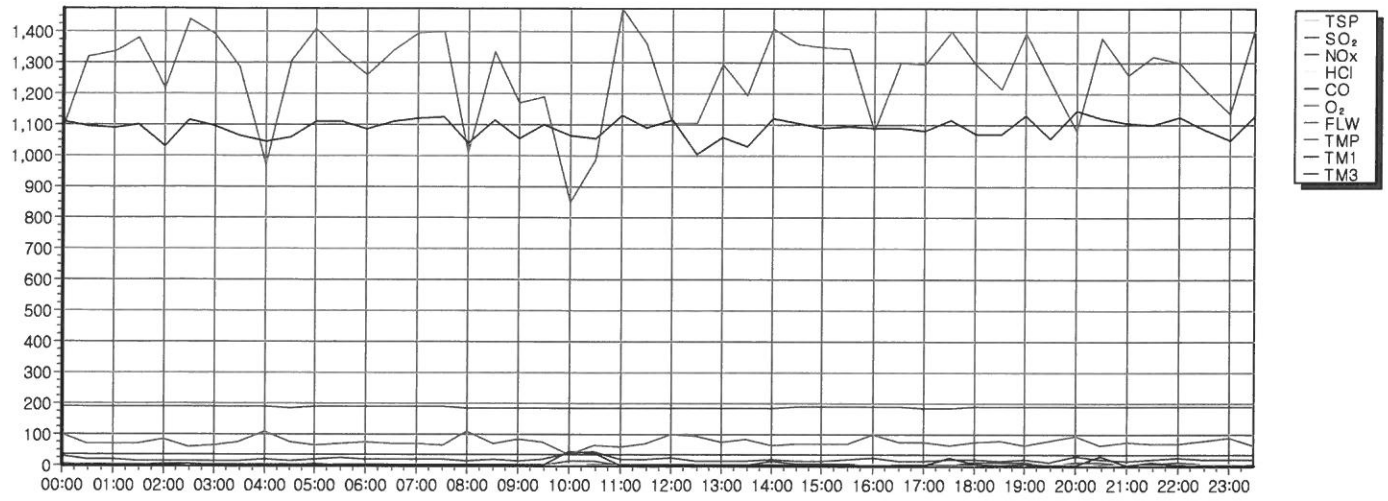

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.75	1.39	1.38	1.34	1.51	1.29	1.34	1.43	1.85	1.41	1.28	1.37	1.42	1.35	1.34	1.33
1	TSP	20	MGm	1	1.80	1.36	1.53	1.51	2.10	2.16	1.44	1.54	2.15	1.61	1.40	1.52	1.33	1.38	1.39	1.38
					1.79	1.42	1.43	1.33	1.44	1.50	1.32	1.52	1.79	1.38	1.47	1.43	1.39	1.50	1.58	1.31
					4.39	2.07	0.00	0.37	3.07	5.09	0.86	0.10	1.18	0.00	2.62	1.13	0.00	0.66	0.05	0.72
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	1.93	0.00	16.72	14.07	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	12.59	5.39	2.84	4.83
					0.00	0.00	0.00	1.42	8.14	8.99	7.89	0.05	10.87	11.10	0.03	2.61	9.23	2.71	1.20	0.00

					29.03	19.46	17.52	16.03	16.41	16.75	13.80	15.95	19.80	16.30	17.92	24.54	17.62	21.14	18.65	19.03
3	NOx	70	ppm	1	12.51	20.63	15.38	21.55	40.91	43.93	20.80	17.84	26.99	13.63	15.19	13.86	20.99	17.29	14.56	17.93
					25.63	16.31	14.09	18.88	18.49	14.25	18.82	12.05	27.67	18.01	16.20	19.85	22.67	18.20	17.63	20.36
					1.12	0.50	0.56	0.44	0.74	0.46	0.51	0.65	1.12	0.41	0.23	0.54	0.62	0.68	0.29	0.47
4	HCl	15	ppm	1	1.74	0.52	0.87	0.70	6.52	1.20	0.36	0.37	0.96	1.06	0.85	1.08	1.16	1.66	1.38	1.92
					2.56	1.43	1.61	0.96	1.87	2.97	3.56	3.01	3.74	2.39	2.52	2.02	2.26	4.04	2.74	1.33
					0.66	0.53	0.59	1.01	1.09	7.27	0.98	0.64	1.12	1.08	0.58	0.49	0.52	0.61	0.42	1.10
5	CO	50	ppm	1	1.07	0.49	1.23	0.61	47.16	40.23	0.90	0.47	0.52	1.30	0.77	1.01	0.44	0.47	0.52	0.55
					0.73	0.50	0.62	24.20	2.55	0.72	3.76	0.82	0.58	30.60	0.69	10.06	0.34	1.04	0.98	0.43
					9.92	7.17	7.17	6.84	8.26	6.23	6.63	7.59	11.13	7.54	6.37	7.20	7.74	7.08	6.86	6.65
6	O_2	12	(%)	1/10	11.17	7.17	8.58	7.60	3.70	6.37	6.02	7.03	9.78	9.30	7.46	8.38	6.41	6.83	7.06	7.02
					9.77	7.37	7.58	6.39	7.43	7.99	6.36	8.14	9.40	6.60	7.74	7.16	7.09	8.00	8.82	6.32
					10871.00	13199.30	13326.40	13767.60	12128.40	14374.90	13889.80	12859.60	9694.51	13066.60	14104.00	13259.20	12568.90	13415.60	13923.20	13970.90
7	FLW	0	Sm3	10	10088.20	13330.80	11710.00	11915.20	8474.47	9864.45	14741.40	13590.10	11048.40	11029.60	12967.20	11943.40	14087.20	13611.90	13501.50	13425.20
					10795.70	12990.00	12930.80	13975.70	12939.10	12144.00	13960.00	12384.30	10794.60	13776.80	12576.80	13176.90	12987.80	12130.20	11338.10	14083.50
					188.43	188.23	187.73	187.84	187.78	187.46	187.99	188.10	187.55	187.11	187.44	188.04	187.92	187.62	188.22	188.27
8	TMP	0	DEG	1	187.03	186.06	186.41	185.63	185.84	186.02	186.36	186.80	185.76	184.14	185.18	186.37	187.29	188.00	188.53	187.73
					188.01	187.77	187.04	187.21	187.69	189.21	189.89	190.17	189.22	188.91	188.70	188.55	187.88	187.97	187.58	187.44
					1109.49	1095.45	1087.77	1098.99	1030.58	1115.43	1095.24	1065.16	1044.07	1061.01	1107.54	1110.42	1084.09	1107.60	1117.05	1122.11
9	TM1	0	DEG	1	1041.17	1112.53	1055.33	1099.63	1062.47	1056.09	1127.35	1088.93	1111.89	1005.51	1061.87	1030.89	1120.15	1105.91	1088.11	1096.67
					1088.46	1088.53	1078.49	1114.83	1067.07	1070.11	1127.63	1052.02	1142.41	1117.01	1103.82	1098.31	1125.04	1085.71	1049.21	1131.17
					36.48	36.48	36.49	36.50	36.49	36.49	36.48	36.49	36.50	36.50	36.49	36.50	36.49	36.50	36.50	36.50
10	TM3	0	DEG	1	36.50	36.50	36.50	36.50	36.51	36.49	36.50	36.48	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.48	36.48	36.49	36.50