
굴뚝별 트랜드

2017년02월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/02　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

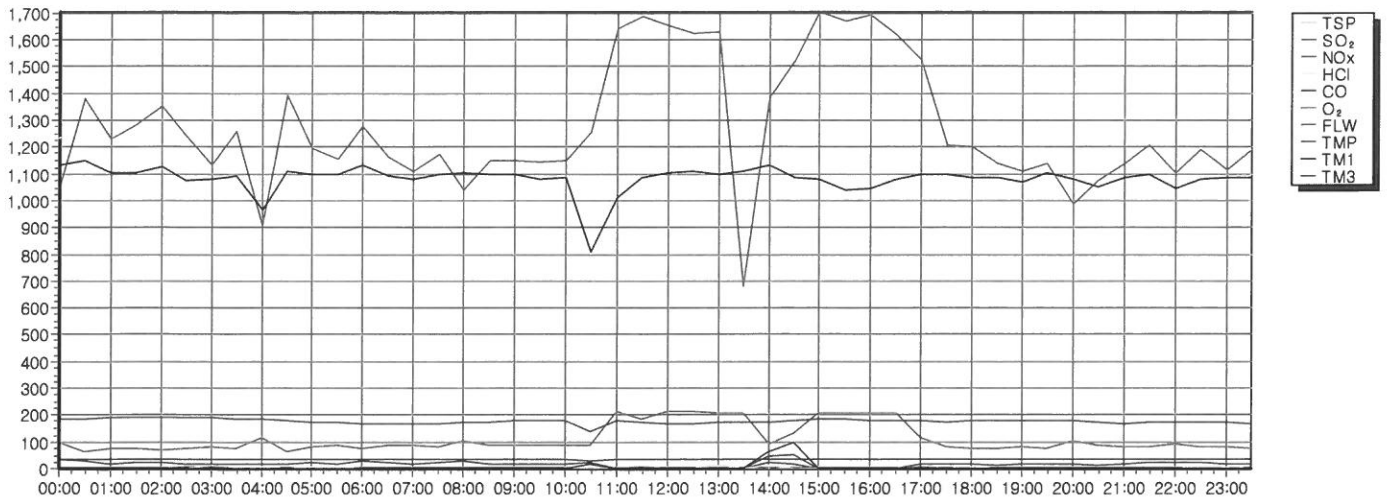

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.81	1.32	1.49	1.42	1.37	1.49	1.56	1.42	1.89	1.27	1.41	1.43	1.32	1.43	1.47	1.43
					1.72	1.46	1.52	1.51	1.49	0.79	1.02	1.01	1.00	1.01	9.19	0.92	0.36	0.36	0.37	0.36
					0.36	0.36	0.39	0.48	0.49	0.50	0.51	0.49	0.61	0.52	0.49	0.50	0.54	0.50	0.49	0.48
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	1.27	1.51	0.29	1.38	3.97	8.61	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	0.16	0.03	0.35	0.35	0.20	0.06	22.56	18.95	2.66	1.39
					0.30	0.00	6.17	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.07	0.00	0.07	7.69	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	31.89	27.83	20.03	20.63	25.44	18.34	16.12	17.04	14.74	18.05	20.67	18.55	28.30	20.36	15.32	22.11
					27.51	19.72	17.81	17.16	19.44	21.47	0.54	4.98	0.03	0.00	0.00	0.00	49.08	50.61	0.83	0.07
					0.00	0.00	19.03	16.20	17.89	14.21	15.68	17.47	17.63	13.73	19.59	22.26	20.59	22.15	16.29	17.81
4	HCl	15	ppm	1	1.67	1.00	2.13	2.19	1.32	2.21	9.30	4.05	3.81	0.99	3.32	3.20	1.89	2.20	1.94	1.31
					1.47	0.87	0.76	0.67	0.71	4.97	0.00	1.93	0.20	0.37	0.40	0.43	11.62	1.92	0.25	0.32
					0.13	0.00	1.72	2.17	4.33	2.58	1.49	1.05	1.55	1.25	1.44	1.47	1.62	5.93	3.42	1.66
5	CO	50	ppm	1	0.82	0.26	0.35	0.45	0.78	0.72	0.75	0.62	2.09	0.45	0.49	0.39	0.39	0.54	0.63	0.56
					0.78	0.55	0.62	0.71	0.58	15.90	0.00	0.36	0.01	0.02	0.03	0.04	64.51	98.65	0.04	0.05
					0.02	0.00	0.49	0.57	0.73	0.60	0.63	0.49	0.78	0.80	0.94	0.56	0.91	0.75	0.71	0.58
6	O_2	12	(%)	1/10	9.82	6.49	7.79	7.34	6.68	7.72	8.36	7.42	11.72	6.37	8.11	8.46	7.41	8.54	8.86	8.29
					10.13	8.38	8.42	8.43	8.40	8.60	21.14	18.61	21.14	21.13	21.03	20.92	9.30	13.01	21.01	20.92
					20.91	20.91	11.31	7.84	7.61	7.74	8.02	7.61	10.39	8.79	8.12	8.06	9.08	8.09	7.93	7.46
7	FLW	0	Sm3	10	10437.30	13834.70	12311.60	12839.10	13530.70	12420.50	11300.80	12584.80	9094.28	13948.20	11973.60	11564.90	12758.60	11593.40	11108.40	11706.10
					10401.70	11516.00	11506.90	11426.50	11513.50	12536.70	16421.80	16871.30	16500.30	16235.40	16290.30	6835.74	13873.90	15207.80	17040.70	16709.20
					16950.10	16168.60	15226.70	12044.60	12001.00	11357.40	11111.40	11377.80	9887.80	10731.40	11388.00	12049.70	11043.30	11912.40	11144.50	11909.80
8	TMP	0	DEG	1	187.13	186.64	188.24	189.36	189.10	189.19	188.97	187.29	185.36	180.62	173.50	170.82	167.83	167.28	167.14	169.07
					174.59	175.11	178.85	180.11	180.46	137.77	178.45	170.71	167.63	169.21	173.65	174.80	176.01	178.49	182.75	182.52
					181.18	180.22	177.37	175.46	179.14	180.01	180.58	180.49	179.66	172.58	167.08	170.71	173.64	173.33	171.10	170.28
9	TM1	0	DEG	1	1134.81	1149.11	1104.86	1105.51	1126.69	1071.89	1079.07	1091.89	967.18	1111.85	1098.97	1096.67	1133.41	1094.39	1078.08	1097.40
					1104.09	1096.41	1096.36	1080.91	1088.17	809.53	1010.25	1087.04	1106.08	1107.61	1095.57	1109.29	1130.03	1085.26	1081.86	1039.40
					1043.71	1082.31	1095.78	1096.91	1088.81	1087.64	1070.28	1103.88	1079.98	1052.73	1086.96	1100.39	1047.91	1081.84	1085.19	1088.32
10	TM3	0	DEG	1	36.51	36.50	36.50	36.51	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.49	36.49	36.49	36.50	36.49	36.49
					36.49	36.49	36.49	36.43	36.39	27.74	36.37	36.42	36.42	36.41	36.41	36.42	36.46	36.46	36.39	36.41
					36.40	36.41	36.41	36.41	36.43	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/03　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

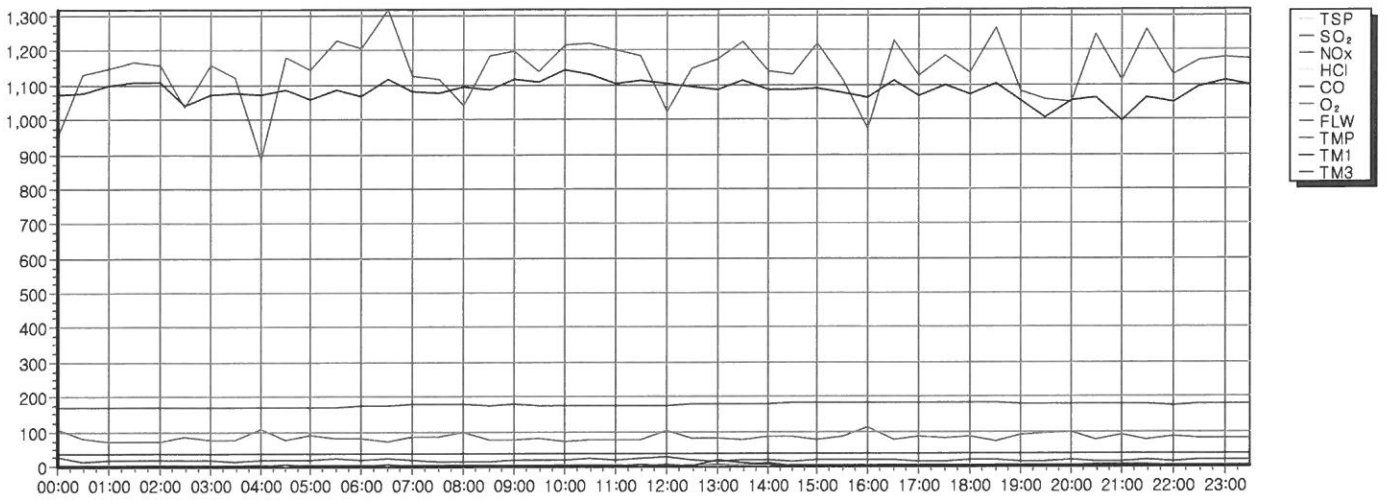

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.62	0.48	0.46	0.46	0.46	0.52	0.48	0.48	0.61	0.48	0.54	0.52	0.52	0.49	0.56	0.54
1	TSP	20	MGm	1	0.60	0.49	0.49	0.50	0.48	0.48	0.49	0.48	0.58	0.50	0.49	0.47	0.53	0.52	0.49	0.52
					0.62	0.48	0.52	0.49	0.51	0.47	0.54	0.55	0.58	0.49	0.54	0.47	0.51	0.49	0.50	0.51
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.15	1.06	2.47	0.75	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	3.46	0.13	4.33	2.12	7.39	0.00	1.57	0.00
					0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	2.32	2.84	4.82	0.00	0.00	0.10	0.37


					24.58	15.24	17.07	16.38	18.00	16.73	15.75	13.57	19.90	16.45	17.52	21.61	18.60	24.47	16.31	14.69
3	NOx	70	ppm	1	14.84	15.26	17.65	17.77	19.35	22.32	16.09	21.13	25.08	17.31	12.63	18.75	17.04	14.74	16.73	15.95
					18.66	17.15	14.31	15.34	17.76	17.70	14.23	14.59	18.82	15.32	15.38	18.07	14.16	15.96	16.90	18.12
					1.89	1.01	0.82	0.72	0.66	0.84	0.62	0.50	1.21	0.42	0.43	0.29	0.36	0.23	0.49	0.40
4	HCl	15	ppm	1	0.81	0.51	0.72	0.80	0.48	0.76	0.86	0.73	1.42	1.19	1.10	0.91	1.03	0.79	0.72	1.08
					1.69	0.98	1.17	1.06	1.12	0.96	1.33	1.22	1.57	1.27	1.44	1.06	1.34	0.91	0.85	0.85
					0.77	0.61	0.35	0.47	0.52	1.09	0.80	0.53	0.71	3.18	0.63	0.51	0.70	3.68	0.64	0.84
5	CO	50	ppm	1	1.27	0.72	0.54	0.57	0.45	0.40	0.66	2.89	0.57	0.60	17.44	10.10	4.64	0.60	1.58	0.60
					0.82	0.45	0.83	0.58	0.77	2.12	1.01	1.53	1.41	0.91	1.60	1.24	1.08	0.61	0.77	0.74
					10.59	7.84	7.36	7.26	7.33	8.56	7.59	7.75	10.73	7.57	8.72	7.95	8.21	7.22	8.40	8.37
6	O_2	12	(%)	1/10	10.05	7.66	7.49	7.95	7.23	7.42	7.71	7.73	10.17	8.18	8.07	7.55	8.42	8.40	7.69	8.63
					11.24	7.60	8.44	7.94	8.47	7.13	8.96	9.31	10.04	7.53	8.86	7.42	8.54	8.08	7.98	8.03
					9536.82	11293.60	11491.00	11674.70	11576.70	10382.10	11575.70	11224.50	8835.20	11805.60	11419.20	12305.90	12083.30	13178.20	11270.80	11171.70
7	FLW	0	Sm3	10	10388.40	11823.40	11980.80	11411.70	12170.20	12173.90	12013.60	11854.60	10233.10	11469.70	11747.70	12226.40	11391.20	11314.40	12212.70	11144.40
					9722.84	12283.00	11273.30	11826.20	11363.50	12653.60	10830.50	10609.50	10503.60	12446.70	11120.90	12581.90	11287.10	11717.40	11799.90	11762.20
					171.42	170.64	168.61	168.68	169.96	169.44	169.47	168.61	169.51	169.19	169.40	171.96	173.20	174.48	179.83	178.90
8	TMP	0	DEG	1	177.09	175.68	176.48	175.43	174.76	175.27	175.93	175.60	176.28	177.59	177.51	177.01	179.88	184.60	183.08	182.26
					182.18	182.37	181.97	182.48	182.73	182.19	180.27	178.96	177.53	178.31	178.29	176.94	174.97	177.23	178.85	179.79
					1073.49	1078.12	1100.59	1106.39	1109.91	1038.85	1073.45	1075.18	1072.09	1086.70	1058.63	1086.25	1067.05	1116.99	1080.73	1075.24
9	TM1	0	DEG	1	1094.96	1087.06	1115.71	1107.43	1141.43	1132.38	1104.48	1113.99	1104.85	1096.03	1087.26	1111.37	1087.61	1083.36	1090.24	1075.47
					1063.04	1114.27	1065.93	1098.25	1070.94	1101.31	1052.58	1005.77	1055.73	1062.31	996.98	1062.69	1051.81	1095.10	1110.43	1099.18
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.40	36.41
10	TM3	0	DEG	1	36.42	36.43	36.42	36.41	36.42	36.43	36.43	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/04　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

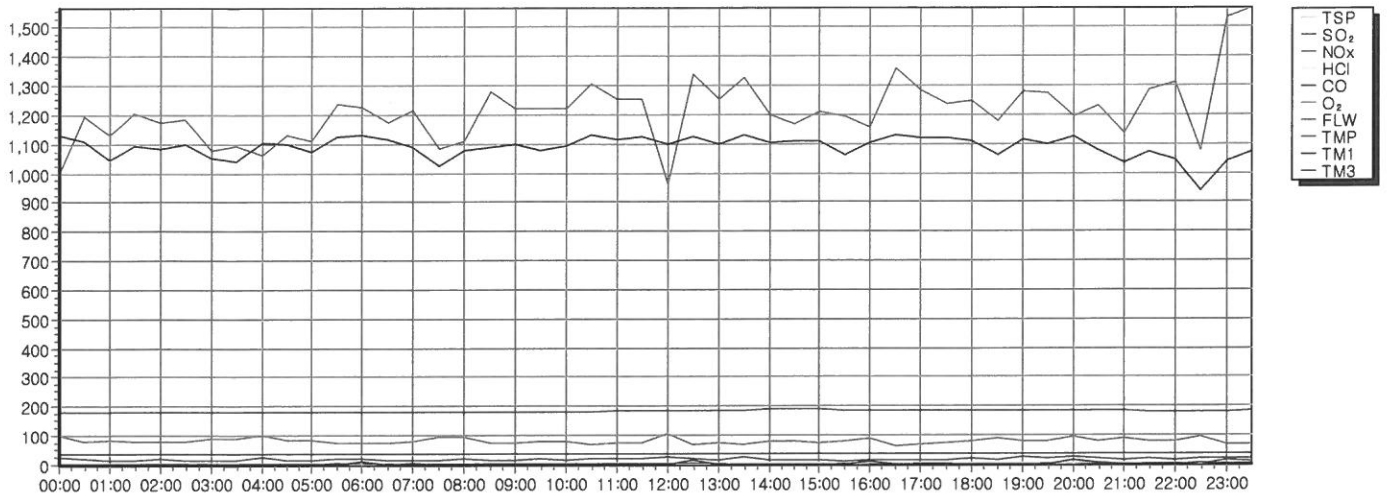

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.61	0.50	0.53	0.51	0.52	0.51	0.55	0.55	0.60	0.53	0.54	0.49	0.50	0.47	0.51	0.58
					0.61	0.49	0.50	0.51	0.48	0.46	0.48	0.47	0.61	0.44	0.48	0.46	0.48	0.48	0.46	0.47
					0.54	0.42	0.44	0.46	0.47	0.53	0.49	0.48	0.56	0.49	0.52	0.46	0.45	0.54	0.45	0.45
2	SO_2	30	ppm	1	0.04	0.00	0.04	0.83	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	3.64	0.34	0.00	2.82	0.09
					0.00	0.00	0.12	0.73	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	6.18	0.69	6.19	4.18	0.00	0.00	0.00
					1.08	1.82	0.00	0.36	1.21	0.01	0.05	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	16.59	10.57

3	NOx	70	ppm	1	25.90	18.80	13.41	15.92	19.44	18.15	13.76	14.21	24.43	15.95	17.61	19.33	22.09	13.96	17.06	14.23
					19.43	16.37	16.16	18.80	14.84	19.84	20.59	18.86	23.89	18.99	16.84	24.52	18.27	15.76	13.71	12.39
					17.78	15.73	17.89	18.15	23.27	17.05	24.81	20.23	24.52	19.57	15.05	19.43	14.89	22.55	19.45	21.70
4	HCl	15	ppm	1	1.27	0.90	0.90	0.96	1.01	0.93	1.08	0.90	1.10	0.78	0.78	0.75	0.78	0.76	0.85	1.04
					1.42	0.85	1.06	1.03	1.38	1.23	1.58	1.36	2.41	1.39	2.45	3.90	7.45	3.41	2.69	2.65
					3.07	2.66	2.65	2.49	3.01	3.60	2.73	2.54	3.21	3.54	2.84	2.26	2.20	2.63	1.48	1.59
5	CO	50	ppm	1	0.59	0.49	0.91	0.54	0.59	0.55	0.96	0.98	0.67	0.45	0.75	0.38	11.98	0.41	0.84	1.30
					0.98	0.55	0.54	0.93	0.46	0.25	0.41	0.28	0.39	16.71	0.43	0.27	0.54	0.37	0.78	0.52
					13.12	0.85	0.42	0.45	0.45	0.83	0.58	0.67	15.29	7.81	1.14	1.07	1.05	3.72	1.19	0.74
6	O_2	12	(%)	1/10	10.29	7.81	8.67	7.83	8.21	7.98	9.12	9.03	9.92	8.49	8.72	7.52	7.48	7.19	7.81	9.34
					9.68	7.30	7.64	7.84	7.73	6.78	7.33	7.39	10.68	6.69	7.68	7.10	7.90	7.86	7.47	7.85
					8.97	6.21	6.90	7.35	7.81	9.01	8.00	8.04	9.47	8.19	9.15	7.82	7.72	9.76	7.05	6.72
7	FLW	0	Sm3	10	9962.46	11958.10	11305.60	12067.00	11741.20	11849.10	10794.20	10952.10	10611.20	11326.20	11073.50	12390.50	12278.40	11727.40	12145.80	10839.00
					11070.60	12790.30	12203.80	12192.40	12206.90	13064.20	12525.00	12527.60	9627.00	13396.80	12540.90	13272.20	11985.20	11680.20	12116.10	11931.10
					11556.20	13587.30	12849.30	12362.40	12481.40	11760.20	12768.40	12748.80	11937.40	12301.20	11359.60	12866.80	13102.00	10775.40	15334.80	15656.00
8	TMP	0	DEG	1	180.18	181.76	181.34	181.69	182.26	180.72	180.49	180.03	179.90	179.86	179.76	181.55	182.65	180.90	180.33	181.74
					182.33	181.74	182.19	182.43	181.90	181.96	183.72	184.11	183.68	183.59	185.10	187.52	189.04	190.16	188.49	187.32
					186.20	187.18	187.31	185.75	185.96	187.65	186.50	184.95	186.84	186.72	184.13	181.33	179.85	179.86	183.02	186.05
9	TM1	0	DEG	1	1129.60	1106.95	1045.21	1092.59	1084.79	1099.80	1051.29	1038.77	1105.14	1098.02	1074.41	1123.07	1132.61	1115.07	1088.93	1022.46
					1077.19	1088.29	1099.68	1076.03	1094.38	1131.36	1114.74	1127.48	1098.14	1124.73	1099.97	1131.69	1106.45	1109.47	1109.01	1061.33
					1101.77	1131.73	1118.33	1120.57	1109.55	1062.19	1114.53	1097.47	1125.24	1079.64	1035.77	1069.76	1046.97	938.85	1038.25	1073.89
10	TM3	0	DEG	1	36.45	36.45	36.45	36.45	36.46	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.46	36.46
					36.45	36.45	36.45	36.46	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.45	36.45
					36.45	36.44	36.45	36.45	36.45	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44