
굴뚝별 트랜드

2017년02월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/05　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

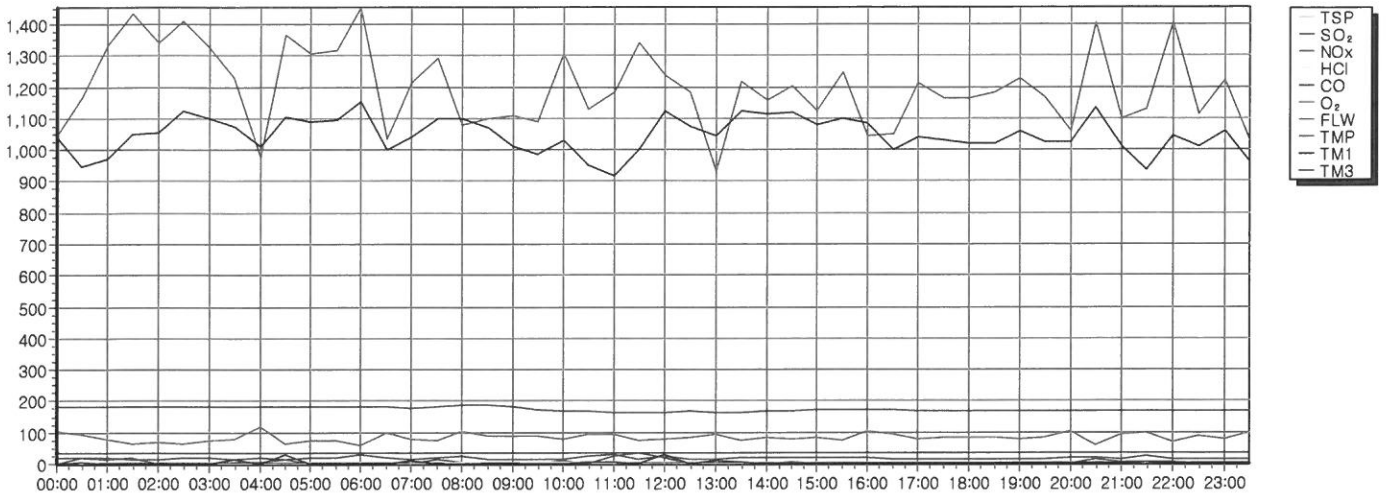

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.56	0.54	0.48	0.43	0.43	0.41	0.44	0.46	0.59	0.44	0.46	0.45	0.42	0.55	0.45	0.46
					0.57	0.52	0.52	0.49	0.43	0.49	0.49	0.40	0.46	0.45	0.46	0.39	0.42	0.40	0.43	0.41
					0.52	0.49	0.44	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.53	0.38	0.49	0.52	0.42	0.48	0.44	0.51
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	19.25	13.71	17.84	0.38	0.83	0.58	4.72	3.28	12.82	0.03	0.00	0.73	0.00	0.00	13.66
					5.76	1.24	1.49	0.05	10.76	0.00	25.00	32.18	18.30	0.86	0.00	0.09	0.19	3.81	0.96	1.24
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	6.40	7.09	6.12	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	18.01	21.47	21.21	14.56	12.74	22.18	21.13	17.14	21.78	15.87	20.76	20.97	27.18	17.30	12.71	17.30
					23.82	15.79	16.28	14.51	14.66	24.40	31.89	14.71	22.70	15.19	15.28	19.89	20.48	19.94	17.39	17.71
					18.45	14.40	14.56	13.71	14.03	12.33	13.01	13.63	17.61	17.47	16.77	24.59	16.41	14.44	13.65	16.04
4	HCl	15	ppm	1	2.45	2.07	1.46	1.09	1.18	1.04	1.22	1.28	1.64	0.62	0.98	0.84	0.77	1.32	0.89	1.28
					2.51	2.29	1.71	2.77	4.07	3.96	1.79	1.09	1.08	1.07	0.79	0.59	0.77	0.74	0.80	0.80
					1.30	1.06	0.68	0.77	0.66	0.52	0.46	0.50	0.84	0.53	1.16	0.87	0.45	0.69	0.49	0.65
5	CO	50	ppm	1	1.05	3.17	2.13	0.82	0.91	0.39	0.69	12.80	1.95	30.79	1.38	0.56	1.73	1.66	7.91	0.71
					0.75	0.82	1.86	1.47	1.01	2.79	3.87	1.70	27.39	0.91	11.77	5.77	0.72	0.49	0.75	0.63
					0.72	1.67	1.02	0.89	1.22	0.91	0.63	0.88	1.21	0.49	1.83	3.69	1.25	1.55	1.22	2.08
6	O_2	12	(%)	1/10	10.21	9.27	7.83	6.53	6.72	6.33	7.17	7.79	11.98	6.57	7.26	7.42	6.14	10.01	7.77	7.32
					10.20	8.89	8.96	9.10	7.88	9.58	9.59	7.38	8.11	8.50	9.55	7.52	8.17	7.67	8.52	7.55
					10.27	9.43	8.03	8.30	8.44	8.23	7.81	8.36	10.37	6.09	9.23	9.71	7.06	8.96	7.90	9.77
7	FLW	0	Sm3	10	10452.00	11634.50	13300.40	14361.20	13432.50	14100.80	13242.70	12263.00	9778.96	13669.70	13089.40	13184.50	14547.60	10370.20	12122.80	12904.80
					10798.40	10984.00	11114.20	10921.60	13051.10	11311.20	11824.30	13395.20	12373.80	11832.50	9306.11	12168.30	11598.40	12014.20	11255.50	12455.50
					10445.30	10502.70	12124.00	11621.60	11613.90	11821.30	12265.80	11682.60	10583.80	14044.00	10975.30	11306.70	14069.60	11152.00	12242.90	10317.90
8	TMP	0	DEG	1	184.29	184.56	183.79	182.11	181.22	180.53	180.18	180.00	181.35	181.95	181.55	180.69	181.92	181.93	179.89	181.59
					185.27	185.14	182.87	174.48	167.62	165.95	164.08	163.56	164.63	168.67	164.47	162.75	165.89	169.97	171.21	170.94
					171.63	172.14	169.58	166.95	168.80	168.15	167.91	166.31	166.41	167.89	169.42	169.57	168.72	168.11	166.46	165.47
9	TM1	0	DEG	1	1039.29	947.57	970.53	1052.81	1055.08	1122.66	1098.33	1074.77	1010.72	1106.11	1089.94	1096.43	1152.17	1001.13	1042.43	1101.75
					1100.96	1070.36	1011.29	987.93	1030.49	953.22	917.47	1000.43	1123.81	1076.93	1047.09	1125.85	1112.99	1121.79	1081.78	1097.70
					1086.84	1003.40	1039.61	1033.05	1022.67	1022.05	1057.95	1025.85	1025.87	1134.02	1012.42	937.94	1043.82	1008.77	1058.98	962.59
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/06　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

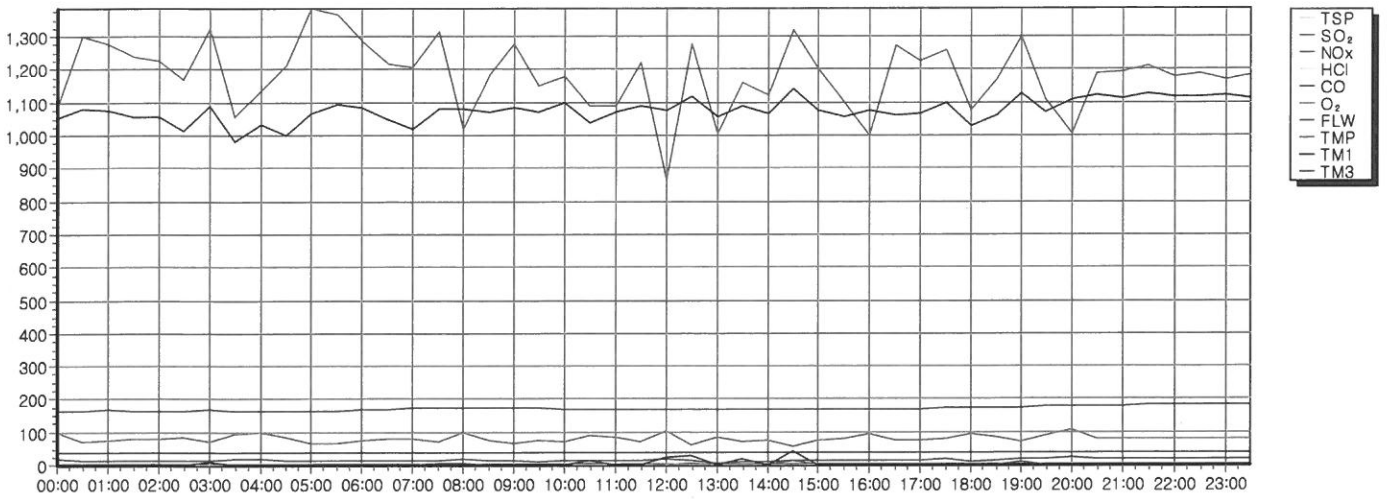

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.53	0.42	0.43	0.44	0.44	0.48	0.42	0.51	0.52	0.46	0.41	0.41	0.44	0.47	0.48	0.44
					0.58	0.47	0.43	0.45	0.44	0.51	0.50	0.45	0.60	0.40	0.47	0.43	0.45	0.40	0.45	0.46
					0.54	0.45	0.46	0.46	0.54	0.51	0.45	0.52	0.61	0.49	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.00	2.94
					2.49	2.06	1.64	0.00	0.00	5.10	2.25	0.86	0.07	6.63	0.00	2.27	0.10	14.93	0.00	0.00
					0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.27	0.00	0.02	0.00


3	NOx	70	ppm	1	17.09	12.51	14.72	13.53	15.40	14.97	13.12	18.23	18.11	13.37	12.97	12.75	16.22	12.11	12.79	15.39
					19.43	15.41	15.02	11.07	12.99	14.51	15.20	14.97	17.83	12.49	6.44	10.29	11.63	15.52	13.16	12.02
					13.68	14.01	13.23	17.84	11.49	14.22	20.04	17.04	22.30	19.50	18.28	20.18	17.77	19.75	17.57	17.32
4	HCl	15	ppm	1	0.69	0.43	0.52	0.59	0.62	0.63	0.42	0.68	0.95	0.30	0.22	0.15	0.78	0.60	0.54	0.41
					1.00	0.66	0.48	0.65	0.62	1.18	0.77	0.69	0.83	0.45	0.85	0.66	0.64	0.24	0.63	0.57
					1.10	0.76	0.80	0.68	0.72	0.49	0.54	0.69	0.94	0.84	0.97	0.91	0.88	0.93	1.01	1.06
5	CO	50	ppm	1	1.50	0.68	0.58	0.63	0.95	1.39	8.35	1.82	1.70	1.42	0.65	2.03	0.63	0.75	0.91	0.65
					0.66	0.76	0.77	0.60	0.47	16.36	1.60	0.70	24.93	27.72	0.76	19.96	0.61	39.91	0.69	0.70
					0.99	0.62	0.58	0.40	0.93	0.73	0.61	0.85	0.40	0.32	0.36	0.34	0.33	0.34	1.10	0.40
6	O_2	12	(%)	1/10	9.82	7.11	7.37	7.77	7.85	8.56	6.99	9.59	10.03	8.28	6.71	6.64	7.34	8.03	8.16	6.94
					10.01	7.56	6.58	7.49	7.07	8.75	8.59	7.22	10.36	5.92	8.35	7.26	7.71	5.70	7.49	8.19
					9.49	7.55	7.69	7.81	9.41	8.55	7.14	8.69	10.70	8.05	8.08	7.78	8.16	8.05	8.12	7.98
7	FLW	0	Sm3	10	10830.90	12998.30	12766.80	12417.80	12256.90	11681.70	13246.40	10575.10	11356.50	12113.00	13851.10	13657.40	12871.40	12152.80	12083.30	13142.00
					10170.90	11854.30	12781.80	11511.60	11793.70	10900.80	10890.60	12218.30	8634.61	12787.60	10040.50	11605.90	11224.60	13204.60	12011.30	11007.10
					9977.70	12709.20	12266.80	12560.50	10770.20	11686.80	13029.20	11100.30	10051.20	11902.50	11903.70	12123.30	11770.30	11857.40	11697.50	11811.30
8	TMP	0	DEG	1	165.08	166.65	166.84	165.36	163.72	166.37	167.71	166.41	163.12	164.09	164.45	163.67	166.73	170.77	172.23	172.16
					171.92	172.39	172.48	171.39	169.82	169.00	168.97	170.63	170.18	168.31	167.34	167.49	168.19	169.92	170.42	169.00
					167.79	168.81	171.02	172.17	173.55	175.97	172.49	180.08	179.05	177.43	178.34	181.78	183.67	184.26	184.18	184.19
9	TM1	0	DEG	1	1054.07	1080.54	1076.39	1054.15	1055.61	1013.82	1090.85	982.57	1033.47	1000.85	1065.53	1093.83	1082.76	1047.28	1021.11	1081.21
					1078.95	1072.74	1085.47	1072.78	1098.72	1037.83	1069.71	1090.74	1077.54	1117.05	1056.79	1091.45	1064.72	1139.06	1076.23	1058.37
					1076.62	1058.85	1065.32	1099.63	1027.91	1060.85	1126.99	1069.67	1109.93	1120.31	1113.45	1128.06	1117.98	1117.91	1121.47	1112.31
10	TM3	0	DEG	1	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.45	36.45	36.45	36.45	36.46	36.46
					36.46	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.45	36.44	36.45
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/07　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

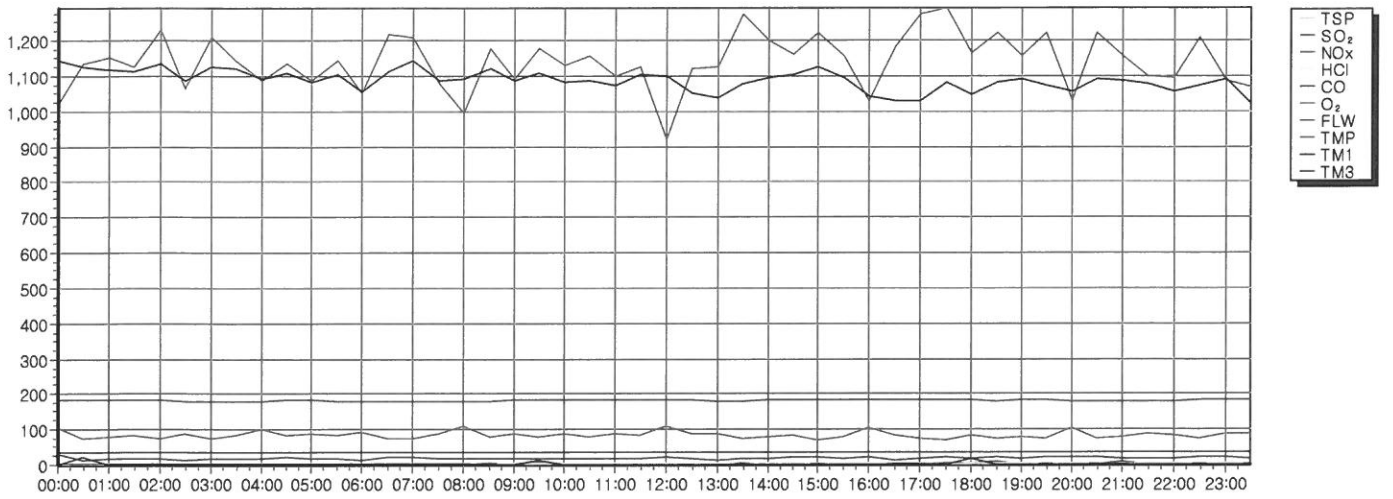

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.64	0.52	0.53	0.54	0.50	0.55	0.51	0.53	0.62	0.54	0.55	0.53	0.57	0.51	0.51	0.55
1	TSP	20	MGm	1	0.63	0.52	0.55	0.52	0.55	0.51	0.55	0.53	0.67	0.54	0.53	0.48	0.49	0.51	0.46	0.49
					0.59	0.50	0.48	0.45	0.57	0.47	0.51	0.49	0.61	0.48	0.49	0.53	0.53	0.50	0.55	0.55
					0.13	0.40	0.39	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	5.30	0.60	8.97	0.00	0.14	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	0.61	3.30	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.82	5.83	2.84	7.25	0.97	0.00	0.00	0.84	8.21	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00

					30.12	12.80	17.41	19.44	17.84	14.48	18.06	18.21	18.31	20.28	16.95	18.80	14.70	20.09	22.46	16.04
3	NOx	70	ppm	1	18.67	18.40	16.51	18.77	19.38	17.29	16.76	16.63	21.70	15.86	14.64	18.43	18.88	19.88	19.93	16.34
					22.21	14.55	18.72	21.60	17.48	21.31	18.61	20.33	23.39	21.83	18.86	19.69	16.69	21.72	20.32	16.95
					1.52	0.80	0.93	1.11	1.03	1.36	0.99	1.09	1.73	1.13	1.59	1.23	1.44	1.05	1.19	1.40
4	HCl	15	ppm	1	1.67	1.16	2.20	4.12	6.41	3.66	3.49	3.58	3.47	2.37	2.24	2.08	4.23	3.03	2.05	2.25
					2.54	1.94	1.79	2.06	2.95	2.84	2.92	1.88	2.46	1.74	2.16	2.41	2.24	2.09	2.55	2.03
					0.52	19.75	0.43	0.40	0.30	0.49	0.30	0.36	0.58	0.37	0.61	0.62	0.66	0.38	0.23	0.37
5	CO	50	ppm	1	0.71	0.59	0.55	12.27	0.53	0.51	0.74	0.44	0.65	0.99	1.14	0.67	0.53	0.69	0.34	0.53
					0.89	0.91	0.73	0.49	15.49	0.75	0.51	0.54	0.61	0.45	1.24	0.53	0.72	0.53	0.66	0.80
					10.47	7.61	7.85	8.36	7.35	8.81	7.50	8.11	10.19	8.30	8.63	8.25	9.19	7.64	7.59	8.71
6	O_2	12	(%)	1/10	10.78	7.78	8.65	7.76	8.58	8.01	8.62	8.34	11.01	8.61	8.57	7.26	7.72	8.12	6.98	8.10
					10.34	8.33	7.50	6.95	8.21	7.38	8.01	7.48	10.49	7.36	7.87	8.64	8.49	7.42	8.71	8.96
					10229.30	11344.30	11543.40	11252.00	12293.60	10634.30	12103.70	11443.80	10883.30	11357.30	10882.90	11433.40	10507.60	12195.50	12088.20	10762.50
7	FLW	0	Sm3	10	9957.32	11769.80	10927.70	11808.90	11297.20	11548.30	10984.80	11244.00	9222.97	11211.70	11254.60	12767.70	12028.00	11609.20	12243.30	11570.30
					10296.90	11824.40	12732.20	12928.30	11677.40	12222.90	11559.50	12205.80	10295.30	12232.10	11579.00	11020.80	10974.40	12104.40	10866.70	10677.70
					184.97	185.60	184.83	182.34	182.26	181.30	180.83	181.85	181.65	181.94	182.01	180.28	179.71	180.04	180.16	181.25
8	TMP	0	DEG	1	181.27	181.55	182.74	183.50	183.61	182.19	182.65	183.82	183.98	182.63	181.25	181.61	183.24	183.26	182.86	182.12
					182.02	182.33	182.89	183.51	183.51	179.70	182.97	182.55	181.71	181.65	181.52	181.41	181.77	182.43	183.60	183.14
					1142.89	1124.63	1115.36	1111.44	1133.58	1086.88	1128.18	1120.20	1089.61	1107.73	1083.64	1105.39	1056.61	1114.45	1145.90	1088.65
9	TM1	0	DEG	1	1090.35	1120.17	1088.63	1108.71	1080.46	1086.47	1075.76	1106.21	1099.63	1052.47	1038.59	1080.10	1097.33	1104.93	1127.10	1097.66
					1040.85	1027.96	1030.93	1081.75	1047.88	1082.29	1091.77	1074.82	1058.15	1091.85	1088.13	1077.26	1058.23	1075.71	1092.92	1021.87
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.43	36.40	36.43	36.46	36.43	36.44	36.45	36.47	36.47	36.47
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.46	36.46	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44