
굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/11　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

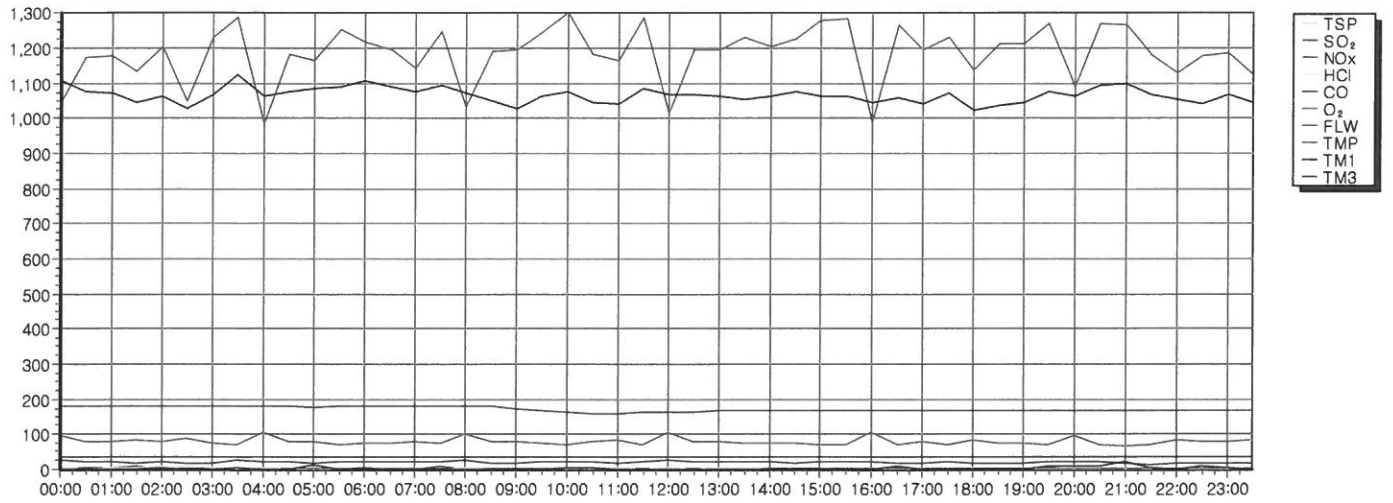

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.82	0.69	0.69	0.73	0.71	0.75	0.68	0.66	0.85	0.69	0.68	0.65	0.68	0.69	0.71	0.66
					0.84	0.70	0.68	0.63	0.59	0.65	0.65	0.59	0.76	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.58	0.58
					0.75	0.58	0.62	0.56	0.62	0.57	0.58	0.56	0.71	0.57	0.55	0.57	0.62	0.62	0.60	0.63
2	SO_2	30	ppm	1	0.74	3.33	3.99	7.36	3.87	0.00	0.00	0.92	0.00	0.01	0.35	0.24	3.68	0.12	0.48	6.67
					0.58	0.00	0.00	0.54	3.05	2.62	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.68	0.03
					0.00	5.81	0.00	0.00	0.91	1.74	0.00	2.67	0.00	0.10	0.39	0.00	0.06	0.05	0.08	0.15


3	NOx	70	ppm	1	27.40	21.08	21.38	18.03	20.36	15.58	17.04	24.84	22.21	20.97	19.37	21.06	23.24	23.35	19.88	22.70
					25.05	16.06	16.66	20.48	23.95	20.49	19.54	23.87	25.70	22.03	20.59	20.37	20.99	18.34	21.81	20.03
					22.62	19.44	18.66	20.78	17.11	18.37	18.46	20.67	20.65	23.20	19.66	15.31	17.18	15.88	16.55	16.86
4	HCl	15	ppm	1	2.37	1.46	2.25	6.42	8.91	7.51	3.14	1.47	2.68	1.08	0.87	0.99	1.21	1.69	1.73	1.24
					2.21	1.13	1.24	1.70	2.82	6.39	4.45	1.86	4.03	1.62	2.84	2.58	1.70	1.51	1.35	0.66
					1.69	1.19	1.21	1.35	1.83	1.16	1.26	1.28	2.09	0.42	0.60	1.07	1.48	1.12	0.91	0.92
5	CO	50	ppm	1	0.51	0.48	0.46	0.72	0.59	0.96	0.63	2.99	0.71	0.55	11.84	0.67	0.30	0.41	0.48	0.44
					0.68	0.72	0.64	0.51	3.42	6.36	0.51	0.30	0.43	0.55	0.49	0.82	0.48	0.52	0.58	0.60
					0.68	6.69	0.94	0.52	1.20	0.75	0.69	7.25	10.29	10.01	22.18	5.69	0.64	10.85	5.09	0.75
6	O_2	12	(%)	1/10	9.60	7.74	7.77	8.32	7.86	9.00	7.49	6.86	10.79	7.74	7.89	7.20	7.51	7.67	8.10	7.34
					10.17	7.88	8.02	7.51	6.95	8.06	8.29	7.08	10.51	7.85	7.73	7.49	7.71	7.48	7.20	7.06
					10.42	7.14	7.91	7.21	8.39	7.63	7.61	6.91	9.74	6.90	6.59	7.20	8.31	7.94	7.73	8.33
7	FLW	0	Sm3	10	10478.30	11722.10	11797.50	11343.80	12027.20	10507.20	12316.50	12890.10	9851.94	11828.10	11667.40	12535.30	12200.30	11978.50	11440.80	12466.60
					10345.10	11919.50	11980.40	12454.40	13018.20	11822.70	11667.70	12865.60	10147.00	11953.20	11960.80	12309.00	12065.20	12257.90	12786.20	12862.40
					9904.49	12672.60	11942.30	12327.20	11364.10	12127.70	12117.50	12696.20	10915.10	12715.80	12668.10	11808.90	11298.90	11764.50	11857.20	11266.50
8	TMP	0	DEG	1	180.73	181.36	181.93	181.75	182.21	180.99	179.67	179.59	179.14	179.16	178.70	178.83	179.91	180.30	179.89	179.78
					179.93	180.04	173.93	165.92	163.02	160.20	160.54	161.60	161.64	164.35	165.91	166.87	167.57	166.53	165.71	166.47
					166.65	165.95	167.56	166.75	166.31	166.00	166.83	167.89	168.14	167.80	166.57	166.01	167.19	169.28	168.69	168.40
9	TM1	0	DEG	1	1106.11	1075.21	1070.43	1047.33	1063.22	1029.27	1068.21	1127.36	1063.01	1076.78	1086.95	1090.42	1105.95	1089.53	1077.69	1092.71
					1073.72	1050.03	1027.73	1062.38	1077.06	1044.57	1040.90	1084.85	1068.27	1065.82	1062.23	1053.95	1064.65	1076.02	1062.57	1064.09
					1047.36	1059.67	1042.23	1072.51	1022.26	1038.71	1046.79	1078.51	1064.26	1093.91	1098.92	1069.55	1055.35	1040.92	1068.18	1046.24
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.44	36.44	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.43	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.46	36.46	36.46
					36.47	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.46	36.47	36.47	36.47	36.46	36.46	36.45	36.45	36.45	36.44

굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/12　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

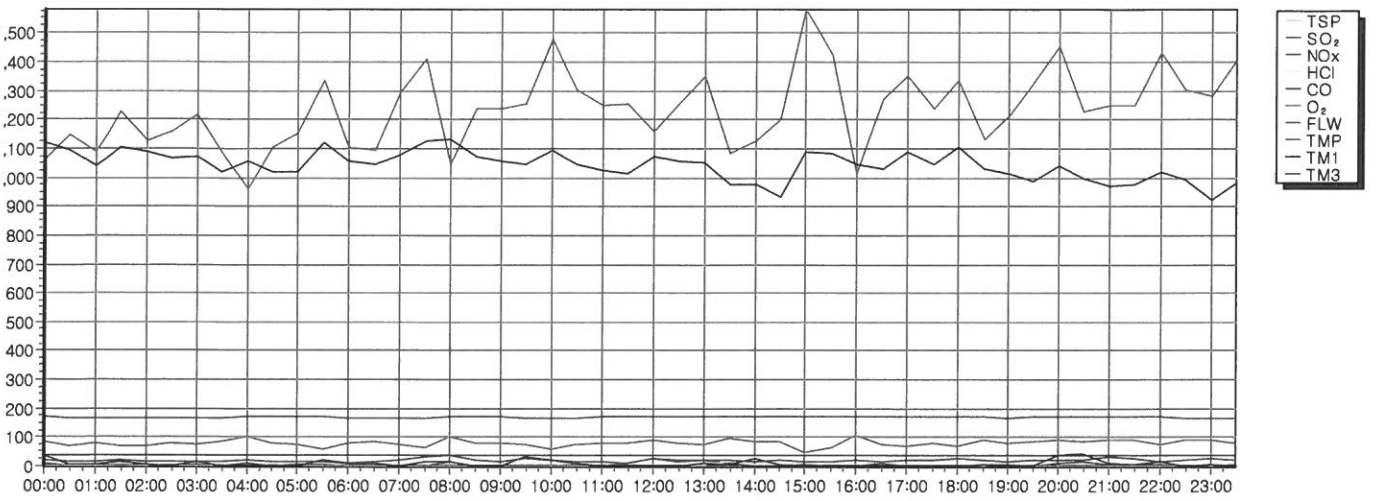


NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.73	0.56	0.63	0.57	0.57	0.62	0.60	0.65	0.79	0.64	0.63	0.55	0.64	0.67	0.62	0.60
					0.82	0.66	0.65	0.63	0.53	0.62	0.65	0.63	0.75	0.65	0.61	0.72	0.66	0.65	0.48	0.54
					0.73	0.59	0.54	0.59	0.54	0.64	0.61	0.64	0.72	0.71	0.72	0.73	0.63	0.68	0.70	0.65
2	SO_2	30	ppm	1	12.76	0.00	0.00	0.53	0.13	0.00	3.80	0.06	10.02	2.23	5.42	3.98	0.00	2.53	1.08	1.96
					15.15	0.20	0.01	0.00	0.86	4.68	1.07	8.08	27.75	13.55	23.48	8.60	0.35	0.00	3.91	1.61
					0.18	10.55	0.32	0.19	0.66	4.07	6.40	0.00	11.35	14.01	5.97	5.39	7.62	0.00	0.01	7.04
3	NOx	70	ppm	1	20.79	16.65	14.60	22.45	15.21	16.87	17.52	14.72	21.34	13.87	15.86	17.61	13.30	17.34	22.16	29.69
					38.15	22.14	15.27	28.40	19.09	16.90	16.19	13.13	25.48	20.10	20.42	19.00	15.96	19.75	16.97	18.00
					21.28	17.71	23.27	18.83	28.90	20.32	17.38	20.19	21.07	22.85	30.62	26.22	17.11	20.11	25.49	20.34
4	HCl	15	ppm	1	0.70	0.32	0.85	0.84	0.48	0.95	0.50	1.05	1.93	1.25	1.26	0.31	1.08	1.68	1.04	0.30
					1.53	1.50	0.99	0.68	0.06	0.35	0.68	0.85	1.93	2.37	4.25	13.99	6.20	2.94	0.60	0.50
					1.68	1.01	0.60	1.15	0.72	1.22	0.90	1.00	0.89	0.55	0.66	0.62	0.25	0.55	0.54	0.36
5	CO	50	ppm	1	37.32	2.81	4.00	14.54	6.03	0.86	14.02	0.96	0.95	0.95	1.00	22.59	9.93	9.74	2.44	16.75
					15.94	2.58	0.61	31.93	23.49	9.94	1.45	1.33	1.51	0.89	12.62	4.00	27.04	2.83	0.63	1.23
					0.88	1.16	0.48	0.92	0.47	4.20	1.99	1.87	40.20	41.60	12.60	4.45	14.90	2.01	3.43	1.69
6	O_2	12	(%)	1/10	8.47	7.14	8.26	7.03	7.02	7.85	7.27	8.48	10.25	8.26	7.76	5.70	7.94	8.65	7.28	6.44
					9.98	7.91	8.08	7.40	5.69	7.57	8.30	8.03	9.38	8.07	7.36	9.65	8.77	8.66	5.08	6.30
					10.59	7.71	6.94	8.05	7.03	8.91	8.30	8.43	9.17	8.74	9.09	9.30	7.70	8.88	9.30	8.09
7	FLW	0	Sm3	10	10631.00	11506.80	10887.20	12303.10	11293.30	11591.70	12194.50	10902.80	9583.32	11035.60	11528.70	13346.50	11042.40	10971.80	12944.50	14122.20
					10475.60	12407.40	12408.20	12534.60	14809.60	13037.60	12504.00	12534.40	11607.10	12559.00	13495.80	10840.20	11278.90	12039.80	15829.70	14268.40
					10163.20	12742.10	13500.50	12380.80	13384.30	11342.10	12101.30	13244.90	14529.60	12307.10	12508.40	12499.50	14313.50	13049.90	12815.50	14032.90
8	TMP	0	DEG	1	169.52	168.89	166.40	165.06	166.32	167.47	168.28	168.69	170.13	169.49	169.08	169.19	168.58	166.33	166.92	168.20
					170.21	171.36	169.86	168.98	167.92	168.49	169.46	169.57	172.33	173.79	173.93	173.87	172.67	170.34	169.60	171.88
					172.16	172.74	172.26	170.93	170.20	169.50	168.83	169.79	170.28	170.87	169.58	169.56	169.74	168.60	167.21	167.33
9	TM1	0	DEG	1	1119.44	1092.24	1040.99	1105.57	1091.25	1067.83	1071.25	1019.57	1057.02	1019.62	1019.01	1123.55	1055.33	1047.50	1079.76	1125.24
					1132.45	1074.80	1055.67	1048.71	1093.08	1043.72	1026.52	1014.47	1072.37	1056.10	1050.09	974.07	976.15	935.48	1090.91	1084.89
					1047.23	1032.73	1088.51	1047.96	1105.23	1028.92	1014.56	989.31	1041.03	1000.31	968.57	974.76	1018.83	994.31	922.55	983.12
10	TM3	0	DEG	1	36.44	36.45	36.45	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.47	36.46
					36.46	36.46	36.47	36.46	36.45	36.44	36.45	36.44	36.44	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.46	36.46	36.47	36.47

굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/13　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

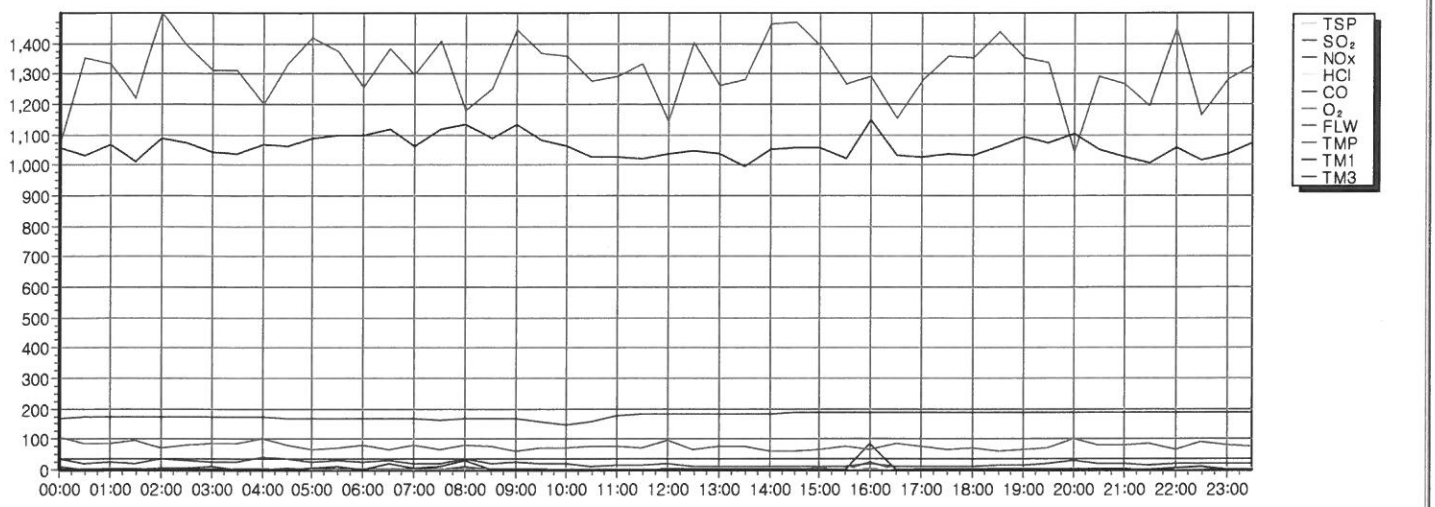

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.85	0.67	0.67	0.74	0.61	0.63	0.67	0.68	0.79	0.66	0.59	0.59	0.63	0.59	0.64	0.57
					0.73	0.62	0.55	0.52	0.50	0.57	0.62	0.62	0.77	0.58	0.62	0.62	0.55	0.54	0.56	0.61
					0.68	0.64	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59	0.61	0.84	0.67	0.66	0.67	0.61	0.75	0.66	0.63
2	SO_2	30	ppm	1	8.76	0.03	1.27	0.00	2.96	6.57	11.62	0.59	0.00	2.90	0.00	2.32	0.75	1.30	0.00	0.35
					11.68	0.00	0.85	1.66	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.42	3.24	0.60
					27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.86	0.21	0.00	0.00	5.00	3.58	1.99	4.35

3	NOx	70	ppm	1	37.35	22.76	25.76	22.26	35.06	31.95	26.69	25.50	38.18	34.08	26.09	28.62	26.39	29.94	19.53	22.21
					37.28	22.05	27.19	22.81	18.19	12.49	13.81	13.12	17.85	11.83	9.72	11.34	12.15	11.94	10.76	9.66
					21.53	12.65	10.94	11.78	12.57	14.70	16.02	21.57	29.07	18.85	18.10	13.09	22.45	18.21	18.20	20.63
4	HCl	15	ppm	1	0.94	0.73	0.69	0.90	0.53	0.98	1.63	2.51	2.19	1.41	1.22	1.19	1.74	1.29	1.64	0.62
					1.05	1.47	0.74	1.49	3.21	3.61	3.63	2.68	2.32	0.75	1.32	1.80	0.77	0.64	1.51	2.77
					1.69	2.68	1.78	1.40	1.54	1.34	1.58	1.74	2.25	2.40	2.04	2.64	2.03	4.02	2.71	2.86
5	CO	50	ppm	1	2.11	1.11	0.82	1.30	1.16	1.21	1.46	1.08	0.84	0.98	6.71	11.88	0.45	19.70	5.01	10.70
					32.61	0.63	0.49	1.53	0.65	0.76	0.79	0.69	0.76	0.51	0.50	0.77	0.36	0.36	0.98	0.65
					85.94	1.32	0.77	0.55	0.62	0.34	0.36	0.63	0.78	1.32	0.80	0.76	7.17	10.46	0.95	0.62
6	O_2	12	(%)	1/10	10.54	8.44	8.42	9.46	7.17	7.90	8.64	8.73	10.26	8.20	6.72	7.09	8.01	6.79	7.92	6.51
					8.10	7.85	6.08	6.96	7.23	7.86	7.54	7.29	9.58	6.51	7.60	7.70	6.15	5.95	6.51	7.69
					6.50	8.54	7.58	6.86	7.04	6.25	6.75	7.27	10.18	8.12	8.34	8.80	6.83	9.16	8.01	7.47
7	FLW	0	Sm3	10	10689.30	13532.10	13333.80	12213.10	14994.40	13914.60	13093.20	13119.40	12013.00	13296.30	14204.30	13698.70	12543.40	13834.70	12964.90	14066.90
					11770.00	12501.10	14444.10	13647.60	13582.00	12781.80	12912.70	13337.50	11453.30	14050.90	12586.60	12830.90	14625.90	14712.00	13950.00	12649.70
					12894.30	11518.30	12771.20	13559.10	13542.70	14385.00	13516.40	13384.30	10415.10	12935.40	12668.50	11940.30	14461.10	11653.40	12830.50	13291.20
8	TMP	0	DEG	1	169.73	171.62	172.37	171.39	170.32	170.71	170.72	170.81	170.28	169.85	168.64	165.55	167.12	167.07	165.32	164.94
					168.59	169.27	169.35	156.04	147.50	157.48	175.98	180.92	183.29	183.46	183.54	184.51	185.39	186.77	187.26	187.41
					187.74	188.14	187.07	186.97	187.70	188.01	188.27	186.80	186.99	187.81	186.25	187.50	188.23	188.00	186.34	186.86
9	TM1	0	DEG	1	1054.87	1030.54	1065.92	1009.87	1088.13	1071.91	1041.59	1034.78	1067.55	1062.95	1085.30	1099.57	1096.33	1117.43	1064.79	1119.85
					1133.08	1085.49	1134.20	1083.33	1064.20	1028.71	1027.71	1022.17	1038.19	1045.98	1034.65	998.60	1053.46	1056.38	1056.99	1020.35
					1150.57	1032.71	1025.94	1035.41	1029.42	1063.92	1092.95	1073.14	1104.12	1049.68	1026.93	1007.68	1057.67	1015.25	1036.71	1073.50
10	TM3	0	DEG	1	36.47	36.47	36.46	36.45	36.45	36.44	36.44	36.45	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47
					36.47	36.47	36.46	36.45	36.45	36.45	36.46	36.45	36.46	36.45	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.44
					36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.40	36.40	36.43	36.44	36.45	36.46	36.45	36.45