
굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/14　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균

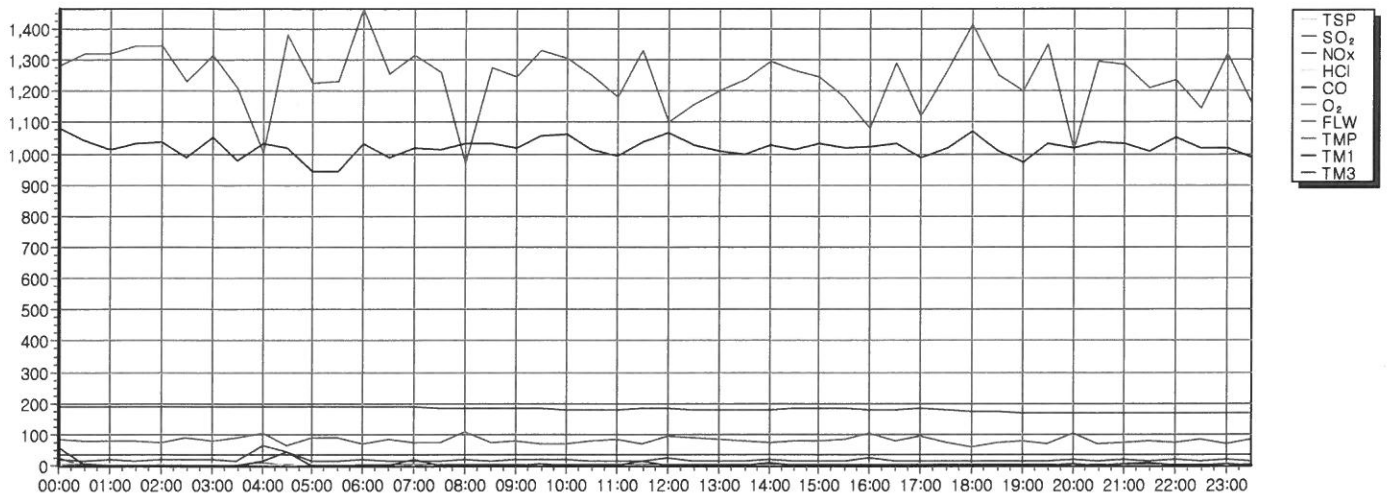

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.76	0.66	0.67	0.65	0.64	0.72	0.66	0.72	0.91	0.61	0.74	0.74	0.63	0.71	0.63	0.64
					0.82	0.62	0.64	0.58	0.58	0.61	0.63	0.56	0.72	0.64	0.61	0.60	0.58	0.59	0.58	0.60
					0.71	0.57	0.66	0.52	0.47	0.54	0.56	0.51	0.70	0.53	0.54	0.58	0.55	0.59	0.55	0.59
2	SO_2	30	ppm	1	26.80	0.00	0.25	0.00	0.68	0.37	3.50	0.00	10.45	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.32	0.23	0.00	0.00	1.59	0.22	0.00	0.00	0.00	2.71	1.96	0.00	0.00
					0.00	1.47	0.39	1.78	0.63	0.00	0.46	0.05	0.00	0.00	0.67	0.00	0.01	0.00	0.78	0.00


3	NOx	70	ppm	1	18.72	17.28	17.44	16.97	18.74	18.96	21.87	16.18	66.54	43.62	16.76	15.50	18.70	14.86	13.98	13.71
					21.68	17.14	18.31	19.20	18.31	15.27	12.49	14.81	24.42	16.59	16.89	16.36	17.59	16.02	15.70	13.24
					25.98	15.23	17.31	12.79	14.25	13.89	14.89	13.43	20.26	17.33	17.78	16.97	21.10	14.69	18.41	15.15
4	HCl	15	ppm	1	5.84	10.96	4.53	2.79	2.51	2.79	2.49	2.68	6.72	2.40	4.36	2.85	1.69	2.00	1.26	1.59
					2.10	1.15	1.33	1.28	1.43	1.90	1.74	1.21	1.85	1.55	1.37	1.28	1.26	1.93	2.03	1.93
					2.34	1.41	2.14	1.43	1.24	1.95	1.73	1.12	1.53	0.99	0.96	0.98	0.73	0.90	0.72	0.76
5	CO	50	ppm	1	61.74	3.65	1.41	1.62	0.85	1.47	0.70	1.08	14.93	45.92	1.65	1.55	0.65	1.27	19.82	0.88
					1.14	0.79	1.33	3.01	0.81	0.96	1.15	14.63	0.84	0.95	1.28	1.16	9.20	0.90	0.66	0.78
					0.99	0.70	1.73	0.79	1.41	0.77	1.20	1.02	3.39	0.92	5.20	9.03	0.73	1.20	3.88	1.45
6	O_2	12	(%)	1/10	8.21	7.92	7.99	7.77	7.67	8.82	7.80	8.90	10.43	6.41	9.05	8.93	6.91	8.67	7.43	7.69
					10.95	7.46	7.78	6.93	7.19	7.86	8.43	6.96	9.53	8.74	8.40	8.11	7.50	7.90	7.70	8.45
					10.64	7.82	9.25	7.26	5.97	7.50	8.08	6.85	10.25	7.17	7.36	8.07	7.62	8.49	7.05	8.40
7	FLW	0	Sm3	10	12819.20	13200.30	13185.50	13456.90	13452.40	12289.20	13144.50	12117.60	10030.50	13806.90	12277.50	12312.70	14643.10	12552.70	13153.50	12613.20
					9686.47	12745.10	12467.30	13323.80	13059.90	12515.70	11825.10	13279.40	11040.20	11575.80	12024.20	12359.30	12976.90	12634.60	12464.30	11777.40
					10801.90	12904.40	11194.70	12649.40	14153.90	12533.00	11992.80	13505.60	10132.70	12975.60	12858.20	12089.10	12362.80	11448.70	13207.20	11614.80
8	TMP	0	DEG	1	188.51	189.42	187.42	186.47	186.57	187.73	187.31	187.64	189.08	188.71	188.75	188.82	189.12	188.63	187.05	185.48
					184.41	184.00	183.37	182.07	180.79	180.62	180.59	181.32	181.41	180.61	179.55	179.08	181.02	182.61	182.90	181.71
					180.21	180.18	181.95	180.38	172.89	171.48	171.02	169.28	169.10	168.59	169.05	168.13	167.13	167.03	167.97	167.60
9	TM1	0	DEG	1	1083.82	1042.34	1013.25	1032.84	1036.24	987.53	1053.91	979.47	1034.42	1016.95	943.43	944.59	1032.29	985.34	1015.36	1012.75
					1031.39	1033.49	1016.07	1059.02	1061.68	1014.33	994.63	1037.81	1068.49	1026.05	1008.30	997.25	1026.07	1013.19	1032.96	1019.15
					1023.96	1032.22	988.05	1019.42	1074.57	1009.52	974.11	1033.05	1018.49	1037.00	1030.53	1007.72	1052.79	1017.37	1017.31	986.97
10	TM3	0	DEG	1	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.44	36.40	36.40	36.42	36.44
					36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45	36.45	36.46	36.46	36.45	36.45	36.45	36.45
					36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.44	36.44	36.45	36.45	36.42	36.42	36.44	36.46	36.46

굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/15　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

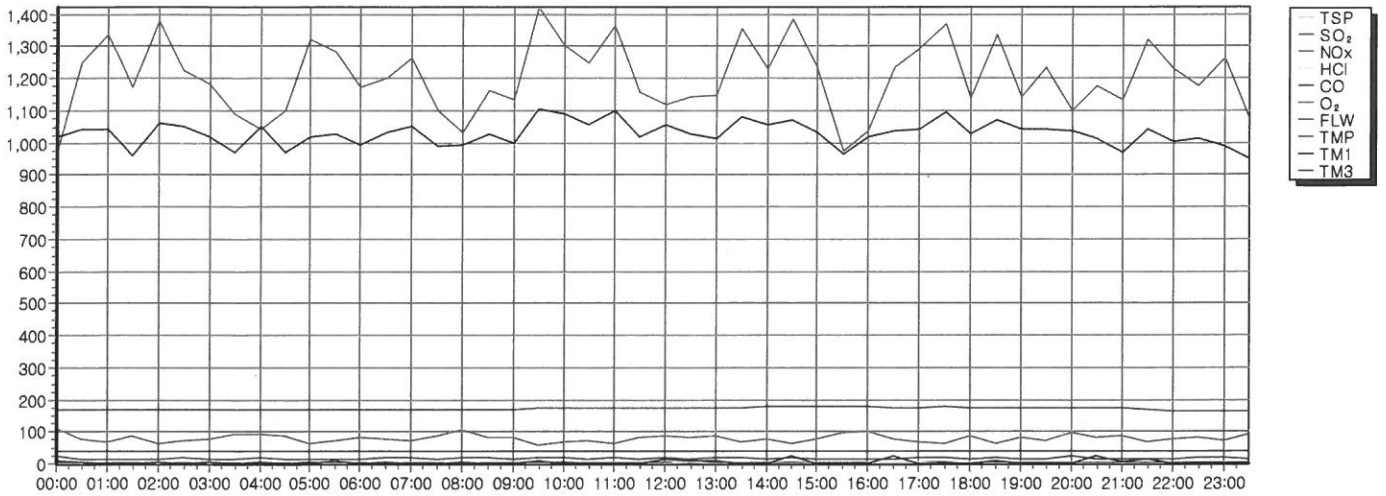

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.75	0.59	0.55	0.63	0.53	0.57	0.60	0.65	0.71	0.63	0.52	0.56	0.62	0.60	0.56	0.64
					0.76	0.61	0.61	0.51	0.55	0.70	0.50	0.60	0.68	0.58	0.58	0.50	0.52	0.49	0.53	0.62
					0.64	0.50	0.48	0.46	0.55	0.48	0.54	0.52	0.64	0.56	0.58	0.50	0.53	0.55	0.51	0.59
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.43	0.73	0.00	2.44	1.93	0.00	0.00	3.17	0.00	4.83	0.01	0.00	2.47	0.61	0.00
					2.51	1.69	0.00	1.45	2.84	0.00	1.72	0.00	6.25	1.44	2.52	0.02	0.00	5.18	1.36	0.02
					0.04	6.35	3.01	2.57	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00


3	NOx	70	ppm	1	24.52	15.23	15.91	15.52	16.01	17.45	16.07	15.04	20.47	15.01	14.77	16.32	14.86	18.18	20.08	13.94
					20.59	17.94	13.87	21.64	18.71	15.09	18.72	12.67	18.86	14.38	19.83	17.82	14.96	17.75	15.35	12.09
					15.35	13.15	17.43	20.01	14.32	17.26	16.75	14.23	22.03	16.67	15.37	15.11	15.91	17.49	17.80	15.40
4	HCl	15	ppm	1	1.50	0.62	0.68	0.82	0.37	0.75	0.76	0.75	0.81	0.81	0.54	0.33	0.86	0.90	0.83	1.10
					1.87	1.24	1.26	0.54	0.82	1.16	0.81	1.71	1.81	2.48	2.01	1.32	1.39	0.83	1.39	1.86
					1.87	3.24	2.74	2.37	2.49	1.59	2.21	1.43	1.84	1.48	1.42	0.78	1.18	1.23	1.12	1.74
5	CO	50	ppm	1	9.92	6.81	0.93	1.38	5.25	1.20	3.97	1.65	1.44	1.82	1.08	11.71	1.03	2.38	0.47	1.08
					1.23	0.74	0.99	11.60	0.54	0.51	0.89	0.94	16.16	12.00	7.81	1.41	2.12	26.41	0.76	2.22
					2.07	21.83	1.83	1.69	1.20	11.84	0.88	1.44	1.51	25.30	2.95	13.89	1.45	1.96	1.13	2.34
6	O_2	12	(%)	1/10	10.90	7.59	6.93	8.71	6.36	7.34	7.85	9.02	9.40	8.82	6.33	7.04	8.39	7.81	7.10	8.78
					10.76	8.18	8.42	5.61	6.67	7.36	6.13	8.20	8.88	8.26	8.46	6.93	7.50	6.03	7.65	9.83
					10.35	7.57	6.97	6.17	8.50	6.51	8.27	7.34	9.64	8.03	8.50	6.62	7.61	7.97	7.23	9.08
7	FLW	0	Sm3	10	9683.15	12500.10	13379.60	11701.10	13786.40	12238.60	11792.40	10906.80	10423.10	11004.70	13229.30	12839.20	11727.10	11996.90	12632.10	10971.60
					10325.70	11632.00	11326.60	14226.70	13044.80	12498.60	13657.10	11553.30	11177.00	11415.40	11484.30	13552.40	12314.70	13832.60	12349.90	9739.48
					10367.90	12339.30	12923.50	13686.10	11376.40	13361.70	11416.40	12368.30	10989.40	11783.20	11327.80	13207.20	12290.20	11767.60	12626.80	10734.60
8	TMP	0	DEG	1	168.08	168.66	168.41	169.35	169.10	168.73	168.22	167.04	168.05	168.83	168.16	169.70	168.85	167.05	166.88	167.30
					167.88	169.03	168.50	171.29	173.88	174.19	173.86	173.35	173.57	174.63	173.85	174.66	176.74	179.55	180.60	180.74
					178.97	174.31	175.28	176.05	175.29	174.85	174.40	174.28	174.84	173.81	173.66	169.57	165.67	164.92	166.32	165.69
9	TM1	0	DEG	1	1017.75	1041.09	1039.41	960.13	1061.39	1053.73	1016.00	968.07	1051.85	969.32	1019.31	1026.56	995.77	1030.55	1051.12	988.93
					995.50	1026.14	998.73	1102.15	1092.00	1055.73	1099.69	1017.13	1058.19	1027.90	1013.05	1078.87	1057.17	1069.68	1032.66	962.64
					1018.94	1037.41	1043.57	1092.88	1025.71	1070.28	1039.47	1043.77	1034.75	1012.67	968.25	1040.87	1001.58	1011.20	986.56	951.39
10	TM3	0	DEG	1	36.46	36.45	36.46	36.47	36.43	36.41	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.41	36.40	36.41
					36.41	36.43	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.45
					36.44	36.44	36.45	36.45	36.46	36.46	36.46	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45

굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/16　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

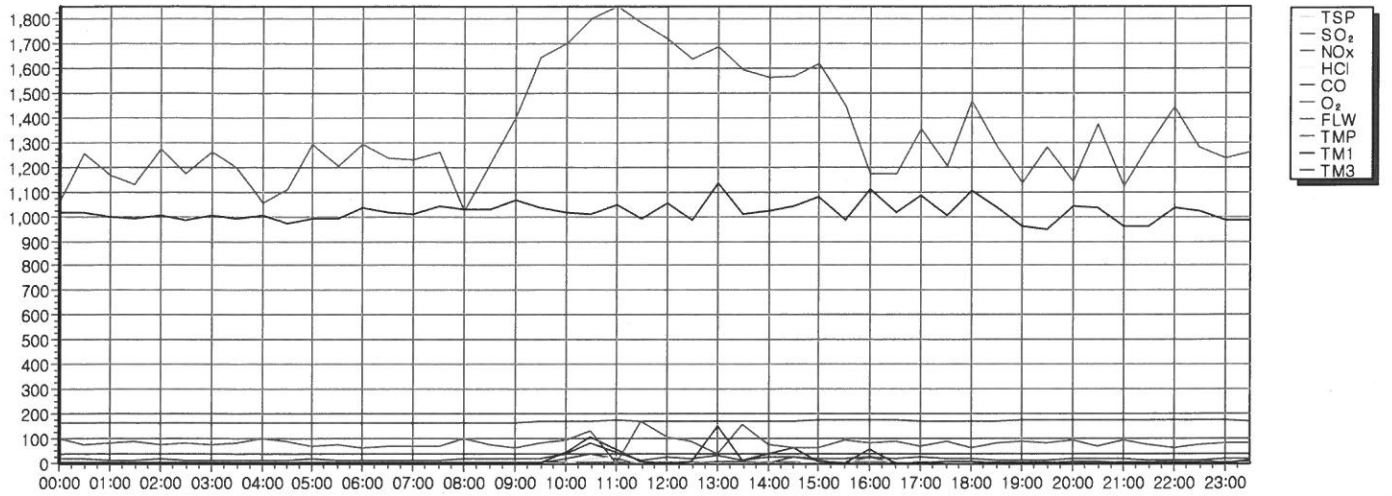

NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.63	0.52	0.55	0.56	0.53	0.55	0.52	0.54	0.66	0.58	0.53	0.54	0.50	0.50	0.50	0.49
					0.65	0.51	0.47	0.40	0.38	0.37	0.38	1.26	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.38
					0.54	0.50	0.42	0.48	0.38	0.46	0.52	0.48	0.57	0.44	0.52	0.45	0.41	0.46	0.48	0.47
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	2.36	0.00	19.24	36.03	19.70	1.46	0.00	0.00	5.13	3.14	0.04	25.44	13.44	1.99
					24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	6.55	6.96	0.10	0.00	10.42	11.60	0.00	4.14
3	NOx	70	ppm	1	21.25	15.70	15.02	14.83	16.45	15.36	14.49	14.78	15.36	15.14	15.96	13.87	13.22	12.89	14.21	12.88
					21.50	17.27	19.50	21.79	39.74	79.43	43.97	11.69	23.51	21.75	30.78	10.40	22.44	22.42	21.54	18.71
					23.89	16.46	21.98	16.69	19.99	15.36	14.81	14.71	16.94	16.11	16.00	13.15	14.89	13.54	16.39	17.32
4	HCl	15	ppm	1	1.54	0.92	1.14	1.02	0.73	0.79	0.71	0.88	1.22	0.95	0.65	0.64	0.51	0.38	0.77	0.75
					1.46	0.89	1.20	1.71	0.75	19.00	28.12	0.29	2.67	2.66	1.58	1.67	1.79	1.93	4.02	4.70
					10.87	7.94	2.36	2.29	1.56	1.66	1.73	1.40	1.48	1.50	2.09	1.44	1.33	2.86	2.49	1.88
5	CO	50	ppm	1	2.13	0.97	1.84	1.18	1.10	1.68	0.94	1.03	1.41	1.59	1.09	1.01	0.94	0.94	0.74	0.75
					0.93	1.91	1.61	1.03	46.16	103.69	57.32	4.40	1.52	4.53	151.80	15.42	39.36	63.94	3.67	2.14
					58.33	2.20	0.73	6.07	5.63	0.87	2.14	1.56	0.90	0.96	2.08	1.19	0.46	0.62	1.05	11.94
6	O_2	12	(%)	1/10	9.76	7.30	8.12	8.48	7.31	8.20	7.29	7.92	10.19	8.71	7.03	7.57	6.54	6.94	7.13	6.73
					10.17	7.55	6.32	8.23	9.23	13.02	0.01	16.71	10.87	8.90	4.07	15.61	7.41	6.03	6.16	9.26
					7.99	8.88	7.00	8.65	6.03	7.87	9.05	7.94	9.26	6.90	9.24	7.70	6.20	7.59	8.17	7.88
7	FLW	0	Sm3	10	10618.40	12552.80	11675.00	11295.30	12747.60	11752.40	12612.50	11965.10	10527.30	11105.70	12897.10	12022.10	12943.30	12338.80	12272.20	12582.30
					10240.70	12159.70	13991.40	16457.80	16984.90	18032.80	18507.30	17835.60	17188.80	16347.20	16857.60	15923.30	15598.80	15697.10	16207.40	14482.30
					11758.80	11721.60	13549.50	12060.20	14703.10	12788.80	11367.50	12800.80	11416.90	13719.00	11239.50	12864.00	14418.70	12806.00	12368.60	12618.20
8	TMP	0	DEG	1	165.28	164.92	163.88	163.46	165.16	164.29	163.62	163.40	163.57	164.16	164.61	164.19	164.14	163.40	162.21	161.87
					162.28	161.43	164.00	167.01	168.82	171.52	173.03	172.49	169.06	167.58	166.59	168.26	168.50	170.75	173.60	175.61
					176.35	174.66	171.50	168.71	166.69	170.19	173.33	174.72	175.61	176.03	175.06	174.35	174.30	175.16	175.14	172.20
9	TM1	0	DEG	1	1019.06	1015.38	996.82	990.36	1005.41	983.21	1000.74	988.93	1002.62	972.47	992.81	991.91	1037.09	1017.20	1011.95	1039.13
					1031.08	1031.71	1068.37	1033.50	1017.91	1007.47	1047.48	992.73	1055.52	983.12	1133.97	1008.35	1023.61	1042.33	1076.92	987.21
					1112.73	1014.27	1083.64	1003.00	1106.81	1036.02	958.87	949.62	1039.07	1037.70	958.45	960.20	1036.91	1024.73	987.63	987.75
10	TM3	0	DEG	1	36.45	36.45	36.46	36.45	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	36.45	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46
					36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.51	36.57	36.57	36.55	36.55	36.56	36.55	36.55	36.55	36.56
					36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.55	36.56	36.56	36.56	36.56	36.56	36.57	36.58	36.58	36.57	36.57