
# 굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/17　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

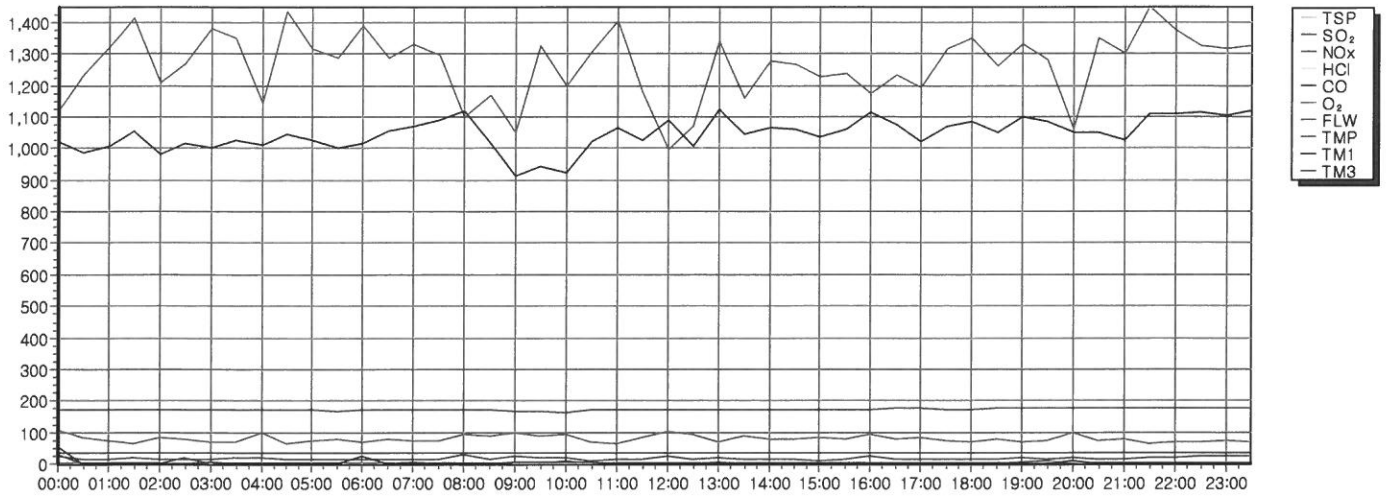


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00<br>08:00<br>16:00 | 00:30<br>08:30<br>16:30 | 01:00<br>09:00<br>17:00 | 01:30<br>09:30<br>17:30 | 02:00<br>10:00<br>18:00 | 02:30<br>10:30<br>18:30 | 03:00<br>11:00<br>19:00 | 03:30<br>11:30<br>19:30 | 04:00<br>12:00<br>20:00 | 04:30<br>12:30<br>20:30 | 05:00<br>13:00<br>21:00 | 05:30<br>13:30<br>21:30 | 06:00<br>14:00<br>22:00 | 06:30<br>14:30<br>22:30 | 07:00<br>15:00<br>23:00 | 07:30<br>15:30<br>23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| | | | | | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| | | | | | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.66 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 18.14 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 3.23 | 0.24 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.01 | 7.11 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 23.83 | 15.49 | 15.24 | 18.43 | 15.11 | 15.24 | 15.78 | 17.43 | 19.91 | 16.47 | 15.23 | 15.43 | 16.24 | 13.26 | 15.57 | 15.53 |
| | | | | | 27.13 | 16.85 | 25.18 | 20.55 | 20.66 | 11.82 | 14.49 | 12.73 | 24.96 | 12.84 | 21.65 | 13.91 | 14.92 | 16.08 | 11.87 | 14.17 |
| | | | | | 24.92 | 13.77 | 14.90 | 14.82 | 16.05 | 14.94 | 18.28 | 16.54 | 20.12 | 15.28 | 16.08 | 18.81 | 17.40 | 23.45 | 23.90 | 23.21 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 2.41 | 1.77 | 1.43 | 1.24 | 1.63 | 3.40 | 2.00 | 1.79 | 2.22 | 1.50 | 1.59 | 1.55 | 1.34 | 1.40 | 1.26 | 1.48 |
| | | | | | 1.85 | 1.75 | 1.68 | 1.30 | 1.33 | 0.94 | 0.81 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.74 | 1.13 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 0.99 |
| | | | | | 1.04 | 1.17 | 1.14 | 1.00 | 1.09 | 1.32 | 1.43 | 2.72 | 2.94 | 2.09 | 2.27 | 1.39 | 1.61 | 1.68 | 1.58 | 1.62 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 54.64 | 1.52 | 1.23 | 0.78 | 1.45 | 1.54 | 2.89 | 0.72 | 1.38 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 23.68 | 0.75 | 1.26 | 0.79 |
| | | | | | 2.17 | 1.33 | 4.17 | 3.24 | 3.11 | 2.98 | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 1.24 | 1.55 | 0.87 | 0.70 | 1.21 | 0.79 | 1.13 |
| | | | | | 0.84 | 0.69 | 1.19 | 0.83 | 0.64 | 2.38 | 0.74 | 0.69 | 8.02 | 0.89 | 1.63 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.88 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.67 | 8.30 | 7.43 | 6.48 | 8.44 | 7.72 | 6.99 | 7.04 | 9.87 | 6.42 | 7.49 | 7.72 | 6.99 | 7.70 | 7.24 | 7.45 |
| | | | | | 9.32 | 8.68 | 10.00 | 8.64 | 9.14 | 7.00 | 6.63 | 8.44 | 10.37 | 9.34 | 6.91 | 8.65 | 7.69 | 7.80 | 8.13 | 7.87 |
| | | | | | 9.09 | 7.92 | 8.35 | 7.32 | 6.95 | 7.73 | 7.05 | 7.41 | 10.05 | 7.33 | 7.70 | 6.21 | 6.77 | 7.12 | 7.37 | 6.94 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 11190.10 | 12338.00 | 13227.70 | 14161.80 | 12072.60 | 12649.40 | 13789.60 | 13530.10 | 11445.30 | 14325.60 | 13140.20 | 12845.70 | 13902.60 | 12879.70 | 13314.00 | 12950.90 |
| | | | | | 10982.10 | 11667.00 | 10523.20 | 13247.20 | 11972.20 | 13081.30 | 14060.60 | 11795.70 | 9950.91 | 10730.70 | 13434.10 | 11608.50 | 12772.80 | 12682.50 | 12283.90 | 12386.80 |
| | | | | | 11749.80 | 12337.10 | 11941.80 | 13157.70 | 13507.20 | 12616.00 | 13311.30 | 12824.00 | 10589.60 | 13519.60 | 12996.60 | 14490.20 | 13762.30 | 13272.60 | 13152.40 | 13264.00 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 171.71 | 172.51 | 171.08 | 171.23 | 172.86 | 173.36 | 173.15 | 172.73 | 172.89 | 172.08 | 170.39 | 169.08 | 169.90 | 170.09 | 171.30 | 173.18 |
| | | | | | 173.05 | 170.89 | 169.18 | 166.18 | 163.17 | 171.10 | 173.20 | 173.25 | 173.31 | 173.07 | 172.46 | 174.15 | 172.91 | 171.19 | 172.03 | 171.89 |
| | | | | | 172.93 | 175.50 | 175.69 | 173.44 | 172.99 | 176.12 | 177.49 | 179.04 | 178.68 | 176.30 | 175.91 | 176.09 | 175.94 | 175.45 | 174.91 | 174.68 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1021.91 | 987.45 | 1007.59 | 1058.10 | 983.80 | 1016.25 | 1002.07 | 1028.13 | 1010.79 | 1044.68 | 1025.43 | 1001.86 | 1018.63 | 1057.37 | 1070.88 | 1089.94 |
| | | | | | 1120.21 | 1019.07 | 913.54 | 944.25 | 925.00 | 1024.11 | 1066.74 | 1024.83 | 1092.42 | 1008.23 | 1126.91 | 1047.91 | 1064.70 | 1061.00 | 1035.01 | 1059.02 |
| | | | | | 1115.75 | 1077.89 | 1020.04 | 1068.75 | 1083.13 | 1051.72 | 1101.93 | 1084.34 | 1049.77 | 1049.69 | 1029.01 | 1109.92 | 1111.41 | 1116.67 | 1105.80 | 1121.93 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.57 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.55 | 36.56 | 36.57 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.57 | 36.57 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |

# 굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/18　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

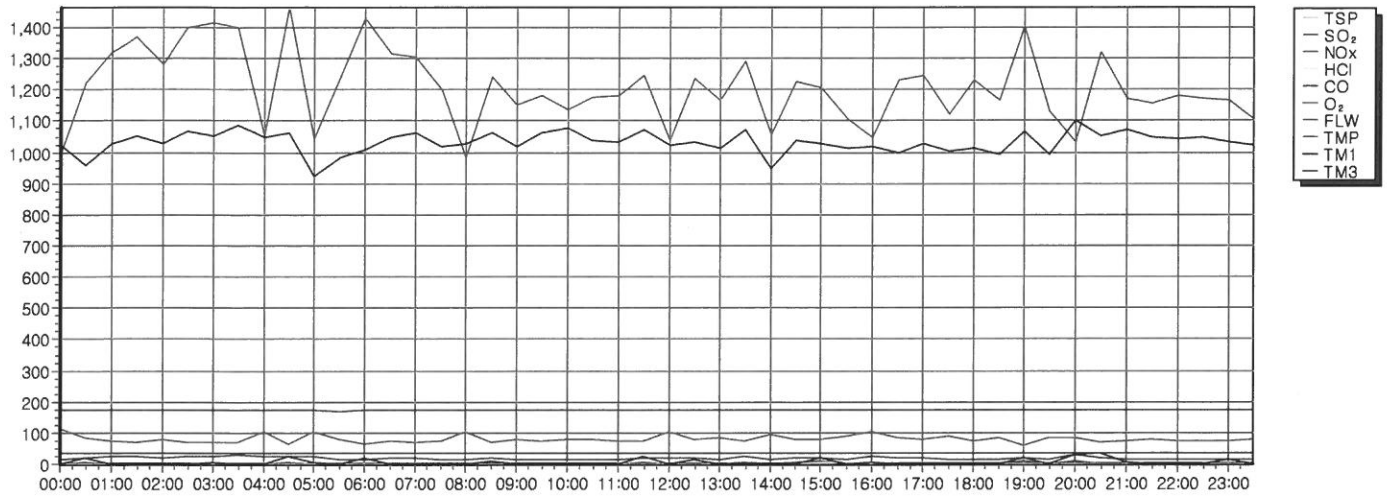


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.68 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.71 | 0.51 | 0.70 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.70 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.57 | 0.58 | 0.61 |
| | | | | | 0.69 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
| | | | | | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 7.30 | 9.35 | 0.00 |
| | | | | | 3.09 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.26 | 8.84 | 2.36 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.25 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13.59 | 17.65 | 22.67 | 25.34 | 20.24 | 24.49 | 23.95 | 28.12 | 25.84 | 23.43 | 23.54 | 12.71 | 17.12 | 19.57 | 21.79 | 16.08 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 16.77 | 17.70 | 17.16 | 16.81 | 17.22 | 13.87 | 15.88 | 18.04 | 20.97 | 17.49 | 17.25 | 24.83 | 14.85 | 18.76 | 19.73 | 14.06 |
| | | | | | 23.03 | 18.82 | 19.75 | 14.65 | 15.14 | 15.83 | 20.41 | 14.10 | 27.40 | 18.96 | 14.78 | 14.98 | 15.46 | 13.21 | 13.76 | 14.20 |
| | | | | | 2.47 | 1.32 | 1.25 | 1.19 | 1.37 | 1.16 | 1.19 | 1.33 | 2.02 | 0.86 | 2.29 | 1.02 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.84 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.13 | 0.61 | 0.90 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.52 | 1.19 | 0.60 | 0.92 | 0.86 | 1.32 | 2.15 | 3.42 | 3.24 |
| | | | | | 2.46 | 2.05 | 1.70 | 1.57 | 1.20 | 1.34 | 0.72 | 1.99 | 1.39 | 1.03 | 1.09 | 1.12 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 1.09 |
| | | | | | 1.39 | 20.83 | 0.78 | 0.54 | 0.68 | 0.51 | 3.25 | 0.39 | 0.72 | 26.66 | 2.98 | 1.00 | 18.30 | 0.62 | 0.48 | 1.08 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.85 | 10.26 | 0.66 | 0.49 | 0.92 | 1.24 | 0.79 | 26.62 | 1.03 | 17.35 | 0.84 | 0.61 | 1.76 | 1.02 | 17.99 | 0.87 |
| | | | | | 3.14 | 1.13 | 0.98 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 20.66 | 1.17 | 31.01 | 32.85 | 3.26 | 0.51 | 2.10 | 1.17 | 12.81 | 0.77 |
| | | | | | 11.44 | 8.31 | 7.58 | 7.06 | 7.98 | 6.90 | 6.86 | 6.76 | 10.50 | 6.28 | 10.19 | 7.97 | 6.46 | 7.23 | 6.94 | 7.69 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.44 | 6.95 | 7.94 | 7.57 | 7.97 | 7.70 | 7.57 | 7.21 | 10.62 | 7.82 | 8.53 | 7.23 | 9.60 | 7.81 | 7.79 | 8.77 |
| | | | | | 10.24 | 8.53 | 8.17 | 9.06 | 7.55 | 8.37 | 5.94 | 8.64 | 8.61 | 6.75 | 7.50 | 7.71 | 7.48 | 7.52 | 7.68 | 8.14 |
| | | | | | 9938.60 | 12194.40 | 13220.40 | 13717.70 | 12818.20 | 14007.80 | 14145.10 | 14012.60 | 10510.80 | 14647.40 | 10443.40 | 12413.70 | 14309.50 | 13138.10 | 13055.20 | 12027.00 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 9815.06 | 12398.00 | 11532.50 | 11803.70 | 11363.50 | 11745.10 | 11802.40 | 12448.80 | 10367.40 | 12380.40 | 11682.80 | 12900.00 | 10586.10 | 12285.00 | 12084.70 | 11073.20 |
| | | | | | 10499.50 | 12293.50 | 12487.20 | 11225.10 | 12330.30 | 11685.40 | 14053.00 | 11296.40 | 10303.20 | 13212.50 | 11702.10 | 11550.90 | 11805.70 | 11733.90 | 11681.50 | 11054.70 |
| | | | | | 174.27 | 173.21 | 173.07 | 174.65 | 175.08 | 174.67 | 174.43 | 173.74 | 173.80 | 173.71 | 173.09 | 171.23 | 174.78 | 175.30 | 174.71 | 173.09 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 173.07 | 173.43 | 173.46 | 173.77 | 173.24 | 172.89 | 172.19 | 171.92 | 172.13 | 171.92 | 171.85 | 172.88 | 173.43 | 173.24 | 174.20 | 173.86 |
| | | | | | 173.93 | 175.00 | 175.04 | 175.09 | 173.95 | 174.44 | 175.19 | 176.08 | 175.17 | 175.65 | 174.37 | 174.08 | 173.33 | 173.06 | 173.87 | 173.95 |
| | | | | | 1020.90 | 960.62 | 1028.03 | 1050.22 | 1028.59 | 1067.28 | 1052.27 | 1087.95 | 1047.03 | 1064.81 | 924.13 | 981.51 | 1009.03 | 1048.77 | 1063.19 | 1018.39 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1026.62 | 1064.03 | 1017.77 | 1061.33 | 1076.04 | 1037.33 | 1034.95 | 1071.25 | 1021.59 | 1032.05 | 1012.45 | 1070.45 | 949.24 | 1037.49 | 1027.69 | 1015.25 |
| | | | | | 1019.26 | 998.71 | 1026.93 | 1001.62 | 1011.65 | 990.71 | 1065.69 | 993.29 | 1101.90 | 1052.25 | 1074.10 | 1045.74 | 1040.95 | 1049.93 | 1034.76 | 1023.01 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |

# 굴뚝별 트랜드

2017년02월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/19　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균

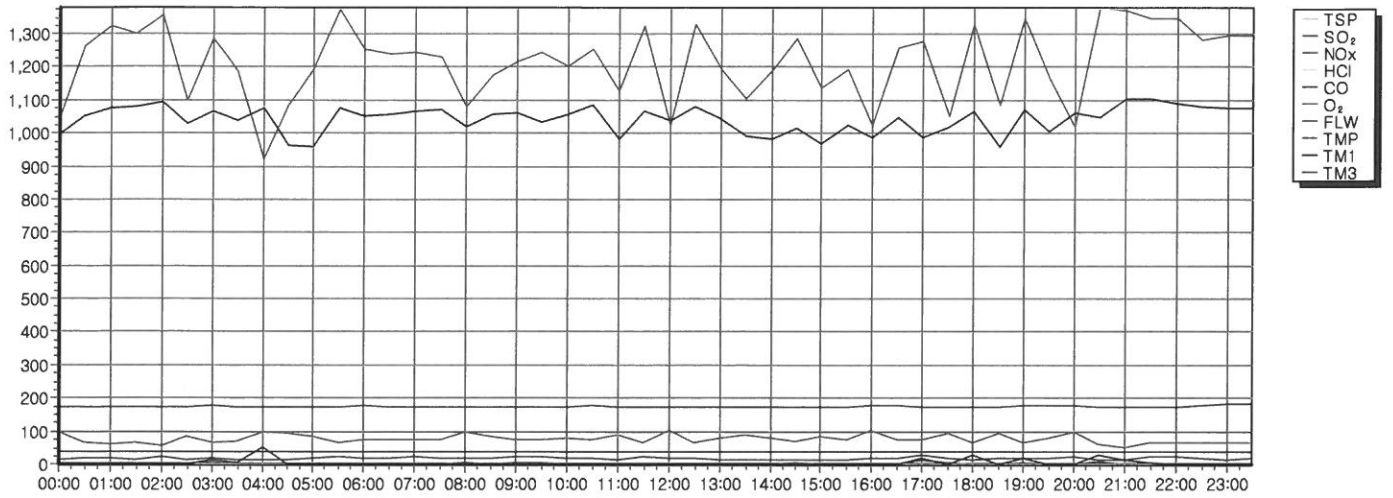


| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.65 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| | | | | | 0.71 | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.64 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.49 |
| | | | | | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.57 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.34 | 8.83 | 0.14 | 2.15 | 0.00 | 0.01 | 1.69 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| | | | | | 5.40 | 1.97 | 4.20 | 2.65 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 2.64 | 1.47 | 0.73 | 4.70 | 0.36 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 15.32 | 16.56 | 18.13 | 15.24 | 23.42 | 11.89 | 17.19 | 13.14 | 15.98 | 12.64 | 17.46 | 21.33 | 18.27 | 17.77 | 22.01 | 16.73 |
| | | | | | 20.10 | 20.34 | 21.12 | 24.35 | 16.65 | 16.77 | 15.34 | 21.86 | 20.81 | 20.67 | 16.29 | 13.44 | 14.71 | 14.92 | 16.25 | 13.63 |
| | | | | | 16.75 | 18.05 | 26.06 | 17.07 | 14.44 | 19.42 | 17.15 | 16.47 | 21.27 | 16.36 | 15.29 | 24.12 | 24.84 | 19.23 | 16.26 | 17.63 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.60 | 0.78 | 0.94 | 1.15 | 1.07 | 1.88 | 1.46 | 1.92 | 1.82 | 1.30 | 1.07 | 0.71 | 1.04 | 1.00 | 0.93 | 0.99 |
| | | | | | 1.81 | 2.07 | 2.14 | 2.15 | 2.03 | 2.01 | 2.21 | 1.32 | 2.16 | 1.25 | 1.74 | 1.74 | 1.43 | 1.40 | 1.70 | 1.26 |
| | | | | | 2.07 | 1.30 | 1.38 | 1.90 | 1.00 | 1.56 | 1.07 | 1.48 | 1.60 | 0.92 | 1.13 | 1.20 | 1.21 | 1.11 | 1.02 | 1.12 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 1.13 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.60 | 12.91 | 5.37 | 50.12 | 1.09 | 1.43 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| | | | | | 0.90 | 0.58 | 0.63 | 2.12 | 0.62 | 0.70 | 1.20 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 1.17 | 1.15 | 1.70 | 1.40 | 0.79 |
| | | | | | 1.03 | 2.17 | 18.63 | 1.48 | 25.96 | 2.15 | 18.47 | 0.99 | 1.28 | 27.96 | 14.43 | 3.32 | 0.53 | 0.50 | 0.39 | 0.29 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 9.78 | 6.76 | 6.16 | 6.42 | 5.74 | 8.36 | 6.60 | 7.17 | 9.80 | 9.31 | 8.42 | 6.38 | 7.53 | 7.59 | 7.46 | 7.58 |
| | | | | | 10.03 | 8.21 | 7.58 | 7.55 | 7.80 | 7.30 | 8.71 | 6.68 | 10.45 | 6.57 | 7.94 | 8.80 | 8.13 | 7.18 | 8.62 | 7.69 |
| | | | | | 10.51 | 7.35 | 7.32 | 9.20 | 6.50 | 9.17 | 6.35 | 8.09 | 9.81 | 6.09 | 5.34 | 6.47 | 6.67 | 6.63 | 6.42 | 6.49 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 10439.80 | 12636.20 | 13242.00 | 13000.10 | 13572.60 | 10987.90 | 12844.50 | 11889.50 | 9224.79 | 10829.40 | 11915.40 | 13770.60 | 12540.20 | 12401.90 | 12426.30 | 12310.10 |
| | | | | | 10820.50 | 11735.70 | 12180.80 | 12433.30 | 12036.00 | 12536.70 | 11291.10 | 13232.00 | 10264.30 | 13261.40 | 11941.50 | 11050.70 | 11904.20 | 12853.70 | 11368.00 | 11949.80 |
| | | | | | 10266.80 | 12603.10 | 12748.50 | 10545.80 | 13275.70 | 10853.00 | 13487.70 | 11715.00 | 10216.90 | 13798.80 | 13683.20 | 13462.70 | 13492.50 | 12825.10 | 12953.50 | 12952.80 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 174.31 | 174.48 | 174.90 | 174.60 | 173.63 | 173.89 | 175.81 | 175.25 | 174.42 | 174.82 | 175.13 | 175.34 | 175.67 | 174.69 | 173.59 | 174.64 |
| | | | | | 174.83 | 174.69 | 174.99 | 175.15 | 175.40 | 175.88 | 175.13 | 173.90 | 174.40 | 174.29 | 175.24 | 175.16 | 174.86 | 175.12 | 175.05 | 175.17 |
| | | | | | 175.73 | 176.05 | 174.29 | 173.47 | 174.46 | 175.35 | 176.42 | 176.34 | 176.06 | 174.98 | 175.25 | 175.33 | 175.37 | 178.91 | 182.03 | 182.65 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 998.34 | 1050.17 | 1074.77 | 1079.11 | 1095.18 | 1030.61 | 1065.74 | 1036.19 | 1074.81 | 963.13 | 960.13 | 1075.61 | 1052.43 | 1058.47 | 1068.52 | 1069.09 |
| | | | | | 1021.64 | 1054.90 | 1059.79 | 1033.57 | 1057.61 | 1083.03 | 983.04 | 1065.07 | 1037.47 | 1080.44 | 1042.61 | 992.31 | 982.66 | 1013.84 | 966.57 | 1025.81 |
| | | | | | 984.99 | 1046.29 | 989.27 | 1020.43 | 1066.73 | 957.27 | 1069.83 | 1004.23 | 1060.27 | 1048.79 | 1104.53 | 1101.92 | 1088.11 | 1082.31 | 1075.98 | 1073.69 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 | 36.56 |
| | | | | | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |